Mast 054A
WEZ160-18.00/13.00
/DA

Lastfall	Durchhang [m] links	rechts
80°C	1.42*	1.15*
40°C	1.15	0.92
-5°C+u.Z.	-	-
*dargestellte Seilkurve		

Portal
Portal 10.00
DA/

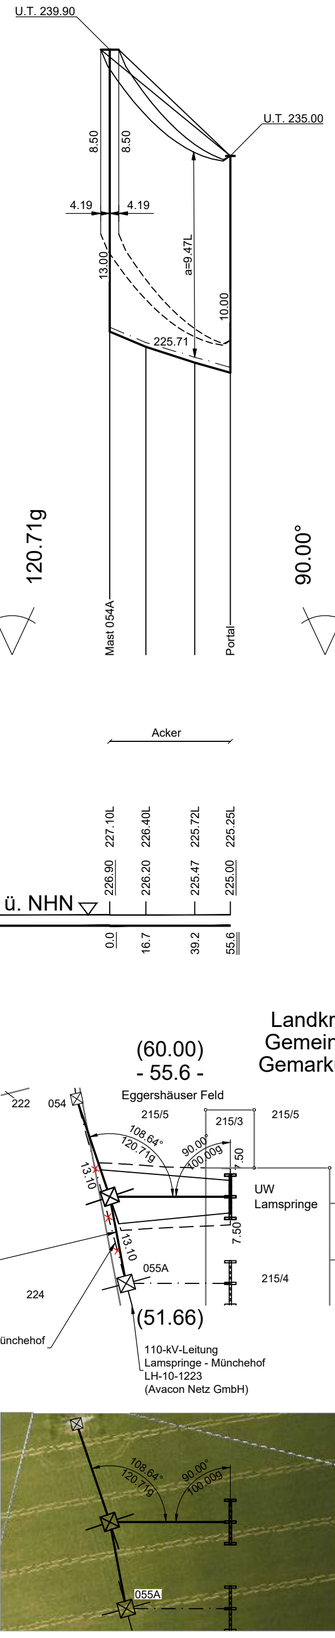

Landkreis Hildesheim
Gemeinde Lamspringe
Gemarkung Lamspringe
Flur 37

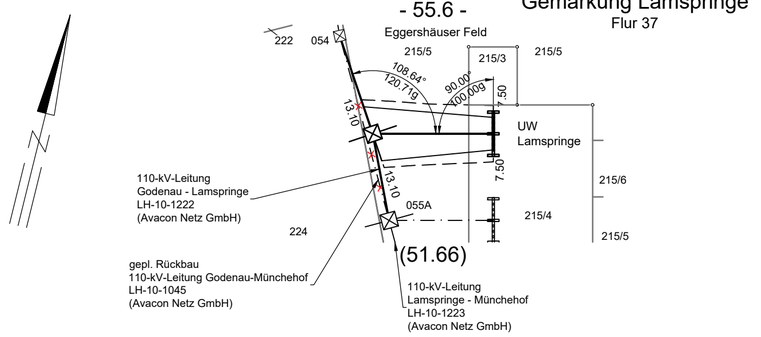

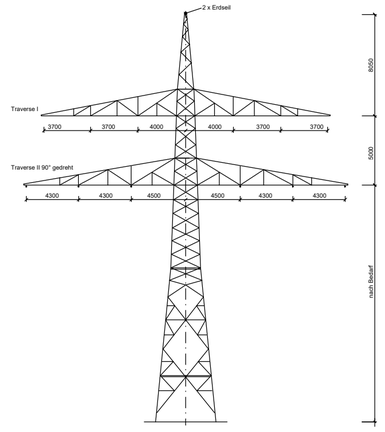

WEZ160 A-2-E-2007.1
Mast 054A

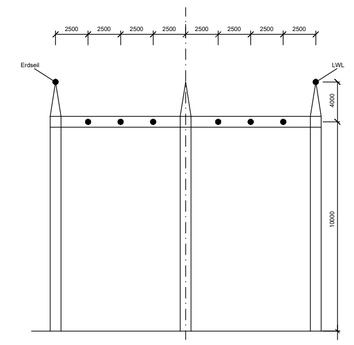

Portal
Portal UW Lamspringe

Vegetationspunkte mit Seilabstand < 5.00 m
Vegetationspunkte mit Seilabstand >= 5.00 m

TenneT
Taking power further

Anlage 8.5

380-kV-Leitung
Wahle - Mecklar

110-kV-Leitung Godenau - Lamspringe, LH-10-1222
110-kV-Leitung Lamspringe - Münchehof, LH-10-1223
(Avacon Netz GmbH)

Längenprofil

Mast-Nr. 054A - UW Lamspringe

Änderung nach Planfeststellungsbeschluss

Errichtungsvorschrift	:	EN 50341-2-4/04.16 Wind 2 / Eis 2
Gestänge	:	A-2-E-2007.1, Portal
Beseilung		
Leiterseil	:	2x3x1 264-AL1/34-ST1A SIGMA MZ=20.0 N/mm²
Erdseil	:	1x 97-AL1/56-ST1A SIGMA MZ=27.0 N/mm²
Luftkabel/ sonstige Belegung	:	1x AL3/A20SA 92/43 SIGMA MZ=27.0 N/mm²
Ketten	:	DA=3.30m
Seitliche Überhöhung	:	15m rechts – – – – – – oder links – · – · – aufgenommen

Quellvermerk: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung
© 2012/2013/2017/2019 LGLN

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt
Bayreuth, 06.12.2017

i.V. [signature] i.A. [signature]

Satzungsgemäß ausgelegen in der Zeit
vom .....
bis .....

Zeit und Ort der Auslegung sind vor Auslegung ortsüblich bekannt gemacht worden

Gemeinde: .....

Dienstsiegel/Unterschrift .....

Planfeststellungsbehörde

Firma	Maßstab:	Einheit:
K2E K2 Engineering GmbH	Länge 1 : 2000 Höhe 1 : 200	Meter

	Datum	Name
Bearb.	20.07.2017	Vocht
Gepr.	25.07.2017	König
Zustand		Gültig
Org.-Einheit NNO		-

Zust.	Änderung	Datum	Name
A	Umplanung	04.05.20	KP
	Einbindung UW		

TenneT Taking power further

Blatt: 2 / 4

Speicherdatum: 07.05.2020 - Plotdatum: 12.06.2020
08_05_LH-10-1222_PP02_054A-Portal_PFB_BLAU.dwg