Mast 006N
WE/WAdiff 100-29.0
/DA

Lastfall	Durchhang [m] links	rechts
80°C KRD	17.28*	
40°C	16.22	
-5°C+u.Z.	17.23	
*dargestellte Seilkurve		

Mast 005
TW +18 +0
DH

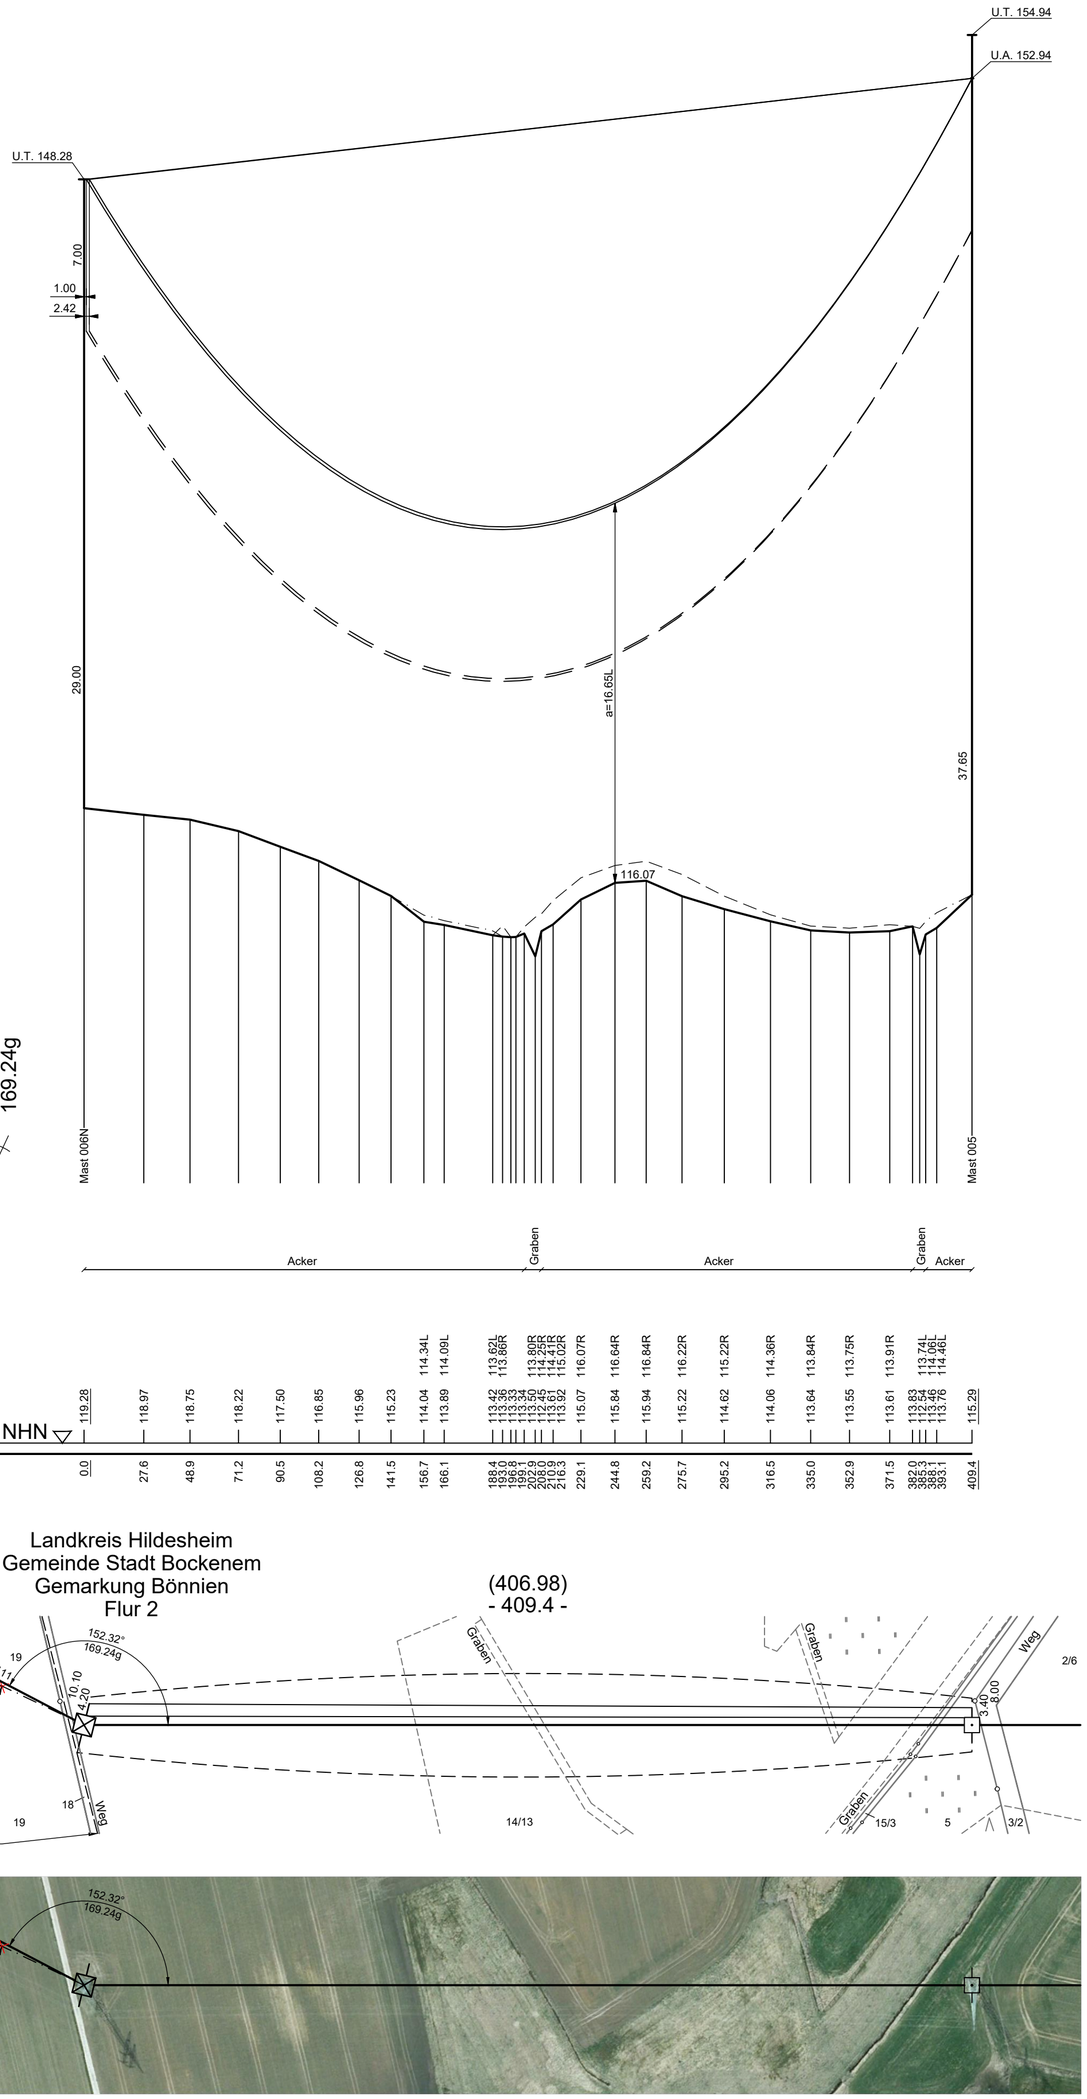

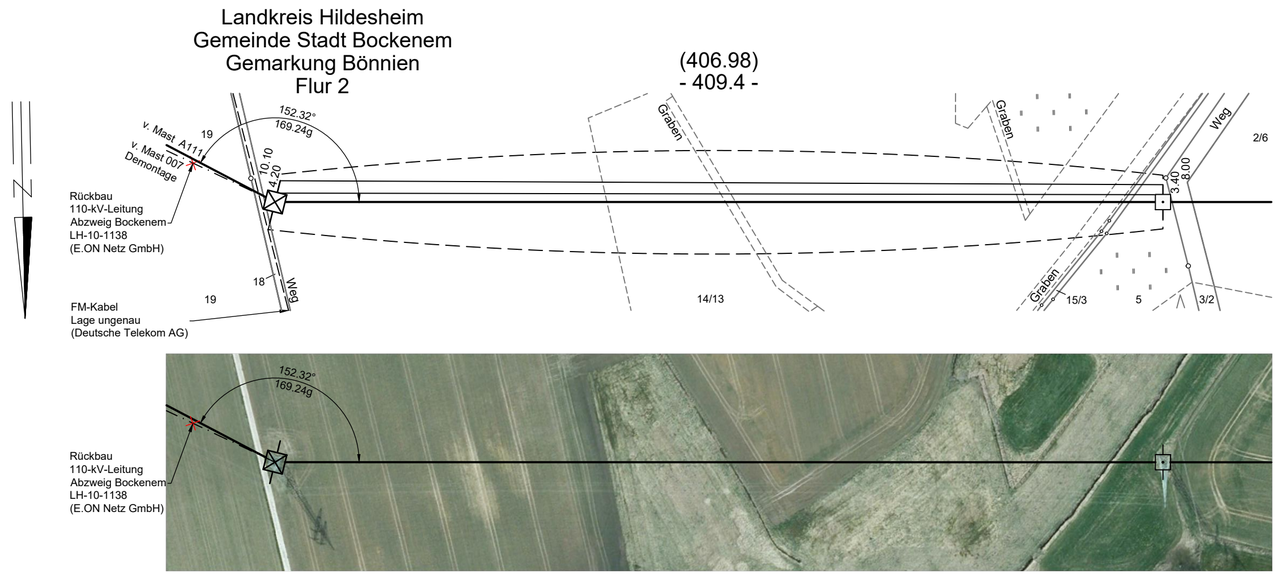

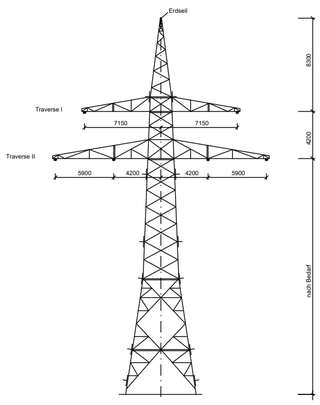

WE/WAdiff 100 A-2-D-2013.1
Mast 006N

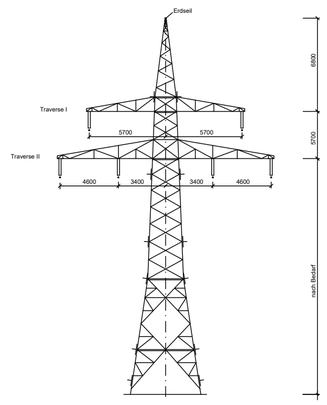

Tw +18 +0 A-2-D-101
Mast 005

Vegetationspunkte mit Seilabstand < 5.00 m
Vegetationspunkte mit Seilabstand >= 5.00 m

TenneT Taking power further

Anlage 8.3

380-kV-Leitung Wahle - Mecklar

Teilabschnitt A: UW Wahle - UW Lamspringe, LH-10-3033
Ausschleifung 110-kV-Ltg. Abzweig Bockenem, LH-10-1138

Längenprofil

Mast-Nr. 006N - Mast-Nr. 005

Änderung nach Planfeststellungsbeschluss

Errichtungsvorschrift	:	DIN VDE 12.85
Gestänge	:	A-2-D-2013.1, A-2-D-101
Beseilung		
Leiterseil	:	1x3x1 AL/ST 265/35 SIGMA HZ=77.0 N/mm²
Erdseil	:	-
Luftkabel/ sonstige Belegung	:	1 x AY/AW 108/33 SIGMA HZ=130.0 N/mm²
Ketten	:	DA=2.80m, DH=2.00m
Seitliche Überhöhung	:	15m rechts – – – – – – oder links – · – · – · – aufgenommen

Quellvermerk: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung
© 2012/2013/2017 LGLN

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt
Bayreuth, 06.12.2017

i.V. [signature] i.A. [signature]

Satzungsgemäß ausgelegen in der Zeit
vom .....
bis .....

Zeit und Ort der Auslegung sind vor Auslegung ortsüblich bekannt gemacht worden

Gemeinde: .....

Dienstsiegel/Unterschrift .....

Planfeststellungsbehörde

Firma	Maßstab:	Einheit:
K2E K2 Engineering GmbH	Länge 1 : 2000 Höhe 1 : 200	Meter

	Datum	Name
Bearb.	20.07.2017	Vocht
Gepr.	25.07.2017	König
Zustand		Gültig
Org.-Einheit ANO		-

TenneT Taking power further

Zust.	Änderung	Datum	Name

Blatt: 2.1 / 2

Speicherdatum: 16.06.2020 - Plotdatum: 16.06.2020
08_03_LH-10-1138_PP02.1_006N_005_PFB_BLAU.dwg