

110-kV-Leitung Alfstedt - Hemmoor, LH-14-1234

Leitungsmitnahme der 110-kV-Leitung Alfstedt - Bremervörde, LH-14-1228


Sonderplan Minimierungsprüfung an Bezugspunkten


| Legende Grenzen | |
|-----------------|-------|
| Kreis | ----- |
| Stadt/Gem. | ----- |
| Gemarkung | ----- |
| Flur | ----- |
| Flurstück | ----- |


| Legende Bezugspunktermittlung | |
|-------------------------------|-------|
| Trassenmitte | ----- |
| Aussenphase | ----- |
| Einwirkungsbereich | ----- |
| Bewertungsabstand | ----- |


| | |
|-----------------------------|---|
| Bezugspunkt | ● |
| Repräsentativer Bezugspunkt | ○ |


| | | |
|----------------|------------------|-------------------|
| Anl. 11 Anh. 4 | Bereich: 01 / 11 | Datum: 06.11.2017 |
|----------------|------------------|-------------------|

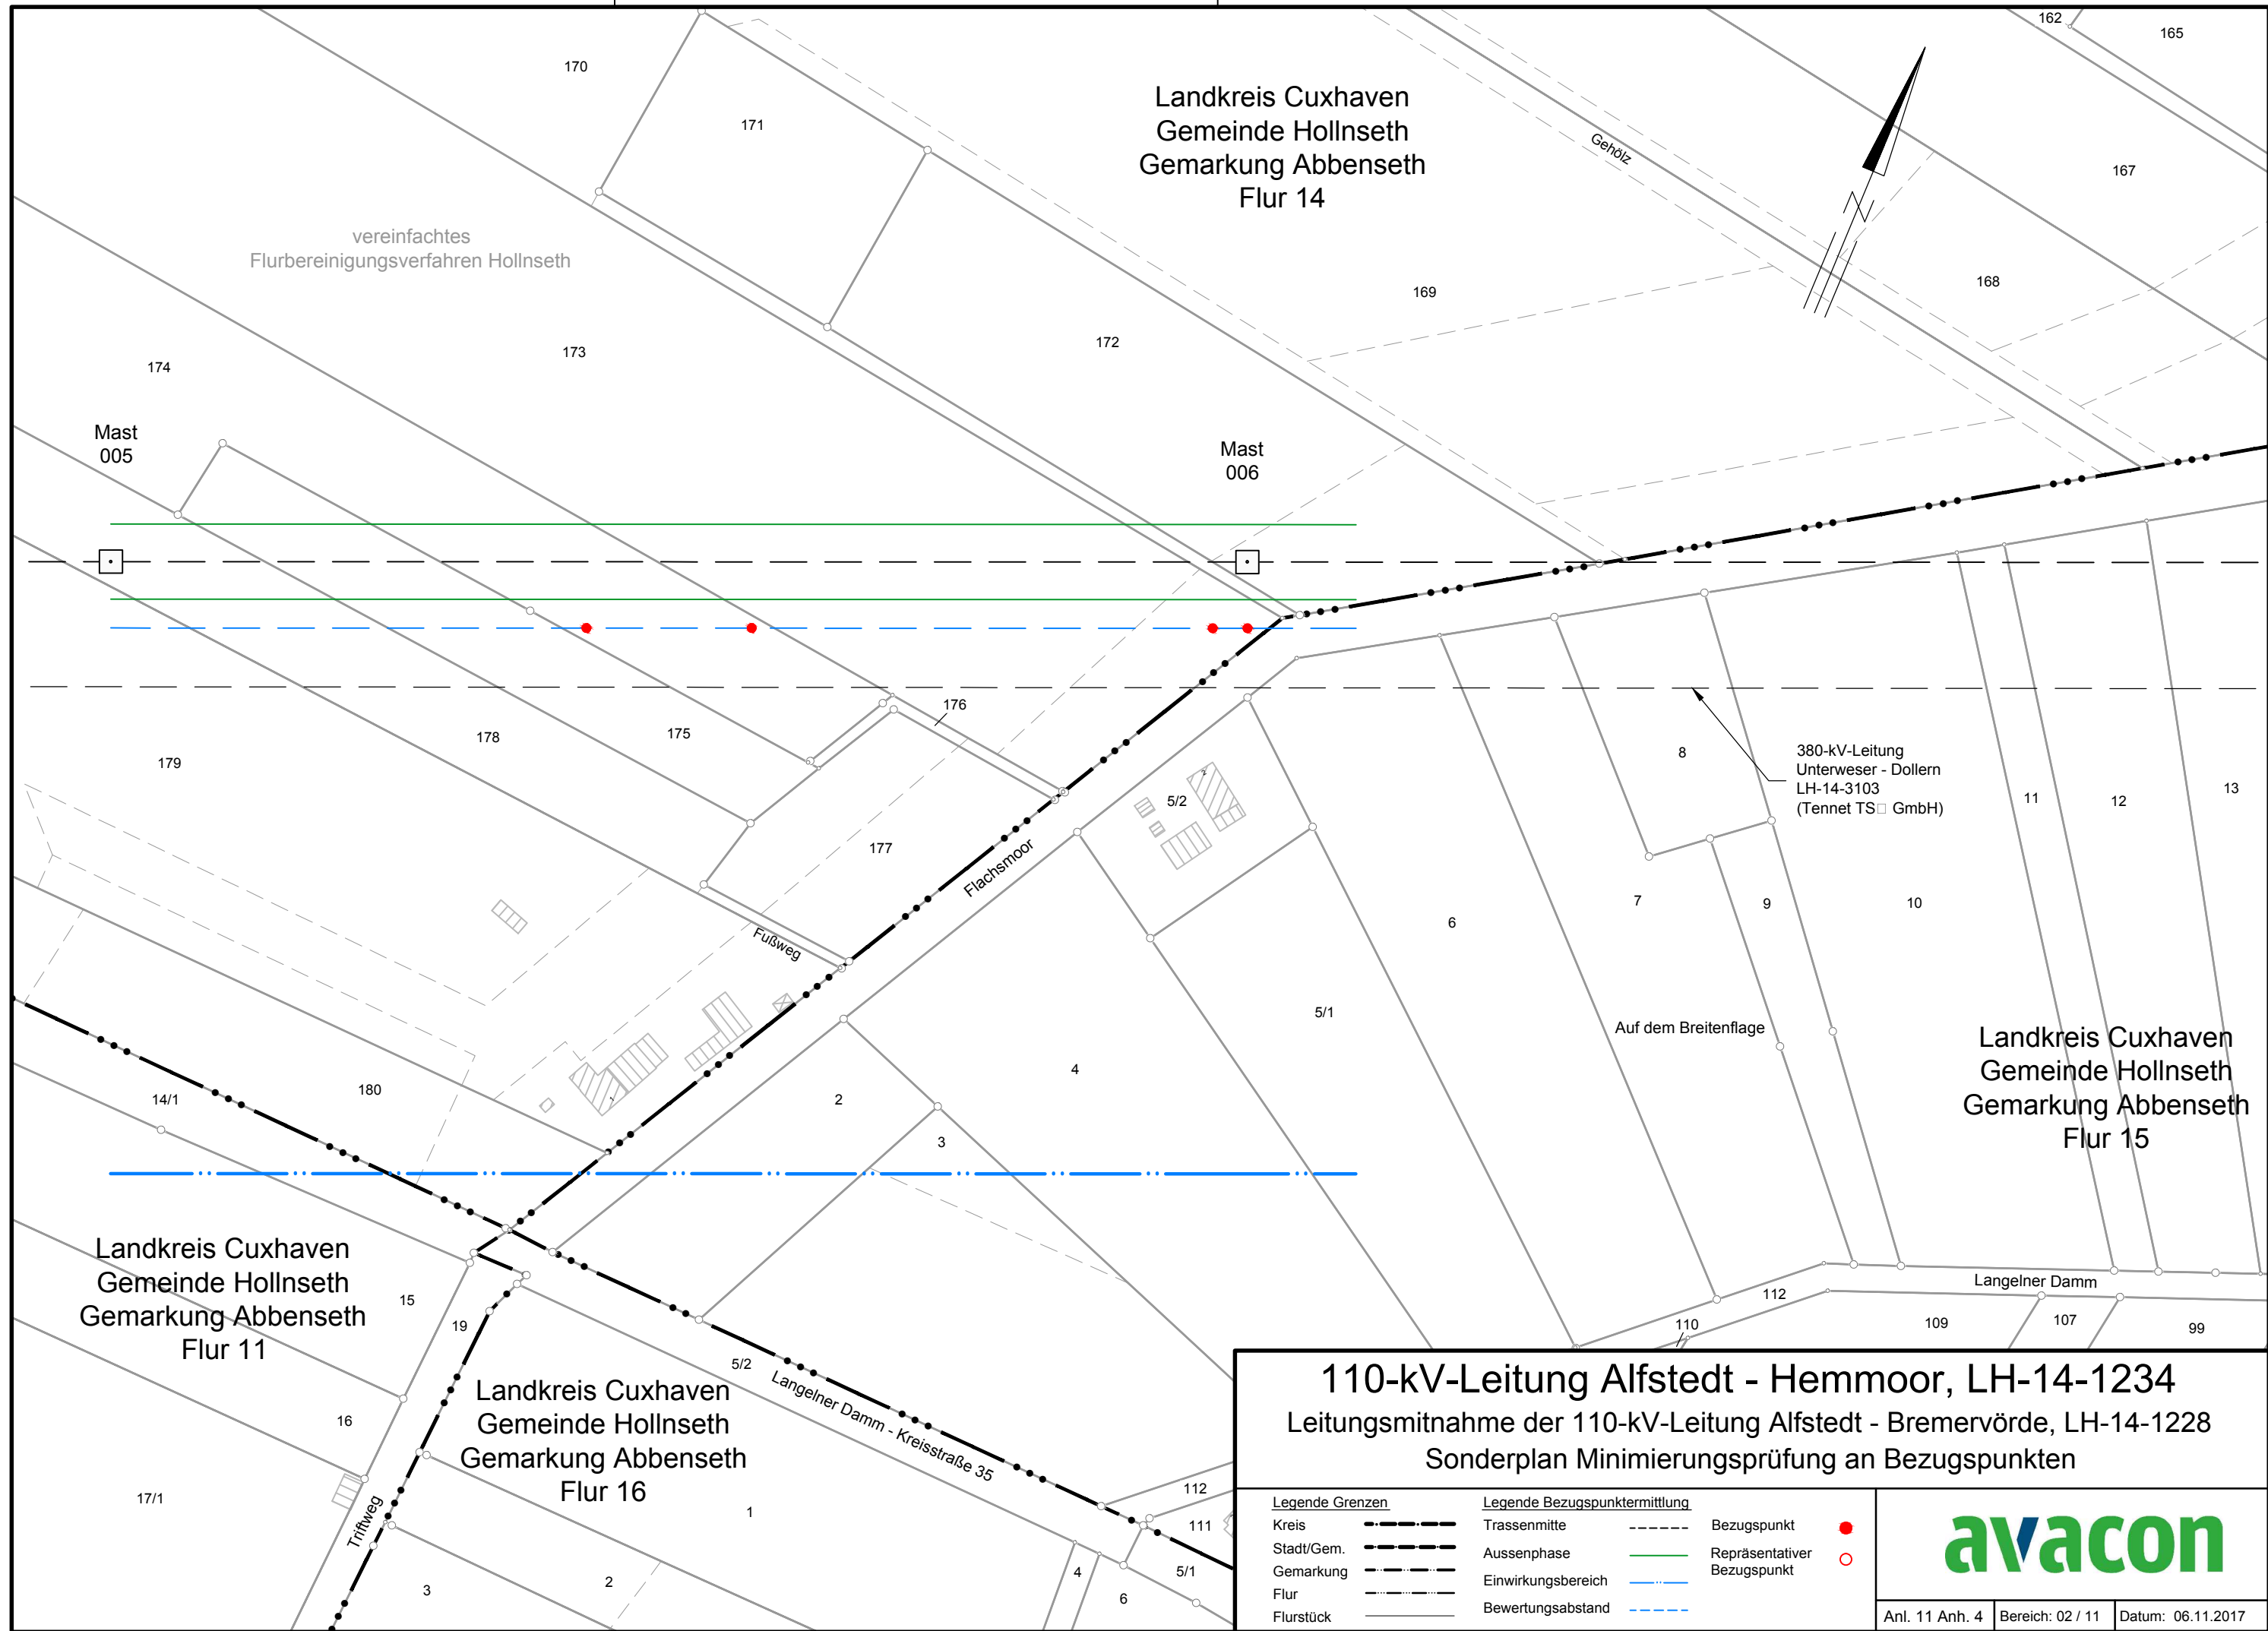

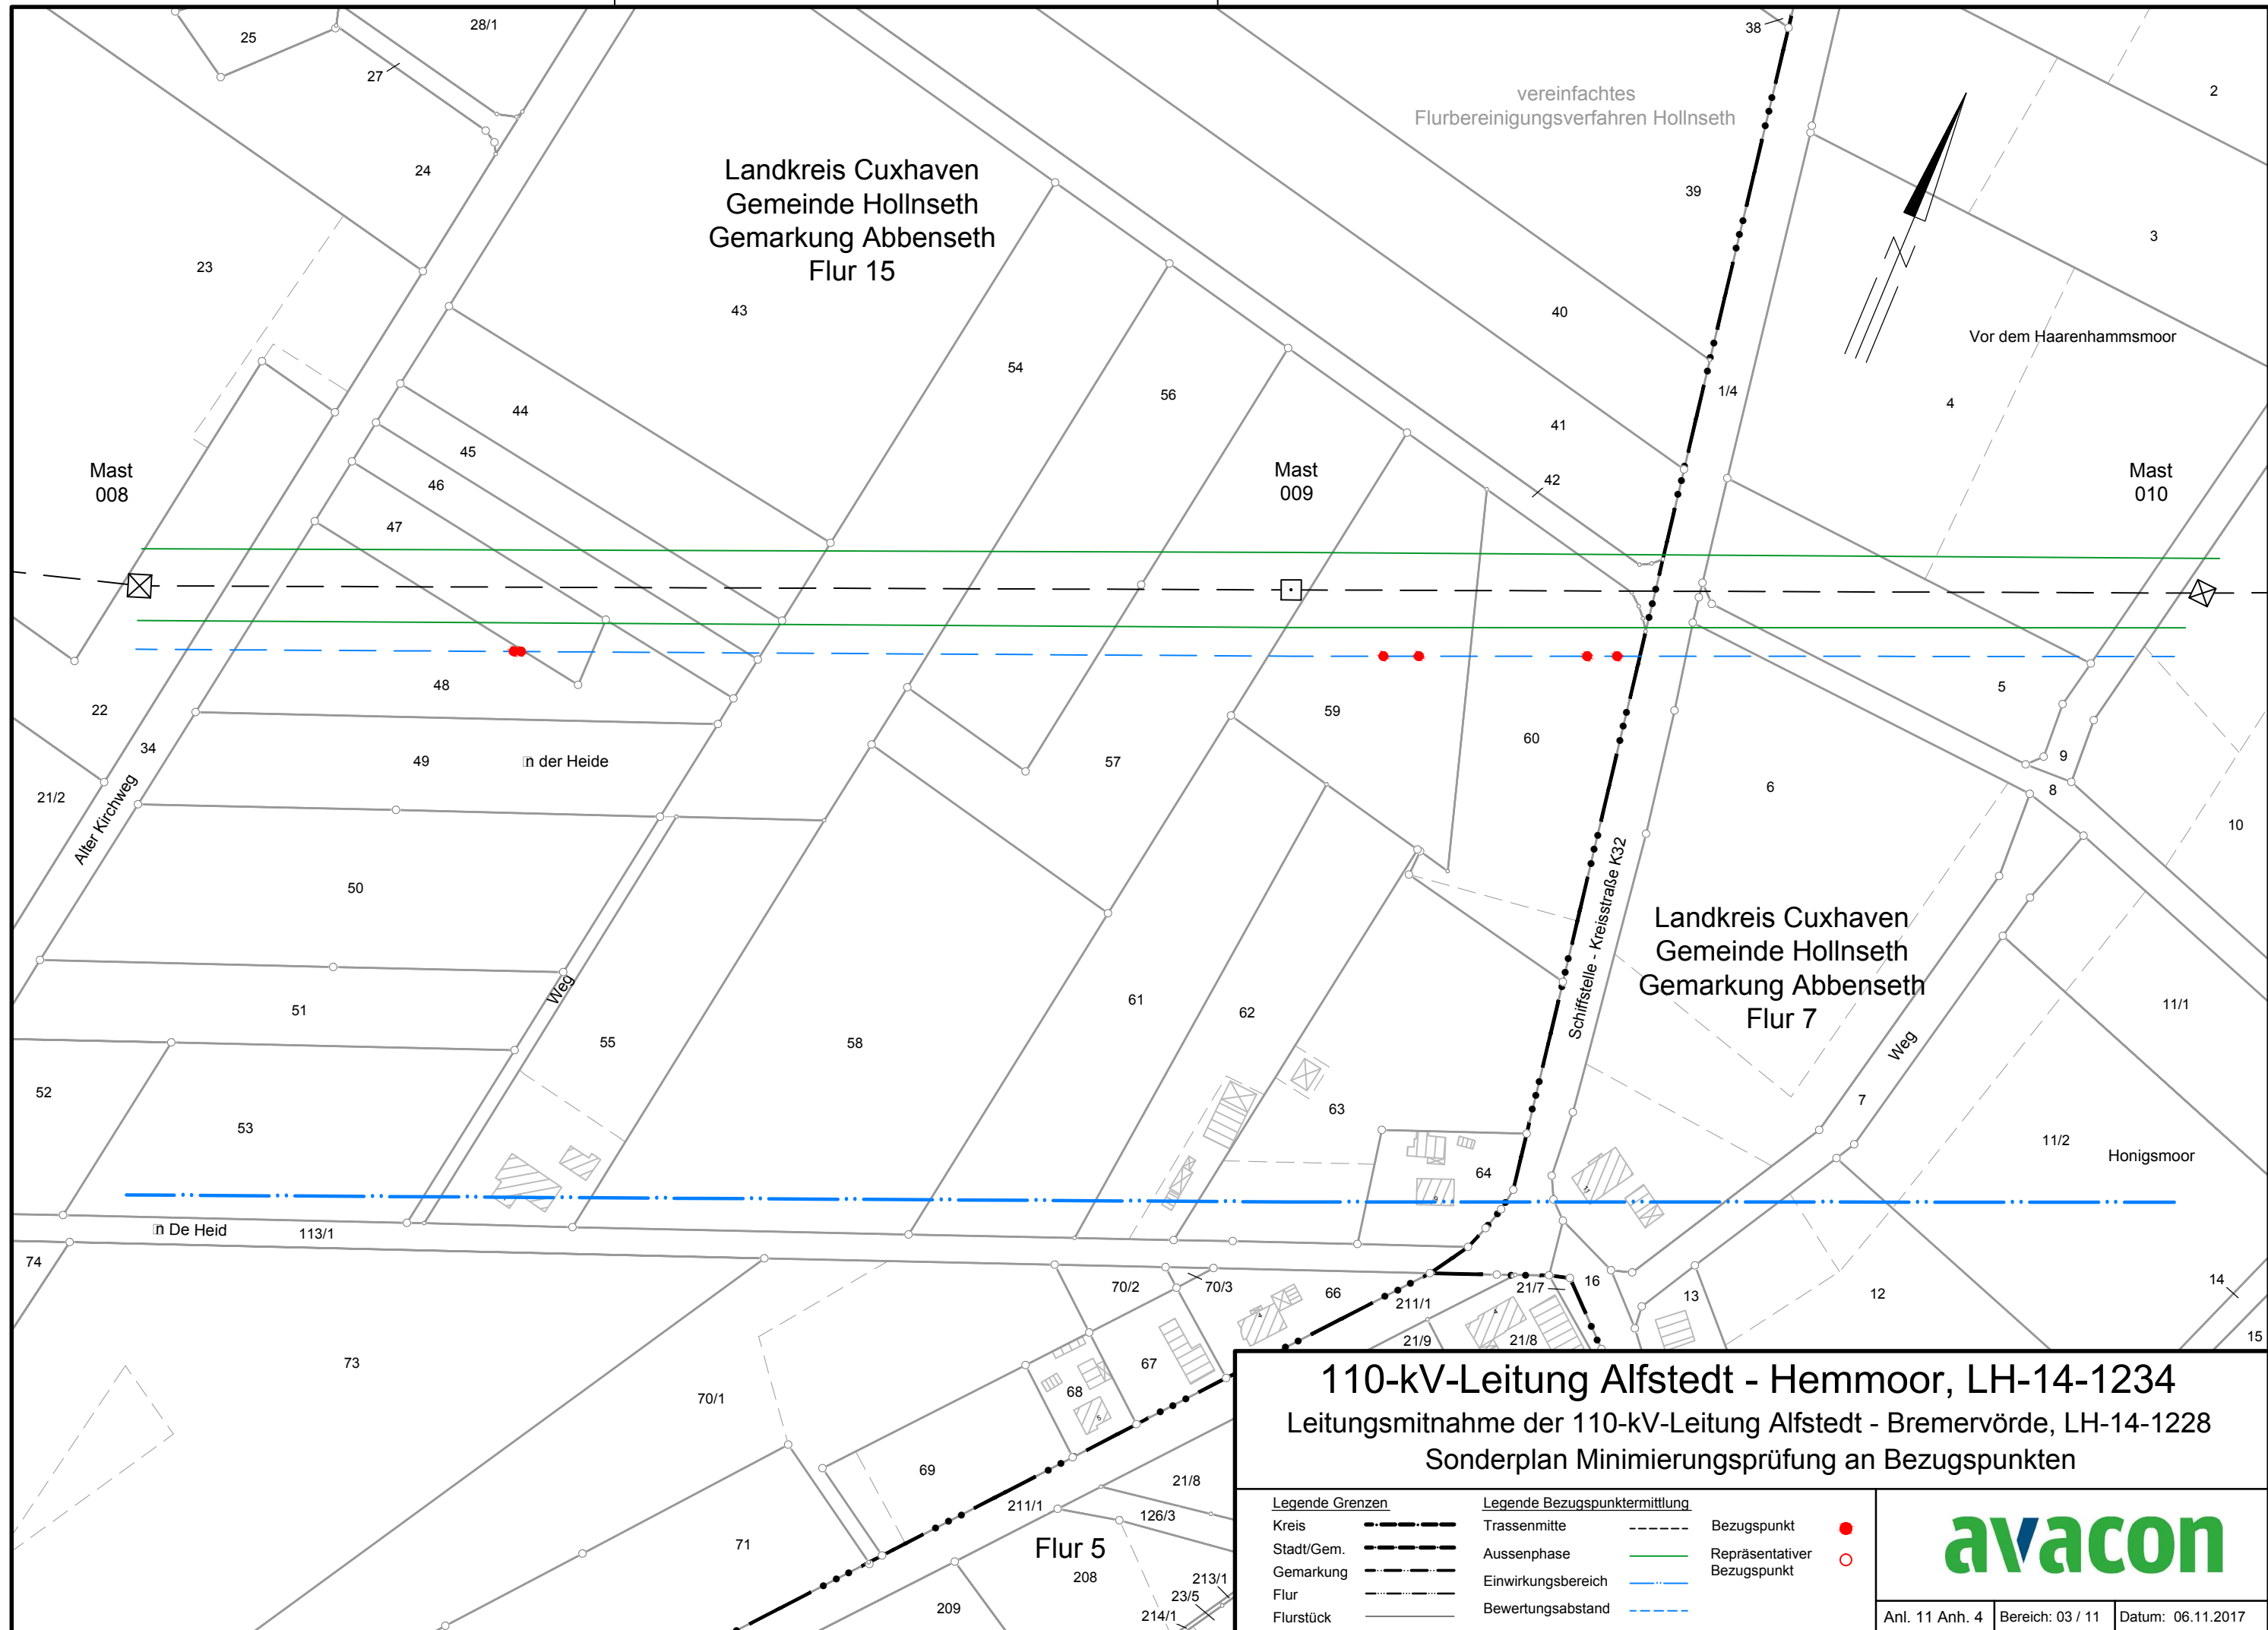


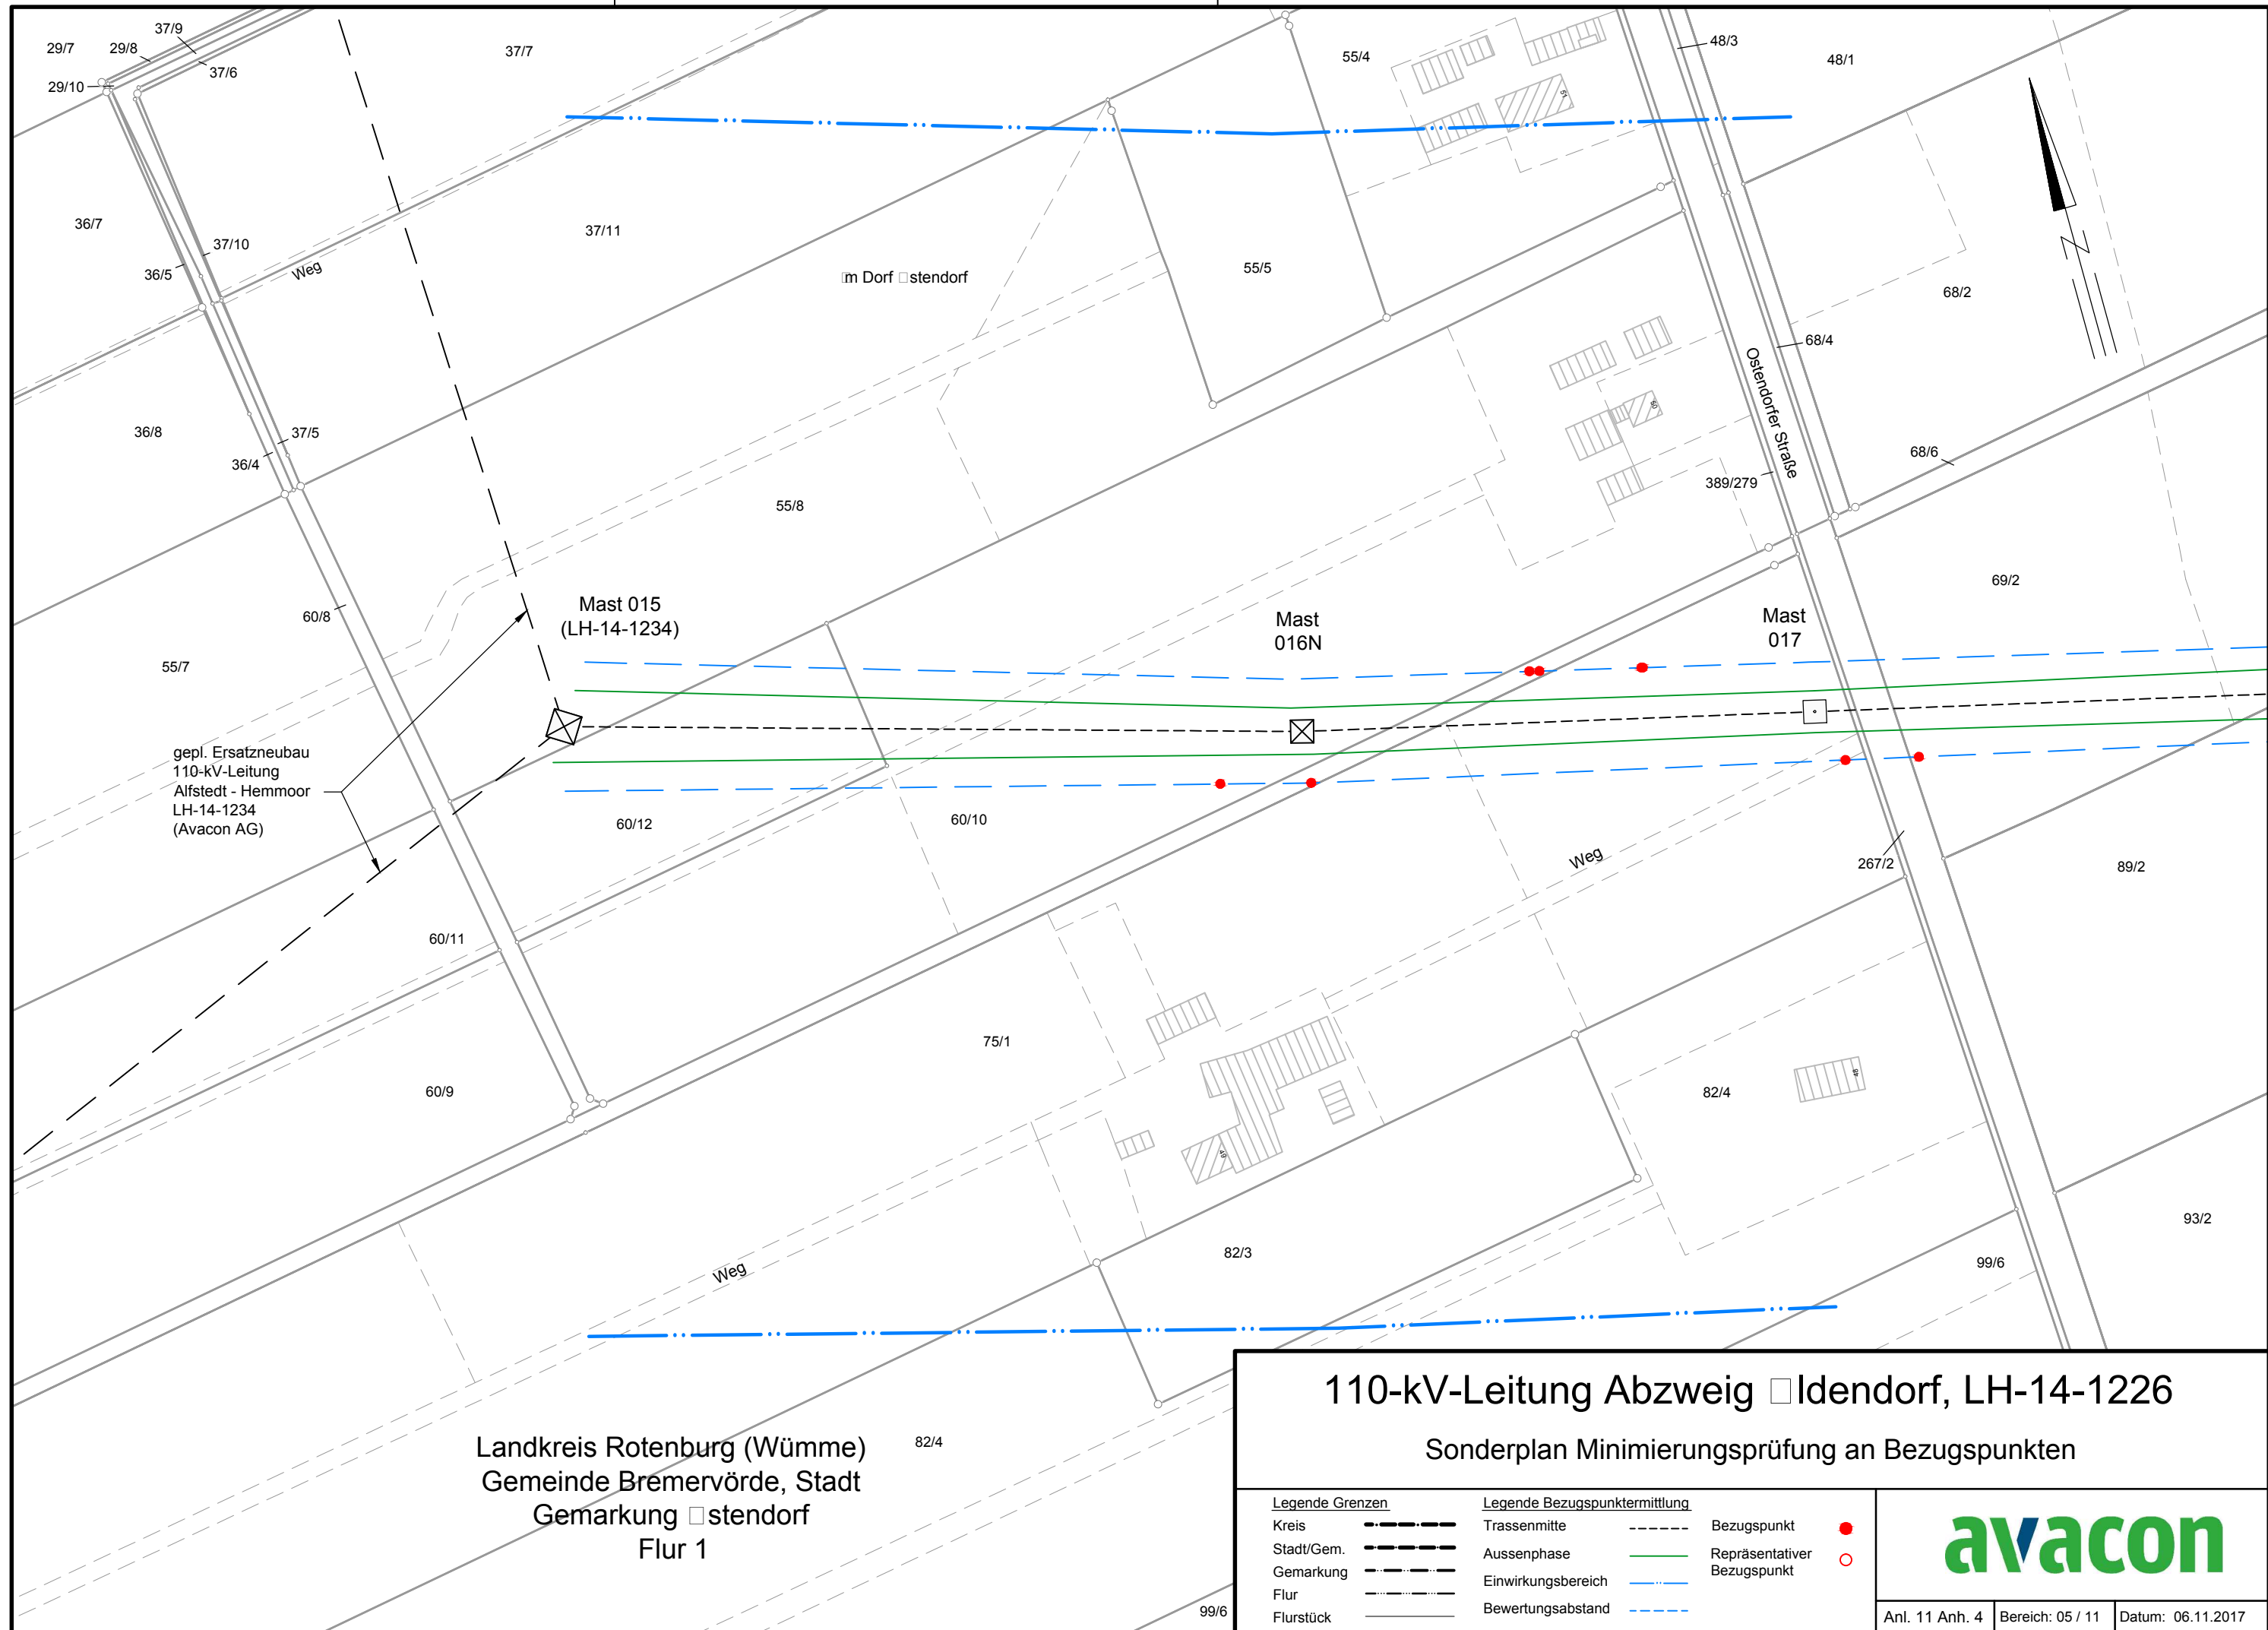

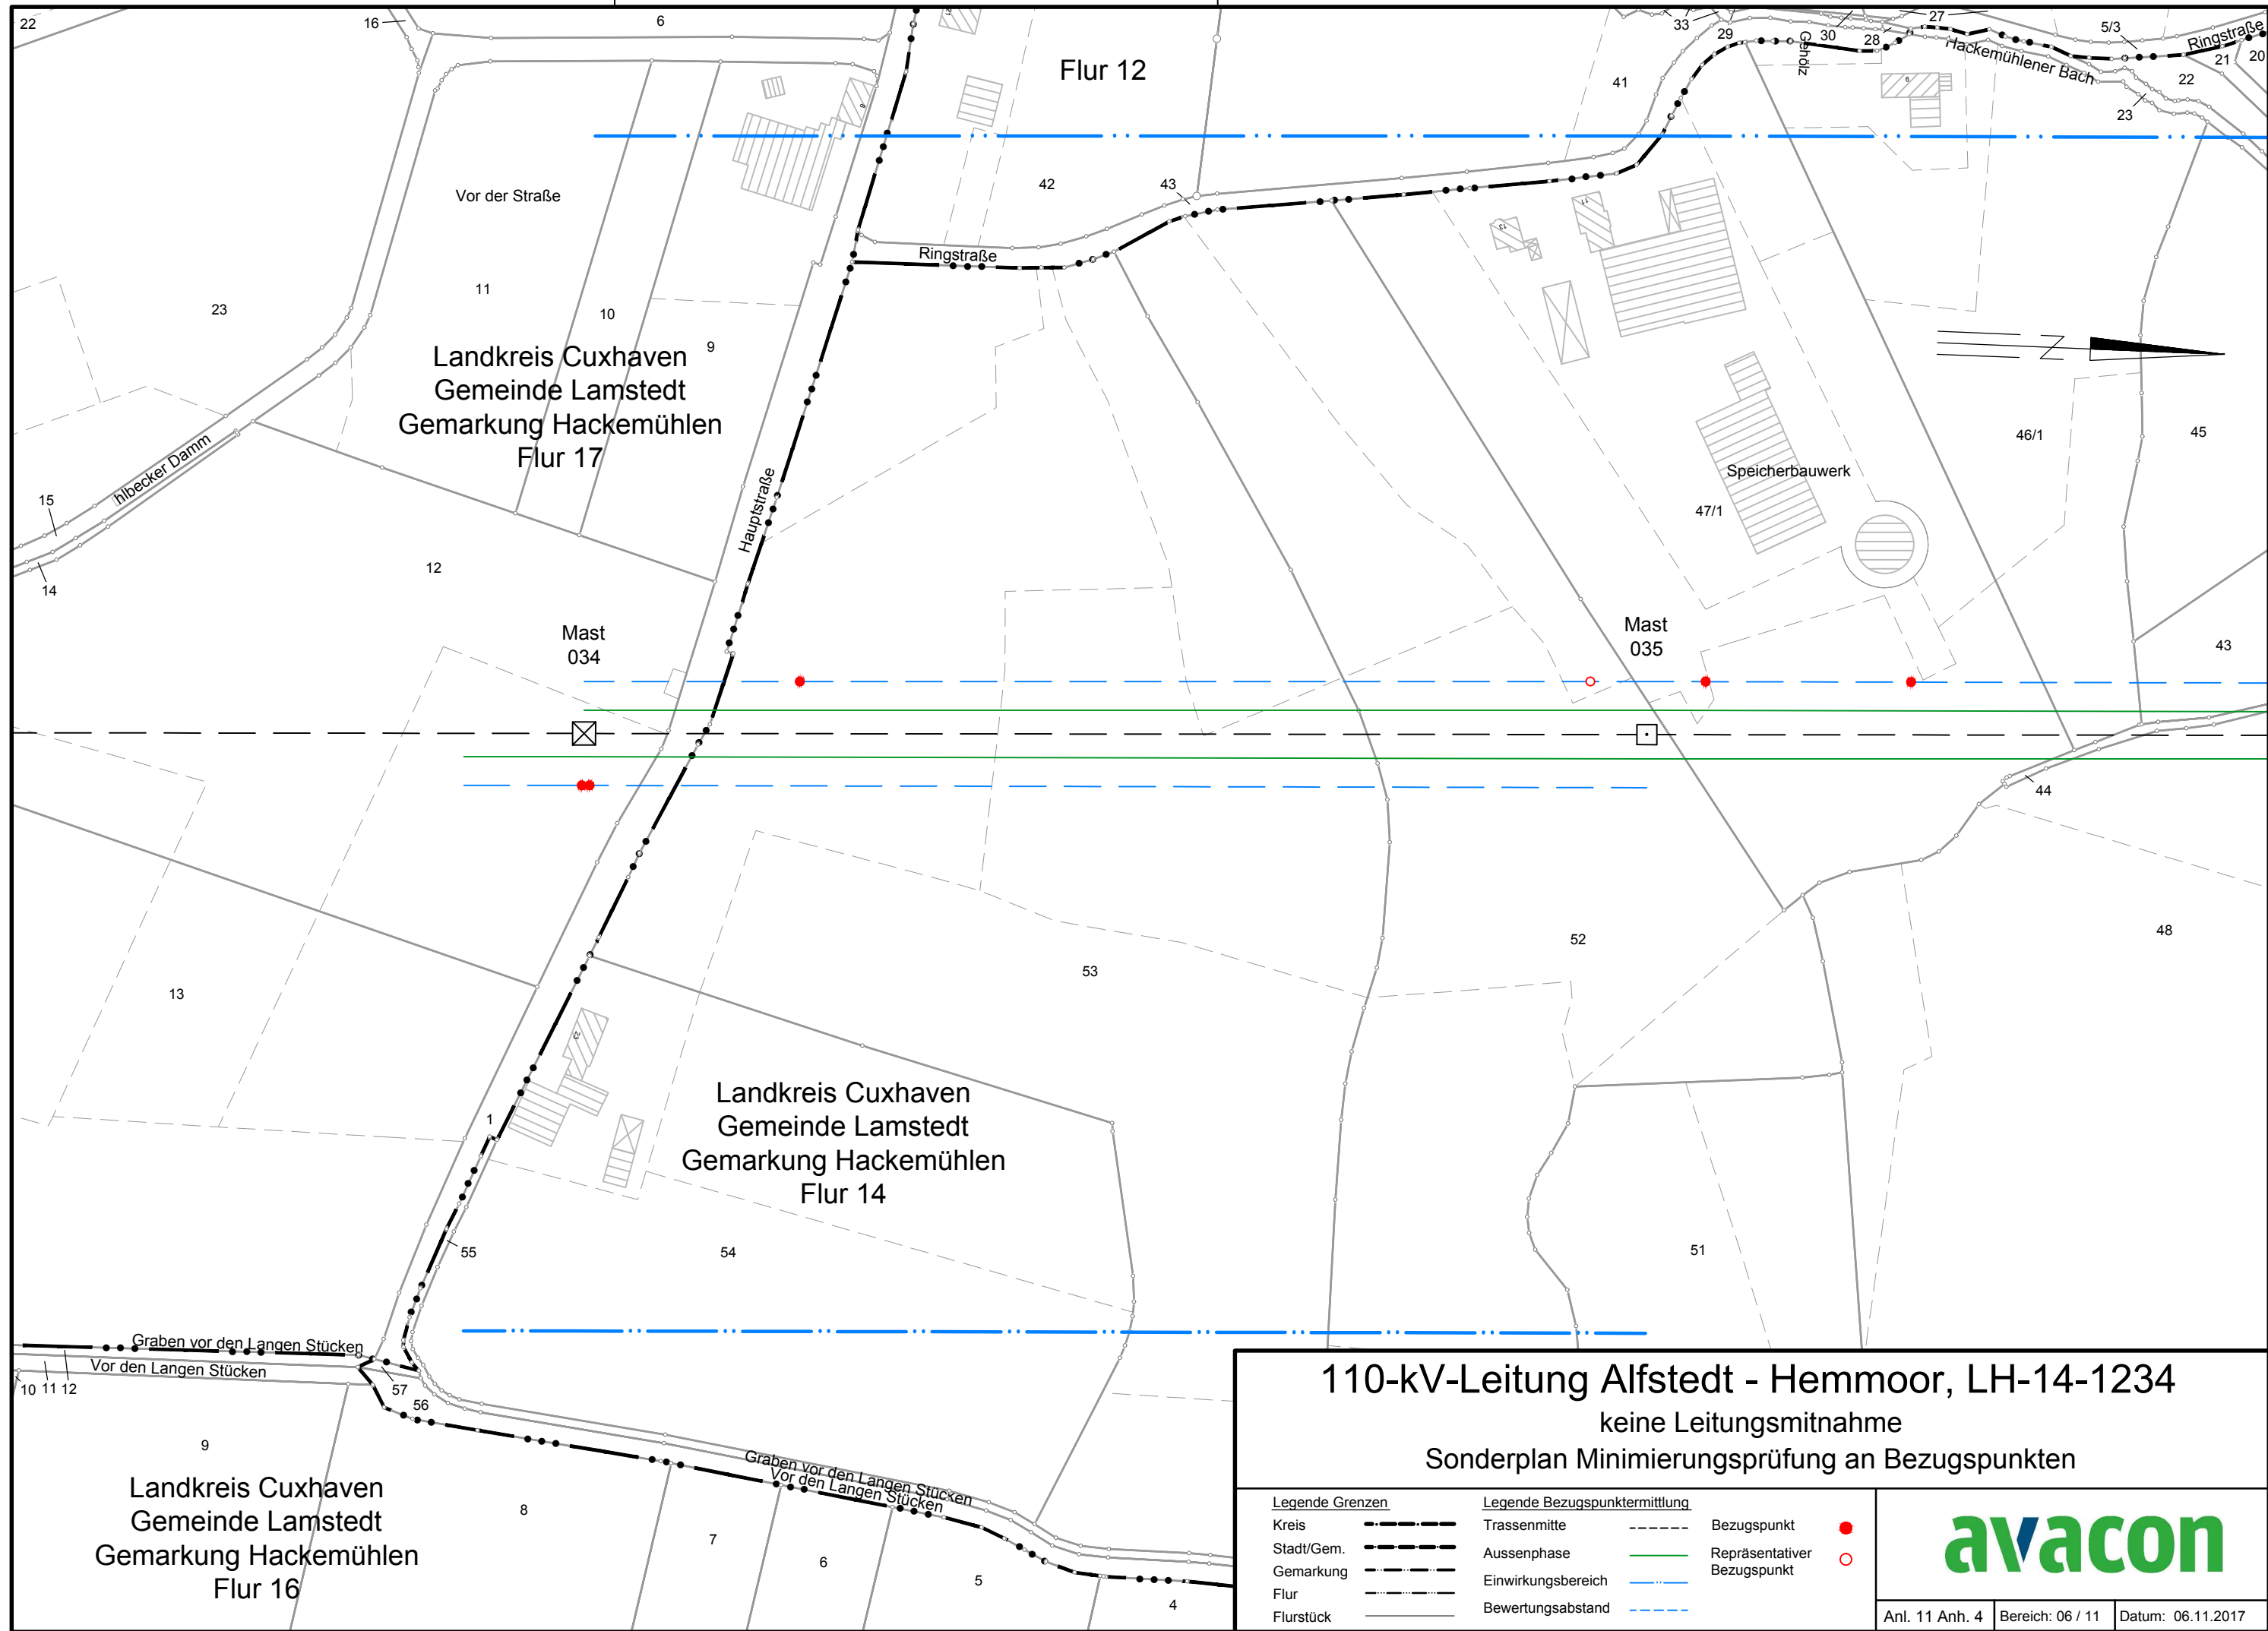

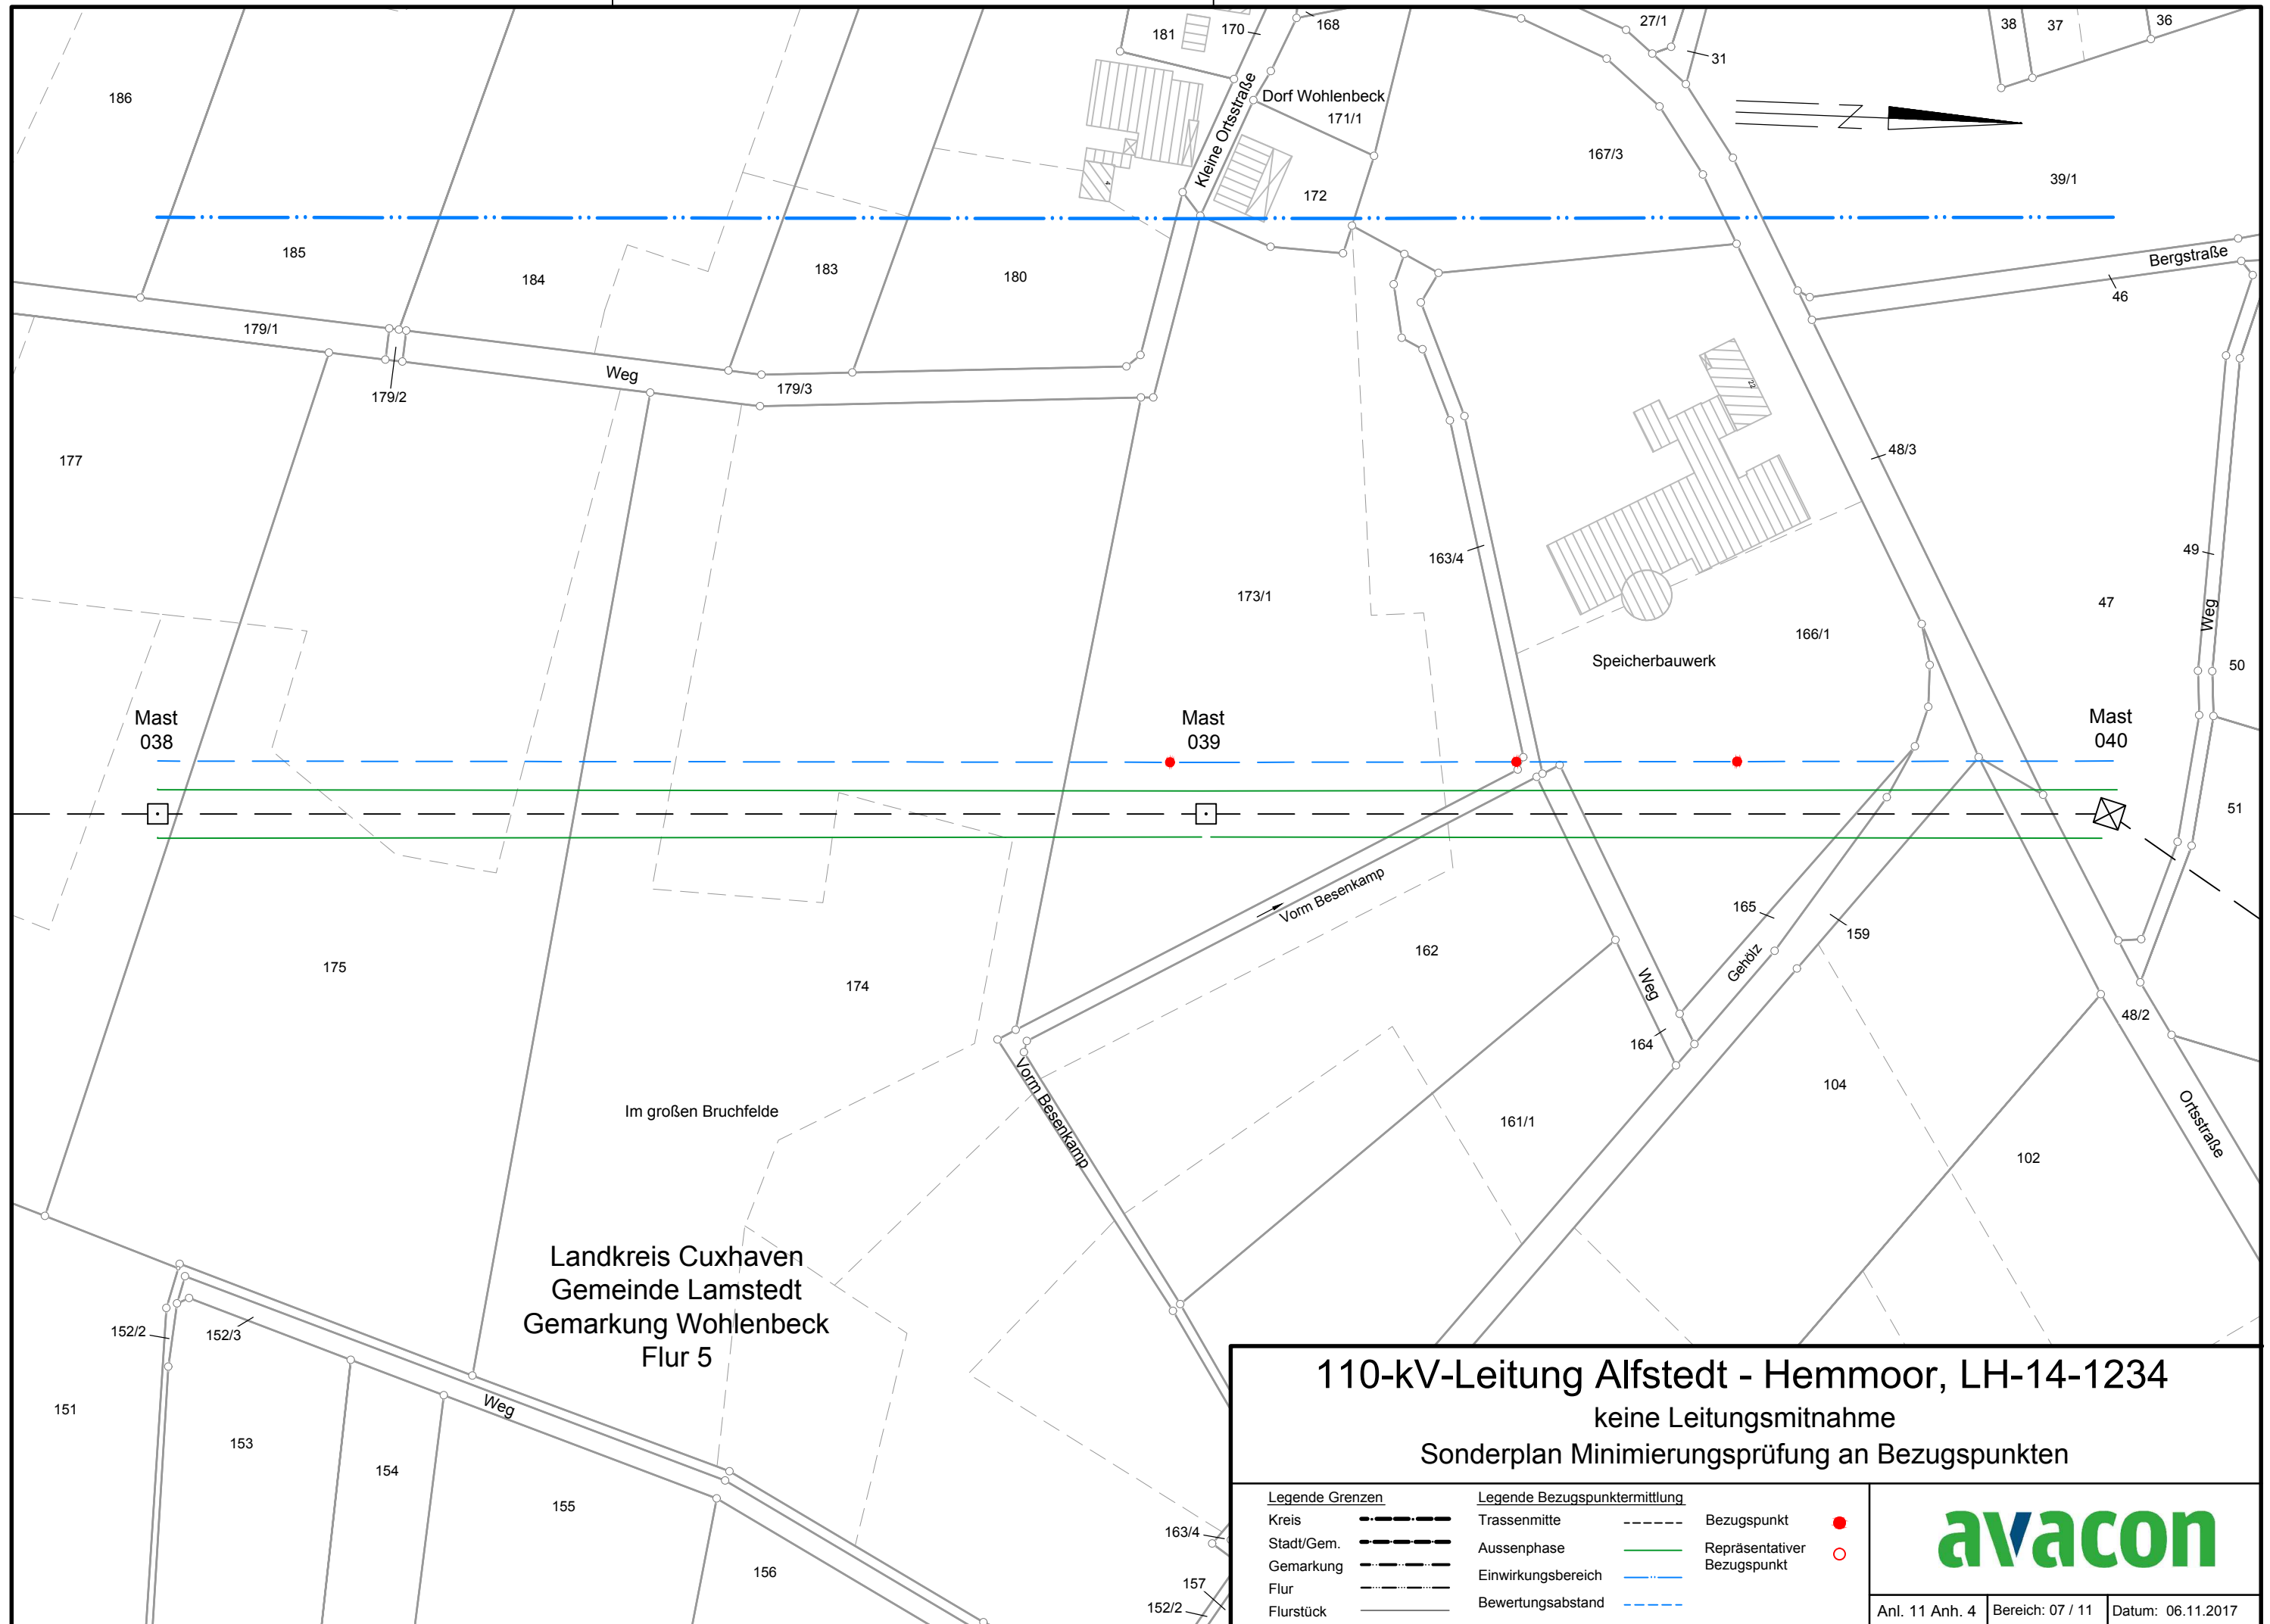

Landkreis Cuxhaven
Gemeinde Hemmoor, Stadt
Gemarkung Basbeck
Flur 16

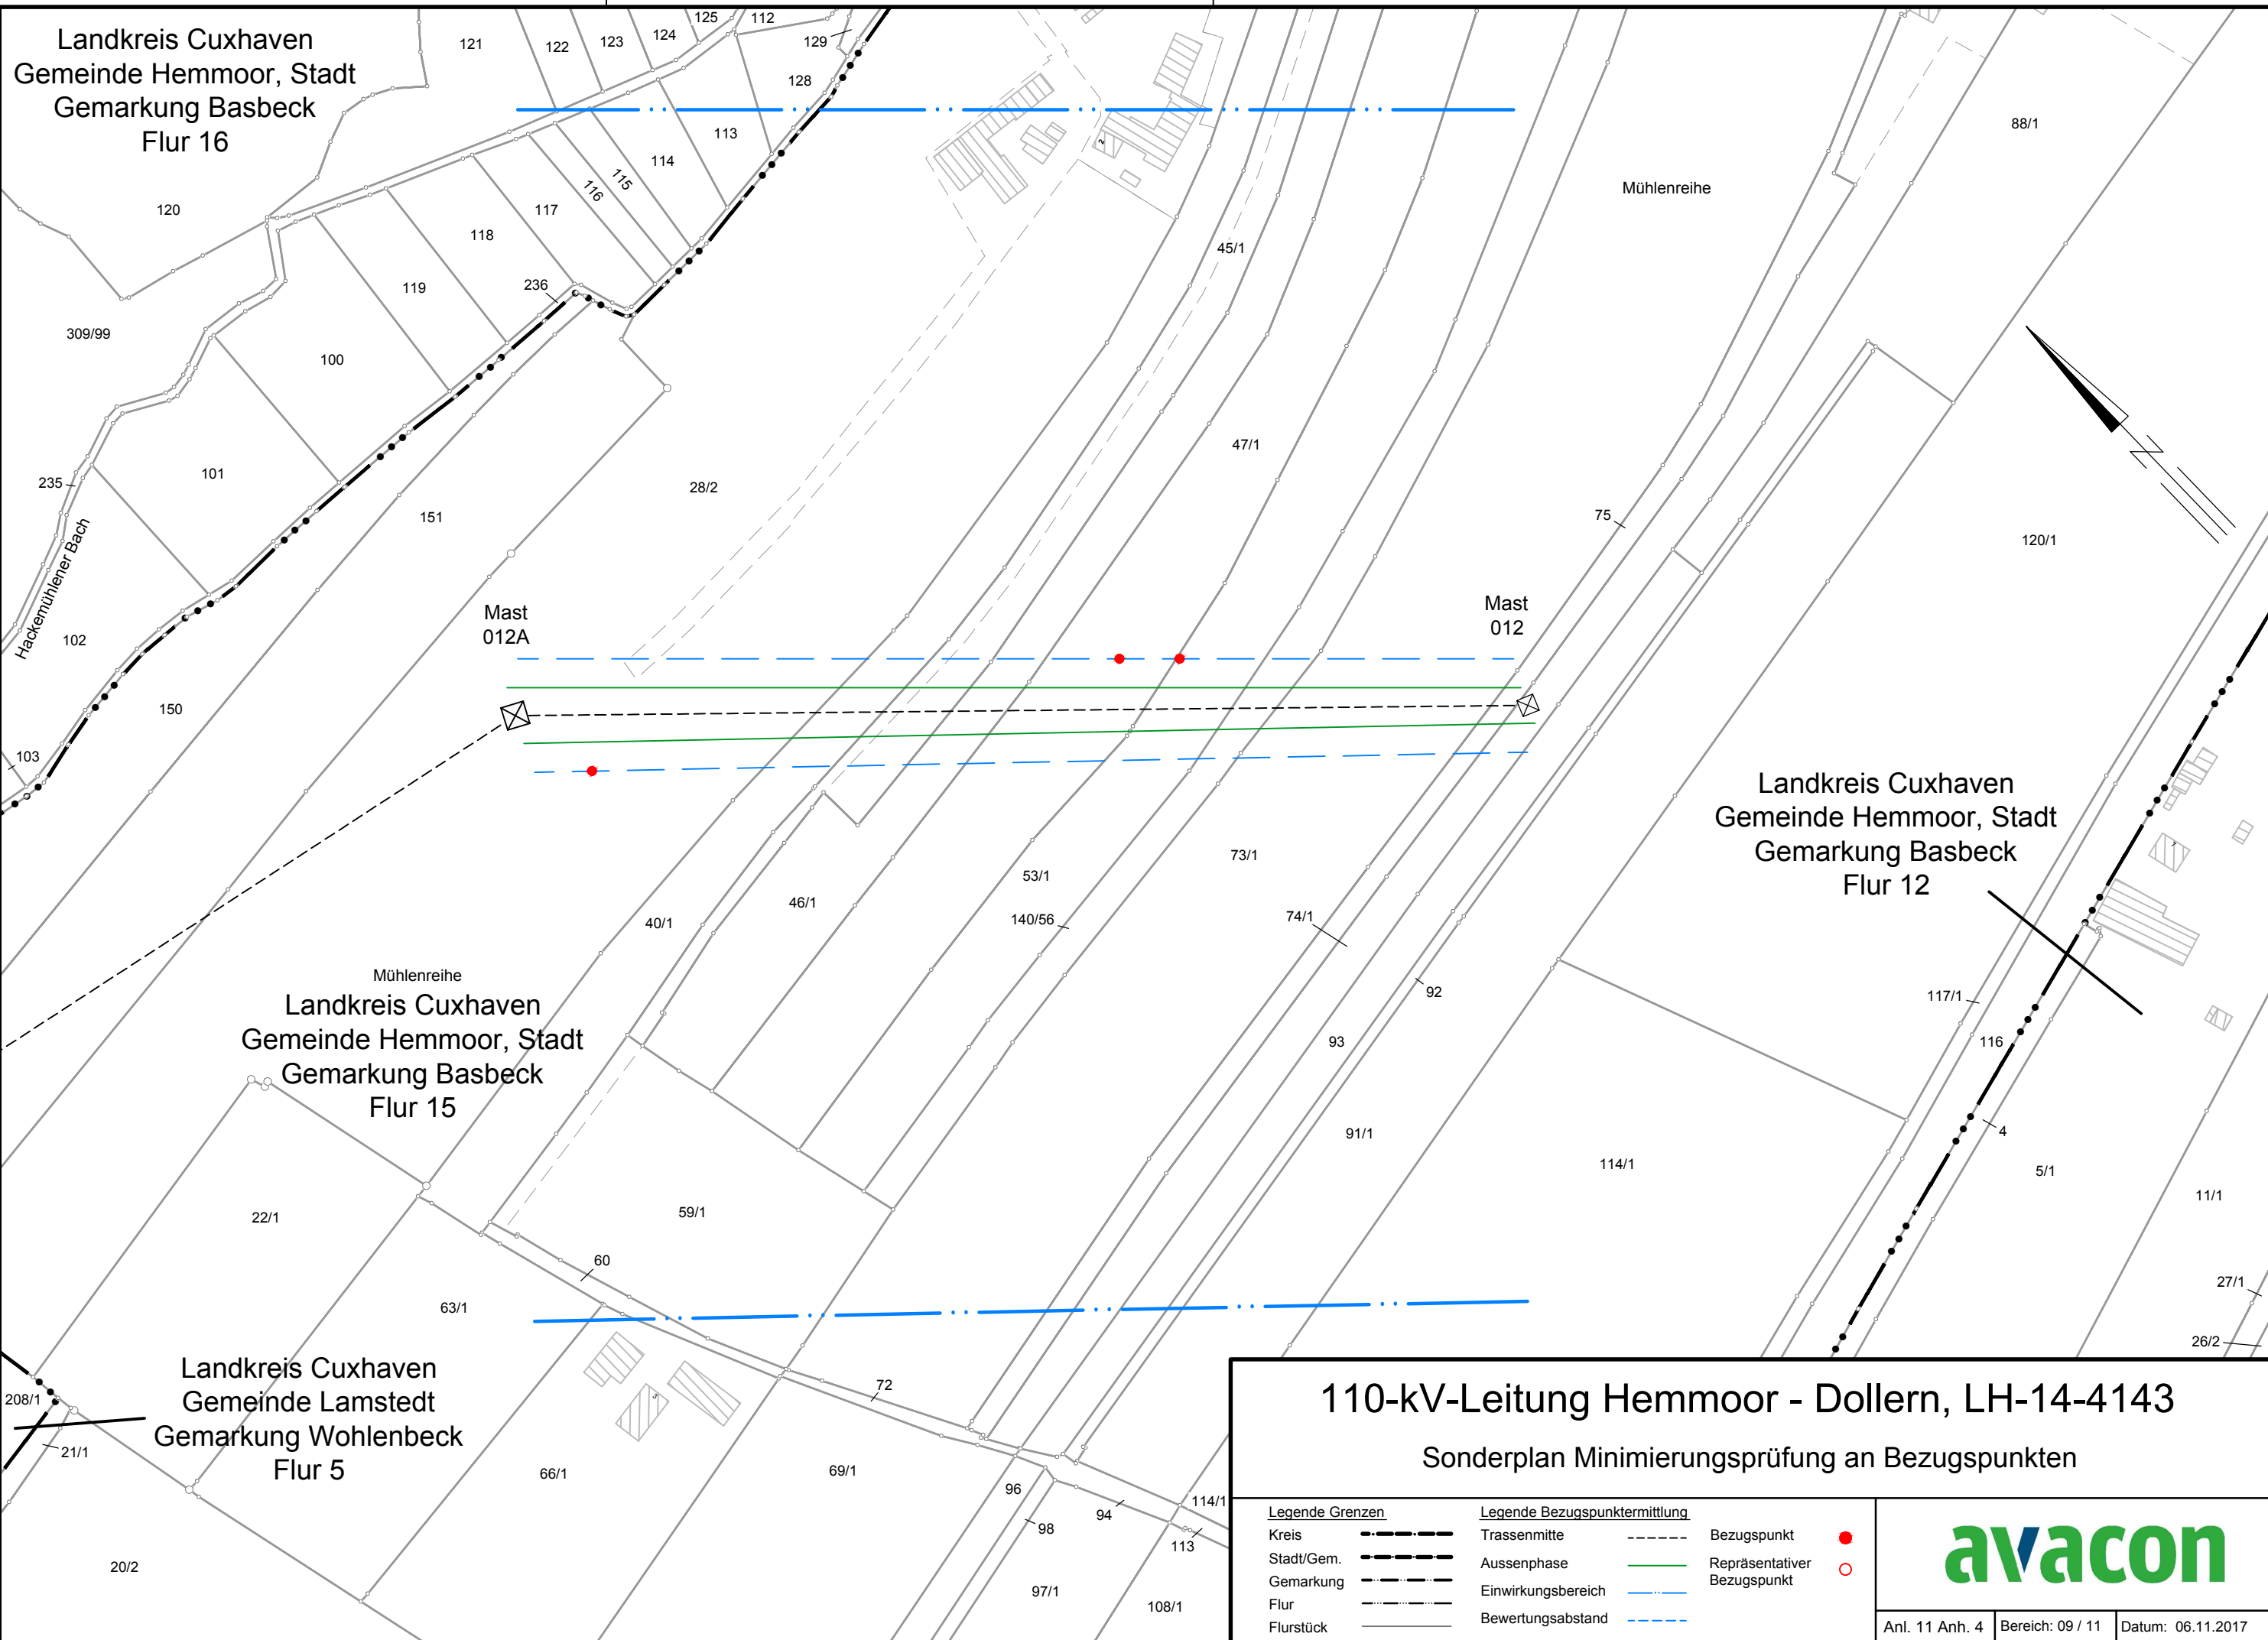

110-kV-Leitung Hemmoor - Dollern, LH-14-4143

Sonderplan Minimierungsprüfung an Bezugspunkten

Legende Grenzen

| | |
|------------|-------|
| Kreis | ----- |
| Stadt/Gem. | ----- |
| Gemarkung | ----- |
| Flur | ----- |
| Flurstück | ----- |

Legende Bezugspunktermittlung

| | |
|--------------------|-------|
| Trassenmitte | ----- |
| Aussenphase | ----- |
| Einwirkungsbereich | ----- |
| Bewertungsabstand | ----- |

| | |
|--------------------------------|---|
| Bezugspunkt | ● |
| Repräsentativer Bezugspunkt | ○ |

avacon

