

Legende

Technische Planung (3. Deckblattänderung)

- Neubaumast
- Leitungsachse
- Schutzstreifen
- Nicht verschiebbare Baustelleneinrichtungsfläche
- Seilzugfläche
- Verschiebbare Baustelleneinrichtungsfläche
- vorhandener, befestigter Asphaltweg
- Pflasterweg /-fläche
- vorhandener, befestigter Schotterweg, ggf. Nachschottern
- Zuwegung temporäre Baustraße mit Fahrbohlen o.ä.
- Zuwegung unbefestigter / teilbefestigter Weg dauerhafter Ausbau durch Schotterung
- Zuwegung unbefestigter / teilbefestigter Weg temporärer Ausbau durch Schotterung
- Überplanung der Antragsunterlage (Planung entfällt)

Technische Planung (nachrichtlich)

- Neubaumast Antragsunterlage
- Neubaumast 2. Planänderung
- Leitungsachse Antragsunterlage
- Schutzstreifen
- Nicht verschiebbare Baustelleneinrichtungsfläche
- Seilzugfläche
- Verschiebbare Baustelleneinrichtungsfläche

Bestand / Rückbau

- Mastbestand
- Mastrückbau
- Leitungsbestand
- Leitungsrickbau
- Verschiebbare Baustelleneinrichtungsfläche für Mastdemontage
- Bestandsschutzstreifen
- Freiwerdender Schutzstreifen

Untersuchungsraum


- Untersuchungsraum 300 m beidseitig der Leitungsachse
- Änderung Untersuchungsraum 300 m beidseitig der Leitungsachse (3. Deckblattänderung)

Verwaltungsgrenzen


- Landkreisgrenze
- Gemeindegrenze

Legende der Schutzgebiete und Biotoptypen siehe DB3 6.2-1 Legende

Kartengrundlagen:
TK500: © GeoBasis-DE / BKG 2011
DGK5: © LGLN 2014

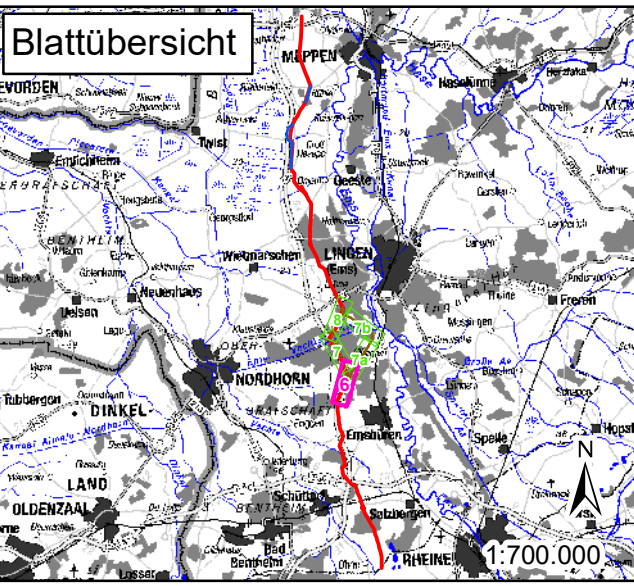

Auftraggeber:	Amprion GmbH Robert-Schuman-Straße 7 44263 Dortmund	Tel: +49 (0) 231 5849-0 Fax: +49 (0) 231 5849-14188	
Erstellt durch:	ERM GmbH Stienenstraße 9 63263 Neu-Isenburg	Tel: +49 (0) 6102 206-0 Fax: +49 (0) 6102 771 944-0	
Projekt:	Neubau der 380-kV-Höchstspannungsleitung Wesel – Pkt. Meppen, Bl. 4201 Abschnitt Pkt. Haddorfer See – Pkt. Meppen (GA7)		
Phase:	Planfeststellungsverfahren - Umweltgutachten 3. Deckblattänderung		
Thema:	Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt Bestand Biotoptypen und Pflanzen		
Blattgröße:	1047 mm x 297 mm	Maßstab:	1:5.000
Bestand:	IKO	Status:	Bericht
Gesamtheit:	SES	Datum:	09.06.2022
Gepflegt:	MBT	Kartenummer:	DB3 6.2-1 Blatt 6

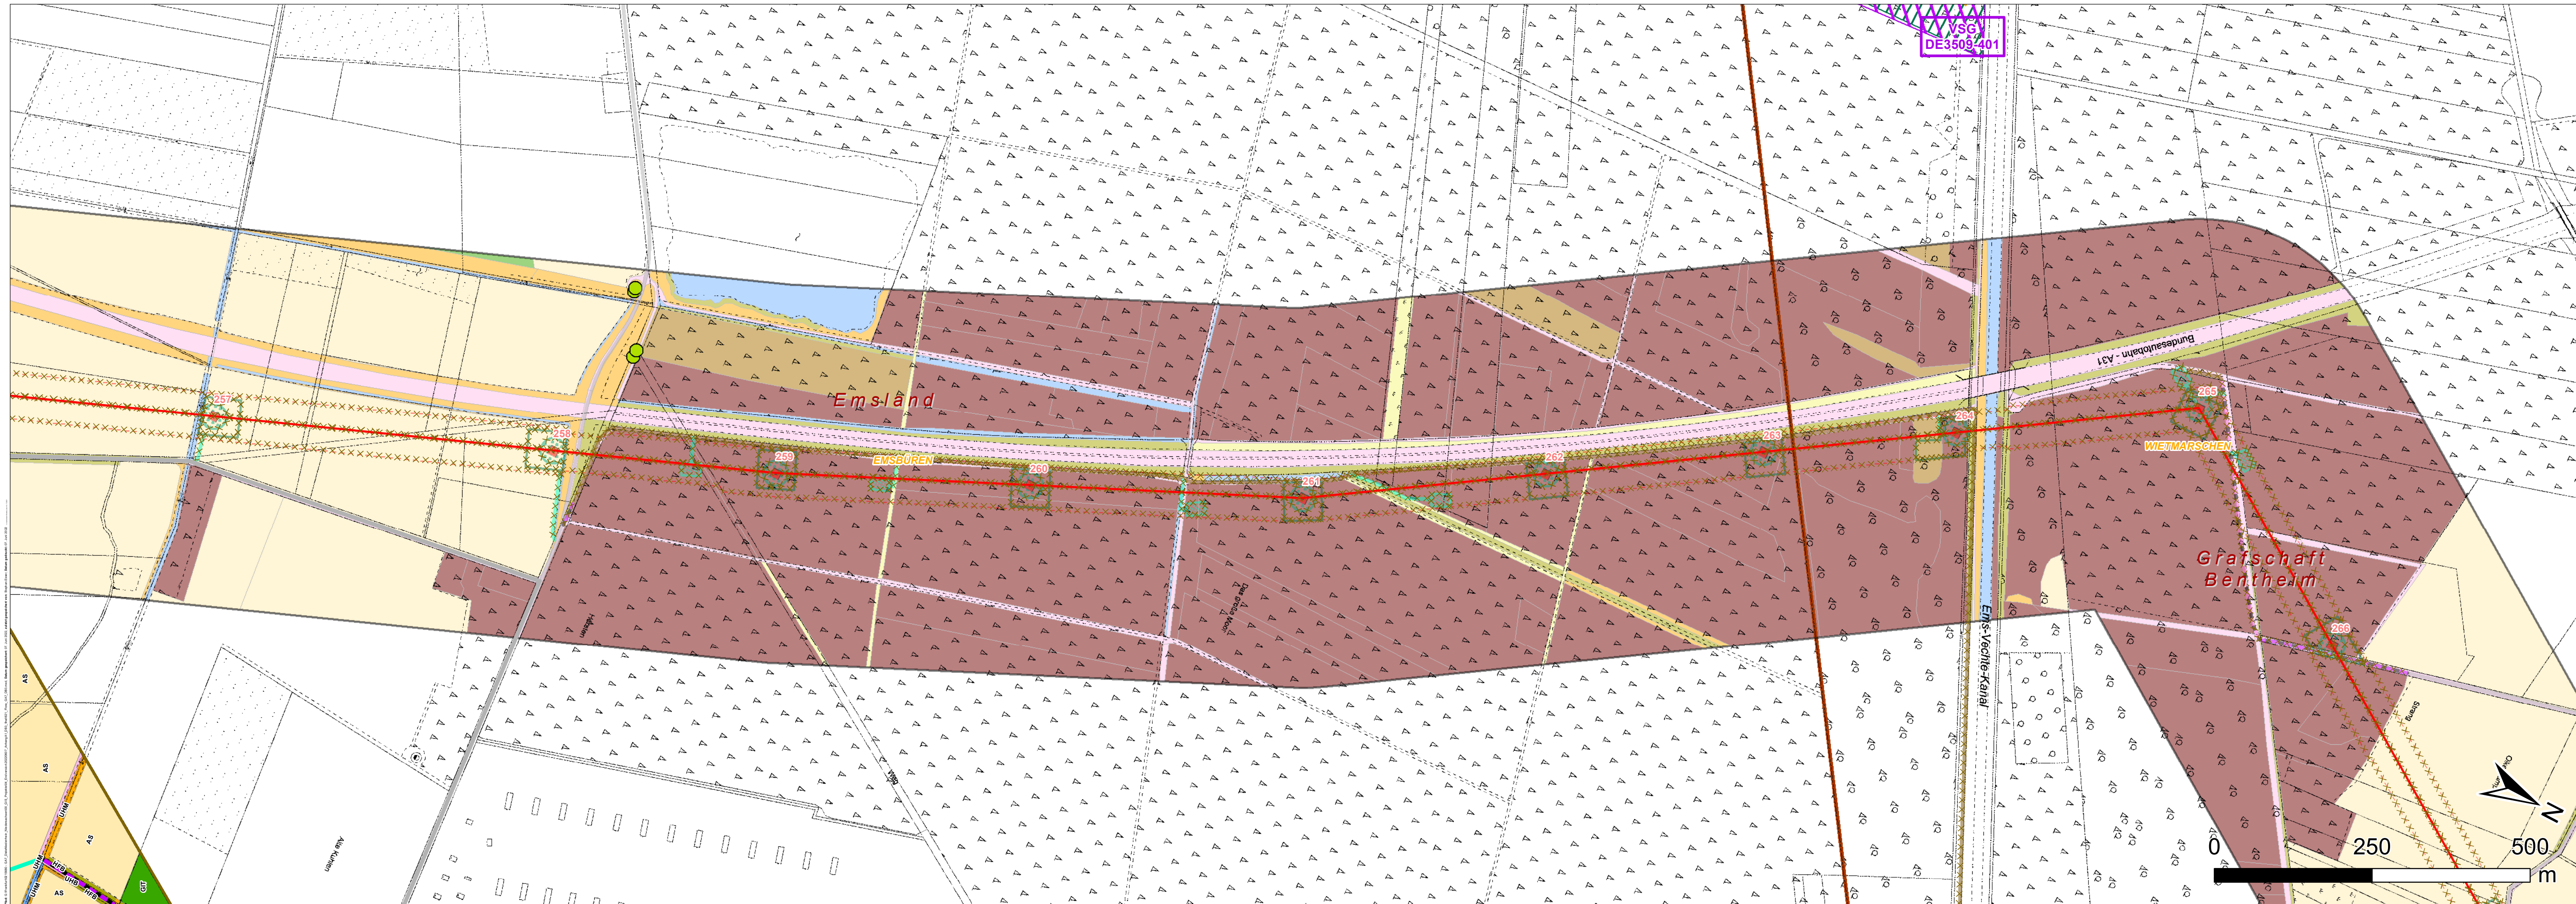

Legende

- Leitungssache
- Schutzstreifen
- Nicht verschiebbare Baustelleneinrichtungsfläche
- Seilzugfläche
- Verschiebbare Baustelleneinrichtungsfläche
- vorhandener, befestigter Asphaltweg
- Pflasterweg /-fläche
- vorhandener, befestigter Schotterweg, ggf. Nachschottern
- Zuwegung temporäre Baustraße mit Fahrbohlen o.ä.
- Zuwegung unbefestigter / teilbefestigter Weg dauerhafter Ausbau durch Schotterung
- Zuwegung unbefestigter / teilbefestigter Weg temporärer Ausbau durch Schotterung
- Überplanung der Antragsunterlage (Planung entfällt)

Technische Planung (nachrichtlich)

- Neubaumast Antragsunterlage
- Leitungssache Antragsunterlage
- Schutzstreifen

- Nicht verschiebbare Baustelleneinrichtungsfläche
- Seilzugfläche
- Verschiebbare Baustelleneinrichtungsfläche

Bestand / Rückbau

- Mastbestand
- Mastrückbau
- Leitungsbestand
- Leitungsrückbau
- Verschiebbare Baustelleneinrichtungsfläche für Mastdemontage
- Bestandsschutzstreifen
- Freiwerdender Schutzstreifen

Untersuchungsraum


- Untersuchungsraum 300 m beidseitig der Leitungssache
- Änderung Untersuchungsraum 300 m beidseitig der Leitungssache (3. Deckblattänderung)

Verwaltungsgrenzen


- Landkreisgrenze
- Gemeindegrenze

Legende der Schutzgebiete und Biotoptypen siehe DB3 6.2-1 Legende

Kartengrundlagen:
TK500: © GeoBasis-DE / BKG 2011
DGK5: © LGLN 2014

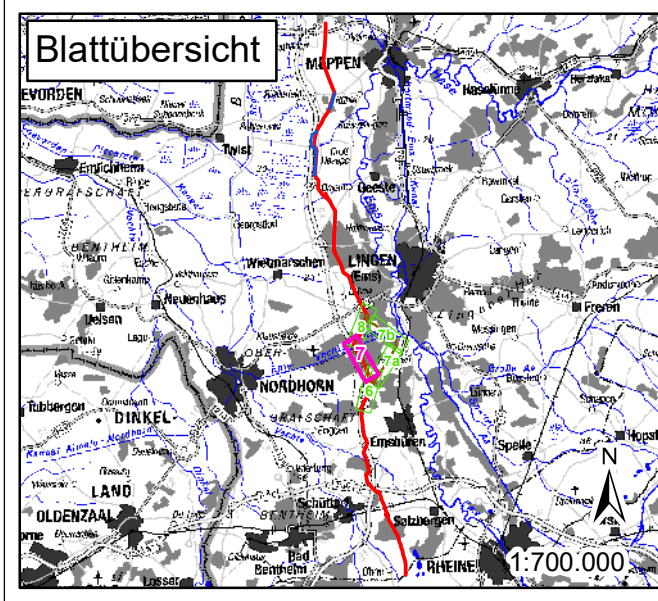

Auftraggeber:	Amprion GmbH Robert-Schuman-Straße 7 44263 Dortmund Tel: +49 (0) 231 5849-0 Fax: +49 (0) 231 5849-14188	
Erstellt durch:	ERM GmbH Stienenstraße 9 63263 Neu-Isenburg Tel: +49 (0) 6102 206-0 Fax: +49 (0) 6102 771 944-0	
Projekt:	Neubau der 380-kV-Höchstspannungsleitung Wesel – Pkt. Meppen, Bl. 4201 Abschnitt Pkt. Haddorfer See – Pkt. Meppen (GA7)	
Phase:	Planfeststellungsverfahren - Umweltgutachten 3. Deckblattänderung	
Thema:	Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt Bestand Biotoptypen und Pflanzen	
Blattgröße:	1047 mm x 297 mm	Maßstab: 1:5.000
Gezeichnet:	IKO	Status: Bericht
Geprüft:	SES	Datum: 09.06.2022
Geplant:	MBT	Kartennummer: DB3 6.2-1 Blatt 7

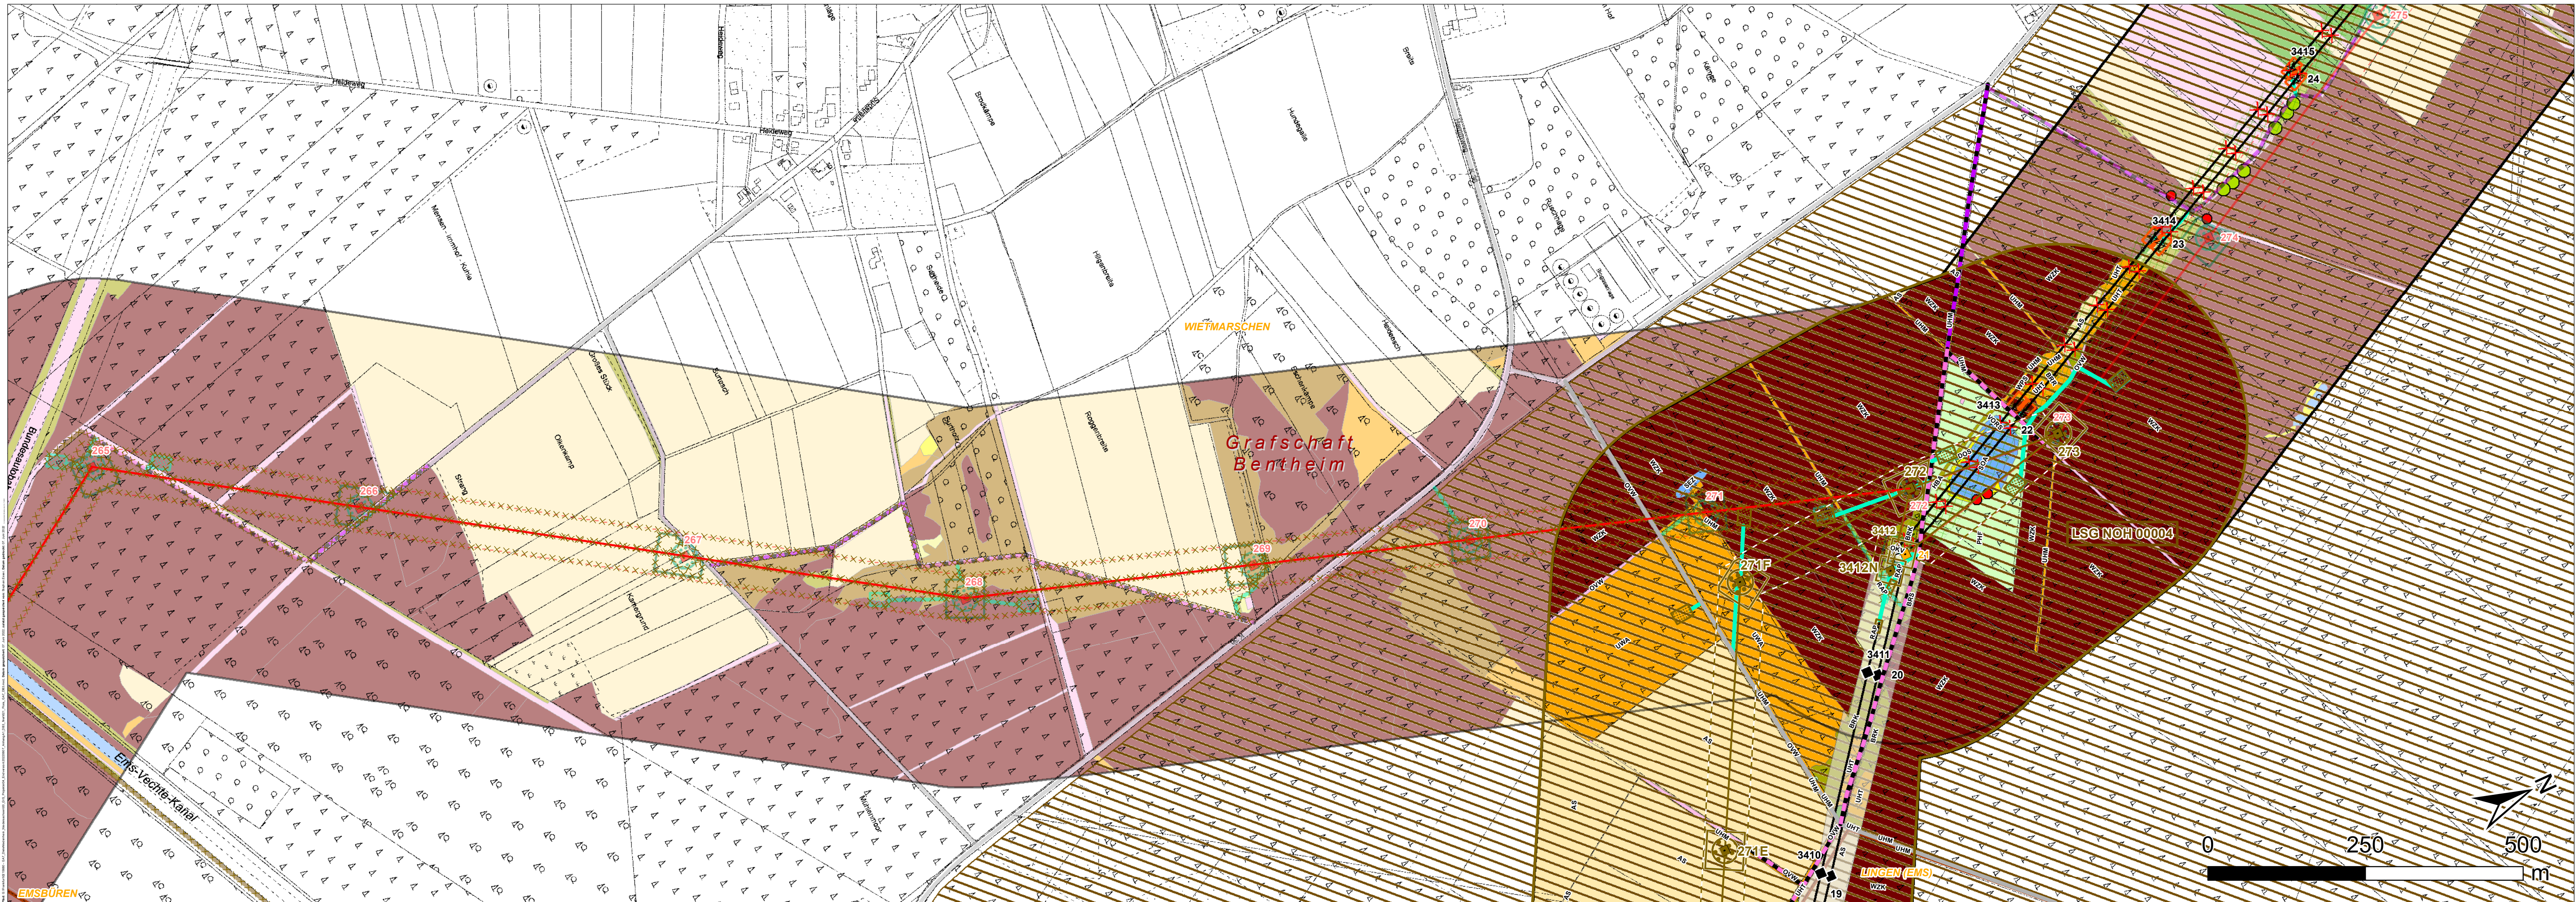

Legende

Technische Planung (3. Deckblattänderung)

- Neubaumast
- Rückbaumast DB Nr. 0541 Mast 3412
- Umbeseilung Bl. 0830 Mast 21
- Leitungsachse
- Schutzstreifen
- Nicht verschiebbare Baustelleneinrichtungsfläche
- Seilzugfläche
- Verschiebbare Baustelleneinrichtungsfläche
- vorhandener, befestigter Asphaltweg
- Pflasterweg /-fläche
- vorhandener, befestigter Schotterweg, ggf. Nachschottern
- Zuwegung temporäre Baustraße mit Fahrbohlen o.ä.
- Zuwegung unbefestigter / teilbefestigter Weg dauerhafter Ausbau durch Schotterung
- Zuwegung unbefestigter / teilbefestigter Weg temporärer Ausbau durch Schotterung
- Überplanung der Antragsunterlage (Planung entfällt)

Technische Planung (nachrichtlich)

- Neubaumast Antragsunterlage
- Leitungsachse Antragsunterlage
- Schutzstreifen
- Nicht verschiebbare Baustelleneinrichtungsfläche
- Seilzugfläche
- Verschiebbare Baustelleneinrichtungsfläche

Bestand / Rückbau

- Mastbestand
- Mastrückbau
- Leitungsbestand
- Leitungsrickbau
- Verschiebbare Baustelleneinrichtungsfläche für Mastdemontage
- Bestandsschutzstreifen
- Freiwerdender Schutzstreifen

Untersuchungsraum


- Untersuchungsraum 300 m beidseitig der Leitungsachse
- Änderung Untersuchungsraum 300 m beidseitig der Leitungsachse (3. Deckblattänderung)

Verwaltungsgrenzen


- Landkreisgrenze
- Gemeindegrenze

Legende der Schutzgebiete und Biotoptypen
siehe DB3 6.2-1 Legende

Kartengrundlagen:
TK500: © GeoBasis-DE / BKG 2011
DGK5: © LGLN 2014

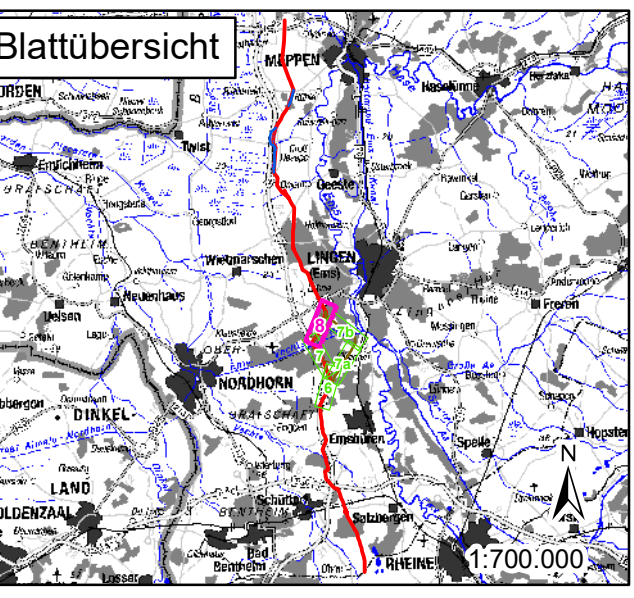

Auftraggeber:	Amprion GmbH Robert-Schuman-Straße 7 44263 Dortmund Tel: +49 (0) 231 5849-0 Fax: +49 (0) 231 5849-14188	
Erstellt durch:	ERM GmbH Stienenstraße 9 42699 Neuenheim Tel: +49 (0) 6102 206-0 Fax: +49 (0) 6102 771 944-0	
Projekt:	Neubau der 380-kV-Höchstspannungsleitung Wesel – Pkt. Meppen, Bl. 4201 Abschnitt Pkt. Haddorfer See – Pkt. Meppen (GA7)	
Phase:	Planfeststellungsverfahren - Umweltgutachten 3. Deckblattänderung	
Thema:	Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt Bestand Biotoptypen und Pflanzen	
Blattgröße:	1047 mm x 297 mm	Maßstab: 1:5.000
Basisebene:	KO	Status: Bericht
Geometrie:	BES	Datum: 09.06.2022
Geopunkt:	MBT	Kartennummer: DB3 6.2-1 Blatt 8

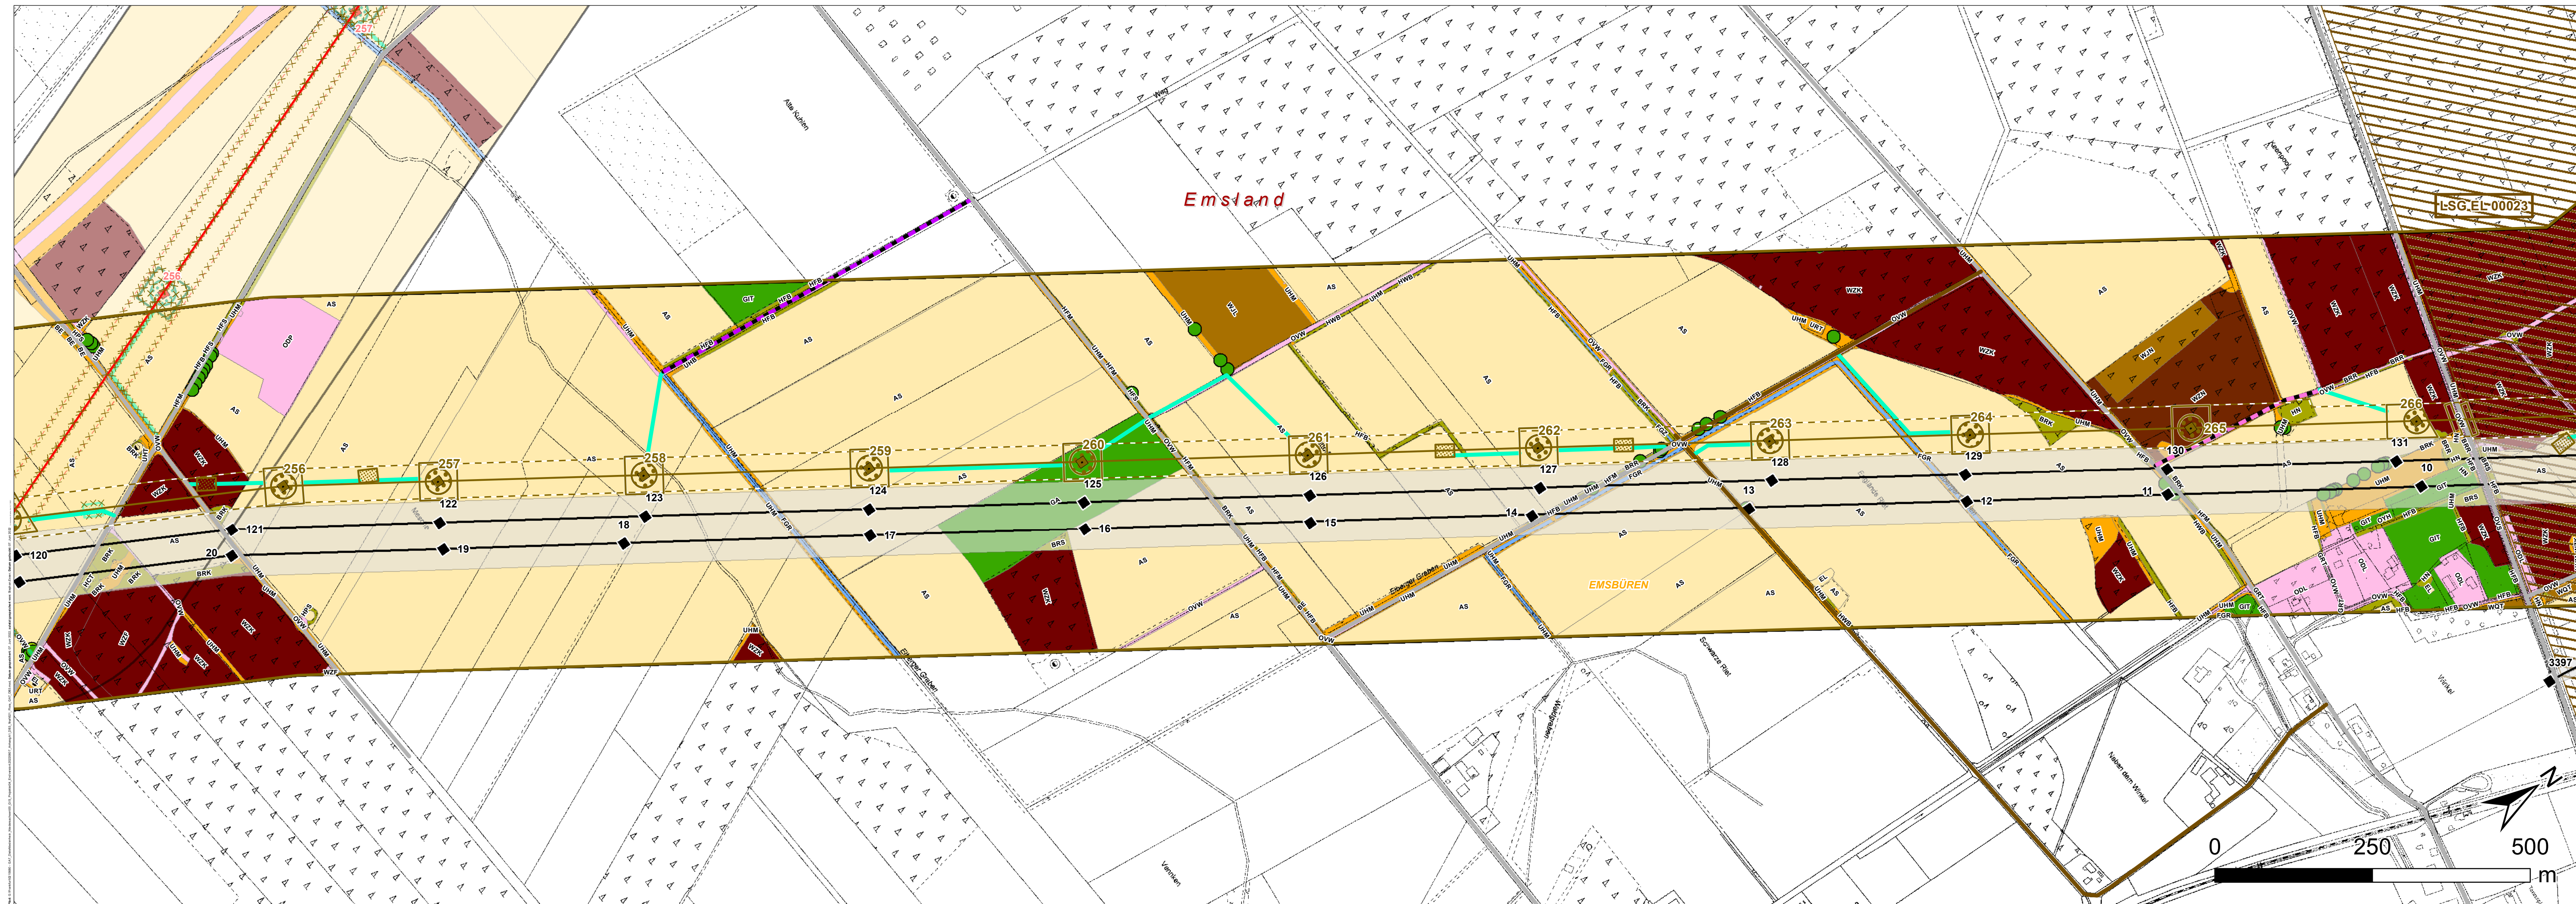

Legende

Technische Planung (3. Deckblattänderung)

- Neubaumast
- Leitungsachse
- Schutzstreifen
- Nicht verschiebbare Baustelleneinrichtungsfläche
- Seilzugfläche
- Verschiebbare Baustelleneinrichtungsfläche
- vorhandener, befestigter Asphaltweg
- Pflasterweg /-fläche
- vorhandener, befestigter Schotterweg, ggf. Nachschottern
- Zuwegung temporäre Baustraße mit Fahrbohlen o.ä.
- Zuwegung unbefestigter / teilbefestigter Weg dauerhafter Ausbau durch Schotterung
- Zuwegung unbefestigter / teilbefestigter Weg temporärer Ausbau durch Schotterung
- Überplanung der Antragsunterlage (Planung entfällt)

Technische Planung (nachrichtlich)

- Neubaumast Antragsunterlage
- Leitungsachse Antragsunterlage
- Schutzstreifen
- Nicht verschiebbare Baustelleneinrichtungsfläche
- Seilzugfläche
- Verschiebbare Baustelleneinrichtungsfläche

Bestand / Rückbau

- Mastbestand
- Mastrückbau
- Leitungsbestand
- Leitungsrickbau
- Verschiebbare Baustelleneinrichtungsfläche für Mastdemontage
- Bestandsschutzstreifen
- Freiwerdender Schutzstreifen

Untersuchungsraum

- Untersuchungsraum 300 m beidseitig der Leitungsachse
- Änderung Untersuchungsraum 300 m beidseitig der Leitungsachse (3. Deckblattänderung)

Verwaltungsgrenzen

- Landkreisgrenze
- Gemeindegrenze

Legende der Schutzgebiete und Biototypen siehe DB3 6.2-1 Legende

Kartengrundlagen:
TK500: © GeoBasis-DE / BKG 2011
DGK5: © LGLN 2014

LGLN

amprion

ERM

Blattübersicht

Neubau der 380-kV-Höchstspannungsleitung
Wesel – Pkt. Meppen, Bl. 4201
Abschnitt Pkt. Haddorfer See – Pkt. Meppen (GA7)

Planfeststellungsverfahren - Umweltgutachten
3. Deckblattänderung

Schutzgut
Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt
Bestand Biototypen und Pflanzen

Blattgröße: 1047 mm x 297 mm

Maßstab: 1:5.000

Bestand: IKO


Status: 09.06.2022

Gezeichnet: SES

Stand: 09.06.2022

Geprüft: MBT

Kartenummer: DB3 6.2-1 Blatt 7a

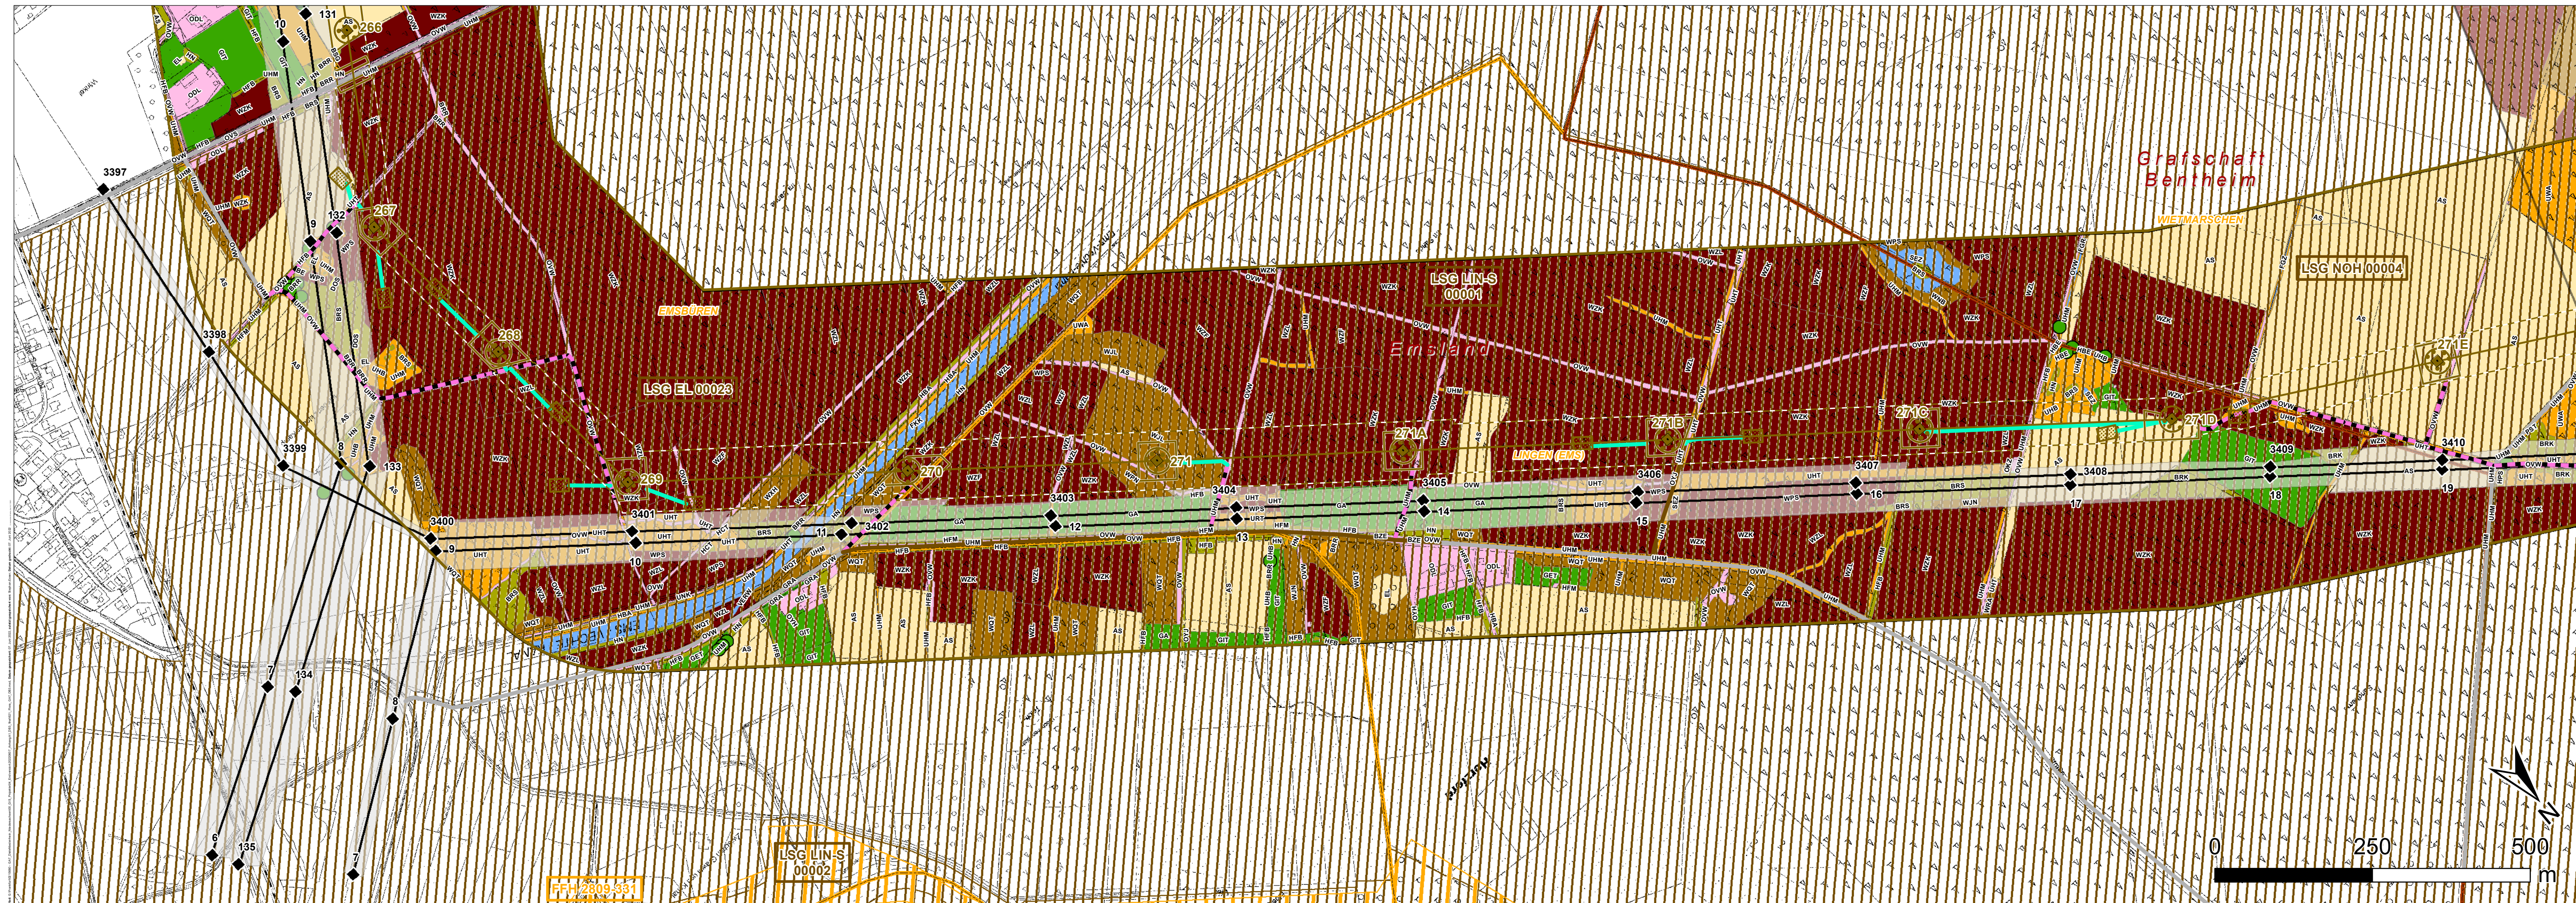

Legende

Technische Planung (3. Deckblattänderung)

- Neubaumast
- Leitungsachse
- Schutzstreifen
- Nicht verschiebbare Baustelleneinrichtungsfläche
- Seilzugfläche
- Verschiebbare Baustelleneinrichtungsfläche
- vorhandener, befestigter Asphaltweg
- Pflasterweg /-fläche
- vorhandener, befestigter Schotterweg, ggf. Nachschottern
- Zuwegung temporäre Baustraße mit Fahrbohlen o.ä.
- Zuwegung unbefestigter / teilbefestigter Weg dauerhafter Ausbau durch Schotterung
- Zuwegung unbefestigter / teilbefestigter Weg temporärer Ausbau durch Schotterung
- Überplanung der Antragsunterlage (Planung entfällt)

Technische Planung (nachrichtlich)


- Neubaumast Antragsunterlage
- Leitungsachse Antragsunterlage
- Schutzstreifen
- Nicht verschiebbare Baustelleneinrichtungsfläche
- Seilzugfläche
- Verschiebbare Baustelleneinrichtungsfläche

Bestand / Rückbau

- Mastbestand
- Mastrückbau
- Leitungsbestand
- Leitungsrickbau
- Verschiebbare Baustelleneinrichtungsfläche für Mastdemontage
- Bestandsschutzstreifen
- Freiwerdender Schutzstreifen
- Untersuchungsraum
- Untersuchungsraum 300 m beidseitig der Leitungsachse
- Änderung Untersuchungsraum 300 m beidseitig der Leitungsachse (3. Deckblattänderung)
- Verwaltungsgrenzen
- Landkreisgrenze
- Gemeindegrenze

Legende der Schutzgebiete und Biotoptypen siehe DB3 6.2-1 Legende

Kartengrundlagen:
TK500: © GeoBasis-DE / BKG 2011
DGK5: © LGLN 2014

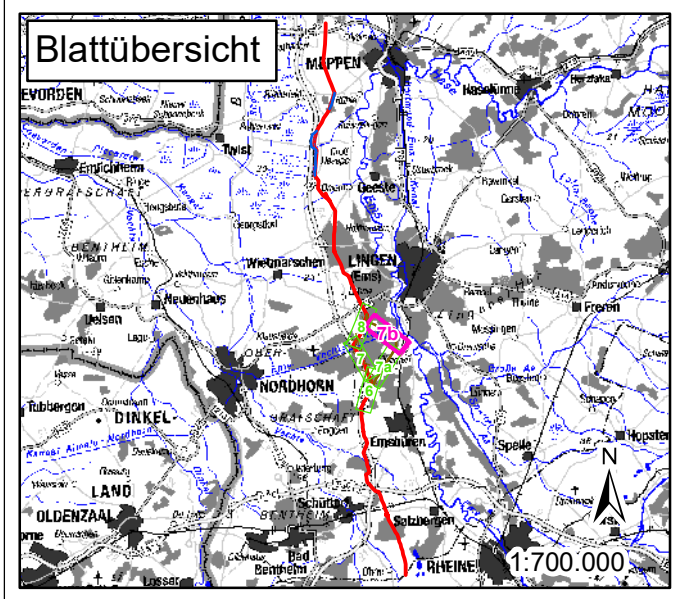

Auftraggeber:	Amprion GmbH Robert-Schuman-Straße 7 44263 Dortmund	Tel: +49 (0) 231 5849-6 Fax: +49 (0) 231 5849-14188	
Erstellt durch:	ERM GmbH Stromstraße 9 63263 Neu-Isenburg	Tel: +49 (0) 6102 206-9 Fax: +49 (0) 6102 771 944-0	
Projekt:	Neubau der 380-kV-Höchstspannungsleitung Wesel – Pkt. Meppen, Bl. 4201 Abschnitt Pkt. Haddorfer See – Pkt. Meppen (GA7)		
Phase:	Planfeststellungsverfahren - Umweltgutachten 3. Deckblattänderung		
Thema:	Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt Bestand Biotoptypen und Pflanzen		
Blattgröße:	1047 mm x 297 mm	Maßstab:	1:5.000
Bearbeiter:	KDO	Status:	Bericht
Geprüft:	SES	Datum:	09.06.2022
Geprüft:	MBT	Kartennummer:	DB3 6.2-1 Blatt 7b