



Legende Schutzgut Mensch  
Bestand und Auswirkung siehe DB3 6.1-1 Legende

Kartengrundlagen:  
TK500: © GeoBasis-DE / BKG 2011  
DGK5: © LGLN 2014




Auftraggeber:	Amprion GmbH Robert-Schuman-Straße 7 44263 Dortmund	Tel: +49 (0) 231 5849-0 Fax: +49 (0) 231 5849-14155	
Erstellt durch:	ERM GmbH Siemensstraße 9 63263 Neu-Isenburg	Tel: +49 (0) 6102 205-0 Fax: +49 (0) 6102 771 904-0	
Projekt:	<b>Neubau der 380-kV-Höchstspannungsleitung Wesel – Pkt. Meppen, Bl. 4201</b> Abschnitt Pkt. Haddorfer See – Pkt. Meppen (GA7)		
Phase:	Planfeststellungsverfahren - Umweltgutachten <b>3. Deckblattänderung</b>		
Thema:	Schutzgut Mensch Bestand und Auswirkungen		
Blattgröße:	1047 mm x 297 mm	Maßstab:	1:5.000
Basierend:	TG	Status:	Bericht
Gezeichnet:	SES	Datum:	09.06.2022
Geprüft:	MBT	Kartenummer:	DB3 6.1-1 Blatt 6

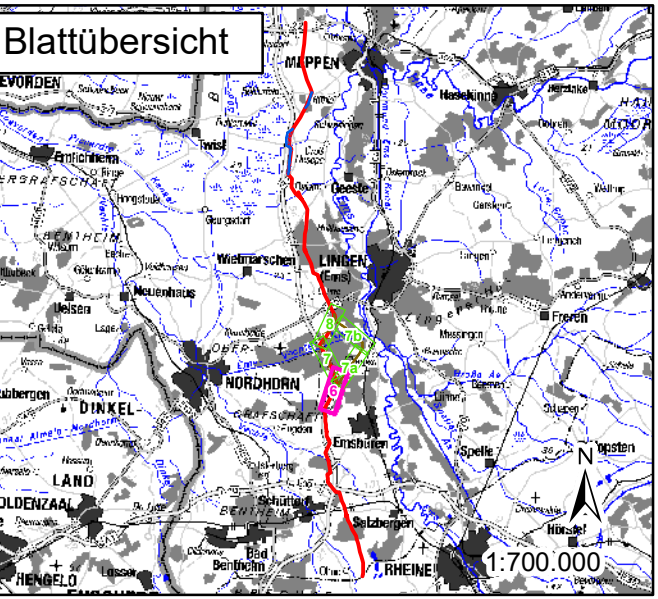

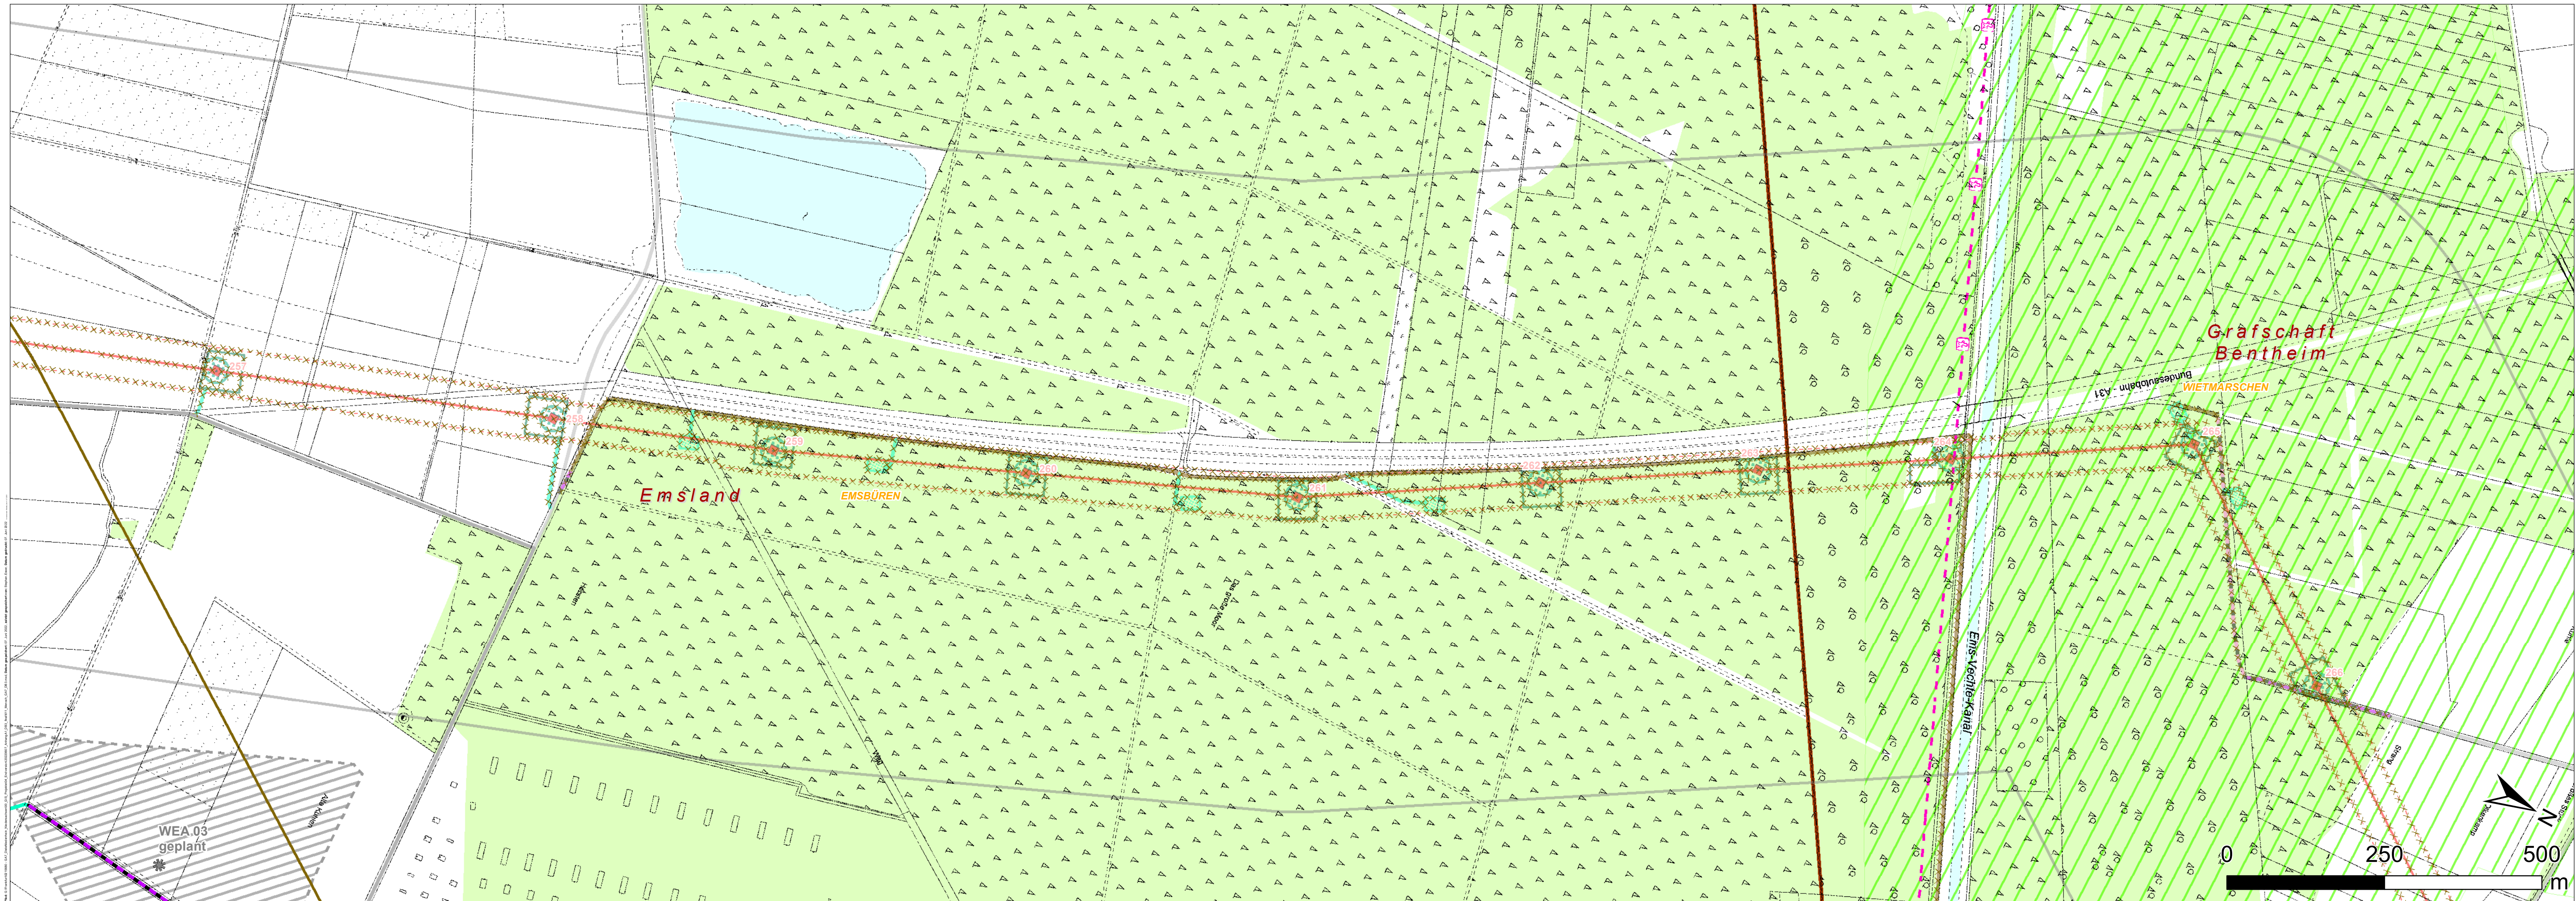


Legende Schutzgut Mensch  
Bestand und Auswirkung siehe DB3 6.1-1 Legende

Kartengrundlagen:  
TK500: © GeoBasis-DE / BKG 2011  
DGK5: © LGLN 2014

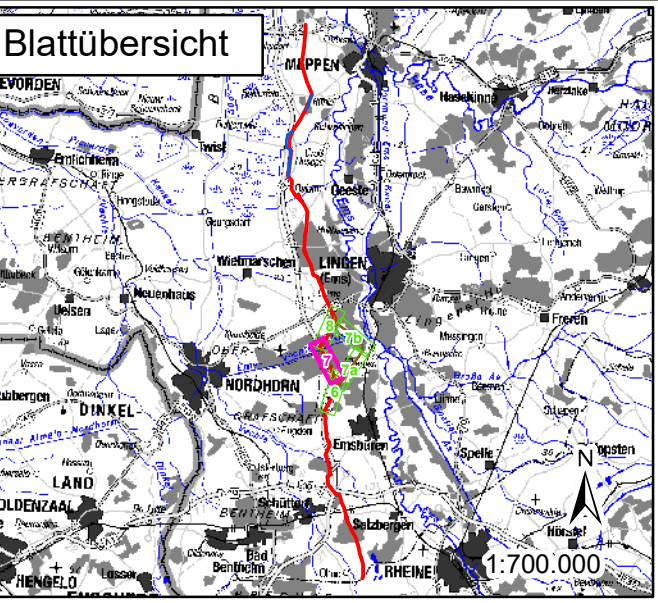


Auftraggeber:	Amprion GmbH Robert-Schuman-Straße 7 44263 Dortmund	Tel: +49 (0) 231 5849-0 Fax: +49 (0) 231 5849-14155	
Erstellt durch:	ERM GmbH Siemensstraße 9 63263 Neu-Isenburg	Tel: +49 (0) 6102 205-0 Fax: +49 (0) 6102 771 904-0	
Projekt:	<b>Neubau der 380-kV-Höchstspannungsleitung Wesel – Pkt. Meppen, Bl. 4201</b> Abschnitt Pkt. Haddorfer See – Pkt. Meppen (GA7)		
Phase:	Planfeststellungsverfahren - Umweltgutachten <b>3. Deckblattänderung</b>		
Thema:	Schutzgut Mensch Bestand und Auswirkungen		
Blattgröße:	1047 mm x 297 mm	Maßstab:	1:5.000
Bestand:	TG	Status:	Bericht
Gezeichnet:	SES	Datum:	09.06.2022
Geprüft:	MBT	Kartenummer:	DB3 6.1-1 Blatt 7



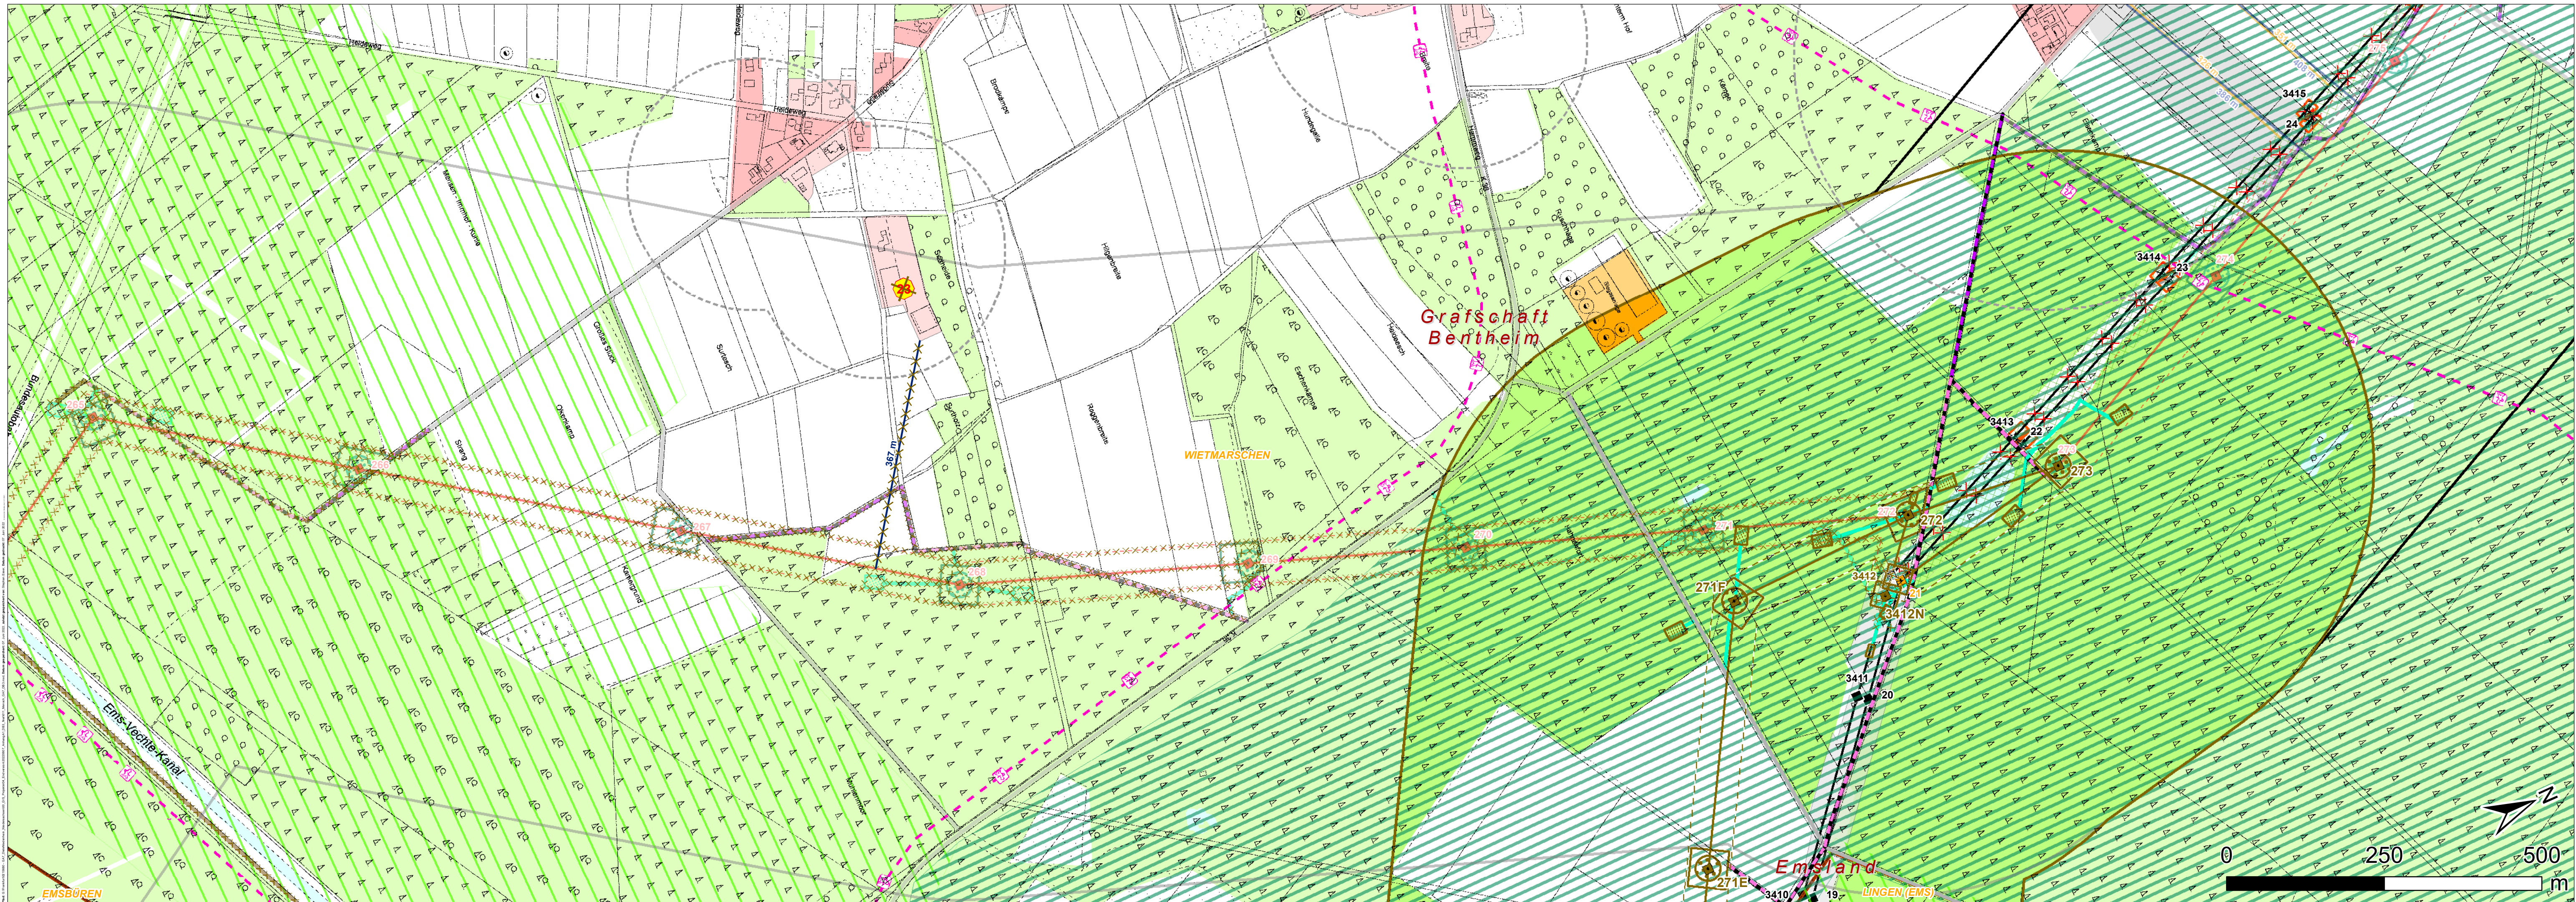


**Legende Schutzgut Mensch**  
Bestand und Auswirkung siehe DB3 6.1-1 Legende

Kartengrundlagen:  
TK500: © GeoBasis-DE / BKG 2011  
DGK5: © LGLN 2014

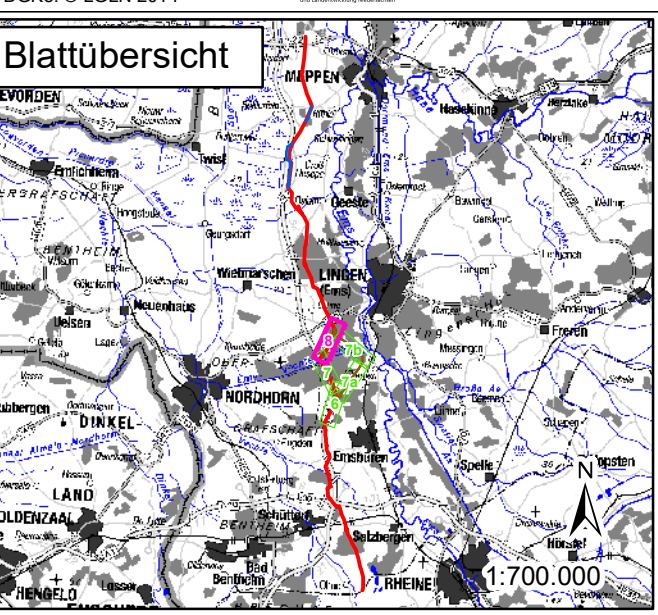


Auftraggeber:	Amprion GmbH Robert-Schuman-Straße 7 44263 Dortmund	Tel: +49 (0) 231 5849-0 Fax: +49 (0) 231 5849-14155	
Erstellt durch:	ERM GmbH Siemensstraße 9 42699 Neuenburg	Tel: +49 (0) 6102 205-0 Fax: +49 (0) 6102 771 904-0	
Projekt:	<b>Neubau der 380-kV-Höchstspannungsleitung Wesel – Pkt. Meppen, Bl. 4201</b> Abschnitt Pkt. Haddorfer See – Pkt. Meppen (GA7)		
Phase:	Planfeststellungsverfahren - Umweltgutachten <b>3. Deckblattänderung</b>		
Thema:	Schutzgut Mensch Bestand und Auswirkungen		
Blattgröße:	1047 mm x 297 mm	Maßstab:	1:5.000
Gezeichnet:	TG	Status:	Bericht
Geprüft:	SES	Datum:	09.06.2022
Geprüft:	MBT	Kartensymbol:	DB3 6.1-1 Blatt 8



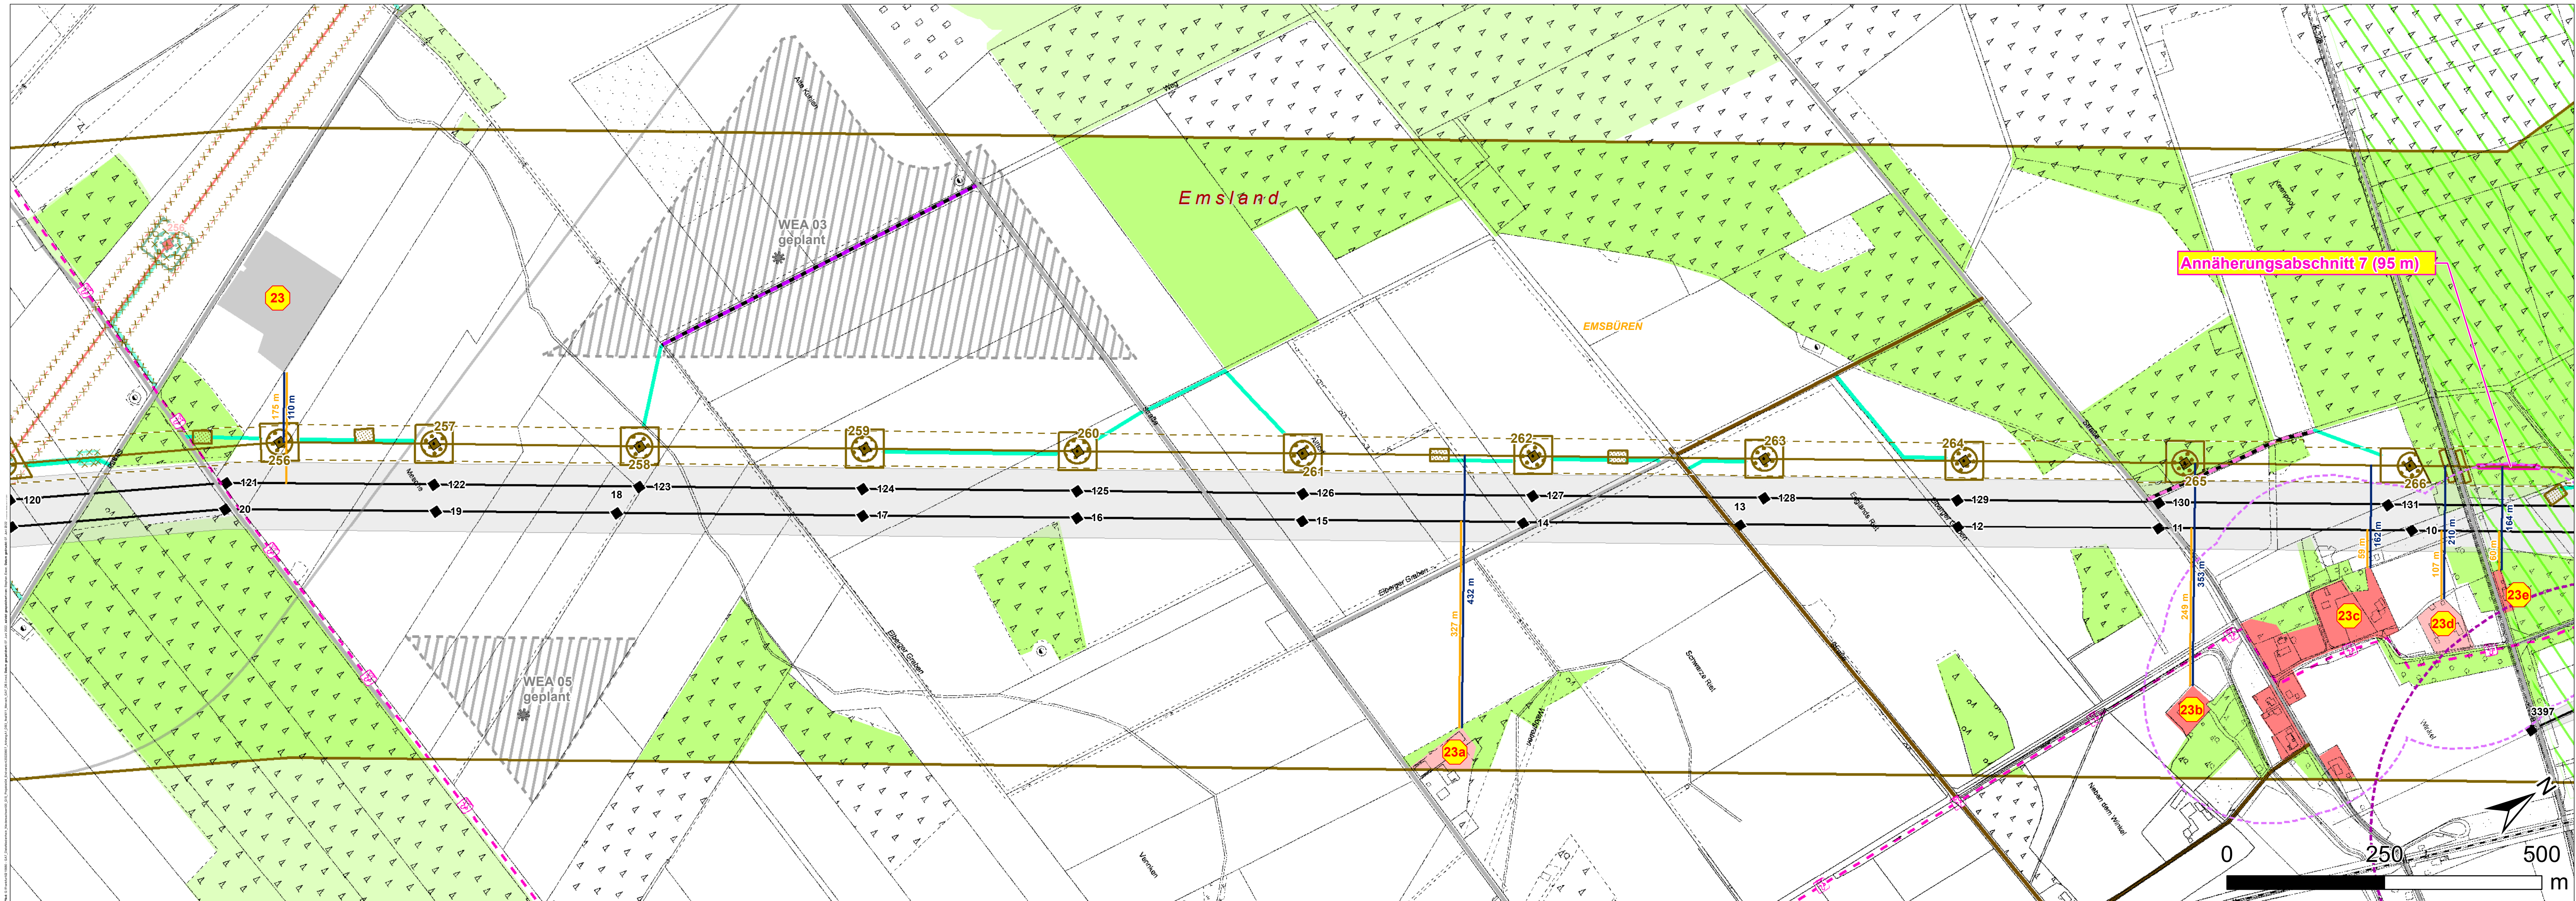

# Legende Schutzgut Mensch Bestand und Auswirkung siehe DB3 6.1-1 Legende

Kartengrundlagen:  
TK500: © GeoBasis-DE / BKG 2011  
DGK5: © LGLN 2014

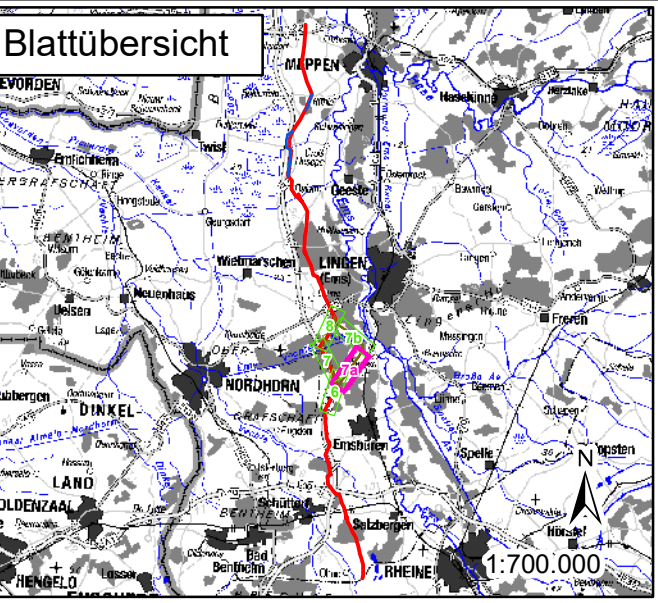

Auftraggeber:	Amprion GmbH Robert-Schuman-Straße 7 44263 Dortmund	Tel.: +49 (0) 231 5849-0 Fax: +49 (0) 231 5849-14155	amprion
Erstellt durch:	ERM GmbH Siemensstraße 9 42699 Neuenburg	Tel.: +49 (0) 6102 205-0 Fax: +49 (0) 6102 771 904-0	ERM
Projekt:	Neubau der 380-kV-Höchstspannungsleitung Wesel – Pkt. Meppen, Bl. 4201 Abschnitt Pkt. Haddorfer See – Pkt. Meppen (GA7)		
Phase:	Planfeststellungsverfahren - Umweltgutachten 3. Deckblattänderung		
Thema:	Schutzgut Mensch Bestand und Auswirkungen		
Blattgröße:	1047 mm x 297 mm	Maßstab:	1:5.000
Basisebene:	TG	Status:	Bericht
Gezeichnet:	SES	Datum:	09.06.2022
Geprüft:	MBT	Kartenummer:	DB3 6.1-1 Blatt 7a



