


Legende Auswirkung auf Biotope und Tiere siehe  
DB3 6.2-3 Legende

Legende der Biotoptypen siehe  
DB3 6.2-1 Legende

Kartengrundlagen:  
TK500: © GeoBasis-DE / BKG 2011  
DGKS: © LGLN 2014

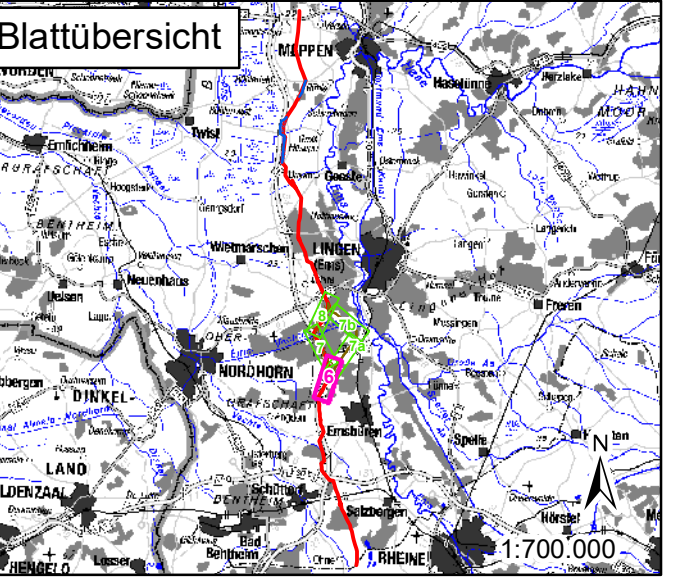


Auftraggeber:	Amprion GmbH Robert-Schuman-Straße 7 44263 Dortmund	Tel: +49 (0) 231 5548-0 Fax: +49 (0) 231 5549-1410	
Erstellt durch:	ERM GmbH Stienenstraße 9 63263 Neu-Isenburg	Tel: +49 (0) 6102 206-0 Fax: +49 (0) 6102 711 984-0	
Projekt:	<b>Neubau der 380-kV-Höchstspannungsleitung Wesel – Pkt. Meppen, Bl. 4201</b> Abschnitt Pkt. Haddorfer See – Pkt. Meppen (GA7)		
Phase:	Planfeststellungsverfahren - Umweltgutachten <b>3. Deckblattänderung</b>		
Thema:	Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt Auswirkung auf Biotope und Tiere		
Blattgröße:	1047 mm x 297 mm	Maßstab:	1:5.000
Basierend:	IKO	Status:	Bericht
Gezeichnet:	SES	Datum:	09.06.2022
Geprüft:	MBT/BJ	Kartenummer:	DB3 6.2-3 Blatt 6








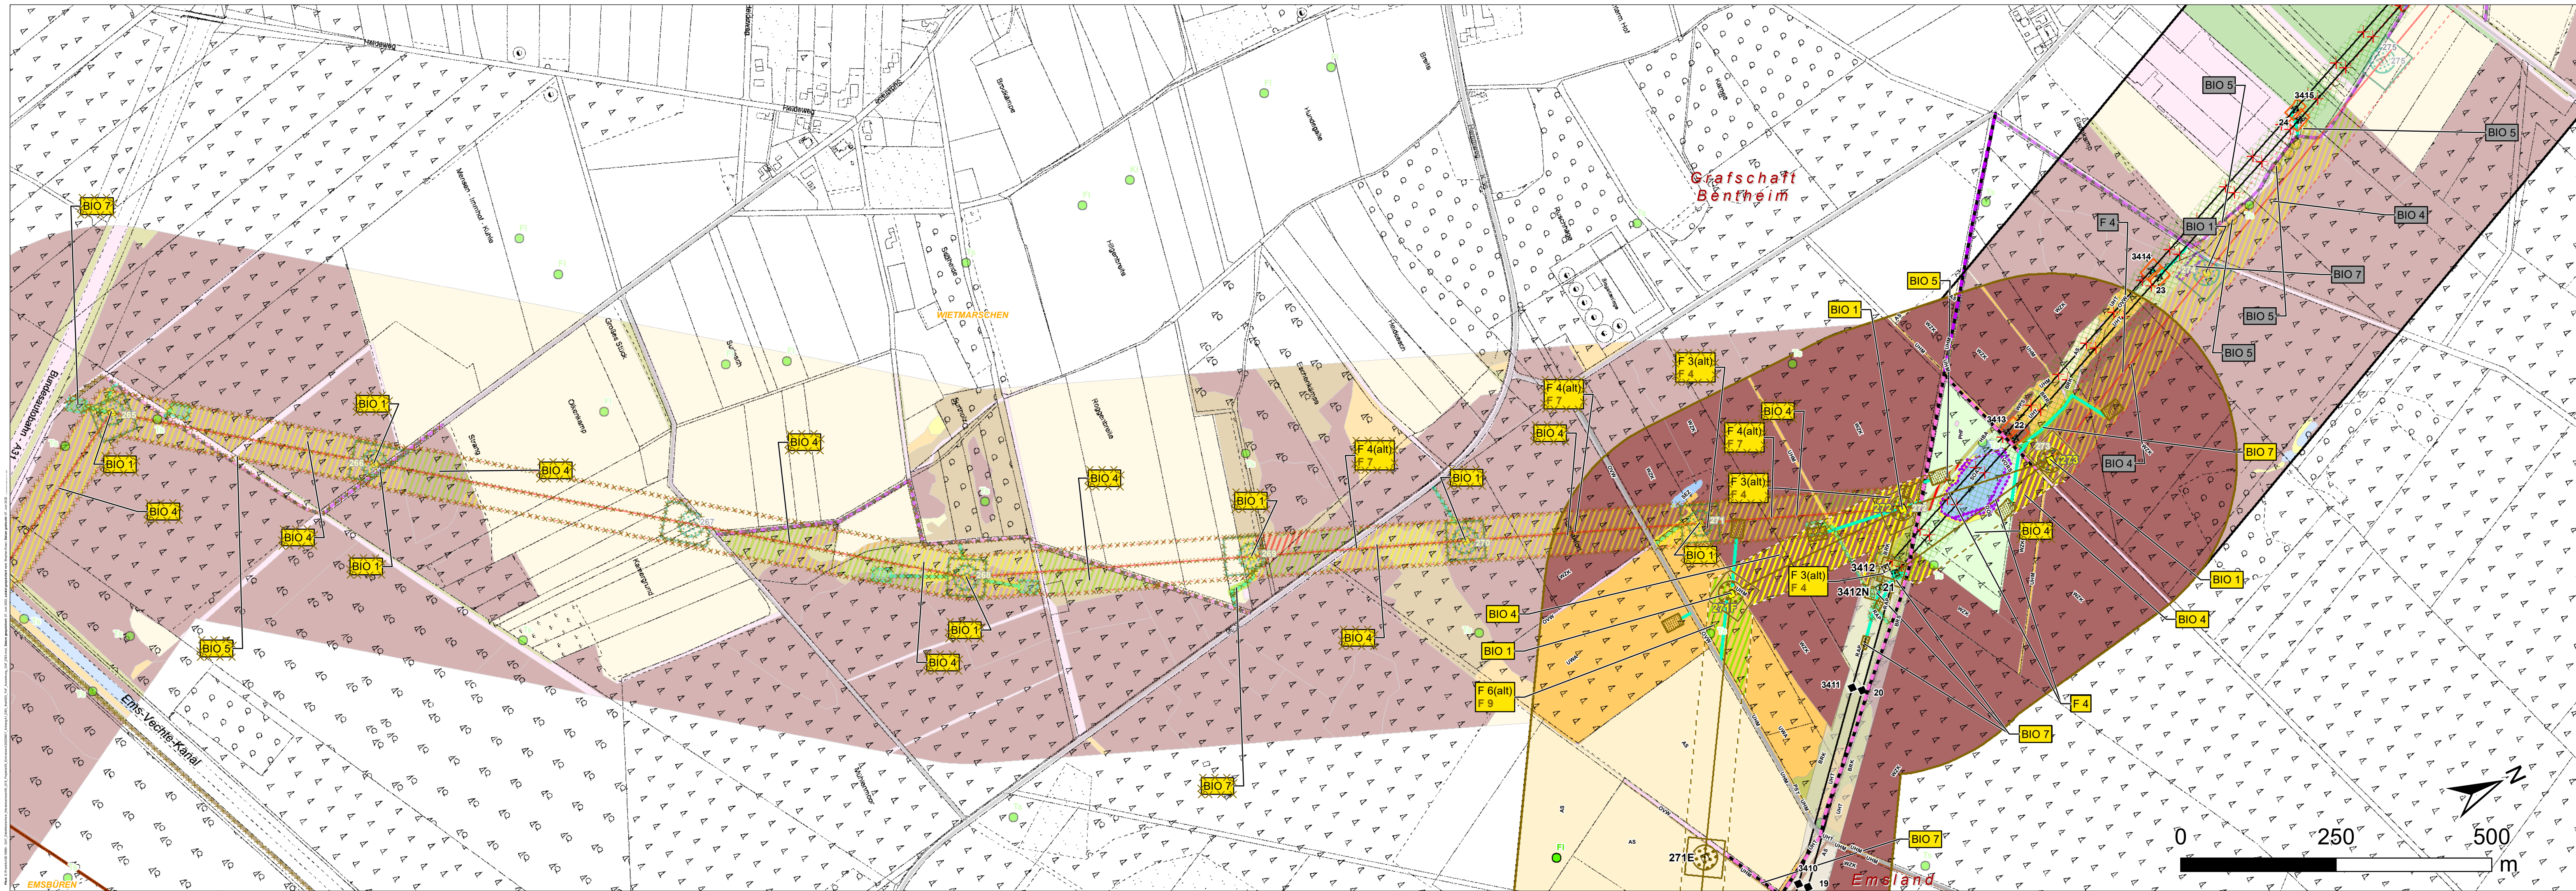

Legende Auswirkung auf Biotope und Tiere siehe  
DB3 6.2-3 Legende


Legende der Biotoptypen siehe  
DB3 6.2-1 Legende

Kartengrundlagen:  
TK500: © GeoBasis-DE / BKG 2011  
DGKS: © LGLN 2014

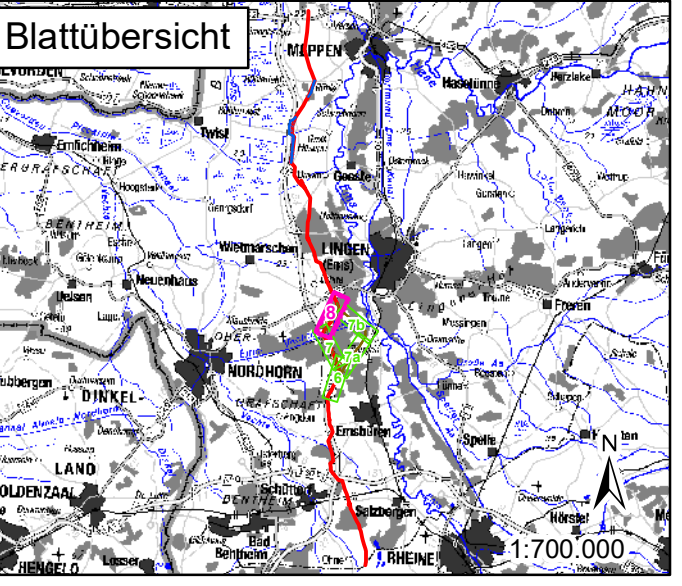

Auftraggeber:	Amprion GmbH Robert-Schuman-Straße 7 44263 Dortmund	Tel: +49 (0) 231 5548-0 Fax: +49 (0) 231 5548-1418	
Erstellt durch:	ERM GmbH Siemensstraße 9 63263 Neu-Isenburg	Tel: +49 (0) 6102 206-0 Fax: +49 (0) 6102 711 94-0	
Projekt:	<b>Neubau der 380-kV-Höchstspannungsleitung Wesel – Pkt. Meppen, Bl. 4201</b> Abschnitt Pkt. Haddorfer See – Pkt. Meppen (GA7)		
Phase:	Planfeststellungsverfahren - Umweltgutachten 3. Deckblattänderung		
Thema:	Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt Auswirkung auf Biotope und Tiere		
Blattgröße:	1047 mm x 297 mm	Maßstab:	1:5.000
Basisebene:	IKO	Status:	Bericht
Geschw.: 05		Datum:	09.08.2022
Gegriß:	MBT/BJ	Kartenummer:	DB3 6.2-3 Blatt 8




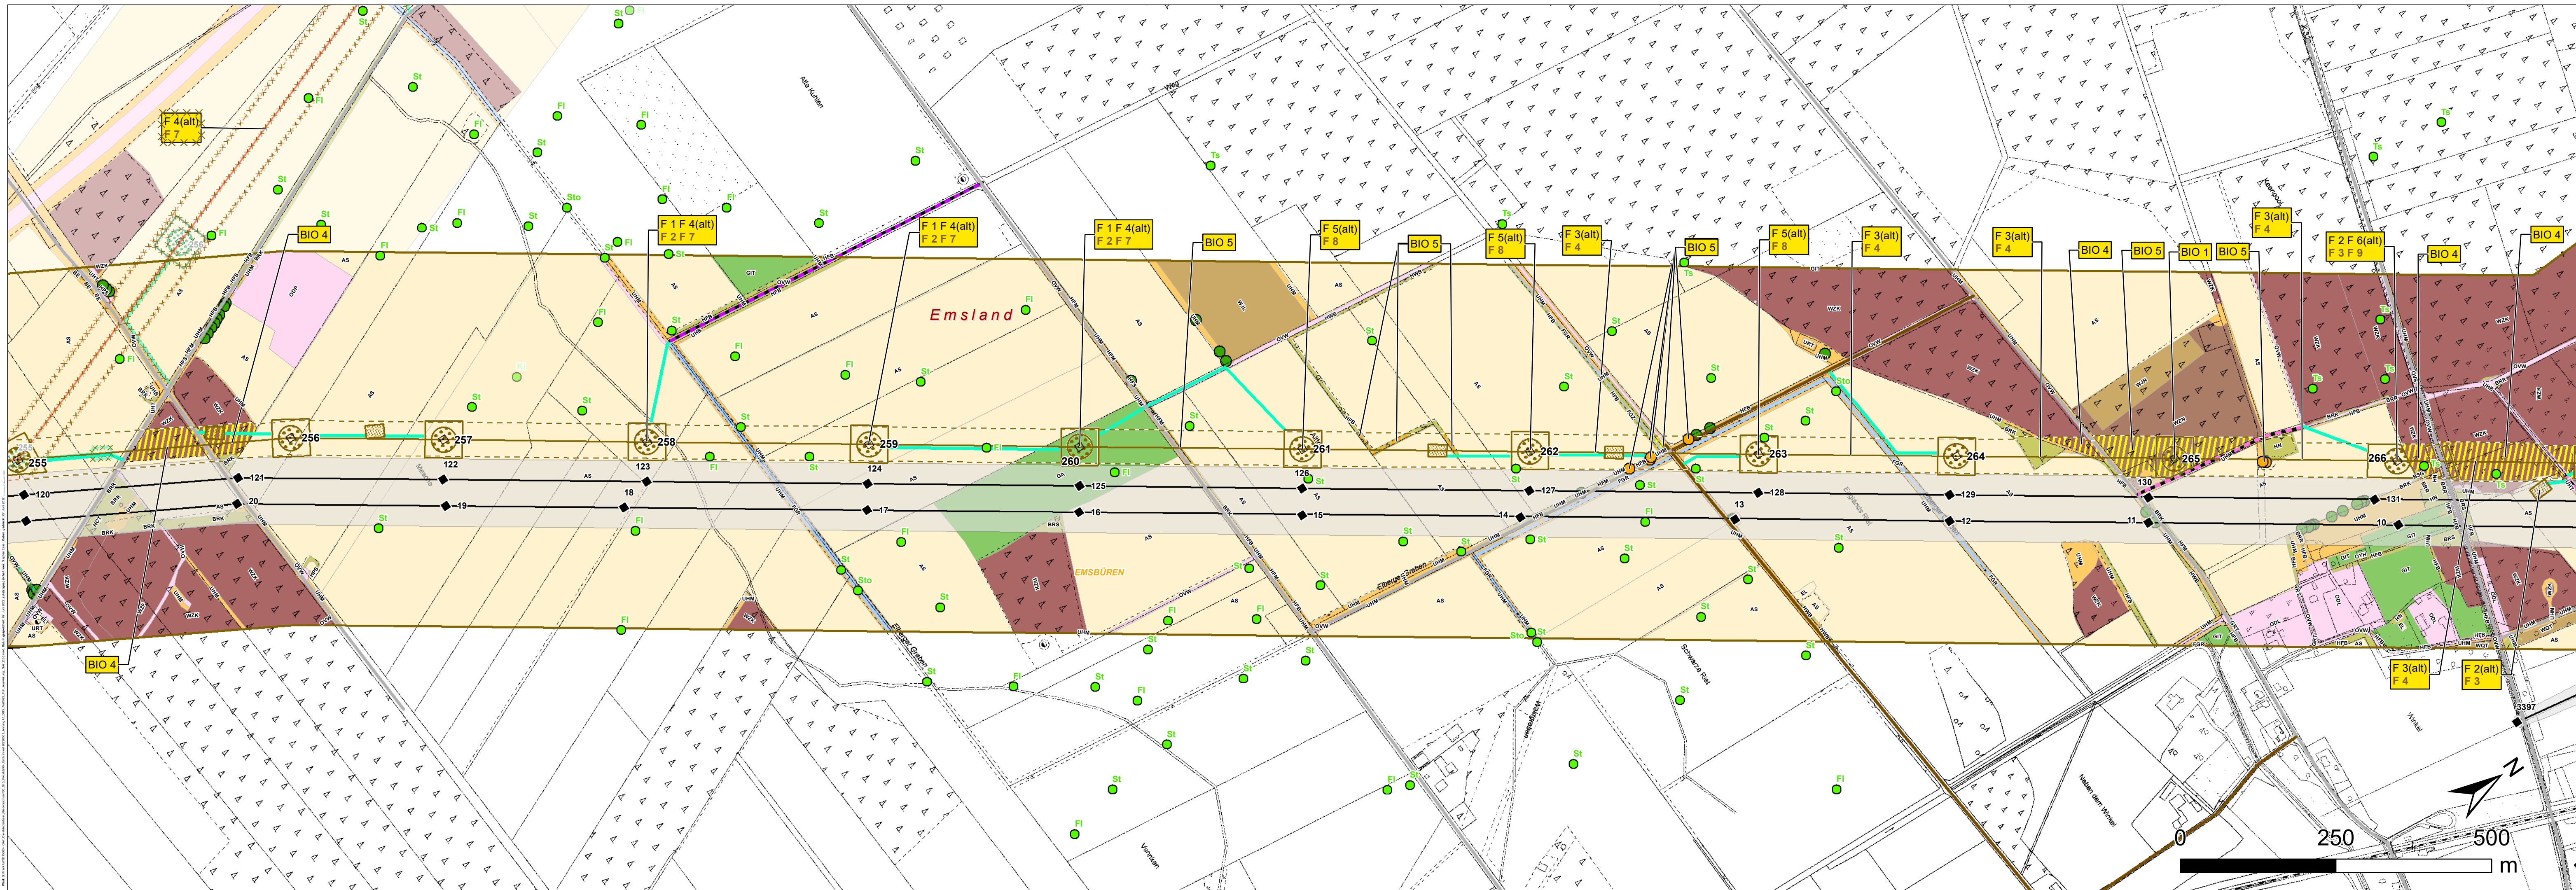

Legende Auswirkung auf Biotope und Tiere siehe  
DB3 6.2-3 Legende

Legende der Biotoptypen siehe  
DB3 6.2-1 Legende

Kartgrundlagen:  
TK500: © GeoBasis-DE / BKG 2011  
DGKS: © LGLN 2014

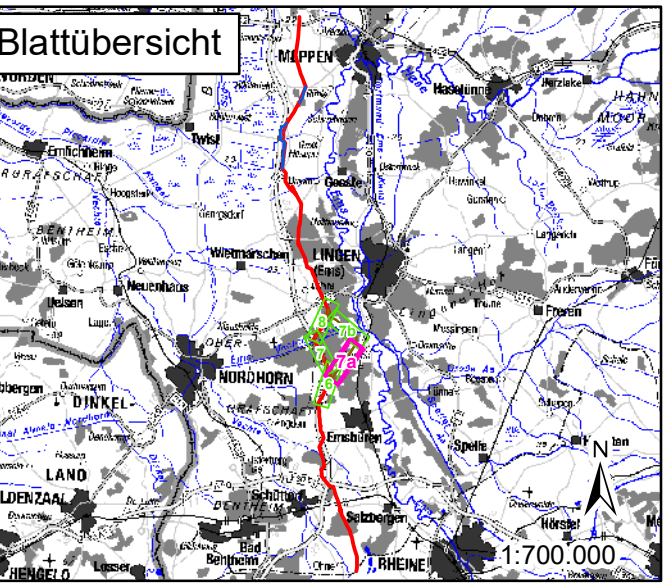

Auftraggeber:	Amprion GmbH Robert-Schuman-Straße 7 44263 Dortmund	Tel: +49 (0) 231 5648-0 Fax: +49 (0) 231 5648-1418	
Erstellt durch:	ERM GmbH Siemensstraße 9 63263 Neu-Isenburg	Tel: +49 (0) 6102 206-0 Fax: +49 (0) 6102 711 984-0	
Projekt:	<b>Neubau der 380-kV-Höchstspannungsleitung Wesel – Pkt. Meppen, Bl. 4201</b> Abschnitt Pkt. Haddorfer See – Pkt. Meppen (GA7)		
Phase:	Planfeststellungsverfahren - Umweltgutachten <b>3. Deckblattänderung</b>		
Thema:	Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt Auswirkung auf Biotope und Tiere		
Blattgröße:	1047 mm x 297 mm	Maßstab:	1:5.000
Gezeichnet:	IKO	Status:	Bericht
Geprüft:	SES	Datum:	09.06.2022
Geprüft:	MBT/BJ	Kartennummer:	DB3 6.2-3 Blatt 7a



