

P1 rechts
WA140 12,0

Lastfall	Durchhang [m]	
	links	rechts
-5°C+E	4.61	4.58
40°C	5.06	5.03
80°C	5.60*	5.56*
* dargestellte Seilkurve		

P2 rechts
WA140 13,0

DA/

-147.16-




P1 links
WA140 13,0

Lastfall	Durchhang [m]	
	links	rechts
-5°C+E	4.91	4.84
40°C	5.37	5.29
80°C	5.91*	5.84*
* dargestellte Seilkurve		



P2 links
WA140 12,0

DA/


-151.70-

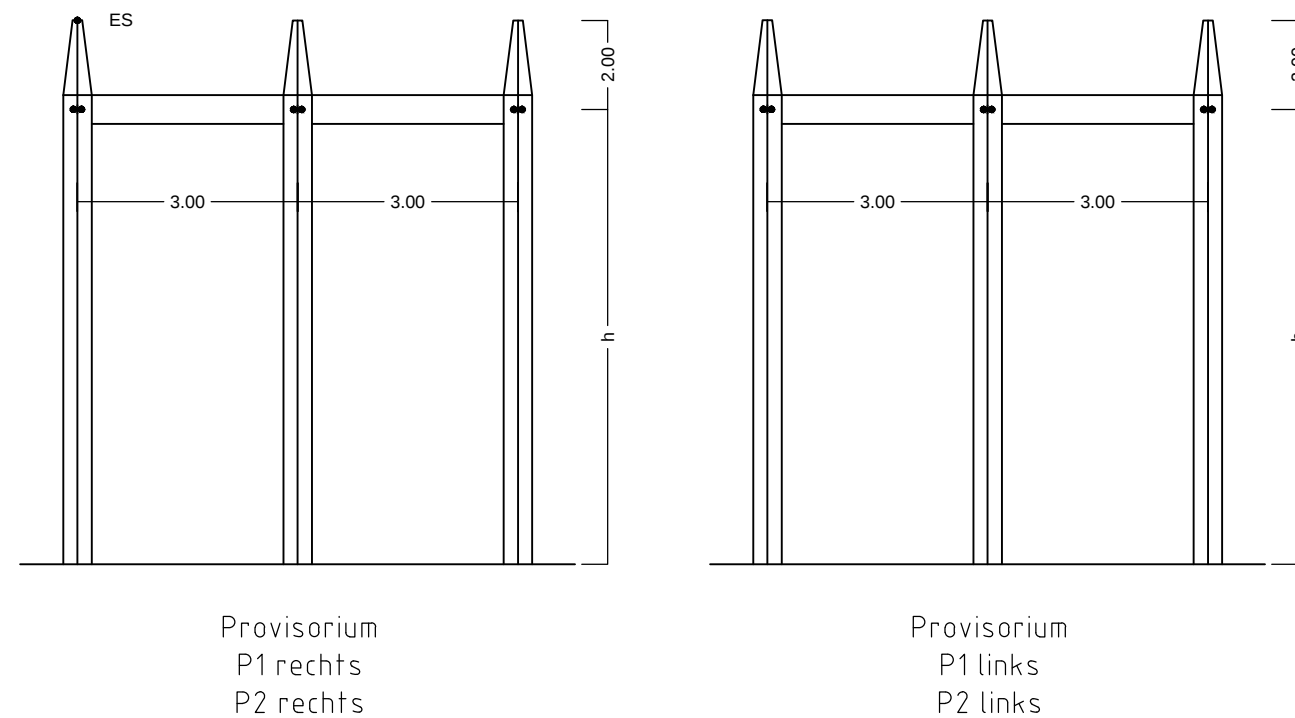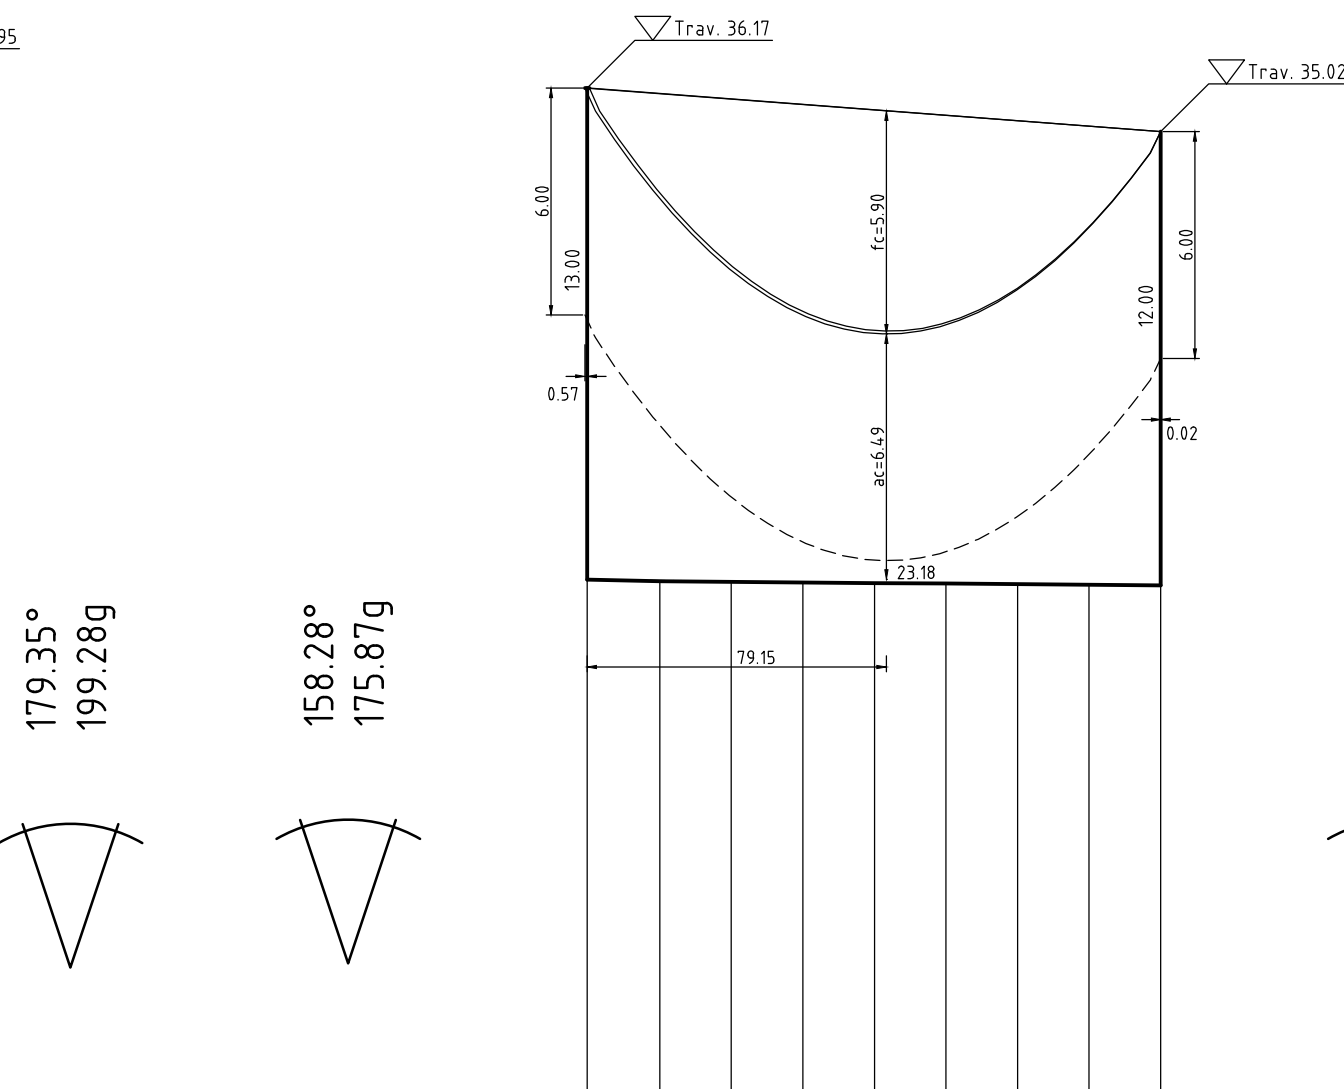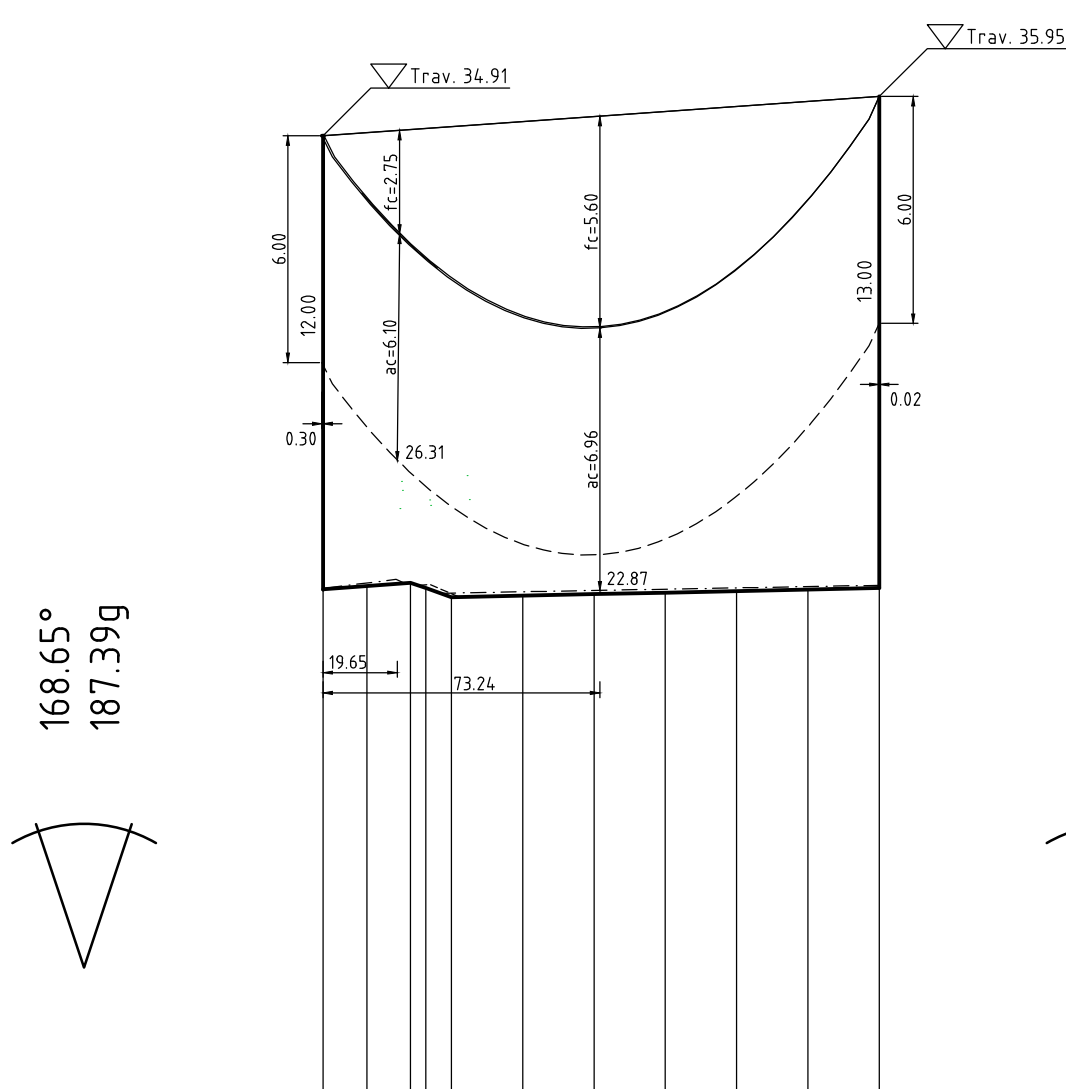


Vegetationspunkte mit Seilabstand < 5.00m
Vegetationspunkte mit Seilabstand >= 5.00m

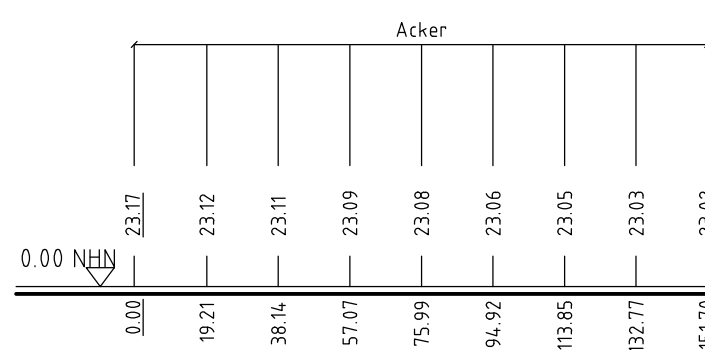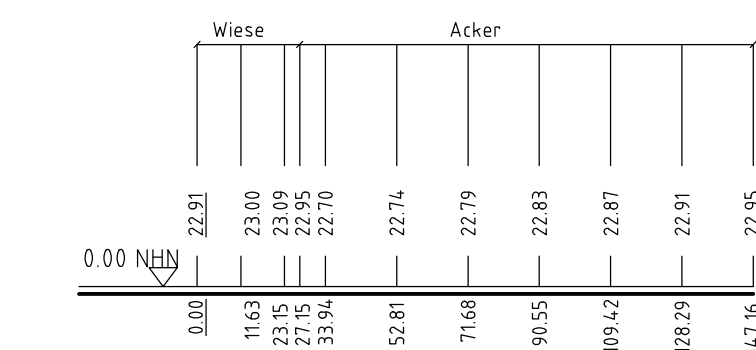

Gemarkung Sottrum
Samtgemeinde Sottrum
Flur 9

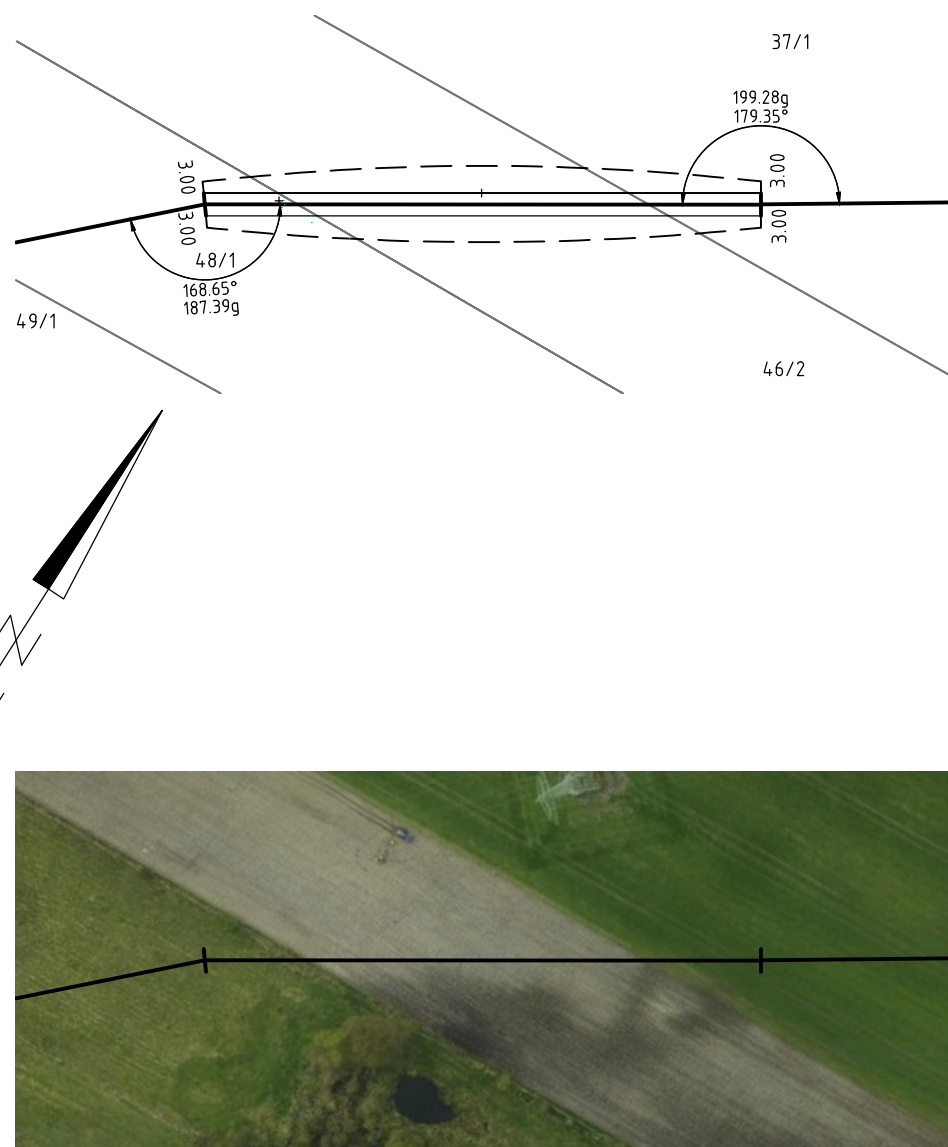

Gemarkung Sottrum
Samtgemeinde Sottrum
Flur 9

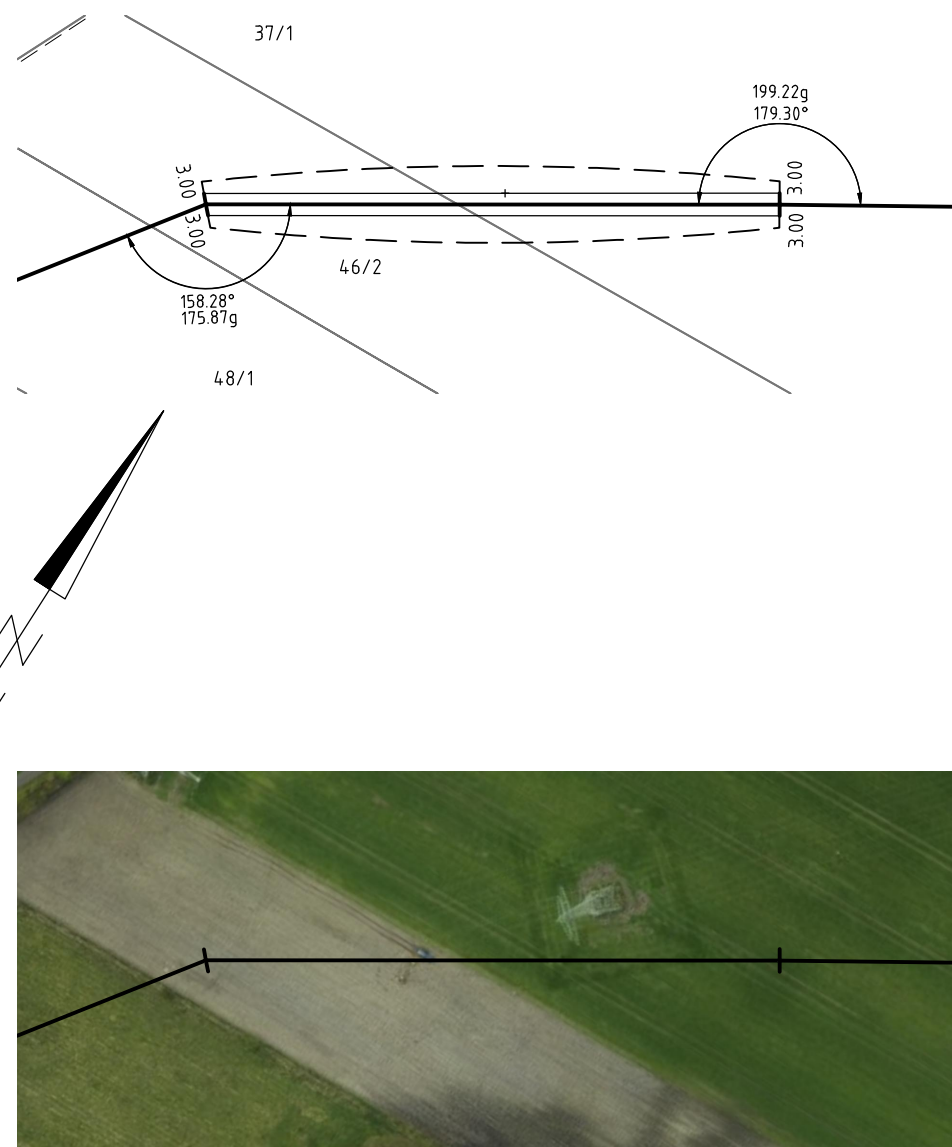

380-kV-Leitung Stade - Landesbergen

Abschnitt 3: Elsdorf - Sottrum

LH-14-3111 Längenprofil zum Provisorium LH-14-1192 P1 - P2 (rechtes u. linkes System)

Errichtungsvorschrift	: DIN VDE 0210/5.69
Gestänge	: Provisorium
BESEILUNG	: 1x3x1 AL/ST 230/30 MZ=20.0 N/mm² (rechtes System)
Leiterseil	: 1x3x1 AL/ST 230/30 MZ=20.0 N/mm² (linkes System)
Erdseil	: AL/ST 44/32 MZ=30.0 N/mm² (rechtes System)
Luftkabel/ sonstige Belegung	:
Ketten	: DA=2.80m
Seitliche Überhöhung	: 3.00 m rechts - - - - - oder links - - - - - aufgenommen

Quellvermerk: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung
© 2017 LGLN

Planfeststellungsunterlage		Satzungsgemäß ausgelegen in der Zeit vom bis	
Aufgestellt Bayreuth, 10.09.2018		Zeit und Ort der Auslegung sind vor Auslegung ortsüblich bekannt gemacht worden	
Gemeinde:		Dienststempel/Unterschrift	
Planfeststellungsbehörde		Planfeststellungsbehörde	
Maßstab Länge 1 : 2000 Höhe 1 : 200		Einheit Meter	
Datum		Name	
Bearb. 07.09.2018		Sonntag	
Gepr. 07.09.2018		Neumann	
Zustand		Gültig	
Org.-Einheit LPG-NH		-	
Zust.	Änderung	Datum	Name
Urspr.			