

P2 rechts
WA140 13,0

Lastfall	Durchhang [m]	
	links	rechts
-5°C+E	5.08	5.25
4.0°C	5.54	5.71
8.0°C	6.09	6.27
x dargestellte Seilkurve		

P3 rechts
WA140 13,0

DA/

P2 links
WA140 12,0

Lastfall	Durchhang [m]	
	links	rechts
-5°C+E	4.24	4.40
4.0°C	4.68	4.84
8.0°C	5.24	5.37
x dargestellte Seilkurve		

P3 links
WA140 12,0




DA/

-156.35-



-142.53-

gekreuzte Leitung:		
LH-14-3111		
Betreiber: TenneT		
gekreuztes Seil: 565-AL1/72-ST1A TenneT DIN EN 50182/12 01 sM=46 N/mm²		
Durchhänge [m]: f4.0°A=12.20; f8.0°=13.28; f-5°Z=11.28; f-5°fuz=12.25		
Anmerkung:		
gepl. Neubau		
Lastfall	Soll [m]	ermittelt [m]
ac -5°/-5°fuz	3.23	11.78 L
ac -5°/-5°Z	3.23	12.67 L
ac 4.0°/8.0°	3.23	11.21 L
ac 4.0°A/4.0°A	3.23	10.71 L

gekreuzte Leitung:		
LH-14-3111		
Betreiber: TenneT		
gekreuztes Seil: 565-AL1/72-ST1A TenneT DIN EN 50182/12 01 sM=46 N/mm²		
Durchhänge [m]: f4.0°A=12.19; f8.0°=13.28; f-5°Z=11.28; f-5°fuz=12.25		
Anmerkung:		
gepl. Neubau		
Lastfall	Soll [m]	ermittelt [m]
ac -5°/-5°fuz	3.23	16.28 L
ac -5°/-5°Z	3.23	17.07 L
ac 4.0°/8.0°	3.23	15.95 L
ac 4.0°A/4.0°A	3.23	15.88 L

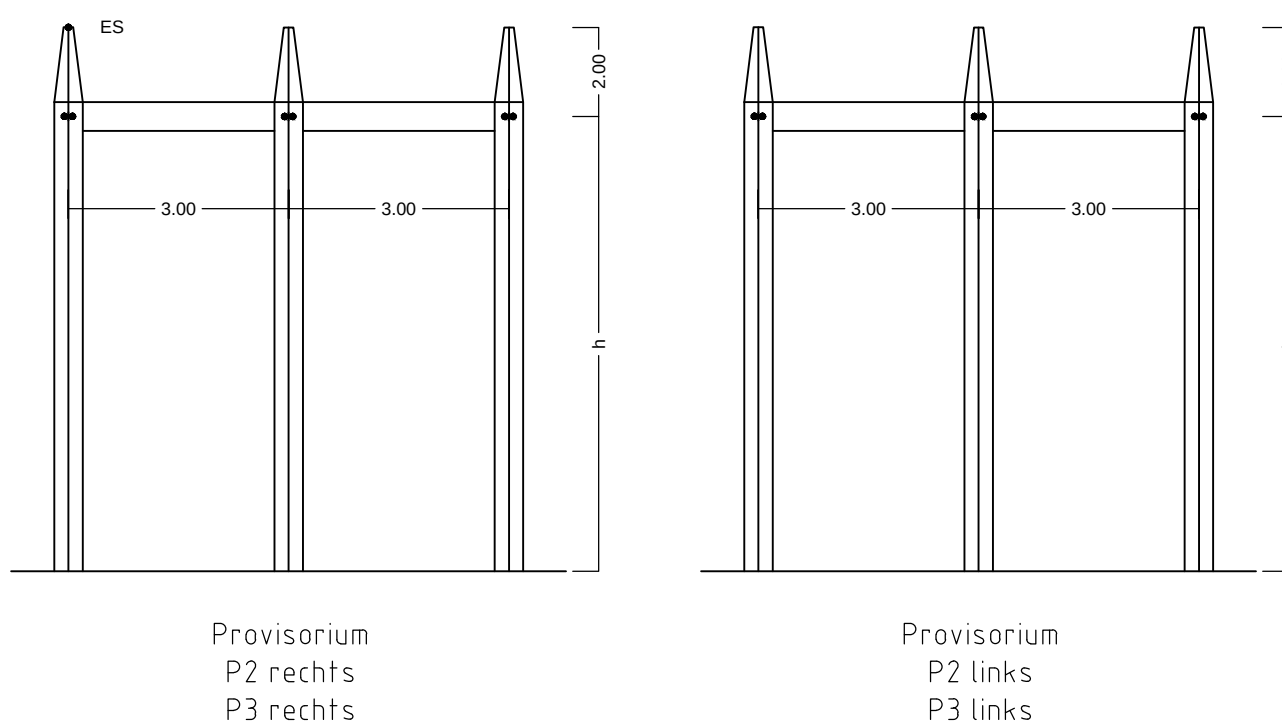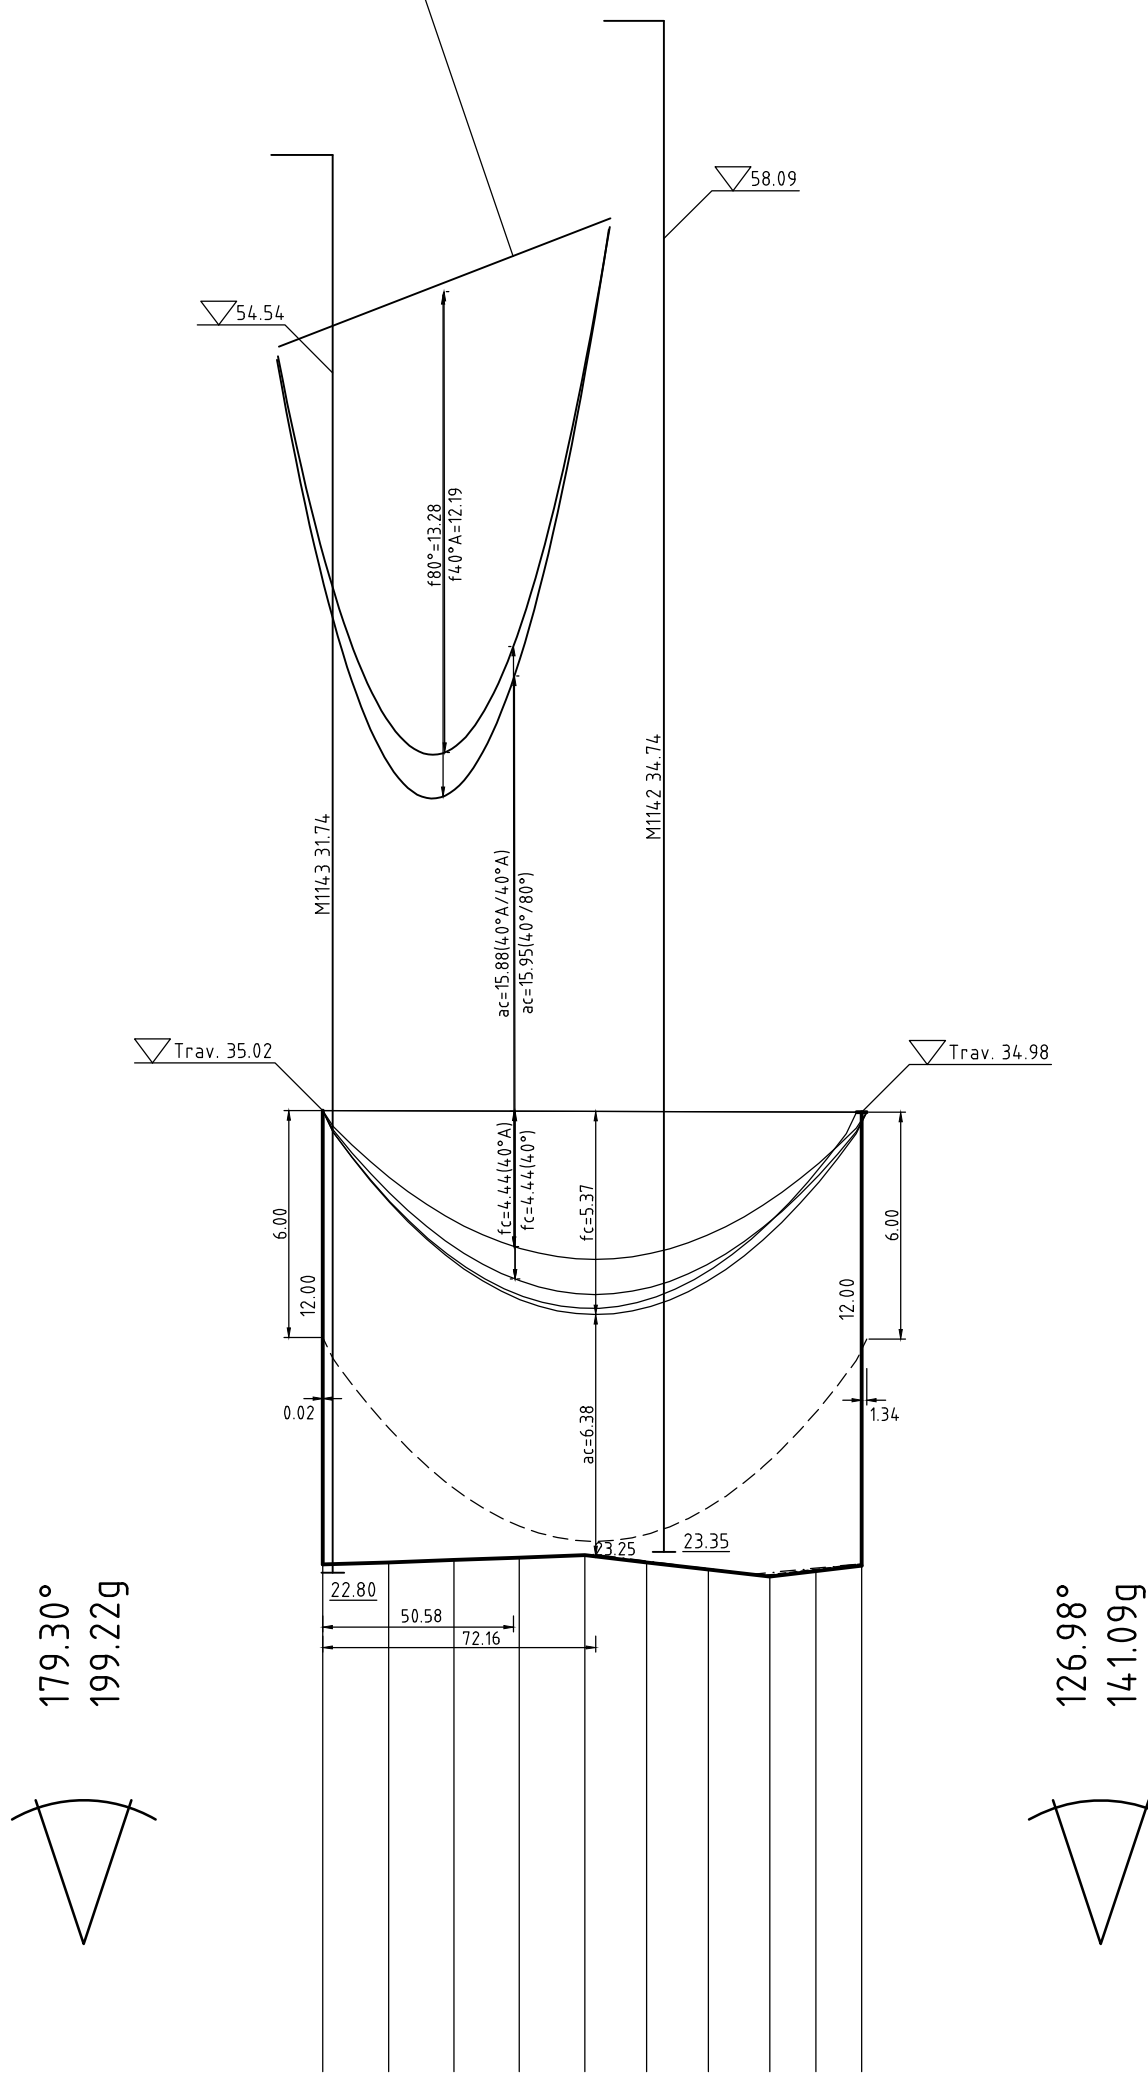
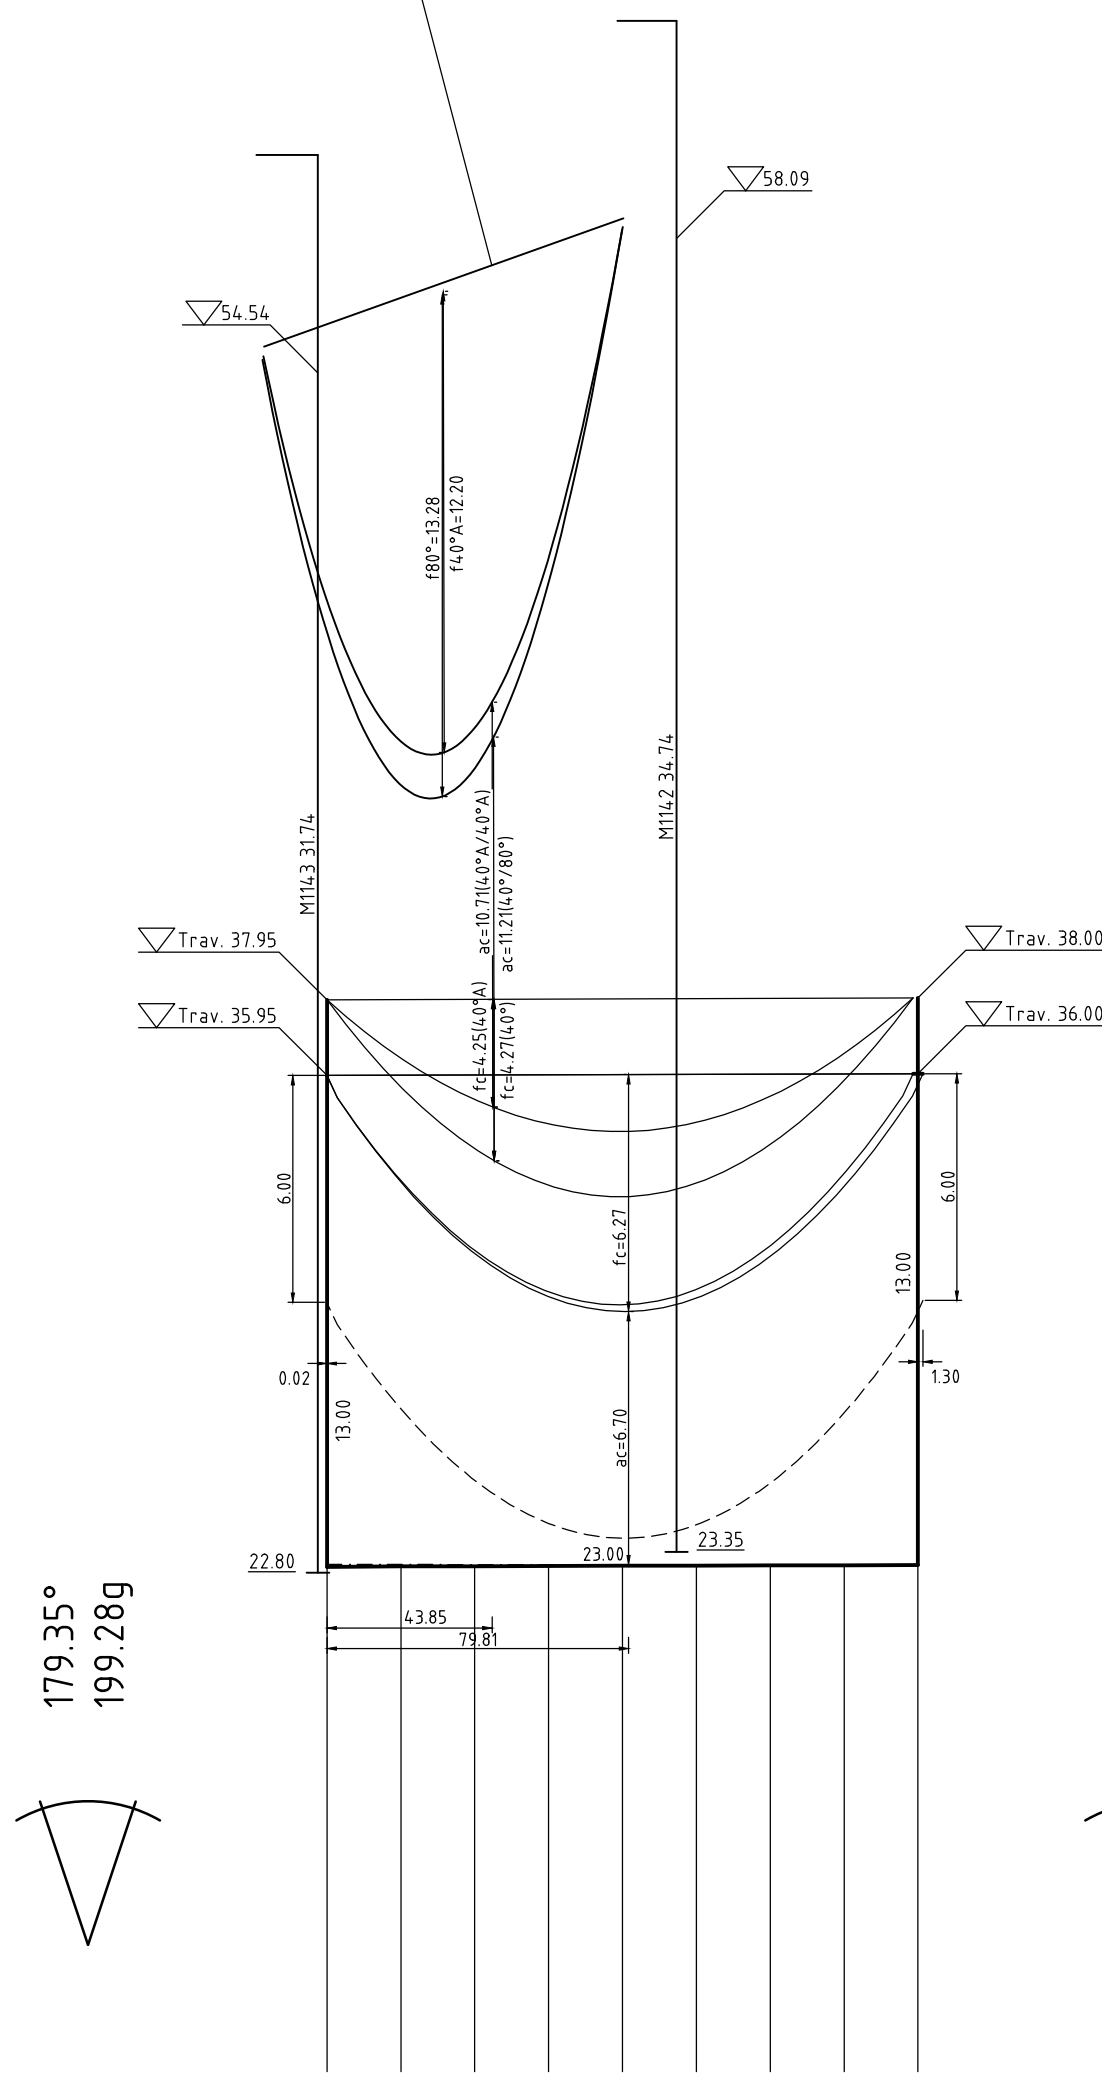


Vegetationspunkte mit Seilabstand < 5.00m
Vegetationspunkte mit Seilabstand >= 5.00m

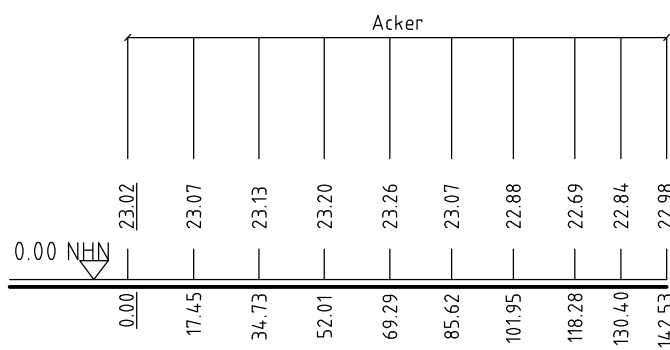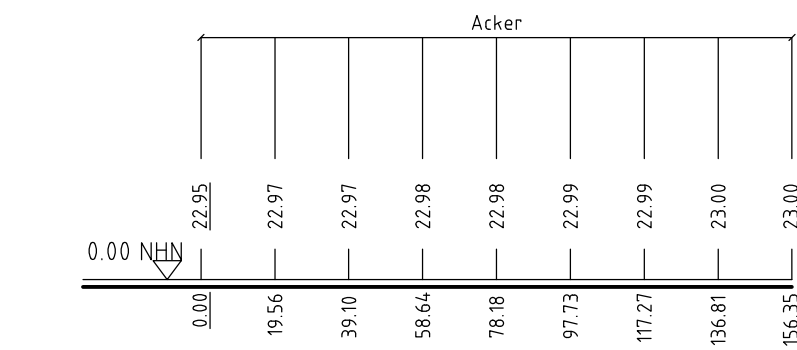

Gemarkung Sottrum
Samtgemeinde Sottrum
Flur 9

Gemarkung Sottrum
Samtgemeinde Sottrum
Flur 9

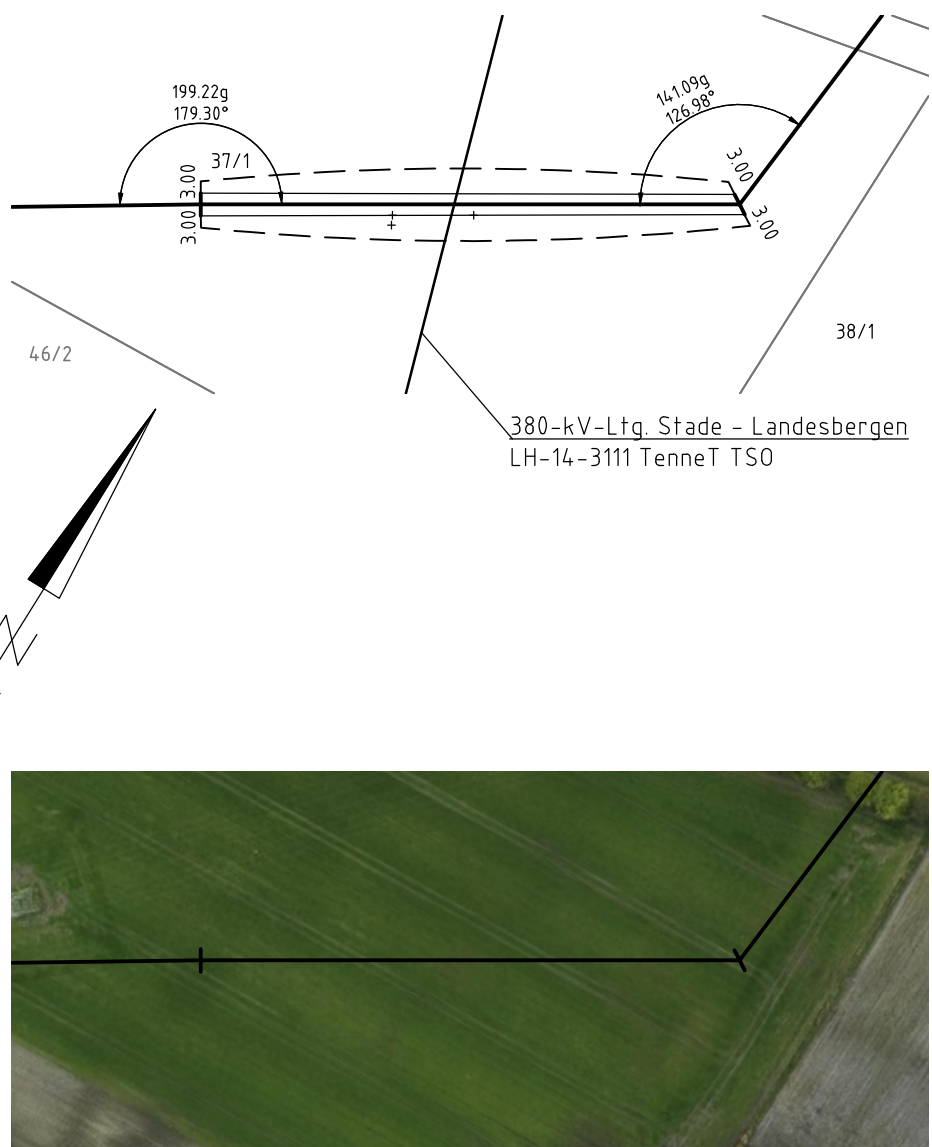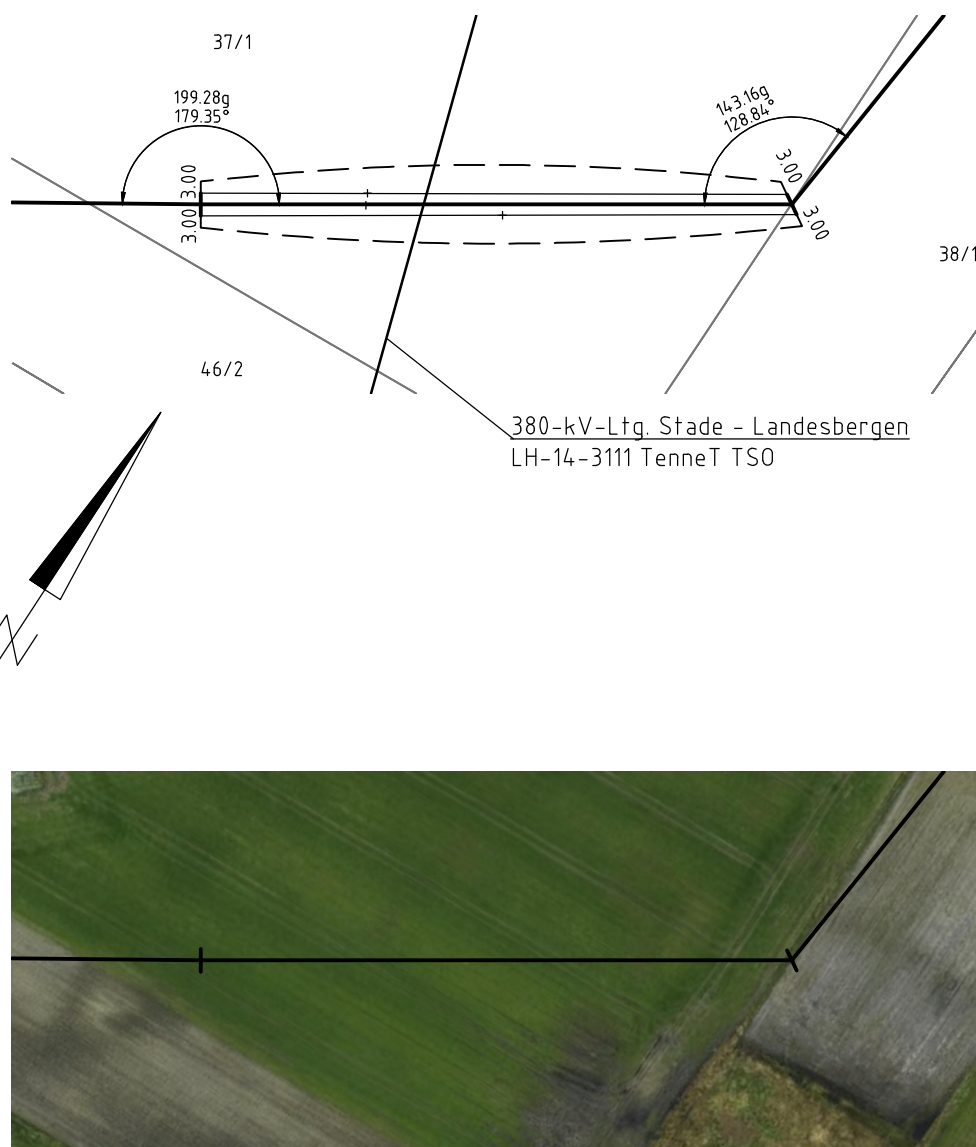

380-kV-Leitung Stade - Landesbergen

Abschnitt 3: Elsdorf - Sottrum

LH-14-3111 Längenprofil zum Provisorium LH-14-1192 P2 - P3 (rechtes u. linkes System)

Errichtungsvorschrift	: DIN VDE 0210/5.69
Gestänge	: Provisorium
BESEILUNG	: 1x3x1 AL/ST 230/30 MZ=20.0 N/mm² (rechtes System)
Leiterseil	: 1x3x1 AL/ST 230/30 MZ=20.0 N/mm² (linkes System)
Erdseil	: AL/ST 44/32 MZ=30.0 N/mm² (rechtes System)
Luftkabel/ sonstige Belegung	:
Ketten	: DA=2.80m
Seitliche Überhöhung	: 3.00 m rechts - - - - - oder links - - - - - aufgenommen

Quellvermerk: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung
© 2017 LGLN

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt: 10.09.2018

Bayreuth, 10.09.2018

Gepl. Neubau

Maßstab: Länge 1 : 2000
Höhe 1 : 200

Einheit: Meter

Datum: 07.09.2018
Name: Sonntag

Gepr.: 07.09.2018
Name: Neumann

Zust.: -
Name: -

Änderung: -
Datum: -
Name: -
Urspr.: -

Satzungsgemäß ausgelegen in der Zeit
vom bis
Zeit und Ort der Auslegung sind vor Auslegung ortsüblich bekannt gemacht
worden

Gemeinde: -

Dienststempel/Unterschrift: -

Planfeststellungsbehörde