

Anzeige für Niederfrequenzanlagen

An die zuständige Behörde	Betreiber
	<p>TenneT TSO GmbH Bernecker Straße 70 95448 Bayreuth</p> 

Anzeige einer Niederfrequenzanlage (50 Hz, 16,7 Hz)

Gem. §7 Abs. 2 der 26. Verordnung zur Durchführung des Bundes - Immissionsschutzgesetzes
(Verordnung über elektromagnetische Felder – 26.BImSchV)

Zutreffendes bitte ankreuzen

Art der Anlage	Freileitung	<input checked="" type="checkbox"/>	Elektroumspannanlage	<input type="checkbox"/>
	Erdkabel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Neuerrichtung	<input checked="" type="checkbox"/>	Wesentliche Änderung	<input type="checkbox"/>
Standardanlage	<input checked="" type="checkbox"/>	380-kV-Freileitung Raum Elsdorf - Sottrum		
Voraussichtlicher Termin der Inbetriebnahme	Gegenstand der wesentlichen Änderung			
	2022			
Standort der Anlage	Wohngrundstück; Gemarkung Schleeßel, Flur 2, Flurstücksnummer 120/4			
Anlagenbezeichnung	380-kV-Freileitung Stade – Landesbergen; Abschnitt 3: Elsdorf – Sottrum, LH-14-3111			

Die beigefügten Anlagen sind Bestandteil dieser Anzeige

- Anlagen:**
- Datenblatt
 - Mastbilder
 - Lageplan mit Legende
 - Übersichtsplan

Datenblatt zur geplanten 380-kV-Freileitung Stade – Landesbergen
Abschnitt: Elsdorf – Sottrum, LH-14-3111

Typ der Freileitung

50 Hz

Übertragungsleitung

Verteilungsleitung

Masttyp

Mast 1135; Winkelabspannmast / Gestänge D-2-D-2015.3

Mast 1136; Winkelabspannmast / Gestänge D-2-D-2015.3

Mast 1137; Tragmast / Gestänge D-2-D-2015.3

Höchste betriebliche Anlagenspannung: 380-kV

Geplanter Zustand – Systeme

Nennspannung:

System 1: 380-kV (links)

System 2: 380-kV (rechts)

Maximal Strom:

System 1: 4000 A (links)

System 2: 4000 A (rechts)

Phasenlage:

L1: 0°

L2: 120°


L3: 240°

Minimaler Bodenabstand im Spannungsfeld ermittelt nach DIN EN 50341-2-4: 2016:


Ca. 13,2m

Mastbilder


Mast 1135

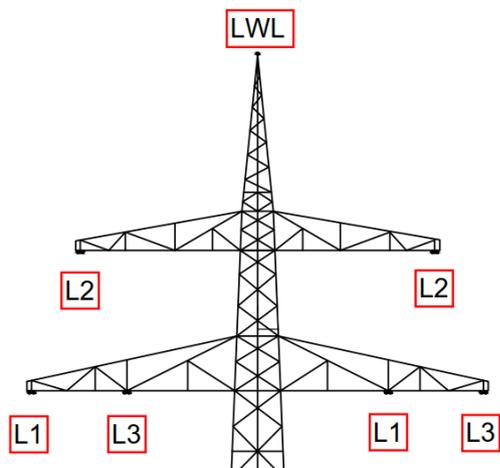

Mast 1136

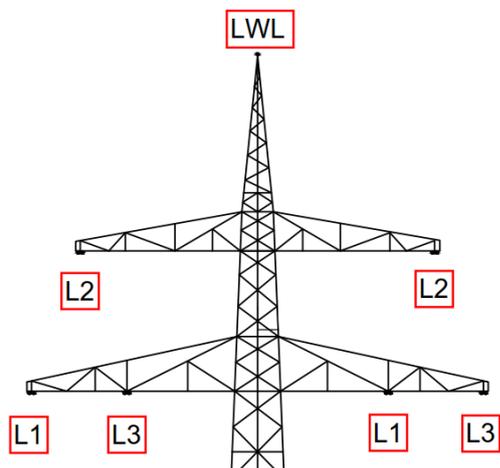

Mast 1137

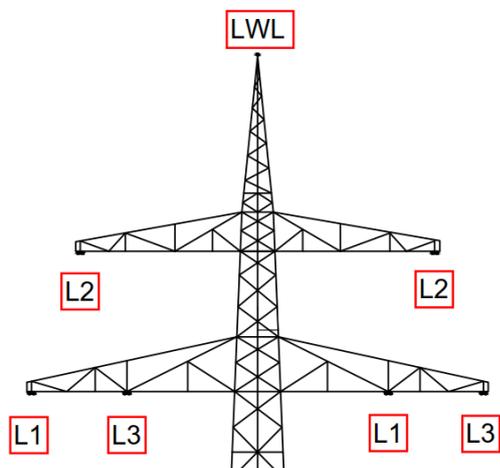

Berechnungsgrundlage: Daten der beantragten 380-kV-Leitung LH-14-3111
Daten der parallelen 380-kV-Leitung LH-14-3100

Berechnungsprogramm: WinField der FGEU mbH

Berechnungsraster: 1m x 1m

Berechnungshöhe: Horizontalschnitt 1m über EOK

Genauigkeiten:

Position absolut:	1m
Anlagengeometrie:	+/- 10cm
Feldstärken:	5%