

Mast 017
WA140-33.00
/DA

Lastfall	Durchhang [m]	
	links	rechts
80°C	23.79	24.44
40°C	22.07	22.72
-5°C+u.Z.	21.83	22.25

*dargestellte Seilkurve



Mast 018
T2-56.00
VH

Lastfall	Durchhang [m]	
	links	rechts
80°C	11.68	10.08
40°C	10.77	9.29
-5°C+u.Z.	12.04	10.55

*dargestellte Seilkurve

Mast 019
WA100-57.00
DA/

Gekreuzte Leitung: 110-kV-Leitung Stade - Farge LH-14-2143 (Avacon AG)		
Gekreuztes Seil: (ES) AL/ST 95/55, sG=MZS=65.29N/mm²		
Durchgänge in m: f+40°=12.36, f-5°=10.86, f+40°hg.=12.36		
Anmerkung:		
Lastfall	Seil (m)	ermittelt (m)
+80° rh. - +40° rh.	3.20	6.12
-5°C+u.Z. rh. - -5° rh.	3.20	5.33
+40°hg. - +40°hg.	3.20	4.36

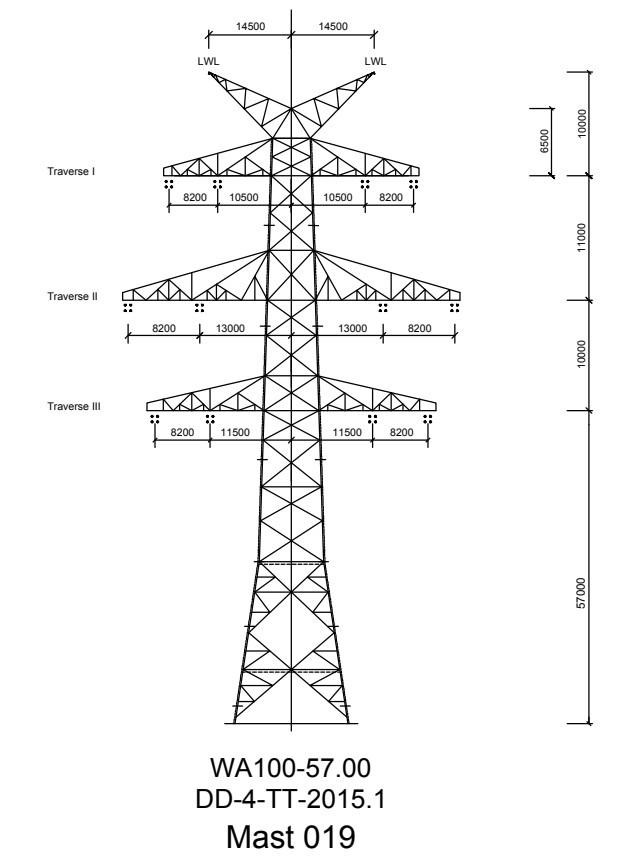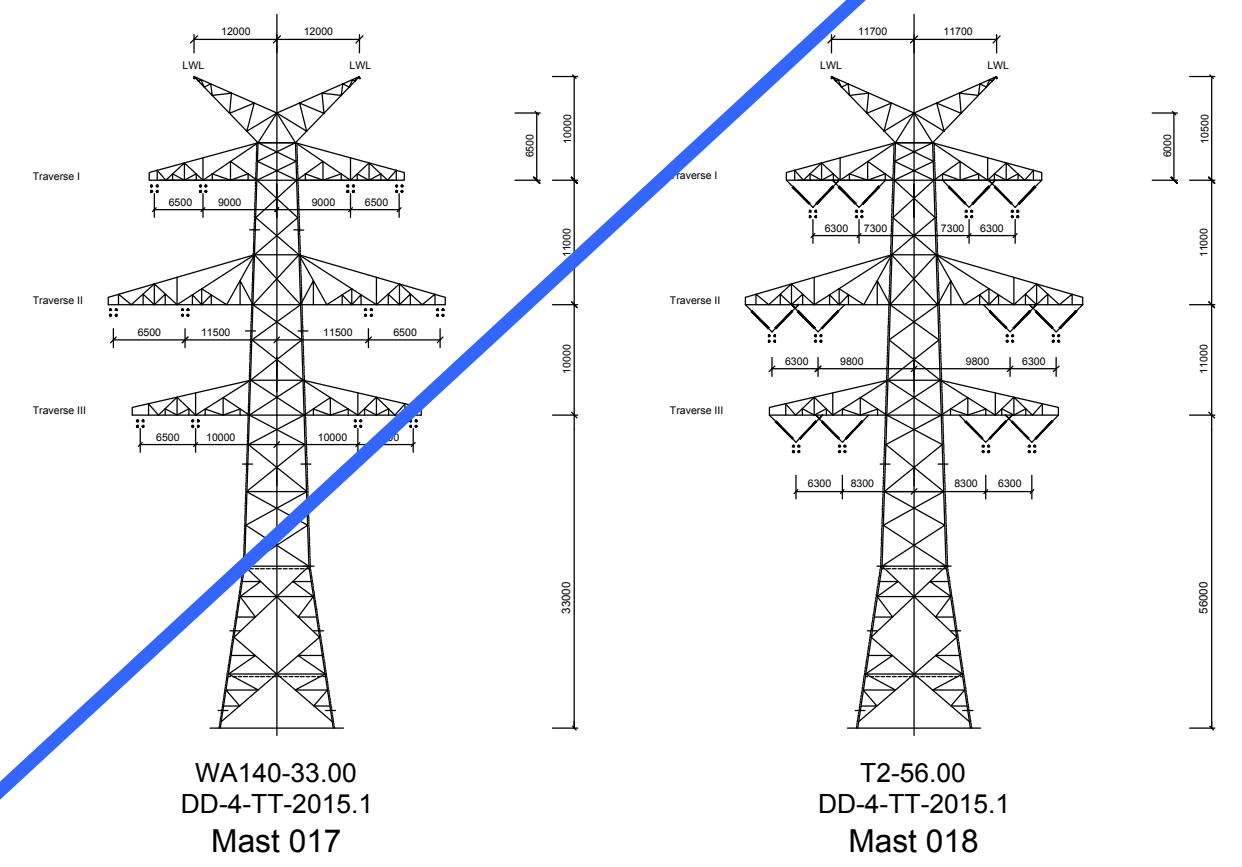

Vegetationspunkte mit Seilabstand < 5.00 m
Vegetationspunkte mit Seilabstand >= 5.00 m

380-kV-Leitung Stade - Landesbergen

Abschnitt: Stade - Sottrum
Teilabschnitt: Raum Stade

LH-14-3110

Längenprofil

Mast Nr. 017 - Mast Nr. 019



Anlage 8.1
Blatt 15/25

Errichtungsvorschrift	: EN 50341-3-4/01.11 Wind 3 / Eis 2
Gesamte Leiterseil	: DD-4-TT-2015.1
Leiterseil	: 4x3x4 565-AL/172-ST1A SIGMA MZ=46.0 N/mm²
Erdschleife	:
Luftkabel/sonstige Belegung	: 2x1 264-AL/3/24-A20SA SIGMA MZ=46.0 N/mm²
Ketten	: DA=6.50m, VH=4.56m
Seitliche Überhöhung	: 15m rechts oder links aufgenommen

Quellvermerk: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung © 2015

Planfeststellungsunterlage		Satzungsgemäß ausliegen in der Zeit vom bis	
Aufgestellt Bayreuth,	14.07.2016	Zustand und Ort der Auslegung sind vor Auslegung ortsüblich bekannt gemacht worden	
Firma SAG	Maßstab: Länge 1 : 2000 Höhe 1 : 200	Einheit: Meter	Dienstsiegel/Unterschrift
	Datum	Name	Planfeststellungsbehörde
	Bearb. 18.04.2016	Lipp	
	Gepr. 18.04.2016	Schaper	
	Zustand	Gültig	
	Org.-Einheit LPG-NH	-	
Zust. Änderung Datum Name Urspr.		Tennet Taking power further	

Speicherdatum: 15.07.2016 - Projektname: 15.07.2016

08_014-14-14-310_PP15_M017_M019.dwg