


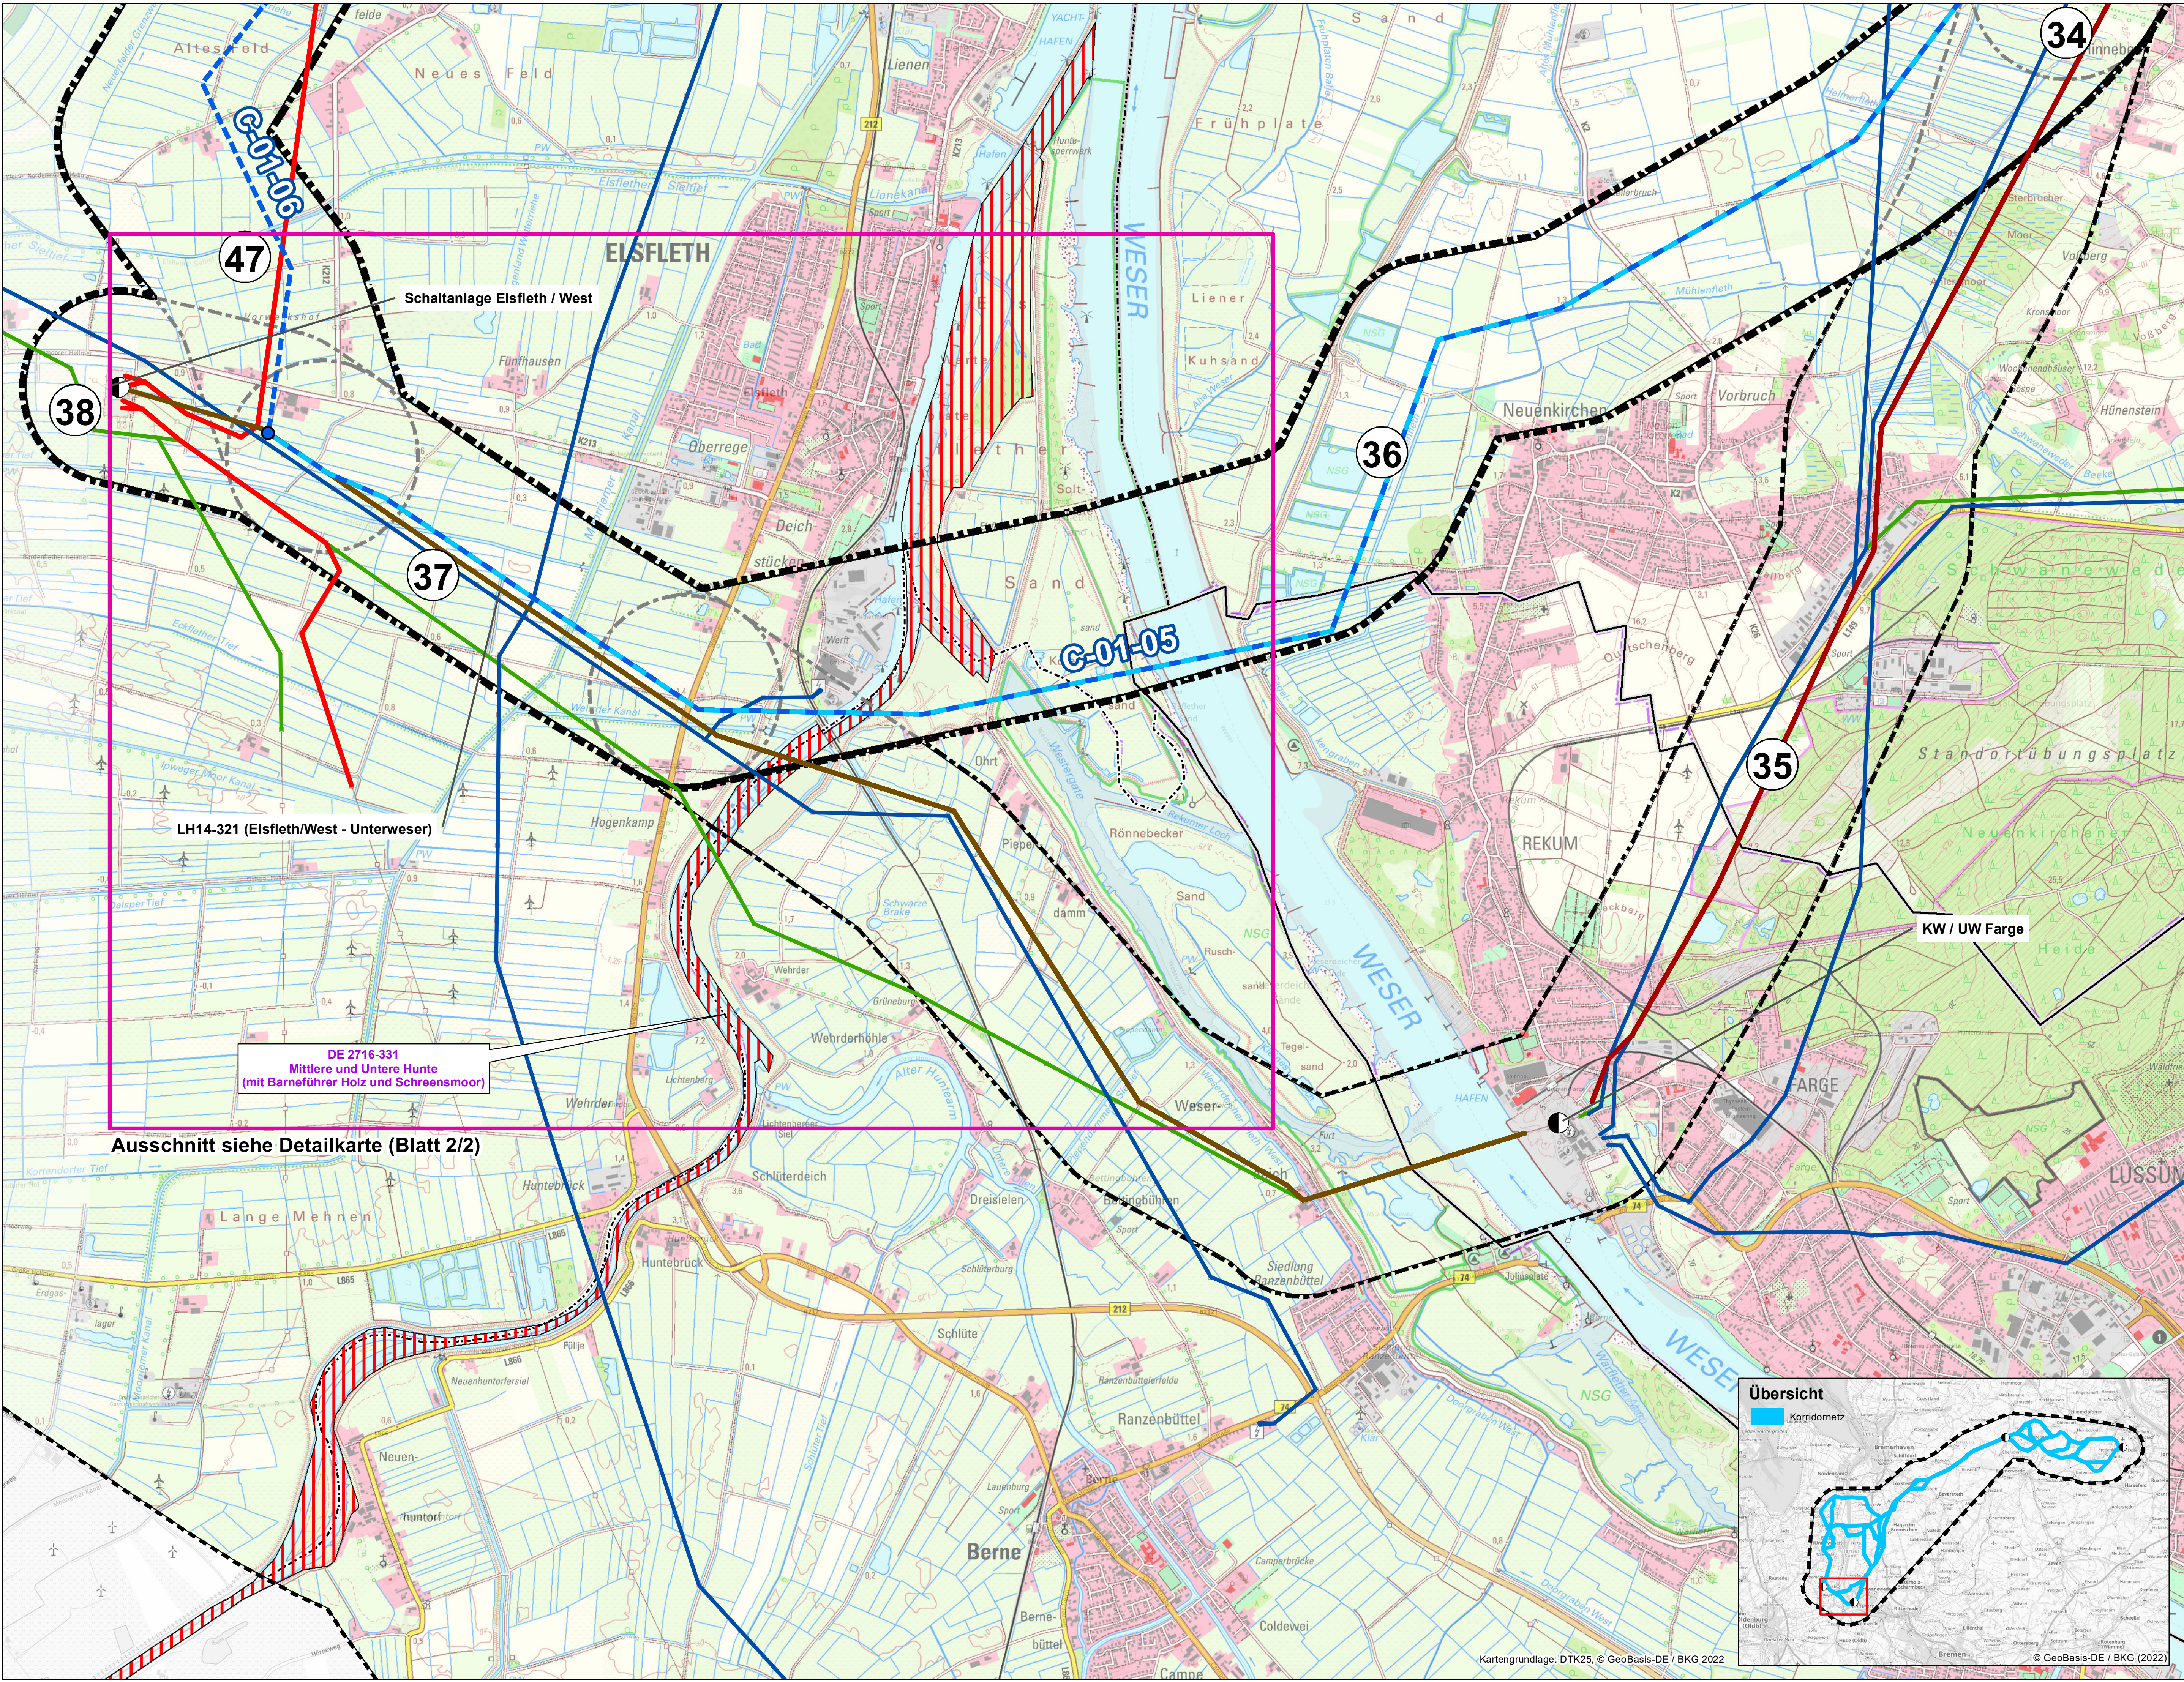

Legende

Untersuchungsraum

- Abgrenzung des Untersuchungsraumes
- Trassenalternative
- Potenzielle Trassenachse
- Trassenalternative Nummer
- Gelenkpunkt der Trassenalternativen
- Korridorvergleich - Stufe 0
- Korridorvergleich - Stufe 1
- Korridorvergleich - Stufe 2
- Abgrenzung des Korridorsegments
- Korridorsegment Nummer

Natura-2000-Gebiete

- FFH-Gebiet DE 2716-331 "Mittlere und Untere Hunte (mit Barneführer Holz und Schreensmoor)", welches Gegenstand der Prüfung ist^{1,2}

Verwaltungsgrenzen

- Landesgrenze Bremen-Niedersachsen
- Kreisgrenze
- Gemeindegrenze

Bestandsnetz³

- 380 kV
- 220 kV
- 110 kV
- Bestandsleitung LH14-321 Eilsfleth/West-Unterweser
- Bestandsleitung LH14-3103 Unterweser-Dollern
- Netzverknüpfungspunkt Umspannwerk/Schaltanlage/Kraftwerk

Datenquellen:

- ¹ Freie Hansestadt Bremen, SKUMS, 2019
- ² © 2017, geodaten@nlwkn-dir.niedersachsen.de
- ³ TenneT (03/2021), Avacon (11/2021), DB-Energie GmbH (02/2021)

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name


Planverfasser:	BHF Bendfeldt Hermann Franke Landschaftsarchitekten GmbH Knopper Weg 99-105 Innenhof Haus A 24116 Kiel, Tel.: 0431/ 99796-0	Datum	Name
	bearbeitet	März 2023	MS
	gezeichnet	März 2023	IFF
	geprüft:	März 2023	U. [Signature]


Auftraggeber:	 TenneT TSO GmbH Bernecker Straße 70 95448 Bayreuth	Bayreuth, den 15.03.2023
---------------	---	--------------------------

Unterlage für das Raumordnungsverfahren

Projekt:	380 kV-Leitung Dollern-Eilsfleth/West - Elbe-Weser-Leitung - und neues Umspannwerk im Bereich der Gemeinden Hagen im Bremischen/Schwanewede (BBPIG-Vorhaben Nr. 38)	Anhang Nr.:	35 - Karte 1	Blatt Nr.:	1/2
Planinhalt:	Anlage D Natura-2000- Verträglichkeitsprüfung zum FFH-Gebiet DE 2716-331 Übersicht				

Maßstabsleiste:	0 250 500 1.000 m	Maßstab:	1:15.000
-----------------	-------------------	----------	----------

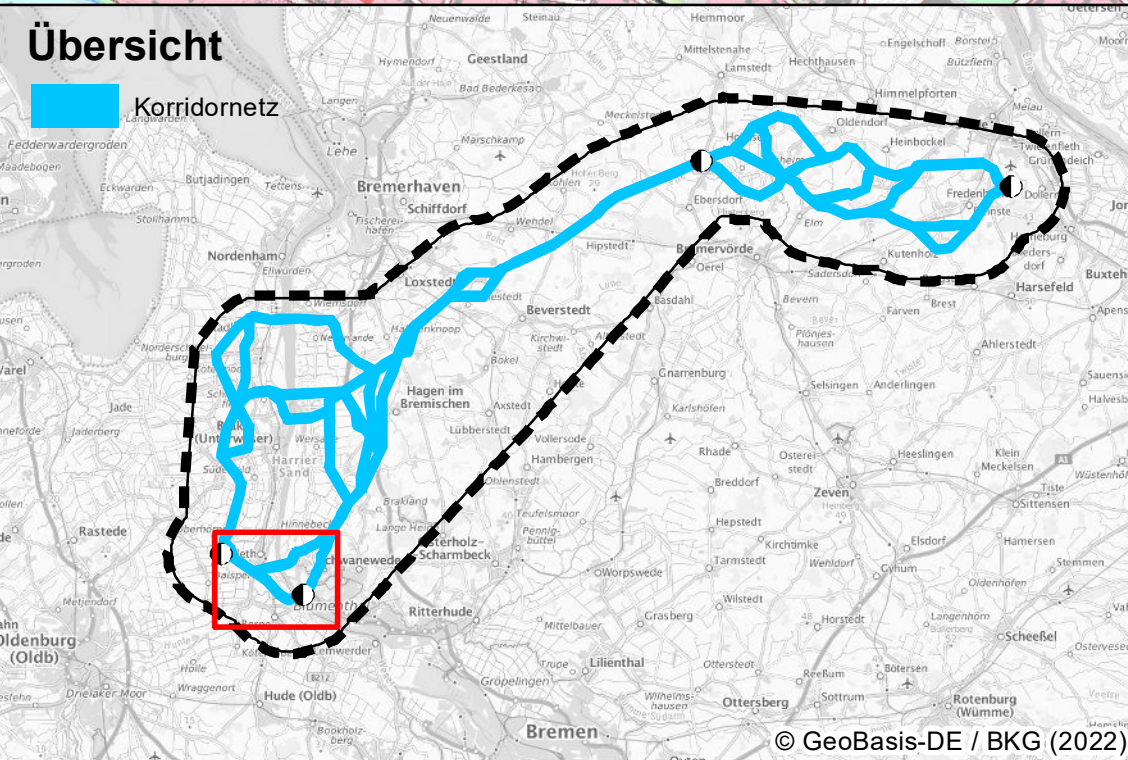

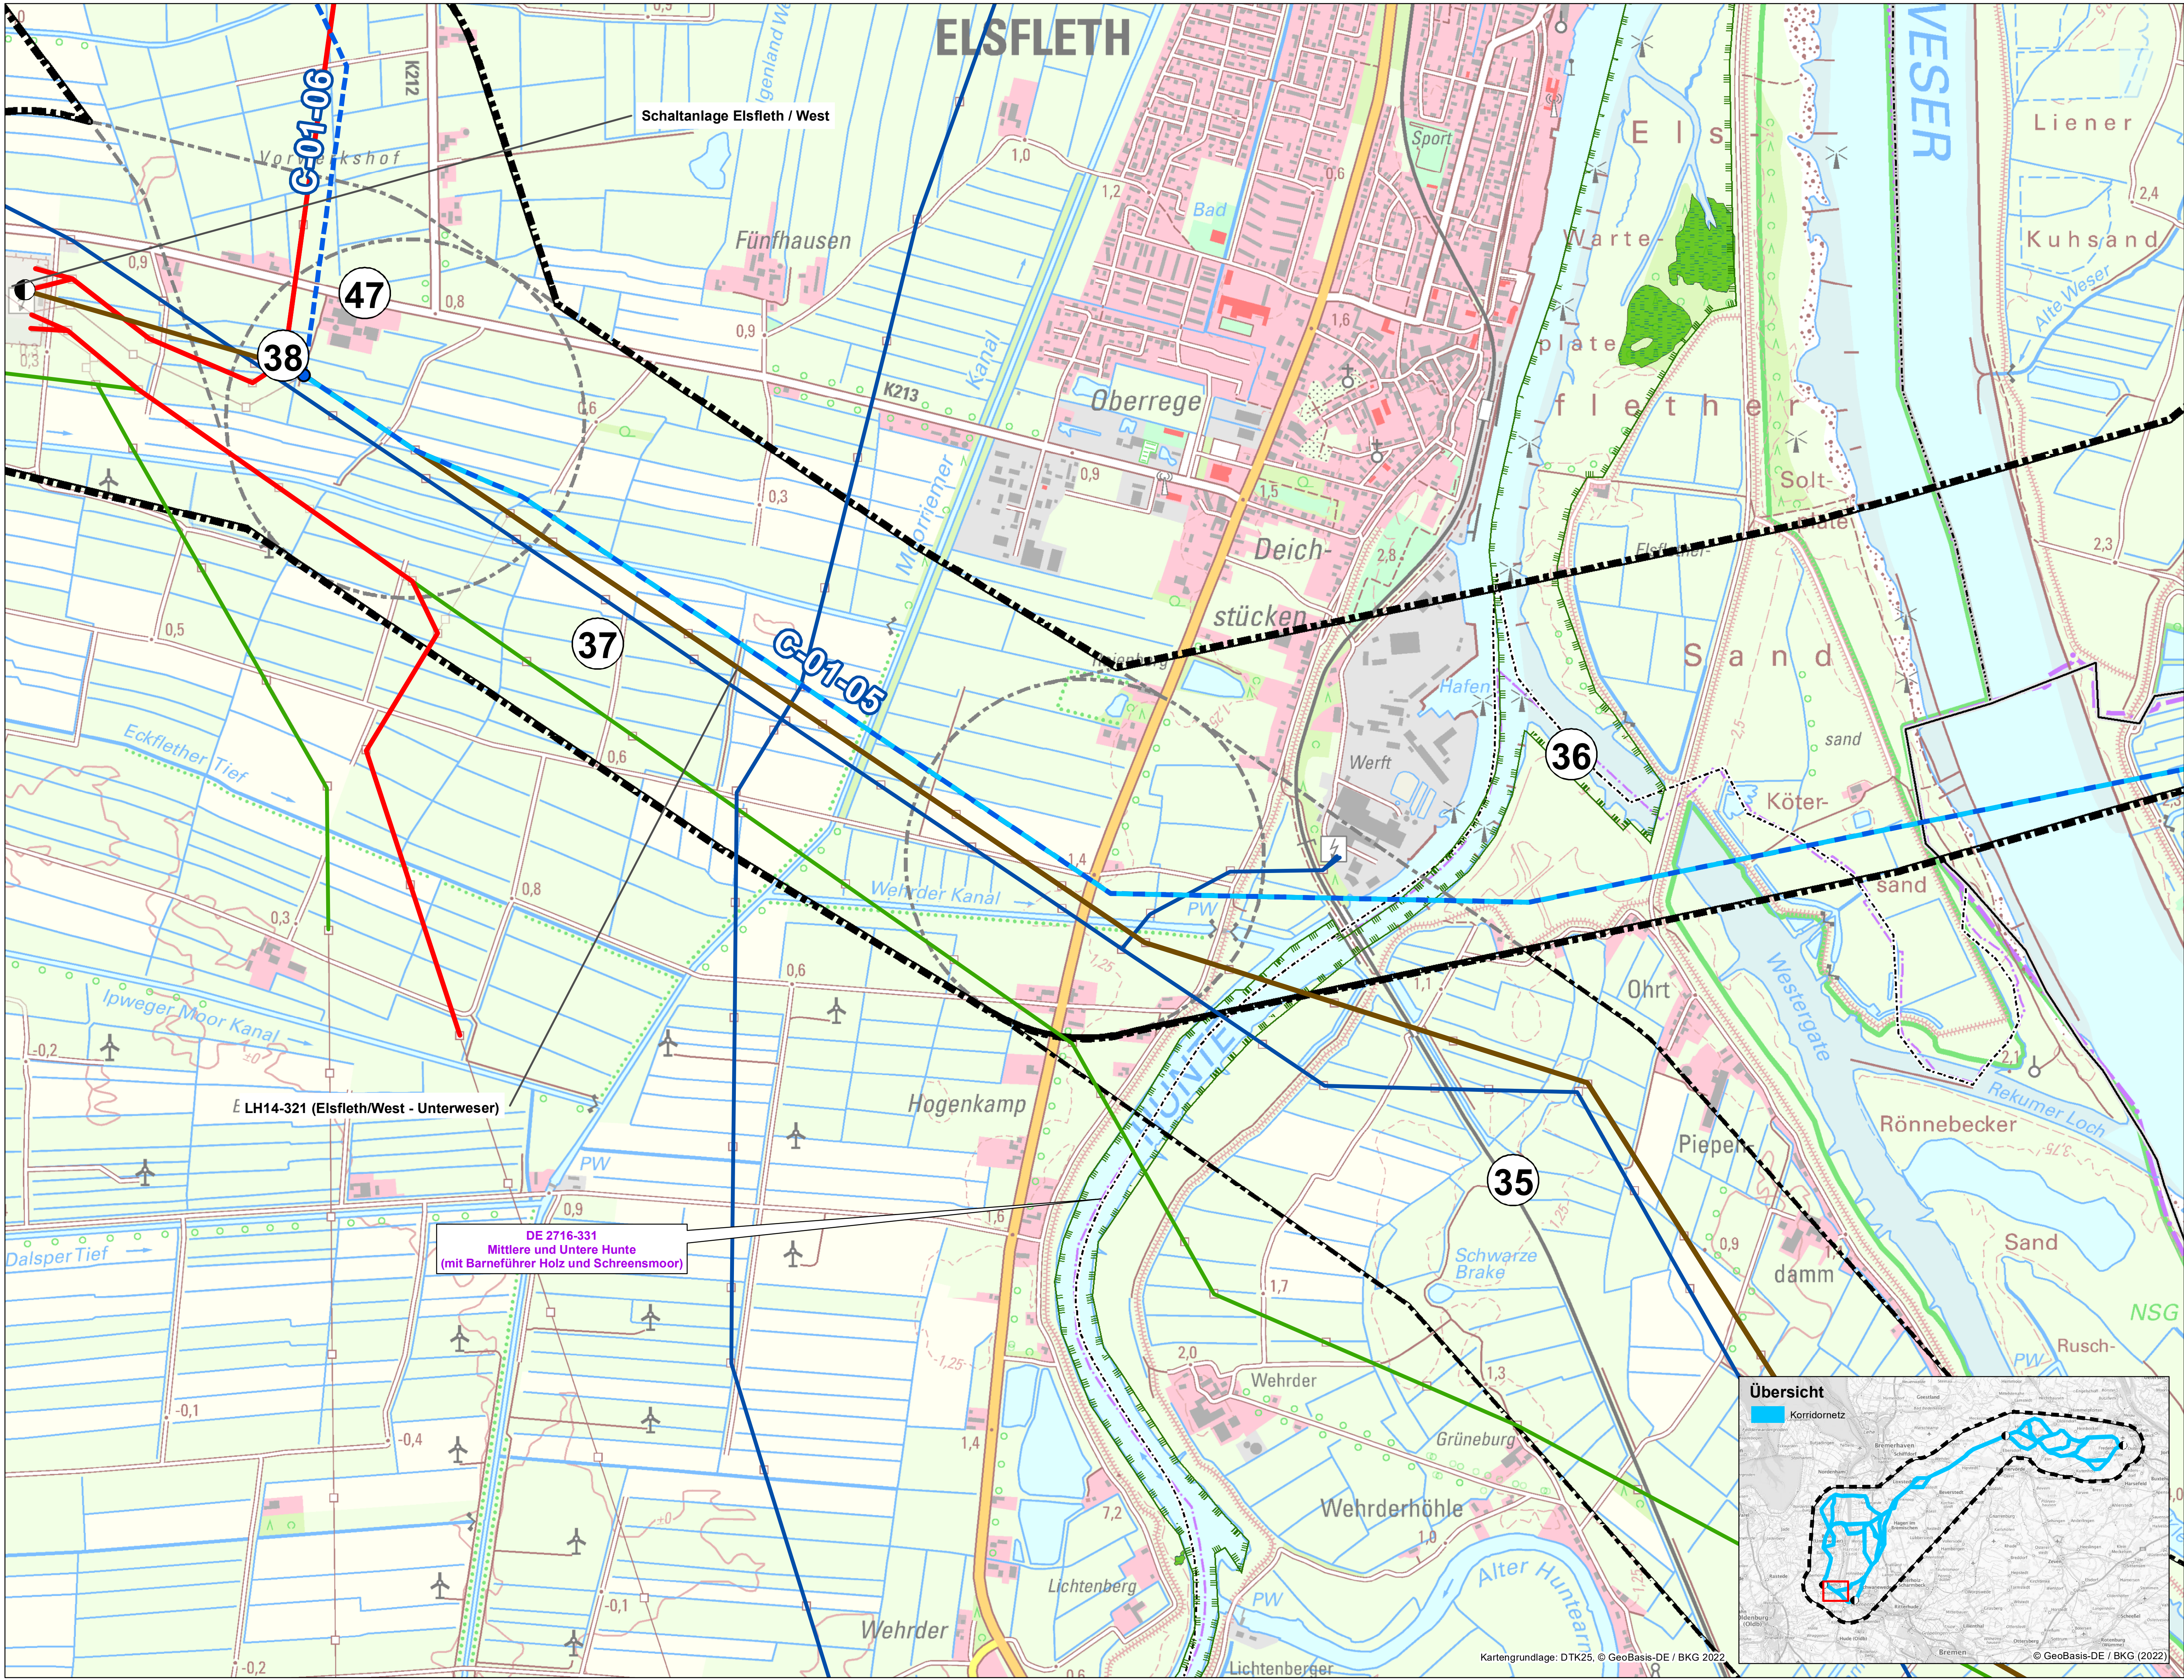

Legende

Untersuchungsraum

- Abgrenzung des Untersuchungsraumes
- Trassenalternative
- Potenzielle Trassenachse
- Trassenalternative Nummer
- Gelenkpunkt der Trassenalternativen
- Korridorvergleich - Stufe 0
- Korridorvergleich - Stufe 1
- Korridorvergleich - Stufe 2
- Abgrenzung des Korridorsegments
- Korridorsegment Nummer

Natura-2000-Gebiete

- FFH-Gebiet, das Gegenstand der Prüfung ist ^{1,2}
- 6430 Feuchte Hochstaudenflur
- 9110 Hainsimsen-Buchenhäuser
- 9120 Atlantische bodensaure Buchen-Eichenwälder mit Stechpalme
- 9160 Feuchte Eichen- und Hainbuchen-Mischwälder
- 9190 Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandböden mit Stieleiche
- 91E0* Auenwälder mit Erle, Esche, Weide
- 91F0 Hartholzauwälder
- * prioritärer Lebensraumtyp

Verwaltungsgrenzen

- Landesgrenze Bremen-Niedersachsen
- Kreisgrenze
- Gemeindegrenze

Bestandsnetz ³

- 380 kV
- 220 kV
- 110 kV
- Bestandsleitung LH14-321 Eilsfleth/West-Unterweser
- Bestandsleitung LH14-3103 Unterweser-Dollern
- Netzverknüpfungspunkt Umspannwerk/Schaltanlage/Kraftwerk

Datenquellen:

- ¹ Freie Hansestadt Bremen, SKUMS, 2019
- ² © 2017, geodaten@nlwkn-dir.niedersachsen.de
- ³ TenneT (03/2021), Avacon (11/2021), DB-Energie GmbH (02/2021)

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name

Planverfasser:	BHF Bendfeldt Hermann Franke Landschaftsarchitekten GmbH Knipper Weg 99-105 Innenhof Haus A 24116 Kiel, Tel.: 0431/ 99796-0	Datum	Name
	bearbeitet	März 2023	MS
	gezeichnet	März 2023	IFF
	geprüft:	März 2023	U. [Signature]

Auftraggeber:	TenneT TSO GmbH Bernecker Straße 70 95448 Bayreuth	Bayreuth, den 15.03.2023
---------------	--	--------------------------

Unterlage für das Raumordnungsverfahren

Projekt:	380 kV-Leitung Dollern-Eilsfleth/West - Elbe-Weser-Leitung - und neues Umspannwerk im Bereich der Gemeinden Hagen im Bremischen/Schwanewede (BBPIG-Vorhaben Nr. 38)	Anhang Nr.:	35 - Karte 2	Blatt Nr.:	2/2
Planinhalt:	Anlage D Natura-2000- Verträglichkeitsprüfung zum FFH-Gebiet DE 2716-331 Detailkarte				

Maßstabsleiste:	0 100 200 400 m	Maßstab:	1:8.000	
-----------------	-----------------	----------	---------	--

