





Legende

— ETL179.200 Trassenachse

 300 m Abstand um die Trassenachse

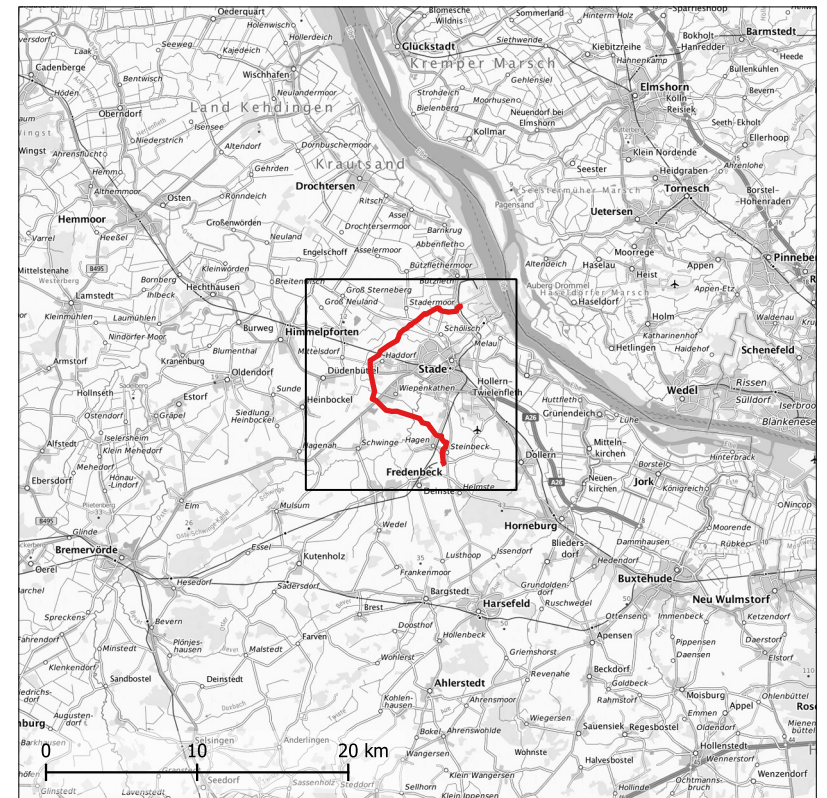

01		Zweitausgabe			07.01.2025		RahJ		GebS	
00		Erstaussage			06.09.2024		ThiV		GebS	
Ind.		Änderung			Datum		Gezeichnet		Geprüft	
Bearb.	06.09.2024	Name	ThiV	Kontraktorfirma: 	Kontraktorenbenennung: 8122-22-0001-K-002					
Gepr.	06.09.2024	Name	GebS		Kontraktor-Dokumentennummer: 13558-GZP-179-GEN-UW-DWG-01919					
Norm										
Baujahr:		Medium/Rohrkl.	DN/PN	Leitungs-Nr.:						
		Gas	900/84	179.200						
Datum:		Engineering-Firma:		Gez.:		 crossing borders in energy Pastoralallee 1 / D - 30655 Hannover / Telefon: 0511 - 6406070				
06.09.2024		Gez.: GZP/ThiV		-						
Original-Blattgröße 297x420		Gepr. GZP/GebS		Gepr. -						
Maßstab:		Neubau der Energietransportleitung ETL 179.200 F1-2-Karten zum Bodenschutzkonzept Karte 01: Übersichtskarte								
1:50.000										
1/1										
Blatt										
Dok - ID:			-	00179	ETL	000	000	QA801	0	