Fremdleitungen :

TS=M[M]	M.NHN[OK]	DN[MM]
a) TS 023/1 4,59 Art: Drainage BETR.: unbekannt	D=1,0m	65 MAT.: unbekannt
b) TS 023/1 7,70 Art: LWL-Kab. BETR.: OGE	D=0,8m	unbekannt MAT.: unbekannt
c) TS 023/1 9,62 Art: G-Ltg. BETR.: OGE	D=1,2m	1200 MAT.: unbekannt
d) TS 023/1 12,87 Art: Drainage BETR.: unbekannt	D=1,0m	65 MAT.: unbekannt
e) TS 023/1 21,14 Art: Drainage BETR.: unbekannt	D=1,0m	65 MAT.: unbekannt
f) TS 023/1 28,17 Art: E - Freileitung, 220kV BETR.: TenneT TSO GmbH	LH=14,8m	unbekannt MAT.: unbekannt
g) TS 023/1 63,42 Art: E - Freileitung, 110kV BETR.: unbekannt	LH=11,6m	unbekannt MAT.: unbekannt

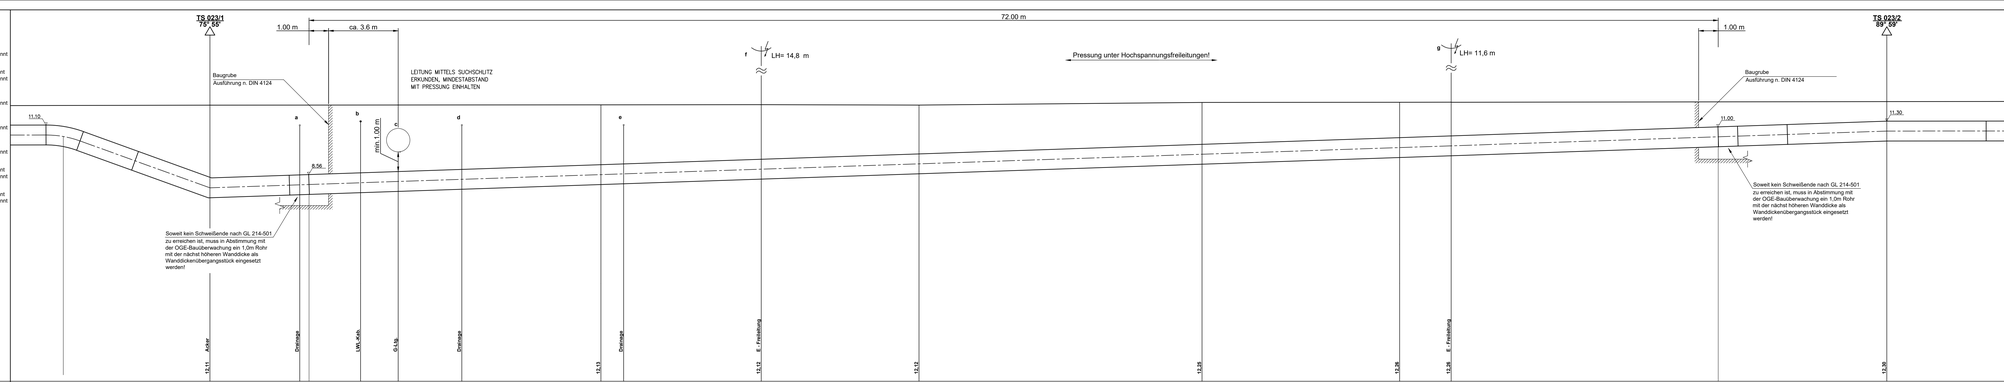
TS 023/1
75° 55'
1.00 m
ca. 3.6 m
72.00 m
1.00 m
TS 023/2
89° 59'
Baugrube
Ausführung n. DIN 4124
LEITUNG MITTELS SUCHSCHLITZ
ERKUNDEN, MINDESTABSTAND
MIT PRESSUNG EINHALTEN
f
LH= 14,8 m
Pressung unter Hochspannungsfreileitungen!
g
LH= 11,6 m
Baugrube
Ausführung n. DIN 4124
11.10
11.00
11.30
a
b
c
d
e
min 1.00 m
8.56
Soweit kein Schweißende nach GL 214-501 zu erreichen ist, muss in Abstimmung mit der OGE-Bauüberwachung ein 1.0m Rohr mit der nächst höheren Wanddicke als Wanddickenübergangsstück eingesetzt werden!
Soweit kein Schweißende nach GL 214-501 zu erreichen ist, muss in Abstimmung mit der OGE-Bauüberwachung ein 1.0m Rohr mit der nächst höheren Wanddicke als Wanddickenübergangsstück eingesetzt werden!
Kabel
Drainage
LWL-Kab.
G-Ltg.
Drainage
Drainage
E - Freileitung
E - Freileitung
HÖHE ÜBER NHN - 2.00 m
LÄNGE GELÄNDE
BAUTEIL
LÄNGE KONSTRUKTION
11.12
11.13
11.14
11.15
11.16
11.17
11.18
11.19
11.20
11.21
11.22
11.23
11.24
11.25
11.26
11.27
11.28
11.29
11.30
11.31
11.32
11.33
11.34
11.35
11.36
11.37
11.38
11.39
11.40
11.41
11.42
11.43
11.44
11.45
11.46
11.47
11.48
11.49
11.50
11.51