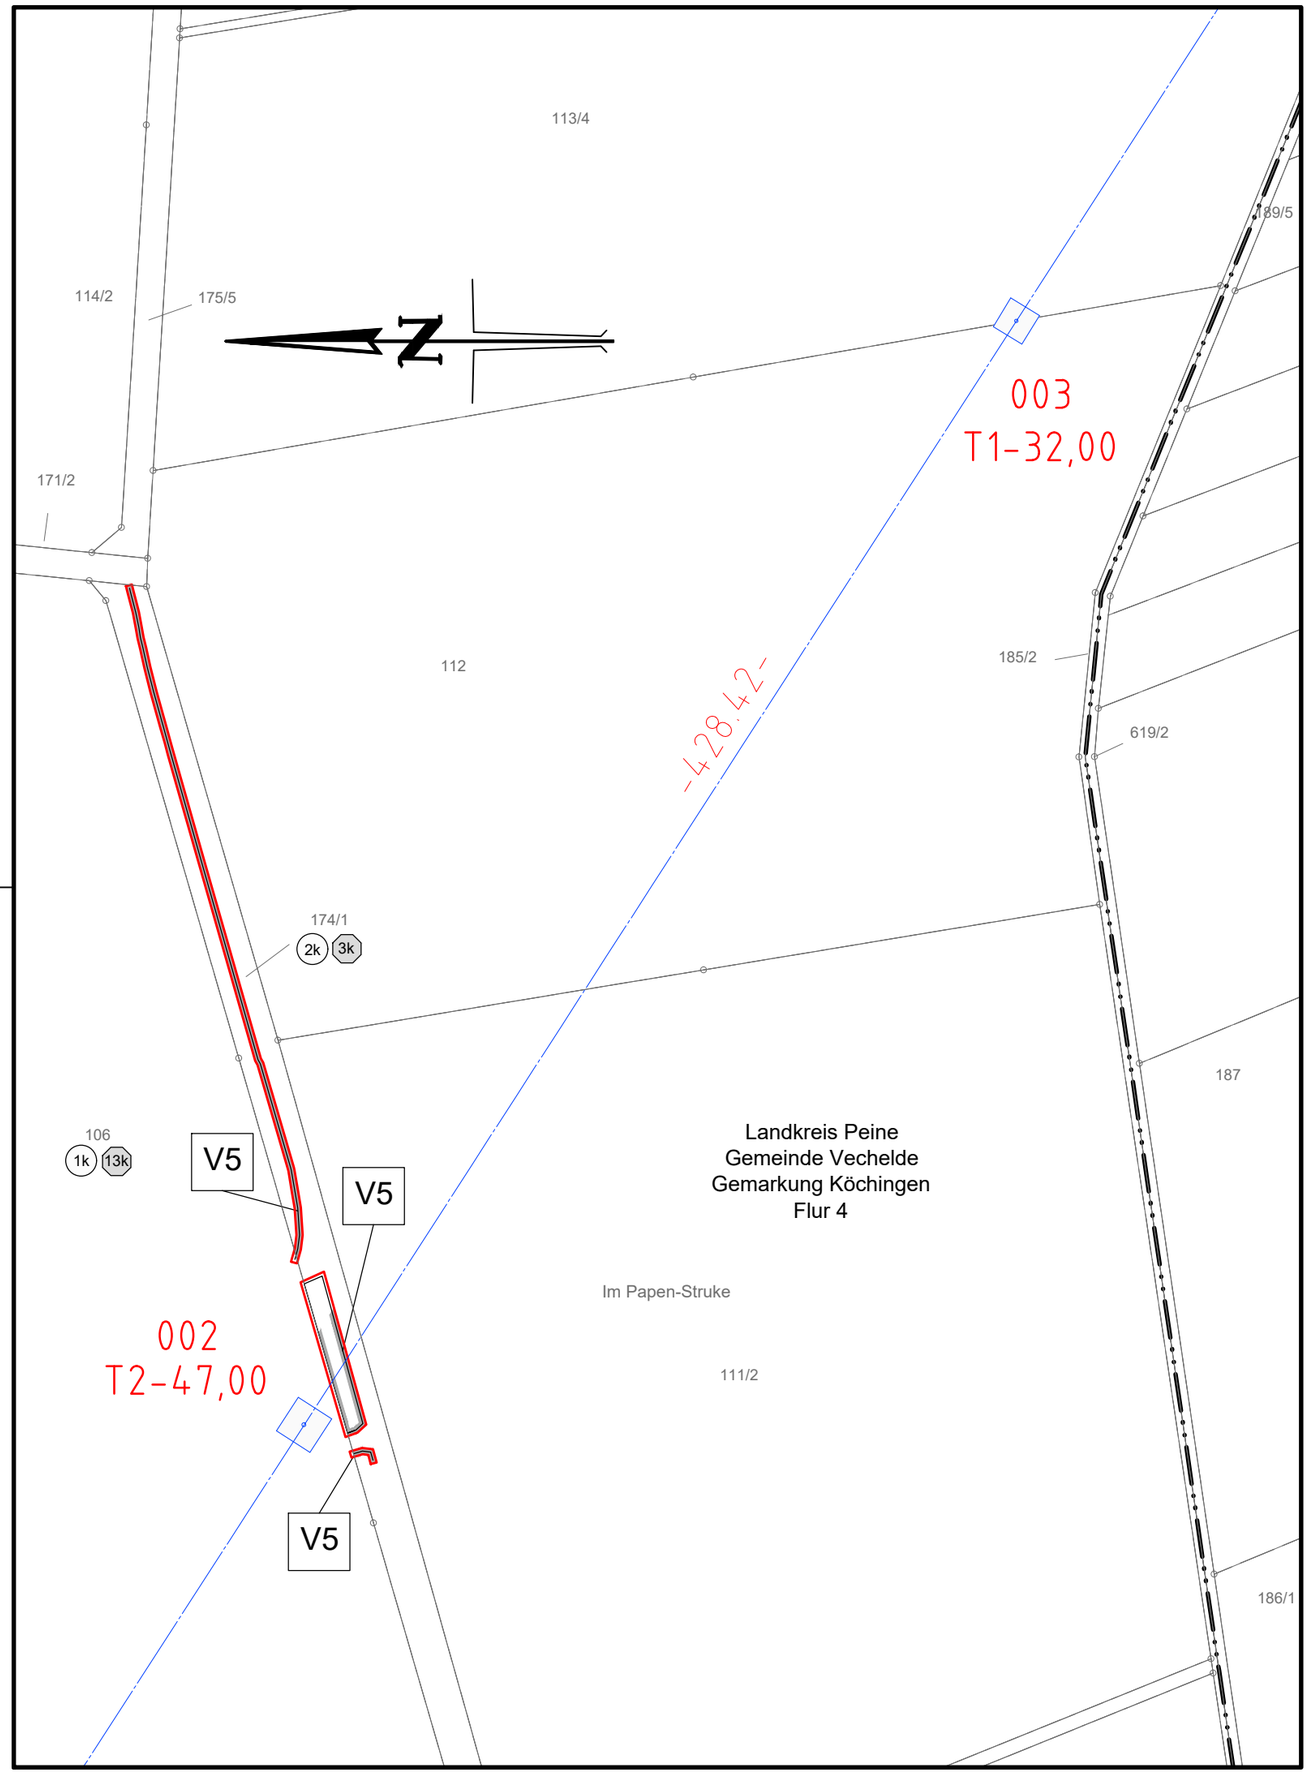


TenneT

Anlage 7.2
Blatt 17/24

# 380-kV-Leitung Liedingen - Bleckenstedt/Süd
# LH-10-3046

# Lage-/ Grunderwerbsplan

## Deckblatt

### Vermeidungsmaßnahme - V5

**Legende:**

- E1 Maßnahmennummer
- 1k Eigentümerschlüsselnr.
- 5k Grundstücksordnungsnr.
- 37 Flurstücksnummer
- Abspannmast
- Tragmast

**Grenzen:**

- Land
- Kreis
- Stadt/Gem.
- Gemarkung
- Flur
- Flurstück

**Deckblatt:**

- Änderung der Flächeninanspruch-nahme durch Kompensation
- Änderung oder Ergänzung von anderen Zeichenobjekten (Beispiel) — Text
- ehemaliger Planungsstand (entfällt)

**Rechtserwerb:** Flächeninanspruchnahme durch Kompensationsmaßnahmen




## Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt
Bayreuth, den 09.12.2022
TenneT TSO GmbH

Behördenvermerke:

Firma: SPIE
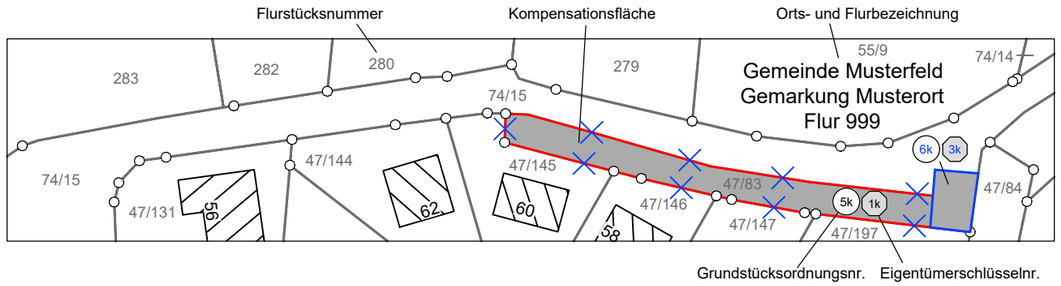
| Maßstab: | Einheit: |
|---|---|
| 1:2000 | Meter |
| Bezugssystem: ETRS89 UTM32 | |

| | Datum | Name |
|---|---|---|
| Bearb. | 27.10.2022 | Müller |
| Gepr. | 03.11.2022 | Wrede |

| Zust. | Änderung | Datum | Name |
|---|---|---|---|
| | | | |

TenneT