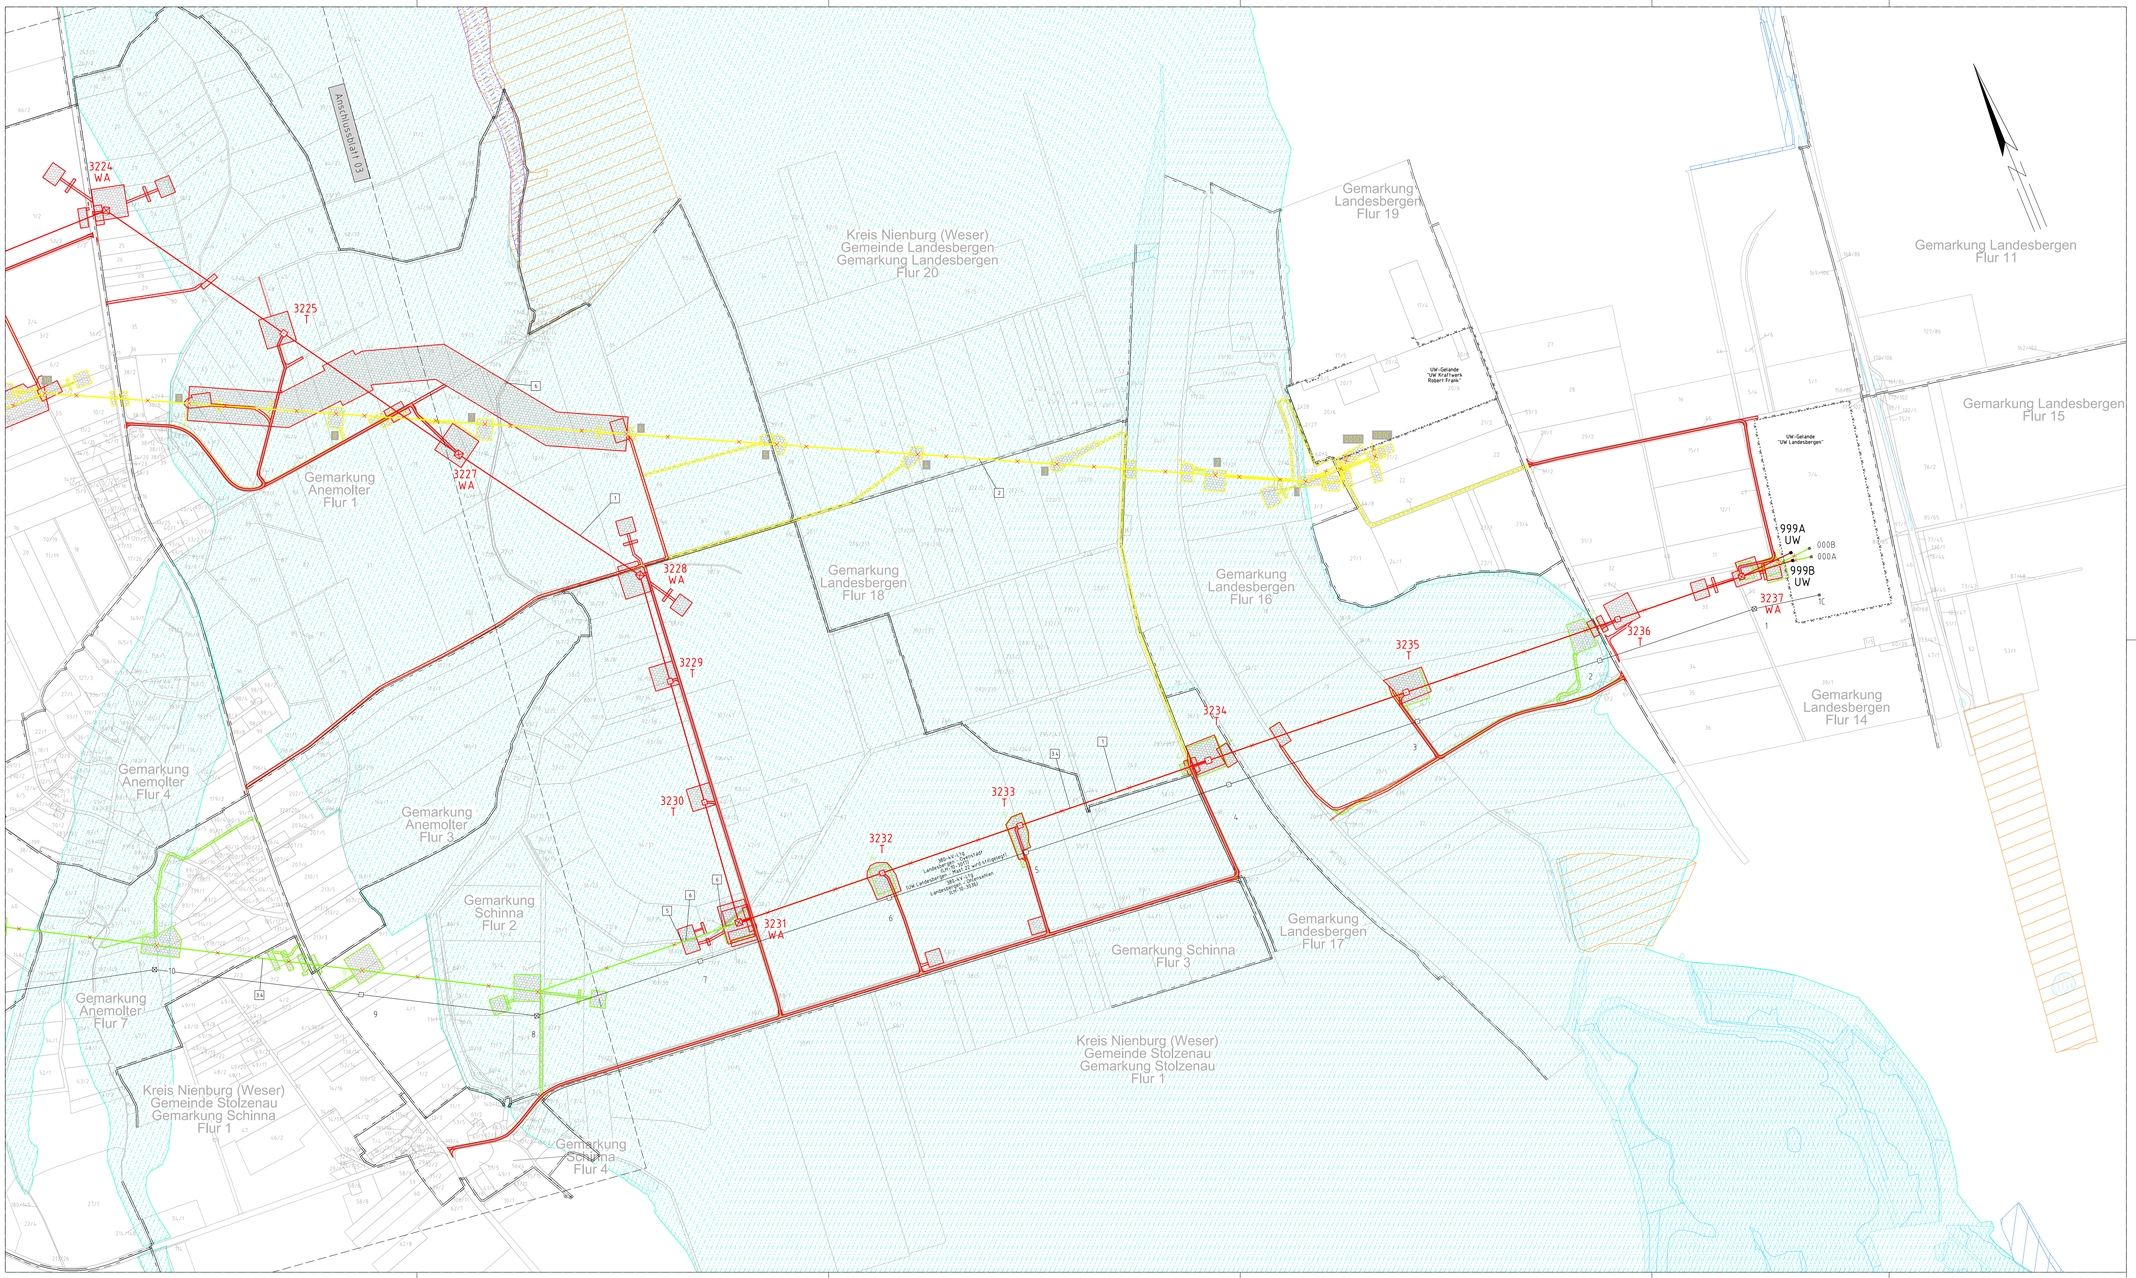

TENNET
Acting power forward

Anlage 1
Anhang 1
Blatt 04 / 04

380-kV-Leitung
LH-10-3039
Abschnitt 7: Steyerberg - Landesbergen
Stade - Landesbergen
Wegenutzungsplan
Mast Nr. 3224 - Mast Nr. 999A / 999B

Legende:

Hochspannungsfreileitung
Raum Steyerberg - Landesbergen

Neubauleitung: LH-10-3039
LH-10-3003 Verlegung
LH-10-3003 Durchverbindung

Rückbauleitung: LH-10-3003 Verlegung
LH-10-3003 Durchverbindung
LH-10-3017

Nachrichtliche Leitung PFA 6: LH-10-3039, LH-10-3003, LH-10-3010

Grenzen:

Kreis
Stadt/Gem.
Gemarkung
Flur
Flurstück
Abspannmast
Tragmast

Schutzgebiete:

Natura 2000 - Gebiet
Landschaftsschutzgebiet
Geschützte Landschaftsbestandteile (GLB)
Landschaftsrahmenplan (LRP) 1. LQ
Geschützte Biotope
Überschwemmungsgebiet

Bauwerksnummern:

1 Neubau der 380-kV-Leitung Stade - Landesbergen LH-10-3039, Teilnetz 110-kV Gemeinde Stolzenau, Gemarkung Stolzenau, Flur 1, Flurstück 22/1 – 999A / 999B UW Landesbergen

2 Rückbau der 220-kV-Leitung Landesbergen – Sottrum LH-10-3003, Teilnetz 110-kV Gemeinde Landesbergen, Gemarkung Landesbergen, Flur 16, Flurstück 21/2 – M 22 UW Kraftwerk Robert Frank – M 33

3.1 Verlegung der 380-kV-Leitung Landesbergen-Sottrum LH-10-3003, Teilnetz 110-kV, Gemeinde Landesbergen, Gemarkung Landesbergen, Flur 16, Flurstück 9/1 – M 33a bis 9/4 – M 33b, 9/6 – M 33c, 9/8 – M 33d, 9/9 – M 33e, 9/11 – M 33f bis M 33h, 9/12 – M 33i bis M 33k, 9/13 – M 33l bis M 33n, 9/15 – M 33o bis M 33q, 9/16 – M 33r bis M 33t, 9/17 – M 33u bis M 33w, 9/18 – M 33x bis M 33z, 9/19 – M 33ab bis M 33ad im Rahmen der Verlegung

3.2 Rückbau der 380-kV-Leitung Landesbergen-Sottrum LH-10-3003, Teilnetz 110-kV, Gemeinde Landesbergen, Gemarkung Landesbergen, Flur 16, Flurstück 9/1 – M 33a bis 9/4 – M 33b, 9/6 – M 33c, 9/8 – M 33d, 9/9 – M 33e, 9/11 – M 33f bis M 33h, 9/12 – M 33i bis M 33k, 9/13 – M 33l bis M 33n, 9/15 – M 33o bis M 33q, 9/16 – M 33r bis M 33t, 9/17 – M 33u bis M 33w, 9/18 – M 33x bis M 33z, 9/19 – M 33ab bis M 33ad im Rahmen der Durchverbindung

3.3 Rückbau der 380-kV-Leitung Landesbergen-Sottrum LH-10-3003, Teilnetz 110-kV, Gemeinde Landesbergen, Gemarkung Landesbergen, Flur 16, Flurstück 9/1 – M 33a bis 9/4 – M 33b, 9/6 – M 33c, 9/8 – M 33d, 9/9 – M 33e, 9/11 – M 33f bis M 33h, 9/12 – M 33i bis M 33k, 9/13 – M 33l bis M 33n, 9/15 – M 33o bis M 33q, 9/16 – M 33r bis M 33t, 9/17 – M 33u bis M 33w, 9/18 – M 33x bis M 33z, 9/19 – M 33ab bis M 33ad im Rahmen der Durchverbindung

3.4 Durchverbindung der 380-kV-Leitung Landesbergen – Sottrum LH-10-3003, Teilnetz 110-kV, Gemeinde Stolzenau, Gemarkung Stolzenau, Flur 1, Flurstück 22/1 – M 33a bis M 33 im Bereich M 33 zu M 33a/33b/33c/33d/33e/33f/33g/33h/33i/33j/33k/33l/33m/33n/33o/33p/33q/33r/33s/33t/33u/33v/33w/33x/33y/33z/33aa/33ab/33ac/33ad

3.5 Rückbau der 380-kV-Leitung Landesbergen – Sottrum LH-10-3003, Teilnetz 110-kV, Gemeinde Landesbergen, Gemarkung Landesbergen, Flur 16, Flurstück 9/1 – M 33a bis M 33 im Bereich M 33 zu M 33a/33b/33c/33d/33e/33f/33g/33h/33i/33j/33k/33l/33m/33n/33o/33p/33q/33r/33s/33t/33u/33v/33w/33x/33y/33z/33aa/33ab/33ac/33ad im Rahmen der Durchverbindung

4 Gradverwerfung bis 5m Breite

5 Gradverwerfung größer 5m Breite

6 Gradverwerfung größer 5m Breite

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen, © 2018 LGLN

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt
Bayreuth, 01.11.2019

i.V. i.A.

Firma: impl GmbH, Bünnerhaffstr. 10, 44379 Dortmund

Maßstab: 1 : 5000
Einheit: Meter

	Datum	Name
Bearb.	14.10.2019	Schwabe
Gepr.	21.10.2019	Glader
Norm	DIN EN 50341:2016-04	
Org.-Einheit		-

TENNET Acting power forward

Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.:

Satzungsgemäß ausgelegen in der Zeit
vom .....
bis .....
Zeit und Ort der Auslegung sind vor Auslegung ortsüblich bekannt gemacht worden
Gemeinde: .....
Dienstsiegel / Unterschrift .....
Planfeststellungsbehörde