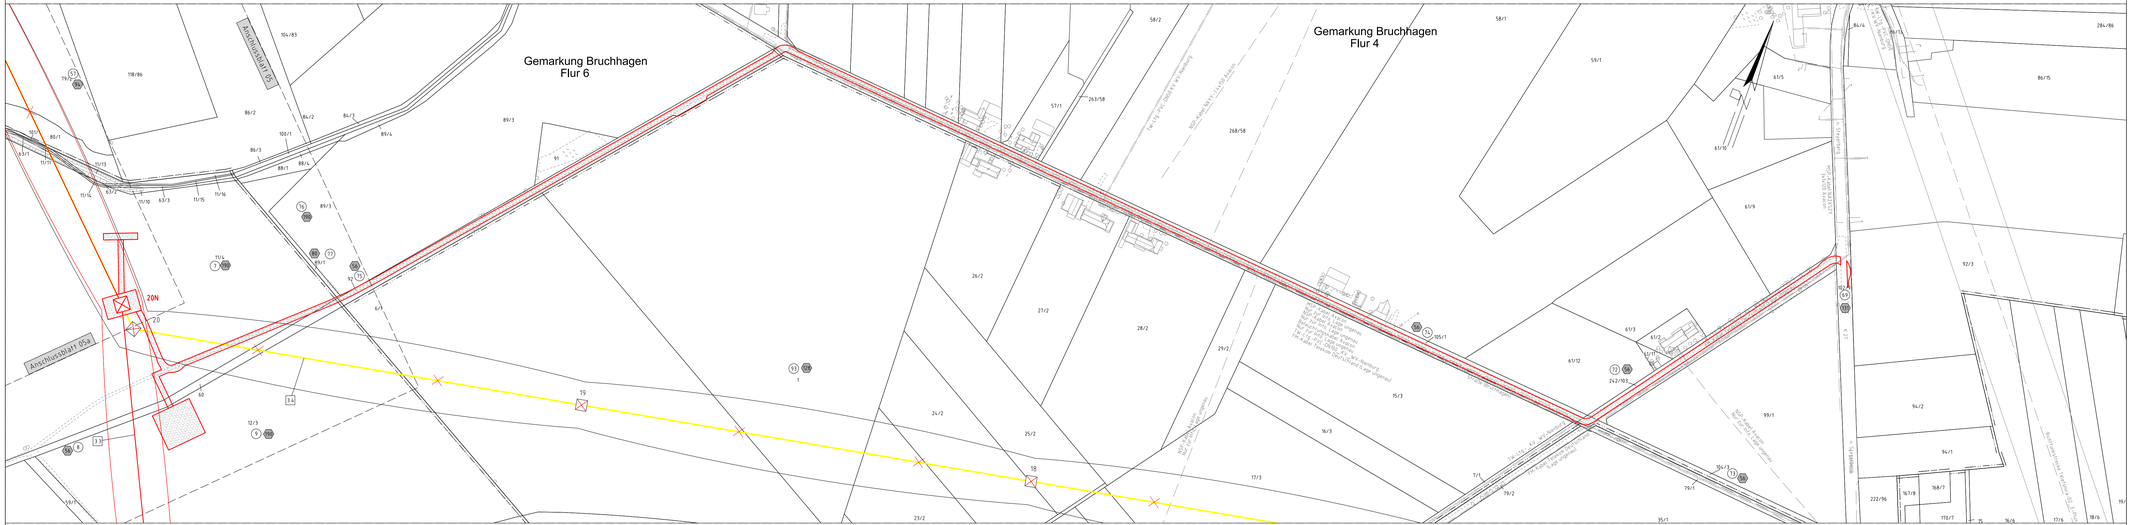

TENNET
Acting power further

Anlage 7.2.1
Blatt 05b/ 05

Neubau 380-kV-Leitung LH-10-3003 Landesbergen - Sottrum Verlegung

Abschnitt 7: Steyerberg - Landesbergen

Lage-/Grunderwerbsplan

Zuwegung zu temporären Flächen

1 Neubau der 380-kV-Leitung Stade - Landesbergen (LH-10-3039), Tennet TSO GmbH
M 1:50 - M 1:2000, BNR 10888 LBR Landesbergen, rot

2 Rückbau der 220-kV-Leitung Landesbergen - Sottrum (LH-10-2010), Tennet TSO GmbH
UW Kulkwarf, Robert Poetz - M 1:2k, pdf

3.1 Verlegung der 380-kV-Leitung Landesbergen - Sottrum (LH-10-3003), Tennet TSO GmbH
M 27k - M 30k, ANL Maßnahmen im Bestand M 21 - M 27k, schwarz/ rot und M 30k - M 31, rot

3.2 Rückbau der 380-kV-Leitung Landesbergen - Sottrum (LH-10-3003), Tennet TSO GmbH
M 27 - M 31 im Rahmen der Verlegung, pdf

3.3 Durchverbindung der 380-kV-Leitung Landesbergen - Sottrum (LH-10-3003), Tennet TSO GmbH
M 17A - M 20N, ANL Maßnahmen im Bestand M 22 (LH-10-3011) - M 17A und M 20N - M 21, rot

3.4 Rückbau der 380-kV-Leitung Landesbergen - Sottrum (LH-10-3003), Tennet TSO GmbH
UW Landesbergen - M 20 im Rahmen der Durchverbindung, pdf

4 Demontage Leiterseile der 380-kV-Leitung Landesbergen – Overstedt (LH-10-3017), Tennet TSO GmbH
M 21 - M 22, pdf

5 Grabenverrohrung bei Sm Bmäo

6 Grabenverrohrung gr0ßer Sm Bmäo

Legende:

- Bauwerksnummer
- EigentÜmersnrbZusätzr.
- GrundstÜckskoordrungsnr.
- FlurstÜcksnummer
- Mast - RÜckbau
- Abspannmast - Neubau
- Tragmast - Neubau
- Wasserhaltung Leitungsverfaß mit Einleitstelle
- Reichweite Absenkkrichter temporär
- nachrichtliche Darstellung der Planung aus Abschnitt B

Grenzen:

- Kreis
- StadtGem.
- Gemarkung
- Flur
- FlurstÜck

Fremdleitungen sind nachrichtlich geführt.
Es besteht keine Gewähr auf Lage und Vollständigkeit.
Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen, © 2018 LGLN

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt
Bayreuth, 01.11.2019

i.V. ..... i.A. .....

Firma: imp Gmbh, Bünnerheiffer. 10, 44379 Dortmund

Maßstab	Einheit
1 : 2000	Meter

	Datum	Name
Bearb.	04.10.2019	Blankenburg
Gepr.	28.10.2019	Wallmeyer
Norm	DIN EN 50341:2016-04	
Org.-Einheit		-

TENNET Acting power further

Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.:

Sitzungsgemäß ausgelegen in der Zeit
vom .....
bis .....
Zeit und Ort der Auslegung sind vor Auslegung ortsüblich bekannt gemacht worden
Gemeinde: .....
Dienstsiegel / Unterschrift .....
Planfeststellungsbehörde