

3213
WA140-30,00

DA



Lastfall	Durchhang [m]	
	links	rechts
-5°C+E	13,25	13,98
40°C	13,86	14,60
80°C	15,15x	15,90x

x dargestellte Seilkurve

3214
WA120-30,00


DA

- 382.43 -

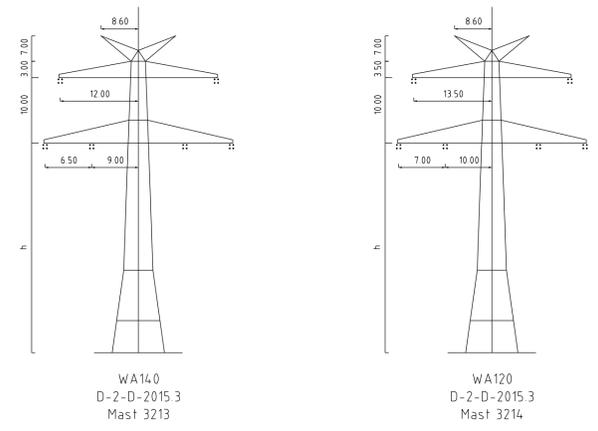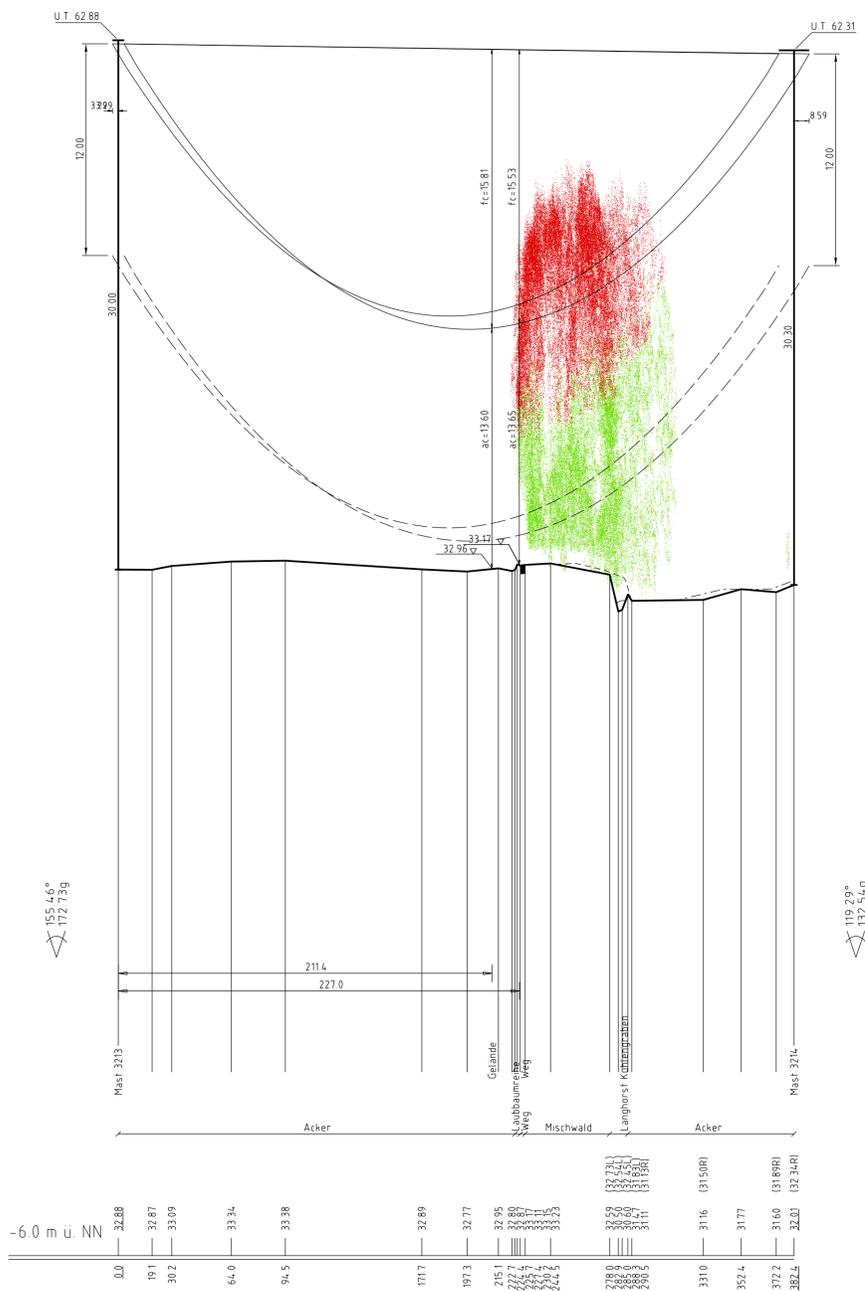

Legende:

- Seilkurve bei 80°C
- Seilkurve bei -5°C fuz
- Bodenabstandskurve
- Vegetationspunkte mit Seilabstand < 5.00m
- Vegetationspunkte mit Seilabstand >= 5.00m

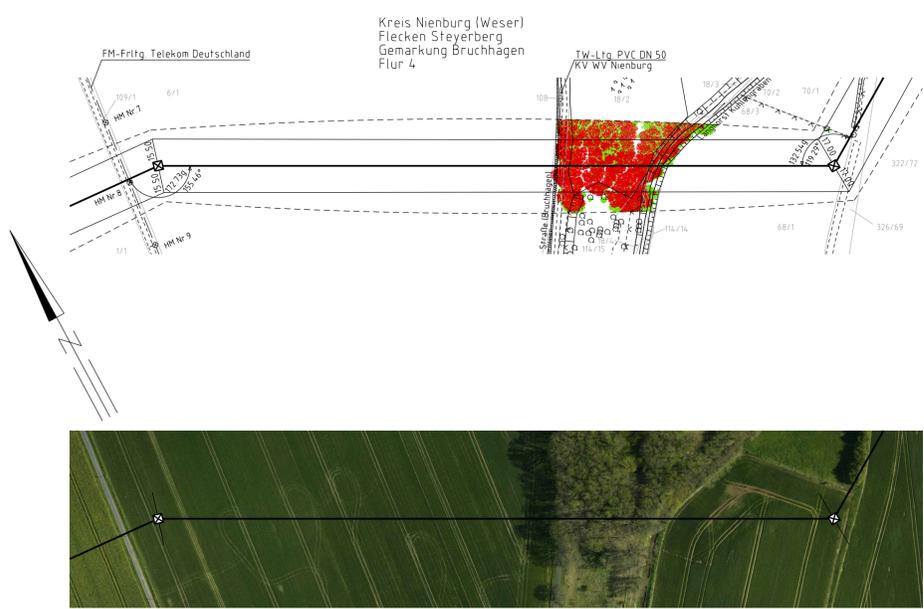

Neubau
380-kV-Leitung
Stade - Landesbergen
Abschnitt 7: Steyerberg - Landesbergen
LH-10-3039
Längenprofil
Mast Nr. 3213 - Mast Nr. 3214



Errichtervorschrift	: DIN VDE 0210/ DIN EN 50341 -2-4; 04/2016 (Eiszone 2, Windzone 2)
Gestänge	: D-2-D 2015.3
BESEILUNG	
Leiteseil	: 2x3x4 565-AL1/72-ST1A; MZS=48,0N/mm²
Erdseil	: 2x1 OPGW-DS(S)BBB 2x24 SMF (181-AL3/25-A20SA-18.2); MZS=60,0N/mm²
Luftkabel/ sonstige Belegung	:
Ketten	: DA=6,50m
Seitliche Überhöhung	: 15,00 m rechts ----- oder links ----- aufgenommen

Fremdleitungen sind nachrichtlich geführt. Es besteht keine Gewähr auf Lage und Vollständigkeit.
Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen
© 2018 LGLNI

Planfeststellungsunterlage		Satzungsgemäß ausgelegen in der Zeit vom	
Aufgestellt Bayreuth,		bis	
01.11.2019		Zeit und Ort der Auslegung sind vor Auslegung ortsüblich bekannt gemacht worden	
i.V. <i>G. G. G.</i>		Gemeinde:	
i.A. <i>M. H. H.</i>		Dienstesiegel / Unterschrift	
Planfeststellungsbehörde		Planfeststellungsbehörde	
imp GmbH Büro: 44379 Dortmund	Maßstab Länge 1:2000 Höhe 1:200	Einheit Meter	
	Datum	Name	
	Bearb. 28.10.2019	Müller	
	Gepr. 30.10.2019	Pfeiffer	
	Zustand	Gültig	
	Org. Einheit LPG-NH	-	
Zust.	Änderung	Datum	Name Urspr.