


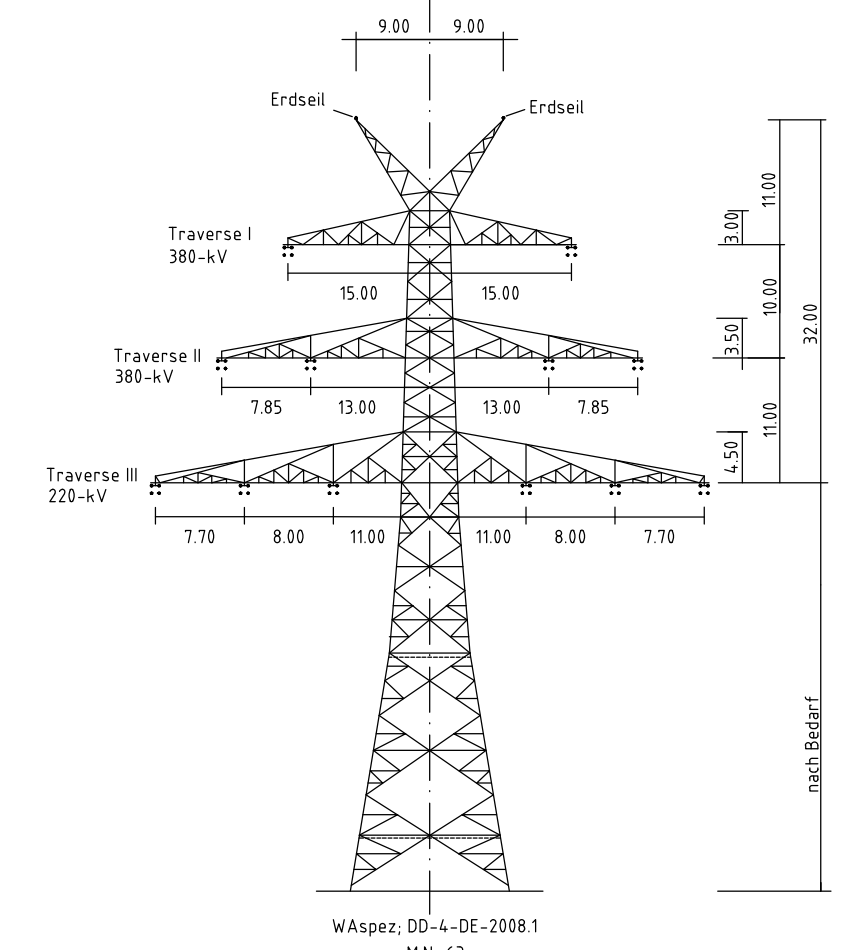

380-kV-Leitung
Fedderwarden – Conneforde Nr. 315
220-kV-Leitung
Conneforde – Maade Nr. 204

Mast Nr. 62 – Mast Nr. 63

Deckblatt

Errichtungsvorschrift	:	EN 50341 01.2011 Wind 4/Eis 2
Gestänge	:	DD-4-TT-2015.1 (M.Nr.62) / DD-4-DE-2008.1 (M.Nr-63)
Beseilung		
Leiferseil	:	4 x 3 x 4 x 564-AL1/72-ST1A; $\sigma_{10} = 46.0 \text{ N/mm}^2$
Erdseil	:	-
Luftkabel/ sonstige Belegung	:	2 x LWL äquivalent zum Erdseil 264-AL1/34-ST1A; $\sigma_{10} = 46.0 \text{ N/mm}^2$ (dthgl. zum Leiferseil bei EDS)
Ketten	:	DA L = 7.00m VH L = 4.70m
Seitliche Überhöhung	:	15m rechts ——— oder links ——— aufgenommen

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt Bayreuth,	02.02.2015	bis Zeit und Ort der Auslegung sind vor Auslegung ortsüblich bekannt gemacht worden Gemeinde:

Firma GA Hochspannung Leitungsbau GmbH	Maßstab: Länge 1: 2000 Höhe 1: 200	Einheit: Meter	Dienstsiegel/Unterschrift Planfeststellungsbehörde
--	--	-----------------------	---

	Datum	Name
Bearb.	26.05.2015	Küfer
Gepr.	28.05.2015	Kühnemund
Zustand		Gültig
Org.-Einheit ANW		-

C	Leiterseilbez.	13.09.17	OHS	 Taking power further
B	Kataster	11.09.17	OHS	
A	Kreuzungsnr.	07.12.16	OHS	
Zust.	Änderung	Datum	Name	

Blatt: 38 / 46