


Planzeichenerklärung

- Abraum/Oberboden
- Abbauwürdige Kiessande
- Schluff
- Abbauverluste in Bermen, Sohle und Böschungen
- Bezugswasserspiegel (51,3 m NHN)
- Grenze Abbauabschnitte

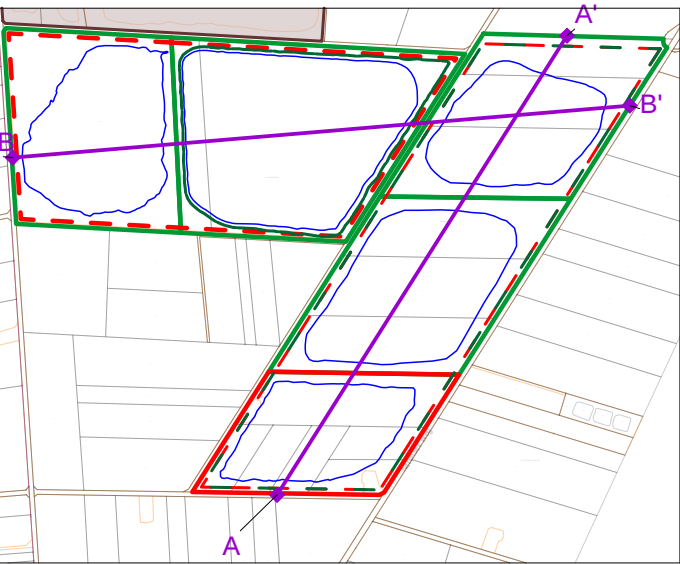

Bezugswasserspiegel: 51,3 mNHN  
Überwasserböschung H : L = 1:2  
Wasserwechselzone H : L = 1:5  
Unterwasserböschung H : L = 1:3

Kartengrundlage: Auszug aus den Geobasisdaten der Nieder-sächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung, ©2016



**Patzold, Köbke Engineers GmbH & Co. KG**  
Nassbaggerei · Tagebau · Erkundung · UXO  
Ritscherstraße 5, D-21244 Buchholz i. d. Nordheide  
Tel.: +49 (0)4186-8958940

Projekt: Antrag auf Änderung und Erweiterung des Kiessandabbaus im KW Uetze

Auftraggeber: Holcim Beton und Zuschlagstoffe GmbH  
Willy-Brandt-Straße 69, 20457 Hamburg

Plan: Abbauplanung  
- Abbautechnische Schnitte -

Maßstab: H: 1 : 5.000 DIN A3  
V: 1 : 500  
10fach überhöht

|                |                                        |           |
|----------------|----------------------------------------|-----------|
| Gezeichnet     | Datum                                  | Name      |
| Geprüft        | 14.06.2019                             | AR        |
| Datei:         | 14.06.2019                             | VKP       |
| PKE-Proj.-Nr.: | Anlage 15_Abbautechnische Schnitte.srf |           |
|                | 18-3454-0308                           | Anl.: 15a |

