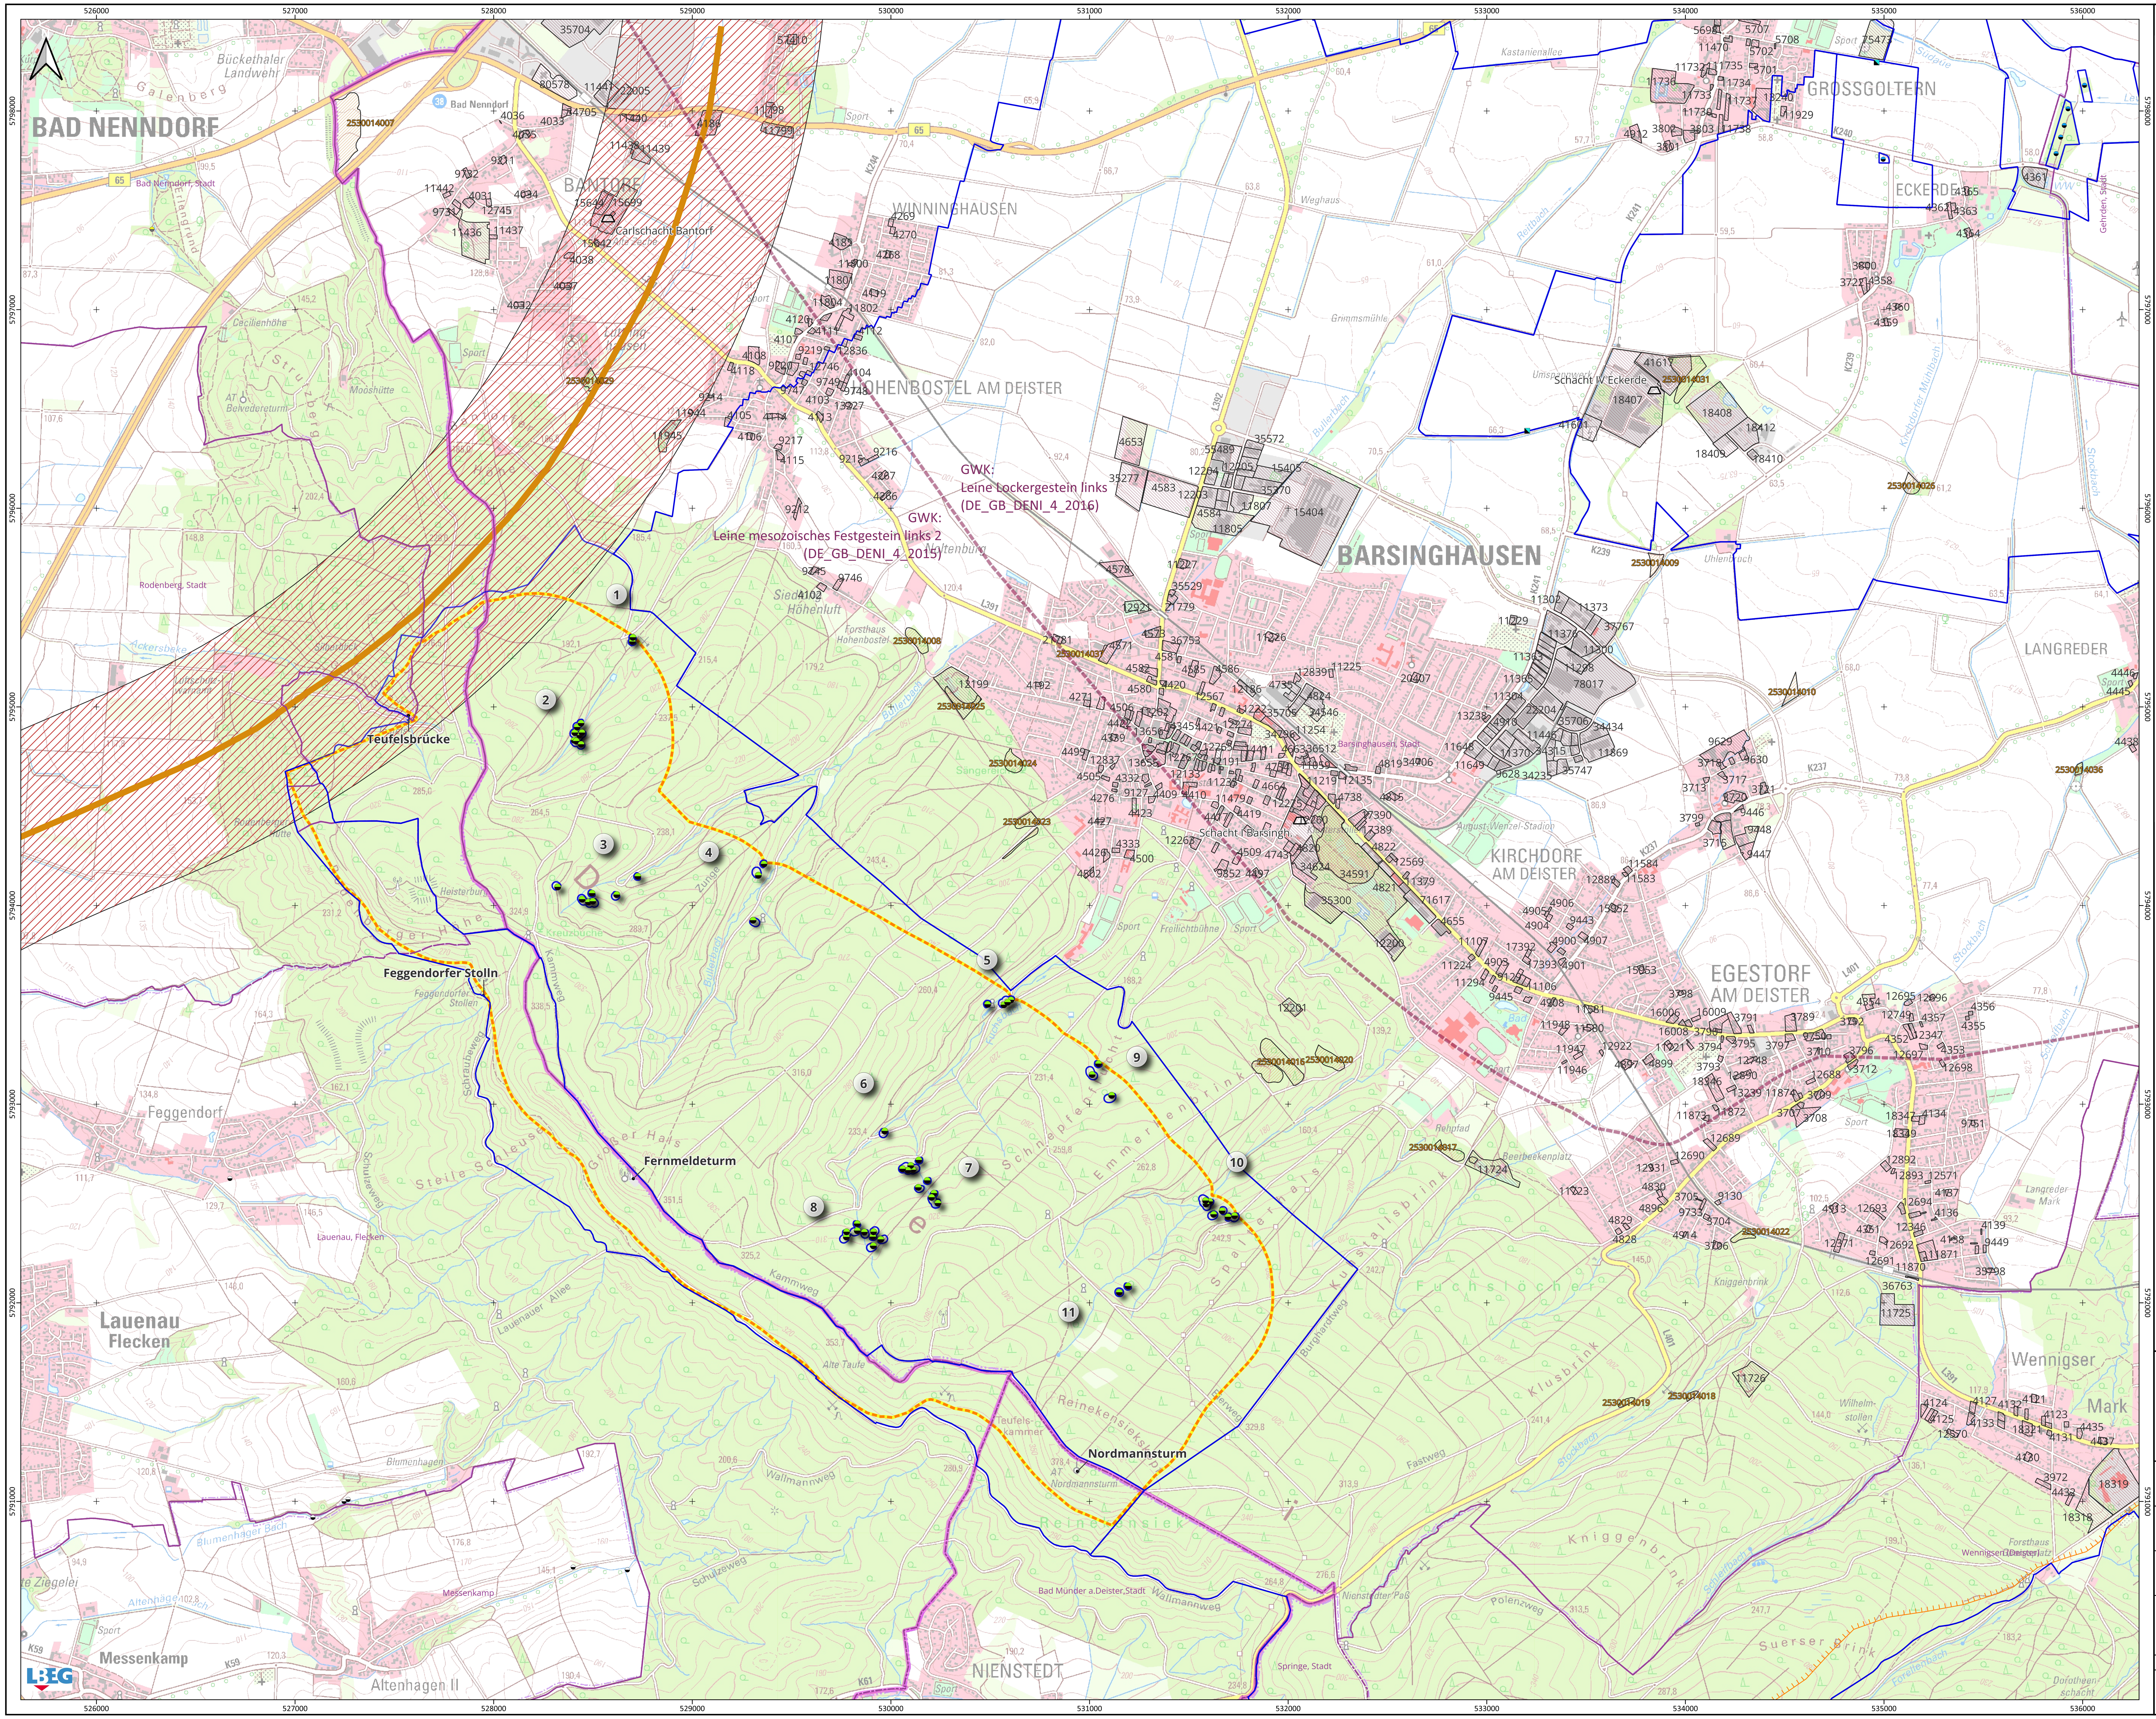

Legende

Stadtwerke Barsinghausen GmbH

- WGA-DQ: Quellfassung/Sickerschacht/ Sammelschacht/Mundloch (mit Standort- Nr. und Objekt-Nr., teils stillgelegt)

WGA Gruppe Hohenbostel (HQ) s. Anlage 1.3
(1) Hohenbosteler Stollen (Mundloch)
(2) Quellen oberhalb Hohenbosteler Stollen
(3) Quellen oberhalb Königsallee
(4) Quellen am Ministerstollen

WGA Gruppe Barsinghausen (BQ) s. Anlage 1.4
(5) Quellen am Schönemeyers Born
(6) Quellfassung Samann'sche Rösche
(7) Quellen an der Halde
(8) Quellen an der Blockhütte
(9) Quellen an der Schnepfenflucht
(10) Quellen am Wetterofen
(11) Quellen am Bierweg

- WW-ECK: Förderbrunnen

weitere Entnahmen öffentl. Wasserversorgung

- Samtgem. Rodenberg: Quellenstandort

weitere Entnahmen nicht öffentl. Wasserversorgung

- Brunnenstandorte (Brauchwasser, Feldberegnung)

Heilquellen

- Staatsbad Nenndorf: Heilquelle

Altlasten und Altlastenverdacht

- Altablagerung (mit Standortnummer)
- Verdachtsfläche und Altstandort (mit Objekt-ID)

weitere Grenzen/Zeichen

- Bahnprojekt Hannover–Bielefeld Trassenkorridor V10–12 (Planungstand 2025)
- Bahnprojekt Hannover–Bielefeld Trog- und Tunnelbaulage der Planungsvarianten V10-12 (Planungstand 2025)
- potenzielles Einzugsgebiet WGA-DQ
- Wasserschutzgebiet Deister-Deistervorland Zone I, II, III sowie IIIA und IIIB Abgrenzung eines Verordnungsentwurfs
- Grenze Grundwasserkörper (EG-WRRL 2016)
- Gemeindegrenze
- Regions-/Landkreisgrenze
- Schacht ehem. Steinkohlenbergbau

Verwendete Geodaten / Quellenvermerk:
Fachdaten:
GLD [© LBEG (2026), © NLWKN (2026)] | © SW-Barsinghausen GmbH (2026), © Wasserverband Garbsen-Neustadt (2026), © Wasserverband Nordschaumburg (2026) | © GeoFIRM Ronschke & Voss Hydrogeologie GbR (2024) | © ARGE GeoFIRM Schmidt & Hollander (2023) | © DB-InfraGO (2025) | © Region Hannover (2025)

Karten- und Geodatengrundlage(n):
© GeoBasis-DE / LGLN (Mrz. 2026) CC-BY 4.0 [https://ni-lgln-opengeodata.hub.arcgis.com/]

Koordinatenbezugssystem (KBS): ETRS89 / UTM zone 32N (EPSG:25832)

Stadtwerke Barsinghausen GmbH
Poststraße 1
30890 Barsinghausen

Wassergewinnungsanlage „Deisterquellen“
Antrag auf Bewilligung gem. §§ 8, 10 WHG
Heft DQ 9:
Hydrogeologisches Gutachten

Gefährdungspotenzial

Maßstab 1 : 15.000
(Ausgabeformat DIN A1)

100 0 100 200 300 400 500 600 700 800 m

EDV: SWB_WR_103223 | V34004 | DQ_9_Anlage_6 (Gefährdungspotenzial)

Bearbeiter: R. Ronschke

GeoFIRM Ronschke & Voss Hydrogeologie GbR
Lindenallee 2
31542 Bad Nenndorf
Tel. 05723 / 7 99 33 83
info@geofirm.de

Projekt-Nr.: 103223
Datum: Dez. 2025
Anlage: 6