


Legende

- Trassenachse
- 500 m um die Trassenachse

Standortabhängige Verdichtungsempfindlichkeit

- sehr gering
- gering
- mittel
- hoch
- sehr hoch

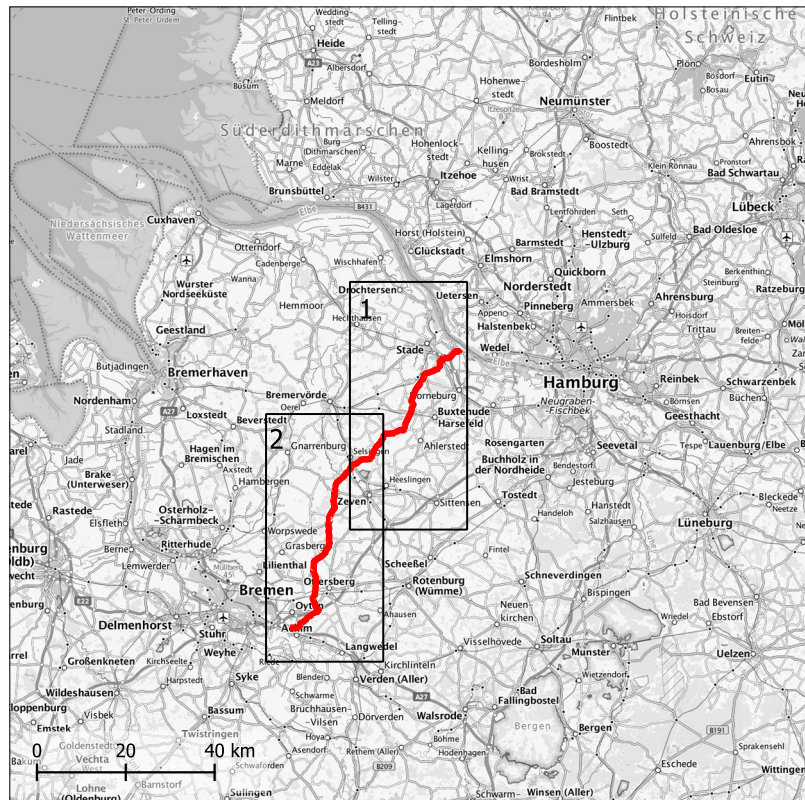

00		Erstausgabe				09.08.2024		ThIV	
Ind.		Änderung				Datum		Gezeichnet	
								ReuP	
								Geprüft	
Name		Name		Kontraktorfirma:		Kontraktorenbenennung:			
09.08.2024		ThIV				8122-22-0002-PL-008			
09.08.2024		ReuP				Kontraktor-Dokumentennummer:			
Norm						13558-GZP-182-GEN-UW-DWG-01619			
Baujahr:		Medium/Rohrkl.		DN/PN		Leitungs-Nr.:		 	
		Gas		1200/84		182			
Datum:		Engineering-Firma:		Gez.:		 crossing borders in energy <small>Postleitzahl: 1 / D - 30555 Hannover / Telefon: 0511 - 640070</small>			
09.08.2024		Gez.: GZP/ThIV		-					
Original-Blattgröße 297x420		Gepr. GZP/ReuP		Gepr. -					
Maßstab:		Neubau der Energietransportleitung ETL 182 Elbe Süd - Achim F1-2 Karten zum Bodenschutzkonzept Karte 8 - Standortspezifische Verdichtungsempfindlichkeit							
1:200.000									
Blatt 1/1									
Dok - ID:									
		-		00182		ETL		000 000 QA801 0	