


Legende

- Trassenachse
- 500 m Abstand um die Trassenachse

Ertragsfähigkeit

- äußerst gering
- sehr gering
- gering
- mittel
- sehr hoch
- äußerst hoch

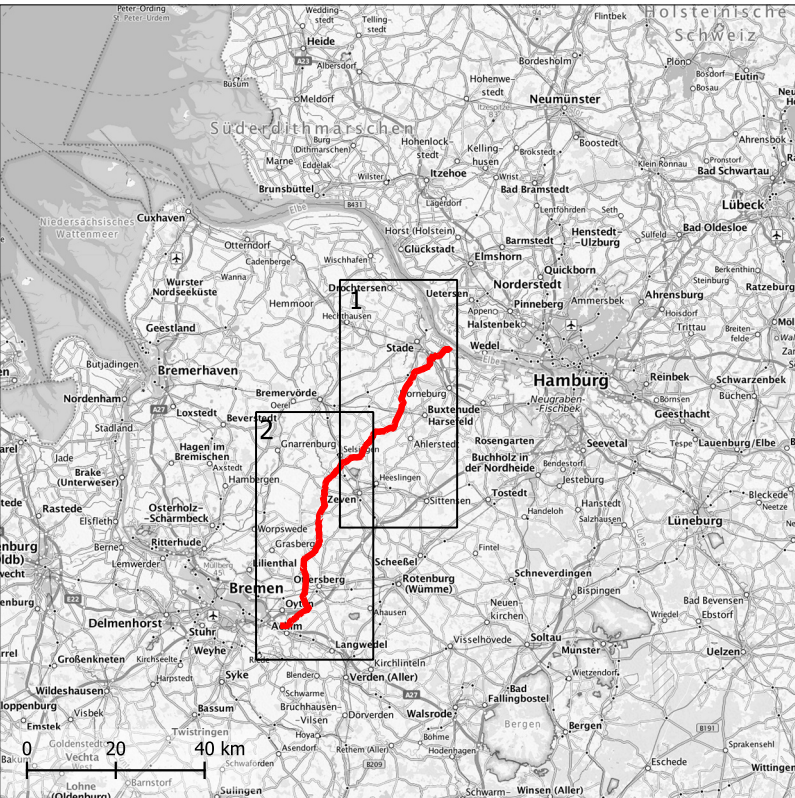

00		Erstausgabe			09.08.2024		ThIV		ReuP		
Ind.		Änderung			Datum		Gezeichnet		Geprüft		
Name		Name		<div>Kontaktfirma:</div> <div><div>GZP CONSULTING ENGINEERS</div></div>		<div>Kontaktorbenennung: 8122-22-0002-PL-009</div> <div>Kontaktor-Dokumentennummer: 13558-GZP-182-GEN-UW-DWG-01619</div>					
Bearb. 09.08.2024		ThIV									
Gepr. 09.08.2024		ReuP									
Norm											
Baujahr:		Medium/Rohrkl. Gas		DN/PN 1200/84		Leitungs-Nr.: 182		<div><div>GZP</div><div>Boden • Wasser • Geologie</div></div> <div><div>crossing borders in energy</div></div> <div>Pneumatische / D. 30055 Hannover / Telefon 0511 - 6490070</div>			
Datum: 09.08.2024		Engineering-Firma: Gez.: GZP/ThIV		Gez.: -							
Original-Blattgröße 297x420		Gepr. GZP/ReuP		Gepr.: -							
Maßstab: 1:200.000		<div>Neubau der Energietransportleitung ETL 182</div> <div>Elbe Süd - Achim</div> <div>F1-2 Karten zum Bodenschutzkonzept</div> <div>Karte 9 - Ertragsfähigkeit</div>									
Blatt 1/1											
Dok - ID:								-		00182	