





LEGENDE:

BESTAND:		PLANUNG:	
	Gelände Bestand		Kabelleerrohrtrasse
	Deich im Bestand		Korridor-grenze gem. Braunkohlesonderbetriebsplan
	Flurstücksgrenzen		Schutzstreifen
	Gebäude		Trassenkorridor / Baufeld
	Gewässer		Arbeitsstreifen
		Grunderwerb:	
			dauerhaft beschränkt
			temporär erforderlich
			zu erwerben
			Gemarkung / Flurnummer
	1.470.1 9136 m²	1.470.1	Blattnummer, Flurstücksnummer, Teilfläche "dauerhaft beschränkt"
	1.470.2 17182 m²	1.470.2	Blattnummer, Flurstücksnummer, Teilfläche "temporär erforderlich"
	1.470.3 9078 m²	1.470.3	Blattnummer, Flurstücksnummer, Teilfläche "zu erwerben"
	9136 m²		Größe der Teilfläche

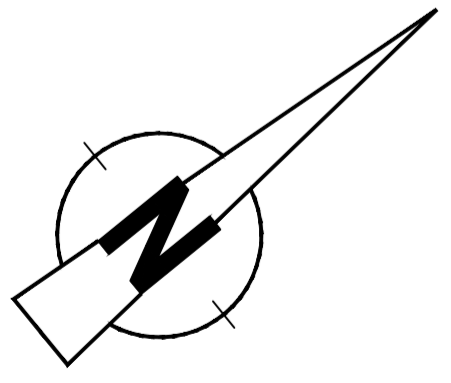

Diese Unterlage darf nur mit vorheriger Zustimmung der RWE Power AG an Dritte weitergegeben, verbreitet, durch Bild- oder sonstige Informationsträger wiedergegeben oder veröffentlicht werden. Sie enthält Betriebs-/Geschäftsgeheimnisse sowie geistiges Eigentum der RWE Power AG im Sinne des UIG. Alle Nutzungs- und Verwertungsrechte liegen bei der RWE Power AG.

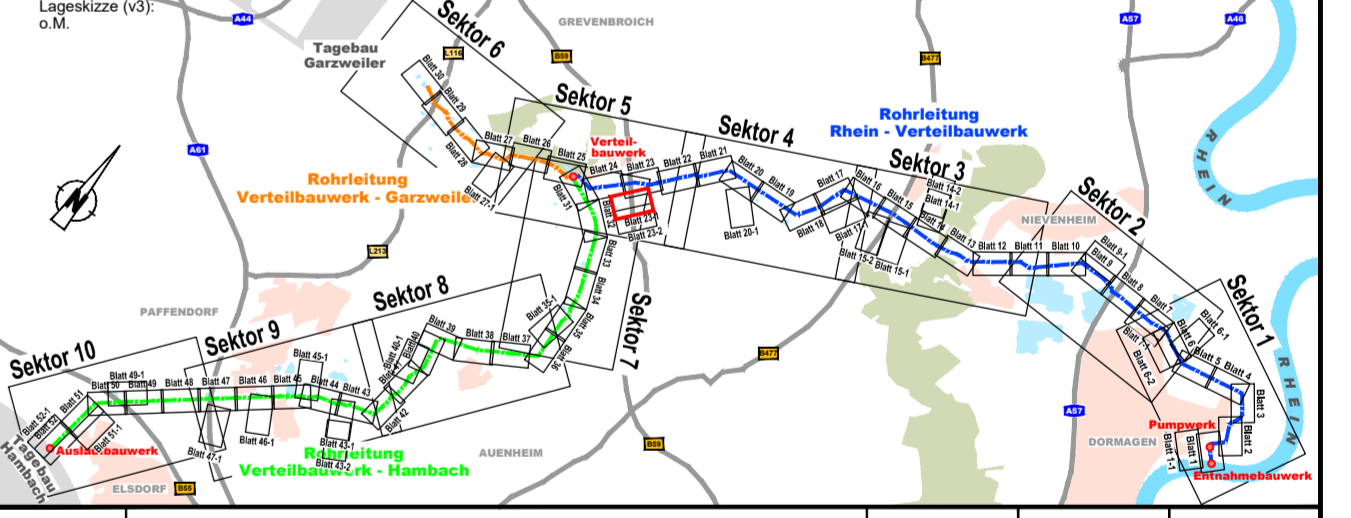

Index	Ergänzung bzw. Änderung:	Datum:	Gez.:	Gepr.:
		Projekt-Nr.:		
		Bearb.:	03.2024	MBS
		Gez.:	03.2024	MBS
		Gepr.:	03.2024	WIT

Rahmenbetriebsplan
Rheinwassertransportleitung

RWE
RWE Power AG
Auenheimer Straße 25
50129 Bergheim

Genehmigungsplanung

Objekt / Bauwerk: GEW1 - Grunderwerb, Liegenschaften	
Dokumententyp: ALP - Lagepläne	
Planerstellung: Grunderwerbsplan	
RWTL Zufahrt Blatt 23-1	
Proj.Nr.: RWTL-DISI-00091 G-00	Maßstab: 1:1000
aufgestellt: Düsseldorf, März 2024	geprüft: Bergheim,

03.10.2024: RWTL-DISI-00091 G-00_01
 03.10.2024: RWTL-DISI-00091 G-00_02
 03.10.2024: RWTL-DISI-00091 G-00_03
 03.10.2024: RWTL-DISI-00091 G-00_04
 03.10.2024: RWTL-DISI-00091 G-00_05
 03.10.2024: RWTL-DISI-00091 G-00_06
 03.10.2024: RWTL-DISI-00091 G-00_07
 03.10.2024: RWTL-DISI-00091 G-00_08
 03.10.2024: RWTL-DISI-00091 G-00_09
 03.10.2024: RWTL-DISI-00091 G-00_10
 03.10.2024: RWTL-DISI-00091 G-00_11
 03.10.2024: RWTL-DISI-00091 G-00_12
 03.10.2024: RWTL-DISI-00091 G-00_13
 03.10.2024: RWTL-DISI-00091 G-00_14
 03.10.2024: RWTL-DISI-00091 G-00_15
 03.10.2024: RWTL-DISI-00091 G-00_16
 03.10.2024: RWTL-DISI-00091 G-00_17
 03.10.2024: RWTL-DISI-00091 G-00_18
 03.10.2024: RWTL-DISI-00091 G-00_19
 03.10.2024: RWTL-DISI-00091 G-00_20
 03.10.2024: RWTL-DISI-00091 G-00_21
 03.10.2024: RWTL-DISI-00091 G-00_22
 03.10.2024: RWTL-DISI-00091 G-00_23
 03.10.2024: RWTL-DISI-00091 G-00_24
 03.10.2024: RWTL-DISI-00091 G-00_25
 03.10.2024: RWTL-DISI-00091 G-00_26
 03.10.2024: RWTL-DISI-00091 G-00_27
 03.10.2024: RWTL-DISI-00091 G-00_28
 03.10.2024: RWTL-DISI-00091 G-00_29
 03.10.2024: RWTL-DISI-00091 G-00_30
 03.10.2024: RWTL-DISI-00091 G-00_31
 03.10.2024: RWTL-DISI-00091 G-00_32
 03.10.2024: RWTL-DISI-00091 G-00_33
 03.10.2024: RWTL-DISI-00091 G-00_34
 03.10.2024: RWTL-DISI-00091 G-00_35
 03.10.2024: RWTL-DISI-00091 G-00_36
 03.10.2024: RWTL-DISI-00091 G-00_37
 03.10.2024: RWTL-DISI-00091 G-00_38
 03.10.2024: RWTL-DISI-00091 G-00_39
 03.10.2024: RWTL-DISI-00091 G-00_40
 03.10.2024: RWTL-DISI-00091 G-00_41
 03.10.2024: RWTL-DISI-00091 G-00_42
 03.10.2024: RWTL-DISI-00091 G-00_43
 03.10.2024: RWTL-DISI-00091 G-00_44
 03.10.2024: RWTL-DISI-00091 G-00_45
 03.10.2024: RWTL-DISI-00091 G-00_46
 03.10.2024: RWTL-DISI-00091 G-00_47
 03.10.2024: RWTL-DISI-00091 G-00_48
 03.10.2024: RWTL-DISI-00091 G-00_49
 03.10.2024: RWTL-DISI-00091 G-00_50
 03.10.2024: RWTL-DISI-00091 G-00_51
 03.10.2024: RWTL-DISI-00091 G-00_52
 03.10.2024: RWTL-DISI-00091 G-00_53
 03.10.2024: RWTL-DISI-00091 G-00_54
 03.10.2024: RWTL-DISI-00091 G-00_55
 03.10.2024: RWTL-DISI-00091 G-00_56
 03.10.2024: RWTL-DISI-00091 G-00_57
 03.10.2024: RWTL-DISI-00091 G-00_58
 03.10.2024: RWTL-DISI-00091 G-00_59
 03.10.2024: RWTL-DISI-00091 G-00_60
 03.10.2024: RWTL-DISI-00091 G-00_61
 03.10.2024: RWTL-DISI-00091 G-00_62
 03.10.2024: RWTL-DISI-00091 G-00_63
 03.10.2024: RWTL-DISI-00091 G-00_64
 03.10.2024: RWTL-DISI-00091 G-00_65
 03.10.2024: RWTL-DISI-00091 G-00_66
 03.10.2024: RWTL-DISI-00091 G-00_67
 03.10.2024: RWTL-DISI-00091 G-00_68
 03.10.2024: RWTL-DISI-00091 G-00_69
 03.10.2024: RWTL-DISI-00091 G-00_70
 03.10.2024: RWTL-DISI-00091 G-00_71
 03.10.2024: RWTL-DISI-00091 G-00_72
 03.10.2024: RWTL-DISI-00091 G-00_73
 03.10.2024: RWTL-DISI-00091 G-00_74
 03.10.2024: RWTL-DISI-00091 G-00_75
 03.10.2024: RWTL-DISI-00091 G-00_76
 03.10.2024: RWTL-DISI-00091 G-00_77
 03.10.2024: RWTL-DISI-00091 G-00_78
 03.10.2024: RWTL-DISI-00091 G-00_79
 03.10.2024: RWTL-DISI-00091 G-00_80
 03.10.2024: RWTL-DISI-00091 G-00_81
 03.10.2024: RWTL-DISI-00091 G-00_82
 03.10.2024: RWTL-DISI-00091 G-00_83
 03.10.2024: RWTL-DISI-00091 G-00_84
 03.10.2024: RWTL-DISI-00091 G-00_85
 03.10.2024: RWTL-DISI-00091 G-00_86
 03.10.2024: RWTL-DISI-00091 G-00_87
 03.10.2024: RWTL-DISI-00091 G-00_88
 03.10.2024: RWTL-DISI-00091 G-00_89
 03.10.2024: RWTL-DISI-00091 G-00_90
 03.10.2024: RWTL-DISI-00091 G-00_91
 03.10.2024: RWTL-DISI-00091 G-00_92
 03.10.2024: RWTL-DISI-00091 G-00_93
 03.10.2024: RWTL-DISI-00091 G-00_94
 03.10.2024: RWTL-DISI-00091 G-00_95
 03.10.2024: RWTL-DISI-00091 G-00_96
 03.10.2024: RWTL-DISI-00091 G-00_97
 03.10.2024: RWTL-DISI-00091 G-00_98
 03.10.2024: RWTL-DISI-00091 G-00_99
 03.10.2024: RWTL-DISI-00091 G-00_100