



## **Gutachten zur Standorteignung von WEA am Standort Emsdetten RPP**

### **Referenz-Nummer:**

2023-G-033-P3-R0 - ungekürzte Fassung

### **Auftraggeber:**

Eurowind Energy GmbH  
Stahltwiete 21a, 22761 Hamburg

### **Die Ausarbeitung des Gutachtens erfolgte durch:**

Fluid & Energy Engineering GmbH & Co. KG  
Borsteler Chaussee 178, 22453 Hamburg, [www.f2e.de](http://www.f2e.de)

### **Verfasser:**

M.Sc. Daniela Schumann, Sachverständige,

Hamburg, 30.08.2024

### **Geprüft:**

Dr.-Ing. Thomas Hahm, Sachverständiger,

Hamburg, 30.08.2024

### **Urheber- und Nutzungsrecht:**

Urheber des Gutachtens ist die Fluid & Energy Engineering GmbH & Co. KG. Der Auftraggeber erwirbt ein einfaches Nutzungsrecht entsprechend dem Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (UrhG). Das Nutzungsrecht kann nur mit Zustimmung des Urhebers übertragen werden. Eine Veröffentlichung und Bereitstellung der ungekürzten Fassung des Gutachtens zum uneingeschränkten Download in elektronischen Medien sind verboten. Eine Einsichtnahme der gekürzten Fassung des Gutachtens gemäß UVPg §23 (2) über die zentralen Internetportale von Bund und Ländern gemäß UVPg §20 Absatz (1) wird gestattet.



## Inhaltsverzeichnis

1 Aufgabenstellung.....	3
2 Grundlagen.....	4
2.1 Nachweis durch Vergleich der Windbedingungen.....	4
2.2 Nachweis durch Vergleich der Lasten.....	10
2.3 Auslegungswerte.....	11
2.3.1 Turbulenzintensität.....	11
2.3.2 Windgeschwindigkeit.....	11
2.3.3 Weitere Windbedingungen.....	11
2.4 Erläuterungen zu den verwendeten Methoden.....	12
2.4.1 Bestimmung der Komplexität.....	12
2.4.2 Bestimmung der Umgebungsturbulenzintensität.....	13
2.4.3 Signifikante Einzelstrukturen und orografische Hindernisse.....	14
2.4.4 Bestimmung der effektiven Turbulenzintensitäten.....	14
2.4.5 Bestimmung der Extremwerte der Turbulenzintensitäten.....	16
2.4.6 Bestimmung der Luftdichte.....	16
2.4.7 Bestimmung des Höhenexponenten.....	17
2.4.8 Bestimmung der Schräganströmung.....	17
2.4.9 Extrapolation der Winddaten.....	18
2.5 Gültigkeit der Ergebnisse.....	18
2.5.1 Betriebsbeschränkungen.....	20
2.6 Darstellung von Betriebsbeschränkungen im Gutachten.....	20
2.6.1 Einfluss von benachbarten Windenergieanlagen.....	20
2.6.2 Alternative Betriebsbeschränkungen.....	20
2.6.3 Einfluss der Umgebungsbedingungen.....	22
3 Eingangsdaten.....	23
3.1 Windparkkonfiguration und Auslegungswerte.....	23
3.2 Windgeschwindigkeitsverteilung am Standort.....	23
3.3 Extremwind am Standort.....	24
3.4 Umgebungsturbulenzintensität am Standort.....	24
3.5 Sektorielle Betriebsbeschränkungen.....	24
4 Bestimmung der Standortbedingungen.....	24
4.1 Standortbesichtigung.....	24
4.2 Ergebnisse Standortbedingungen.....	25
4.2.1 10-min-Mittelwert der Windgeschwindigkeit auf Nabenhöhe mit einem Wiederkehrzeitraum von 50 Jahren.....	26
5 Nachweis der Standorteignung.....	26
5.1 Allgemeine Hinweise.....	26
5.2 Nachweis der Standorteignung durch einen Vergleich der Windbedingungen.....	27



5.2.1 Erläuterungen und Hinweise.....	28
5.3 Nachweis der Standorteignung durch einen Vergleich der Lasten.....	29
5.3.1 Erläuterungen und Hinweise.....	29
5.3.2 Einschränkungen.....	30
6 Zusammenfassung.....	31
7 Literaturangaben.....	33
Anhang: wake2e-Bericht, Projektname Emsdetten RPP .....	A.1

## 1 Aufgabenstellung

Die Fluid & Energy Engineering GmbH & Co. KG ist beauftragt worden, Windenergieanlagen (WEA) hinsichtlich ihrer Standorteignung gemäß Kapitel 16 (Standorteignung von Windenergieanlagen) der DIBt-Richtlinie für Windenergieanlagen von 2012 /2.8/ zu betrachten und zu bewerten.

Voraussetzung für einen Nachweis der Standorteignung ist gemäß /2.8/ das Vorliegen einer gültigen Typenprüfung bzw. Einzelprüfung für die WEA. Im Folgenden ist die Möglichkeit der Einzelprüfung stets eingeschlossen, wenn von Typenprüfung gesprochen wird, auch wenn dies nicht explizit erwähnt wird.

Der Nachweis der Standorteignung der WEA erfolgt entweder durch einen Vergleich der am jeweiligen Standort der WEA herrschenden Windbedingungen mit den Windbedingungen, die der Typenprüfung zugrunde liegen, oder durch einen Vergleich der standortspezifischen Lasten mit den Lasten, die der Typenprüfung zugrunde liegen (siehe auch Kapitel 2).

Die Windbedingungen sind in den jeweiligen DIBt-Richtlinien /2.6, 2.7, 2.8/ festgelegt und Bestandteil der Typenprüfung einer WEA. Auf Basis dieser Windbedingungen und der daraus resultierenden Lasten garantiert eine Typenprüfung nach /2.6, 2.7, 2.8/ eine Entwurfslebensdauer der WEA von mindestens 20 Jahren.

Aufgrund fehlender Kriterien für einen Immissionsgrenzwert für die durch Nachbar-WEA erhöhte Turbulenzbelastung einer WEA können ersatzweise die Kriterien der Standorteignung für eine Turbulenzimmissionsprognose im Rahmen eines BImSchG-Antrages herangezogen werden. Es wird dabei davon ausgegangen, dass die Reduktion der Lebenszeit und der zusätzliche Verschleiß der WEA zumutbar sind, solange die Standorteignung hinsichtlich der Auslegungswerte der Turbulenzintensität oder hinsichtlich der Auslegungslasten gewährleistet bleibt.

Das vorliegende Gutachten zur Standorteignung ist daher gleichzeitig eine Turbulenz-Immissionsprognose im Sinne des BImSchG.



## 2 Grundlagen

WEA sind Umweltbedingungen und elektrischen Bedingungen ausgesetzt, die Belastung, Haltbarkeit und den Betrieb beeinflussen können. Die Umweltbedingungen werden in Wind- und andere Umweltbedingungen unterteilt. Für die Integrität der Konstruktion sind die Windbedingungen die primär zu berücksichtigenden Einflussfaktoren.

Der Nachweis der Standsicherheit von Turm und Gründung einer WEA wird in Form einer Typenprüfung nach der jeweils gültigen DIBt-Richtlinie /2.6, 2.7, 2.8/ geführt. Hierzu definieren die Richtlinien Windzonen in Abhängigkeit von Windgeschwindigkeit und Turbulenzparametern, welche die meisten Anwendungsfälle erfassen sollen, jedoch keinen spezifischen Standort einer WEA exakt abbilden. Auf Basis der Windbedingungen der Windzone werden anschließend die Lasten der WEA durch den Hersteller ermittelt.

Das vom Hersteller verwendete Modell zur Berechnung der Lasten und die Berechnungsergebnisse werden durch unabhängige Berechnungen im Rahmen der Typenprüfung durch eine akkreditierte Stelle geprüft und bestätigt.

Im konkreten Einzelfall der Errichtung einer WEA ist die Anwendbarkeit der Typenprüfung nachzuweisen. Dies kann auf zwei Wegen geschehen. Zum einen durch einen Vergleich der standortspezifischen Windbedingungen mit den Windbedingungen der Typenprüfung oder zum anderen durch einen Vergleich der standortspezifischen Lasten mit den Lasten der Typenprüfung. Im zweiten Fall dienen die standortspezifischen Windbedingungen als Eingangswerte für die Ermittlung der standortspezifischen Lasten. Das bedeutet insbesondere, dass kein neuer Standsicherheitsnachweis für Turm und Gründung geführt wird, sondern dass jeweils die Randbedingungen der Typenprüfung, also des bestehenden Standsicherheitsnachweises, überprüft werden.

Abbildung 2.1.1 gibt einen Überblick über das Prüfverfahren.

### 2.1 Nachweis durch Vergleich der Windbedingungen

Gemäß /2.2, 2.3/ sind für neu geplante WEA folgende Windbedingungen auf Nabenhöhe nachzuweisen:

- 10-min-Mittelwert der Windgeschwindigkeit auf Nabenhöhe mit einem Wiederkehrzeitraum von 50 Jahren  $v_{50}$ ,
- Windgeschwindigkeitsverteilung im Bereich von  $0.2v_{ref} - 0.4v_{ref}$ ,
- Turbulenzintensität für Windgeschwindigkeiten von  $0.2v_{ref} - 0.4v_{ref}$

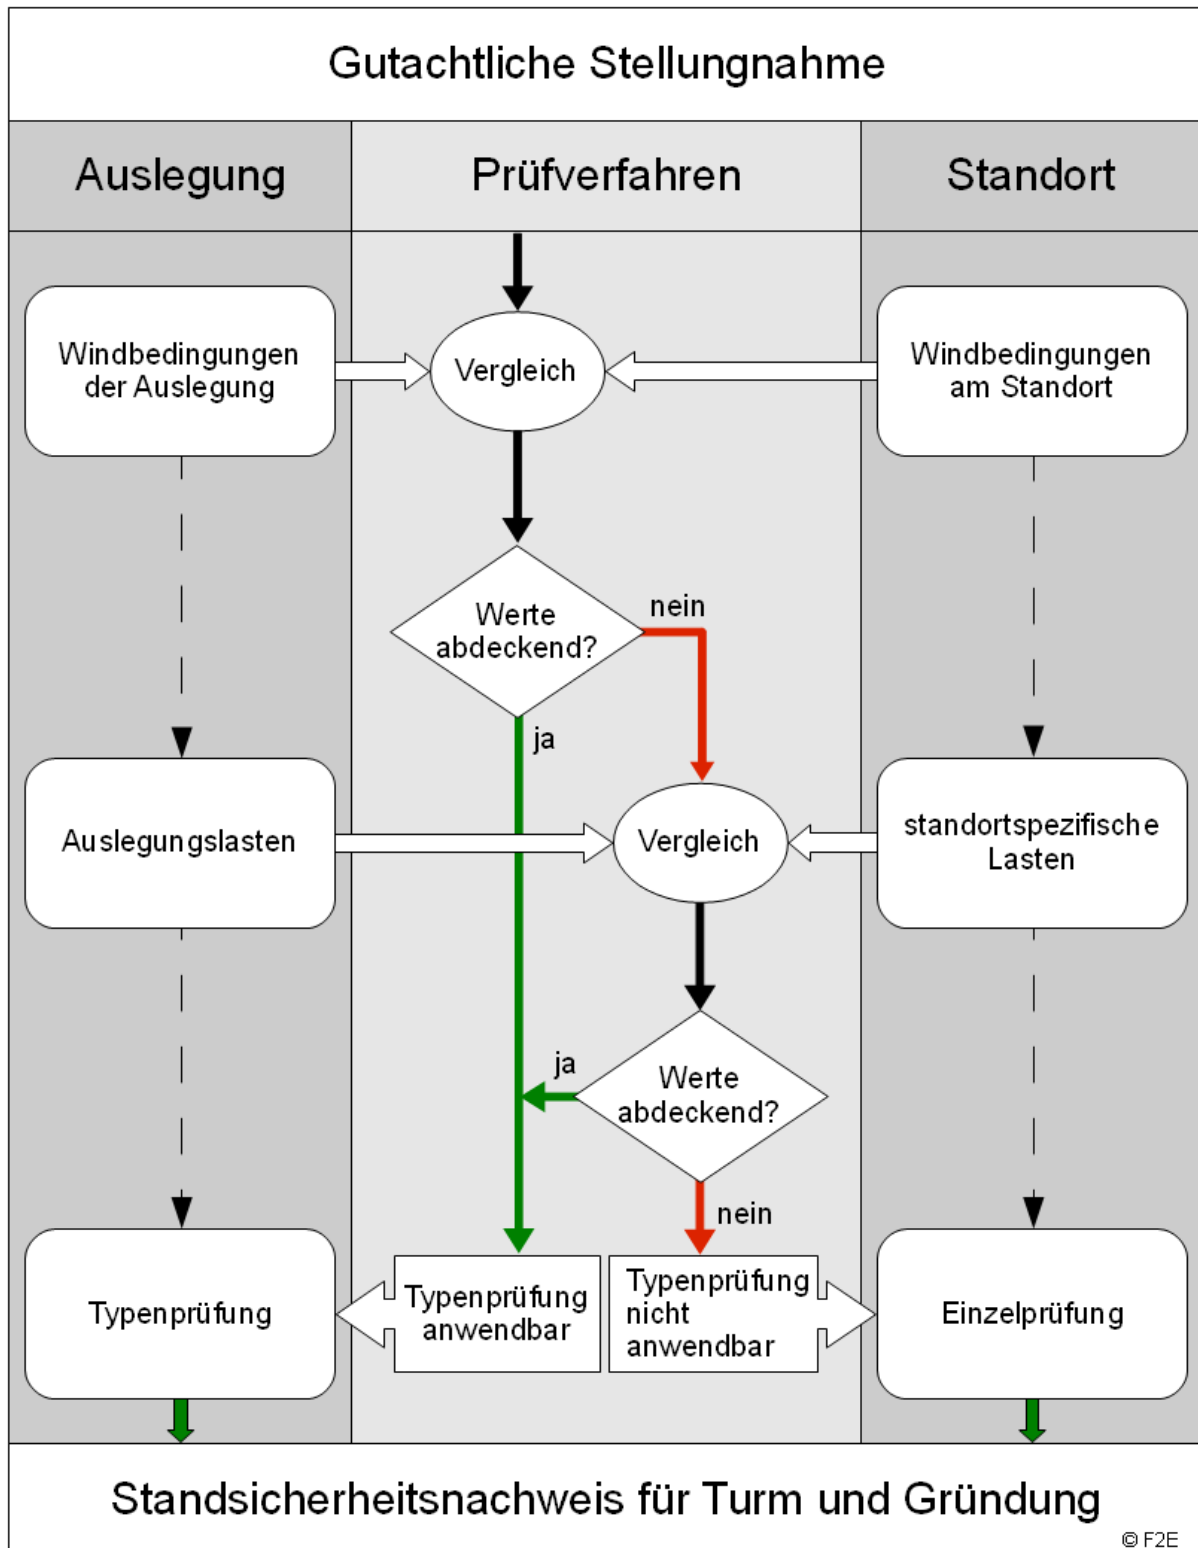


Abbildung 2.1.1: Schematische Darstellung des Prüfverfahrens.



- Extremwerte der Turbulenzintensität,
- Höhenexponent  $\alpha$  des vertikalen Windgeschwindigkeitsprofils,
- mittlere Neigung der Anströmung,
- mittlere Luftdichte  $\rho$  für Windgeschwindigkeiten  $\geq v_r$ .

In /2.4/ wurde der Windgeschwindigkeitsbereich, für den die Windgeschwindigkeitsverteilung und die Turbulenzintensität nachgewiesen werden müssen, von  $0.2v_{\text{ref}} - 0.4v_{\text{ref}}$  auf  $v_{\text{ave}} - 2v_{\text{ave}}$  geändert. Dieser Windgeschwindigkeitsbereich kann daher alternativ zugrunde gelegt werden.

Überschreitungen der Extremwerte der Turbulenzintensität treten typischerweise stets mit Überschreitungen der Auslegungswerte der Turbulenzintensität auf. Für einen Nachweis durch einen Vergleich der Windbedingungen werden die Extremwerte der Turbulenzintensität daher nicht explizit ausgewiesen. Diese sind gegebenenfalls dann im Rahmen eines Nachweises durch einen Vergleich der Lasten (siehe Kapitel 2.2) zu berücksichtigen und werden daher in den Ergebnissen im Anhang aufgeführt.

Zusätzlich werden in /2.3/ Nachweise für Extremwerte des Windgradienten gefordert. Der Nachweis für Extremwerte des Windgradienten ist mit /2.4/ wieder entfallen und wird daher hier nicht berücksichtigt.

Werden abweichend von den in /2.2 - 2.4/ definierten Turbulenzkategorien individuelle Auslegungswerte der Turbulenzintensität definiert, kann es notwendig sein, den zu bewertenden Windgeschwindigkeitsbereich auf den gesamten Betriebsbereich der WEA auszudehnen.

Den Ermittlungen der Standortbedingungen ist nach /2.8/ dabei eine Standortbesichtigung zugrunde zu legen.

Alternativ zum oben genannten Nachweis nach /2.2, 2.3/ kann nach /2.8/ ein vereinfachtes Verfahren angewendet werden, wenn der jeweilige Standort der geplanten WEA nicht topografisch komplex gemäß der Definition in /2.2, 2.3/ ist. Nach dem vereinfachten Verfahren sind folgende Windbedingungen auf Nabenhöhe nachzuweisen:

- mittlere Jahreswindgeschwindigkeit auf Nabenhöhe,
- Turbulenzintensität,
- 10-min-Mittelwert der Windgeschwindigkeit auf Nabenhöhe mit einem Wiederkehrzeitraum von 50 Jahren  $v_{50}$  (nur wenn die Windzone der Typenprüfung nicht die Windzone des jeweiligen Standortes der WEA abdeckt).

Nach /2.8/ muss dabei die mittlere Jahreswindgeschwindigkeit  $v_{\text{ave}}$  auf Nabenhöhe






5% kleiner sein als der Auslegungswert oder die mittlere Jahreswindgeschwindigkeit  $v_{ave}$  auf Nabenhöhe muss kleiner gleich dem Auslegungswert und der Formparameter  $k$  der Weibull-Verteilung gleichzeitig größer gleich 2 sein.

Das vereinfachte Verfahren setzt an dieser Stelle voraus, dass der Auslegungswert des Formparameters der Weibullverteilung einen Wert von 2.0 aufweist. Bei abweichenden Auslegungswerten muss die Bewertung der mittleren Jahreswindgeschwindigkeit und des Formparameter  $k$  der Weibull-Verteilung über einen Vergleich der Häufigkeitsverteilung der Windgeschwindigkeit mit der Verteilung der Auslegung entsprechend /2.2, 2.3/ erfolgen.

Im Rahmen der Überarbeitung der internationalen Richtlinie /2.2, 2.3/ wurde ein Verfahren entwickelt, das die Bewertung der Häufigkeitsverteilung der Windgeschwindigkeit auf Basis der Parameter der entsprechenden Weibull-Verteilung ermöglicht /2.4/. Dieses Verfahren kann angewendet werden, wenn sich die standortspezifische Kurve der Häufigkeitsverteilung und die der Auslegung schneiden. Gemäß /2.4/ sind verschiedene Kombinationen des Formparameters  $k$  der Weibull-Verteilung und der normierten mittleren Windgeschwindigkeit auf Nabenhöhe möglich, die durch den schraffierten Bereich in Abbildung 2.1.2 dargestellt sind. Für WEA, die nicht für einen Formparameter der Weibullverteilung von  $k = 2$  ausgelegt sind, kann das Diagramm in konservativer Weise angepasst werden.

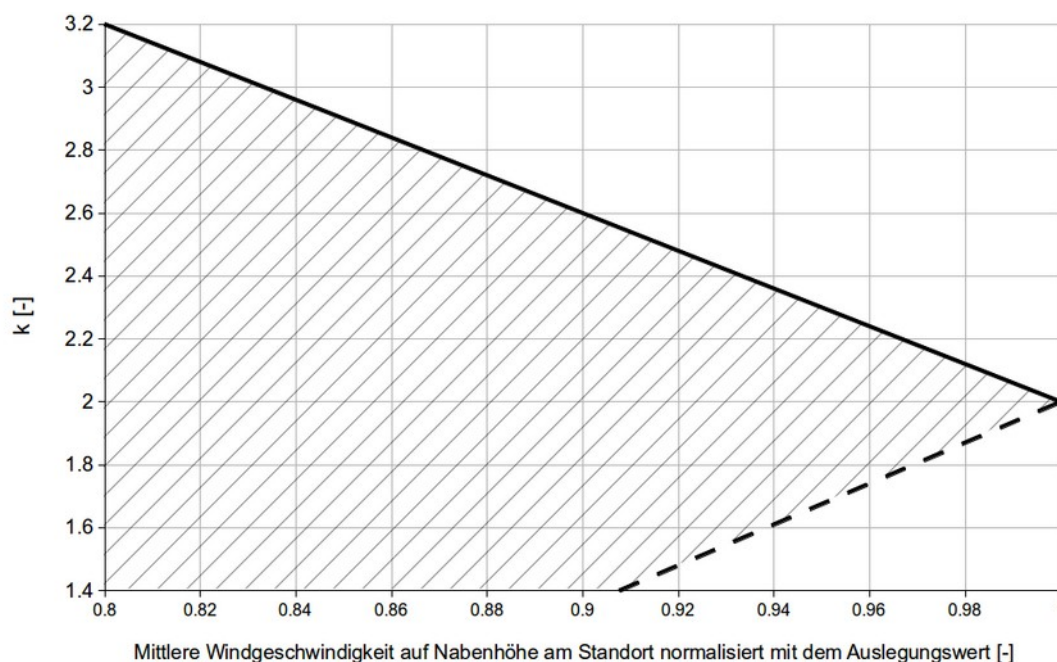

**Abbildung 2.1.2:** Mögliche Kombinationen von normierter Windgeschwindigkeit und Formparameter  $k$  der Weibull-Verteilung (schraffierter Bereich).



Für bestehende WEA, die nach den DIBt-Richtlinien von 1995 bzw. 2004 /2.6, 2.7/ errichtet wurden, darf der Nachweis der Standorteignung weiterhin nach dem in der DIBt-Richtlinie von 2004 /2.7/ genannten Verfahren erfolgen.

Gemäß /2.4/ kann bei Luftdichten, die die Auslegungswerte überschreiten, der Nachweis alternativ erbracht werden, indem gezeigt wird, dass folgende Bedingung erfüllt ist:

$$\rho_{Auslegung} \cdot (V_{ave, Auslegung})^2 \geq \rho_{Standort} \cdot (V_{ave, Standort})^2$$

Die Bedingung entspricht einem Vergleich des standortspezifischen, mittleren Geschwindigkeitsdrucks mit dem Wert der Auslegung.

Der nachzuweisenden Turbulenzintensität kommt insofern eine besondere Bedeutung zu, da die Turbulenzintensität die einzige Windbedingung ist, über die eine Bewertung des Einflusses der WEA untereinander erfolgt.


Dieser Einfluss ist nach DIBt-Richtlinie für Windenergieanlagen von 2012 /2.8/ zu berücksichtigen, wenn der auf den Rotordurchmesser D der jeweils größeren WEA bezogene Abstand zwischen zwei WEA für typische küstennahe Standorte kleiner gleich fünf und für typische Binnenstandorte kleiner gleich acht Rotordurchmesser beträgt /2.8/. Für größere Abstände braucht eine Beeinflussung der WEA untereinander nicht betrachtet zu werden. Im Folgenden wird dabei konservativ immer der größere Einflussbereich von 8D zugrunde gelegt.

Hieraus folgen unmittelbar die benachbarten WEA, für die eine Standorteignung im Rahmen des betrachteten Zubaus der geplanten WEA erneut nachzuweisen ist. Da es einen Einfluss der geplanten WEA auf diese benachbarten WEA nur in Form einer Erhöhung der Turbulenzintensität gibt, ist für benachbarte WEA unabhängig von der anzuwendenden DIBt-Richtlinie auch nur diese Windbedingung erneut zu überprüfen.

Abbildung 2.1.3 gibt einen Überblick über die jeweils nachzuweisenden Windbedingungen.

Liegt eine der oben aufgeführten für den Nachweis der Standorteignung erforderlichen Windbedingungen oberhalb des entsprechenden Auslegungswertes, der bei der jeweiligen Typenprüfung der WEA zugrunde gelegt wurde, ist ein Nachweis der Standorteignung der WEA durch einen Vergleich der Windbedingungen nicht möglich.



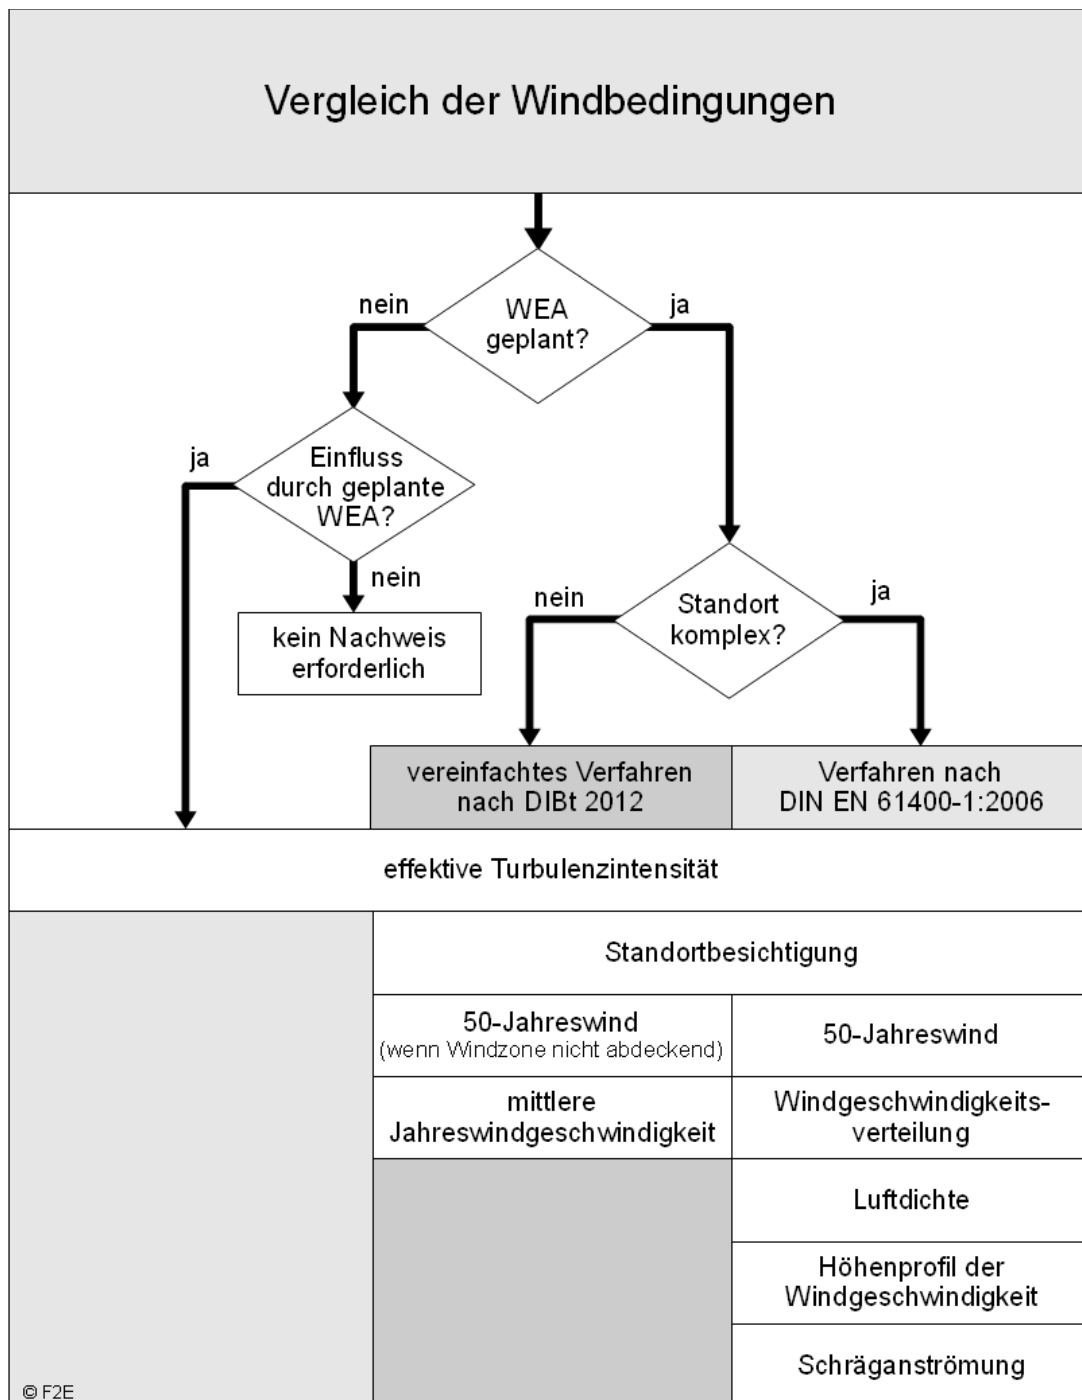

**Abbildung 2.1.3:** Nachweis durch Vergleich der Windbedingungen gemäß /2.8/.



## **2.2 Nachweis durch Vergleich der Lasten**

Die entsprechend dem in Kapitel 2.1 beschriebenen Verfahren ermittelten Windbedingungen können als Eingangsparameter für einen standortspezifischen Nachweis durch einen Vergleich der Lasten verwendet werden.

Im Falle eines Windparks mit entsprechendem Einfluss von benachbarten WEA sind nach /2.2/ sowohl die Betriebs- als auch die Extremlasten nachzuweisen. Für die Betriebslasten sind gemäß /2.2, 2.3/ hierzu der Auslegungslastfall DLC 1.2 unter Berücksichtigung der effektiven Turbulenzintensität und für die Extremlasten die Auslegungslastfälle DLC 1.1 oder 1.3 sowie der DLC 1.5 nachzurechnen.

Alternativ hierzu kann nach /2.8/ ein vereinfachtes Verfahren angewendet werden, wenn der jeweilige Standort der geplanten WEA nicht topografisch komplex gemäß der Definition in /2.2, 2.3/ ist. Nach dem vereinfachten Verfahren sind folgende Lasten zu ermitteln:

- Betriebslasten, wenn die mittlere Windgeschwindigkeit oder die Turbulenzintensität überschritten sind.
- Extremlasten, wenn der 10-min-Mittelwert der Windgeschwindigkeit auf Nabenhöhe mit einem Wiederkehrzeitraum von 50 Jahren  $v_{ref}$  überschritten ist.

Eine solche standortspezifische, detaillierte Lastberechnung ist im Vergleich zu dem in Kapitel 2.1 dargestellten Nachweis durch einen Vergleich der Windbedingungen sehr aufwändig. Sie kann in der Regel nur vom jeweiligen Hersteller durchgeführt werden.

Diese standortspezifischen Lasten können mit den entsprechenden Auslegungslasten der Typenprüfung verglichen werden. Liegen die standortspezifischen Lasten unterhalb bzw. auf dem Niveau der Auslegungslasten, die bei der jeweiligen Typenprüfung der WEA zugrunde gelegt wurden, ist die Standorteignung der WEA gegeben.

Liegen die standortspezifischen Lasten oberhalb der Auslegungslasten, die bei der jeweiligen Typenprüfung der WEA zugrunde gelegt wurden, ist ein Nachweis der Standorteignung der WEA durch einen Vergleich der Lasten nicht möglich.

In diesem Fall kann die Typenprüfung der WEA nicht angewendet werden und ein Einzelnachweis durch den Hersteller ist erforderlich.



## **2.3 Auslegungswerte**

### **2.3.1 Turbulenzintensität**

Die Auslegungswerte der Turbulenzintensität sind in den DIBt-Richtlinien von 1993/1995 /2.6/ und 2004 /2.7/ noch unabhängig von der Windzone definiert. Der Auslegungswert liegt gemäß DIBt-Richtlinie von 1993/1995 konstant bei 0.2 (20%). Die DIBt-Richtlinie von 2004 /2.7/ schreibt die Turbulenzkategorie A nach /2.1/ vor.

In der DIBt-Richtlinie für Windenergieanlagen von 2012 /2.8/ wird die Turbulenzkategorie A nach DIN EN 61400-1:2006 /2.2/ nur noch empfohlen. Grundsätzlich können auch andere Auslegungswerte der Turbulenzintensität zugrunde gelegt werden. In vielen Fällen finden hier die in den internationalen Richtlinien /2.2, 2.3, 2.4/ definierten Turbulenzkategorien Anwendung.

### **2.3.2 Windgeschwindigkeit**

Die Typenprüfung nach DIBt-Richtlinie für Windenergieanlagen von 2012 /2.8/ erfolgt für eine bestimmte Windzone. Abhängig von der Windzone ist sowohl der Auslegungswert des 10-min-Mittelwertes der Windgeschwindigkeit auf Nabenhöhe mit einem Wiederkehrzeitraum von 50 Jahren  $v_{\text{ref}}$  als auch die mittlere Jahreswindgeschwindigkeit auf Nabenhöhe  $v_{\text{ave}}$  definiert. Diese Werte sind abhängig von der Nabenhöhe und unterscheiden sich in den einzelnen Windzonen. Der 10-min-Mittelwert der Windgeschwindigkeit auf Nabenhöhe mit einem Wiederkehrzeitraum von 50 Jahren  $v_{\text{ref}}$  kann weiterhin entweder gemäß /2.9/ oder nach einer vereinfachten Formel gemäß /2.8/ bestimmt werden. Die Auslegungswerte sind daher der individuellen Typenprüfung der WEA zu entnehmen und können nicht allgemeingültig angegeben werden. Die Windgeschwindigkeitsverteilung ergibt sich in allen Fällen aus der mittleren Jahreswindgeschwindigkeit auf Nabenhöhe unter Verwendung einer Rayleigh-Verteilung.

Nach den DIBt-Richtlinien /2.6, 2.7, 2.8/ werden die Auslegungswerte der Windgeschwindigkeit in die Windzonen 1 bis 4 bzw. I bis IV unterteilt, wobei die Windzone 4 oder IV die höchsten Auslegungswerte aufweist. In der zitierten Literatur werden hier sowohl arabische als auch römische Zahlen verwendet.

### **2.3.3 Weitere Windbedingungen**

Den nach /2.2, 2.3/ zusätzlich nachzuweisenden Windbedingungen liegen im allgemeinen nach den DIBt-Richtlinien /2.7, 2.8/ folgende Auslegungswerte zugrunde:

- Höhenexponent des vertikalen Windgeschwindigkeitsprofils:  $\alpha = 0.2$ ,



- mittlere Neigung der Anströmung:  $8^\circ$ ,
- mittlere Luftdichte:  $\rho = 1.225 \text{ kg/m}^3$ .

## 2.4 Erläuterungen zu den verwendeten Methoden

Kommen im Einzelfall andere Berechnungsmethoden oder Eingangsdaten zur Anwendung als hier aufgeführt wird dies in Kapitel 4 entsprechend dargestellt.

### 2.4.1 Bestimmung der Komplexität

Große Geländesteigungen und Höhenunterschiede können zu erhöhten Umgebungsturbulenzintensitäten führen und müssen daher in topografisch komplexem Gelände bewertet werden. Der Einfluss der Geländetopografie kann nach /2.2, 2.3, 2.4/ durch einen Turbulenzstrukturparameter erfasst werden, der als Faktor auf die Turbulenzintensität wirkt.

Die Bestimmung der Komplexität kann gemäß DIBt-Richtlinie /2.8/ auf Basis der IEC 61400-1 Edition 3 /2.3/ erfolgen. Da die Bewertung der Komplexität in der IEC 61400-1 mit der Edition 4 /2.4/ maßgeblich überarbeitet wurde, erfolgt im Folgenden die Bestimmung der Komplexität gemäß /2.4/.

Die Bewertung der topografischen Komplexität eines WEA-Standortes erfolgt nach /2.4/ auf Basis von Geländesteigungen und Geländedifferenzen zu insgesamt 39 Ausgleichsebenen. Die Ausgleichsebenen werden mit der Methode der kleinsten Fehlerquadrate durch die Höhendaten gelegt. Zur Bewertung werden in /2.4/ Kriterien definiert, nach denen sowohl eine bestimmte Anströmrichtung als auch der gesamte Standort als „non complex“, „low complex“ (L), „medium complex“ (M) oder „high complex“ (H) charakterisiert werden kann.

Den einzelnen Komplexitätskategorien wird dann ein Turbulenzstrukturparameter gemäß Tabelle 2.4.1.1 zugeordnet. Der maximale sektorielle Turbulenzstrukturparameter, der für eine Anströmrichtung ermittelt wird, wirkt dabei als Faktor auf die aus dieser Richtung ermittelte Umgebungsturbulenzintensität.

**Tabelle 2.4.1.1:** Turbulenzstrukturparameter  $C_{CT}$  für die verschiedenen Komplexitätskategorien L, M und H nach /2.4/.

	Komplexitätskategorie		
	L	M	H
$C_{CT}$	1.05	1.10	1.15

Das vereinfachte Verfahren zur Bewertung der Standorteignung nach /2.8/ wird im



Weiteren nur angewandt, wenn der gesamte Standort gemäß /2.4/ als nicht komplex eingestuft werden kann.

## **2.4.2 Bestimmung der Umgebungsturbulenzintensität**

Die Turbulenzintensität ist definiert als das Verhältnis der Standardabweichung der zeitlichen Windgeschwindigkeitsverteilung zu ihrem Mittelwert bezogen auf ein Intervall von 600s. Die Umgebungsturbulenzintensität beschreibt dabei ausschließlich die Turbulenz der freien Strömung ohne den Einfluss von WEA.

Für die spätere Berechnung der effektiven Turbulenzintensität ist nicht die mittlere Umgebungsturbulenzintensität sondern abhängig von der Auslegung der jeweiligen WEA die charakteristische Turbulenzintensität (DIBt 1993/95, DIBt 2004 und IEC 61400-1 Edition 2) bzw. die repräsentative Turbulenzintensität (DIBt 2012, IEC 61400-1 Edition 3) zugrunde zu legen. Die charakteristische Turbulenzintensität ergibt sich aus der Addition der mittleren Umgebungsturbulenzintensität und der einfachen Standardabweichung der Umgebungsturbulenzintensität. Die repräsentative Turbulenzintensität ergibt sich aus der Addition der mittleren Umgebungsturbulenzintensität und der 1.28fachen Standardabweichung der Umgebungsturbulenzintensität.

Wenn keine ausreichenden Messdaten zur Turbulenzintensität am Standort vorliegen, wird die mittlere langfristig zu erwartende Umgebungsturbulenzintensität rechnerisch ermittelt.

Im Bereich der atmosphärischen Bodengrenzschicht ergibt sich die zu berücksichtigende Umgebungsturbulenzintensität im Wesentlichen aus dem Einfluss der Rauigkeitselemente des Bodens wie Bäumen, Büschen, Bauwerken etc.. Hierzu erfolgt eine Typisierung von Geländeoberflächen hinsichtlich ihres Bewuchses, ihrer Bebauung und Nutzung auf Basis detaillierter Satellitendaten zur Bodenbedeckung /1.7/, wobei Geländeabschnitte bis 25km Entfernung um die jeweilige Koordinate einbezogen werden. Den einzelnen Geländeabschnitten werden anschließend Rauigkeitsklassen gemäß der Empfehlungen des für die Kommission der Europäischen Gemeinschaften veröffentlichten Europäischen Windatlanten /1.3/ zugeordnet. Der Einfluss der verschiedenen Geländeabschnitte wird abhängig vom Abstand zur Koordinate in zwölf Richtungssektoren à 30° bewertet, wodurch sich gewichtete Mittel für die Rauigkeiten in den jeweiligen Sektoren ergeben.

Auf Grundlage dieser Rauigkeitsklassifizierung werden die notwendigen Werte von uns auf Basis der Empfehlungen der VDI-Richtlinie VDI 3783 Blatt 12 /1.1/ sowie der DIN EN 1991-1-4 /2.9/ bestimmt.

Die zu berücksichtigenden Umgebungsturbulenzintensitäten sind im Gegensatz zu



den Rauigkeiten nicht nur richtungsabhängig, sondern auch abhängig von der Windgeschwindigkeit und Höhe über Grund und werden entsprechend für die verschiedenen Richtungen und Windgeschwindigkeiten für jede einzelne WEA auf Nabenhöhe ermittelt und in den weiteren Berechnungen berücksichtigt. Der Windgeschwindigkeitsverlauf orientiert sich dabei am Normalen Turbulenzmodell (NTM) der IEC 61400-1 /2.3/.

### **2.4.3 Signifikante Einzelstrukturen und orografische Hindernisse**

Einzelstrukturen und orografische Hindernisse, die auf Grund ihrer Entfernung und Höhe so groß sind, dass der direkte Einfluss der Nachlaufströmung dieser Einzelstrukturen und orografischen Hindernisse auf den Rotor einer WEA nicht ausgeschlossen werden kann, können nicht als Rauigkeitselemente aufgelöst werden. Ihr Einfluss ist gegebenenfalls gesondert zu bewerten. Potentiell relevante Einzelstrukturen im näheren Umfeld der WEA können im Rahmen der Standortbesichtigung identifiziert werden (siehe hierzu Kapitel 4.1).

Bei der Um- bzw. Überströmung orografischer Strukturen, wie einzelner Hügel, Berge oder Bergketten kann es zu Strömungsablösungen und Rezirkulationszonen im Lee dieser Strukturen kommen, deren Einfluss aufgrund der Größe der auftretenden Wirbelsysteme noch weit windabwärts der Struktur wirksam sein kann. Die Ausbildung der genannten Phänomene ist dabei von der umliegenden Orografie, der Windgeschwindigkeit und Anströmrichtung aber auch von der Temperaturschichtung der Atmosphäre und Wärmeflüssen in die bodennahe Grenzschicht abhängig. Es ist daher schwer abzuschätzen, ob und vor allem wie häufig solche Phänomene an einem Standort auftreten können.

Da eine Identifizierung dieser Risiken im Rahmen der Standortbesichtigung nur schwer möglich ist, erfolgt eine erste Einschätzung für die Möglichkeit kritischer Strömungsablösungen in orografisch komplexem Gelände auf Basis der Höhendaten in der Umgebung jeder einzelnen WEA.

Auf der Grundlage verschiedener Kenngrößen kann dann die Wahrscheinlichkeit für potentiell kritische Strömungsablösungen eingestuft werden.

### **2.4.4 Bestimmung der effektiven Turbulenzintensitäten**

In /1.4/ ist ein Verfahren beschrieben, um den Einfluss mehrerer, verschieden weit entfernter WEA unter Berücksichtigung der Häufigkeit der Nachlaufsituationen zu bewerten. Die Bewertung erfolgt mit Hilfe einer effektiven Turbulenzintensität. Die effektive Turbulenzintensität ist eine Ersatzgröße, welche über die gesamte Lebensdauer der WEA anzusetzen ist. Sie gewichtet die Belastung durch die





Umgebungsturbulenzintensität und die zusätzlich durch die Nachlaufsituation induzierte Belastung. Das Verfahren wird sowohl im internationalen Regelwerk als auch in der DIBt-Richtlinie für Windenergieanlagen von 2012 /2.8/ empfohlen. Eine zusätzliche Belastung besteht nach diesem Berechnungsverfahren nicht mehr, wenn der Abstand zur benachbarten WEA mehr als zehn Rotordurchmesser beträgt. Da dieses Berechnungsverfahren im Folgenden Anwendung findet, wird bei der Berechnung der effektiven Turbulenzintensität einer WEA daher der Einfluss aller benachbarten WEA berücksichtigt, die bis zu 10D (bezogen auf ihren jeweiligen Rotordurchmesser) entfernt stehen.

Gegenüber der in /1.4/ dargestellten Form des Berechnungsverfahrens verwenden wir das Verfahren mit zwei Modifikationen, welche im Folgenden erläutert werden.

Das in /1.4/ eingesetzte Modell für die zusätzlich im Nachlauf produzierte Turbulenzintensität ist abhängig vom Schubbeiwert  $c_T$  der WEA. Hier verwenden wir für die Modellierung der zusätzlich im Nachlauf produzierten Turbulenzintensität ein aufwändigeres Modell nach /1.2/, in das neben dem Schubbeiwert  $c_T$  der WEA auch die Schnelllaufzahl der WEA und die Umgebungsturbulenzintensität als Parameter eingehen. Ist es möglich eine WEA leistungsreduziert oder in einem veränderten Betriebsmodus zu betreiben, verwenden wir die zur jeweiligen Nennleistung bzw. dem Betriebsmodus gehörenden oder abdeckende Parameter. Sowohl in /1.4/ als auch im internationalen Regelwerk /2.2, 2.3/ ist weiterhin ein Modell zur Bestimmung der zusätzlich im Nachlauf produzierten Turbulenzintensität angegeben, das ganz ohne anlagenspezifische Parameter auskommt. Hier wird ein generalisierter, konservativer Verlauf der Schubbeiwerte zugrunde gelegt /1.4/. Dieses Modell wird von uns verwendet, wenn für eine WEA die anlagenspezifischen Parameter nicht vorliegen oder diese einen Verlauf zeigen, der deutlich von denen der WEA abweicht, die der ursprünglichen Validierung zugrunde lagen.

Die zweite Modifikation betrifft die Häufigkeit der jeweiligen Nachlaufsituation, die nach /2.8/ mit 6% angenommen werden kann. Dieser konstanten Häufigkeit liegt die Annahme eines voll ausgebildeten Nachlaufs (far wake) zugrunde, der sich typischerweise drei bis fünf Rotordurchmesser hinter der WEA einstellt. Um auch für geringe Anlagenabstände konservative Werte zu erhalten, wird die Häufigkeit der jeweiligen Nachlaufsituation von uns davon abweichend auf Basis der realen geometrischen Verhältnisse im Windpark und unter Berücksichtigung der Häufigkeitsverteilung der Windrichtungen berechnet. Zusätzliche Sicherheit für den Nahbereich entsteht durch die Annahme, dass der Nachlauf der WEA von Anfang an eine deutlich größere Ausdehnung als der Rotor aufweist.

Die Ausdehnung des Nachlaufs wird auch in vertikaler Richtung berücksichtigt, so



dass bei ausreichendem Höhenunterschied kein Einfluss des Nachlaufs auf die deutlich niedrigere bzw. höhere WEA mehr besteht.

Für den materialspezifischen Wöhlerlinien-Koeffizienten  $m$  wird der höchste Koeffizient für die schwächste Strukturkomponente der WEA zugrunde gelegt. Daraus ergibt sich ein abdeckender Wert von  $m = 10$  /1.5/ für glasfaserverstärkte Kunststoffe mit einem Faseranteil von 30 bis 55 Volumen-% /2.5/. Für kohlefaserverstärkte Kunststoffe mit einem Faseranteil von 50 bis 60 Volumen-% wird nach /2.5/ ein Wert von  $m = 14$  zugrunde gelegt. Herstellerspezifisch können abweichende Wöhlerlinien-Koeffizienten für die schwächste Strukturkomponente der WEA verwendet werden. Wenn nicht anders gekennzeichnet, beziehen sich die hier dargestellten effektiven Turbulenzintensitäten auf einen Wöhlerlinien-Koeffizienten von  $m = 10$ .

Die DIBt von 2004 und 2012 /2.7, 2.8/ definiert die Auslegungswerte der Turbulenzintensität windgeschwindigkeitsabhängig. Demgegenüber definiert die DIBt von 1995 /2.6/ einen konstanten mittleren Auslegungswert für die Turbulenzintensität von 20%, der allen Windgeschwindigkeiten zugeordnet ist.

Da im Falle eines standortspezifischen Nachweises der Betriebslasten diese auf Basis der ermittelten windgeschwindigkeitsabhängigen effektiven Turbulenzintensitäten berechnet werden müssen, werden für alle betrachteten WEA die windgeschwindigkeitsabhängigen Werte ausgewiesen.

Für die WEA, für die Auslegungswerte der Turbulenzintensität auf Basis der DIBt von 1995 (1993) /2.6/ zugrunde gelegt werden, sind entsprechende konstante mittlere effektive Turbulenzintensitäten ausgewiesen. Benachbarte WEA mit einer sehr geringen oder sehr hohen Leistung pro Quadratmeter der Rotorfläche oder benachbarte WEA mit einer sehr niedrigen oder sehr hohen Nennwindgeschwindigkeit können dabei qualitativ abweichende Ergebnisse im Vergleich zu einer Bewertung auf Basis von windgeschwindigkeitsabhängigen Auslegungswerten hervorrufen. In diesen Fällen kann der Vergleich mit den windgeschwindigkeitsabhängigen Auslegungswerten zugrunde gelegt werden.

#### **2.4.5 Bestimmung der Extremwerte der Turbulenzintensitäten**

Die Extremwerte der Turbulenzintensität werden entsprechend den Vorgaben in /2.3/ unter Berücksichtigung der Nachlaufsituationen bestimmt. Als Maß dient der über alle Richtungen gebildete Maximalwert der Turbulenzintensität im Zentrum des Nachlaufs.

#### **2.4.6 Bestimmung der Luftdichte**

Zur Berechnung der Luftdichte wird die mittlere Temperatur in 2m Höhe über den



Zeitraum von 1981 bis 2010 aus einem 1km-Raster des Deutschen Wetterdienstes zugrunde gelegt /1.9/. Die Luftdichte auf Nabenhöhe der WEA wird anschließend auf Grundlage der Berechnungsvorschrift nach DIN ISO 2533 /2.12/ ermittelt und gemäß /2.4/ für Windgeschwindigkeiten oberhalb der Nennwindgeschwindigkeit korrigiert.

### **2.4.7 Bestimmung des Höhenexponenten**

Der Höhenexponent unterliegt sehr starken tageszeitlichen und saisonalen Schwankungen. Die Stabilität der Atmosphäre beeinflusst den Höhenexponenten dabei maßgeblich. Stabilitätsbedingte große Höhenexponenten sind dabei jedoch oft mit niedrigen Turbulenzen korreliert und werden bezüglich der Lasten durch diese oft ausgeglichen. Da entsprechend dem Regelwerk ein einziger über alle Zeiten, Windrichtungen und Windgeschwindigkeiten gemittelter Wert gefordert wird, erfolgt die Berechnung des mittleren Höhenexponenten daher alleine auf Basis der ermittelten Rauigkeiten. Einflüsse der Stabilität der Atmosphäre werden im Mittel dabei vernachlässigt.

Der Einfluss des Höhenexponenten auf die Lasten der einzelnen Komponenten einer WEA ist sehr unterschiedlich. Sowohl sehr kleine als auch sehr große Werte des Höhenexponenten können zu einer Erhöhung der Lasten führen. Ein einfacher Vergleich mit dem Auslegungswert des Höhenexponenten ist daher nicht möglich. Der Mittelwert des Höhenexponenten sollte bei einem Auslegungswert von 0.2 gemäß /2.4/ in einem Wertebereich von 0.05 bis 0.25 liegen und kann damit um 25% nach oben und um 75% nach unten abweichen. Für andere Auslegungswerte des Höhenexponenten können analoge Gültigkeitsbereiche definiert werden.

Stehen die geplanten WEA in orografisch exponierter Lage auf oder in der Nähe von Hügelkuppen oder sind schroffe Geländekanten oder Steilhänge in direkter Umgebung vorhanden, ist zu überprüfen, ob es zu erhöhten Windgeschwindigkeitsgradienten in vertikaler Richtung im Bereich des Rotors der WEA kommen kann. Falls erforderlich, wird hierauf in Kapitel 4 hingewiesen.

### **2.4.8 Bestimmung der Schräganströmung**

Die Bewertung der Schräganströmung kann gemäß /2.3/ auf Basis der durch die Höhendaten am Standort gelegten Ausgleichsebenen erfolgen. Da die Bewertung der Komplexität des Standortes, für den diese Ausgleichsebenen erzeugt werden, hier entsprechend der IEC 61400-1 Ed. 4 /2.4/ erfolgt, wird abweichend von der DIBt-Richtlinie /2.8/ die Bewertung der Schräganströmung ebenfalls nach /2.4/ durchgeführt. Dies ist erforderlich, um ein Bewertungsverfahren zu verwenden, das konform mit den Komplexitätskriterien nach /2.4/ ist.



Gemäß /2.4/ kann dabei angenommen werden, dass das energiegewichtete Mittel der Steigungen der sektoriellen Ausgleichsebenen, ermittelt für einen Umkreis vom fünffachen der Nabenhöhe der WEA, ein Maß für die Schräganströmung des WEA-Standortes darstellt.

Im Falle ausgeprägter Kuppen- oder Kammlagen, sind eventuell weitere Ausgleichsebenen gemäß Kapitel 2.4.1 heranzuziehen und werden dann zusätzlich in Kapitel 4 ausgewiesen.

### **2.4.9 Extrapolation der Winddaten**

Die zur Verfügung gestellten Winddaten werden nicht in der Horizontalen umgerechnet. Es findet vielmehr in Abstimmung mit dem Auftraggeber eine Zuordnung der WEA-Standorte zu dem oder den Windreferenzpunkten statt. Diese Zuordnung kann dem Anhang entnommen werden.

Besteht ein signifikanter Höhenunterschied zwischen Bezugshöhe der Winddaten und Nabenhöhe der WEA findet eine Umrechnung der Winddaten in der Vertikalen statt. Diese Extrapolation erfolgt unter Annahme eines logarithmischen Höhenprofils der Windgeschwindigkeit. Die erforderlichen mittleren Rauigkeitslängen werden für die WEA auf Basis der Rauigkeitsklassifizierung ermittelt.

Eine Haftung für die Richtigkeit der extrapolierten Werte wird nicht übernommen.

Mit zunehmendem Höhenunterschied zwischen Bezugshöhe der Winddaten und Nabenhöhe der WEA steigen die mit der Umrechnung verbundenen Unsicherheiten. Gleiches gilt für einen zunehmenden Abstand zwischen den WEA-Standorten und den Referenzpunkten der Winddaten. Diese Unsicherheiten können die Verwendung der Winddaten insbesondere als Eingangsdaten für eine standortspezifische Lastrechnung einschränken. Auf eine solche Einschränkung wird gegebenenfalls im Gutachten hingewiesen.

## **2.5 Gültigkeit der Ergebnisse**

Alle Werte mit Höhenbezug beziehen sich, wenn nichts anderes angegeben ist, auf die Nabenhöhe ( $z_{\text{hub}}$ ) der entsprechenden WEA.

Die für den Nachweis der Standorteignung notwendige effektive Turbulenzintensität hängt von mehreren Faktoren ab. Dies sind die Windparkkonfiguration in Form der WEA-Daten (Koordinaten, WEA-Typ, Nabenhöhe, Nennleistung und eventuelle vorhandene Betriebsbeschränkungen), die Windbedingungen (Häufigkeitsverteilung der Windrichtung, sektorielle Weibull-Parameter der Windgeschwindigkeitsverteilung sowie die Umgebungsturbulenzintensität) und die Typenprüfung der WEA, die festlegt, welcher statistische Wert der



Umgebungsturbulenzintensität zugrunde zu legen ist.

Jede Änderung dieser Randbedingungen erfordert daher eine Neubewertung der Standorteignung hinsichtlich der Auslegungswerte der Turbulenzintensität.

Änderungen in der Nabenhöhe von  $\pm 1\text{m}$  liegen innerhalb der Toleranzen und sind durch die Ergebnisse abgedeckt.

Da bei den betrachteten WEA anlagenspezifische Werte (siehe Kapitel 2.1) berücksichtigt werden, kann insbesondere bei einem Wechsel auf einen anderen WEA-Typ mit z.B. kleinerem Rotordurchmesser nicht unterstellt werden, dass die Aussage des Gutachtens weiterhin gültig ist.

Bei den verwendeten anlagenspezifischen Werten (siehe Kapitel 2.1) kann es sich um berechnete oder gemessene Größen des Herstellers handeln. Diese können voneinander abweichen und zu unterschiedlichen Ergebnissen führen.

Die Ergebnisse beziehen sich dabei auf eine vorliegende gültige Typenprüfung für die betrachteten WEA. Der Typenprüfung müssen mindestens die jeweils aufgeführten Auslegungswerte zugrunde liegen. Für alle betrachteten WEA wird für die Bewertung die Entwurfslebensdauer der Typenprüfung zugrunde gelegt.

Für bestehende WEA, die ihre Entwurfslebensdauer bereits überschritten haben, kann es durch eine Neuplanung zu einer Verkürzung der möglichen Weiterbetriebszeit kommen. Eine Bewertung der Zumutbarkeit dieses Einflusses ist nicht Gegenstand dieses Gutachtens. Die ermittelten Ergebnisse können aber als Eingangsparameter für standortspezifische Berechnungen der Betriebslasten verwendet werden, um den Einfluss der geplanten WEA auf die mögliche Weiterbetriebszeit zu ermitteln.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Gutachtens steht nicht fest, welche Dokumente im Rahmen des Genehmigungsverfahrens später bei der Behörde eingereicht werden. Die im Gutachten zitierten Quelldokumente der verwendeten Auslegungswerte müssen daher nicht zwingend mit den Dokumenten übereinstimmen, welche im Rahmen des Bauantrages bzw. der Baugenehmigung vorgelegt werden. Sie dienen hier lediglich als Quellenangabe für die verwendeten Auslegungswerte.

Wenn in den uns vorliegenden Dokumenten zur Auslegung der WEA kein eindeutiger Rückschluss auf Auslegungswerte möglich ist, verwenden wir konservativ abdeckende Werte. Eine Haftung für die Richtigkeit der ermittelten Werte wird nicht übernommen.

Auf Basis des Gutachtens ist zu prüfen, ob die im Gutachten aufgeführten Auslegungswerte mit den Auslegungswerten in den zur Baugenehmigung vorgelegten





Dokumenten übereinstimmen. Wenn die Auslegungswerte übereinstimmen ist die Gültigkeit des Gutachtens unabhängig von den zitierten Quelldokumenten gegeben.

Die bei sehr geringen Abständen mögliche gegenseitige Beeinflussung benachbarter WEA durch die Nachlaufschleppe der Turmbauwerke wird nicht betrachtet. Ebenso wird ein möglicher Einfluss von sehr nahe liegenden großen Einzelstrukturen wie z.B. hohen Gebäuden auf betrachtete WEA nicht untersucht.

## **2.5.1 Betriebsbeschränkungen**

Wenn bei sonst gleichbleibenden Randbedingungen WEA entfallen oder zusätzliche Betriebsbeschränkungen definiert werden, führt dies stets zu gleichbleibenden bzw. niedrigeren effektiven Turbulenzintensitäten. Die getroffenen Aussagen zur Standorteignung sind daher in diesen Fällen weiterhin anwendbar.

Der Einfluss neu geplanter WEA auf bestehende WEA kann sich aber stärker abbilden. Aussagen zu einem nicht signifikanten Einfluss neu geplanter WEA auf bestehende WEA behalten in diesen Fällen daher nicht immer ihre Gültigkeit und sind neu zu bewerten.

Aufgeführte Betriebsbeschränkungen stellen Mindestanforderungen dar. Eine Prüfung der technischen Umsetzbarkeit wird nicht vorgenommen.

## **2.6 Darstellung von Betriebsbeschränkungen im Gutachten**

### **2.6.1 Einfluss von benachbarten Windenergieanlagen**

Betriebsbeschränkungen, bei denen der Einfluss einer windaufwärts gelegenen WEA auf eine windabwärts gelegene WEA reduziert oder ausgeschlossen wird, werden in Kapitel A.2.6 des Anhangs aufgeführt.

Für verschiedene Berechnungsvarianten können dabei unterschiedliche Betriebsbeschränkungen definiert werden. Die Betriebsbeschränkungen werden daher in Gruppen zusammengefasst. Diese Betriebsbeschränkungs-Gruppen werden dann den Berechnungsvarianten zugeordnet. Die Zuordnung ist in der Übersicht der Berechnungsvarianten in Kapitel A.2.5 des Anhangs dargestellt.

Innerhalb der Betriebsbeschränkungs-Gruppe werden die einzelnen Betriebsbeschränkungen durchnummeriert.

### **2.6.2 Alternative Betriebsbeschränkungen**

Da die Lasten bei einer abgeschalteten WEA auch in der erhöhten Turbulenz der Nachlaufströmung der verursachenden Nachbar-WEA geringer sind als im Betrieb bei ungestörter Anströmung, kann statt der windaufwärts gelegenen, verursa-






chenden WEA alternativ auch die zu schützende WEA abgeschaltet werden.

Betriebsbeschränkungen, bei denen für einen bestimmten Windgeschwindigkeits- und Windrichtungsbereich Abschaltungen definiert sind, decken Betriebsbeschränkungen, bei denen ein anderer Betriebsmodus oder eine Blattwinkelverstellung für dieselben Bereiche definiert wird ab.

Es ergeben sich also zu jeder definierten Betriebsbeschränkung automatisch entweder zwei mögliche Alternativen (Beispiel a in Abbildung 2.6.2.1) oder eine mögliche Alternative (Beispiel b in Abbildung 2.6.2.1).

In den Ergebnissen wird oft nur eine der Betriebsbeschränkungsvarianten dargestellt. Die genannten Alternativen sind aber stets möglich.

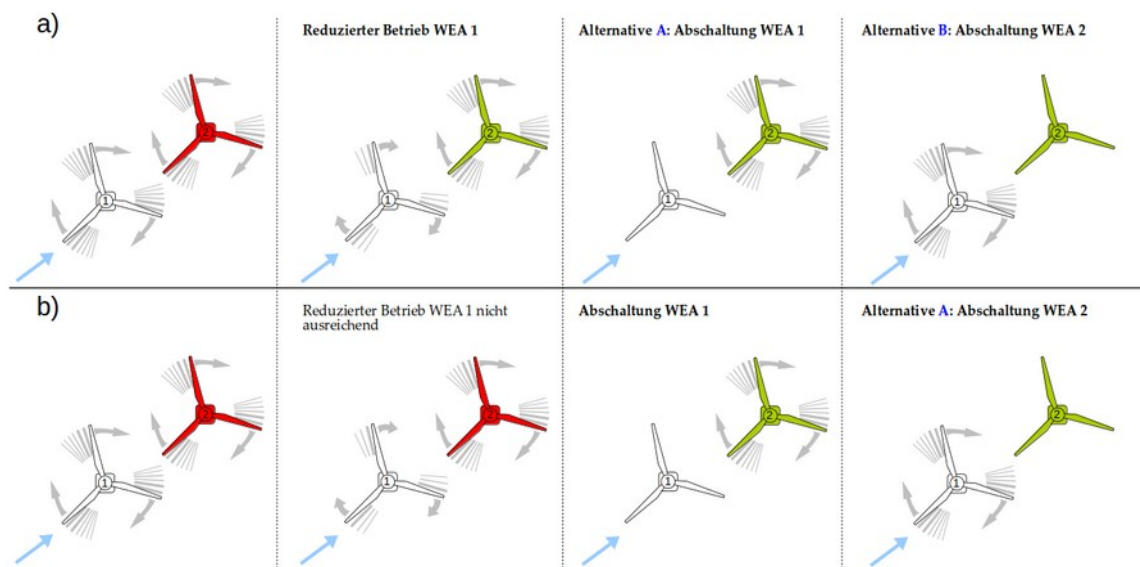

**Abbildung 2.6.2.1:** Betriebsbeschränkung mit zwei Alternativen (a) und mit nur einer Alternative (b) für die verursachende WEA 1 und die zu schützende WEA 2.

Abbildung 2.6.2.2 zeigt ein Beispiel für die Darstellung einer Betriebsbeschränkungs-Gruppe mit zwei Betriebsbeschränkungen im Gutachten, wenn auch die Alternativen mit aufgeführt werden.

In der obersten Tabelle in Abbildung 2.6.2.2 wird zunächst eine Übersicht dargestellt. Die WEA 3 wird zum Schutz der WEA 2 bei einigen Windgeschwindigkeiten in einem anderen Betriebsmodus betrieben (Betriebsbeschränkung Nr. 1). Die WEA 3 wird weiterhin zum Schutz der WEA 4 bei einigen Windgeschwindigkeiten abgeschaltet (Betriebsbeschränkung Nr. 2).

In der zweiten Tabelle in Abbildung 2.6.2.2 sind die Details der Betriebsbeschrän-



kung dargestellt.

In der dritten und vierten Tabelle in Abbildung 2.6.2.2 folgen dann die oben genannten Alternativen, die sich automatisch ergeben. Die Betriebsbeschränkung Nr. 2 besitzt dabei nur eine mögliche, sich automatisch ergebende Alternative. Die Betriebsbeschränkung Nr. 2 ist daher in der zweiten und dritten Tabelle identisch.

Für jede Betriebsbeschränkung muss eine der Alternativen umgesetzt werden. Es ist aber nicht erforderlich für alle Betriebsbeschränkungen die Alternativen aus der selben Tabelle umzusetzen. Für die Betriebsbeschränkung Nr. 1 kann also z.B. die Variante aus der zweiten Tabelle in Abbildung 2.6.2.2 und für die Betriebsbeschränkung Nr. 2 die Variante aus der vierten Tabelle gewählt werden.

Betriebsbeschränkungen - Übersicht (A = Abschaltung, R = Eingeschränkter Betrieb)

		Beschänkte WEA		Zu schützende WEA		Wind-Bin																												
Nr.	Lfd. Nr.	Bezeichnung	Lfd. Nr.	Bezeichnung	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			
1	3	WEA03	2	WEA02						R																								
2	3	WEA03	4	WEA04					A																									

Betriebsbeschränkungen - Details

		Beschänkte WEA		Zu schützende WEA		Beschränkungen					
Nr.	Lfd. Nr.	Bezeichnung	Lfd. Nr.	Bezeichnung	Abschaltung	Betriebsmodus	$\beta$ [°]	Ystart [°]	Ystop [°]	Vstart [m/s]	Vstop [m/s]
1	3	WEA03	2	WEA02	-	Mode SO5 (v-out 20m/s)	-	135.1	190.5	6.5	8.5
	3	WEA03			-	Mode SO4 (v-out 20m/s)	-	135.1	190.5	8.5	9.5
2	3	WEA03	4	WEA04	X	-	-	283.3	302.9	v-in	9.8

Betriebsbeschränkungen - Alternative A - Details

		Beschänkte WEA		Zu schützende WEA		Beschränkungen					
Nr.	Lfd. Nr.	Bezeichnung	Lfd. Nr.	Bezeichnung	Abschaltung	Betriebsmodus	$\beta$ [°]	Ystart [°]	Ystop [°]	Vstart [m/s]	Vstop [m/s]
1	3	WEA03	2	WEA02	X	-	-	135.1	190.5	6.5	9.5
2	3	WEA03	4	WEA04	X	-	-	283.3	302.9	v-in	9.8

Betriebsbeschränkungen - Alternative B - Details

		Beschänkte WEA		Zu schützende WEA		Beschränkungen					
Nr.	Lfd. Nr.	Bezeichnung	Lfd. Nr.	Bezeichnung	Abschaltung	Betriebsmodus	$\beta$ [°]	Ystart [°]	Ystop [°]	Vstart [m/s]	Vstop [m/s]
1	2	WEA02	2	WEA02	X	-	-	135.1	190.5	6.5	9.5
2	4	WEA04	4	WEA04	X	-	-	283.3	302.9	v-in	9.5

Abbildung 2.6.2.2: Beispiel für die Darstellung einer Betriebsbeschränkungs-Gruppe mit zwei Betriebsbeschränkungen und dargestellten Alternativen.

## 2.6.3 Einfluss der Umgebungsbedingungen

Betriebsbeschränkungen, die erforderlich sind, weil die Umgebungswindbedingungen die jeweiligen Auslegungswerte der WEA überschreiten, werden in Kapitel 5.2 dargestellt. Zu diesen Betriebsbeschränkungen können keine alternativen Betriebsbeschränkungen definiert werden.

Dies kann z.B. Überschreitungen bei der Windgeschwindigkeitsverteilung, der Schräganströmung aber auch bei der Turbulenzintensität betreffen, wenn im letzteren Fall bereits die Umgebungsturbulenzintensität die Auslegung überschreitet.



## 3 Eingangsdaten

### 3.1 Windparkkonfiguration und Auslegungswerte

Am Standort Emsdetten RPP (Nordrhein-Westfalen) plant der Auftraggeber die Errichtung von zwei Windenergieanlagen (WEA 43 und 44). Am Standort befinden sich 52 weitere benachbarte WEA.

Die vom Auftraggeber übermittelten Daten zur Windparkkonfiguration sind in Tabelle A.2.2.1 des Anhangs bzw. in Abschnitt A.2.7 des Anhangs dargestellt.





Die Zuordnung der einzelnen WEA zu den Winddatensätzen (Kapitel A.2.4 des Anhangs und gegebenenfalls zu den Datensätzen der Umgebungsturbulenzintensität (Kapitel A.2.1 des Anhangs) kann den letzten beiden Spalten (Datensatz-Nr.) der Tabelle A.2.2.1 des Anhangs entnommen werden.

Alle Benennungen von WEA im Dokument beziehen sich auf die Nomenklatur von Spalte 2 (Nr.) in Tabelle A.2.2.1 des Anhangs.

Für die zu betrachtenden WEA werden die in Tabelle 3.1.1 dargestellten Auslegungen zugrunde gelegt.

Die zu den Auslegungen gehörenden Auslegungswerte sind im Anhang in den Tabellen A.2.3.1 und A.2.3.2 dargestellt.

**Tabelle 3.1.1:** Auslegungen der zu betrachtenden WEA (Detailwerte und Quellenangaben siehe Anhang Tabellen A.2.3.1 und A.2.3.2 sowie A.5).

WEA		Auslegung	
	Lfd. Nr.	Richtlinie	Windzone
	1 - 8	DIBt 1993/1995	---
	20 – 26, 29 – 33, 45, 46, 56	DIBt 2012	---
	28	DIBt 2004	---
	43, 44	DIBt 2012	WZ S

### 3.2 Windgeschwindigkeitsverteilung am Standort

Die relativen Häufigkeiten der Windrichtung und Windgeschwindigkeiten zum Standort Emsdetten RPP wurden vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt /3.1/ und sind in Kapitel A.2.4 des Anhangs dargestellt.

Die in Kapitel A.2.4 des Anhangs dargestellten Koordinaten werden eventuell nicht im Original-Koordinatensystem aus /3.1/ dargestellt, sondern auf das hier verwendete Koordinatensystem umgerechnet (siehe Kapitel A.1.1 des Anhangs). Für



die Umrechnung der Koordinaten wird keine Gewähr übernommen.


Die verwendeten Daten werden als richtig und repräsentativ für die freie Anströmung im Windpark am Standort Emsdetten RPP vorausgesetzt.

### 3.3 Extremwind am Standort

Durch die anemos Gesellschaft für Umweltmeteorologie mbH wurde in /3.3/ der 10-min-Mittelwert der Windgeschwindigkeit auf Nabenhöhe mit einem Wiederkehrzeitraum von 50 Jahren standortspezifisch ermittelt.

Der in /3.3/ ermittelte Wert ist in Tabelle 3.3.1 aufgeführt.

**Tabelle 3.3.1:** 10-min-Mittelwert der Windgeschwindigkeit auf Nabenhöhe mit einem Wiederkehrzeitraum von 50 Jahren /3.3/.

WEA		$v_{50}$ [m/s]
	Lfd. Nr.	
	43, 44	33.02

### 3.4 Umgebungsturbulenzintensität am Standort

Die Ermittlung der Umgebungsturbulenzintensität erfolgt gemäß Kapitel 2.4.2 und den dort genannten Eingangsdaten.

Die Bewertung des Topografieeinflusses erfolgt im vorliegenden Fall auf Basis von Höhendaten nach /1.8/.

### 3.5 Sektorielle Betriebsbeschränkungen

Die jeweils in den Berechnungsvarianten im Anhang berücksichtigten Betriebsbeschränkungen sind in Kapitel A.2.6 des Anhangs dargestellt.

## 4 Bestimmung der Standortbedingungen

### 4.1 Standortbesichtigung

Gemäß DIBt-Richtlinie für Windenergieanlagen von 2012 /2.8/ ist eine Standortbesichtigung durchzuführen. Im Rahmen des Nachweises der Standorteignung dient die Standortbesichtigung der Dokumentation der aktuellen Situation vor Ort und der Bestimmung der Geländekategorie nach /2.9/.

Weiterhin sollen Einzelstrukturen und orografische Hindernisse identifiziert werden, die auf Grund ihrer Entfernung und Höhe so groß sind, dass der direkte Einfluss der Nachlaufströmung dieser Einzelstrukturen und orografischen Hindernisse auf den



Rotor einer WEA nicht ausgeschlossen werden kann. Diese Einzelstrukturen können dann nicht als Rauigkeitselement aufgelöst werden und ihr Einfluss ist gesondert zu bewerten.

Im schwächer gestörten Bereich hinter einer Einzelstruktur kommt es dabei im Wesentlichen zu erhöhten Turbulenzintensitäten und der Einfluss auf eine WEA kann in Form erhöhter Umgebungsturbulenzintensitäten berücksichtigt werden. Dieser Einfluss ist auch für bestehende WEA zu berücksichtigen, da diese im Zuge des Zubaus hinsichtlich der Turbulenzintensität bewertet werden. Im Falle orografischer Hindernisse im weiteren Umfeld der WEA erfolgt eine solche Bewertung automatisch durch die Bestimmung des Turbulenzstrukturparameter (siehe Kapitel 2.4.1).

Im stärker gestörten Bereich hinter einer Einzelstruktur kommt es zu weiteren Effekten, die detaillierte Untersuchungen durch z.B. eine dreidimensionale Strömungsberechnung erfordern. Dieser Einfluss ist nur für die geplanten WEA zu untersuchen.

Benachbarte WEA sind nicht als Einzelstrukturen zu betrachten. Die Verifizierung der Windparkkonfiguration (siehe Kapitel 3) ist daher nicht Umfang der Standortbesichtigung.

Der Standort wurde am 14.10.2023 von einer Mitarbeiterin der Firma anemos GmbH besichtigt. Als Ergebnis dieser Besichtigung liegen uns folgende Unterlagen vor:

- Panoramafotos vom Standort Emsdetten RPP /3.2/,
- Standortbeschreibung inklusive Übersichtskarte zum Standort Emsdetten RPP /3.2/.

Die im vorliegenden Bericht /3.2/ gemachten Angaben werden im Folgenden als richtig vorausgesetzt.

Der Standort wurde in den vorliegenden Unterlagen /3.2/ in die Geländekategorie II nach /2.9/ eingeordnet.

Relevante Einzelstrukturen, deren Nachlaufströmungen gesondert zu betrachten wären, wurden in den vorliegenden Unterlagen /3.2/ nicht identifiziert.

## **4.2 Ergebnisse Standortbedingungen**

Die ermittelten Standortbedingungen sind in den Tabellen A.3.2.1 - A.3.2.4 des Anhangs dargestellt. Überschreitungen der Auslegungswerte der Turbulenzintensität sind in Tabelle A.3.2.1 des Anhangs rot markiert.

Entsprechend der DIBt-Richtlinie /2.8/ werden die Ergebnisse für alle WEA ausge-



wiesen, deren Abstand bezogen auf den Rotordurchmesser  $D$  der geplanten WEA kleiner gleich acht Rotordurchmesser ist. Diese Betrachtungsweise ist abdeckend für alle Referenzwindgeschwindigkeiten  $v_{\text{ref}}$  (siehe Kapitel 2).

Für die WEA, die in Tabelle A.3.2.4 des Anhangs als komplex markiert sind, kann das vereinfachte Verfahren zum Nachweis der Standorteignung nach DIBt-Richtlinie für Windenergieanlagen von 2012 /2.8/ nicht angewendet werden.

In Tabelle A.2.5.1 ist eine Übersicht aller durchgeführten Berechnungsvarianten dargestellt.

Es ist zusätzlich in der Tabelle A.3.1.1 des Anhangs die Situation vor dem Zubau der WEA 43 und 44 dargestellt.

Es sind zusätzlich in den Tabellen A.3.3.1 - A.3.5.1 des Anhangs effektive Turbulenzintensitäten für die Wöhlerlinien-Koeffizienten  $m = 4, 8$  und  $10$  dargestellt.

#### **4.2.1 10-min-Mittelwert der Windgeschwindigkeit auf Nabenhöhe mit einem Wiederkehrzeitraum von 50 Jahren**

Die Windzone der Standorte der geplanten WEA und der zugehörige 10-min-Mittelwert der Windgeschwindigkeit auf Nabenhöhe mit einem Wiederkehrzeitraum von 50 Jahren wurden gemäß /2.10/ bzw. /2.11/ ermittelt und können Tabelle A.3.2.4 des Anhangs entnommen werden.

Sofern in Kapitel 3.3 kein standortspezifischer Wert ermittelt wurde, finden diese Werte Anwendung.

Sofern es sich um einen küstennahen Standort der höchsten Windzone handelt wird der 10-min-Mittelwert der Windgeschwindigkeit auf Nabenhöhe mit einem Wiederkehrzeitraum von 50 Jahren sowohl für die Geländekategorie I als auch für die Geländekategorie II angegeben. Der Wert für die Geländekategorie I ist zu verwenden, wenn die Standortbesichtigung eine Einordnung in Geländekategorie I ergeben hat (siehe Kapitel 4.1). In allen anderen Fällen kann der Wert der Geländekategorie II angesetzt werden.

## **5 Nachweis der Standorteignung**

### **5.1 Allgemeine Hinweise**

- Bezüglich der Gültigkeit der getroffenen Aussagen gelten die in Kapitel 2.5 genannten Anmerkungen.






















## 5.2 Nachweis der Standorteignung durch einen Vergleich der Windbedingungen










In Tabelle 5.2.1 ist das Ergebnis des Nachweises der Standorteignung durch einen Vergleich der Windbedingungen sowie die Einzelergebnisse für die einzelnen Windparameter in einer Übersicht dargestellt. Die Bewertung beruht auf einem Vergleich der in Tabelle 3.3.1 sowie in den Tabellen A.3.2.1 und A.3.2.4 des Anhangs dargestellten Werte mit den Auslegungswerten in den Tabellen A.2.3.1 und A.2.3.2. Für die Bewertung der Windgeschwindigkeitsverteilung werden die Parameter A und k der Weibullverteilung dabei nicht direkt verglichen, sondern dienen als Eingangswerte für die in Kapitel 2.1 aufgeführten Nachweismethoden.

Das Gesamtergebnis ist nur positiv, wenn alle Einzelergebnisse positiv bewertet sind. Für bestehende WEA wird nur der Einfluss der geplanten WEA auf Auslegungswerte der Turbulenzintensität betrachtet (siehe Kapitel 2.1).

**Tabelle 5.2.1:** Übersicht über das Ergebnis des Nachweises der Standorteignung durch einen Vergleich der Windbedingungen (+: erfüllt, -: nicht erfüllt, ---: Bewertung nicht erforderlich).

WEA			Einzelergebnisse						Gesamt- ergebnis
	Lfd. Nr.	Bezeichnung	$I_{\text{eff}}$	$\alpha$	$\varphi$	$\rho$	A, k	$v_{50}$	
	1	1	+			---			+
	2	2	+			---			+
	3	3	-			---			-
	4	4	+			---			+
	5	5	+			---			+
	6	6	+			---			+
	7	7	+			---			+
	8	8	+			---			+
	20	20	-			---			-
	21	21	-			---			-
	22	22	+			---			+
	23	23	-			---			-
	24	24	-			---			-
	25	25	-			---			-
	26	26	+			---			+
	28	28	+			---			+
	29	29	+			---			+



WEA			Einzelergebnisse						Gesamt- ergebnis
	Lfd. Nr.	Bezeichnung	$I_{\text{eff}}$	$\alpha$	$\varphi$	$\rho$	A, k	$v_{50}$	
	30	30	+			---			+
	31	31	+			---			+
	32	32	+			---			+
	33	33	-			---			-
	43	43	+	---	---	---	+	+	+
	44	44	+	---	---	---	+	+	+
	45	WEA 45	+			---			+
	46	WEA 46	+			---			+
	56	WEA 56	+			---			+

### 5.2.1 Erläuterungen und Hinweise

- Für die WEA 3 werden die windgeschwindigkeitsabhängigen Auslegungswerte der Turbulenzintensität nach DIBt-Richtlinie von 2004 /2.7/ zugrunde gelegt (siehe Kapitel 2.4.3).
- Die WEA 23 – 25 und 33 weisen bereits vor dem Zubau der hier als geplant betrachteten WEA Überschreitungen bei den effektiven Turbulenzintensitäten auf.
- Der Einfluss der geplanten WEA auf die WEA 25 und 33 ist so gering, dass sich durch die geplanten WEA keine signifikante Erhöhung der effektiven Turbulenzintensitäten an der WEA 25 und 33 ergibt. Die Überschreitungen an der WEA 25 und 33 sind daher nicht auf die geplanten WEA zurückzuführen, sondern ergeben sich bereits aus der bestehenden Windparkkonfiguration (siehe Tabellen A.3.1.1 und A.3.2.1 des Anhangs).
- Bezüglich der in /3.3/ getroffenen Aussage zum 10-min-Mittelwert der Windgeschwindigkeit auf Nabenhöhe mit einem Wiederkehrzeitraum von 50 Jahren ist gemäß /3.3/ die Möglichkeit einer Überschreitung des in /3.3/ ausgewiesenen Extremwertes nicht auszuschließen, da Extremwinde nicht vorher-sagbaren klimatologischen Einflüssen unterworfen sind und somit Extremwinde eines längeren Bezugszeitraumes auch in einem kürzeren Zeitraum auftreten können.



### **5.3 Nachweis der Standorteignung durch einen Vergleich der Lasten**

Die in den Tabellen A.3.2.1 - A.3.2.4, A.3.3.1, A.3.4.1 und A.3.5.1 des Anhangs dargestellten Werte oder diese bezüglich der Lasten abdeckende Werte können als Eingangsparameter für standortspezifische Berechnungen der Betriebs- und Extremlasten durch den Hersteller verwendet werden, um die Standorteignung der zu betrachtenden WEA durch einen Vergleich mit den Auslegungslasten zu überprüfen.

Die Komplexität von WEA-Standorten kann dabei entweder in der effektiven Turbulenzintensität über entsprechende Turbulenzstrukturparameter erfasst werden oder sie ist in den standortspezifischen Berechnungen der Betriebslasten gemäß /2.2, 2.3/ durch eine Erhöhung der lateralen und vertikalen Komponente der Standardabweichung der Windgeschwindigkeit auf den einfachen bzw. den 0.7fachen Wert der longitudinalen Komponente zu berücksichtigen.

Die Richtlinien /2.1 - 2.4, 2.6 - 2.8/ definieren keine Anwendungsgrenzen für die Verwendung effektiver Turbulenzintensitäten als Eingangsdaten für eine Lastrechnung hinsichtlich enger Abstände zwischen den WEA. Grundsätzlich gelten die effektiven Turbulenzintensitäten auch im sogenannten near-wake-Bereich, der sich auf einen Abstand von etwa 2 bis 3 Rotordurchmesser hinter der WEA erstreckt /1.4/. Werden Lastrechnungsmodelle im near-wake-Bereich eingesetzt, wird deren Anwendbarkeit vorausgesetzt. Besondere Anforderungen an die Modellierung, die eventuell in den verschiedenen Lastrechnungsmodellen für den near-wake-Bereich existieren, obliegen der Verantwortung des Erstellers der Lastrechnung und sind nicht Teil der hier durchgeführten Plausibilitätsprüfung der Lastrechnung.

Mit den Windbedingungen für die WEA 20, 21, 23 und 24 wurde ein standortspezifischer Lastvergleich durchgeführt (siehe auch Kapitel 2.2). Der vorliegende standortspezifische Lastvergleich /3.4/ wird als richtig vorausgesetzt und wurde auf Plausibilität hinsichtlich der Eingangsdaten überprüft. In /3.4/ erfolgt anhand eines teilgenerischen aeroelastischen Simulationsmodells mit der Software OpenFAST der National Renewable Energy Laboratory (NREL) ein Vergleich der Ermüdungslasten für Bauteile an der Blattwurzel, Rotorblatt, Nabe, Lager, Maschine, Turmkopf- und Turmfußsystem. Die WEA 20, 21, 23 und 24 sind gemäß /3.4/ über die Entwurfslebensdauer standsicher.

#### **5.3.1 Erläuterungen und Hinweise**

Die in /3.4/ getroffenen und überprüften Aussagen unterliegen der folgenden



Annahme:


- Es wird vorausgesetzt, dass das in /3.4/ verwendete teilgenerische Modell der WEA 20, 21, 23 und 24 die zertifizierten Lasten dieser WEA konservativ abbildet.

Für die in /3.4/ getroffenen und überprüften Aussagen gilt folgender Hinweis:

- Für die WEA 20 und 21 ergeben sich Überschreitungen der Auslegungslasten an der Blattwurzel, sowie für die WEA 20 am Turmfuß und am Fundament. Die Überschreitungen der maßgeblichen Lasten liegen laut Aussage des Erstellers von /3.4/ innerhalb einer rechnerischen Toleranz von 3% und können daher als unkritisch bewertet werden.

Die vorliegende Lastberechnung /3.4/ für die WEA 20, 21, 23 und 24 gilt nur vorbehaltlich einer vorliegenden gültigen Typen- bzw. Einzelprüfung für die WEA 20, 21, 23 und 24. Der Typen- bzw. Einzelprüfung müssen dabei mindestens die in /3.4/ unterstellten Auslegungslasten zugrunde liegen, die zu den in den Tabellen 5.3.1.1 und 5.3.1.2 dargestellten Auslegungswerten gehören.

**Tabelle 5.3.1.1:** In /3.4/ zugrunde gelegte Auslegungswerte.

WEA		Auslegungswerte					
	Lfd. Nr.	Richtlinie	Windzone	Turbulenz- kategorie	$\tau_{\text{design}}$ [a]	$v_{\text{ave}}$ [m/s]	k [-]
	20, 21, 23, 24	DIBt 2012/IEC Ed. 3	---*	B; $I_{\text{ref}}$ 14.0	20	7.10	2.00

---\*: Angaben zu den Auslegungswerten sind im Bericht /3.4/ nicht ausgewiesen.

**Tabelle 5.3.1.2:** In /3.4/ zugrunde gelegte weitere Windbedingungen der Auslegung.

Weitere Windbedingungen	Wert
Höhenexponent $\alpha$ des vertikalen Windgeschwindigkeitsprofils [-]	0.16
Mittlere Neigung der Anströmung [°]	---*
Mittlere Luftdichte $\rho$ [kg/m³]	1.23

---\*: Angaben zu den Auslegungswerten sind im Bericht /3.4/ nicht ausgewiesen.

## 5.3.2 Einschränkungen

Die Aussagen zum Nachweis der Standorteignung durch einen Vergleich der Lasten unterliegen keinen Einschränkungen.



## 6 Zusammenfassung

Am Standort Emsdetten RPP (Nordrhein-Westfalen) plant der Auftraggeber die Errichtung von zwei Windenergieanlagen (WEA). Am Standort befinden sich 52 weitere benachbarte WEA. Die Planung wurde von uns daraufhin bewertet, ob die Standorteignung der zu betrachtenden WEA gemäß DIBt-Richtlinie für Windenergieanlagen von 2012 /2.8/ gewährleistet ist.

Die Ergebnisse beziehen sich dabei auf eine vorliegende gültige Typenprüfung für die betrachteten WEA. Der Typenprüfung müssen mindestens die in den Tabellen A.2.3.1 und A.2.3.2 aufgeführten Auslegungswerte zugrunde liegen.

Die berücksichtigte Entwurfslebensdauer der geplanten WEA ist in Tabelle A.2.3.1 dargestellt.

Die Ergebnisse dienen gleichzeitig als Turbulenz-Immissionsprognose im Sinne des BImSchG. Das heißt, die Immissionen sind zumutbar, solange die Standorteignung hinsichtlich der Auslegungswerte der Turbulenzintensität oder hinsichtlich der Auslegungslasten gewährleistet bleibt.

Die abschließenden Aussagen zur Standorteignung der geplanten WEA bzw. der weiteren zu betrachtenden WEA sind in Tabelle 6.1 dargestellt.

**Tabelle 6.1:** Ergebnisübersicht für alle zu betrachtenden WEA.

Getroffene Aussagen zu den WEA	WEA lfd. Nr.	Einschränkungen	
		BBS	Sonstige
Standorteignung der geplanten WEA:			
Die Standorteignung folgender WEA ist durch einen Vergleich mit den Windbedingungen der Auslegung nachgewiesen.	43, 44	---	---
Standorteignung der weiteren zu betrachtenden WEA:			
Die Standorteignung folgender WEA ist hinsichtlich des Einflusses benachbarter WEA durch einen Vergleich mit den Windbedingungen der Auslegung nachgewiesen.	1, 2, 4 – 8, 22, 26, 28 – 32, 45, 46, 56	---	---
	3	Nr. 1 Tabelle A.2.6.1.2*	
Die Standorteignung folgender WEA wird durch den Zubau der geplanten WEA nicht gefährdet. Ein abschließender Nachweis der Standorteignung der WEA ist daher im Rahmen des Zubaus der geplanten WEA nicht erforderlich und wurde nicht erbracht.	25, 33	---	



Getroffene Aussagen zu den WEA	WEA lfd. Nr.	Einschränkungen	
		BBS	Sonstige
Die Standorteignung folgender WEA ist durch einen Vergleich mit den Auslegungslasten nachgewiesen.	20, 21, 23, 24	---	---

\*: Die Betriebsbeschränkung kann entfallen, wenn auf Basis der hier ermittelten Windbedingungen ein Nachweis der Standorteignung durch einen Vergleich der Lasten erbracht wird (siehe Kapitel 5.3).





## 7 Literaturangaben

### Allgemein

- /1.1/ Verein Deutscher Ingenieure; VDI 3783 Blatt 12; Umweltmeteorologie - Physikalische Modellierung von Strömungs- und Ausbreitungsvorgängen in der atmosphärischen Grenzschicht; Dezember 2000; Düsseldorf, Deutschland.
- /1.2/ ECN Solar & Wind Energy; Dekker, J.W.M.; Pierik, J.T.G. (Eds.); European Wind Turbine Standards II; 1998; Petten, Netherlands.
- /1.3/ Risø National Laboratory; European Wind Atlas; 1989; Risø, Denmark.
- /1.4/ Risø National Laboratory; Frandsen, St. T.; Turbulence and turbulence-generated structural loading in windturbine clusters; Wind Energy Department; Januar 2007; Roskilde, Risø-R-1188(EN), Denmark.
- /1.5/ Kunte A.; Landesamt für Landwirtschaft; Umwelt und ländliche Räume Schleswig-Holstein; Turbulenz-Immissionsprognosen vereinheitlicht; WIND-KRAFT Journal; Verlag Natürliche Energien, Ausgabe 4/2009, Seite 28-30; Seevetal, Deutschland.
- /1.6/ OpenStreetMap und Mitwirkende; siehe Internet: <http://www.openstreetmap.org>, <http://opendatacommons.org>, <http://creativecommons.org>.
- /1.7/ European Environment Agency; CORINE Land Cover (CLC) 2018, Version 20.0; Juni 2019; Copenhagen, Denmark.
- /1.8/ U.S. Geological Survey (USGS); EROS Archive - Digital Elevation - Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) 1 Arc-Second Global.
- /1.9/ Deutscher Wetterdienst; DWD Climate Data Center (CDC), Vieljährige mittlere Raster der Lufttemperatur (2m) für Deutschland 1981-2010, Version v1.0; Offenbach, Deutschland.

### Normen

- /2.1/ International Electrotechnical Commission (IEC); IEC 61400-1, Wind turbines - Part 1: Design requirements; Edition 2, 1999-02; Geneva, Switzerland (Deutsche Fassung: Deutsches Institut für Normung e.V.; DIN EN 61400-1 (VDE 0127-1); Windenergieanlagen – Teil 1: Auslegungsanforderungen (IEC 61400-1:1999); August 2004; Berlin, Deutschland).
- /2.2/ International Electrotechnical Commission (IEC); IEC 61400-1, Wind turbines - Part 1: Design requirements; Edition 3, 2005-08; Geneva, Switzerland (Deutsche Fassung: Deutsches Institut für Normung e.V.; DIN EN 61400-1 (VDE 0127-1); Windenergieanlagen – Teil 1: Auslegungsanforderungen (IEC 61400-1:2005); Juli 2006; Berlin, Deutschland).
- /2.3/ International Electrotechnical Commission (IEC); IEC 61400-1, Amendment 1, Wind turbines - Part 1: Design requirements; Edition 3, 2010-10; Geneva, Switzerland (Deutsche Fassung: Deutsches Institut für Normung e.V.; DIN EN 61400-1 (VDE 0127-1):2011-08; Windenergieanlagen – Teil 1: Auslegungsanforderungen (IEC 61400-1:2005 + A1:2010); August 2011; Berlin, Deutschland).
- /2.4/ International Electrotechnical Commission (IEC); IEC 61400-1, Wind energy generation systems - Part 1: Design requirements; Edition 4, 2019-12; Geneva, Switzerland (Deutsche Fassung: Deutsches Institut für Normung e.V.; DIN EN IEC 61400-1 (VDE 0127-1); Windenergieanlagen – Teil 1: Auslegungsanforderungen (IEC 61400-1:2019); Dezember 2019; Berlin, Deutschland).



- /2.5/ Germanischer Lloyd Industrial Services GmbH; Guidelines for the Certification of Wind Turbines; 2010; Hamburg, Deutschland.
- /2.6/ Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt); Richtlinie für Windkraftanlagen - Einwirkungen und Standsicherheitsnachweise für Turm und Gründung; Fassung Juni 1993; 2. Aufl., 1995; Berlin, Deutschland.
- /2.7/ Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt); Richtlinie für Windkraftanlagen - Einwirkungen und Standsicherheitsnachweise für Turm und Gründung; Fassung März 2004; Berlin, Deutschland.
- /2.8/ Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt); Richtlinie für Windkraftanlagen - Einwirkungen und Standsicherheitsnachweise für Turm und Gründung; Fassung Oktober 2012 sowie korrigierte Fassung März 2015; Berlin, Deutschland.
- /2.9/ Deutsches Institut für Normung e.V.; DIN EN 1991-1-4 und DIN EN 1991-1-4/NA (Nationaler Anhang); Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen - Windlasten; Dezember 2010; Berlin, Deutschland.
- /2.10/ Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt); Zuordnung der Windzonen nach Verwaltungsgrenzen, 'Windzonen\_Formular\_nach\_Verwaltungsgrenzen.xlsx'; Fassung April 2019.
- /2.11/ DIN Deutsches Institut für Normung e.V.; DIN 4131; Antennentragwerke aus Stahl; November 1991; Berlin, Deutschland.
- /2.12/ Deutsches Institut für Normung e.V.; DIN ISO 2533; Normatmosphäre; Dezember 1979; Berlin, Deutschland.

### **Projektspezifisch**

- /3.1/ Eurowind Energy A/S; WindPRO Ergebnisausdrucke, Meteo data report - Weibull data overview, Projekt: DE- Emsdetten-Saerbeck; 25.04.2024; Hobro, Dänemark
- /3.2/ anemos Gesellschaft für Umweltmeteorologie mbH; Standortbesichtigung für das Projekt Emsdetten RPP; Berichts-Nr.: 23-423-7230942-Rev.00-SB-LF; 18.10.2023, Reppenstedt, Deutschland.
- /3.3/ anemos Gesellschaft für Umweltmeteorologie mbH; Extremwindabschätzung auf Basis des anemos Windatlas für Deutschland am Standort Emsdetten; Berichts-Nr.: 24-307-7240645-Rev.00-EX-MWE; 29. April 2024; Reppenstedt, Deutschland.
- /3.4/ P. E. Concepts GmbH; Lastrechnung für Windpark Emsdetten; Dokument Nr. (Rev.): ED-2401-AA\_01 (D); 15.05.2024, Essen, Deutschland.

## A.1 Allgemeine Daten

### A.1.1 Einstellungen

Benutzername	Daniela Schumann, F2E
Kunde	Eurowind Energy GmbH
Projektname	Emsdetten RPP
Referenznummer	2023-G-033-P3-R0
Software	Wake2e 3.11.5.7
	WEA-Bibliothek Version 7.426.0
Koordinatensystem	UTM WGS84/ETRS89, Nord-Hemisphäre
Abstand der relevanten WEA	8.0D

### A.1.2 Filter-Einstellungen

Geplante WEA	Angezeigt
Relevante WEA	Angezeigt
Vorhandene WEA	Eingabedaten angezeigt, Ergebnisse nicht angezeigt
Irrelevante WEA	Eingabedaten angezeigt, Ergebnisse nicht angezeigt
Inaktive WEA	Nicht angezeigt

### A.1.3 Standortbesichtigung

Datum der Besichtigung	14.10.2023
Durchgeführt von	Daria Shepeleva, anemos GmbH
Ermittelte Geländekategorie	II
Orografisch relevante Struktur	Nein

### A.1.4 Erläuterungen und Hinweise

Bei den WEA 9 - 11 handelt es sich um inaktive WEA, die nicht mehr zu berücksichtigen sind und daher nicht mit in die Berechnungen eingehen.















## A.2 Eingabedaten

### A.2.1 Umgebungsturbulenzintensitäten

**Methode** Rauigkeitsdaten für jeden WEA-Standort aus den Landnutzungsdaten  
**Datensatz** European Environment Agency; CORINE Land Cover (CLC) 2018, Version 20; June 2019; Copenhagen, Denmark.  
**Höhendaten** "USGS EROS Archive - Digital Elevation - Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) 1 Arc-Second Global" by Earth Resources Observation and Science (EROS) Center - July 30, 2018
























### A.2.2 Windparkkonfiguration

Tabelle A.2.2.1: Windparkkonfiguration

WEA							Koordinaten		Datensatz-Nr.	
	Nr.	Bezeichnung	WEA-Typ	P <sub>N</sub> [MW]	Z <sub>hub</sub> [m]	D [m]	Ost	Nord	Wind	Turbulenz
	1	1	Suedwind S70 1.5MW	1.5	98	70	32402121	5785677	1	—
	2	2	Suedwind S70 1.5MW	1.5	98	70	32402401	5785881	1	—
	3	3	Vestas V80 2.0MW	2	100	80	32402743	5785455	1	—
	4	4	Vestas V80 2.0MW	2	100	80	32402391	5785577	1	—
	5	5	Vestas V80 2.0MW	2	100	80	32402405	5786176	1	—
	6	6	Vestas V80 2.0MW	2	100	80	32402219	5786458	1	—
	7	7	Vestas V80 2.0MW	2	100	80	32401852	5786326	1	—
	8	8	Vestas V80 2.0MW	2	100	80	32401794	5785960	1	—
	12	12	ENERCON E-82 E1 2.0MW	2	108.38	82	32401551	5786139	1	—
	13	13	ENERCON E-101 3.05MW	3.05	149	101	32405347	5784651	3	—
	14	14	ENERCON E-101 3.05MW	3.05	149	101	32405504	5784367	3	—
	15	15	ENERCON E-101 3.05MW	3.05	149	101	32405612	5784063	3	—
	16	16	ENERCON E-101 3.05MW	3.05	149	101	32405701	5784857	3	—
	17	17	ENERCON E-101 3.05MW	3.05	149	101	32405848	5784588	3	—


















Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

Tabelle A.2.2.1: Windparkkonfiguration

WEA							Koordinaten		Datensatz-Nr.	
	Nr.	Bezeichnung	WEA-Typ	P <sub>N</sub> [MW]	Z <sub>hub</sub> [m]	D [m]	Ost	Nord	Wind	Turbulenz
	18	18	ENERCON E-101 3.05MW	3.05	149	101	32406086	5784156	3	—
	19	19	ENERCON E-101 3.05MW	3.05	149	101	32406350	5783979	3	—
	20	20	GE 2.5-120 2.5MW	2.5	139	120	32403209	5786261	2	—
	21	21	GE 2.5-120 2.5MW	2.5	139	120	32402861	5786409	2	—
	22	22	GE 2.5-120 2.5MW	2.5	139	120	32402686	5786732	2	—
	23	23	GE 2.5-120 2.5MW	2.5	139	120	32403602	5786567	2	—
	24	24	GE 2.5-120 2.5MW	2.5	139	120	32403254	5786761	2	—
	25	25	GE 2.5-120 2.5MW	2.5	110	120	32403031	5786993	1	—
	26	26	GE 2.5-120 2.5MW	2.5	139	120	32401904	5786674	2	—
	27	27	GE 2.5-120 2.5MW	2.5	139	120	32401383	5786538	2	—
	28	28	ENERCON E-101 3.05MW	3.05	149	101	32403731	5786158	3	—
	29	29	ENERCON E-115 3.0MW	3	149.08	115.7	32403538	5785720	3	—
	30	30	ENERCON E-115 3.0MW	3	149.08	115.7	32403318	5785343	3	—
	31	31	ENERCON E-115 3.0MW	3	149.08	115.7	32403255	5784798	3	—
	32	32	ENERCON E-115 3.0MW	3	149.08	115.7	32403833	5785317	3	—
	33	33	ENERCON E-115 3.0MW	3	149.08	115.7	32403571	5785021	3	—
	34	34	ENERCON E-141 EP4 4.2MW BM 0s	4.2	159	141	32404054	5787896	4	—
	35	35	ENERCON E-141 EP4 4.2MW BM 0s	4.2	159	141	32404366	5788453	4	—
	36	36	ENERCON E-141 EP4 4.2MW BM 0s	4.2	159	141	32404212	5787502	4	—
	37	37	ENERCON E-141 EP4 4.2MW BM 0s	4.2	159	141	32404950	5788188	4	—
	38	38	ENERCON E-141 EP4 4.2MW BM 0s	4.2	159	141	32404783	5787461	4	—
	39	39	ENERCON E-141 EP4 4.2MW BM 0s	4.2	159	141	32405282	5787793	4	—
	40	40	ENERCON E-141 EP4 4.2MW BM 0s	4.2	159	141	32405059	5787130	4	—

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

























Tabelle A.2.2.1: Windparkkonfiguration

WEA							Koordinaten		Datensatz-Nr.	
	Nr.	Bezeichnung	WEA-Typ	P <sub>N</sub> [MW]	Z <sub>hub</sub> [m]	D [m]	Ost	Nord	Wind	Turbulenz
	41	41	ENERCON E-141 EP4 4.2MW BM 0s	4.2	159	141	32403856	5788580	4	—
	42	42	ENERCON E-141 EP4 4.2MW BM 0s	4.2	159	141	32403427	5788850	4	—
	43	43	Vestas V162-7.2 Mode SO7200 (not HH 138m 166m) restricted	7.2	169	162	32402850	5786020	4	—
	44	44	Vestas V162-7.2 Mode SO7200 (not HH 138m 166m) restricted	7.2	169	162	32402975	5785694	4	—
	45	WEA 45	Nordex N149/5.X HH>100m Mode 0 5.7MW (HH120m on request)	5.7	164	149.1	32402835	5785136	4	—
	46	WEA 46	Nordex N149/5.X HH>100m Mode 0 5.7MW (HH120m on request)	5.7	164	149.1	32402825	5784638	4	—
	47	WEA 47	ENERCON E-175 EP5 Mode OM0s	6	162	175	32404777	5784751	4	—
	48	WEA 48	ENERCON E-175 EP5 Mode OM0s	6	162	175	32404620	5784174	4	—
	49	WEA 49	ENERCON E-175 EP5 Mode OM0s	6	162	175	32404509	5783785	4	—
	50	WEA 50	ENERCON E-175 EP5 Mode OM0s	6	162	175	32404389	5783402	4	—
	51	WEA 51	ENERCON E-175 EP5 Mode OM0s	6	162	175	32404490	5783023	4	—
	52	WEA 52	ENERCON E-175 EP5 Mode OM0s	6	162	175	32405091	5783593	4	—
	53	WEA 53	ENERCON E-175 EP5 Mode OM0s	6	162	175	32405419	5783389	4	—
	54	WEA 54	ENERCON E-175 EP5 Mode OM0s	6	162	175	32403015	5783988	4	—
	55	WEA 55	ENERCON E-175 EP5 Mode OM0s	6	162	175	32403703	5783755	4	—
	56	WEA 56	ENERCON E-175 EP5 Mode OM0s	6	162	175	32404086	5785755	4	—
	57	WEA 57	ENERCON E-175 EP5 Mode OM0s	6	162	175	32404369	5785409	4	—

## A.2.3 Auslegungswerte



Tabelle A.2.3.1: WEA-Auslegung

	Nr.	Richtlinie	WZ	$I_{amb}$	$I_{des}$	$\tau_{design}$	$v_{ave}$	$k$	$\alpha_{min}$	$\alpha_{max}$	$\varphi$	$\rho$	$v_{50}$	Quellen
	1	—	—	Charakteristisch	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
	2	—	—	Charakteristisch	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
	3	—	—	Charakteristisch	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
	4	—	—	Charakteristisch	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
	5	—	—	Charakteristisch	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
	6	—	—	Charakteristisch	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
	7	—	—	Charakteristisch	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
	8	—	—	Charakteristisch	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
	20	—	—	Repräsentativ	6	—	—	—	—	—	—	—	—	
	21	—	—	Repräsentativ	6	—	—	—	—	—	—	—	—	
	22	—	—	Repräsentativ	6	—	—	—	—	—	—	—	—	
	23	—	—	Repräsentativ	6	—	—	—	—	—	—	—	—	
	24	—	—	Repräsentativ	6	—	—	—	—	—	—	—	—	
	25	—	—	Repräsentativ	6	—	—	—	—	—	—	—	—	
	26	—	—	Repräsentativ	6	—	—	—	—	—	—	—	—	
	28	—	—	Charakteristisch	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
	29	—	—	Repräsentativ	5	—	—	—	—	—	—	—	—	
	30	—	—	Repräsentativ	5	—	—	—	—	—	—	—	—	
	31	—	—	Repräsentativ	5	—	—	—	—	—	—	—	—	
	32	—	—	Repräsentativ	5	—	—	—	—	—	—	—	—	
	33	DIBt 2012	WZ 4 GK I und II	Repräsentativ	5	25	8.61	2	0	0.4	8	1.225	47.83	/A.1-A.2/
	43	DIBt 2012	WZ S	Repräsentativ	29	20	7.5	2	0.27	0.27	8	1.225	37.6	/A.3-A.5/
	44	DIBt 2012	WZ S	Repräsentativ	29	20	7.5	2	0.27	0.27	8	1.225	37.6	/A.3-A.5/
	45	DIBt 2012	WZ S	Repräsentativ	18	20	7.5	2.4	0.25	0.25	8	1.237	42	/A.6/

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

Tabelle A.2.3.1: WEA-Auslegung



	Nr.	Richtlinie	WZ	$I_{amb}$	$I_{des}$	$\tau_{design}$	$v_{ave}$	$k$	$\alpha_{min}$	$\alpha_{max}$	$\varphi$	$\rho$	$v_{50}$	Quellen
	46	DIBt 2012	WZ S	Repräsentativ	18	20	7.5	2.4	0.25	0.25	8	1.237	42	/A.6/
	56	DIBt 2012	WZ 2 GK II	Repräsentativ	5	25	7.8	2	0.2	0.2	8	1.225	42.5	/A.7/

Tabelle A.2.3.2: Auslegungswerte der Turbulenzintensität  $I_{des}$  [%]

WEA		Auslegungswerte für alle Windgeschwindigkeiten bzw. von 3-29 m/s																											
Id	Turbulenzkategorie	Alle	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	DIBt 1993	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	DIBt 2004	—	42.0	34.5	30.0	27.0	24.9	23.3	22.0	21.0	20.2	19.5	18.9	18.4	18.0	17.6	17.3	17.0	16.7	16.5	16.3	16.1	15.9	15.8	15.6	15.5	15.3	15.2	15.1
5	IEC Ed.3/4 A	—	41.9	34.4	29.9	26.9	24.8	23.2	22.0	21.0	20.1	19.5	18.9	18.4	18.0	17.6	17.3	17.0	16.7	16.5	16.3	16.1	15.9	15.7	15.6	15.4	15.3	15.2	15.1
6	IEC Ed.3/4 B	—	36.6	30.1	26.2	23.6	21.7	20.3	19.2	18.3	17.6	17.0	16.5	16.1	15.7	15.4	15.1	14.9	14.6	14.4	14.2	14.1	13.9	13.8	13.6	13.5	13.4	13.3	13.2
18	Nordex N175/6.X N163/5.5/6.X / N149/5.7 / N149/4380 IEC	—	33.2	28.2	25.3	23.3	21.9	20.8	20.0	19.3	18.8	18.3	17.9	17.6	17.3	17.1	16.9	16.7	16.5	16.3	16.2	16.1	15.9	15.8	15.7	15.6	—	—	—
29	Vestas V150-5.x/6.0 V162 (20y lifetime) not HH105m	—	39.0	36.0	33.4	30.7	28.4	26.5	25.2	22.9	20.7	18.7	16.9	16.0	15.4	14.9	14.5	14.2	13.9	13.7	13.7	13.5	13.3	13.1	13.0	—	—	—	—

## A.2.4 Winddaten

Quelle Externe Datei  
 Dateiname info\_se\_emsdetten\_rpp\_rev0\_hma.csv

Tabelle A.2.4.1: Wind-Datensatz "Wind 1"

	N	NNO	ONO	O	OSO	SSO	S	SSW	WSW	W	WNW	NNW	Mittelwerte über alle Richtungen			Koordinaten des Referenzpunkts	
A [m/s]	4.56	4.88	5.55	6.11	5.73	5.33	6.06	7.25	7.46	6.5	5.72	4.86	A [m/s]	6.21	Aus der Eingabedatei	Höhe über Grund [m]	100
k [-]	2.403	2.512	2.843	2.71	2.473	2.426	2.329	2.692	2.634	2.392	2.39	2.273	k [-]	2.348	Aus der Eingabedatei	Ost	32402743
Häufigkeit (100%=1)	0.0469	0.0466	0.0592	0.0701	0.0687	0.0669	0.086	0.1387	0.1748	0.1102	0.0766	0.0554	v <sub>ave</sub> [m/s]	5.51	Aus der Eingabedatei	Nord	5785455

Tabelle A.2.4.2: Wind-Datensatz "Wind 2"

	N	NNO	ONO	O	OSO	SSO	S	SSW	WSW	W	WNW	NNW	Mittelwerte über alle Richtungen			Koordinaten des Referenzpunkts	
A [m/s]	4.76	5.08	5.89	6.62	6.23	5.74	6.62	7.93	8.17	7.1	6.27	5.19	A [m/s]	6.76	Aus der Eingabedatei	Höhe über Grund [m]	139
k [-]	2.248	2.29	2.631	2.55	2.262	2.234	2.247	2.745	2.718	2.411	2.366	2.228	k [-]	2.293	Aus der Eingabedatei	Ost	32403209
Häufigkeit (100%=1)	0.0462	0.0454	0.0572	0.0698	0.0669	0.062	0.0828	0.1371	0.1796	0.1134	0.0815	0.0582	v <sub>ave</sub> [m/s]	5.99	Aus der Eingabedatei	Nord	5786261

Tabelle A.2.4.3: Wind-Datensatz "Wind 3"

		N	NNO	ONO	O	OSO	SSO	S	SSW	WSW	W	WNW	NNW	Mittelwerte über alle Richtungen			Koordinaten des Referenzpunkts	
A [m/s]		4.83	5.13	5.93	6.61	6.33	5.7	6.68	8.07	8.17	7.29	6.36	5.25	A [m/s]	6.82	Aus der Eingabedatei	Höhe über Grund [m]	149
k [-]		2.218	2.254	2.582	2.516	2.264	2.174	2.223	2.754	2.742	2.413	2.349	2.226	k [-]	2.287	Aus der Eingabedatei	Ost	32405347
Häufigkeit (100%=1)		0.0462	0.0452	0.0568	0.0693	0.0669	0.0612	0.082	0.1368	0.1801	0.1142	0.0823	0.0589	v <sub>ave</sub> [m/s]	6.04	Aus der Eingabedatei	Nord	5784651

Tabelle A.2.4.4: Wind-Datensatz "Wind 4"

		N	NNO	ONO	O	OSO	SSO	S	SSW	WSW	W	WNW	NNW	Mittelwerte über alle Richtungen			Koordinaten des Referenzpunkts	
A [m/s]		4.9	5.26	6.06	6.83	6.53	5.94	6.89	8.37	8.68	7.52	6.56	5.46	A [m/s]	7.10	Aus der Eingabedatei	Höhe über Grund [m]	169
k [-]		2.159	2.228	2.496	2.429	2.238	2.135	2.167	2.7	2.731	2.401	2.336	2.232	k [-]	2.244	Aus der Eingabedatei	Ost	32402850
Häufigkeit (100%=1)		0.0463	0.0448	0.056	0.0693	0.0658	0.0583	0.0802	0.1366	0.1828	0.1161	0.0839	0.0598	v <sub>ave</sub> [m/s]	6.29	Aus der Eingabedatei	Nord	5786020

## A.2.5 Berechnungsvarianten

Tabelle A.2.5.1: Berechnungsvarianten

Id	Beschriftung	BBS-Gruppe	Wöhlerlinien-Koeffizient	Einfluss der Orografie ignorieren	Ergebnisse im Abschnitt
1	Situation vor dem Zubau	—	Projekt-Vorgabewert	Nein	A.3.1
2	Situation nach dem Zubau	—	Projekt-Vorgabewert	Nein	A.3.2
3	Wöhlerlinienkoeffizient m=4	—	4	Nein	A.3.3
4	Wöhlerlinienkoeffizient m=8	—	8	Nein	A.3.4
5	Wöhlerlinienkoeffizient m=10	—	10	Nein	A.3.5
6	Betriebsbeschränkungen	1	Projekt-Vorgabewert	Nein	A.3.6

## A.2.6 Betriebsbeschränkungen (BBS)

### A.2.6.1 BBS-Gruppe 1


Tabelle A.2.6.1.1: Betriebsbeschränkungen der BBS-Gruppe 1 - Übersicht (A=Abschaltung, R=Eingeschränkter Betrieb)

Windaufwärts gelegene WEA			Zu schützende WEA		Windgeschwindigkeitsbereiche [m/s]																											
Nr.	Lfd. Nr.	Bezeichnung	Lfd. Nr.	Bezeichnung	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
1	44	44	3	3			A																									

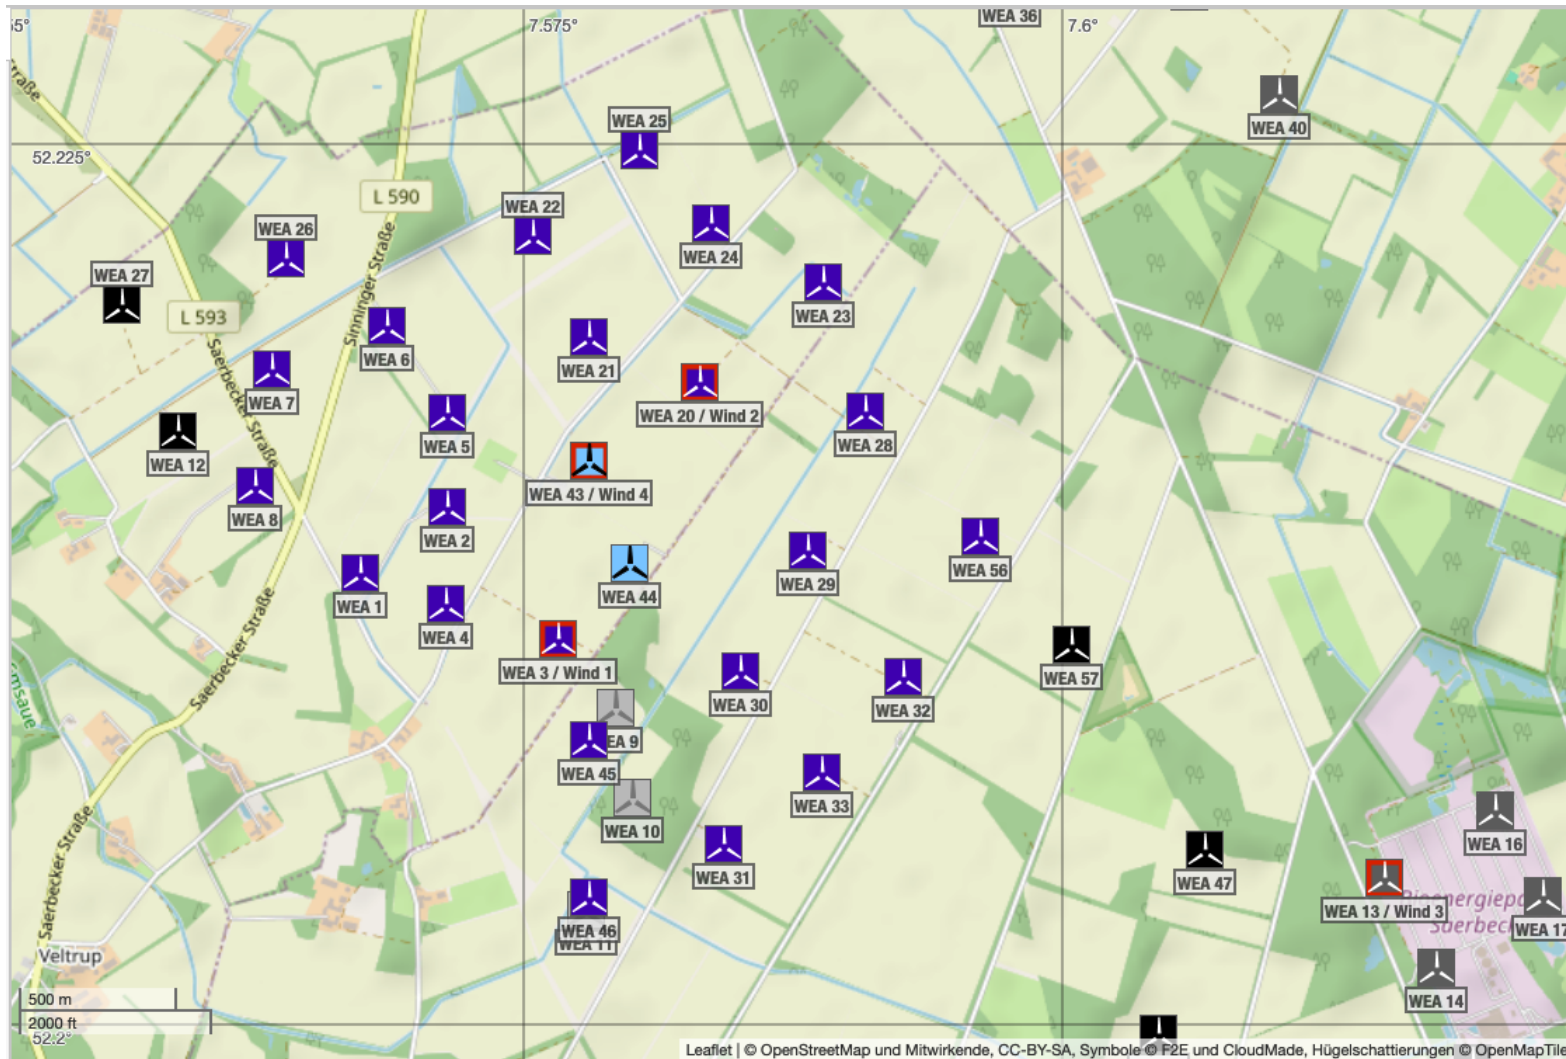Tabelle A.2.6.1.2: Betriebsbeschränkungen der BBS-Gruppe 1 - Details
























Beschränkte WEA			Zu schützende WEA		Beschränkungen						
Nr.	Lfd. Nr.	Bezeichnung	Lfd. Nr.	Bezeichnung	Abschaltung	Betriebsmodus	$\beta$ [°]	$\gamma_{\text{start}}$ [°]	$\gamma_{\text{stop}}$ [°]	$v_{\text{start}}$ [m/s]	$v_{\text{stop}}$ [m/s]
1	44	44	3	3	X	-	-	16.7	69.3	4.8	9.1

## A.2.7 Karte des Windparks



## A.2.8 Abstände zwischen aktiven Windenergieanlagen




Tabelle A.2.8.1: Abstände zu den nächsten fünf aktiven WEA in Rotordurchmessern der jeweiligen Nachbar-WEA

WEA			Nachbar 1		Nachbar 2		Nachbar 3		Nachbar 4		Nachbar 5	
	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Entfernung	Nr.	Entfernung	Nr.	Entfernung	Nr.	Entfernung	Nr.	Entfernung
	1	1	4	3.60	2	4.95	43	4.97	44	5.27	8	5.41
	2	2	43	2.90	5	3.69	44	3.73	4	3.80	1	4.95
	3	3	44	2.06	45	2.23	43	3.55	4	4.66	30	5.06
	4	4	44	3.68	43	3.94	1	4.11	45	4.20	2	4.35
	5	5	43	2.91	2	4.21	6	4.22	21	4.27	44	4.61
	6	6	26	3.18	5	4.22	22	4.51	43	4.74	7	4.88
	7	7	26	2.93	27	4.29	12	4.32	8	4.63	6	4.88
	8	8	12	3.68	7	4.63	27	5.91	26	6.02	1	6.18
	20	20	43	2.67	21	3.15	44	3.79	23	4.15	24	4.18
	21	21	43	2.40	22	3.06	20	3.15	24	4.40	44	4.47
	22	22	21	3.06	25	3.61	43	4.51	24	4.74	20	5.87
	23	23	24	3.32	20	4.15	28	4.25	56	5.40	43	5.74
	24	24	25	2.68	23	3.32	20	4.18	21	4.40	22	4.74
	25	25	24	2.68	22	3.61	21	5.07	23	5.94	43	6.11
	26	26	7	4.40	27	4.49	6	4.77	22	6.53	43	7.10
	28	28	56	3.07	23	3.57	29	4.14	20	4.43	44	5.48
	29	29	56	3.14	44	3.48	30	3.77	32	4.32	43	4.63
	30	30	44	3.03	45	3.52	33	3.54	29	3.77	32	4.46
	31	31	46	3.08	33	3.34	45	3.62	30	4.74	54	4.83
	32	32	56	2.89	57	3.11	33	3.42	29	4.32	30	4.46
	33	33	31	3.34	32	3.42	30	3.54	45	5.00	57	5.07
	43	43	44	2.16	21	3.24	20	3.60	5	5.89	45	5.93
	44	44	43	2.16	45	3.86	3	4.16	30	4.24	29	4.87

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt



Tabelle A.2.8.1: Abstände zu den nächsten fünf aktiven WEA in Rotordurchmessern der jeweiligen Nachbar-WEA

	WEA		Nachbar 1		Nachbar 2		Nachbar 3		Nachbar 4		Nachbar 5	
	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Entfernung	Nr.	Entfernung	Nr.	Entfernung	Nr.	Entfernung	Nr.	Entfernung
	45	WEA 45	46	3.34	44	3.55	3	4.15	30	4.54	31	4.66
	46	WEA 46	45	3.34	54	3.87	31	3.97	44	6.58	55	7.12
	56	WEA 56	57	2.55	32	4.37	29	4.75	28	5.32	44	6.87




















## A.3 Ergebnisse

### A.3.1 Situation vor dem Zubau

BBS definiert ☐ Nein  
 Einfluss der Orografie bewerten ☒ Ja  
 Ist Vorherfall ☒ Ja

Tabelle A.3.1.1: Effektive Turbulenzintensitäten auf Nabenhöhe der jeweiligen WEA [%]

WEA				Ergebnisse gemittelt für alle Windgeschwindigkeiten bzw. von 3-29 m/s																												
	Nr.	Bezeichnung	m	Alle	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
	1	1	10	16.3	—	26.5	23.4	21.3	19.7	18.8	17.7	16.7	15.4	14.2	12.9	12.3	11.9	11.5	11.3	11.0	10.8	10.6	10.6	10.5	10.5	10.5	10.5	—	—	—	—	
	2	2	10	16.9	—	27.2	23.9	21.7	20.1	19.1	18.0	17.3	16.2	15.3	14.1	13.3	12.7	12.3	11.9	11.5	11.2	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	—	—	—	—	
	3	3	10	17.9	—	27.5	27.1	25.9	24.0	22.2	19.6	17.9	16.1	14.5	13.0	12.2	11.8	11.4	11.2	11.0	10.8	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	—	—	—	—	
	4	4	10	15.8	—	27.5	24.1	21.8	20.0	18.3	16.9	15.9	14.9	13.9	13.0	12.3	11.8	11.5	11.2	10.9	10.7	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	—	—	—	—	
	5	5	10	15.7	—	26.3	23.2	21.1	19.5	18.1	16.9	16.0	15.1	14.3	13.4	12.8	12.3	11.9	11.5	11.2	11.0	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	—	—	—	—	
	6	6	10	16.1	—	26.5	24.2	22.6	21.1	19.8	18.5	17.6	16.6	15.7	14.3	13.5	12.9	12.5	12.1	11.8	11.6	11.4	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3	—	—	—	—	
	7	7	10	17.9	—	27.7	25.2	23.4	22.1	21.0	20.2	19.7	19.3	15.6	14.3	13.5	12.9	12.5	12.1	11.8	11.5	11.3	11.3	11.2	11.2	11.2	11.2	—	—	—	—	
	8	8	10	19.6	—	30.2	27.2	25.0	23.3	22.0	20.7	19.7	18.7	14.4	13.2	12.5	12.0	11.7	11.4	11.1	10.9	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	—	—	—	—	
	20	20	10	—	31.5	27.1	24.9	23.3	21.7	20.0	18.0	16.5	15.3	13.5	12.7	12.2	11.8	11.5	11.2	11.0	10.8	10.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	21	21	10	—	30.7	26.9	24.9	23.2	21.6	19.7	17.8	16.4	15.2	14.4	13.4	12.8	12.3	12.0	11.7	11.4	11.2	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	22	22	10	—	29.6	25.7	23.7	22.1	20.6	18.9	17.2	16.0	15.0	14.2	13.3	12.7	12.3	11.9	11.6	11.3	11.1	10.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	23	23	10	—	33.1	28.3	25.6	24.0	22.6	21.0	18.8	17.3	16.1	13.9	13.2	12.6	12.1	11.8	11.5	11.2	11.0	10.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	24	24	10	—	31.9	28.1	26.5	24.8	23.0	20.8	18.5	16.5	15.0	13.8	13.1	12.6	12.1	11.8	11.5	11.2	11.0	10.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	25	25	10	—	31.5	27.6	26.1	24.6	23.1	21.2	19.2	17.3	15.9	14.9	14.2	13.6	13.1	12.8	12.5	12.1	11.9	11.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	26	26	10	—	28.9	26.0	23.2	21.5	20.2	19.2	18.1	17.2	16.2	15.1	14.0	13.4	12.9	12.6	12.2	12.0	11.8	11.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	28	28	10	—	30.3	26.9	24.1	22.4	20.8	19.0	17.7	16.7	14.8	13.5	12.7	12.1	11.7	11.3	11.0	10.7	10.5	10.4	10.1	10.1	10.1	10.1	10.0	—	—	—	—	
	29	29	10	—	33.1	29.0	25.9	24.4	22.7	20.8	19.5	18.6	16.3	14.7	13.8	13.0	12.5	12.0	11.7	11.4	11.1	10.9	10.8	10.7	10.7	10.6	10.6	—	—	—	—	

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

Tabelle A.3.1.1: Effektive Turbulenzintensitäten auf Nabenhöhe der jeweiligen WEA [%]






























WEA				Ergebnisse gemittelt für alle Windgeschwindigkeiten bzw. von 3-29 m/s																												
	Nr.	Bezeichnung	m	Alle	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
	30	30	10	—	33.5	28.7	25.8	24.5	22.6	20.9	19.4	18.4	16.9	15.8	14.8	13.9	13.2	12.6	12.2	11.8	11.5	11.2	11.1	11.0	10.9	10.9	10.8	—	—	—	—	
	31	31	10	—	33.0	28.9	26.9	25.8	24.2	22.7	20.9	19.7	18.4	17.2	16.0	15.0	14.1	13.4	12.9	12.4	12.0	11.6	11.4	11.3	11.0	10.8	10.6	—	—	—	—	
	32	32	10	—	34.5	30.8	27.5	25.9	24.0	22.0	20.6	19.8	17.0	15.3	14.2	13.4	12.8	12.3	11.9	11.6	11.3	11.1	11.0	11.0	10.9	10.8	10.7	—	—	—	—	
	33	33	10	—	36.0	31.2	28.1	27.0	25.1	23.1	21.8	21.1	18.0	16.1	15.0	14.1	13.4	12.9	12.4	12.1	11.7	11.4	11.3	11.1	11.0	10.8	10.6	—	—	—	—	
	45	WEA 45	14	—	30.6	27.2	24.4	22.9	21.2	19.8	18.3	17.2	15.8	14.6	13.5	12.7	12.2	11.8	11.5	11.2	11.0	10.9	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.6	—	—	—	
	46	WEA 46	14	—	31.4	27.2	24.5	23.0	21.0	19.0	17.4	16.2	14.2	13.2	12.6	12.2	11.9	11.7	11.5	11.3	11.1	10.9	10.9	10.9	10.8	10.7	10.6	10.5	—	—	—	
	56	WEA 56	14	—	35.5	32.9	29.1	26.6	24.6	22.2	20.1	18.6	16.6	14.7	13.7	12.9	12.3	11.9	11.5	11.2	11.0	10.8	10.7	10.6	10.6	10.5	10.4	—	—	—	—	

Tabelle A.3.1.2: Differenzen zwischen Auslegungswerten und effektiven Turbulenzintensitäten auf Nabenhöhe der jeweiligen WEA [%]

WEA			Ergebnisse gemittelt für alle Windgeschwindigkeiten bzw. von 3-29 m/s																											
	Nr.	Bezeichnung	Alle	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	1	1	3.7	—	8.0	6.6	5.7	5.2	4.5	4.3	4.3	4.8	5.3	6.0	6.1	6.1	6.1	6.0	6.0	5.9	5.9	5.7	5.6	5.4	5.3	5.1	—	—	—	—
	2	2	3.1	—	7.3	6.1	5.3	4.8	4.2	4.0	3.7	4.0	4.2	4.8	5.1	5.3	5.3	5.4	5.5	5.5	5.6	5.4	5.2	5.0	4.9	4.7	—	—	—	—
	3	3	2.1	—	7.0	2.9	1.1	0.9	1.1	2.4	3.1	4.1	5.0	5.9	6.2	6.2	6.2	6.1	6.0	5.9	5.9	5.7	5.5	5.3	5.2	5.0	—	—	—	—
	4	4	4.2	—	7.0	5.9	5.2	4.9	5.0	5.1	5.1	5.3	5.6	5.9	6.1	6.2	6.1	6.1	6.1	6.0	6.0	5.8	5.6	5.4	5.3	5.1	—	—	—	—
	5	5	4.3	—	8.2	6.8	5.9	5.4	5.2	5.1	5.0	5.1	5.2	5.5	5.6	5.7	5.7	5.8	5.8	5.7	5.7	5.5	5.3	5.1	5.0	4.8	—	—	—	—
	6	6	3.9	—	8.0	5.8	4.4	3.8	3.5	3.5	3.4	3.6	3.8	4.6	4.9	5.1	5.1	5.2	5.2	5.1	5.1	5.0	4.8	4.6	4.5	4.3	—	—	—	—
	7	7	2.1	—	6.8	4.8	3.6	2.8	2.3	1.8	1.3	0.9	3.9	4.6	4.9	5.1	5.1	5.2	5.2	5.2	5.2	5.0	4.9	4.7	4.6	4.4	—	—	—	—
	8	8	0.4	—	4.3	2.8	2.0	1.6	1.3	1.3	1.3	1.5	5.1	5.7	5.9	6.0	5.9	5.9	5.9	5.8	5.7	5.5	5.3	5.1	5.0	4.8	—	—	—	—
	20	20	—	5.1	3.0	1.3	0.3	0.0	0.3	1.2	1.8	2.3	3.5	3.8	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.8	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	21	21	—	5.9	3.2	1.3	0.4	0.1	0.6	1.4	1.9	2.4	2.6	3.1	3.3	3.4	3.4	3.4	3.5	3.4	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	22	22	—	7.0	4.4	2.5	1.5	1.1	1.4	2.0	2.3	2.6	2.8	3.2	3.4	3.4	3.5	3.5	3.6	3.5	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	23	23	—	3.5	1.8	0.6	0.4	0.9	0.7	0.4	1.0	1.5	3.1	3.3	3.5	3.6	3.6	3.6	3.7	3.6	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt




Tabelle A.3.1.2: Differenzen zwischen Auslegungswerten und effektiven Turbulenzintensitäten auf Nabenhöhe der jeweiligen WEA [%]

WEA			Ergebnisse gemittelt für alle Windgeschwindigkeiten bzw. von 3-29 m/s																											
	Nr.	Bezeichnung	Alle	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	24	24	—	4.7	2.0	0.3	1.2	1.3	0.5	0.7	1.8	2.6	3.2	3.4	3.5	3.6	3.6	3.6	3.7	3.6	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	25	25	—	5.1	2.5	0.1	1.0	1.4	0.9	0.0	1.0	1.7	2.1	2.3	2.5	2.6	2.6	2.6	2.8	2.7	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	26	26	—	7.7	4.1	3.0	2.1	1.5	1.1	1.1	1.1	1.4	1.9	2.5	2.7	2.8	2.8	2.9	2.9	2.8	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	28	28	—	11.7	7.6	5.9	4.6	4.1	4.3	4.3	4.3	5.4	6.0	6.2	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.2	6.1	6.2	6.0	5.8	5.7	5.6	—	—	—	—
	29	29	—	8.8	5.4	4.0	2.5	2.1	2.4	2.5	2.4	3.8	4.8	5.1	5.4	5.5	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.5	5.4	5.2	5.1	5.0	—	—	—	—
	30	30	—	8.4	5.7	4.1	2.4	2.2	2.3	2.6	2.6	3.2	3.7	4.1	4.5	4.8	5.0	5.1	5.2	5.2	5.3	5.2	5.1	5.0	4.8	4.8	—	—	—	—
	31	31	—	8.9	5.5	3.0	1.1	0.6	0.5	1.1	1.3	1.7	2.3	2.9	3.4	3.9	4.2	4.4	4.6	4.7	4.9	4.9	4.8	4.9	4.9	5.0	—	—	—	—
	32	32	—	7.4	3.6	2.4	1.0	0.8	1.2	1.4	1.2	3.1	4.2	4.7	5.0	5.2	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.3	5.1	5.0	4.9	4.9	—	—	—	—
	33	33	—	5.9	3.2	1.8	0.1	0.3	0.1	0.2	0.1	2.1	3.4	3.9	4.3	4.6	4.7	4.9	4.9	5.0	5.1	5.0	5.0	4.9	4.9	5.0	—	—	—	—
	45	WEA 45	—	2.6	1.0	0.9	0.4	0.7	1.0	1.7	2.1	3.0	3.7	4.4	4.9	5.1	5.3	5.4	5.5	5.5	5.4	5.4	5.3	5.1	5.0	4.9	5.0	—	—	—
	46	WEA 46	—	1.8	1.0	0.8	0.3	0.9	1.8	2.6	3.1	4.6	5.1	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.3	5.2	5.1	5.1	5.1	5.1	—	—	—
	56	WEA 56	—	6.4	1.5	0.8	0.3	0.2	1.0	1.9	2.4	3.5	4.8	5.2	5.5	5.7	5.7	5.8	5.8	5.7	5.7	5.6	5.5	5.3	5.2	5.2	—	—	—	—

## A.3.2 Situation nach dem Zubau

BBS definiert                      Nein  
 Einfluss der Orografie bewerten    Ja  
 Ist Vorherfall                      Nein

Tabelle A.3.2.1: Effektive Turbulenzintensitäten auf Nabenhöhe der jeweiligen WEA [%]

WEA				Ergebnisse gemittelt für alle Windgeschwindigkeiten bzw. von 3-29 m/s																												
	Nr.	Bezeichnung	m	Alle	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
	1	1	10	16.4	—	26.7	23.6	21.5	19.9	19.0	17.8	16.8	15.4	14.2	12.9	12.3	11.9	11.5	11.3	11.0	10.8	10.6	10.6	10.5	10.5	10.5	10.5	—	—	—	—	
	2	2	10	17.5	—	28.1	25.7	23.9	22.1	20.7	19.1	17.6	16.4	15.3	14.1	13.3	12.7	12.3	11.9	11.5	11.2	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	—	—	—	—	
	3	3	10	20.0	—	31.3	31.0	29.4	26.9	24.5	21.9	18.8	16.6	14.6	13.1	12.2	11.8	11.4	11.2	11.0	10.8	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	—	—	—	—	

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

Tabelle A.3.2.1: Effektive Turbulenzintensitäten auf Nabenhöhe der jeweiligen WEA [%]














































WEA				Ergebnisse gemittelt für alle Windgeschwindigkeiten bzw. von 3-29 m/s																											
	Nr.	Bezeichnung	m	Alle	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	4	4	10	16.2	—	27.8	24.8	22.6	20.8	19.2	17.8	16.3	15.1	14.0	13.0	12.4	11.9	11.5	11.2	10.9	10.7	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	—	—	—	—
	5	5	10	16.7	—	27.3	25.1	23.5	21.8	20.4	19.0	17.1	15.8	14.6	13.6	12.8	12.3	11.9	11.5	11.2	11.0	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	—	—	—	—
	6	6	10	16.2	—	26.6	24.3	22.7	21.2	19.8	18.5	17.6	16.6	15.7	14.3	13.5	12.9	12.5	12.1	11.8	11.6	11.4	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3	—	—	—	—
	7	7	10	17.9	—	27.7	25.3	23.5	22.1	21.0	20.2	19.7	19.3	15.6	14.3	13.5	12.9	12.5	12.1	11.8	11.5	11.3	11.3	11.2	11.2	11.2	11.2	—	—	—	—
	8	8	10	19.6	—	30.2	27.2	25.0	23.3	22.0	20.8	19.7	18.7	14.4	13.2	12.5	12.0	11.7	11.4	11.1	10.9	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	—	—	—	—
	20	20	10	—	32.8	29.1	28.3	27.3	26.0	24.9	23.8	21.5	20.0	18.1	16.4	15.1	14.2	13.5	12.9	12.4	12.0	11.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	21	21	10	—	32.7	29.3	28.5	27.3	25.6	24.1	22.7	20.1	18.5	16.6	15.0	13.9	13.1	12.6	12.1	11.8	11.6	11.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	22	22	10	—	29.8	25.9	23.9	22.3	20.8	19.1	17.5	16.2	15.2	14.4	13.4	12.8	12.3	12.0	11.6	11.4	11.2	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	23	23	10	—	33.1	28.3	25.7	24.1	22.7	21.1	19.0	17.5	16.4	14.3	13.5	13.0	12.5	12.1	11.8	11.5	11.3	11.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	24	24	10	—	32.0	28.2	26.5	24.9	23.0	20.9	18.7	16.8	15.3	14.2	13.4	12.8	12.3	11.9	11.6	11.3	11.1	10.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	25	25	10	—	31.6	27.6	26.1	24.7	23.1	21.2	19.2	17.4	16.0	14.9	14.2	13.7	13.1	12.8	12.5	12.2	11.9	11.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	26	26	10	—	29.0	26.0	23.3	21.6	20.3	19.3	18.1	17.2	16.2	15.2	14.1	13.4	12.9	12.6	12.3	12.0	11.8	11.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	28	28	10	—	30.5	27.0	24.3	22.6	20.9	19.2	17.9	16.9	15.1	13.9	13.0	12.4	11.9	11.5	11.2	11.0	10.7	10.6	10.2	10.2	10.1	10.1	10.1	—	—	—	—
	29	29	10	—	33.5	29.4	26.6	25.1	23.5	21.7	20.5	19.2	17.1	15.5	14.4	13.5	12.9	12.4	12.0	11.6	11.4	11.1	11.0	10.9	10.8	10.7	10.6	—	—	—	—
	30	30	10	—	34.0	29.4	27.1	25.7	23.9	22.2	20.8	19.1	17.5	16.2	15.0	14.1	13.3	12.7	12.2	11.8	11.5	11.2	11.1	11.0	10.9	10.9	10.8	—	—	—	—
	31	31	10	—	33.0	28.9	26.9	25.8	24.2	22.7	20.9	19.7	18.5	17.2	16.0	15.0	14.1	13.4	12.9	12.4	12.0	11.6	11.4	11.3	11.0	10.8	10.6	—	—	—	—
	32	32	10	—	34.5	30.9	27.5	25.9	24.0	22.0	20.7	19.8	17.1	15.3	14.2	13.4	12.8	12.3	11.9	11.6	11.3	11.1	11.0	11.0	10.9	10.8	10.7	—	—	—	—
	33	33	10	—	36.0	31.2	28.1	27.1	25.1	23.1	21.9	21.1	18.1	16.1	15.0	14.1	13.4	12.9	12.4	12.1	11.7	11.4	11.3	11.1	11.0	10.8	10.6	—	—	—	—
	43	43	10	—	33.3	30.3	29.7	28.3	26.3	24.6	22.9	20.0	18.0	15.9	14.2	13.1	12.4	11.9	11.5	11.2	11.0	10.7	10.7	10.7	10.8	10.8	10.8	—	—	—	—
	44	44	10	—	34.6	31.6	30.8	29.3	27.0	25.0	23.2	20.5	18.6	16.9	14.9	13.7	12.9	12.3	11.9	11.5	11.2	10.9	10.9	10.8	10.8	10.8	10.8	—	—	—	—
	45	WEA 45	14	—	31.1	27.5	25.0	23.3	21.5	20.0	18.5	17.3	15.8	14.6	13.5	12.7	12.2	11.8	11.5	11.2	11.0	10.9	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.6	—	—	—
	46	WEA 46	14	—	31.4	27.2	24.5	23.0	21.0	19.0	17.4	16.2	14.2	13.2	12.6	12.2	11.9	11.7	11.5	11.3	11.1	10.9	10.9	10.9	10.8	10.7	10.6	10.5	—	—	—
	56	WEA 56	14	—	35.5	32.9	29.1	26.6	24.6	22.2	20.1	18.6	16.6	14.8	13.7	13.0	12.4	12.0	11.6	11.3	11.1	10.9	10.8	10.8	10.7	10.6	10.6	—	—	—	—

Tabelle A.3.2.2: Extremwerte der Turbulenzintensität auf Nabenhöhe der jeweiligen WEA [%]

WEA				Ergebnisse gemittelt für alle Windgeschwindigkeiten bzw. von 3-29 m/s																											
	Nr.	Bezeichnung	m	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
	1	1	10	—	31.4	27.8	25.7	24.1	23.7	22.6	21.9	20.5	19.2	16.5	15.1	14.3	13.7	13.3	12.9	12.6	12.3	12.2	12.2	12.1	12.1	12.0	—	—	—	—	
	2	2	10	—	32.6	30.8	29.5	27.7	26.2	24.9	22.7	21.3	19.9	17.3	15.7	14.6	13.8	13.2	12.6	12.2	11.8	11.7	11.7	11.6	11.6	11.6	—	—	—	—	
	3	3	10	—	38.3	38.7	37.5	35.4	33.6	31.9	28.1	25.7	22.7	19.9	18.0	16.5	15.4	14.4	13.7	13.1	12.5	12.0	11.8	11.6	11.6	11.5	—	—	—	—	
	4	4	10	—	33.2	29.2	26.5	24.5	22.8	21.6	19.9	19.1	18.1	17.2	16.2	15.3	14.6	14.0	13.4	12.8	12.3	12.3	12.3	12.3	12.3	12.3	—	—	—	—	
	5	5	10	—	31.1	30.5	29.2	27.4	25.9	24.6	22.0	20.3	18.4	16.4	15.1	14.1	13.4	12.8	12.5	12.2	12.0	12.0	11.9	11.9	11.9	11.8	—	—	—	—	
	6	6	10	—	30.3	28.9	27.4	25.8	23.7	21.4	19.7	18.5	17.4	15.2	14.2	13.4	13.0	12.7	12.4	12.2	12.0	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9	—	—	—	—	
	7	7	10	—	32.1	29.1	27.7	26.1	24.0	22.8	22.0	21.4	16.9	15.1	14.1	13.3	12.9	12.7	12.5	12.3	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	—	—	—	—	
	8	8	10	—	38.1	34.5	31.9	30.1	28.6	27.4	26.5	25.8	19.7	17.7	16.4	15.4	14.7	14.0	13.6	13.1	12.8	12.7	12.6	12.5	12.4	12.3	—	—	—	—	
	20	20	10	36.8	32.6	32.2	30.9	29.1	27.5	26.1	23.2	21.4	19.1	17.1	15.7	14.6	13.8	13.1	12.5	12.1	11.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	21	21	10	37.3	34.3	34.2	33.0	31.1	29.4	27.9	24.7	22.7	20.2	17.9	16.3	15.1	14.2	13.4	12.8	12.3	11.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	22	22	10	32.2	29.0	27.8	26.4	24.8	22.8	20.6	18.4	16.5	15.1	14.1	13.4	13.0	12.7	12.4	12.1	11.9	11.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	23	23	10	40.6	34.9	31.5	29.8	28.5	27.1	24.4	23.1	22.2	16.7	15.2	14.2	13.4	12.8	12.3	11.9	11.6	11.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	24	24	10	36.6	33.3	32.2	30.7	29.0	26.6	23.9	21.3	19.0	17.2	16.0	15.2	14.3	13.7	13.2	12.7	12.3	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	25	25	10	35.2	32.0	31.0	29.6	28.0	25.7	23.0	20.4	18.3	16.5	15.3	14.5	13.6	13.2	13.0	12.8	12.6	12.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	26	26	10	32.1	29.1	25.8	23.9	22.3	21.6	20.6	19.9	18.7	17.6	15.5	14.2	13.4	12.9	12.6	12.4	12.2	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	28	28	10	34.7	32.5	28.9	26.4	24.5	22.2	20.3	19.0	16.8	15.4	14.2	13.3	12.7	12.2	11.9	11.5	11.2	11.0	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	—	—	—	—	
	29	29	10	37.6	33.5	29.7	27.7	26.0	24.7	22.7	21.2	20.3	17.3	15.8	14.7	13.9	13.2	12.7	12.3	11.9	11.6	11.3	11.2	11.2	11.1	11.1	—	—	—	—	
	30	30	10	38.6	33.3	31.0	29.6	27.8	26.3	24.9	22.3	20.6	18.6	16.8	15.6	14.6	13.9	13.2	12.7	12.3	11.9	11.7	11.5	11.4	11.3	11.2	—	—	—	—	
	31	31	10	40.2	34.8	31.2	30.0	27.7	25.2	23.7	22.6	20.1	18.7	17.3	16.1	15.1	14.3	13.6	13.1	12.7	12.3	12.2	12.1	12.0	11.8	11.7	—	—	—	—	
	32	32	10	39.3	35.6	31.6	29.2	27.0	24.5	23.1	22.1	18.6	16.8	15.5	14.5	13.7	13.1	12.6	12.2	11.8	11.5	11.4	11.2	11.1	11.0	11.0	—	—	—	—	
	33	33	10	41.2	35.7	32.0	30.7	28.4	25.8	24.2	23.2	19.6	17.2	15.8	14.8	13.9	13.3	12.8	12.3	12.0	11.7	11.6	11.5	11.4	11.3	11.3	—	—	—	—	
	43	43	10	38.6	35.9	36.2	35.0	33.0	31.3	29.7	26.1	23.9	21.2	18.6	16.8	15.5	14.5	13.6	12.9	12.3	11.8	11.3	11.1	11.1	11.1	11.1	—	—	—	—	
	44	44	10	39.8	36.9	37.2	36.0	34.0	32.2	30.6	26.9	24.7	21.9	19.3	17.4	16.0	15.0	14.1	13.4	12.8	12.2	11.8	11.4	11.0	10.9	11.0	—	—	—	—	

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt



Tabelle A.3.2.2: Extremwerte der Turbulenzintensität auf Nabenhöhe der jeweiligen WEA [%]



















WEA				Ergebnisse gemittelt für alle Windgeschwindigkeiten bzw. von 3-29 m/s																											
	Nr.	Bezeichnung	m	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
	45	WEA 45	14	34.7	29.7	27.7	26.3	24.7	23.3	22.1	20.4	19.1	17.9	15.7	14.4	13.5	12.9	12.4	12.0	11.6	11.3	11.3	11.3	11.2	11.2	11.2	11.1	—	—	—	
	46	WEA 46	14	36.7	31.5	28.1	26.8	24.7	22.7	21.2	20.3	18.2	17.0	15.7	14.7	13.8	13.1	12.5	12.0	11.7	11.4	11.3	11.2	11.2	11.2	11.2	11.2	—	—	—	
	56	WEA 56	14	40.0	38.2	34.0	31.2	28.9	26.2	23.8	21.7	20.0	17.6	16.2	15.0	14.2	13.5	12.9	12.4	12.0	11.7	11.5	11.4	11.3	11.3	11.3	—	—	—	—	

Tabelle A.3.2.3: Differenzen zwischen Auslegungswerten und effektiven Turbulenzintensitäten auf Nabenhöhe der jeweiligen WEA [%]

WEA			Ergebnisse gemittelt für alle Windgeschwindigkeiten bzw. von 3-29 m/s																											
	Nr.	Bezeichnung	Alle	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	1	1	3.6	—	7.8	6.4	5.5	5.0	4.3	4.2	4.2	4.8	5.3	6.0	6.1	6.1	6.1	6.0	6.0	5.9	5.9	5.7	5.6	5.4	5.3	5.1	—	—	—	—
	2	2	2.5	—	6.4	4.3	3.1	2.8	2.6	2.9	3.4	3.8	4.2	4.8	5.1	5.3	5.3	5.4	5.5	5.5	5.6	5.4	5.2	5.0	4.9	4.7	—	—	—	—
	3	3	0.0	—	3.2	1.0	2.4	2.0	1.2	0.1	2.2	3.6	4.9	5.8	6.2	6.2	6.2	6.1	6.0	5.9	5.9	5.7	5.5	5.3	5.2	5.0	—	—	—	—
	4	4	3.8	—	6.7	5.2	4.4	4.1	4.1	4.2	4.7	5.1	5.5	5.9	6.0	6.1	6.1	6.1	6.1	6.0	6.0	5.8	5.6	5.4	5.3	5.1	—	—	—	—
	5	5	3.3	—	7.2	4.9	3.5	3.1	2.9	3.0	3.9	4.4	4.9	5.3	5.6	5.7	5.7	5.8	5.8	5.7	5.7	5.5	5.3	5.1	5.0	4.8	—	—	—	—
	6	6	3.8	—	7.9	5.7	4.3	3.7	3.5	3.5	3.4	3.6	3.8	4.6	4.9	5.1	5.1	5.2	5.2	5.1	5.1	5.0	4.8	4.6	4.5	4.3	—	—	—	—
	7	7	2.1	—	6.8	4.7	3.5	2.8	2.3	1.8	1.3	0.9	3.9	4.6	4.9	5.1	5.1	5.2	5.2	5.2	5.2	5.0	4.9	4.7	4.6	4.4	—	—	—	—
	8	8	0.4	—	4.3	2.8	2.0	1.6	1.3	1.2	1.3	1.5	5.1	5.7	5.9	6.0	5.9	5.9	5.9	5.8	5.7	5.5	5.3	5.1	5.0	4.8	—	—	—	—
	20	20	—	3.8	1.0	2.1	3.7	4.3	4.6	4.6	3.2	2.4	1.1	0.1	1.0	1.5	1.9	2.2	2.5	2.6	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	21	21	—	3.9	0.8	2.3	3.7	3.9	3.8	3.5	1.8	0.9	0.4	1.5	2.2	2.6	2.8	3.0	3.1	3.0	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	22	22	—	6.8	4.2	2.3	1.3	0.9	1.2	1.7	2.1	2.4	2.6	3.1	3.3	3.4	3.4	3.5	3.5	3.4	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	23	23	—	3.5	1.8	0.5	0.5	1.0	0.8	0.2	0.8	1.2	2.7	3.0	3.1	3.2	3.3	3.3	3.4	3.3	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	24	24	—	4.6	1.9	0.3	1.3	1.3	0.6	0.5	1.5	2.3	2.8	3.1	3.3	3.4	3.5	3.5	3.6	3.5	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	25	25	—	5.0	2.5	0.1	1.1	1.4	0.9	0.0	0.9	1.6	2.1	2.3	2.4	2.6	2.6	2.6	2.7	2.7	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	26	26	—	7.6	4.1	2.9	2.0	1.4	1.0	1.1	1.1	1.4	1.8	2.4	2.7	2.8	2.8	2.8	2.9	2.8	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	28	28	—	11.5	7.5	5.7	4.4	4.0	4.1	4.1	4.1	5.1	5.6	5.9	6.0	6.1	6.1	6.1	6.0	6.0	5.9	6.1	5.9	5.8	5.7	5.5	—	—	—	—

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

Tabelle A.3.2.3: Differenzen zwischen Auslegungswerten und effektiven Turbulenzintensitäten auf Nabenhöhe der jeweiligen WEA [%]





































WEA			Ergebnisse gemittelt für alle Windgeschwindigkeiten bzw. von 3-29 m/s																												
	Nr.	Bezeichnung	Alle	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
	29	29	—	8.4	5.0	3.3	1.8	1.3	1.5	1.5	1.8	3.0	4.0	4.5	4.9	5.1	5.2	5.3	5.4	5.3	5.4	5.3	5.2	5.1	5.0	5.0	—	—	—	—	
	30	30	—	7.9	5.0	2.8	1.2	0.9	1.0	1.2	1.9	2.6	3.3	3.9	4.3	4.7	4.9	5.1	5.2	5.2	5.3	5.2	5.1	5.0	4.8	4.8	—	—	—	—	
	31	31	—	8.9	5.5	3.0	1.1	0.6	0.5	1.1	1.3	1.6	2.3	2.9	3.4	3.9	4.2	4.4	4.6	4.7	4.9	4.9	4.8	4.9	4.9	5.0	—	—	—	—	
	32	32	—	7.4	3.5	2.4	1.0	0.8	1.2	1.3	1.2	3.0	4.2	4.7	5.0	5.2	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.3	5.1	5.0	4.9	4.9	—	—	—	—	
	33	33	—	5.9	3.2	1.8	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	2.0	3.4	3.9	4.3	4.6	4.7	4.9	4.9	5.0	5.1	5.0	5.0	4.9	4.9	5.0	—	—	—	—	
	43	43	—	5.7	5.7	3.7	2.4	2.1	1.9	2.3	2.9	2.7	2.8	2.7	2.9	3.0	3.0	3.0	3.0	2.9	3.0	3.0	2.8	2.5	2.3	2.2	—	—	—	—	
	44	44	—	4.4	4.4	2.6	1.4	1.4	1.5	2.0	2.4	2.1	1.8	2.0	2.3	2.5	2.6	2.6	2.7	2.7	2.8	2.8	2.7	2.5	2.3	2.2	—	—	—	—	
	45	WEA 45	—	2.1	0.7	0.3	0.0	0.4	0.8	1.5	2.0	3.0	3.7	4.4	4.9	5.1	5.3	5.4	5.5	5.5	5.4	5.4	5.3	5.1	5.0	4.9	5.0	—	—	—	—
	46	WEA 46	—	1.8	1.0	0.8	0.3	0.9	1.8	2.6	3.1	4.6	5.1	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.3	5.2	5.1	5.1	5.1	5.1	—	—	—	—
	56	WEA 56	—	6.4	1.5	0.8	0.3	0.2	1.0	1.9	2.4	3.5	4.7	5.2	5.4	5.6	5.6	5.7	5.7	5.6	5.6	5.5	5.3	5.2	5.1	5.0	—	—	—	—	—

Tabelle A.3.2.4: Eigenschaften und Windbedingungen der jeweiligen WEA

WEA-Eigenschaften					Nächste WEA		Ergebnisse														
	Nr.	WEA-Typ	z <sub>hub</sub> [m]	D [m]	BBS	Abstand in D	Nr.	Geschützt durch BBS	m [-]	Komplex	α <sub>n</sub> [-]	φ [°]	ρ [kg/m³]	WZ	v <sub>50</sub> GK2 [m/s]	v <sub>50</sub> GK1 [m/s]	A [m/s]	A ρ <sub>korrr</sub> [m/s]	k [-]	v <sub>ave</sub> [m/s]	v <sub>ave</sub> ρ <sub>korrr</sub> [m/s]
	1	Suedwind S70 1.5MW	98	70	Nein	3.599	4	Nein	10	Nein	0.13	0.1	1.238	2 / II	36		6.2	6.17	2.344	5.5	5.47
	2	Suedwind S70 1.5MW	98	70	Nein	2.901	43	Nein	10	Nein	0.13	0.1	1.238	2 / II	36		6.2	6.17	2.344	5.5	5.47
	3	Vestas V80 2.0MW	100	80	Nein	2.056	44	Nein	10	Nein	0.13	0.2	1.238	2 / II	36.1		6.21	6.19	2.348	5.51	5.48
	4	Vestas V80 2.0MW	100	80	Nein	3.676	44	Nein	10	Nein	0.13	0.1	1.238	2 / II	36.1		6.21	6.19	2.348	5.51	5.48
	5	Vestas V80 2.0MW	100	80	Nein	2.91	43	Nein	10	Nein	0.13	0.1	1.238	2 / II	36.1		6.21	6.19	2.348	5.51	5.48
	6	Vestas V80 2.0MW	100	80	Nein	3.182	26	Nein	10	Nein	0.13	0.1	1.238	2 / II	36.1		6.21	6.19	2.348	5.51	5.48
	7	Vestas V80 2.0MW	100	80	Nein	2.932	26	Nein	10	Nein	0.13	0.1	1.238	2 / II	36.1		6.21	6.19	2.348	5.51	5.48
	8	Vestas V80 2.0MW	100	80	Nein	3.68	12	Nein	10	Nein	0.13	0.1	1.238	2 / II	36.1		6.21	6.19	2.348	5.51	5.48

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt




















Tabelle A.3.2.4: Eigenschaften und Windbedingungen der jeweiligen WEA

WEA-Eigenschaften						Nächste WEA		Ergebnisse													
	Nr.	WEA-Typ	z <sub>hub</sub> [m]	D [m]	BBS	Abstand in D	Nr.	Geschützt durch BBS	m [-]	Komplex	α <sub>n</sub> [-]	φ [°]	ρ [kg/m³]	WZ	v <sub>50</sub> GK2 [m/s]	v <sub>50</sub> GK1 [m/s]	A [m/s]	A ρ <sub>korrr</sub> [m/s]	k [-]	v <sub>ave</sub> [m/s]	v <sub>ave</sub> ρ <sub>korrr</sub> [m/s]
	20	GE 2.5-120 2.5MW	139	120	Nein	2.669	43	Nein	10	Nein	0.12	0.0	1.233	2 / II	38.1		6.76	6.78	2.293	5.99	6.01
	21	GE 2.5-120 2.5MW	139	120	Nein	2.402	43	Nein	10	Nein	0.12	0.1	1.233	2 / II	38.1		6.76	6.78	2.293	5.99	6.01
	22	GE 2.5-120 2.5MW	139	120	Nein	3.061	21	Nein	10	Nein	0.13	0.1	1.233	2 / II	38.1		6.76	6.78	2.293	5.99	6.01
	23	GE 2.5-120 2.5MW	139	120	Nein	3.32	24	Nein	10	Nein	0.12	0.1	1.233	2 / II	38.1		6.76	6.78	2.293	5.99	6.01
	24	GE 2.5-120 2.5MW	139	120	Nein	2.681	25	Nein	10	Nein	0.12	0.1	1.233	2 / II	38.1		6.76	6.78	2.293	5.99	6.01
	25	GE 2.5-120 2.5MW	110	120	Nein	2.681	24	Nein	10	Nein	0.13	0.1	1.236	2 / II	36.7		6.29	6.32	2.348	5.58	5.6
	26	GE 2.5-120 2.5MW	139	120	Nein	4.398	7	Nein	10	Nein	0.13	0.1	1.233	2 / II	38.1		6.76	6.78	2.293	5.99	6.01
	28	ENERCON E-101 3.05MW	149	101	Nein	3.068	56	Nein	10	Nein	0.12	0.1	1.232	2 / II	38.5		6.82	6.84	2.287	6.04	6.06
	29	ENERCON E-115 3.0MW	149.08	115.7	Nein	3.137	56	Nein	10	Nein	0.12	0.2	1.232	2 / II	38.5		6.82	6.84	2.287	6.04	6.06
	30	ENERCON E-115 3.0MW	149.08	115.7	Nein	3.029	44	Nein	10	Nein	0.12	0.2	1.232	2 / II	38.5		6.82	6.84	2.287	6.04	6.06
	31	ENERCON E-115 3.0MW	149.08	115.7	Nein	3.077	46	Nein	10	Nein	0.12	0.1	1.232	2 / II	38.5		6.82	6.84	2.287	6.04	6.06
	32	ENERCON E-115 3.0MW	149.08	115.7	Nein	2.89	56	Nein	10	Nein	0.12	0.1	1.232	2 / II	38.5		6.82	6.84	2.287	6.04	6.06
	33	ENERCON E-115 3.0MW	149.08	115.7	Nein	3.342	31	Nein	10	Nein	0.12	0.1	1.232	2 / II	38.5		6.82	6.84	2.287	6.04	6.06
	43	Vestas V162-7.2 Mode SO7200 (not HH 138m 166m) restricted	169	162	Nein	2.155	44	Nein	10	Nein	0.12	0.0	1.229	2 / II	39.3		7.1	7.11	2.244	6.29	6.3
	44	Vestas V162-7.2 Mode SO7200 (not HH 138m 166m) restricted	169	162	Nein	2.155	43	Nein	10	Nein	0.12	0.1	1.229	2 / II	39.3		7.1	7.11	2.244	6.29	6.3
	45	Nordex N149/5.X HH>100m Mode 0 5.7MW (HH120m on request)	164	149.1	Nein	3.34	46	Nein	14	Nein	0.12	0.2	1.230	2 / II	39.1		7.08	7.06	2.234	6.27	6.25
	46	Nordex N149/5.X HH>100m Mode 0 5.7MW (HH120m on request)	164	149.1	Nein	3.34	45	Nein	14	Nein	0.12	0.1	1.230	2 / II	39.1		7.08	7.05	2.234	6.27	6.25
	56	ENERCON E-175 EP5 Mode OM0s	162	175	Nein	2.554	57	Nein	14	Nein	0.12	0.1	1.230	2 / II	39		7.07	7.08	2.23	6.26	6.27

### A.3.3 Berechnungsvariante “Woehlerlinienkoeffizient m=4”

BBS definiert                      Nein  
 Einfluss der Orografie bewerten    Ja  
 Ist Vorherfall                      Nein

Tabelle A.3.3.1: Effektive Turbulenzintensitäten auf Nabenhöhe der jeweiligen WEA [%]

WEA				Ergebnisse gemittelt für alle Windgeschwindigkeiten bzw. von 3-29 m/s																													
	Nr.	Bezeichnung	m	Alle	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
	1	1	4	15.6	—	26.1	23.0	20.7	19.0	17.7	16.4	15.3	14.2	13.3	12.6	12.1	11.7	11.4	11.1	10.9	10.7	10.5	10.5	10.4	10.4	10.4	10.4	—	—	—	—		
	2	2	4	16.6	—	27.4	24.5	22.4	20.6	19.1	17.7	16.5	15.5	14.7	13.8	13.2	12.6	12.2	11.8	11.5	11.1	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	—	—	—	—		
	3	3	4	17.6	—	29.1	27.2	24.9	22.4	20.1	17.8	15.9	14.5	13.4	12.6	12.1	11.7	11.4	11.2	11.0	10.8	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	—	—	—	—		
	4	4	4	15.9	—	26.9	23.8	21.6	19.7	18.1	16.6	15.3	14.3	13.4	12.6	12.1	11.7	11.4	11.1	10.9	10.7	10.5	10.5	10.5	10.4	10.4	10.5	—	—	—	—		
	5	5	4	16.1	—	26.9	24.2	22.1	20.4	18.8	17.5	16.2	15.1	14.2	13.3	12.7	12.2	11.8	11.5	11.2	10.9	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	—	—	—	—		
	6	6	4	16.1	—	26.4	23.8	21.9	20.4	19.3	18.1	17.3	16.5	15.6	14.4	13.7	13.2	12.8	12.5	12.2	12.0	11.8	11.8	11.8	11.7	11.7	11.7	—	—	—	—		
	7	7	4	16.5	—	26.6	23.9	22.0	20.6	19.6	18.8	18.3	17.9	15.1	14.1	13.4	12.8	12.4	12.1	11.7	11.5	11.3	11.2	11.2	11.1	11.1	11.1	—	—	—	—		
	8	8	4	16.2	—	26.9	23.8	21.5	19.8	18.3	17.0	15.9	14.9	13.4	12.7	12.2	11.8	11.5	11.3	11.1	10.9	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	—	—	—	—		
	20	20	4	—	33.0	28.8	27.2	26.0	24.8	23.7	22.7	20.8	19.5	17.9	16.4	15.3	14.5	13.8	13.2	12.8	12.3	11.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	21	21	4	—	32.6	28.7	26.7	24.9	23.1	21.5	20.1	18.3	17.0	15.8	14.6	13.8	13.2	12.7	12.4	12.1	11.9	11.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	22	22	4	—	30.0	25.7	23.3	21.5	19.9	18.4	17.1	16.0	15.1	14.3	13.4	12.8	12.3	11.9	11.6	11.4	11.1	10.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	23	23	4	—	32.3	27.4	24.7	22.9	21.4	20.0	18.4	17.1	16.0	14.8	14.1	13.5	13.1	12.7	12.4	12.1	11.9	11.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	24	24	4	—	31.7	27.2	24.9	23.0	21.3	19.6	17.9	16.4	15.2	14.1	13.4	12.8	12.3	12.0	11.7	11.4	11.1	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	25	25	4	—	31.9	27.2	25.0	23.3	21.8	20.3	18.8	17.4	16.2	15.3	14.6	14.1	13.6	13.3	13.0	12.7	12.5	12.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	26	26	4	—	28.9	26.0	23.1	21.2	19.9	18.9	17.8	16.9	16.0	15.0	14.1	13.5	13.0	12.7	12.4	12.1	11.9	11.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	28	28	4	—	30.4	26.2	23.5	21.8	20.3	18.8	17.7	16.7	15.3	14.3	13.5	12.9	12.5	12.1	11.8	11.5	11.3	11.1	10.4	10.4	10.3	10.3	10.3	—	—	—	—	—	—
	29	29	4	—	32.9	28.5	25.8	24.3	22.6	21.0	19.8	18.6	16.9	15.5	14.5	13.8	13.2	12.7	12.3	11.9	11.6	11.3	11.2	11.0	10.9	10.7	10.6	—	—	—	—	—	—
	30	30	4	—	33.4	28.8	26.2	24.6	22.8	21.1	19.7	18.3	16.9	15.7	14.7	13.9	13.2	12.7	12.2	11.9	11.6	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3	—	—	—	—	—	—
	31	31	4	—	31.7	27.6	25.5	24.1	22.5	21.1	19.6	18.5	17.4	16.3	15.3	14.5	13.7	13.1	12.6	12.2	11.8	11.5	11.3	11.1	10.9	10.7	10.5	—	—	—	—	—	—

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

Tabelle A.3.3.1: Effektive Turbulenzintensitäten auf Nabenhöhe der jeweiligen WEA [%]
































WEA				Ergebnisse gemittelt für alle Windgeschwindigkeiten bzw. von 3-29 m/s																											
	Nr.	Bezeichnung	m	Alle	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	32	32	4	—	33.7	29.5	26.3	24.7	22.9	21.2	20.0	19.1	17.0	15.6	14.6	13.9	13.4	12.9	12.5	12.2	11.9	11.6	11.5	11.4	11.3	11.2	11.0	—	—	—	—
	33	33	4	—	34.3	29.5	26.4	25.0	23.3	21.6	20.5	19.7	17.5	16.1	15.1	14.4	13.8	13.3	12.8	12.4	12.1	11.8	11.6	11.4	11.2	11.0	10.7	—	—	—	—
	43	43	4	—	33.1	29.6	27.2	25.1	23.0	21.1	19.4	17.5	16.1	14.9	13.8	13.1	12.5	12.1	11.7	11.4	11.2	11.0	11.0	11.1	11.2	11.3	11.5	—	—	—	—
	44	44	4	—	34.0	30.6	28.2	26.1	23.9	22.1	20.5	19.1	17.6	16.4	14.8	13.8	13.1	12.5	12.1	11.7	11.5	11.2	11.2	11.2	11.3	11.3	11.5	—	—	—	—
	45	WEA 45	4	—	31.0	27.3	24.3	22.2	20.3	18.6	17.1	16.0	14.7	13.8	13.1	12.6	12.1	11.8	11.6	11.3	11.2	11.0	11.0	11.1	11.1	11.2	11.3	10.8	—	—	—
	46	WEA 46	4	—	30.2	25.6	22.6	20.5	18.6	16.9	15.6	14.5	13.6	13.0	12.5	12.2	11.9	11.6	11.4	11.2	11.0	10.8	10.8	10.8	10.7	10.6	10.5	10.4	—	—	—
	56	WEA 56	4	—	33.9	29.5	26.1	24.1	22.3	20.5	19.2	18.2	16.4	15.2	14.4	13.7	13.2	12.8	12.5	12.2	11.9	11.7	11.6	11.5	11.4	11.3	11.1	—	—	—	—

Tabelle A.3.3.2: Differenzen zwischen Auslegungswerten und effektiven Turbulenzintensitäten auf Nabenhöhe der jeweiligen WEA [%]

WEA			Ergebnisse gemittelt für alle Windgeschwindigkeiten bzw. von 3-29 m/s																												
	Nr.	Bezeichnung	Alle	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
	1	1	4.4	—	8.4	7.0	6.3	5.9	5.6	5.6	5.7	6.0	6.2	6.3	6.3	6.3	6.2	6.2	6.1	6.0	6.0	5.8	5.7	5.5	5.4	5.2	—	—	—	—	
	2	2	3.4	—	7.1	5.5	4.6	4.3	4.2	4.3	4.5	4.7	4.8	5.1	5.2	5.4	5.4	5.5	5.5	5.6	5.7	5.5	5.3	5.1	5.0	4.8	—	—	—	—	
	3	3	2.4	—	5.4	2.8	2.1	2.5	3.2	4.2	5.1	5.7	6.1	6.3	6.3	6.3	6.2	6.1	6.0	5.9	5.9	5.7	5.5	5.3	5.2	5.0	—	—	—	—	
	4	4	4.1	—	7.6	6.2	5.4	5.2	5.2	5.4	5.7	5.9	6.1	6.3	6.3	6.3	6.2	6.2	6.1	6.0	6.0	5.8	5.6	5.5	5.4	5.1	—	—	—	—	
	5	5	3.9	—	7.6	5.8	4.9	4.5	4.5	4.5	4.8	5.1	5.3	5.6	5.7	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.6	5.4	5.2	5.1	4.9	—	—	—	—	
	6	6	3.9	—	8.1	6.2	5.1	4.5	4.0	3.9	3.7	3.7	3.9	4.5	4.7	4.8	4.8	4.8	4.8	4.7	4.7	4.5	4.3	4.2	4.1	3.9	—	—	—	—	
	7	7	3.5	—	7.9	6.1	5.0	4.3	3.7	3.2	2.7	2.3	4.4	4.8	5.0	5.2	5.2	5.2	5.3	5.2	5.2	5.1	4.9	4.8	4.7	4.5	—	—	—	—	
	8	8	3.8	—	7.6	6.2	5.5	5.1	5.0	5.0	5.1	5.3	6.1	6.2	6.2	6.2	6.1	6.0	5.9	5.8	5.8	5.6	5.4	5.2	5.1	4.9	—	—	—	—	
	20	20	—	3.6	1.3	1.0	2.4	3.1	3.4	3.5	2.5	1.9	0.9	0.1	0.8	1.2	1.6	1.9	2.1	2.3	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	21	21	—	4.0	1.4	0.5	1.3	1.4	1.2	0.9	0.0	0.6	1.2	1.9	2.3	2.5	2.7	2.7	2.8	2.7	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	22	22	—	6.6	4.4	2.9	2.1	1.8	1.9	2.1	2.3	2.5	2.7	3.1	3.3	3.4	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	23	23	—	4.3	2.7	1.5	0.7	0.3	0.3	0.8	1.2	1.6	2.2	2.4	2.6	2.6	2.7	2.7	2.8	2.7	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt


Tabelle A.3.3.2: Differenzen zwischen Auslegungswerten und effektiven Turbulenzintensitäten auf Nabenhöhe der jeweiligen WEA [%]

WEA			Ergebnisse gemittelt für alle Windgeschwindigkeiten bzw. von 3-29 m/s																											
	Nr.	Bezeichnung	Alle	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	24	24	—	4.9	2.9	1.3	0.6	0.4	0.7	1.3	1.9	2.4	2.9	3.1	3.3	3.4	3.4	3.4	3.5	3.5	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	25	25	—	4.7	2.9	1.2	0.3	0.1	0.0	0.4	0.9	1.4	1.7	1.9	2.0	2.1	2.1	2.1	2.2	2.1	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	26	26	—	7.7	4.1	3.1	2.4	1.8	1.4	1.4	1.4	1.6	2.0	2.4	2.6	2.7	2.7	2.7	2.8	2.7	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	28	28	—	11.6	8.3	6.5	5.2	4.6	4.5	4.3	4.3	4.9	5.2	5.4	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.4	5.4	5.9	5.7	5.6	5.5	5.3	—	—	—	—
	29	29	—	9.0	5.9	4.1	2.6	2.2	2.2	2.2	2.4	3.2	4.0	4.4	4.6	4.8	4.9	5.0	5.1	5.1	5.2	5.1	5.1	5.0	5.0	5.0	—	—	—	—
	30	30	—	8.5	5.6	3.7	2.3	2.0	2.1	2.3	2.7	3.2	3.8	4.2	4.5	4.8	4.9	5.1	5.1	5.1	5.2	5.0	4.8	4.6	4.4	4.3	—	—	—	—
	31	31	—	10.2	6.8	4.4	2.8	2.3	2.1	2.4	2.5	2.7	3.2	3.6	3.9	4.3	4.5	4.7	4.8	4.9	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.1	—	—	—	—
	32	32	—	8.2	4.9	3.6	2.2	1.9	2.0	2.0	1.9	3.1	3.9	4.3	4.5	4.6	4.7	4.8	4.8	4.8	4.9	4.8	4.7	4.6	4.5	4.6	—	—	—	—
	33	33	—	7.6	4.9	3.5	1.9	1.5	1.6	1.5	1.3	2.6	3.4	3.8	4.0	4.2	4.3	4.5	4.6	4.6	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.9	—	—	—	—
	43	43	—	5.9	6.4	6.2	5.6	5.4	5.4	5.8	5.4	4.6	3.8	3.1	2.9	2.9	2.8	2.8	2.8	2.7	2.7	2.7	2.4	2.1	1.8	1.5	—	—	—	—
	44	44	—	5.0	5.4	5.2	4.6	4.5	4.4	4.7	3.8	3.1	2.3	2.1	2.2	2.3	2.4	2.4	2.5	2.4	2.5	2.5	2.3	2.0	1.8	1.5	—	—	—	—
	45	WEA 45	—	2.2	0.9	1.0	1.1	1.6	2.2	2.9	3.3	4.1	4.5	4.8	5.0	5.2	5.3	5.3	5.4	5.3	5.3	5.2	5.0	4.8	4.6	4.4	4.8	—	—	—
	46	WEA 46	—	3.0	2.6	2.7	2.8	3.3	3.9	4.4	4.8	5.2	5.3	5.4	5.4	5.4	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.4	5.3	5.2	5.2	5.2	5.2	—	—	—
	56	WEA 56	—	8.0	4.9	3.8	2.8	2.5	2.7	2.8	2.8	3.7	4.3	4.5	4.7	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.7	4.6	4.5	4.4	4.5	—	—	—	—

#### A.3.4 Berechnungsvariante “Woehlerlinienkoeffizient m=8”

BBS definiert                      Nein  
 Einfluss der Orografie bewerten    Ja  
 Ist Vorherfall                      Nein























Tabelle A.3.4.1: Effektive Turbulenzintensitäten auf Nabenhöhe der jeweiligen WEA [%]

WEA				Ergebnisse gemittelt für alle Windgeschwindigkeiten bzw. von 3-29 m/s																												
	Nr.	Bezeichnung	m	Alle	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
	1	1	8	16.0	—	26.3	23.3	21.2	19.6	18.5	17.3	16.2	14.9	13.8	12.8	12.2	11.8	11.5	11.2	11.0	10.7	10.6	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	—	—	—	—	

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt



Tabelle A.3.4.1: Effektive Turbulenzintensitäten auf Nabenhöhe der jeweiligen WEA [%]

WEA				Ergebnisse gemittelt für alle Windgeschwindigkeiten bzw. von 3-29 m/s																											
	Nr.	Bezeichnung	m	Alle	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	2	2	8	17.1	—	27.8	25.3	23.4	21.6	20.1	18.6	17.2	16.1	15.1	14.0	13.3	12.7	12.3	11.9	11.5	11.2	10.9	10.8	10.8	10.9	10.9	10.9	—	—	—	—
	3	3	8	19.2	—	30.4	29.8	28.1	25.6	23.2	20.6	17.8	15.7	14.0	12.8	12.2	11.7	11.4	11.2	10.9	10.8	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	—	—	—	—
	4	4	8	16.0	—	27.4	24.4	22.2	20.4	18.8	17.4	16.0	14.8	13.7	12.9	12.2	11.8	11.4	11.2	10.9	10.7	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	—	—	—	—
	5	5	8	16.4	—	27.0	24.7	22.9	21.2	19.8	18.4	16.7	15.5	14.5	13.5	12.8	12.2	11.8	11.5	11.2	11.0	10.8	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	—	—	—	—
	6	6	8	16.1	—	26.4	24.0	22.3	20.8	19.6	18.3	17.5	16.5	15.6	14.3	13.5	13.0	12.5	12.2	11.9	11.7	11.4	11.4	11.4	11.4	11.3	11.3	—	—	—	—
	7	7	8	17.4	—	27.3	24.8	23.0	21.6	20.6	19.8	19.3	19.0	15.5	14.3	13.5	12.9	12.5	12.1	11.8	11.5	11.3	11.2	11.2	11.2	11.2	11.2	—	—	—	—
	8	8	8	18.4	—	29.1	26.0	23.8	22.2	20.8	19.6	18.5	17.5	14.0	12.9	12.4	11.9	11.6	11.3	11.1	10.9	10.7	10.7	10.7	10.7	10.8	10.8	—	—	—	—
	20	20	8	—	32.7	28.9	27.9	26.9	25.6	24.5	23.5	21.2	19.8	17.9	16.3	15.1	14.2	13.5	12.9	12.5	12.1	11.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	21	21	8	—	32.5	28.9	27.8	26.5	24.8	23.2	21.8	19.5	17.9	16.2	14.7	13.8	13.1	12.6	12.2	11.8	11.6	11.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	22	22	8	—	29.8	25.8	23.7	22.0	20.4	18.8	17.3	16.1	15.1	14.3	13.4	12.8	12.3	11.9	11.6	11.4	11.2	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	23	23	8	—	32.6	27.8	25.2	23.5	22.1	20.6	18.7	17.2	16.0	14.4	13.6	13.1	12.6	12.2	11.9	11.6	11.4	11.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	24	24	8	—	31.8	27.8	25.9	24.2	22.4	20.4	18.4	16.6	15.2	14.1	13.4	12.8	12.3	11.9	11.6	11.3	11.1	10.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	25	25	8	—	31.5	27.4	25.6	24.1	22.6	20.8	19.0	17.3	16.0	14.9	14.2	13.7	13.2	12.9	12.6	12.2	12.0	11.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	26	26	8	—	28.9	25.9	23.1	21.4	20.1	19.1	18.0	17.1	16.1	15.1	14.0	13.4	12.9	12.6	12.3	12.0	11.8	11.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	28	28	8	—	30.2	26.6	23.9	22.2	20.6	19.0	17.7	16.7	15.1	13.9	13.1	12.5	12.0	11.6	11.3	11.0	10.8	10.7	10.2	10.2	10.1	10.1	10.1	—	—	—	—
	29	29	8	—	33.2	29.0	26.3	24.8	23.2	21.5	20.2	19.0	17.0	15.4	14.3	13.5	12.9	12.4	12.0	11.7	11.4	11.1	11.0	10.9	10.8	10.7	10.6	—	—	—	—
	30	30	8	—	33.7	29.1	26.8	25.3	23.5	21.9	20.4	18.8	17.3	16.0	14.9	14.0	13.3	12.7	12.2	11.8	11.5	11.2	11.1	11.1	11.0	10.9	10.9	—	—	—	—
	31	31	8	—	32.4	28.4	26.4	25.3	23.7	22.2	20.5	19.4	18.2	17.0	15.8	14.9	14.0	13.3	12.8	12.3	11.9	11.5	11.4	11.2	11.0	10.8	10.6	—	—	—	—
	32	32	8	—	34.1	30.4	27.1	25.5	23.7	21.7	20.4	19.5	16.9	15.3	14.2	13.5	12.9	12.4	12.0	11.7	11.4	11.2	11.1	11.0	10.9	10.9	10.8	—	—	—	—
	33	33	8	—	35.4	30.6	27.5	26.5	24.6	22.6	21.4	20.7	17.8	16.0	14.9	14.1	13.5	12.9	12.5	12.1	11.8	11.5	11.3	11.2	11.0	10.8	10.6	—	—	—	—
	43	43	8	—	33.0	29.7	28.7	27.2	25.2	23.4	21.7	19.0	17.2	15.4	14.0	13.0	12.4	11.9	11.6	11.3	11.0	10.8	10.8	10.8	10.8	10.9	10.9	—	—	—	—
	44	44	8	—	34.2	31.0	29.8	28.2	25.9	24.0	22.2	19.9	18.1	16.7	14.8	13.7	12.9	12.3	11.9	11.5	11.2	11.0	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	—	—	—	—
	45	WEA 45	8	—	30.7	27.1	24.4	22.6	20.7	19.2	17.6	16.4	15.1	14.0	13.2	12.6	12.1	11.8	11.5	11.2	11.1	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.7	—	—	—

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

Tabelle A.3.4.1: Effektive Turbulenzintensitäten auf Nabenhöhe der jeweiligen WEA [%]




























WEA				Ergebnisse gemittelt für alle Windgeschwindigkeiten bzw. von 3-29 m/s																											
	Nr.	Bezeichnung	m	Alle	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	46	WEA 46	8	—	30.3	26.1	23.3	21.5	19.6	17.7	16.2	15.0	13.8	13.0	12.5	12.2	11.9	11.7	11.4	11.2	11.1	10.9	10.9	10.8	10.8	10.7	10.6	10.5	—	—	—
	56	WEA 56	8	—	34.2	30.7	27.1	25.0	23.0	20.9	19.3	18.1	16.1	14.7	13.8	13.1	12.6	12.2	11.8	11.6	11.3	11.1	11.0	11.0	10.9	10.8	10.7	—	—	—	—

Tabelle A.3.4.2: Differenzen zwischen Auslegungswerten und effektiven Turbulenzintensitäten auf Nabenhöhe der jeweiligen WEA [%]

WEA			Ergebnisse gemittelt für alle Windgeschwindigkeiten bzw. von 3-29 m/s																											
	Nr.	Bezeichnung	Alle	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	1	1	4.0	—	8.2	6.7	5.8	5.3	4.8	4.7	4.8	5.3	5.7	6.1	6.2	6.2	6.1	6.1	6.0	6.0	5.9	5.8	5.6	5.4	5.3	5.1	—	—	—	—
	2	2	2.9	—	6.7	4.7	3.6	3.3	3.2	3.4	3.8	4.1	4.4	4.9	5.1	5.3	5.3	5.4	5.5	5.5	5.6	5.5	5.3	5.0	4.9	4.7	—	—	—	—
	3	3	0.8	—	4.1	0.2	1.1	0.7	0.1	1.4	3.2	4.5	5.5	6.1	6.2	6.3	6.2	6.1	6.1	5.9	5.9	5.7	5.5	5.3	5.2	5.0	—	—	—	—
	4	4	4.0	—	7.1	5.6	4.8	4.5	4.5	4.6	5.0	5.4	5.8	6.0	6.2	6.2	6.2	6.1	6.1	6.0	6.0	5.8	5.6	5.4	5.3	5.1	—	—	—	—
	5	5	3.6	—	7.5	5.3	4.1	3.7	3.5	3.6	4.3	4.7	5.0	5.4	5.6	5.8	5.8	5.8	5.8	5.7	5.7	5.6	5.4	5.2	5.1	4.9	—	—	—	—
	6	6	3.9	—	8.1	6.0	4.7	4.1	3.7	3.7	3.5	3.7	3.9	4.6	4.9	5.0	5.1	5.1	5.1	5.0	5.1	4.9	4.7	4.5	4.5	4.3	—	—	—	—
	7	7	2.6	—	7.2	5.2	4.0	3.3	2.7	2.2	1.7	1.2	4.0	4.6	4.9	5.1	5.1	5.2	5.2	5.2	5.2	5.1	4.9	4.7	4.6	4.4	—	—	—	—
	8	8	1.6	—	5.4	4.0	3.2	2.7	2.5	2.4	2.5	2.7	5.5	6.0	6.0	6.1	6.0	6.0	5.9	5.8	5.8	5.6	5.4	5.2	5.0	4.8	—	—	—	—
	20	20	—	3.9	1.2	1.7	3.3	3.9	4.2	4.3	2.9	2.2	0.9	0.2	1.0	1.5	1.9	2.2	2.4	2.5	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	21	21	—	4.1	1.2	1.6	2.9	3.1	2.9	2.6	1.2	0.3	0.8	1.8	2.3	2.6	2.8	2.9	3.1	3.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	22	22	—	6.8	4.3	2.5	1.6	1.3	1.5	1.9	2.2	2.5	2.7	3.1	3.3	3.4	3.5	3.5	3.5	3.4	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	23	23	—	4.0	2.3	1.0	0.1	0.4	0.3	0.5	1.1	1.6	2.6	2.9	3.0	3.1	3.2	3.2	3.3	3.2	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	24	24	—	4.8	2.3	0.3	0.6	0.7	0.1	0.8	1.7	2.4	2.9	3.1	3.3	3.4	3.5	3.5	3.6	3.5	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	25	25	—	5.1	2.7	0.6	0.5	0.9	0.5	0.2	1.0	1.6	2.1	2.3	2.4	2.5	2.5	2.5	2.7	2.6	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	26	26	—	7.7	4.2	3.1	2.2	1.6	1.2	1.2	1.2	1.5	1.9	2.5	2.7	2.8	2.8	2.8	2.9	2.8	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	28	28	—	11.8	7.9	6.1	4.8	4.3	4.3	4.3	4.3	5.1	5.6	5.8	5.9	6.0	6.0	6.0	6.0	5.9	5.8	6.1	5.9	5.8	5.7	5.5	—	—	—	—
	29	29	—	8.7	5.4	3.6	2.1	1.6	1.7	1.8	2.0	3.1	4.1	4.6	4.9	5.1	5.2	5.3	5.3	5.3	5.4	5.3	5.2	5.1	5.0	5.0	—	—	—	—

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt







Tabelle A.3.4.2: Differenzen zwischen Auslegungswerten und effektiven Turbulenzintensitäten auf Nabenhöhe der jeweiligen WEA [%]

WEA			Ergebnisse gemittelt für alle Windgeschwindigkeiten bzw. von 3-29 m/s																											
	Nr.	Bezeichnung	Alle	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	30	30	—	8.2	5.3	3.1	1.6	1.3	1.3	1.6	2.2	2.8	3.5	4.0	4.4	4.7	4.9	5.1	5.2	5.2	5.3	5.2	5.0	4.9	4.8	4.7	—	—	—	—
	31	31	—	9.5	6.0	3.5	1.6	1.1	1.0	1.5	1.6	1.9	2.5	3.1	3.5	4.0	4.3	4.5	4.7	4.8	5.0	4.9	4.9	4.9	4.9	5.0	—	—	—	—
	32	32	—	7.8	4.0	2.8	1.4	1.1	1.5	1.6	1.5	3.2	4.2	4.7	4.9	5.1	5.2	5.3	5.3	5.3	5.3	5.2	5.1	5.0	4.8	4.8	—	—	—	—
	33	33	—	6.5	3.8	2.4	0.4	0.2	0.6	0.6	0.3	2.3	3.5	4.0	4.3	4.5	4.7	4.8	4.9	4.9	5.0	5.0	4.9	4.9	4.9	5.0	—	—	—	—
	43	43	—	6.0	6.3	4.7	3.5	3.2	3.1	3.5	3.9	3.5	3.3	2.9	3.0	3.0	3.0	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.7	2.5	2.2	2.1	—	—	—	—
	44	44	—	4.8	5.0	3.6	2.5	2.5	2.5	3.0	3.0	2.6	2.0	2.1	2.3	2.5	2.6	2.6	2.7	2.7	2.7	2.8	2.6	2.4	2.2	2.1	—	—	—	—
	45	WEA 45	—	2.5	1.1	0.9	0.7	1.2	1.6	2.4	2.9	3.7	4.3	4.7	5.0	5.2	5.3	5.4	5.5	5.4	5.4	5.3	5.2	5.0	4.9	4.8	4.9	—	—	—
	46	WEA 46	—	2.9	2.1	2.0	1.8	2.3	3.1	3.8	4.3	5.0	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.5	5.5	5.4	5.4	5.3	5.3	5.1	5.1	5.1	5.1	—	—	—
	56	WEA 56	—	7.7	3.7	2.8	1.9	1.8	2.3	2.7	2.9	4.0	4.8	5.1	5.3	5.4	5.4	5.5	5.4	5.4	5.4	5.3	5.1	5.0	4.9	4.9	—	—	—	—

### A.3.5 Berechnungsvariante “Woehlerlinienkoeffizient m=10”

BBS definiert                      Nein  
 Einfluss der Orografie bewerten    Ja  
 Ist Vorherfall                      Nein

Tabelle A.3.5.1: Effektive Turbulenzintensitäten auf Nabenhöhe der jeweiligen WEA [%]

WEA				Ergebnisse gemittelt für alle Windgeschwindigkeiten bzw. von 3-29 m/s																											
	Nr.	Bezeichnung	m	Alle	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	1	1	10	16.4	—	26.7	23.6	21.5	19.9	19.0	17.8	16.8	15.4	14.2	12.9	12.3	11.9	11.5	11.3	11.0	10.8	10.6	10.6	10.5	10.5	10.5	10.5	—	—	—	—
	2	2	10	17.5	—	28.1	25.7	23.9	22.1	20.7	19.1	17.6	16.4	15.3	14.1	13.3	12.7	12.3	11.9	11.5	11.2	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	—	—	—	—
	3	3	10	20.0	—	31.3	31.0	29.4	26.9	24.5	21.9	18.8	16.6	14.6	13.1	12.2	11.8	11.4	11.2	11.0	10.8	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	—	—	—	—
	4	4	10	16.2	—	27.8	24.8	22.6	20.8	19.2	17.8	16.3	15.1	14.0	13.0	12.4	11.9	11.5	11.2	10.9	10.7	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	—	—	—	—
	5	5	10	16.7	—	27.3	25.1	23.5	21.8	20.4	19.0	17.1	15.8	14.6	13.6	12.8	12.3	11.9	11.5	11.2	11.0	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	—	—	—	—
	6	6	10	16.2	—	26.6	24.3	22.7	21.2	19.8	18.5	17.6	16.6	15.7	14.3	13.5	12.9	12.5	12.1	11.8	11.6	11.4	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3	—	—	—	—

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

Tabelle A.3.5.1: Effektive Turbulenzintensitäten auf Nabenhöhe der jeweiligen WEA [%]













































WEA				Ergebnisse gemittelt für alle Windgeschwindigkeiten bzw. von 3-29 m/s																											
	Nr.	Bezeichnung	m	Alle	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	7	7	10	17.9	—	27.7	25.3	23.5	22.1	21.0	20.2	19.7	19.3	15.6	14.3	13.5	12.9	12.5	12.1	11.8	11.5	11.3	11.3	11.2	11.2	11.2	11.2	—	—	—	—
	8	8	10	19.6	—	30.2	27.2	25.0	23.3	22.0	20.8	19.7	18.7	14.4	13.2	12.5	12.0	11.7	11.4	11.1	10.9	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	—	—	—	—
	20	20	10	—	32.8	29.1	28.3	27.3	26.0	24.9	23.8	21.5	20.0	18.1	16.4	15.1	14.2	13.5	12.9	12.4	12.0	11.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	21	21	10	—	32.7	29.3	28.5	27.3	25.6	24.1	22.7	20.1	18.5	16.6	15.0	13.9	13.1	12.6	12.1	11.8	11.6	11.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	22	22	10	—	29.8	25.9	23.9	22.3	20.8	19.1	17.5	16.2	15.2	14.4	13.4	12.8	12.3	12.0	11.6	11.4	11.2	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	23	23	10	—	33.1	28.3	25.7	24.1	22.7	21.1	19.0	17.5	16.4	14.3	13.5	13.0	12.5	12.1	11.8	11.5	11.3	11.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	24	24	10	—	32.0	28.2	26.5	24.9	23.0	20.9	18.7	16.8	15.3	14.2	13.4	12.8	12.3	11.9	11.6	11.3	11.1	10.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	25	25	10	—	31.6	27.6	26.1	24.7	23.1	21.2	19.2	17.4	16.0	14.9	14.2	13.7	13.1	12.8	12.5	12.2	11.9	11.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	26	26	10	—	29.0	26.0	23.3	21.6	20.3	19.3	18.1	17.2	16.2	15.2	14.1	13.4	12.9	12.6	12.3	12.0	11.8	11.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	28	28	10	—	30.5	27.0	24.3	22.6	20.9	19.2	17.9	16.9	15.1	13.9	13.0	12.4	11.9	11.5	11.2	11.0	10.7	10.6	10.2	10.2	10.1	10.1	10.1	—	—	—	—
	29	29	10	—	33.5	29.4	26.6	25.1	23.5	21.7	20.5	19.2	17.1	15.5	14.4	13.5	12.9	12.4	12.0	11.6	11.4	11.1	11.0	10.9	10.8	10.7	10.6	—	—	—	—
	30	30	10	—	34.0	29.4	27.1	25.7	23.9	22.2	20.8	19.1	17.5	16.2	15.0	14.1	13.3	12.7	12.2	11.8	11.5	11.2	11.1	11.0	10.9	10.9	10.8	—	—	—	—
	31	31	10	—	33.0	28.9	26.9	25.8	24.2	22.7	20.9	19.7	18.5	17.2	16.0	15.0	14.1	13.4	12.9	12.4	12.0	11.6	11.4	11.3	11.0	10.8	10.6	—	—	—	—
	32	32	10	—	34.5	30.9	27.5	25.9	24.0	22.0	20.7	19.8	17.1	15.3	14.2	13.4	12.8	12.3	11.9	11.6	11.3	11.1	11.0	11.0	10.9	10.8	10.7	—	—	—	—
	33	33	10	—	36.0	31.2	28.1	27.1	25.1	23.1	21.9	21.1	18.1	16.1	15.0	14.1	13.4	12.9	12.4	12.1	11.7	11.4	11.3	11.1	11.0	10.8	10.6	—	—	—	—
	43	43	10	—	33.3	30.3	29.7	28.3	26.3	24.6	22.9	20.0	18.0	15.9	14.2	13.1	12.4	11.9	11.5	11.2	11.0	10.7	10.7	10.7	10.8	10.8	10.8	—	—	—	—
	44	44	10	—	34.6	31.6	30.8	29.3	27.0	25.0	23.2	20.5	18.6	16.9	14.9	13.7	12.9	12.3	11.9	11.5	11.2	10.9	10.9	10.8	10.8	10.8	10.8	—	—	—	—
	45	WEA 45	10	—	30.8	27.2	24.6	22.9	21.0	19.5	18.0	16.7	15.3	14.2	13.2	12.6	12.1	11.8	11.5	11.2	11.0	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.7	—	—	—
	46	WEA 46	10	—	30.6	26.5	23.7	22.1	20.1	18.2	16.6	15.4	13.9	13.1	12.6	12.2	11.9	11.7	11.4	11.2	11.1	10.9	10.9	10.8	10.8	10.7	10.6	10.5	—	—	—
	56	WEA 56	10	—	34.6	31.5	27.9	25.6	23.6	21.4	19.5	18.3	16.2	14.6	13.7	13.0	12.5	12.1	11.7	11.4	11.2	11.0	10.9	10.9	10.8	10.7	10.7	—	—	—	—

Tabelle A.3.5.2: Differenzen zwischen Auslegungswerten und effektiven Turbulenzintensitäten auf Nabenhöhe der jeweiligen WEA [%]

WEA			Ergebnisse gemittelt für alle Windgeschwindigkeiten bzw. von 3-29 m/s																											
	Nr.	Bezeichnung	Alle	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	1	1	3.6	—	7.8	6.4	5.5	5.0	4.3	4.2	4.2	4.8	5.3	6.0	6.1	6.1	6.1	6.0	6.0	5.9	5.9	5.7	5.6	5.4	5.3	5.1	—	—	—	—
	2	2	2.5	—	6.4	4.3	3.1	2.8	2.6	2.9	3.4	3.8	4.2	4.8	5.1	5.3	5.3	5.4	5.5	5.5	5.6	5.4	5.2	5.0	4.9	4.7	—	—	—	—
	3	3	0.0	—	3.2	1.0	2.4	2.0	1.2	0.1	2.2	3.6	4.9	5.8	6.2	6.2	6.2	6.1	6.0	5.9	5.9	5.7	5.5	5.3	5.2	5.0	—	—	—	—
	4	4	3.8	—	6.7	5.2	4.4	4.1	4.1	4.2	4.7	5.1	5.5	5.9	6.0	6.1	6.1	6.1	6.1	6.0	6.0	5.8	5.6	5.4	5.3	5.1	—	—	—	—
	5	5	3.3	—	7.2	4.9	3.5	3.1	2.9	3.0	3.9	4.4	4.9	5.3	5.6	5.7	5.7	5.8	5.8	5.7	5.7	5.5	5.3	5.1	5.0	4.8	—	—	—	—
	6	6	3.8	—	7.9	5.7	4.3	3.7	3.5	3.5	3.4	3.6	3.8	4.6	4.9	5.1	5.1	5.2	5.2	5.1	5.1	5.0	4.8	4.6	4.5	4.3	—	—	—	—
	7	7	2.1	—	6.8	4.7	3.5	2.8	2.3	1.8	1.3	0.9	3.9	4.6	4.9	5.1	5.1	5.2	5.2	5.2	5.2	5.0	4.9	4.7	4.6	4.4	—	—	—	—
	8	8	0.4	—	4.3	2.8	2.0	1.6	1.3	1.2	1.3	1.5	5.1	5.7	5.9	6.0	5.9	5.9	5.9	5.8	5.7	5.5	5.3	5.1	5.0	4.8	—	—	—	—
	20	20	—	3.8	1.0	2.1	3.7	4.3	4.6	4.6	3.2	2.4	1.1	0.1	1.0	1.5	1.9	2.2	2.5	2.6	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	21	21	—	3.9	0.8	2.3	3.7	3.9	3.8	3.5	1.8	0.9	0.4	1.5	2.2	2.6	2.8	3.0	3.1	3.0	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	22	22	—	6.8	4.2	2.3	1.3	0.9	1.2	1.7	2.1	2.4	2.6	3.1	3.3	3.4	3.4	3.5	3.5	3.4	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	23	23	—	3.5	1.8	0.5	0.5	1.0	0.8	0.2	0.8	1.2	2.7	3.0	3.1	3.2	3.3	3.3	3.4	3.3	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	24	24	—	4.6	1.9	0.3	1.3	1.3	0.6	0.5	1.5	2.3	2.8	3.1	3.3	3.4	3.5	3.5	3.6	3.5	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	25	25	—	5.0	2.5	0.1	1.1	1.4	0.9	0.0	0.9	1.6	2.1	2.3	2.4	2.6	2.6	2.6	2.7	2.7	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	26	26	—	7.6	4.1	2.9	2.0	1.4	1.0	1.1	1.1	1.4	1.8	2.4	2.7	2.8	2.8	2.8	2.9	2.8	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	28	28	—	11.5	7.5	5.7	4.4	4.0	4.1	4.1	4.1	5.1	5.6	5.9	6.0	6.1	6.1	6.1	6.0	6.0	5.9	6.1	5.9	5.8	5.7	5.5	—	—	—	—
	29	29	—	8.4	5.0	3.3	1.8	1.3	1.5	1.5	1.8	3.0	4.0	4.5	4.9	5.1	5.2	5.3	5.4	5.3	5.4	5.3	5.2	5.1	5.0	5.0	—	—	—	—
	30	30	—	7.9	5.0	2.8	1.2	0.9	1.0	1.2	1.9	2.6	3.3	3.9	4.3	4.7	4.9	5.1	5.2	5.2	5.3	5.2	5.1	5.0	4.8	4.8	—	—	—	—
	31	31	—	8.9	5.5	3.0	1.1	0.6	0.5	1.1	1.3	1.6	2.3	2.9	3.4	3.9	4.2	4.4	4.6	4.7	4.9	4.9	4.8	4.9	4.9	5.0	—	—	—	—
	32	32	—	7.4	3.5	2.4	1.0	0.8	1.2	1.3	1.2	3.0	4.2	4.7	5.0	5.2	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.3	5.1	5.0	4.9	4.9	—	—	—	—
	33	33	—	5.9	3.2	1.8	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	2.0	3.4	3.9	4.3	4.6	4.7	4.9	4.9	5.0	5.1	5.0	5.0	4.9	4.9	5.0	—	—	—	—
	43	43	—	5.7	5.7	3.7	2.4	2.1	1.9	2.3	2.9	2.7	2.8	2.7	2.9	3.0	3.0	3.0	3.0	2.9	3.0	3.0	2.8	2.5	2.3	2.2	—	—	—	—
	44	44	—	4.4	4.4	2.6	1.4	1.4	1.5	2.0	2.4	2.1	1.8	2.0	2.3	2.5	2.6	2.6	2.7	2.7	2.8	2.8	2.7	2.5	2.3	2.2	—	—	—	—

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt












Tabelle A.3.5.2: Differenzen zwischen Auslegungswerten und effektiven Turbulenzintensitäten auf Nabenhöhe der jeweiligen WEA [%]

WEA			Ergebnisse gemittelt für alle Windgeschwindigkeiten bzw. von 3-29 m/s																											
	Nr.	Bezeichnung	Alle	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	45	WEA 45	—	2.4	1.0	0.7	0.4	0.9	1.3	2.0	2.6	3.5	4.1	4.7	5.0	5.2	5.3	5.4	5.5	5.5	5.4	5.3	5.2	5.0	4.9	4.8	4.9	—	—	—
	46	WEA 46	—	2.6	1.7	1.6	1.2	1.8	2.6	3.4	3.9	4.9	5.2	5.3	5.4	5.4	5.4	5.5	5.5	5.4	5.4	5.3	5.3	5.1	5.1	5.1	5.1	—	—	—
	56	WEA 56	—	7.3	2.9	2.0	1.3	1.2	1.8	2.5	2.7	3.9	4.9	5.2	5.4	5.5	5.5	5.6	5.6	5.5	5.5	5.4	5.2	5.1	5.0	4.9	—	—	—	—

### A.3.6 Berechnungsvariante “Betriebsbeschränkungen”

BBS definiert Ja  
 Einfluss der Orografie bewerten Ja  
 Ist Vorherfall Nein

Tabelle A.3.6.1: Effektive Turbulenzintensitäten auf Nabenhöhe der jeweiligen WEA [%]

WEA				Ergebnisse gemittelt für alle Windgeschwindigkeiten bzw. von 3-29 m/s																												
	Nr.	Bezeichnung	m	Alle	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
	1	1	10	16.4	—	26.7	23.6	21.5	19.9	19.0	17.8	16.8	15.4	14.2	12.9	12.3	11.9	11.5	11.3	11.0	10.8	10.6	10.6	10.5	10.5	10.5	10.5	—	—	—		
	2	2	10	17.5	—	28.1	25.7	23.9	22.1	20.7	19.1	17.6	16.4	15.3	14.1	13.3	12.7	12.3	11.9	11.5	11.2	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	—	—	—	—	
	3	3	10	—	—	31.3	27.3	26.0	24.1	22.2	21.9	18.8	16.6	14.6	13.1	12.2	11.8	11.4	11.2	11.0	10.8	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	—	—	—	—	
	4	4	10	16.2	—	27.8	24.8	22.6	20.8	19.2	17.8	16.3	15.1	14.0	13.0	12.4	11.9	11.5	11.2	10.9	10.7	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	—	—	—	—	
	5	5	10	16.7	—	27.3	25.1	23.5	21.8	20.4	19.0	17.1	15.8	14.6	13.6	12.8	12.3	11.9	11.5	11.2	11.0	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	—	—	—	—	
	6	6	10	16.2	—	26.6	24.3	22.7	21.2	19.8	18.5	17.6	16.6	15.7	14.3	13.5	12.9	12.5	12.1	11.8	11.6	11.4	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3	—	—	—	—	
	7	7	10	17.9	—	27.7	25.3	23.5	22.1	21.0	20.2	19.7	19.3	15.6	14.3	13.5	12.9	12.5	12.1	11.8	11.5	11.3	11.3	11.2	11.2	11.2	11.2	—	—	—	—	
	8	8	10	19.6	—	30.2	27.2	25.0	23.3	22.0	20.8	19.7	18.7	14.4	13.2	12.5	12.0	11.7	11.4	11.1	10.9	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	—	—	—	—	
	20	20	10	—	32.8	29.1	28.3	27.3	26.0	24.9	23.8	21.5	20.0	18.1	16.4	15.1	14.2	13.5	12.9	12.4	12.0	11.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	21	21	10	—	32.7	29.3	28.5	27.3	25.6	24.1	22.7	20.1	18.5	16.6	15.0	13.9	13.1	12.6	12.1	11.8	11.6	11.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	22	22	10	—	29.8	25.9	23.9	22.3	20.8	19.1	17.5	16.2	15.2	14.4	13.4	12.8	12.3	12.0	11.6	11.4	11.2	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	23	23	10	—	33.1	28.3	25.7	24.1	22.7	21.1	19.0	17.5	16.4	14.3	13.5	13.0	12.5	12.1	11.8	11.5	11.3	11.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt



Tabelle A.3.6.1: Effektive Turbulenzintensitäten auf Nabenhöhe der jeweiligen WEA [%]







































WEA				Ergebnisse gemittelt für alle Windgeschwindigkeiten bzw. von 3-29 m/s																												
	Nr.	Bezeichnung	m	Alle	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
	24	24	10	—	32.0	28.2	26.5	24.9	23.0	20.9	18.7	16.8	15.3	14.2	13.4	12.8	12.3	11.9	11.6	11.3	11.1	10.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	25	25	10	—	31.6	27.6	26.1	24.7	23.1	21.2	19.2	17.4	16.0	14.9	14.2	13.7	13.1	12.8	12.5	12.2	11.9	11.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	26	26	10	—	29.0	26.0	23.3	21.6	20.3	19.3	18.1	17.2	16.2	15.2	14.1	13.4	12.9	12.6	12.3	12.0	11.8	11.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	28	28	10	—	30.5	27.0	24.3	22.6	20.9	19.2	17.9	16.9	15.1	13.9	13.0	12.4	11.9	11.5	11.2	11.0	10.7	10.6	10.2	10.2	10.1	10.1	10.1	—	—	—	—	
	29	29	10	—	33.5	29.4	26.6	25.1	23.5	21.7	20.5	19.2	17.1	15.5	14.4	13.5	12.9	12.4	12.0	11.6	11.4	11.1	11.0	10.9	10.8	10.7	10.6	—	—	—	—	
	30	30	10	—	34.0	29.4	27.1	25.7	23.9	22.2	20.8	19.1	17.5	16.2	15.0	14.1	13.3	12.7	12.2	11.8	11.5	11.2	11.1	11.0	10.9	10.9	10.8	—	—	—	—	
	31	31	10	—	33.0	28.9	26.9	25.8	24.2	22.7	20.9	19.7	18.5	17.2	16.0	15.0	14.1	13.4	12.9	12.4	12.0	11.6	11.4	11.3	11.0	10.8	10.6	—	—	—	—	
	32	32	10	—	34.5	30.9	27.5	25.9	24.0	22.0	20.7	19.8	17.1	15.3	14.2	13.4	12.8	12.3	11.9	11.6	11.3	11.1	11.0	11.0	10.9	10.8	10.7	—	—	—	—	
	33	33	10	—	36.0	31.2	28.1	27.1	25.1	23.1	21.9	21.1	18.1	16.1	15.0	14.1	13.4	12.9	12.4	12.1	11.7	11.4	11.3	11.1	11.0	10.8	10.6	—	—	—	—	
	43	43	10	—	33.3	30.3	29.7	28.3	26.3	24.6	22.9	20.0	18.0	15.9	14.2	13.1	12.4	11.9	11.5	11.2	11.0	10.7	10.7	10.7	10.8	10.8	10.8	—	—	—	—	
	44	44	10	—	34.6	31.6	30.8	29.3	27.0	25.0	23.2	20.5	18.6	16.9	14.9	13.7	12.9	12.3	11.9	11.5	11.2	10.9	10.9	10.8	10.8	10.8	10.8	—	—	—	—	
	45	WEA 45	14	—	31.1	27.5	25.0	23.3	21.5	20.0	18.5	17.3	15.8	14.6	13.5	12.7	12.2	11.8	11.5	11.2	11.0	10.9	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.6	—	—	—	—
	46	WEA 46	14	—	31.4	27.2	24.5	23.0	21.0	19.0	17.4	16.2	14.2	13.2	12.6	12.2	11.9	11.7	11.5	11.3	11.1	10.9	10.9	10.9	10.8	10.7	10.6	10.5	—	—	—	—
	56	WEA 56	14	—	35.5	32.9	29.1	26.6	24.6	22.2	20.1	18.6	16.6	14.8	13.7	13.0	12.4	12.0	11.6	11.3	11.1	10.9	10.8	10.8	10.7	10.6	10.6	—	—	—	—	

Tabelle A.3.6.2: Differenzen zwischen Auslegungswerten und effektiven Turbulenzintensitäten auf Nabenhöhe der jeweiligen WEA [%]






WEA				Ergebnisse gemittelt für alle Windgeschwindigkeiten bzw. von 3-29 m/s																										
	Nr.	Bezeichnung	Alle	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	1	1	3.6	—	7.8	6.4	5.5	5.0	4.3	4.2	4.2	4.8	5.3	6.0	6.1	6.1	6.1	6.0	6.0	5.9	5.9	5.7	5.6	5.4	5.3	5.1	—	—	—	—
	2	2	2.5	—	6.4	4.3	3.1	2.8	2.6	2.9	3.4	3.8	4.2	4.8	5.1	5.3	5.3	5.4	5.5	5.5	5.6	5.4	5.2	5.0	4.9	4.7	—	—	—	—
	3	3	—	—	3.2	2.7	1.0	0.8	1.1	0.1	2.2	3.6	4.9	5.8	6.2	6.2	6.2	6.1	6.0	5.9	5.9	5.7	5.5	5.3	5.2	5.0	—	—	—	—
	4	4	3.8	—	6.7	5.2	4.4	4.1	4.1	4.2	4.7	5.1	5.5	5.9	6.0	6.1	6.1	6.1	6.1	6.0	6.0	5.8	5.6	5.4	5.3	5.1	—	—	—	—
	5	5	3.3	—	7.2	4.9	3.5	3.1	2.9	3.0	3.9	4.4	4.9	5.3	5.6	5.7	5.7	5.8	5.8	5.7	5.7	5.5	5.3	5.1	5.0	4.8	—	—	—	—










Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt

Tabelle A.3.6.2: Differenzen zwischen Auslegungswerten und effektiven Turbulenzintensitäten auf Nabenhöhe der jeweiligen WEA [%]

WEA			Ergebnisse gemittelt für alle Windgeschwindigkeiten bzw. von 3-29 m/s																											
	Nr.	Bezeichnung	Alle	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	6	6	3.8	—	7.9	5.7	4.3	3.7	3.5	3.5	3.4	3.6	3.8	4.6	4.9	5.1	5.1	5.2	5.2	5.1	5.1	5.0	4.8	4.6	4.5	4.3	—	—	—	—
	7	7	2.1	—	6.8	4.7	3.5	2.8	2.3	1.8	1.3	0.9	3.9	4.6	4.9	5.1	5.1	5.2	5.2	5.2	5.2	5.0	4.9	4.7	4.6	4.4	—	—	—	—
	8	8	0.4	—	4.3	2.8	2.0	1.6	1.3	1.2	1.3	1.5	5.1	5.7	5.9	6.0	5.9	5.9	5.9	5.8	5.7	5.5	5.3	5.1	5.0	4.8	—	—	—	—
	20	20	—	3.8	1.0	2.1	3.7	4.3	4.6	4.6	3.2	2.4	1.1	0.1	1.0	1.5	1.9	2.2	2.5	2.6	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	21	21	—	3.9	0.8	2.3	3.7	3.9	3.8	3.5	1.8	0.9	0.4	1.5	2.2	2.6	2.8	3.0	3.1	3.0	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	22	22	—	6.8	4.2	2.3	1.3	0.9	1.2	1.7	2.1	2.4	2.6	3.1	3.3	3.4	3.4	3.5	3.5	3.4	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	23	23	—	3.5	1.8	0.5	0.5	1.0	0.8	0.2	0.8	1.2	2.7	3.0	3.1	3.2	3.3	3.3	3.4	3.3	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	24	24	—	4.6	1.9	0.3	1.3	1.3	0.6	0.5	1.5	2.3	2.8	3.1	3.3	3.4	3.5	3.5	3.6	3.5	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	25	25	—	5.0	2.5	0.1	1.1	1.4	0.9	0.0	0.9	1.6	2.1	2.3	2.4	2.6	2.6	2.6	2.7	2.7	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	26	26	—	7.6	4.1	2.9	2.0	1.4	1.0	1.1	1.1	1.4	1.8	2.4	2.7	2.8	2.8	2.8	2.9	2.8	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	28	28	—	11.5	7.5	5.7	4.4	4.0	4.1	4.1	4.1	5.1	5.6	5.9	6.0	6.1	6.1	6.1	6.0	6.0	5.9	6.1	5.9	5.8	5.7	5.5	—	—	—	—
	29	29	—	8.4	5.0	3.3	1.8	1.3	1.5	1.5	1.8	3.0	4.0	4.5	4.9	5.1	5.2	5.3	5.4	5.3	5.4	5.3	5.2	5.1	5.0	5.0	—	—	—	—
	30	30	—	7.9	5.0	2.8	1.2	0.9	1.0	1.2	1.9	2.6	3.3	3.9	4.3	4.7	4.9	5.1	5.2	5.2	5.3	5.2	5.1	5.0	4.8	4.8	—	—	—	—
	31	31	—	8.9	5.5	3.0	1.1	0.6	0.5	1.1	1.3	1.6	2.3	2.9	3.4	3.9	4.2	4.4	4.6	4.7	4.9	4.9	4.8	4.9	4.9	5.0	—	—	—	—
	32	32	—	7.4	3.5	2.4	1.0	0.8	1.2	1.3	1.2	3.0	4.2	4.7	5.0	5.2	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.3	5.1	5.0	4.9	4.9	—	—	—	—
	33	33	—	5.9	3.2	1.8	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	2.0	3.4	3.9	4.3	4.6	4.7	4.9	4.9	5.0	5.1	5.0	5.0	4.9	4.9	5.0	—	—	—	—
	43	43	—	5.7	5.7	3.7	2.4	2.1	1.9	2.3	2.9	2.7	2.8	2.7	2.9	3.0	3.0	3.0	3.0	2.9	3.0	3.0	2.8	2.5	2.3	2.2	—	—	—	—
	44	44	—	4.4	4.4	2.6	1.4	1.4	1.5	2.0	2.4	2.1	1.8	2.0	2.3	2.5	2.6	2.6	2.7	2.7	2.8	2.8	2.7	2.5	2.3	2.2	—	—	—	—
	45	WEA 45	—	2.1	0.7	0.3	0.0	0.4	0.8	1.5	2.0	3.0	3.7	4.4	4.9	5.1	5.3	5.4	5.5	5.5	5.4	5.4	5.3	5.1	5.0	4.9	5.0	—	—	—
	46	WEA 46	—	1.8	1.0	0.8	0.3	0.9	1.8	2.6	3.1	4.6	5.1	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.3	5.2	5.1	5.1	5.1	5.1	—	—	—
	56	WEA 56	—	6.4	1.5	0.8	0.3	0.2	1.0	1.9	2.4	3.5	4.7	5.2	5.4	5.6	5.6	5.7	5.7	5.6	5.6	5.5	5.3	5.2	5.1	5.0	—	—	—	—

## A.4 Legende

Erläuterung der Begriffe		
	Geplante WEA	WEA, deren Standorteignung im Rahmen des Gutachtens zu bewerten ist.
	Benachbarte WEA	Alle weiteren WEA, die vom Auftraggeber übermittelt wurden. Es ist dabei unerheblich, ob sich einzelne benachbarte WEA ebenfalls in Planung oder Bau befinden. Entscheidend ist die Windparkkonfiguration, die als Vorbelastung für die geplanten WEA zu unterstellen ist. Alle benachbarten WEA gehen in die Berechnungen ein.
	Inaktive WEA	WEA, die nicht als Vorbelastung zu berücksichtigen sind und daher nicht in die Berechnungen eingehen. Diese WEA werden in der Regel nicht im Gutachten aufgeführt.
	Betrachtete WEA	Für alle betrachteten WEA werden Ergebnisse ausgewiesen und abschließende Aussagen getroffen.
	Windpark	Der Begriff wird im Sinne des Anhangs A der DIBt-Richtlinie von 2004 verwendet und umfasst "geplante" und "benachbarte" WEA.
	Referenzpunkt der Winddaten	Jeweiliger Standort, auf dessen Koordinaten sich die verwendeten Winddaten beziehen.

Farbliche Zuordnung der Symbole	
	Geplante WEA
	Benachbarte WEA, die aufgrund ihres Abstandes zu den geplanten WEA zu betrachten sind.
	Benachbarte WEA, die aufgrund ihres Abstandes zu den geplanten WEA nicht zu betrachten sind, die aber Einfluss auf die zu betrachtenden WEA (  ) ausüben. Diese WEA sind eventuell nur zum Teil in der Kartendarstellung abgebildet.
	Benachbarte WEA, die aufgrund ihres Abstandes zu den geplanten WEA nicht zu betrachten sind und die keinen Einfluss auf die zu betrachtenden WEA (  ) ausüben. Diese WEA sind eventuell nur zum Teil in der Kartendarstellung abgebildet.
	Inaktive WEA.
	Referenzpunkte der Winddaten.
	Referenzpunkt der Winddaten auf den Koordinaten einer (in diesem Fall geplanten) WEA.

## A.5 Literaturangaben

- /A.1/ TÜV SÜD Industrie Service GmbH; Prüfbescheid zur Typenprüfung; Prüfnummer: 2625834-5-d; 23.03.2017; München, Deutschland.
- /A.2/ TÜV SÜD Industrie Service GmbH; Gutachtliche Stellungnahme, Lastannahmen für Windenergieanlagen ENERCON E-115 - 3200 kW und ENERCON E-115 E2 - 3200 kW Rotorblatt Typ E-115 -1 149 m Nabenhöhe über Geländeoberkante (E-115/BF/147/31/02 und E-115 E2/BF/147/31/02); Prüfnummer: 2565096-5-d Rev. 1; 29.09.2016; München, Deutschland.
- /A.3/ Vestas Deutschland GmbH; Verfügbare und geplante Typenprüfungen für Projekte in Deutschland; 07.02.2023; Hamburg, Deutschland.
- /A.4/ Vestas Wind Systems A/S; Gutachterinformation Auslegungswerte Turbulenz EnVentus V162-7.2 MW 50/60 Hz 20 Jahre; Documentnr.: 0114-3581 V01; 20.12.2021; Aarhus N, Dänemark.
- /A.5/ Vestas Wind Systems A/S; Leistungsspezifikationen EnVentus™ V162-7.2 MW 50/60 Hz; Dokument-Nr.: 0114-3777 V02; 31.03.2022; Aarhus N, Dänemark.
- /A.6/ Nordex Energy SE & Co. KG; Design Information for Wind & Site Assessment, N149/5.7 Delta 50Hz NCV TCS164B-01 (N21) DIBt S; 13.08.2021; Hamburg, Germany.
- /A.7/ ENERCON GmbH; Technisches Datenblatt General Design Conditions ENERCON Windenergieanlage E-175 EP5 / 6000 kW; Dokument-ID: D02772001/5.0-de; 13.12.2023; Aurich, Deutschland.

## A.6 Abkürzungen und Formelzeichen

WEA	Windenergieanlage
DIBt	Deutsches Institut für Bautechnik
IEC	Internationale Elektrotechnische Kommission
BImSchG	Bundes-Immissionsschutzgesetz
NTM	Normales Windturbulenzmodell
DLC	Auslegungslastfall
PD	Potsdam-Datum
ETRS89	Europäisches Terrestrisches Referenzsystem 1989
UTM	Universale Transversale Mercator Projektion
WGS84	World Geodetic System 1984
WZ	Windzone
BBS	Betriebsbeschränkung
LR	Lastrechnung
GK	Geländekategorie
üNN	über Normal-Null

D	Rotordurchmesser	[m]
$z_{\text{hub}}$	Nabenhöhe der WEA	[m]
$P_N$	Nennleistung der WEA	[MW]
$c_T$	Schubbeiwert des Rotors	[-]
$C_{ct}$	Turbulenzstrukturparameter	[-]
$I_{\text{eff}}$	Effektive Turbulenzintensität	[-]
A	Skalierungsparameter der Weibull-Verteilung	[m/s]
k	Formparameter der Weibull-Verteilung	[-]
h	Höhe über Grund	[m]
m	Wöhlerlinienkoeffizient	[-]
v	Windgeschwindigkeit	[m/s]
$v_{\text{ave}}$	Jahresmittel der Windgeschwindigkeit auf Nabenhöhe	[m/s]
$v_{\text{ref}}$	Referenz-Windgeschwindigkeit (Auslegungswert für $v_{50}$ )	[m/s]
$v_{50}$	10-min-Mittel der extremen Windgeschwindigkeit auf Nabenhöhe mit einem Wiederkehrzeitraum von 50 Jahren	[m/s]
$v_r$	Nennwindgeschwindigkeit der WEA	[m/s]
$v_{\text{in}}$	Einschaltwindgeschwindigkeit der WEA	[m/s]
$v_{\text{out}}$	Abschaltwindgeschwindigkeit der WEA	[m/s]
$\Sigma$	Summe	[-]
$\alpha$	Höhenexponent des vertikalen Windgeschwindigkeitsprofils	[-]
$\alpha_n$	Höhenexponent des vertikalen Windgeschwindigkeitsprofils für neutrale Schichtung	[-]
$\varphi$	Neigung der Anströmung	[°]
$\beta$	Blattwinkelverstellung	[°]
$\gamma_{\text{start}}$	Startwinkel der BBS	[°]
$\gamma_{\text{stop}}$	Endwinkel der BBS	[°]
$v_{\text{start}}$	Startwindgeschwindigkeit der BBS	[m/s]
$v_{\text{stop}}$	Endwindgeschwindigkeit der BBS	[m/s]
$\rho$	Mittlere Luftdichte	[kg/m <sup>3</sup> ]
$\tau_{\text{design}}$	Entwurfslebensdauer in Jahren	[a]
	Altgrad (Vollkreis = 360°)	[°]