
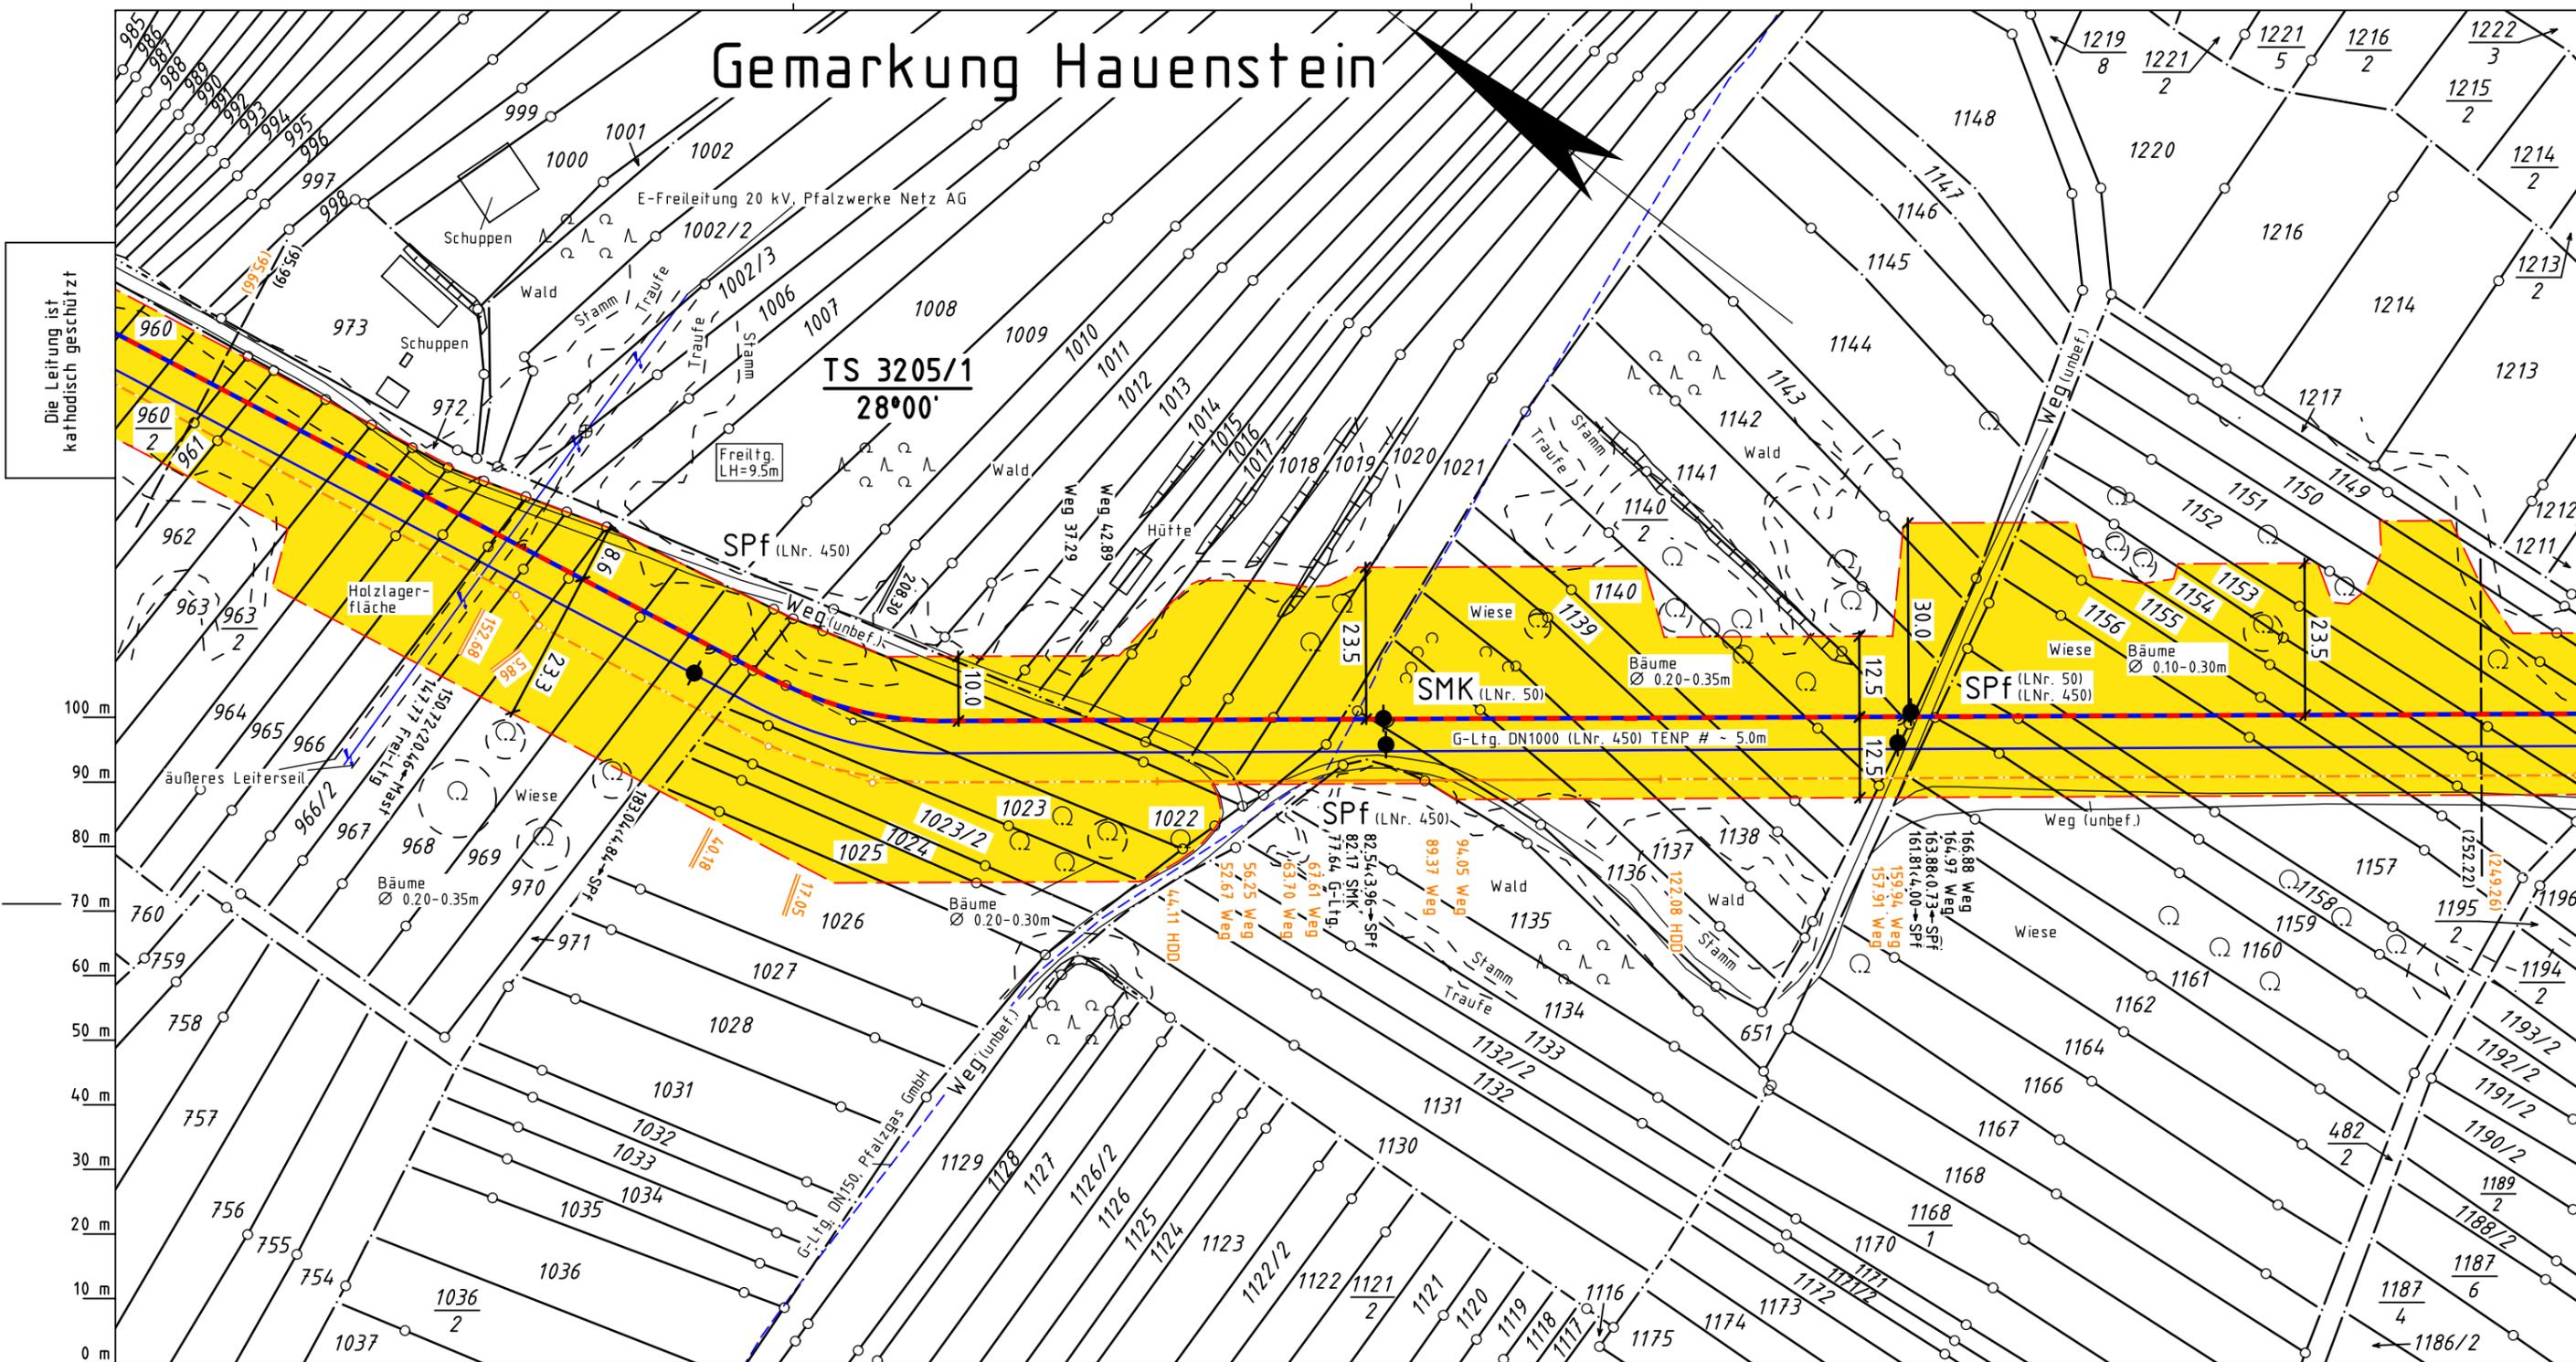


Gemarkung Hauenstein



Die Leitung ist
kathodisch geschützt

TS 3205/1
28°00'

SPf (L.Nr. 450)

SMK (L.Nr. 50)

SPf (L.Nr. 50)
SPf (L.Nr. 450)

SPf (L.Nr. 450)

100 m
90 m
80 m
70 m
60 m
50 m
40 m
30 m
20 m
10 m
0 m

Legende :

- geplante TENP III / Austausch in gleicher Trasse
- geplante TENP III / Neuverlegung
- Arbeitsstreifen
- Überfahrt / Zufahrt
- Fläche für temporäre Ablaufleitung / Versickerung bei Grundwasserhaltung
- Neuverlegung LWL
- Kabelschutzhrohr GasLINE
- TS 56/1
12°34'
- Darstellung der TS-Punkte mit Nr. und Winkel
- Fremdleitung
- Grabenlose Neuverlegung LWL
- Kabelschutzhrohr GasLINE

Prüfungen
Trassierungsplan erstellt: März 2021, VB Kroll
geprüft: 19.03.2021, OGE / TPLP
freigegeben: 26.03.2021, OGE / TPLT

Parallel zur Ferngasleitung verläuft zugehöriges Betriebskabel
Deckung = Ltg. DN 1000

Plan-Berichtigungen				
Rev.	Grund	Angef.	Gepr.	Freigeg.
10				
09				
08				
07				
06				
05				
04				
03				
02				
01				

Auftragnehmer: **OGE** Vorhabenträger: **TRANS EUROPA NATURGAS PIPELINE**
Gesellschaft mbH & Co. KG

Leitung: Netzausbau TENP III Mittelbrunn - Klingenmünster
Gemarkung: Hauenstein
Gemeinde: Hauenstein
Kreis: Landkreis Südwestpfalz

Projektnummer TENP
TN 19037

Proj. Nr. OGE DP 20061	Leitungs-Nr. 050 000 000
Maßstab 1 : 1000	Blatt-Nr. G 3205

Trassierungsplan

Diesem Plan liegen katasterliche Unterlagen zu Grunde Signaturen nach ZVAUT

Katasteramt Westpfalz
Original-Maßstab Altkis

Anschl.-Blatt G 3204

Anschl.-Blatt G 3206