


# Gemarkung Gossersweiler



Die Leitung ist  
kathodisch geschützt

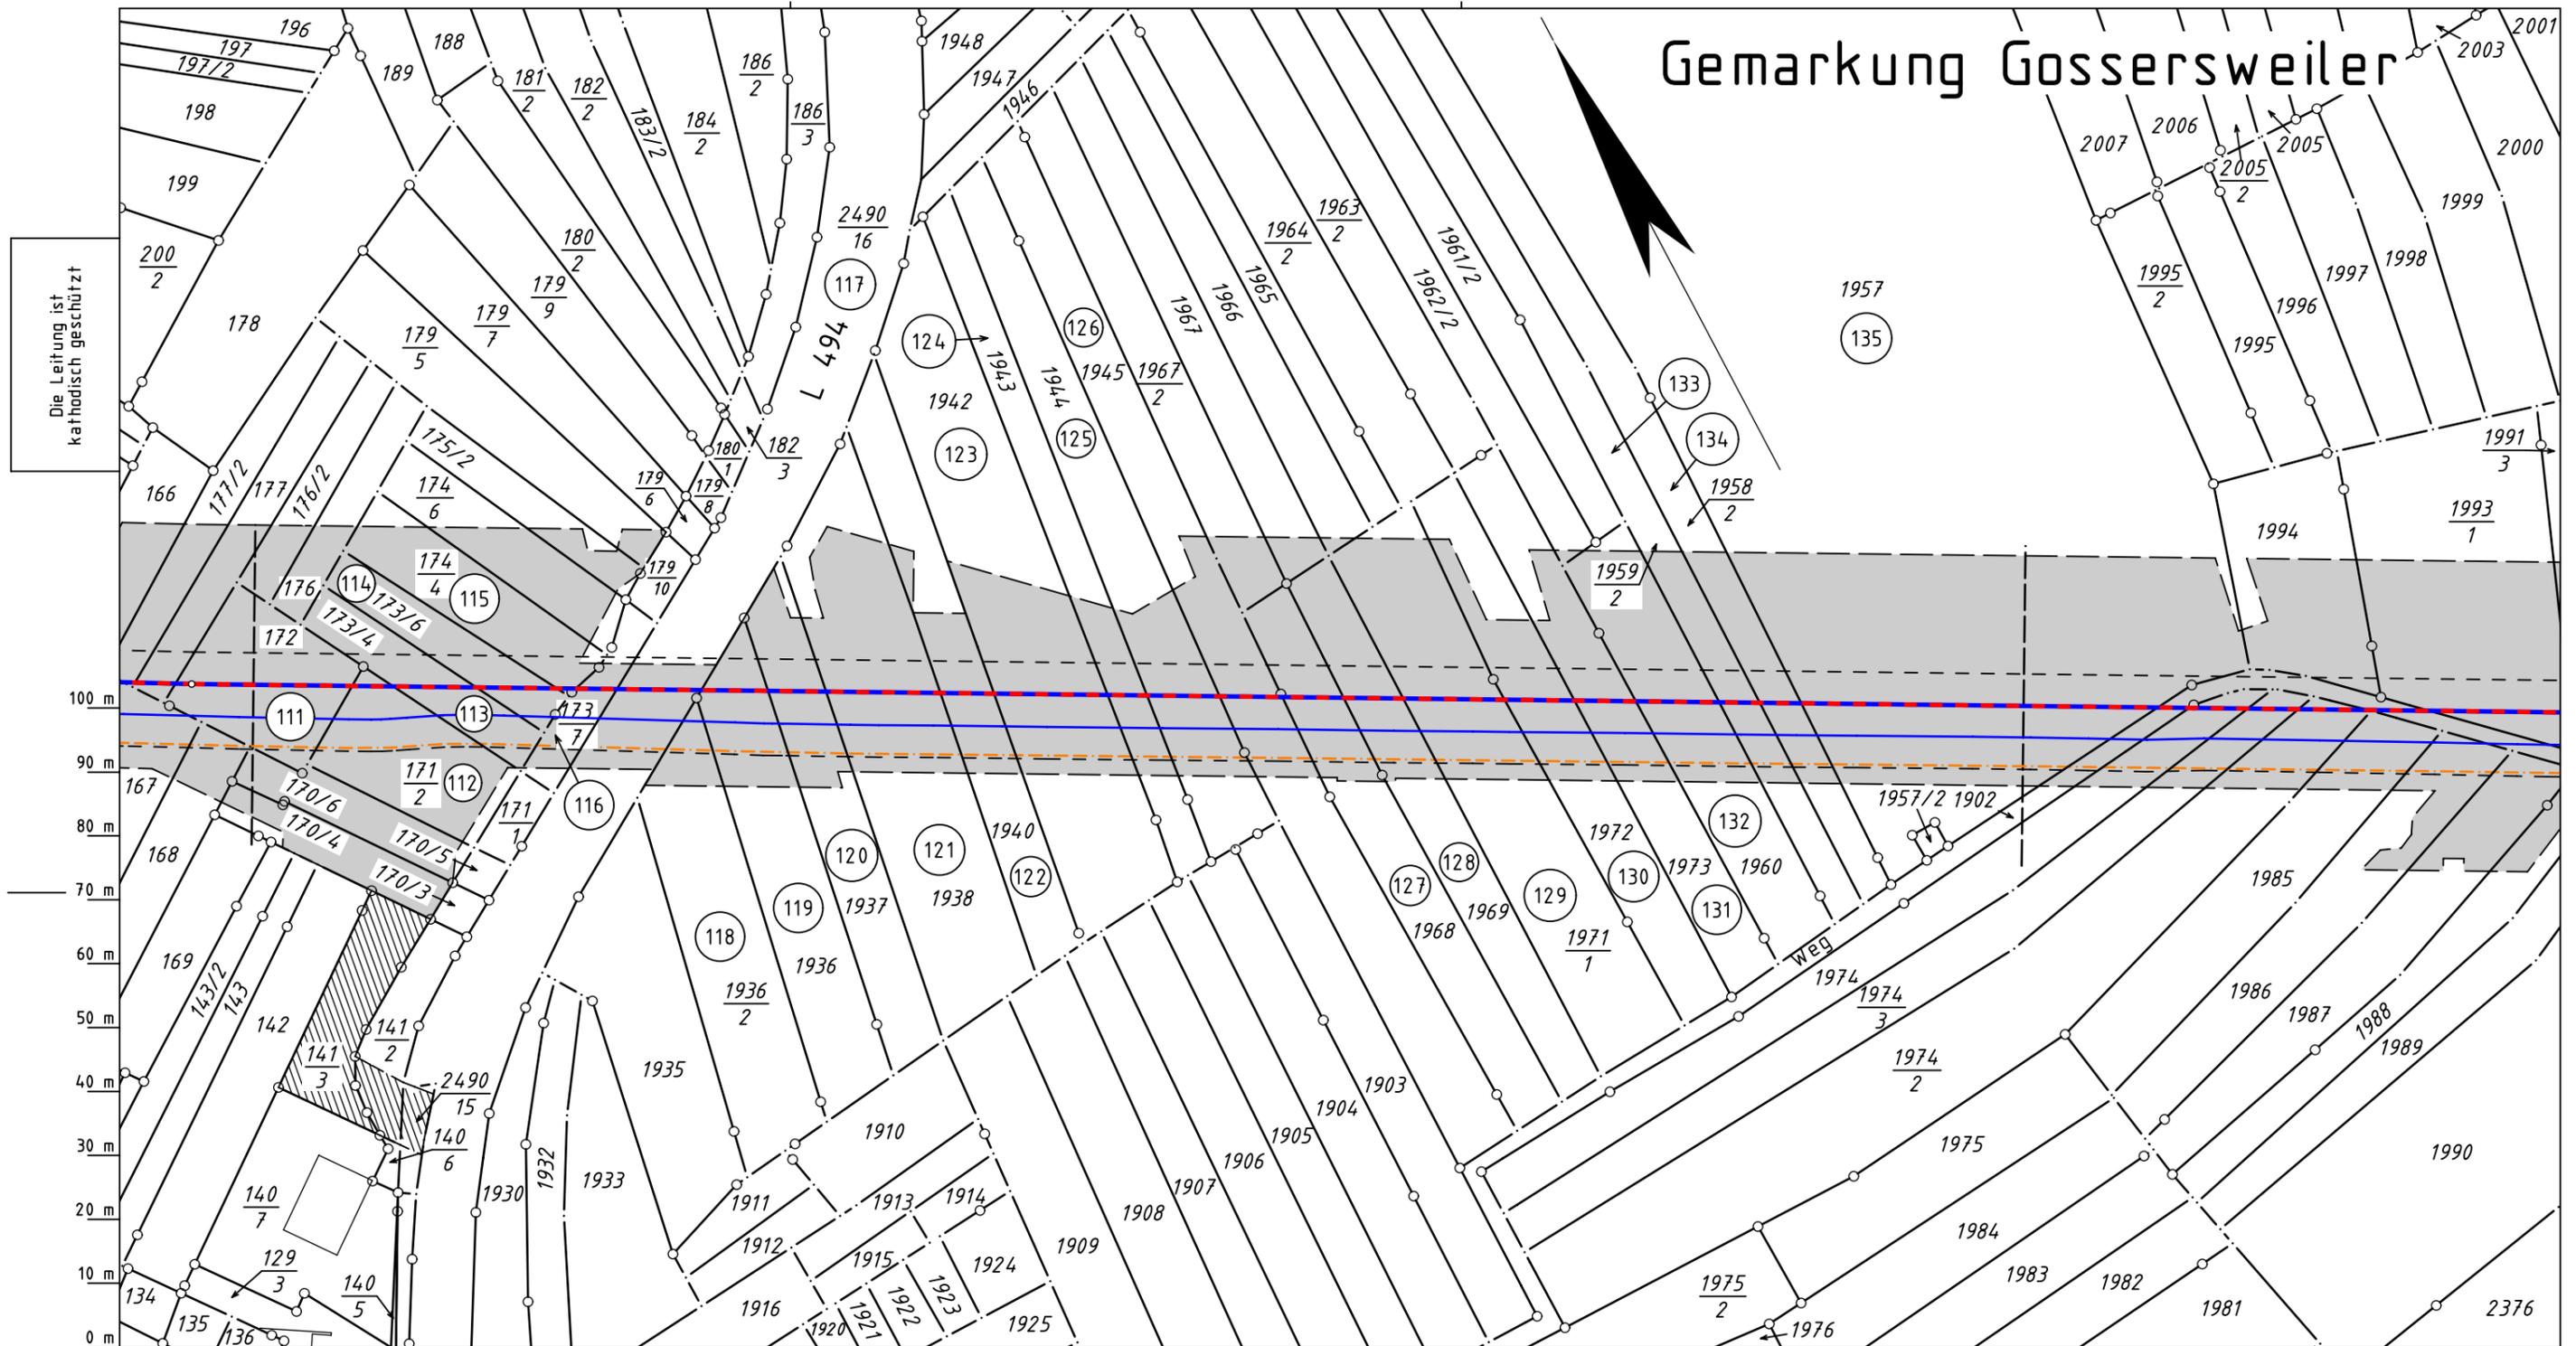

100 m  
90 m  
80 m  
70 m  
60 m  
50 m  
40 m  
30 m  
20 m  
10 m  
0 m

- Legende:**
- — geplante TENP III / Austausch in gleicher Trasse
  - — geplante TENP III / Neuverlegung — vorhandene TENP II
  - - - Neuverlegung LWL Kabelschutzrohr GasLINE
  - Arbeitsstreifen  Schutzstreifen neu betroffen
  - Überfahrt / Zufahrt  Schutzstreifen vorhanden
  - Fläche für temporäre Ablaufleitung / Versickerung bei Grundwasserhaltung  dauerhafte Inanspruchnahme: Schutzgehäuse
  - 111 bis 135 WR-Nr. des Vermess.-Registers

Plan-Berichtigungen				
Rev.	Grund	Angef.	Gepr.	Freigeg.
10				
09				
08				
07				
06				
05				
04				
03				
02				
01				

A