


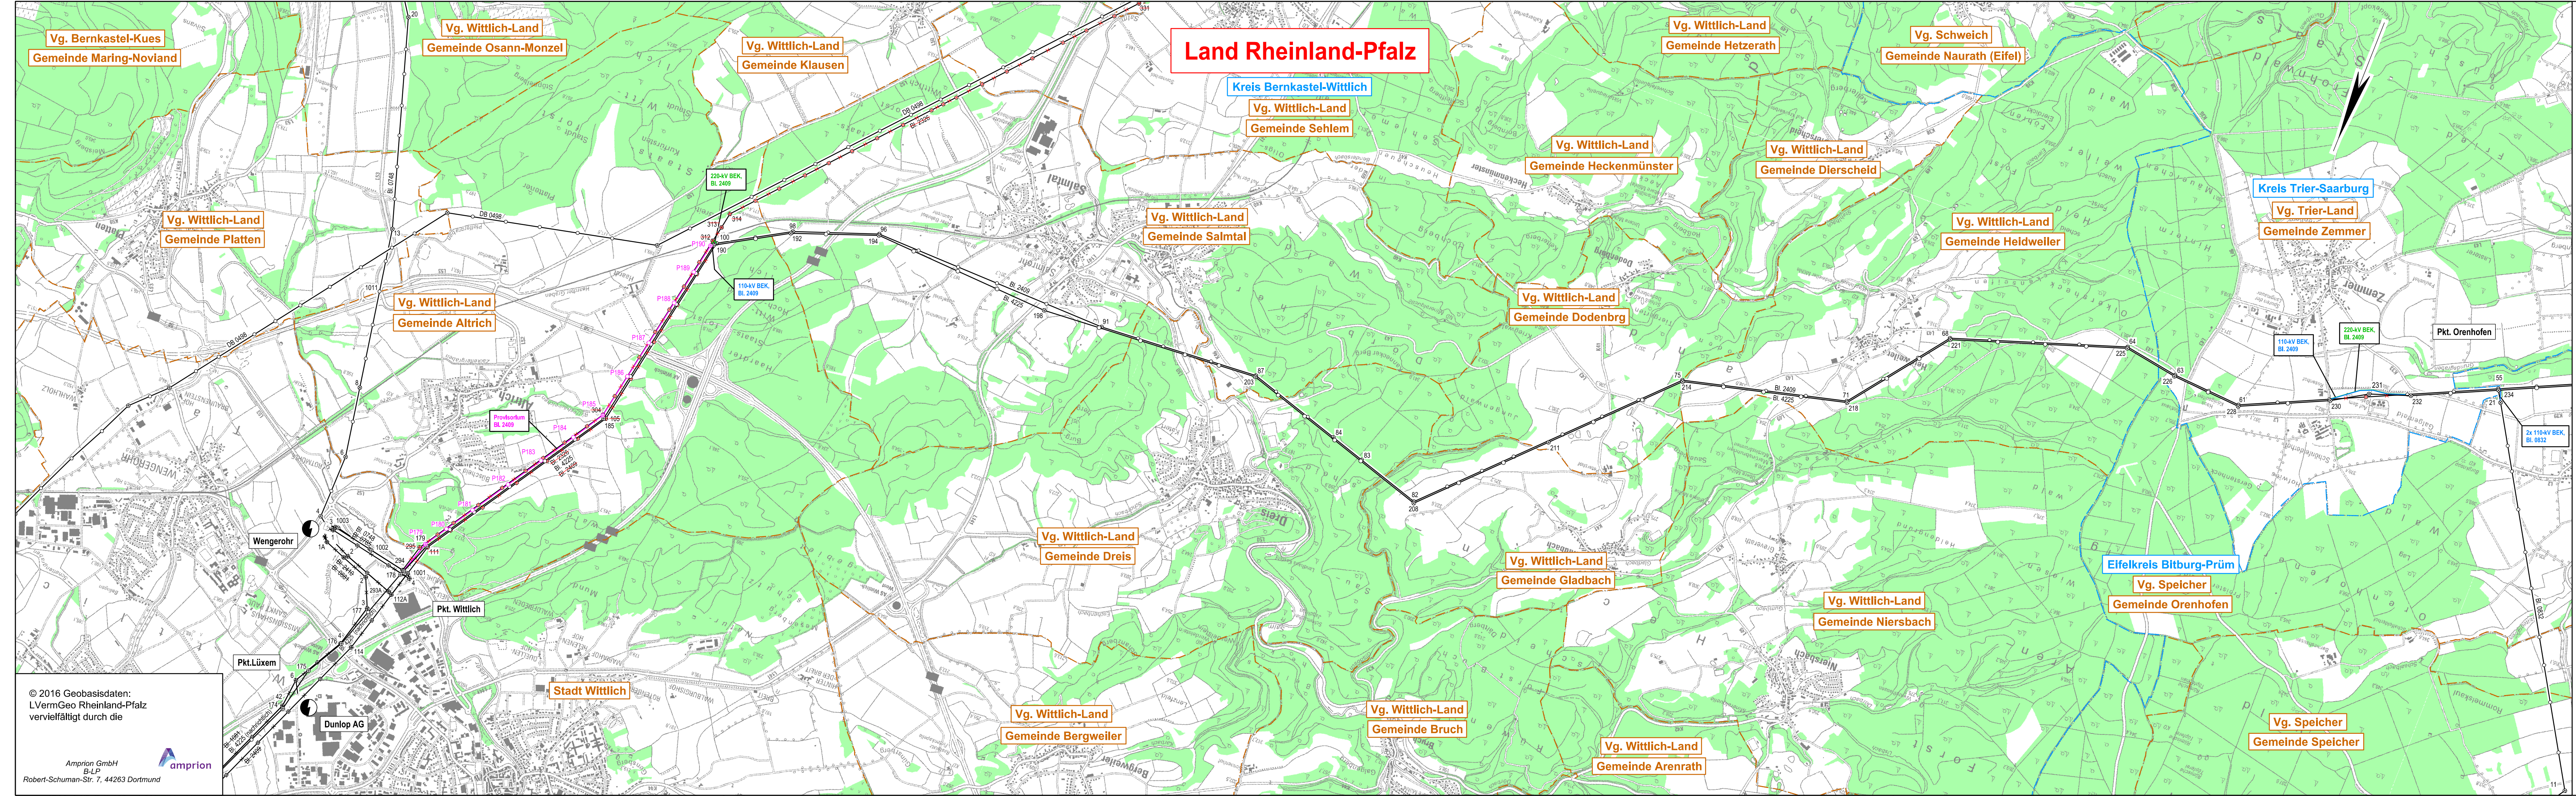

Legende

- Landesgrenze
- Reg.- Bez. Grenze
- Kreisgrenze
- Gemeindegrenze
- Umspannanlage (Bestand)
- Tragmast (vorhanden) mit Leitungsachse
- Abspannmast (vorhanden) mit Leitungsachse
- Tragmast (geplant) Freileitungsprovisorium
- Abspannmast (geplant) Freileitungsprovisorium
- 200-kV Baueinsatzkabel (BEK) Schematische Darstellung der Bauausführung
- 110-kV Baueinsatzkabel (BEK) Schematische Darstellung der Bauausführung
- Abzubauender Tragmast und abzubauende Leitung
- Abzubauender Abspannmast und abzubauende Leitung
- Waldfläche

Anlage 13.1

Auslegungsvermerk der Gemeinde (Öffentlichkeitsbeteiligung § 43b EnWG)

Der Plan hat ausgelegen in der Zeit

in der Gemeinde

Gemeinde

Planfeststellungsvermerk der Planfeststellungsbehörde

Nach § 43b EnWG i.V.m. § 74 VwVfG planfestgestellt durch Beschluss

Planfeststellungsbehörde

Auslegungsvermerk der Gemeinde (Planfeststellungsbeschluss und festgestellter Plan (§ 43b EnWG i.V.m. § 74 VwVfG))

Der Planfeststellungsbeschluss und Ausfertigung des festgestellten Planes haben ausgelegen in der Zeit

in der Gemeinde

Gemeinde

Temporäre Baumaßnahmen

110-/220-kV-Frltg.-Provisorium, Bl. 2409

110-/220-kV-Baueinsatzkabel, Bl. 2409

110-kV-Baueinsatzkabel, Bl. 0832

Übersichtsplan

1 : 25000

Zur Plananfertigung verwendete TK 25: 6005, 6006, 6007, 6105, 6106, 6107

Stand:	28.02.2020	09:49:15
Erstellt:	08.12.2016	14:37:15
Inhalt:	Planung	

SPIE
SPIE SAG GmbH

amprion
Amprion GmbH
B-LP / Betrieb / Projektierung
A-PS / Generationen Leitungen Süd

© 2016 Geobasisdaten:
LVermGeo Rheinland-Pfalz
vervielfältigt durch die

Amprion GmbH
B-LP
Robert-Schuman-Str. 7, 44263 Dortmund