


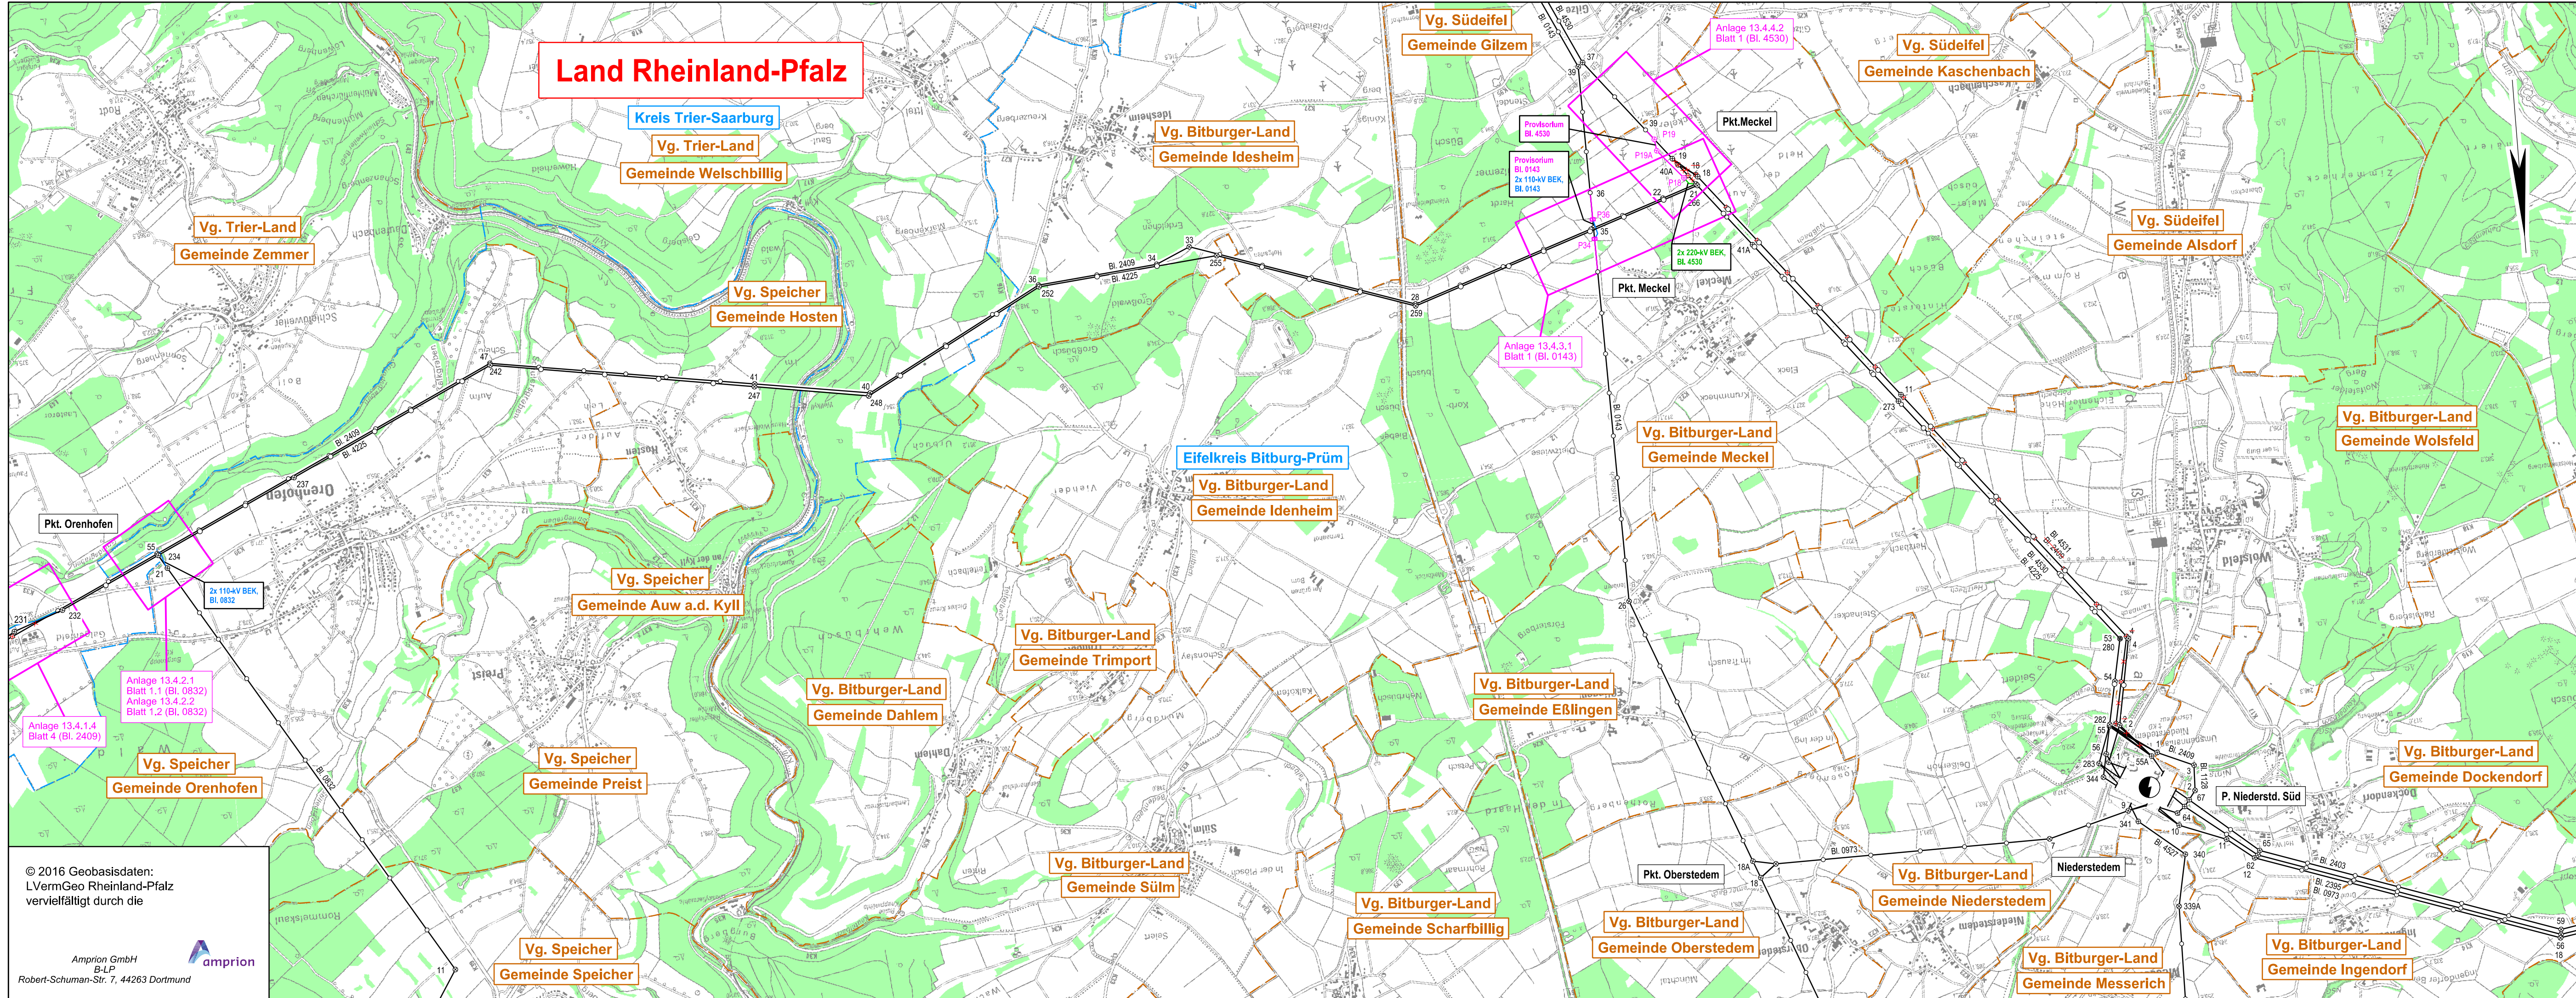

Legende

- Landesgrenze
- Reg.- Bez. Grenze
- Kreisgrenze
- Gemeindegrenze
- Umspannanlage (Bestand)
- Tragmast (vorhanden) mit Leitungssache
- Abspannmast (vorhanden) mit Leitungssache
- Tragmast (geplant) Freileitungsprovisorium
- Abspannmast (geplant) Freileitungsprovisorium
- 200-kV Baueinsatzkabel (BEK) Schematische Darstellung der Bauausführung
- 110-kV Baueinsatzkabel (BEK) Schematische Darstellung der Bauausführung
- Abzubauender Tragmast und abzubauende Leitung
- Abzubauender Abspannmast und abzubauende Leitung
- Waldfläche

Anlage 13.4A

Auslegungsvermerk der Gemeinde (Öffentlichkeitsbeteiligung § 43b EnWG)

Der Plan hat ausgelegen in der Zeit

vom 20
bis 20

Gemeinde

Siegel

Planfeststellungsvermerk der Planfeststellungsbehörde

Nach § 43b EnWG i.V.m. § 74 VwVfG planfestgestellt durch Beschluss

vom 20

Planfeststellungsbehörde

Siegel

Auslegungsvermerk der Gemeinde

(Planfeststellungsbeschluss und festgestellter Plan (§ 43b EnWG i.V.m. § 74 VwVfG))

Der Planfeststellungsbeschluss und Ausfertigung des festgestellten Planes haben ausgelegen in der Zeit

vom 20
bis 20

Gemeinde

Siegel

Temporäre Baumaßnahmen

110-/220-kV-Frltg.-Provisorium, BI. 2409
110-/220-kV-Baueinsatzkabel, BI. 2409
110-kV-Baueinsatzkabel, BI. 0832
220-kV-Frltg.-Prov. / 220-kV-BEK, BI. 4530
110-kV-Frltg.-Prov. / 110-kV-BEK, BI. 0143

Blattschnittübersicht
1 : 25000

Zur Plananfertigung verwendete TK 25: 6004, 6005, 6104, 6105

Stand:	28.02.2020	11:03:25
Erstellt:	08.12.2016	14:37:15
Inhalt:	Planung	

SPiE
SPiE SAG GmbH

amprion
Amprion GmbH
B-LP / Betrieb / Projektierung
A-PS / Genehmigungen Leistungen Süd