

## Auslegungsvermerk der Gemeinde

(Anhörungsverfahren § 43a EnWG i.V.m § 73 VwVfg)

Der Plan hat ausgelegen in der Zeit

vom ..... 20...

bis ..... 20...

in der Gemeinde.....

Gemeinde

Siegel

## Planfeststellungsvermerk der Planfeststellungsbehörde

Nach § 43b EnWG i.V.m. § 74 VwVfG planfestgestellt durch Beschluss

vom ..... 20...

Planfeststellungsbehörde

Siegel

## Auslegungsvermerk der Gemeinde

(Planfeststellungsbeschluss und festgestellter Plan (§ 43b EnWG i.V.m. § 74 VwVfg))

Der Planfeststellungsbeschluss und Auslieferung des festgestellten Planes  
haben ausgelegen in der Zeit

vom ..... 20...

bis ..... 20...

in der Gemeinde.....

Gemeinde

Siegel

# Mastzeichnungen

## Ersatzneubau der 110-kV-Leitungsverbindung zwischen Metternich und Erbach

Hochspannungsfreileitung Pkt. Metternich - Pkt. Erbach (Bl. 1380)

Hinweis:

Stand: 30.10.2020


Inhalt: Blätter 1-7

westnetz

westnetz

## 110-kV-TRAGMAST, MASTGRUNTYP A63


(ohne Maßstab, Maßangaben in Meter)

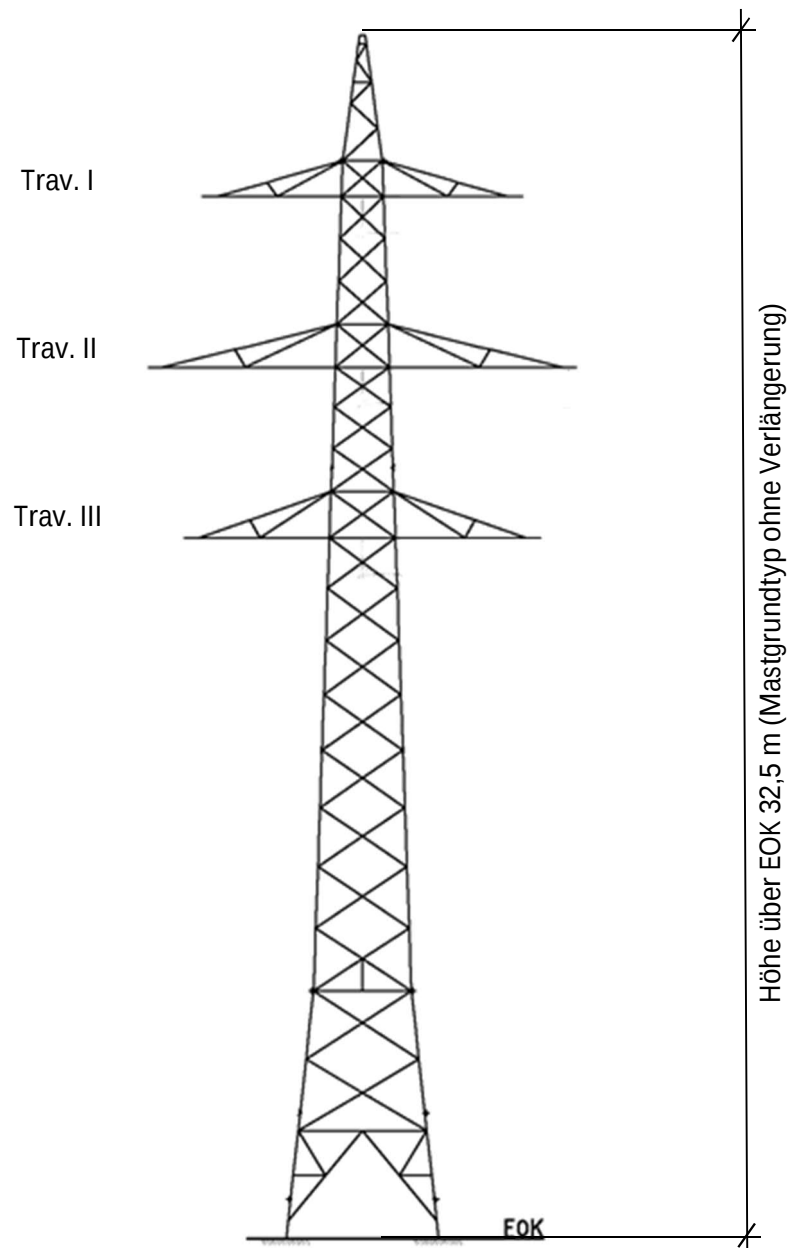

| MASTTYP | TRAVERSENBREITE [M] |      |      |
|---------|---------------------|------|------|
|         | I                   | II   | III  |
| T1      | 4,25                | 5,75 | 4,75 |
| T2      | 4,75                | 6,25 | 5,5  |

### 110-kV-ABSPANNMAST, MASTGRUNTYP A63


(ohne Maßstab, Maßangaben in Meter)

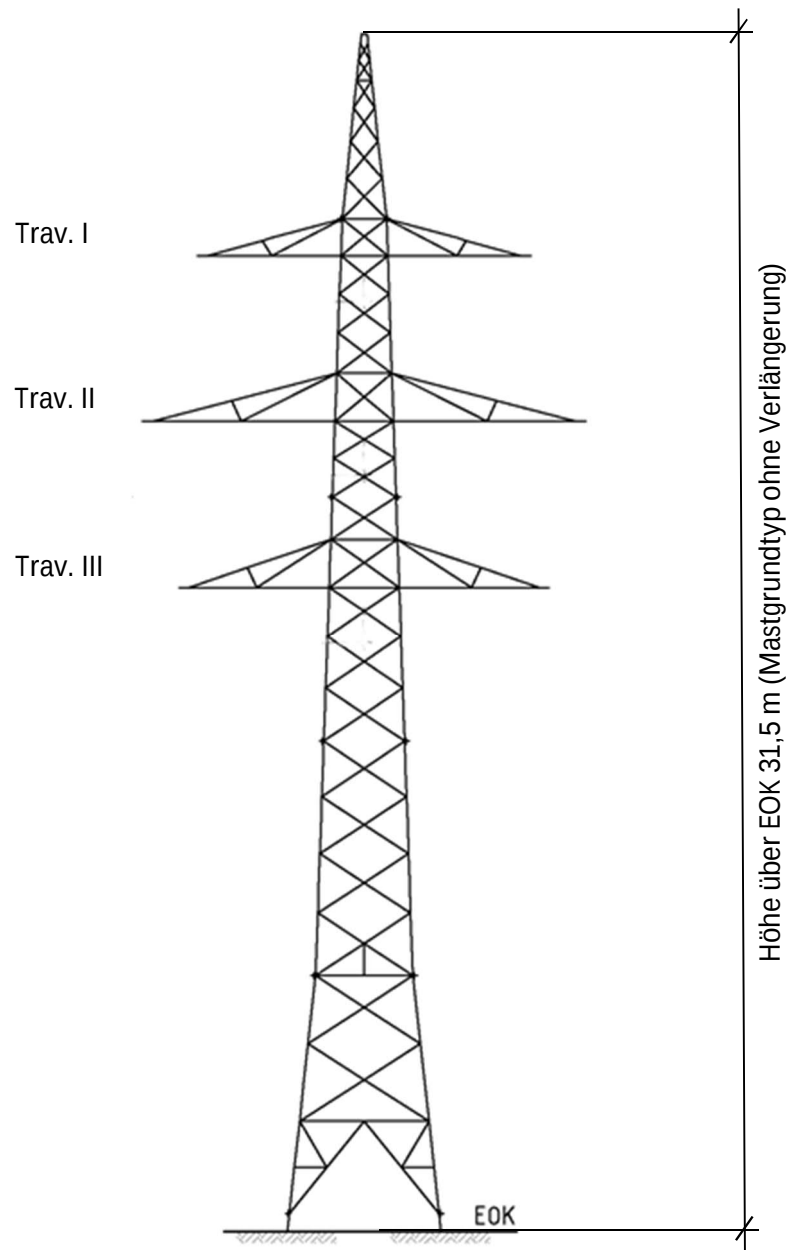

| MASTTYP | WINKEL-GRUPPE | ZULÄSSIGER WINKELBEREICH | TRAVERSENBREITE [M] |      |      |
|---------|---------------|--------------------------|---------------------|------|------|
|         |               |                          | I                   | II   | III  |
| WA1/WE  | 1             | 180°-160°                | 4,25                | 5,75 | 4,75 |
| WA2/WE  | 2             | 180°-140°                | 4,5                 | 6,0  | 5,0  |
| WA3/WE  | 3             | 140°-120°                | 5,25                | 6,75 | 5,75 |
| WA4/WE  | 4             | 120°-100°                | 5,75                | 7,25 | 6,25 |

## 110-kV-ABSPANNMAST, WEITSPANNFELD, MASTGRUNTYP A63


(ohne Maßstab, Maßangaben in Meter)

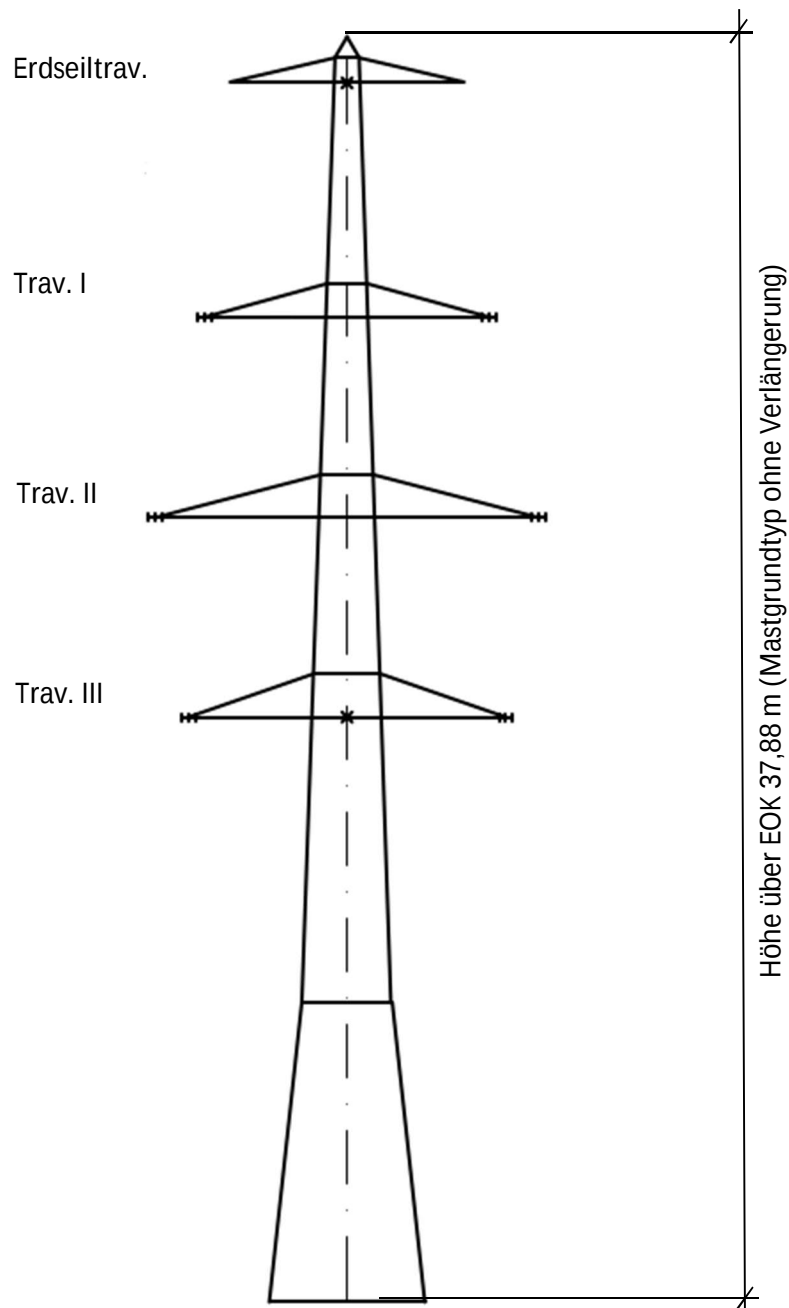

| MASTTYP | WINKEL-GRUPPE | ZULÄSSIGER WINKELBEREICH | TRAVERSENBREITE [M] |      |      |      |
|---------|---------------|--------------------------|---------------------|------|------|------|
|         |               |                          | ERDSEIL             | I    | II   | III  |
| WA1WSP1 | 1             | 180°-160°                | 3,5                 | 4,25 | 5,75 | 4,75 |
| WA2WSP1 | 2             | 180°-140°                | 3,5                 | 4,5  | 6,0  | 5,0  |

### 110-kV ABZWEIGMAST, MASTGRUNTYP A63


(ohne Maßstab, Maßangaben in Meter)

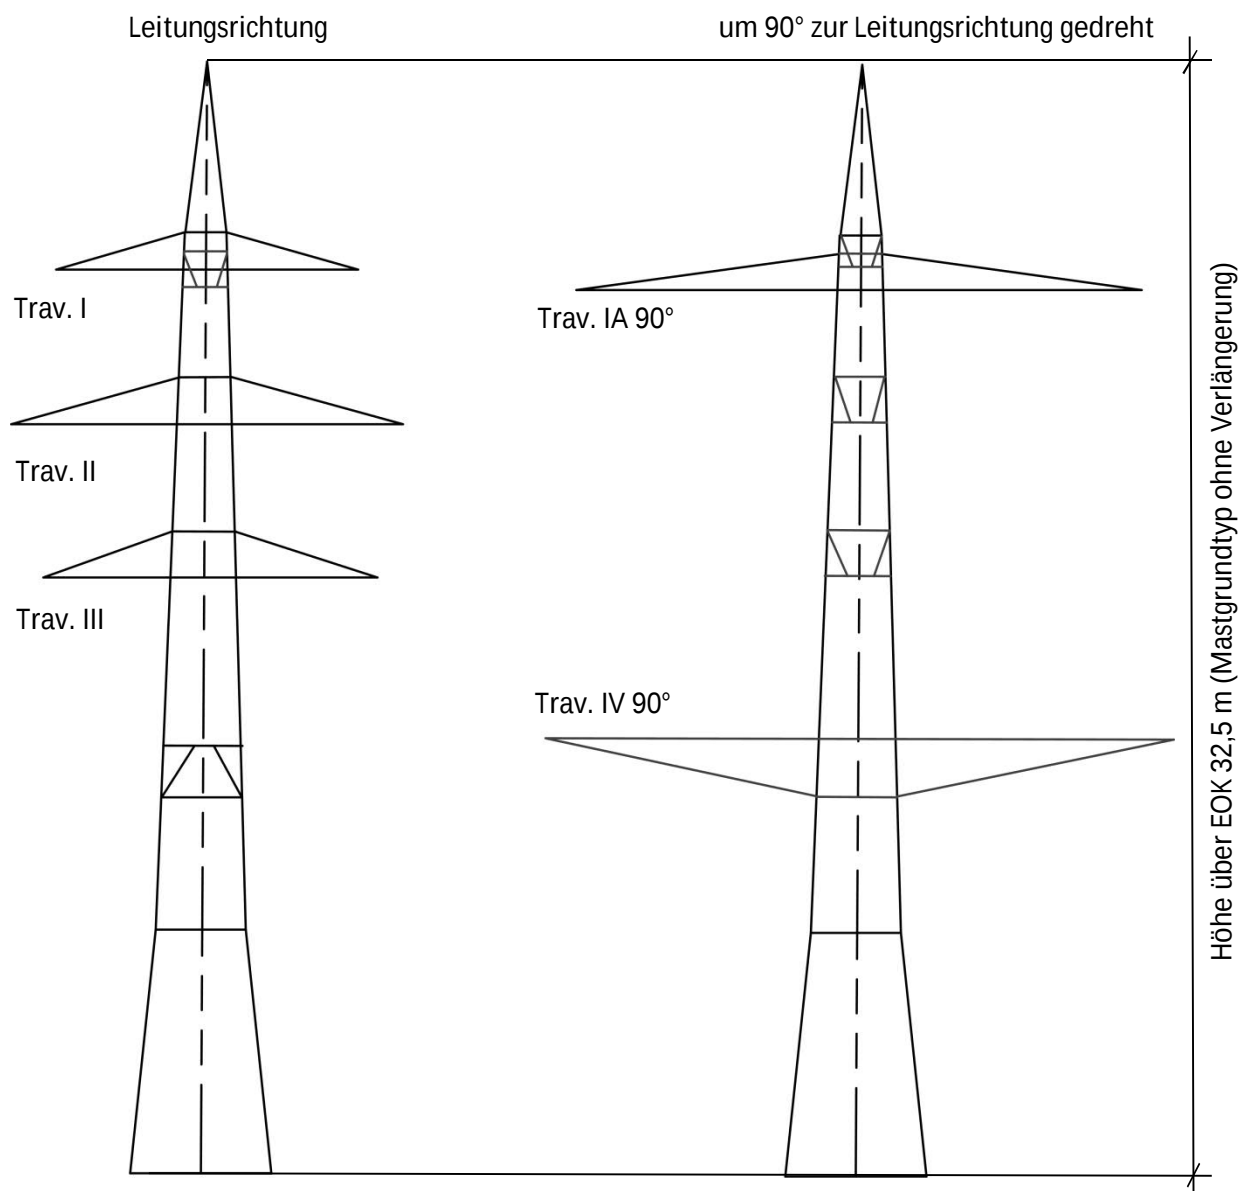

| MASTTYP | TRAVERSENBREITE [M] |      |      |        |        |
|---------|---------------------|------|------|--------|--------|
|         | I                   | II   | III  | IA 90° | IV 90° |
| ABZW 2  | 4,25                | 5,75 | 4,75 | 16,50  | 18,00  |
| ABZW 4  | 5,25                | 6,75 | 5,75 | 19,00  | 22,00  |
| ABZW 7  | 4,50                | 6,00 | 5,00 | 17,00  | 18,00  |


### 110-kV ABSPANNMAST, ZUSATZTRAVERSE, MASTGRUNTYP A63, MAST NR. 124A

(ohne Maßstab, Maßangaben in Meter)

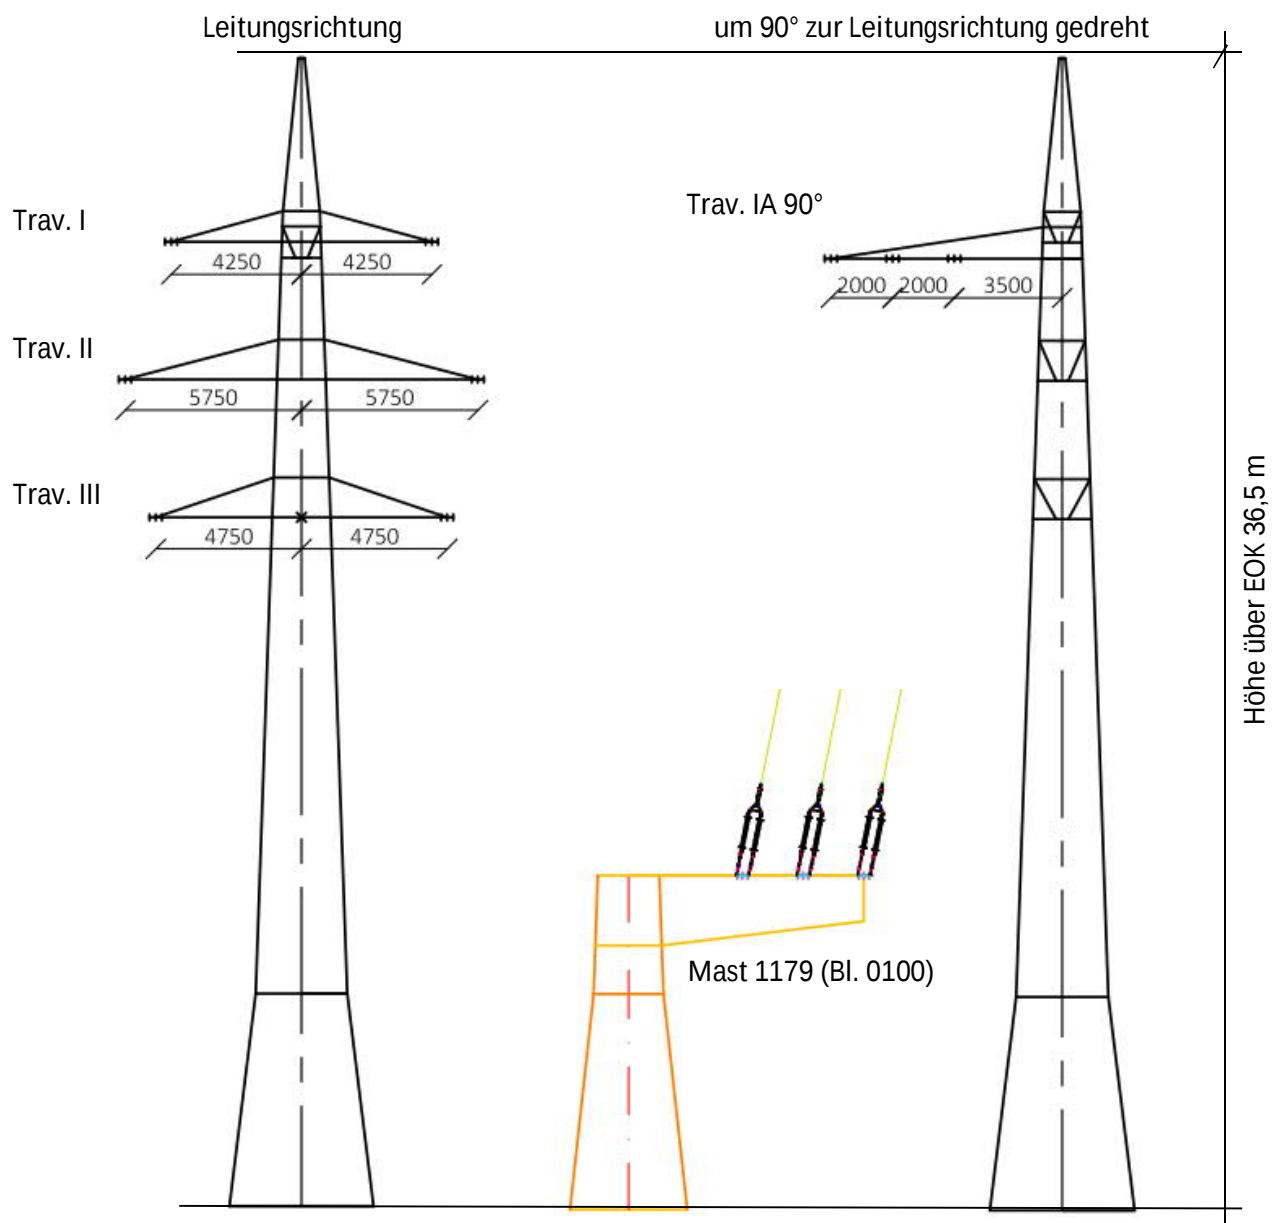

### 110-kV ABZWEIGMAST, MASTGRUNTYP A72, MAST NR. 91

(ohne Maßstab, Maßangaben in Meter)

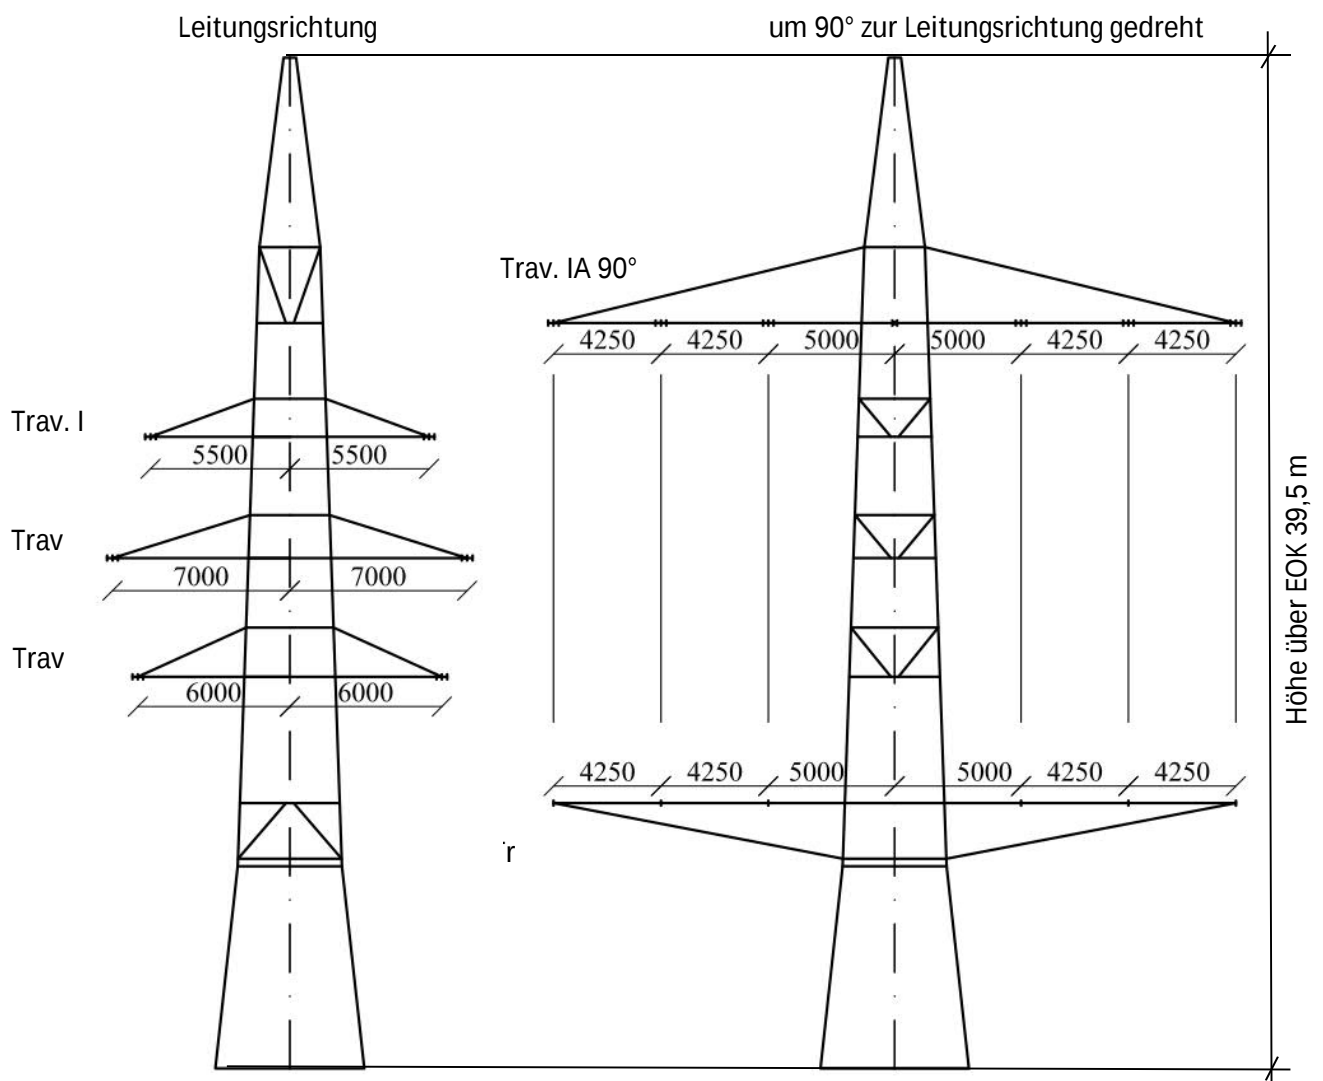

### 110-kV ABSPANNMAST, MASTGRUNTYP AA61, MAST Nr. 143

(ohne Maßstab, Maßangaben in Meter)

