

Auslegungsvermerk der Gemeinde

(Anhörungsverfahren § 43a EnWG i.V.m § 73 VwVfg)

Der Plan hat ausgelegen in der Zeit

vom 20...

bis 20...

in der Gemeinde.....

Gemeinde

Siegel

Planfeststellungsvermerk der Planfeststellungsbehörde

Nach § 43b EnWG i.V.m. § 74 VwVfG planfestgestellt durch Beschluss

vom 20...

Planfeststellungsbehörde

Siegel

Auslegungsvermerk der Gemeinde

(Planfeststellungsbeschluss und festgestellter Plan (§ 43b EnWG i.V.m. § 74 VwVfg))

Der Planfeststellungsbeschluss und Auslieferung des festgestellten Planes
haben ausgelegen in der Zeit

vom 20...

bis 20...

in der Gemeinde.....

Gemeinde

Siegel

Mastzeichnungen

Ersatzneubau der 110-kV-Leitungsverbindung zwischen Metternich und Erbach

Hochspannungsfreileitung Pkt. Emmelshausen - Dörth (Bl. 1457)

Hinweis:

Stand: 30.10.2020


Inhalt: Blätter 1-2

westnetz

westnetz


110-kV-TRAGMAST T1, MASTGRUNTYP A74

(ohne Maßstab, Maßangaben in Meter)

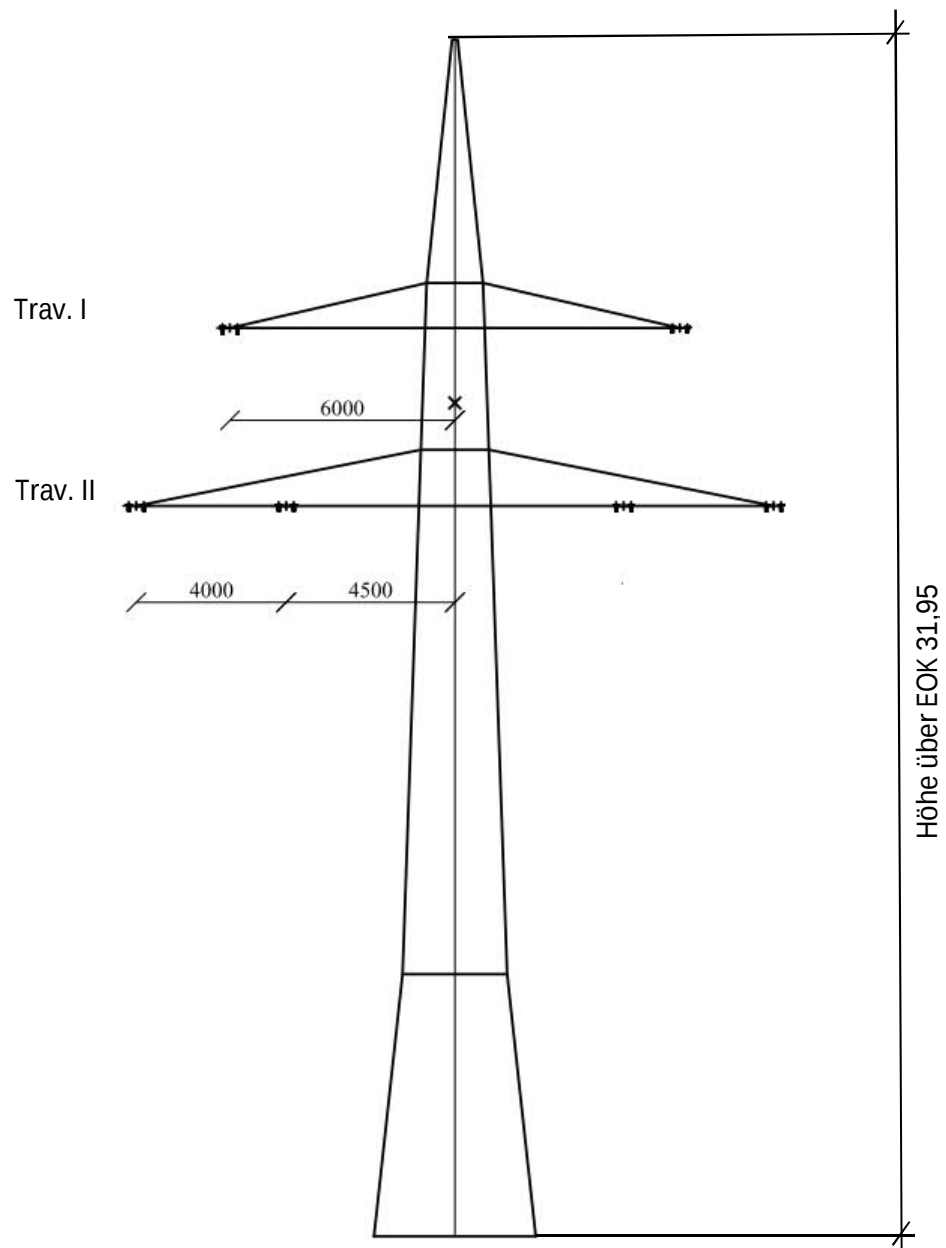

110-kV-ABSPANNMAST, MASTGRUNTYP A74

(ohne Maßstab, Maßangaben in Meter)

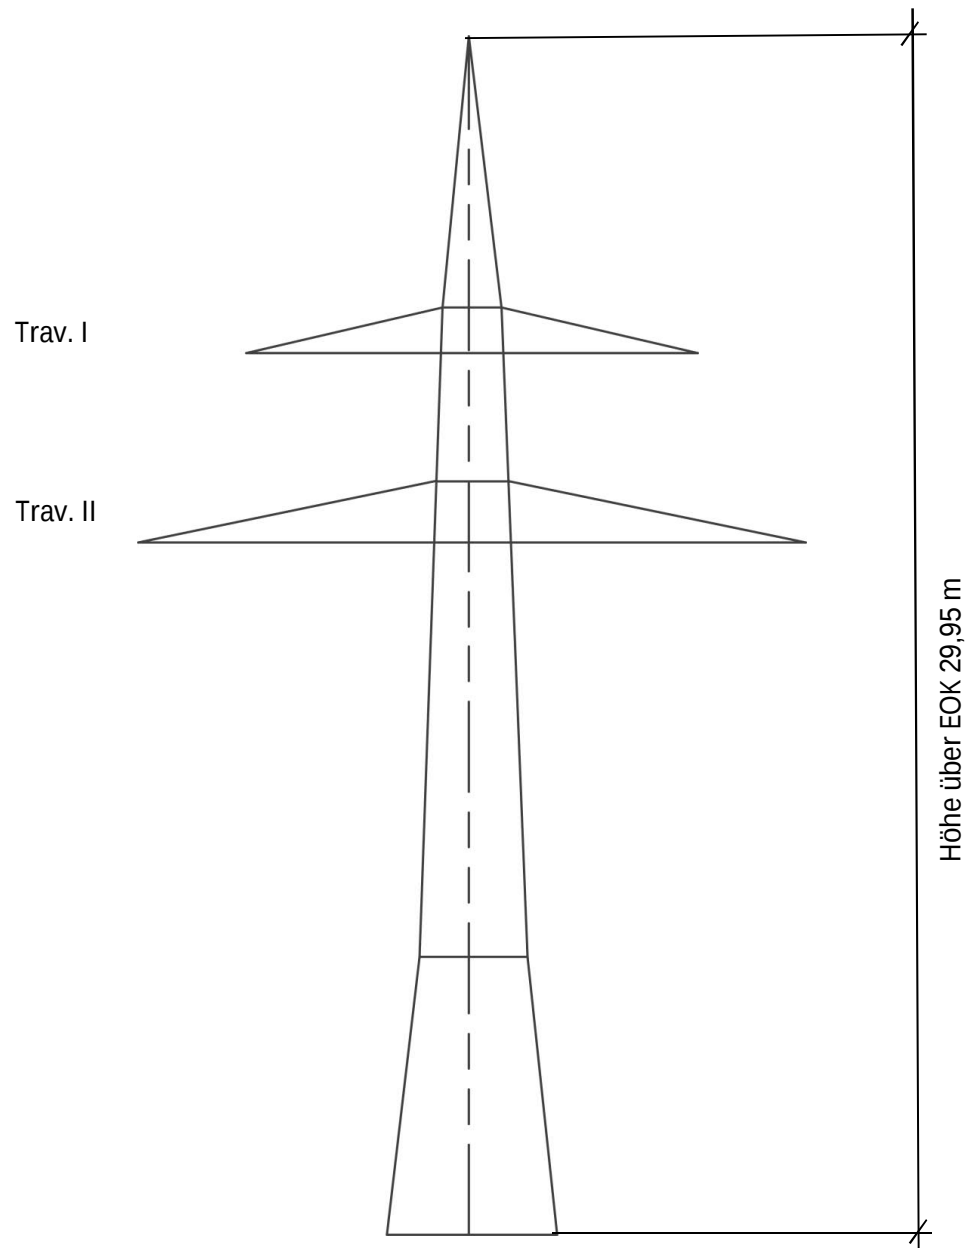

BEZEICHNUNG	WINKEL-GRUPPE	ZULÄSSIGER WINKELBEREICH	TRAVERSENBREITE [M]	
			I	II
WA1/WE	1	180°-160°	6,00	4,50
WA5/WE	5	120°-90°	9,50	6,25