

## Auslegungsvermerk der Gemeinde

(Anhörungsverfahren § 43a EnWG i.V.m § 73 VwVfg)

Der Plan hat ausgelegen in der Zeit

vom ..... 20...

bis ..... 20...

in der Gemeinde.....

Gemeinde

Siegel

## Planfeststellungsvermerk der Planfeststellungsbehörde

Nach § 43b EnWG i.V.m. § 74 VwVfG planfestgestellt durch Beschluss

vom ..... 20...

Planfeststellungsbehörde

Siegel

## Auslegungsvermerk der Gemeinde

(Planfeststellungsbeschluss und festgestellter Plan (§ 43b EnWG i.V.m. § 74 VwVfg))

Der Planfeststellungsbeschluss und Auslieferung des festgestellten Planes  
haben ausgelegen in der Zeit

vom ..... 20...

bis ..... 20...

in der Gemeinde.....

Gemeinde

Siegel

# Mastzeichnungen

## Ersatzneubau der 110-kV-Leitungsverbindung zwischen Metternich und Erbach

Hochspannungsfreileitung Dörth - Pkt. Emmelshausen (Bl. 1458)

Hinweis:

Stand: 30.10.2020


Inhalt Blätter 1-2

westnetz

westnetz


### 110-kV-TRAGMAST T1, MASTGRUNTYP A74

(ohne Maßstab, Maßangaben in Meter)

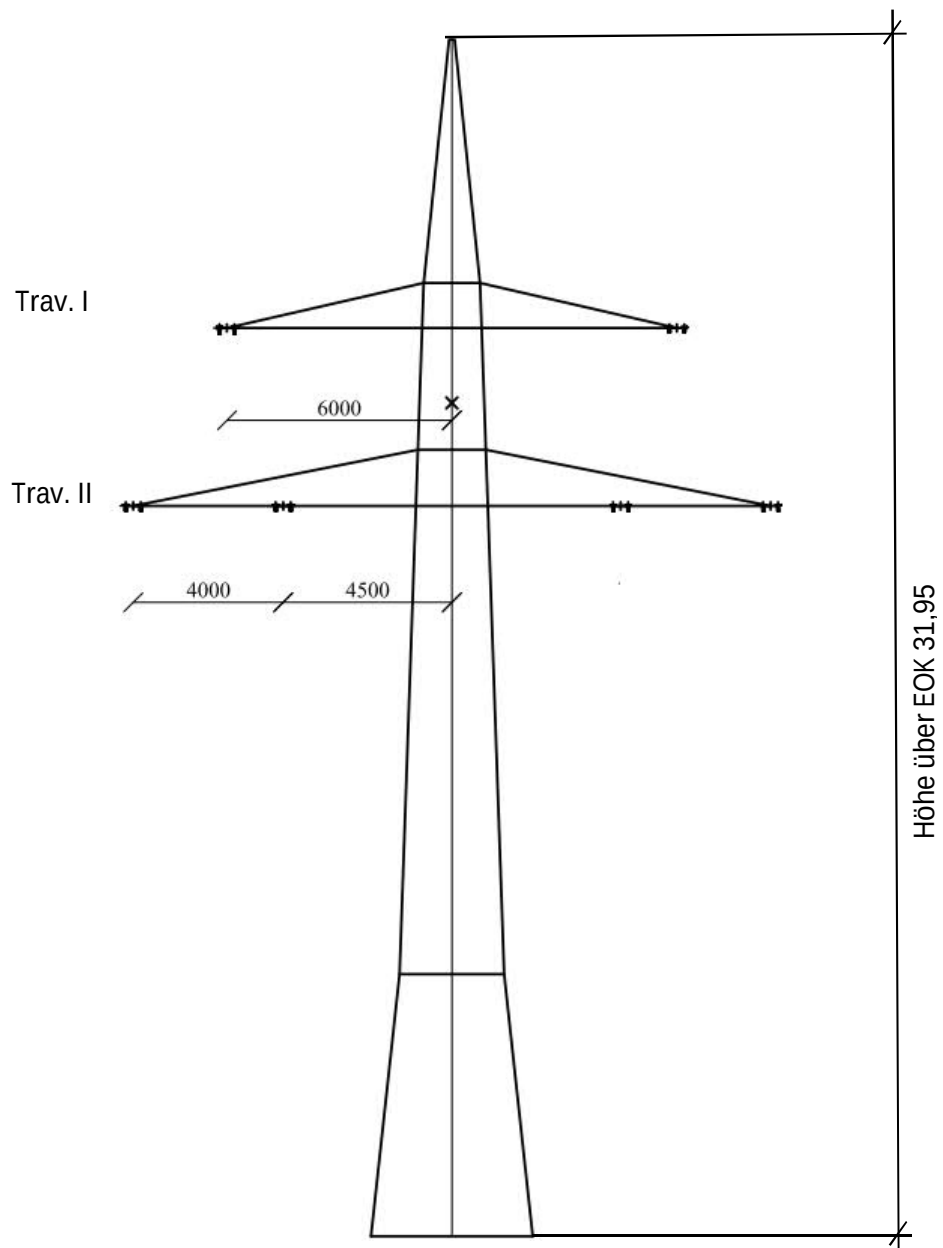

### 110-kV-ABSPANNMAST, MASTGRUNTYP A74

(ohne Maßstab, Maßangaben in Meter)

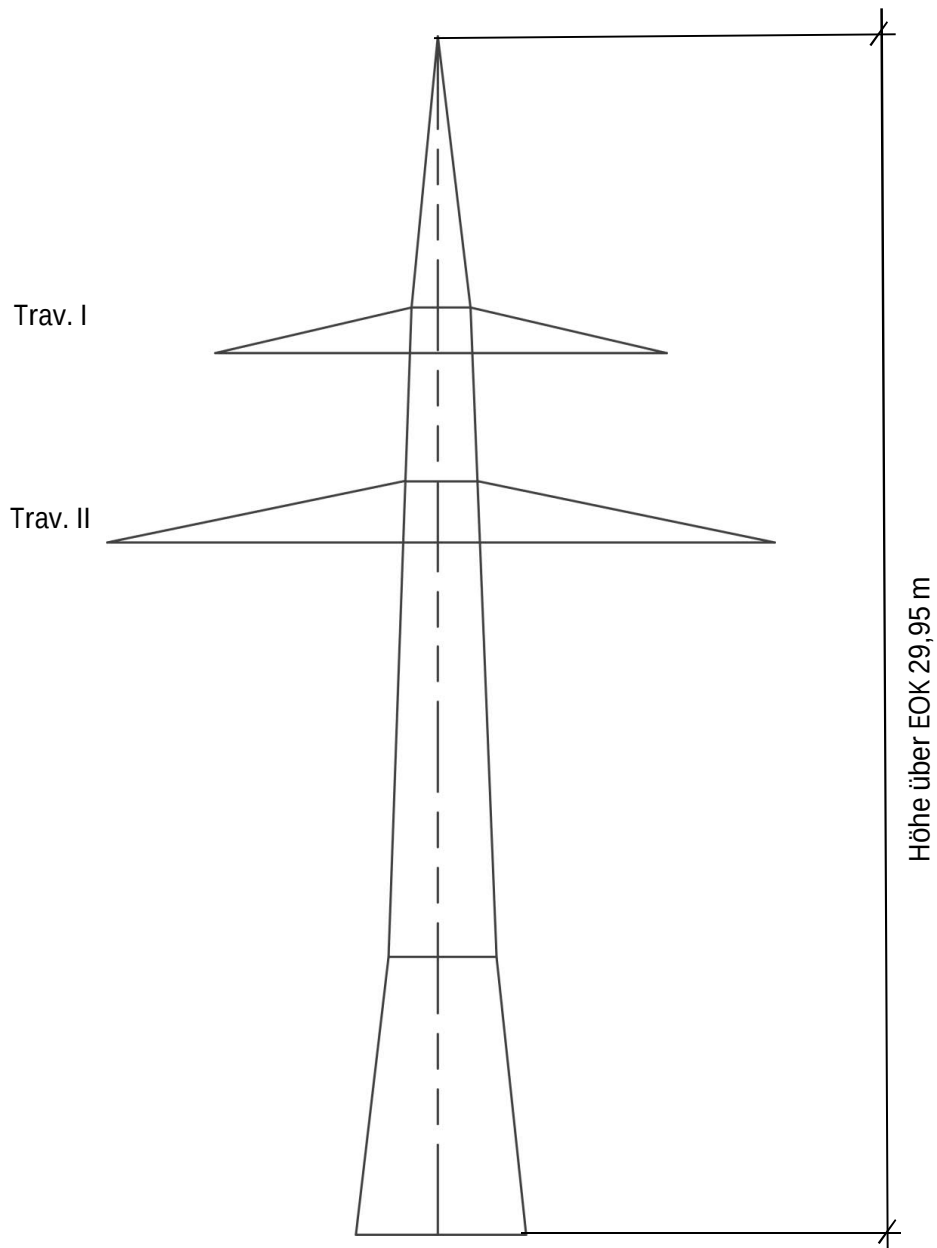

| BEZEICHNUNG | WINKEL-GRUPPE | ZULÄSSIGER WINKELBEREICH | TRAVERSENBREITE [M] |      |
|-------------|---------------|--------------------------|---------------------|------|
|             |               |                          | I                   | II   |
| WA1/WE      | 1             | 180°-160°                | 6,00                | 4,50 |
| WA5/WE      | 5             | 120°-90°                 | 9,50                | 6,25 |