

Auslegungsvermerk der Gemeinde

(Anhörungsverfahren § 43a EnWG i.V.m § 73 VwVfg)

Der Plan hat ausgelegen in der Zeit

vom 20...

bis 20...

in der Gemeinde.....

Gemeinde

Siegel

Planfeststellungsvermerk der Planfeststellungsbehörde

Nach § 43b EnWG i.V.m. § 74 VwVfG planfestgestellt durch Beschluss

vom 20...

Planfeststellungsbehörde

Siegel

Auslegungsvermerk der Gemeinde

(Planfeststellungsbeschluss und festgestellter Plan (§ 43b EnWG i.V.m. § 74 VwVfg))

Der Planfeststellungsbeschluss und Auslieferung des festgestellten Planes
haben ausgelegen in der Zeit

vom 20...

bis 20...

in der Gemeinde.....

Gemeinde

Siegel

Mastzeichnung

Ersatzneubau der 110-kV-Leitungsverbindung
zwischen Metternich und Erbach

Hochspannungsfreileitung Dörth - Bad Ems (Bl. 0101)

Hinweis:

Stand: 30.10.2020


Inhalt: Blatt 1

westnetz

westnetz

110-kV ABZWEIGMAST, MASTGRUNTYP A63, MAST NR. 1005

(ohne Maßstab, Maßangaben in Meter)

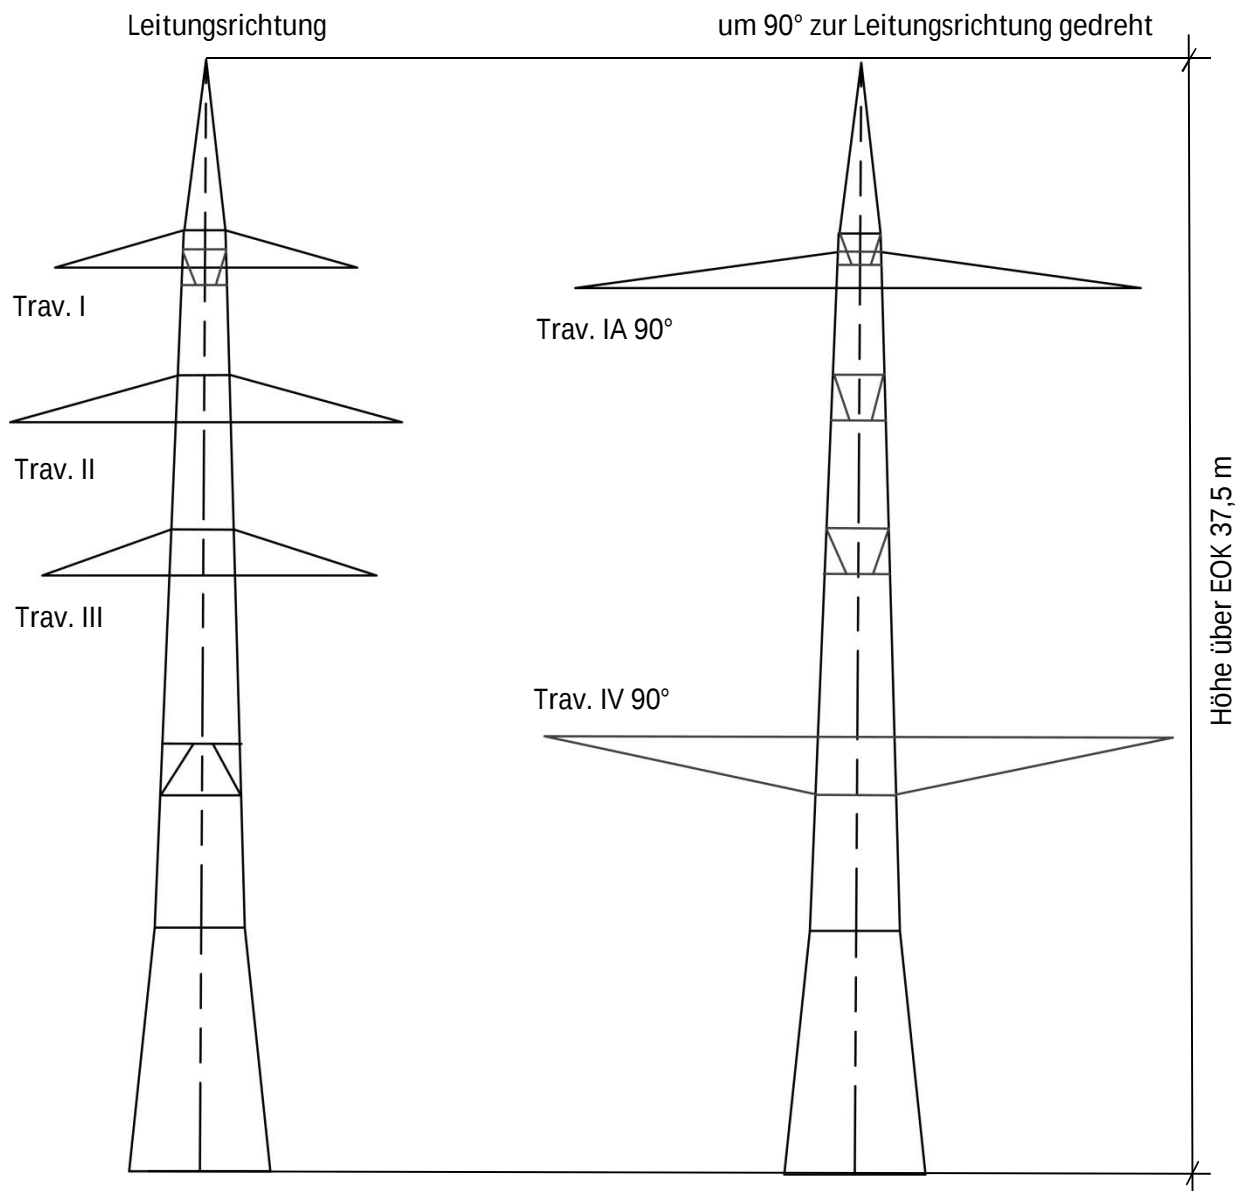

MASTTYP	TRAVERSENBREITE [M]				
	I	II	III	IA 90°	IV 90°
ABZW 7	4,50	6,00	5,00	17,00	18,00