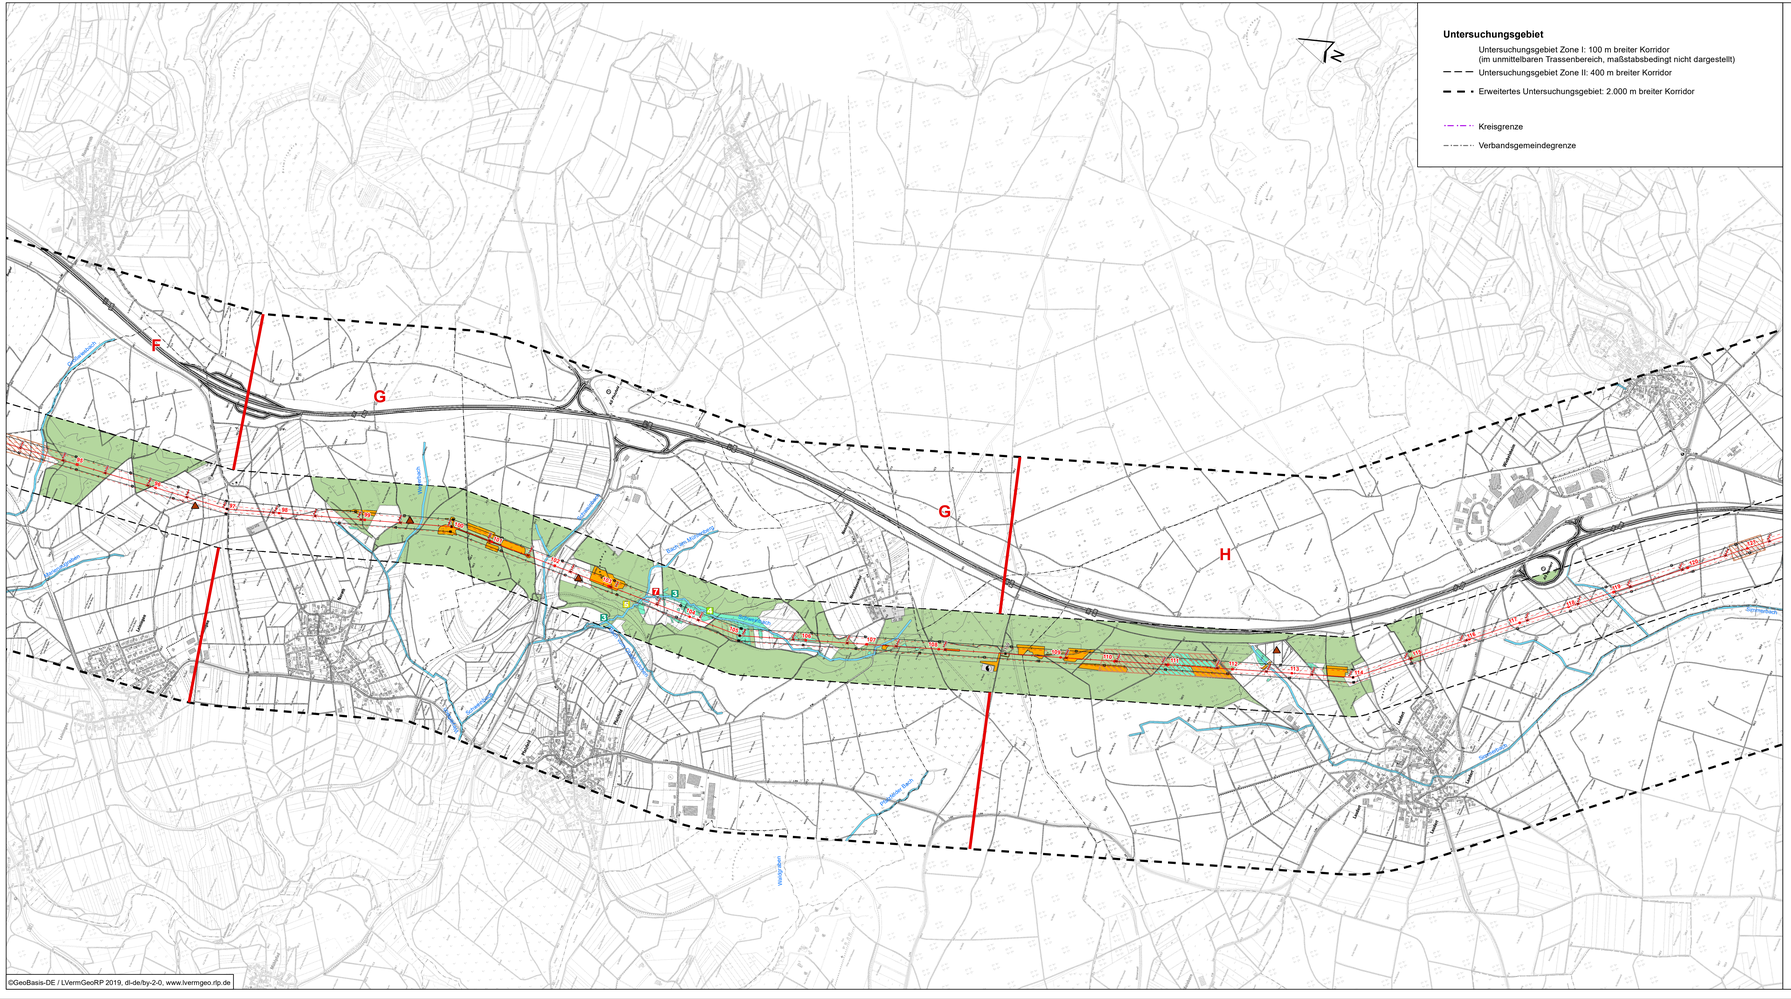

©GeoBasis-DE / LVermGeoRP 2019, dl-de/by-2-0, www.lvermgeo.rlp.de

westnetz

Ersatzneubau der 110-kV-Leitungsverbindung zwischen Metternich und Erbach

Umweltverträglichkeitsuntersuchung

Karte 4: Schutzgut Boden und Wasser

	Datum	Name		Kennzeichnung	Maßstab:
					1:10.000
PL	11/2020	Se	Projekt-Nr.	0111-13-030	
gez.	11/2020	Pu	Datei-Name	201209_UVS_Boden_Wasser_Blatt4.mxd	Anlage:
gepr.	11/2020	Se	Ploteinstellung	pdf, 1200 hpgl	Blätter: 5
Blattgröße:	130,5 x 52 cm				Blatt-Nr.: 4

SWECO
Zertifiziert durch die TÜV Rheinland Cert GmbH
nach ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007

Sweco GmbH
Standort Koblenz
Stegemannstraße 5-7
56068 Koblenz
Deutschland

T +49 261 30439-0
F +49 261 30439-25
E koblenz@sweco-gmbh.de
W www.sweco-gmbh.de