

**LEGENDE - Bestand**


- Rheinhochwasserdeich
- Kabeltrasse Telekom
- Ethylenleitung BASF (mit Schutzzone)

**LEGENDE - Planung**

- Telekom - Glasfaserkabel
- Kabelrohrtrasse (2 Leerrohre DN50)
- 20 kV-Anschluß Fa. Willersinn
- 20 kV-Leitung, innerbetrieblich
- stillgelegte, außer Betrieb genommene und im Zuge der Rohstoffgewinnung rückgebaute Trasse
- 380kV Freileitung, Amprion (mit Schutzzone)
- Mastnummer
- Freileitungsmast ohne Richtungswechsel
- Freileitungsmast mit Richtungswechsel
- Wartf:**
  - Hecke
  - Grünfläche mit Hecke
  - Sandfläche
  - Zaun
  - ebene Fläche
  - Böschungsbänke
  - Förderband Rohstoffe (mit Begleitweg)
- Fläche der Rohstoffgewinnung:**
  - Böschungsbänke
  - Mittelwasserlinie (87,00 mNN)
  - Böschungsunterkante, Seesohle
  - Zu-/Abfahrt Rohstoffgewinnung
- geplante Deichrückverlegung (z. Z. im Planfeststellungsverfahren)

**LEGENDE - Erkundung**

- Bohrung Hettmannsperger 12/2017 (B1 bis B4)
- Setzungsmesspunkte

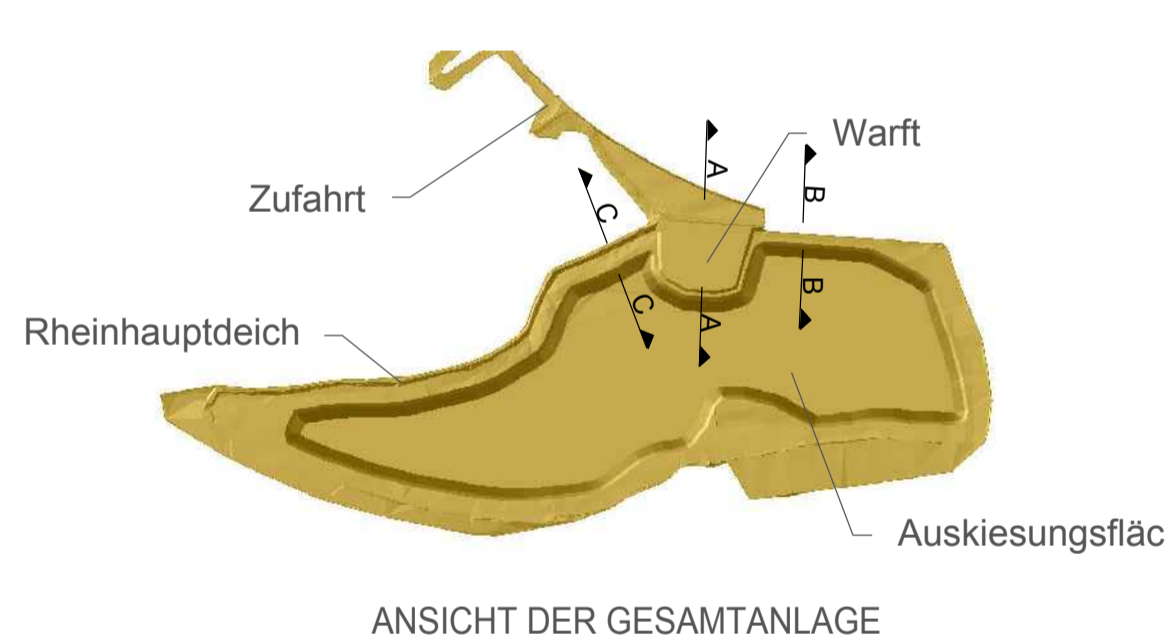

GEÄNDERT				
GEÄNDERT				
GEÄNDERT				
<b>GENEHMIGUNGSPLANUNG</b>				
ipr Consult <small>INGENIEURBÜRO FÜR BERATUNG PLANUNG BAULEITUNG ERHALTUNG WASSERSTR. UND NEUSTADT          PARKSTR./RIEDELSTR. WASSER ABWASSER ABFALL VERKEHR TEL: 06321/875001 FAX: 31081</small>				
GEBRÜDER WILLERSINN GMBH & CO. KG AUSKIESUNG BONNAU WARTKÖRPER UND INFRASTRUKTUR			PROJEKT NR.: 1 6 6 1 1 1 PLAN NR.: <b>2 01</b> INDEX: 1	
<b>LAGEPLAN WARTF</b>			AUFTRAGGEBER: GEBRÜDER WILLERSINN GMBH & CO. KG Mühlwegstraße 1 67071 Ludwigshafen	
STAND:	15.07.2018	NEUSTADT:		
REVISION:	Fußnote	ZEICHNER:		
GEZEICHNET:		MASSSTAB:	1 : 500	
GESEHEN:		Datum:	12.3.18	
Ludwigshafen, den 10.08.2018 				