

**Nachweis über die Einhaltung der elektrischen und magnetischen Felder einer Niederfrequenzanlage (50 Hz)**

gem. § 3 der Sechszwanzigsten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes  
(Verordnung über elektromagnetische Felder - 26. BImSchV)

<b>Betreiber:</b>	Westnetz GmbH
<b>Art der Anlage:</b>	Freileitung
<b>Anlass:</b>	Neubau
<b>Typ der Freileitung:</b>	Verteilnetzleitung
<b>Leitungsname:</b>	Idar-Oberstein - Niederhausen
<b>Abschnitt:</b>	UA Algenrodt – Pkt. Erz-Berg
<b>Leistungsnummer:</b>	Bl. 1381
<b>Spannfeld:</b>	betroffen: zwischen Mast Nr. 17 und Mast Nr. 19 berechnet: zwischen Mast Nr. 18 und Mast Nr. 19

<b>Sonstige zu berücksichtigende Anlagen:</b>		
Niederfrequenz (16,7 Hz, 50 Hz):	ja <input type="checkbox"/>	nein <input checked="" type="checkbox"/>
Hochfrequenz (9 kHz – 10 MHz):	ja <input type="checkbox"/>	nein <input checked="" type="checkbox"/>

<b>Maßgeblicher Immissionsort</b> <i>(maximale Feldstärken im Spannfeld):</i>	Gebäude-/Freifläche Wohnen Gemarkung: Vollmersbach, Flur: 4, Flurstücke: 175/25, 175/26
--	--

Bestandteile des Nachweises:

- Datenblatt zu Freileitung Mastbilder, Phasenordnung, Beseilung
- Lageplan mit Legende
- Berechnungsergebnisse

## Datenblatt

<b>Masttypen (berechnetes Spannfeld):</b>	
Mast Nr. 17:	A63
Mast Nr. 18:	A73
Mast Nr. 19:	A73

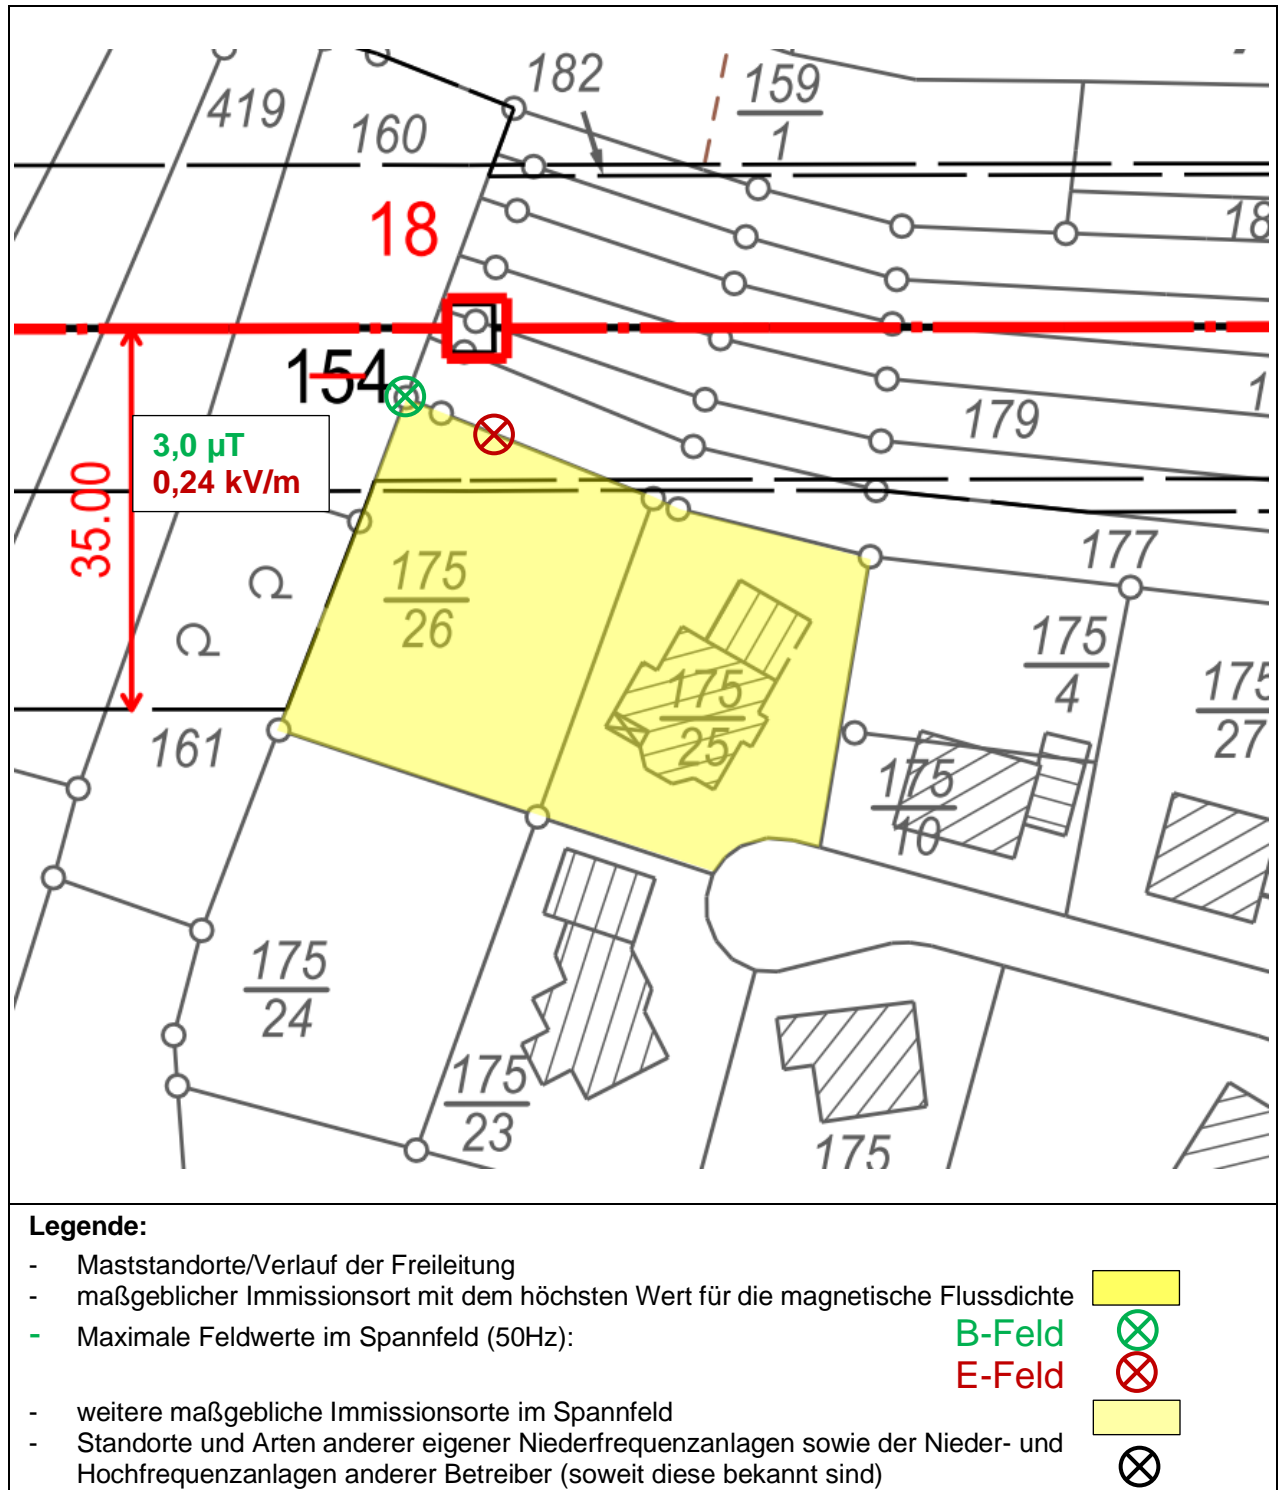
  

Mast Nr. 17:	Mast Nr. 18:	Mast Nr. 19:
<p style="text-align: center;">Mastskizze: 1381/17</p>	<p style="text-align: center;">Mastskizze: 1381/18</p>	<p style="text-align: center;">Mastskizze: 1381/19</p>

<b>Höchste betriebliche Anlagenauslastung:</b>	
Aufgelegte Spannungssysteme – Nennspannung:	
System 1: 110 kV	System 2: 110 kV
Aufgelegte Spannungssysteme – maximaler betrieblicher Dauerstrom:	
System 1: 1360 A	System 2: 1360 A
<i>Thermisch maximal zulässiger Dauerstrom</i>	

<b>Beseilung:</b>	
System 1 (links, 110 kV):	3x2 Al/St 265/35
System 2 (rechts, 110 kV):	3x2 Al/St 265/35
SLH: Ay/Aw 226/49	

<b>Phasenanordnung (u = 0°; v = 120°; w = 240°):</b>	
System 1 (links, 110 kV):	A (w), C (v), E (u)
System 2 (rechts, 110 kV):	B (u), D (v), F (w)
SLH: G	

**Maßgebliche Immissionsorte – Lageplanausschnitt:**

**Ergebnisse der Feldberechnungen:**

<b>Maßgeblicher Immissionsort, bezogen auf die magnetische Flussdichte</b> (Gemarkung: Vollmersbach, Flur: 4, Flurstücke: 175/25, 175/26):	
<b>Abstand zum Flurstück:</b>	
Abstand vom Mast Nr. 18 in Richtung Mast Nr. 19:	-7 m
Senkrechter Abstand zur Achse:	6,3 m (+ rechts, - links)
Minimaler Bodenabstand nach DIN VDE 0210:	18,7 m, rechts
In einer Höhe von 1 m über dem Erdboden auf dem Flurstück beträgt die maximale <b>magnetische Flussdichte:</b>	
<b>3,0 µT</b>	
<b>Maßgeblicher Immissionsort, bezogen auf elektrische Feldstärke</b> (Gemarkung: Vollmersbach, Flur: 4, Flurstücke: 175/25, 175/26):	
<b>Abstand zum Flurstück:</b>	
Abstand vom Mast Nr. 18 in Richtung Mast Nr. 19:	4 m
Senkrechter Abstand zur Achse:	10,6 m (+ rechts, - links)
Minimaler Bodenabstand nach DIN VDE 0210:	17,2 m, rechts
In einer Höhe von 1 m über dem Erdboden auf dem Flurstück beträgt die maximale <b>elektrische Feldstärke:</b>	
<b>0,24 kV/m</b>	
⇒ <b>Uneingeschränkte Einhaltung der Grenzwerte nach § 3, Anhang 1a, 26. BImSchV</b>	
<b>Grenzwerte nach 26. BImSchV:</b>	
<b>Magnetische Flussdichte:</b>	<b>100 µT</b>
<b>Elektrische Feldstärke:</b>	<b>5 kV/m</b>

<b>Anmerkungen zur Berechnung der magnetischen und elektrischen Felder:</b>	
Berechnungsgröße:	Ungestörtes magnetisches und elektrisches Wechselfeld bei Nennspannung unter max. Last entsprechend DIN VDE 0848 und 26. BImSchV, Frequenz 50 Hz
Berechnungsgrundlage:	Freileitungsgeometrie, Abstände und Bodenprofile aus FM Profil
Berechnungsmethode:	Berechnung 1,0 m über Grund unter Berücksichtigung des vereinfachten Bodenprofils
Programme:	FM Profil (SAG) WinField Release 2017 (FGEU mbH)