

Nachweis über die Einhaltung der elektrischen und magnetischen Felder einer Niederfrequenzanlage (50 Hz)

gem. § 3 der Sechszwanzigsten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über elektromagnetische Felder - 26. BImSchV)

Betreiber:	Westnetz GmbH
Art der Anlage:	Freileitung
Anlass:	Neubau
Typ der Freileitung:	Verteilnetzleitung
Leitungsname:	Idar-Oberstein - Niederhausen
Abschnitt:	Pkt. Bergen – UA Monzingen
Leistungsnummer:	Bl. 1381
Spannfeld:	betroffen: zwischen Mast Nr. 78 und Mast Nr. 79 berechnet: zwischen Mast Nr. 78 und Mast Nr. 79

Sonstige zu berücksichtigende Anlagen:		
Niederfrequenz (16,7 Hz, 50 Hz):	ja <input type="checkbox"/>	nein <input checked="" type="checkbox"/>
Hochfrequenz (9 kHz – 10 MHz):	ja <input type="checkbox"/>	nein <input checked="" type="checkbox"/>

Maßgeblicher Immissionsort <i>(maximale Feldstärken im Spannfeld):</i>	Gebäude-/Freifläche Wohnen Gemarkung: Simmertal, Flur: 11, Flurstücke: 172/1, 175/2, 175/1, Flur: 31, Flurstück: 62
--	--

Bestandteile des Nachweises:

- Datenblatt zu Freileitung Mastbilder, Phasenordnung, Beseilung
- Lageplan mit Legende
- Berechnungsergebnisse

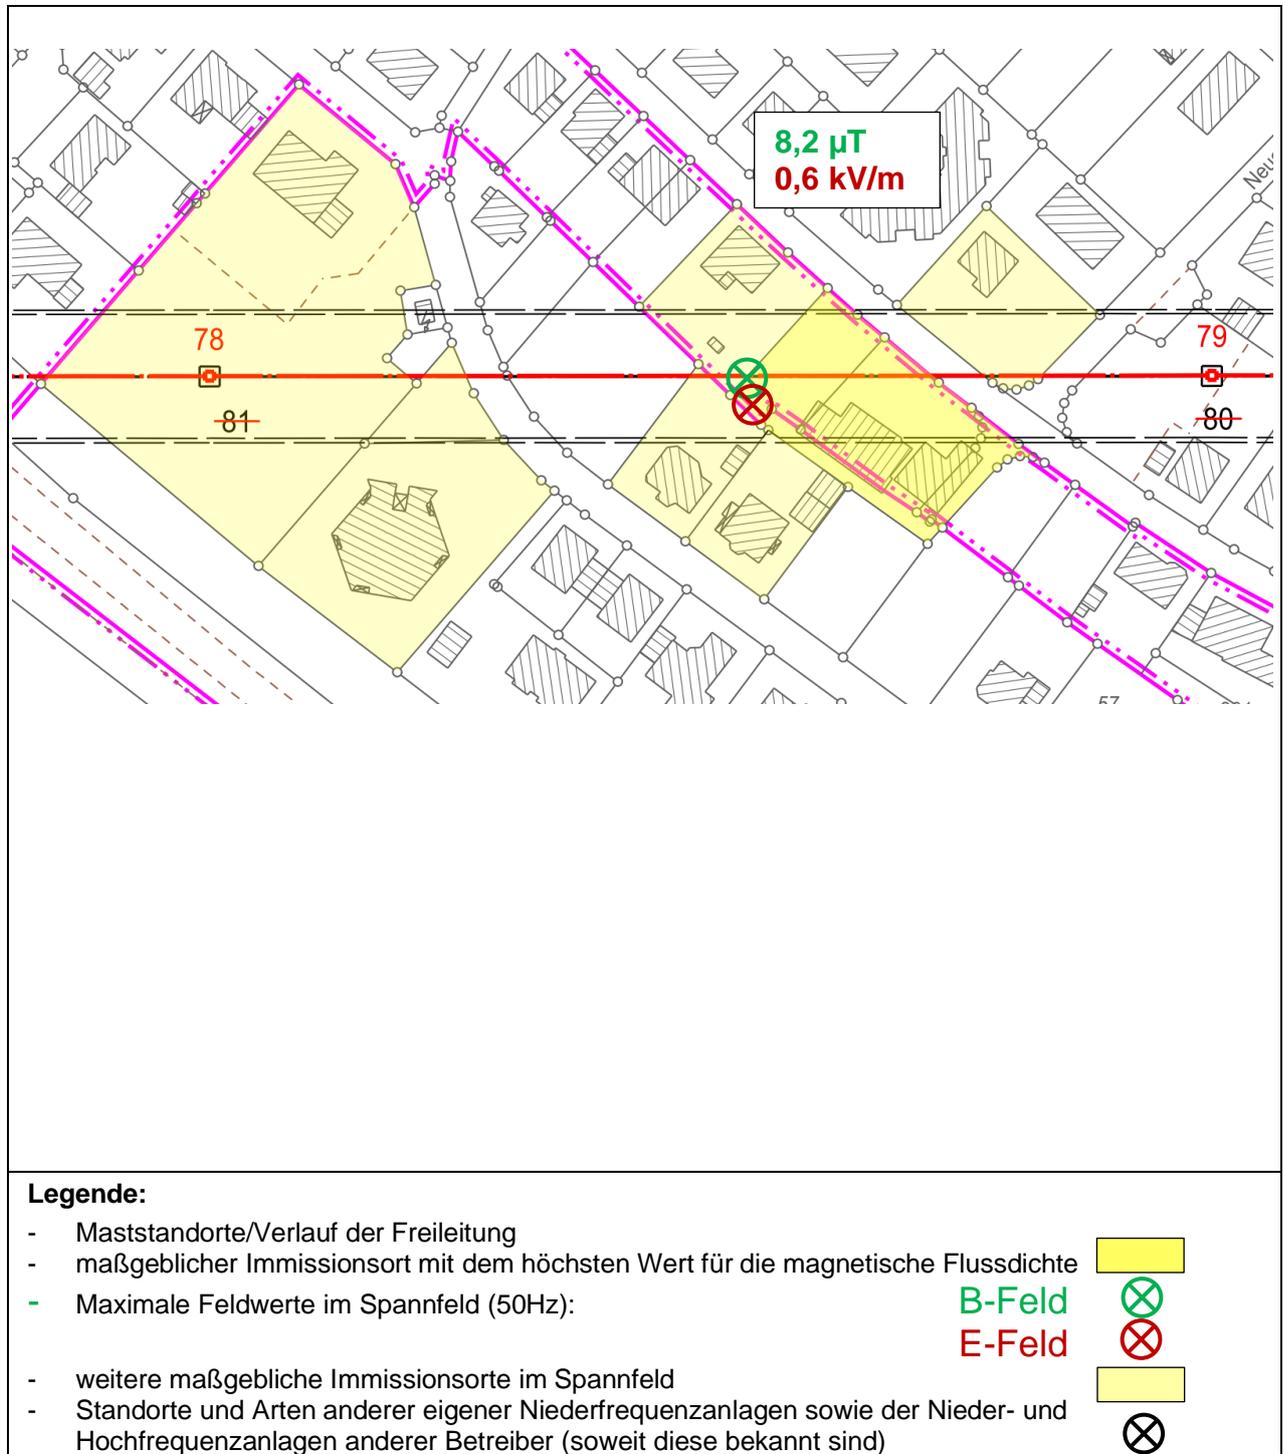
Datenblatt

Masttypen (berechnetes Spannfeld):	
Mast Nr. 78:	A73
Mast Nr. 79:	A73
<p>Mast Nr. 78:</p>	<p>Mast Nr. 79:</p>

Höchste betriebliche Anlagenauslastung:	
Aufgelegte Spannungssysteme – Nennspannung:	
System 1: 110 kV	System 2: 110 kV
Aufgelegte Spannungssysteme – maximaler betrieblicher Dauerstrom:	
System 1: 1360 A	System 2: 1360 A
<i>Thermisch maximal zulässiger Dauerstrom</i>	

Beseilung:	
System 1 (links, 110 kV):	3x2 Al/St 265/35
System 2 (rechts, 110 kV):	3x2 Al/St 265/35
SLH: Ay/Aw 226/49	

Phasenordnung (u = 0°; v = 120°; w = 240°):	
System 1 (links, 110 kV):	A (w), C (v), E (u)
System 2 (rechts, 110 kV):	B (u), D (v), F (w)
SLH: G	

Maßgebliche Immissionsorte – Lageplanausschnitt:

Ergebnisse der Feldberechnungen:

Maßgeblicher Immissionsort, bezogen auf die magnetische Flussdichte (Gemarkung: Simmertal, Flure/Flurstücke: s.o.):	
Abstand zum Flurstück:	
Abstand vom Mast Nr. 78 in Richtung Mast Nr. 79:	121 m
Senkrechter Abstand zur Achse:	0 m (+ rechts, - links)
Minimaler Bodenabstand nach DIN VDE 0210:	12,5 m, rechts
In einer Höhe von 1 m über dem Erdboden auf dem Flurstück beträgt die maximale	
magnetische Flussdichte:	8,2 µT
Maßgeblicher Immissionsort, bezogen auf elektrische Feldstärke (Gemarkung: Simmertal, Flure/Flurstücke: s.o.):	
Abstand zum Flurstück:	
Abstand vom Mast Nr. 78 in Richtung Mast Nr. 79:	123 m
Senkrechter Abstand zur Achse:	6,9 m (+ rechts, - links)
Minimaler Bodenabstand nach DIN VDE 0210:	12,6 m, rechts
In einer Höhe von 1 m über dem Erdboden auf dem Flurstück beträgt die maximale	
elektrische Feldstärke:	0,6 kV/m
⇒ Uneingeschränkte Einhaltung der Grenzwerte nach § 3, Anhang 1a, 26. BImSchV	
Grenzwerte nach 26. BImSchV:	
Magnetische Flussdichte:	100 µT
Elektrische Feldstärke:	5 kV/m

Überblick über alle maßgeblichen Immissionsorte in den betroffenen Spannungsfeldern:			
Maßgeblicher Immissionsort	Nutzung	Magnetische Flussdichte	Elektrische Feldstärke
Simmertal, Flur: 31, Flurstück: 68/3	Gebäude-/Freifläche Wohnen	4,8 µT	0,34 kV/m
Simmertal, Flur: 31, Flurstücke: 69/1, 69/2	Gebäude-/Freifläche Wohnen	5,8 µT	0,44 kV/m
Simmertal, Flur: 31, Flurstück: 63	Gebäude-/Freifläche Wohnen	8,1 µT	0,59 kV/m
Simmertal, Flur: 11, Flurstück: 172/2	Gebäude-/Freifläche Wohnen	8,2 µT	0,59 kV/m
Simmertal, Flur: 31, Flurstück: 61	Gebäude-/Freifläche Wohnen	4,0 µT	0,35 kV/m
Simmertal, Flure: 11, 31, Flurstücke: 172/1, 175/2, 175/1, 62	Gebäude-/Freifläche Wohnen	8,2 µT	0,6 kV/m
Simmertal, Flur: 12, Flurstück: 609/1	Gebäude-/Freifläche Wohnen	5,2 µT	0,42 kV/m
Simmertal, Flur: 12, Flurstück: 541/46	Gebäude-/Freifläche Wohnen	3,6 µT	0,3 kV/m

Anmerkungen zur Berechnung der magnetischen und elektrischen Felder:	
Berechnungsgröße:	Ungestörtes magnetisches und elektrisches Wechselfeld bei Nennspannung unter max. Last entsprechend DIN VDE 0848 und 26. BImSchV, Frequenz 50 Hz
Berechnungsgrundlage:	Freileitungsgeometrie, Abstände und Bodenprofile aus FM Profil
Berechnungsmethode:	Berechnung 1,0 m über Grund unter Berücksichtigung des vereinfachten Bodenprofils
Programme:	FM Profil (SAG) WinField Release 2017 (FGEU mbH)