

Nachweis über die Einhaltung der elektrischen und magnetischen Felder einer Niederfrequenzanlage (50 Hz)

gem. § 3 der Sechszwanzigsten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(Verordnung über elektromagnetische Felder - 26. BImSchV)

Betreiber:	Westnetz GmbH
Art der Anlage:	Freileitung
Anlass:	Neubau
Typ der Freileitung:	Verteilnetzleitung
Leistungsname:	Idar-Oberstein - Niederhausen
Abschnitt:	UA Monzingen - UA Waldböckelheim
Leistungsnummer:	Bl. 1381
Spannfeld:	betroffen: zwischen Mast Nr. 122 und Mast Nr. 123 berechnet: zwischen Mast Nr. 122 und Mast Nr. 123

Sonstige zu berücksichtigende Anlagen:		
Niederfrequenz (16,7 Hz, 50 Hz):	ja <input type="checkbox"/>	nein <input checked="" type="checkbox"/>
Hochfrequenz (9 kHz – 10 MHz):	ja <input type="checkbox"/>	nein <input checked="" type="checkbox"/>

Maßgeblicher Immissionsort <i>(maximale Feldstärken im Spannfeld):</i>	Freizeit-/Sportanlage (Tennisplatz) Gemarkung: Waldböckelheim, Flur: 30, Flurstück: 50/7 (tlw.)
--	--

Bestandteile des Nachweises:

- Datenblatt zu Freileitung Mastbilder, Phasenordnung, Beseilung
- Lageplan mit Legende
- Berechnungsergebnisse

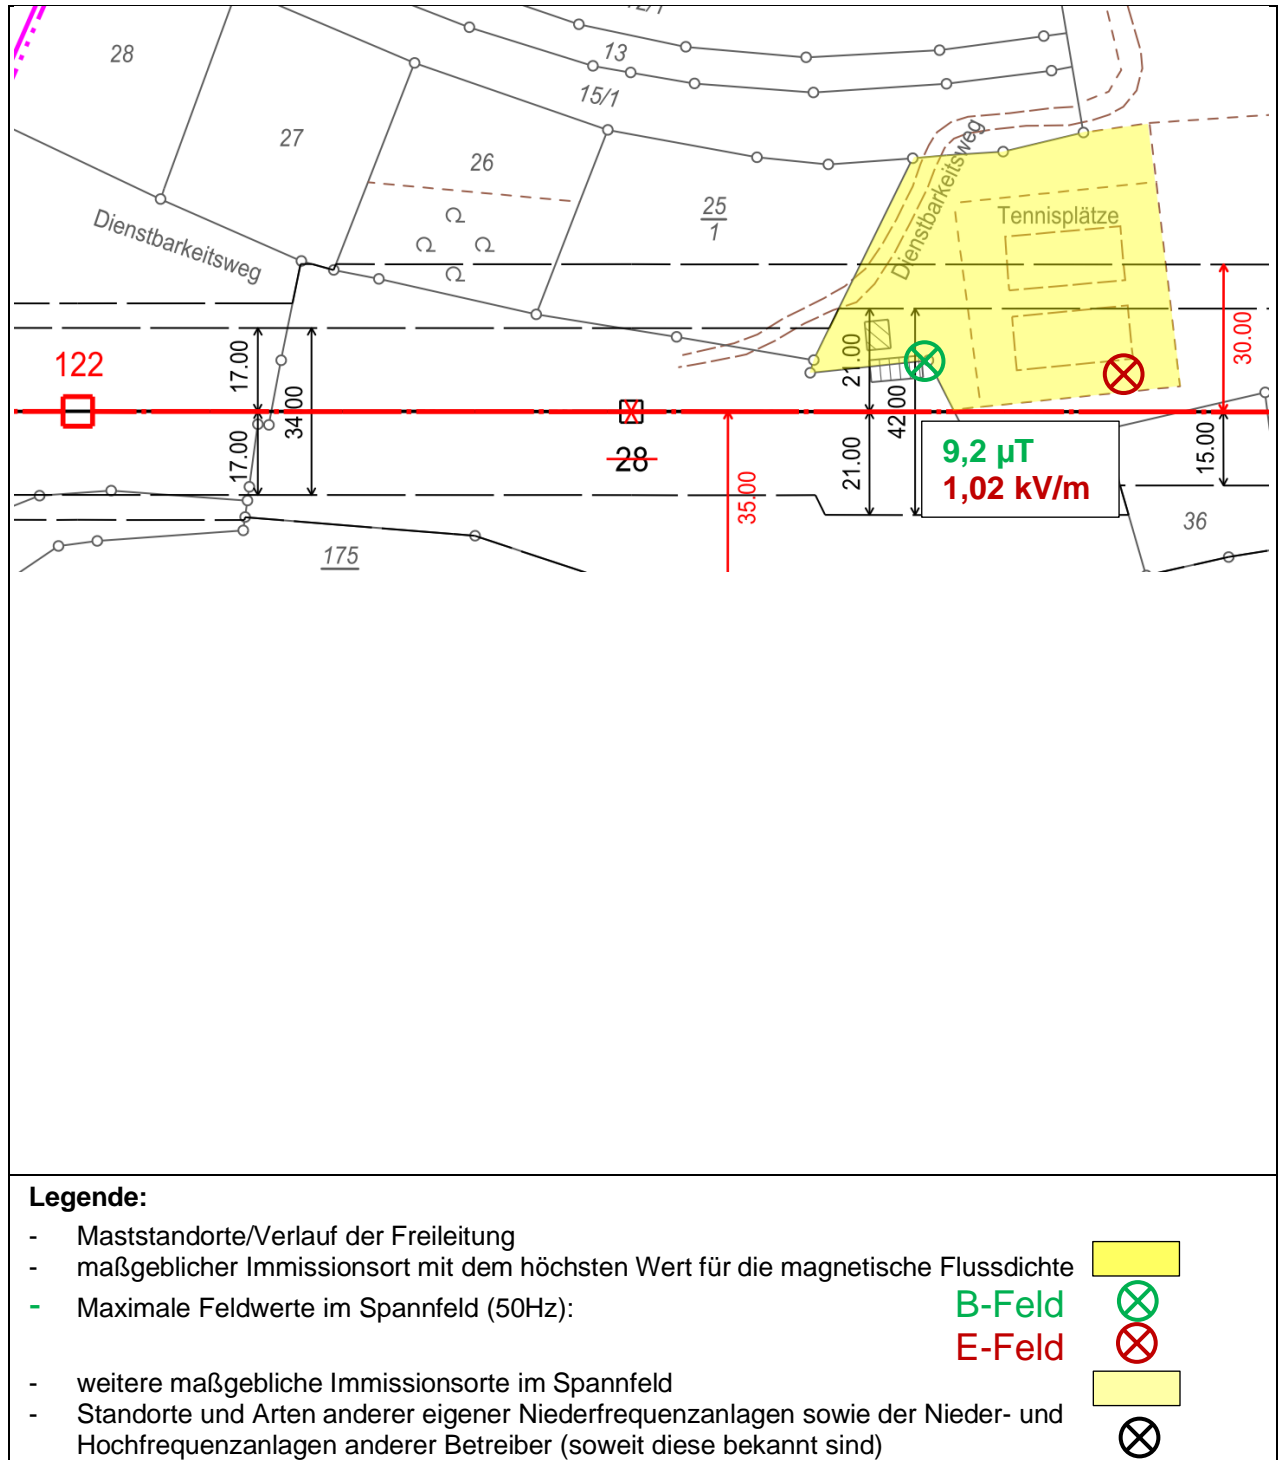
Datenblatt

Masttypen (berechnetes Spannfeld):	
Mast Nr. 122:	A63
Mast Nr. 123:	A63
Mast Nr. 122: 	Mast Nr. 123:

Höchste betriebliche Anlagenauslastung:	
Aufgelegte Spannungssysteme – Nennspannung:	
System 1: 110 kV	System 2: 110 kV
Aufgelegte Spannungssysteme – maximaler betrieblicher Dauerstrom:	
System 1: 1360 A	System 2: 1360 A
<i>Thermisch maximal zulässiger Dauerstrom</i>	

Beseilung:	
System 1 (links, 110 kV):	3x2 Al/St 265/35
System 2 (rechts, 110 kV):	3x2 Al/St 265/35
SLH:	Ay/Aw 226/49

Phasenordnung (Worst case; $u = 0^\circ$; $v = 120^\circ$; $w = 240^\circ$):	
System 1 (links, 110 kV):	A (w), C (v), E (u)
System 2 (rechts, 110 kV):	B (w), D (v), F (u)
SLH:	G

Maßgebliche Immissionsorte – Lageplanausschnitt:

Ergebnisse der Feldberechnungen:

Maßgeblicher Immissionsort, bezogen auf die magnetische Flussdichte (Gemarkung: Waldböckelheim, Flur: 30, Flurstück: 50/7 (tlw.)):	
Abstand zum Flurstück:	
Abstand vom Mast Nr. 122 in Richtung Mast Nr. 123:	178 m
Senkrechter Abstand zur Achse:	-0,4 m (+ rechts, - links)
Minimaler Bodenabstand nach DIN VDE 0210:	16,5 m, links
In einer Höhe von 1 m über dem Erdboden auf dem Flurstück beträgt die maximale	
magnetische Flussdichte:	9,2 µT
Maßgeblicher Immissionsort, bezogen auf elektrische Feldstärke (Gemarkung: Waldböckelheim, Flur: 30, Flurstück: 50/7 (tlw.)):	
Abstand zum Flurstück:	
Abstand vom Mast Nr. 122 in Richtung Mast Nr. 123:	215 m
Senkrechter Abstand zur Achse:	-7,6 m (+ rechts, - links)
Minimaler Bodenabstand nach DIN VDE 0210:	16,4 m, links
In einer Höhe von 1 m über dem Erdboden auf dem Flurstück beträgt die maximale	
elektrische Feldstärke:	1,02 kV/m
⇒ Uneingeschränkte Einhaltung der Grenzwerte nach § 3, Anhang 1a, 26. BImSchV	
Grenzwerte nach 26. BImSchV:	
Magnetische Flussdichte:	100 µT
Elektrische Feldstärke:	5 kV/m

Anmerkungen zur Berechnung der magnetischen und elektrischen Felder:	
Berechnungsgröße:	Ungestörtes magnetisches und elektrisches Wechselfeld bei Nennspannung unter max. Last entsprechend DIN VDE 0848 und 26. BImSchV, Frequenz 50 Hz
Berechnungsgrundlage:	Freileitungsgeometrie, Abstände und Bodenprofile aus FM Profil
Berechnungsmethode:	Berechnung 1,0 m über Grund unter Berücksichtigung des vereinfachten Bodenprofils
Programme:	FM Profil (SAG) WinField Release 2017 (FGEU mbH)