


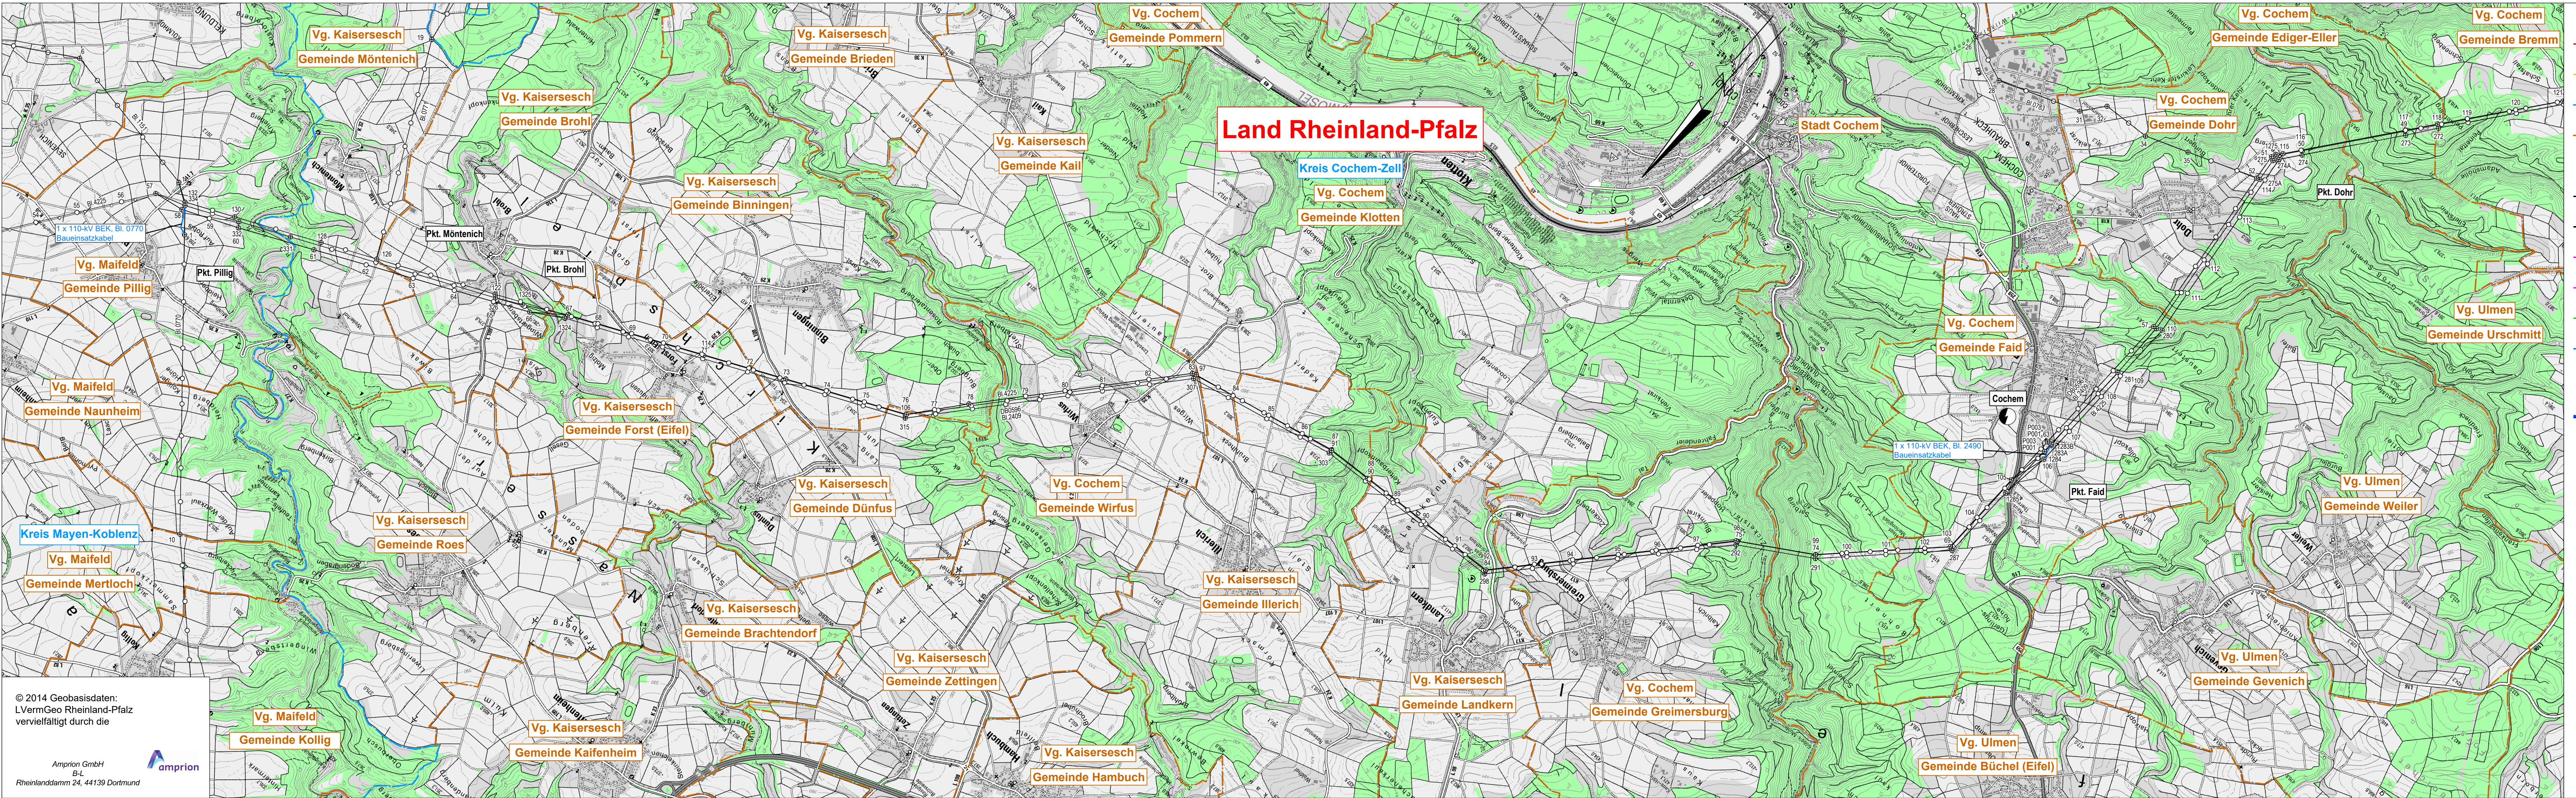

Legende

- Landesgrenze
- Reg.-Bez. Grenze
- Kreisgrenze
- Gemeindegrenze
- Umspannanlage
- Tragmast (vorhanden) mit Leitungsachse
- Abspannmast (vorhanden) mit Leitungsachse
- Tragmast (geplant) Freileitungsprovisorium
- Abspannmast (geplant) Freileitungsprovisorium
- 220-kV Baueinsatzkabel (BEK) Schematische Darstellung der Bauausführung
- 110-kV Baueinsatzkabel (BEK) Schematische Darstellung der Bauausführung
- Waldfläche
- provisorische Zubeseilung 110-kV

Anlage 13.1

Auslegungsvermerk der Gemeinde
(Anhörungsverfahren gemäß § 43a EnWG i.V.m. § 73 VwVfG)

Der Plan hat ausgelegen in der Zeit

in der Gemeinde

Gemeinde

Siegel

Planfeststellungsvermerk der Planfeststellungsbehörde

Nach § 43b EnWG i.V.m. § 74 VwVfG planfestgestellt durch Beschluss

Planfeststellungsbehörde

Siegel

Auslegungsvermerk der Gemeinde
(Planfeststellungsbeschluss und festgestellter Plan (§ 43b EnWG i.V.m. § 74 VwVfG))

Der Planfeststellungsbeschluss und Ausfertigung des festgestellten Planes
haben ausgelegen in der Zeit

in der Gemeinde

Gemeinde

Siegel

Temporäre Baumaßnahme

220-kV-Frltg.-Provisorium, Bl. 2409
110-kV-Baueinsatzkabel, Bl. 2409
110-kV-Baueinsatzkabel, Bl. 0770
110-kV-Baueinsatzkabel, Bl. 1024
220-kV-Baueinsatzkabel, Bl. 2409
110-kV-Baueinsatzkabel, Bl. 1081
provisorische Zubeseilung 110-kV, Bl. 2409

Übersichtsplan
1 : 25000

verwendete TK 25: 5708, 5709, 5710, 5808, 5809, 5908

Ausgabe: 01.03.2019 12:00:00

Erstellt: 02.04.2015 16:17:08

Inhalt: Planung

OMEXOM

Technizentrum, Büro Walsrode

amprion

Amprion GmbH
Betrieb / Projektierung
Genehmigungen Süd / Umweltschutz Leitungen