


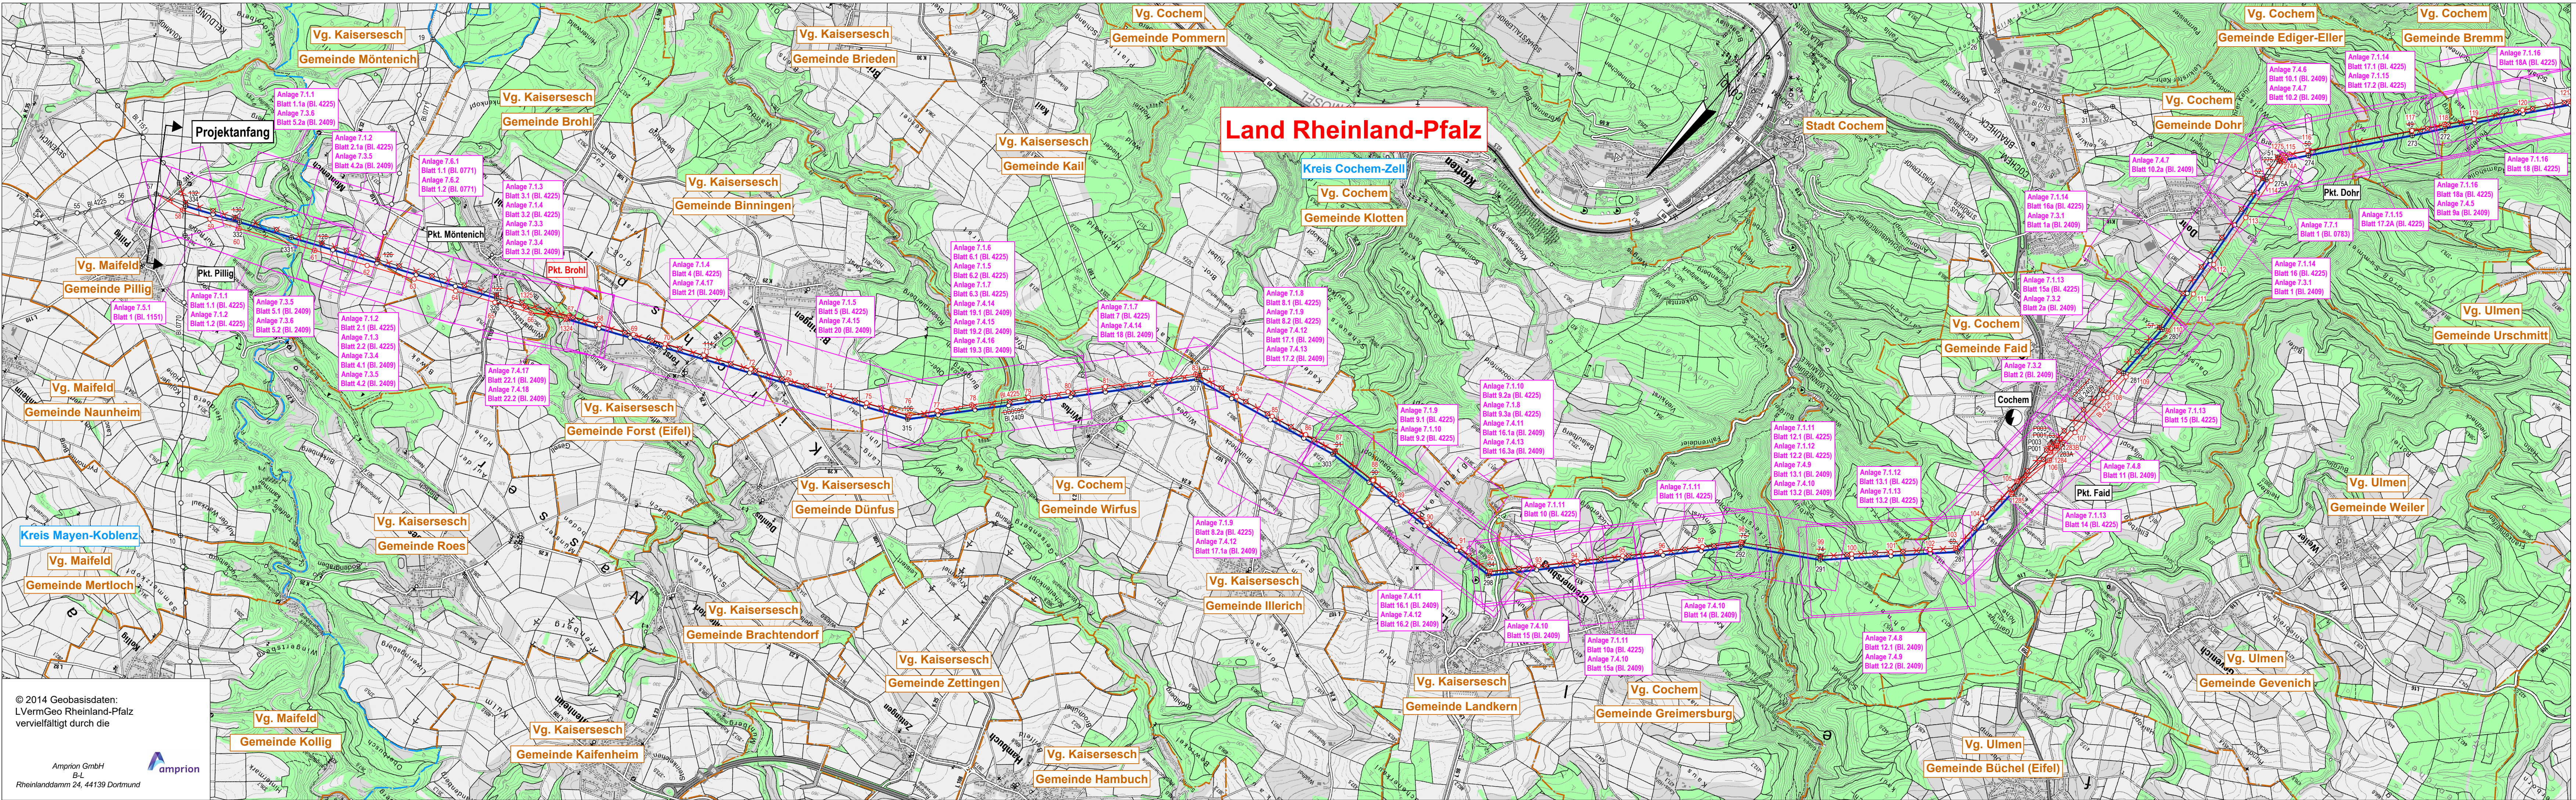

Legende

- Landesgrenze
- Reg.-Bez. Grenze
- Kreisgrenze
- Gemeindegrenze
- Umspannanlage
- Tragmast (vorhanden) mit Leitungssache
- Abspannmast (vorhanden) mit Leitungssache
- Tragmast (geplant) mit Leitungssache
- Abspannmast (geplant) mit Leitungssache
- gepl. Tragmast a. Altstandort und gepl. Leitung in vorh. Achse
- gepl. Abspannmast a. Altstandort und gepl. Leitung in vorh. Achse
- abzubauender Tragmast und abzubauende Leitung
- abzubauender Abspannmast und abzubauende Leitung
- Waldfläche
- gepl. 110-kV-Umbeisellung
- bereits zurückgebaute Leitung

Anlage 7A

Auslegungsvermerk der Gemeinde (Anhörungsverfahren gemäß § 43a EnWG i.V.m. § 73 VwVfG)

Der Plan hat ausgelegen in der Zeit

in der Gemeinde

Gemeinde

Planfeststellungsvermerk der Planfeststellungsbehörde

Nach § 43b EnWG i.V.m. § 74 VwVfG planfestgestellt durch Beschluss

Planfeststellungsbehörde

Auslegungsvermerk der Gemeinde (Planfeststellungsbeschluss und festgestellter Plan (§ 43b EnWG i.V.m. § 74 VwVfG))

Der Planfeststellungsbeschluss und Ausfertigung des festgestellten Planes haben ausgelegen in der Zeit

in der Gemeinde

Gemeinde

Neubau der 110-/380-kV-Höchstspannungsfreileitung
Pkt. Metternich - Niederstedem, BI.4225
Wengerohr, BI.4235
Änderung von 220-kV-Höchstspannungsfreileitung
Niederstedem - Neuwied, BI.2409
Änderung/ Demontage von 110-kV-Bahnstromleitung
Bengel - Koblenz, Nr.0596
Änderung von 110-kV-Hochspannungsfreileitung
Pkt. Pillig - Maifeld, BI.1151
Anschluss Müden, BI.0771
Anschluss Fankel, BI.0783
Pkt. Bengel - Pünderich, BI.1024
Laufeld - Pkt. Lütten, BI.1081
Wengerohr - Spangdahlem, BI.0785
Wengerohr - Morbach, BI.0748
Blattschnittübersicht
1 : 25000

verwendete TK 25: 5708, 5709, 5710, 5808, 5809, 5908

Ausgabe: 01.03.2019 12:00:00

Erstellt: 02.04.2015 16:17:08

Inhalt: Planung

amprion

OMEXOM

Technikzentrum, Büro Walsrode