Auslegungsvermerk der Gemeinde
(Öffentlichkeitsbeteiligung § 43b EnWG)

Der Plan hat ausgelegen in der Zeit vom ..... 20....
bis ..... 20....

in der Gemeinde.....

Gemeinde

Siegel

Planfeststellungsvermerk der Planfeststellungsbehörde

Nach § 43b EnWG i.V.m. § 74 VwVfG planfestgestellt durch Beschluss vom ..... 20....

Planfeststellungsbehörde

Siegel

Auslegungsvermerk der Gemeinde
(Planfeststellungsbeschluss und festgestellter Plan (§ 43b EnWG i.V.m. § 74 VwVfG))

Der Planfeststellungsbeschluss und Ausfertigung des festgestellten Planes haben ausgelegen in der Zeit vom ..... 20....
bis ..... 20....

in der Gemeinde.....

Gemeinde

Siegel

Mastschemazeichnungen

Geplanter Neubau und Betrieb der
110-/380-kV-Höchstspannungsfreileitung Pkt. Metternich - Niederstedem, Bl. 4225
Abschnitt: Pkt. Pillig - UA Wengerohr

und Änderung der
220-kV-Höchstspannungsfreileitung Niederstedem - Neuwied, Bl. 2409, auf 110-kV-Betrieb
Abschnitt: Pkt. Pillig - Pkt. Melchhof

Stand:	15.01.2021
Inhalt:	Blatt 1 – 22

amprion

Mastgrundtyp AD47
110-/ 380-kV-Abspannmast (WA1, WA2, WA1S4)

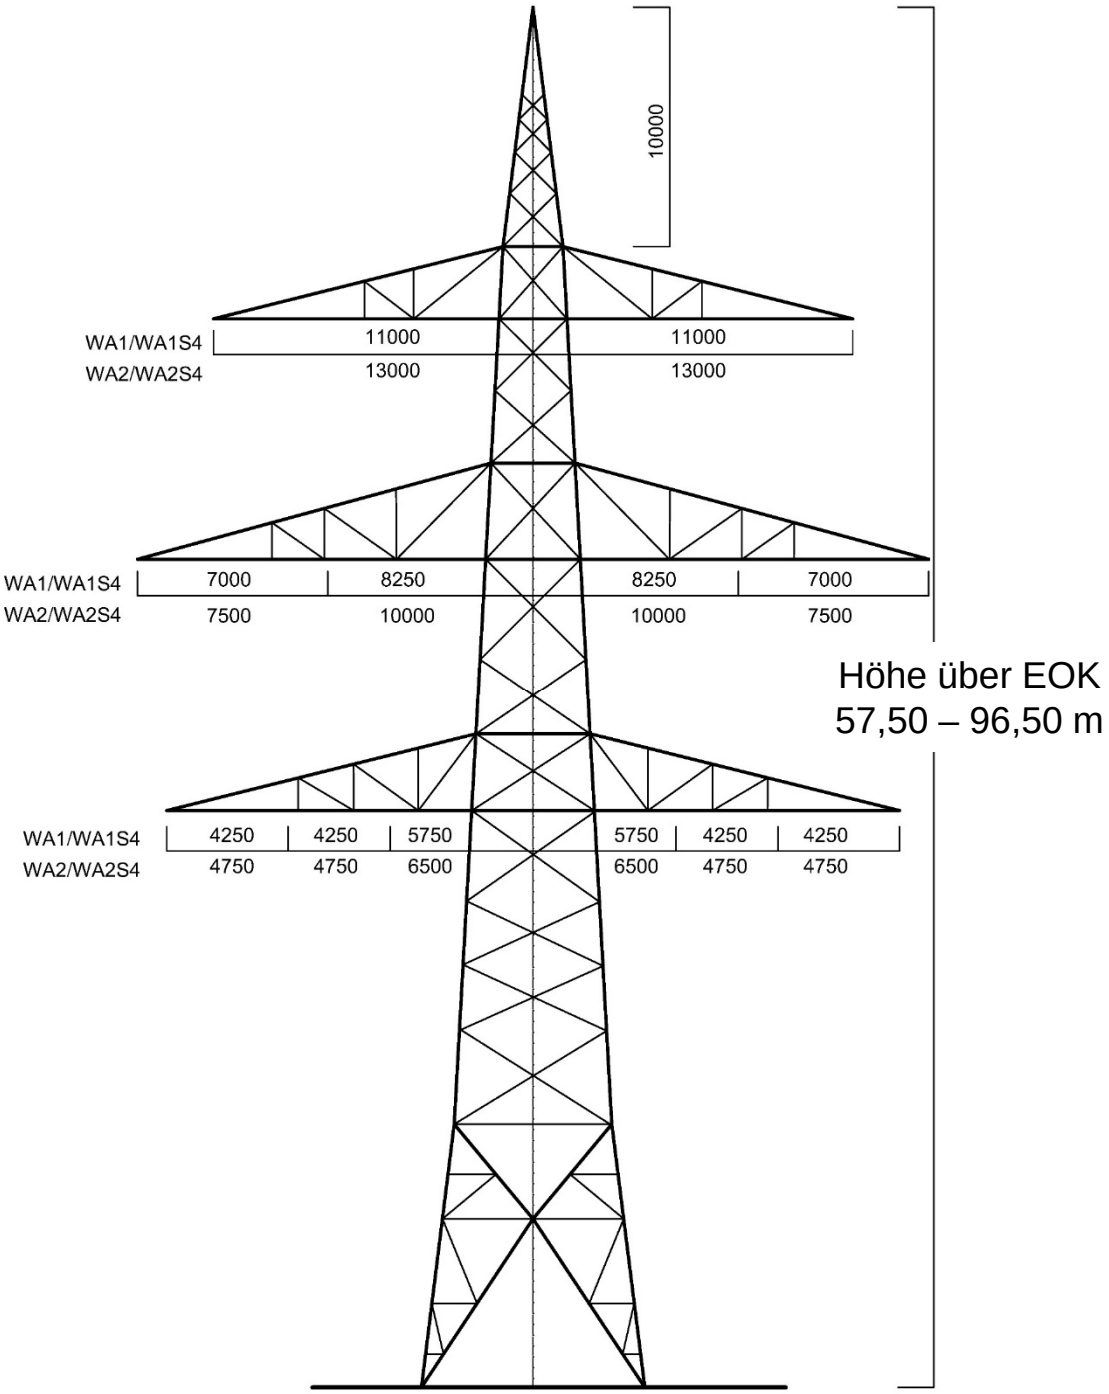

Schemazeichnung (ohne Maßstab)
Maßangaben in Millimeter

Mastgrundtyp AD47
110-/ 380-kV-Abspannmast (WA3, WA4, WA3S4)

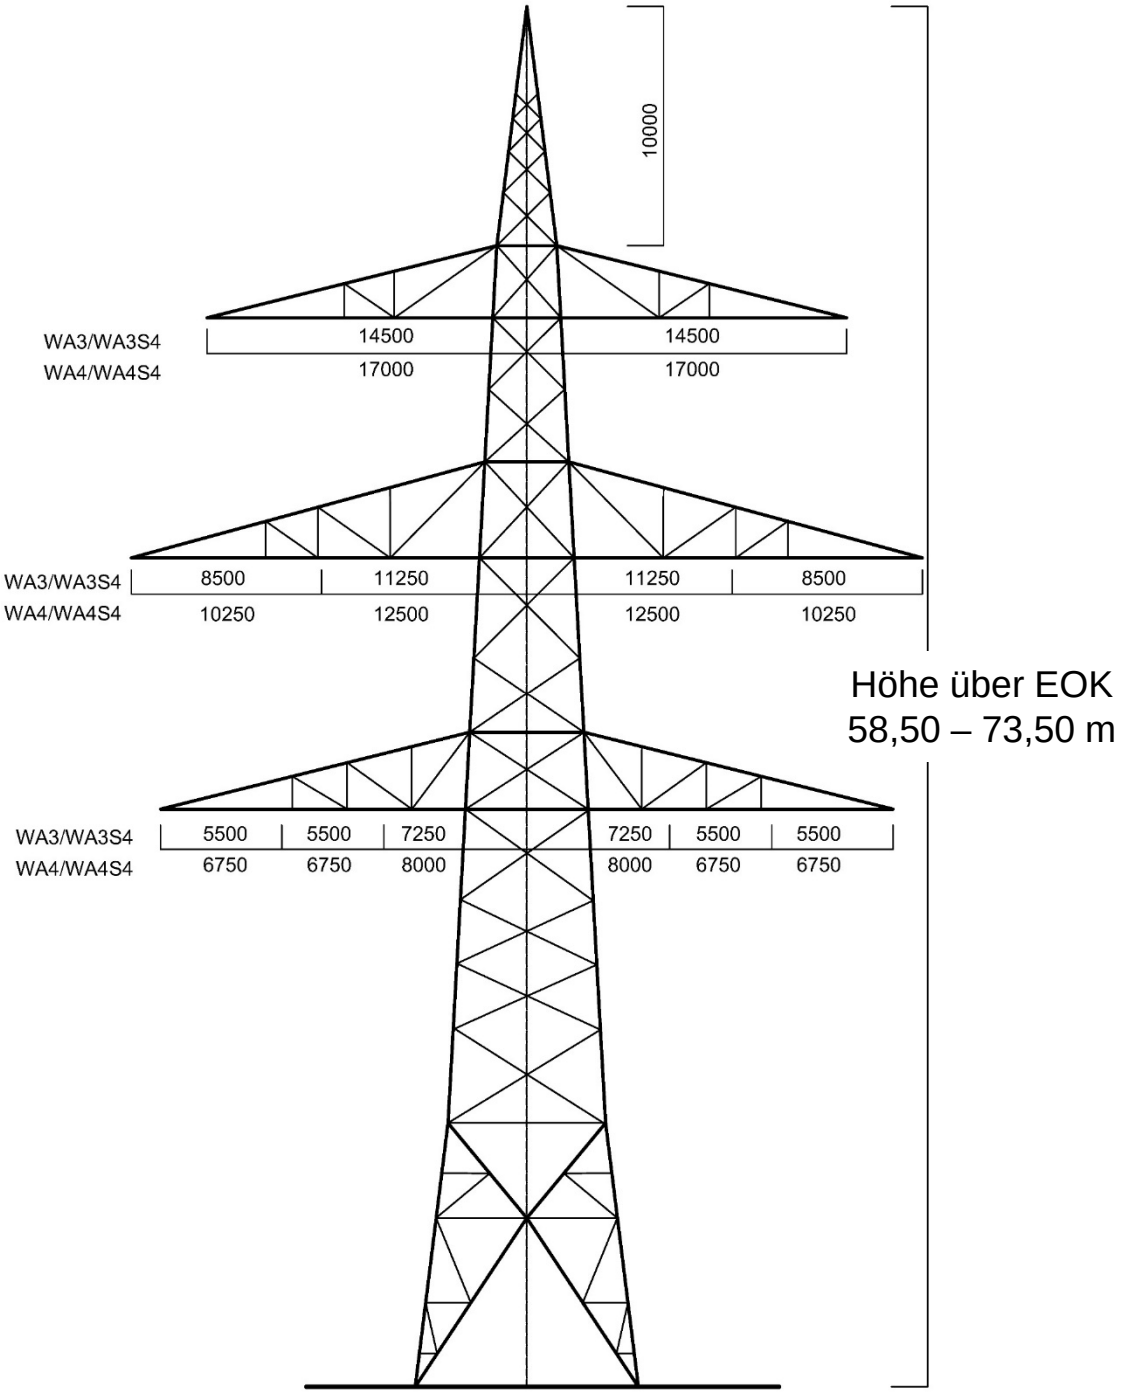

Schemazeichnung (ohne Maßstab)
Maßangaben in Millimeter

Mastgrundtyp AD47
110-/ 380-kV-Abspannmast (WA1WSP3S4)

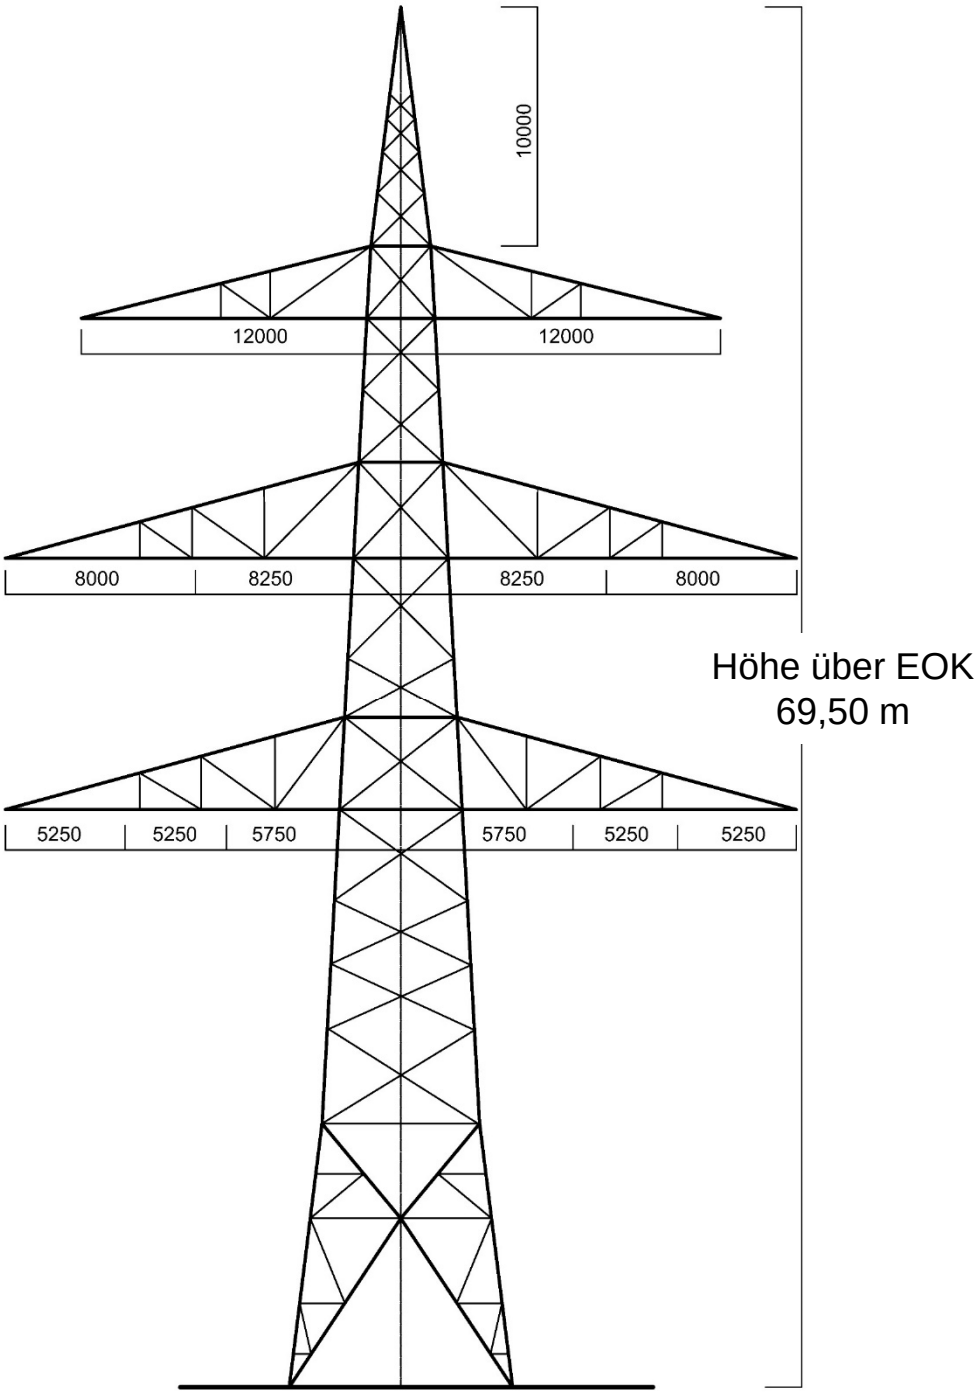

Schemazeichnung (ohne Maßstab)
Maßangaben in Millimeter

Mastgrundtyp AD47
110-/ 380-kV-Tragmast (T1, T2, T1S4, T2S4)

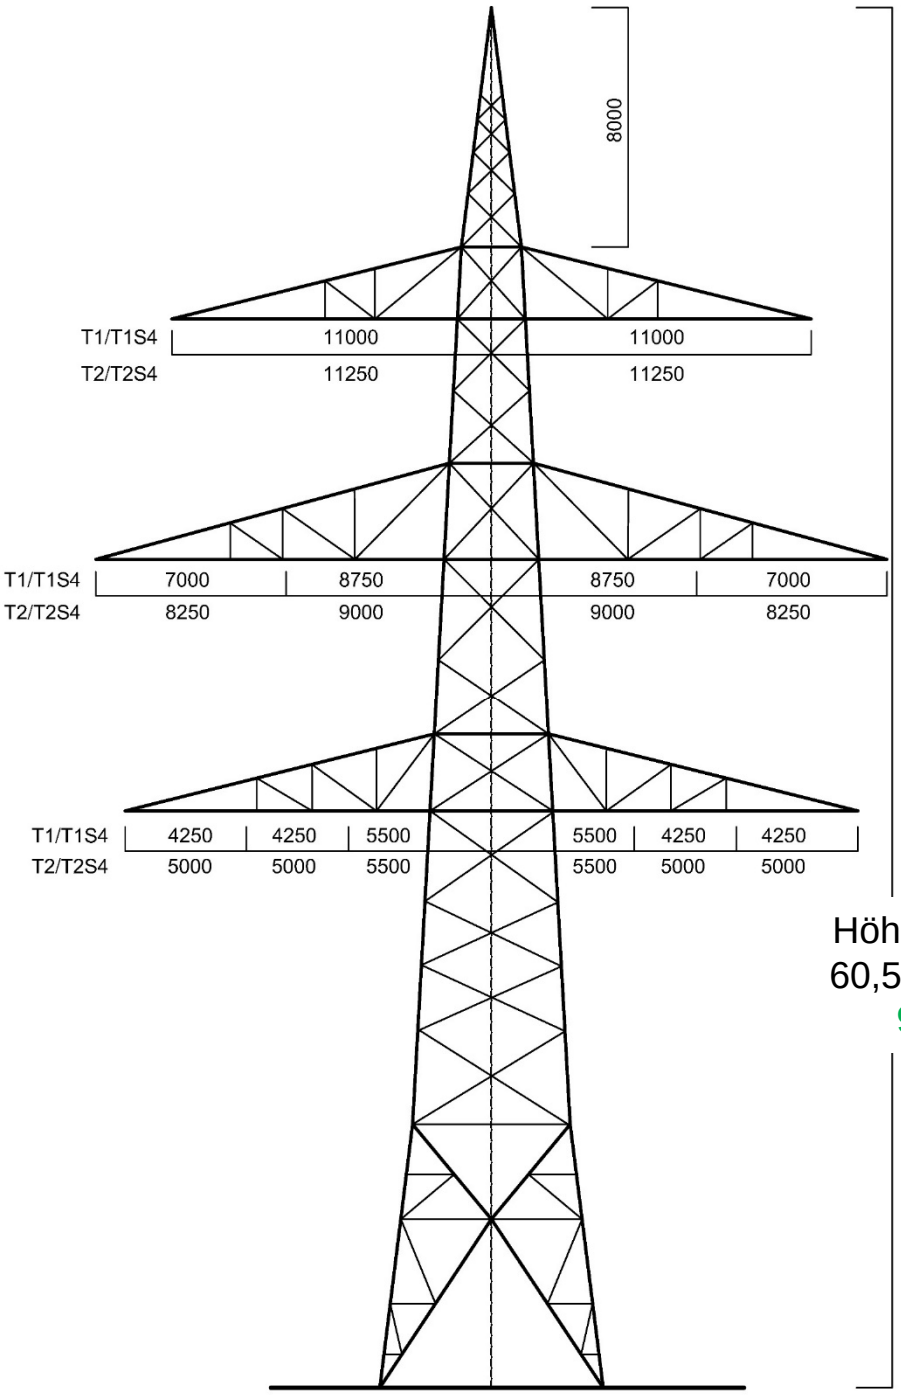

Höhe über EOK
60,50 – ~~81,50 m~~
93,50 m

Schemazeichnung (ohne Maßstab)
Maßangaben in Millimeter

Mastgrundtyp AD47
110-/ 380-kV-Abspannmast (WA1WSP1)

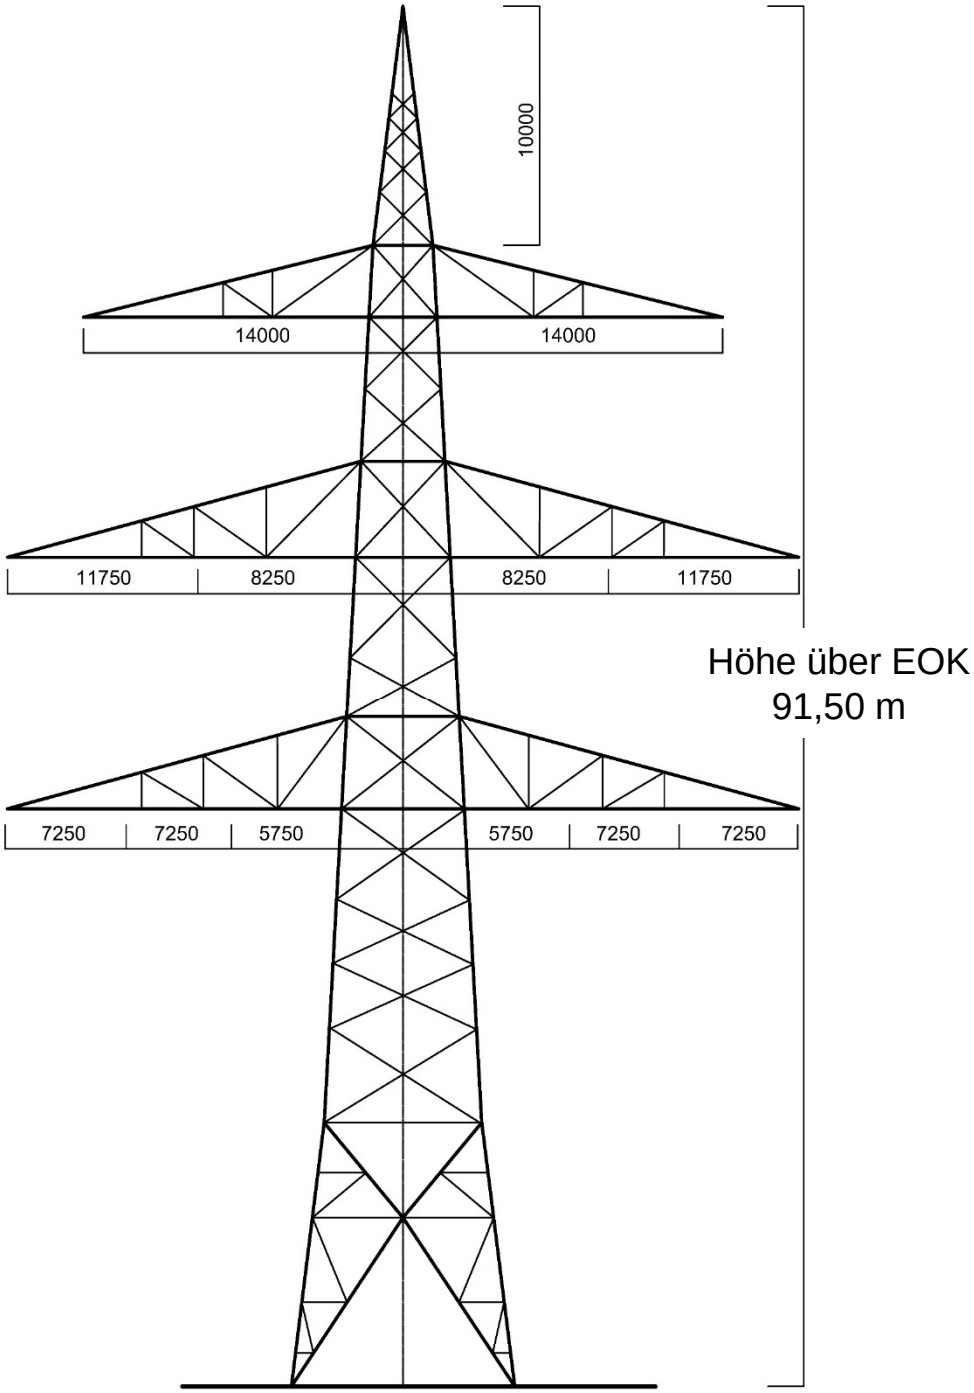

Schemazeichnung (ohne Maßstab)
Maßangaben in Millimeter

Mastgrundtyp AD47
110-/ 380-kV-Abspannmast (WA1WSP4, WA1WSP4S4)

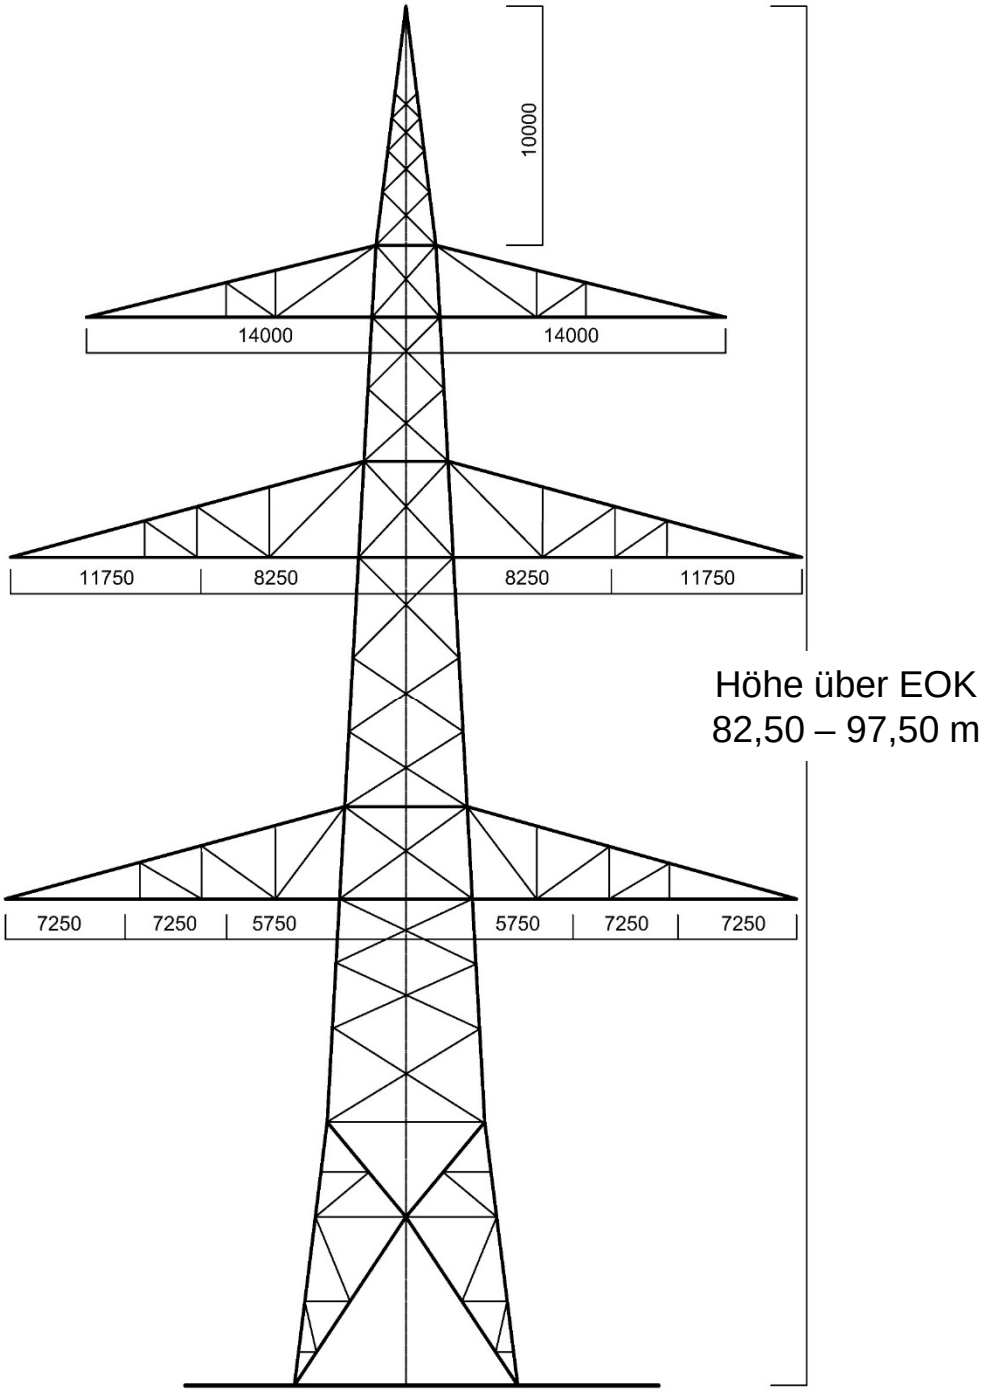

Schemazeichnung (ohne Maßstab)
Maßangaben in Millimeter

Mastgrundtyp AAD47
110-/ 380-kV-Abspannmast (WA2, ~~WA3~~)

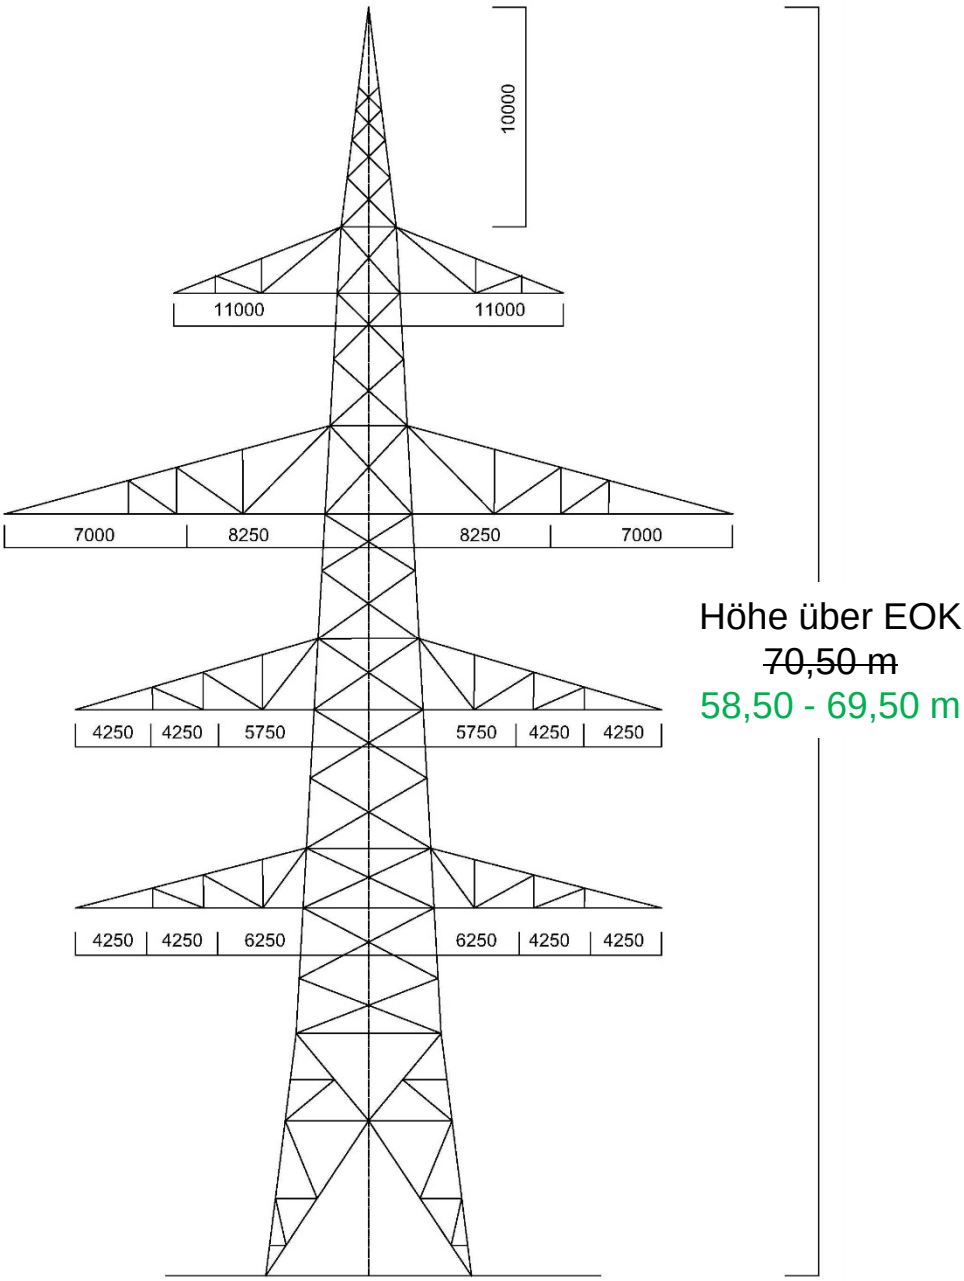

Schemazeichnung (ohne Maßstab)
Maßangaben in Millimeter

Mastgrundtyp AD47
110-/ 380-kV-Tragmast (~~T3ET2S7~~ T3)

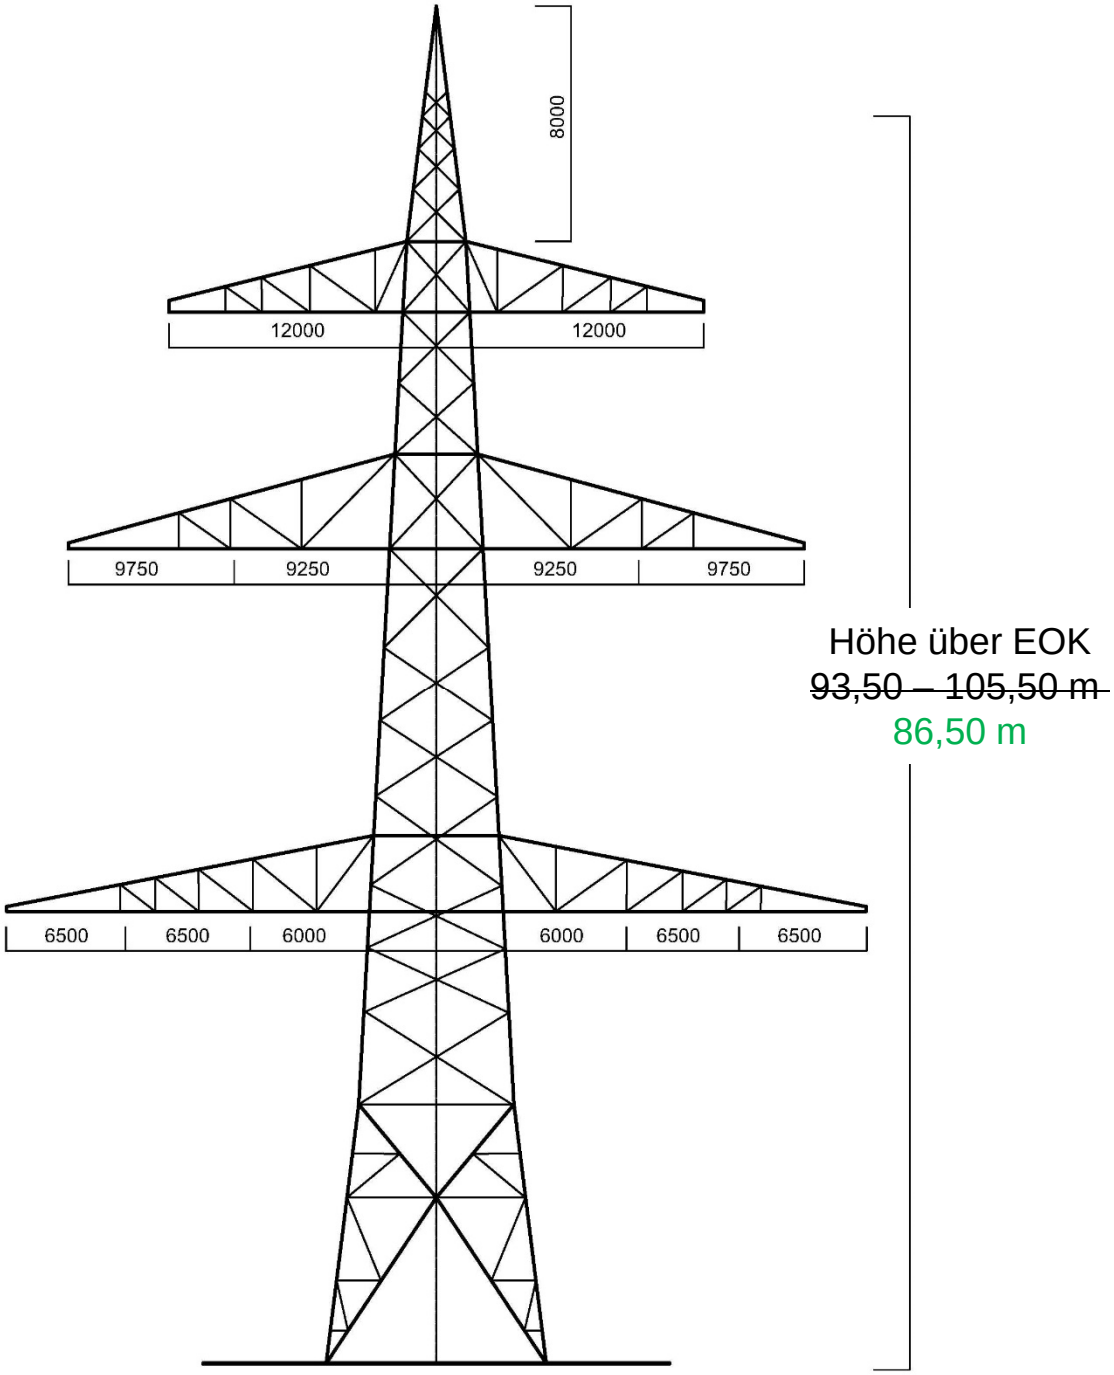

Schemazeichnung (ohne Maßstab)
Maßangaben in Millimeter

Mastgrundtyp AAD47
110-/ 380-kV-Abspannmast (~~WA1SM1~~ WA1ABZW6)

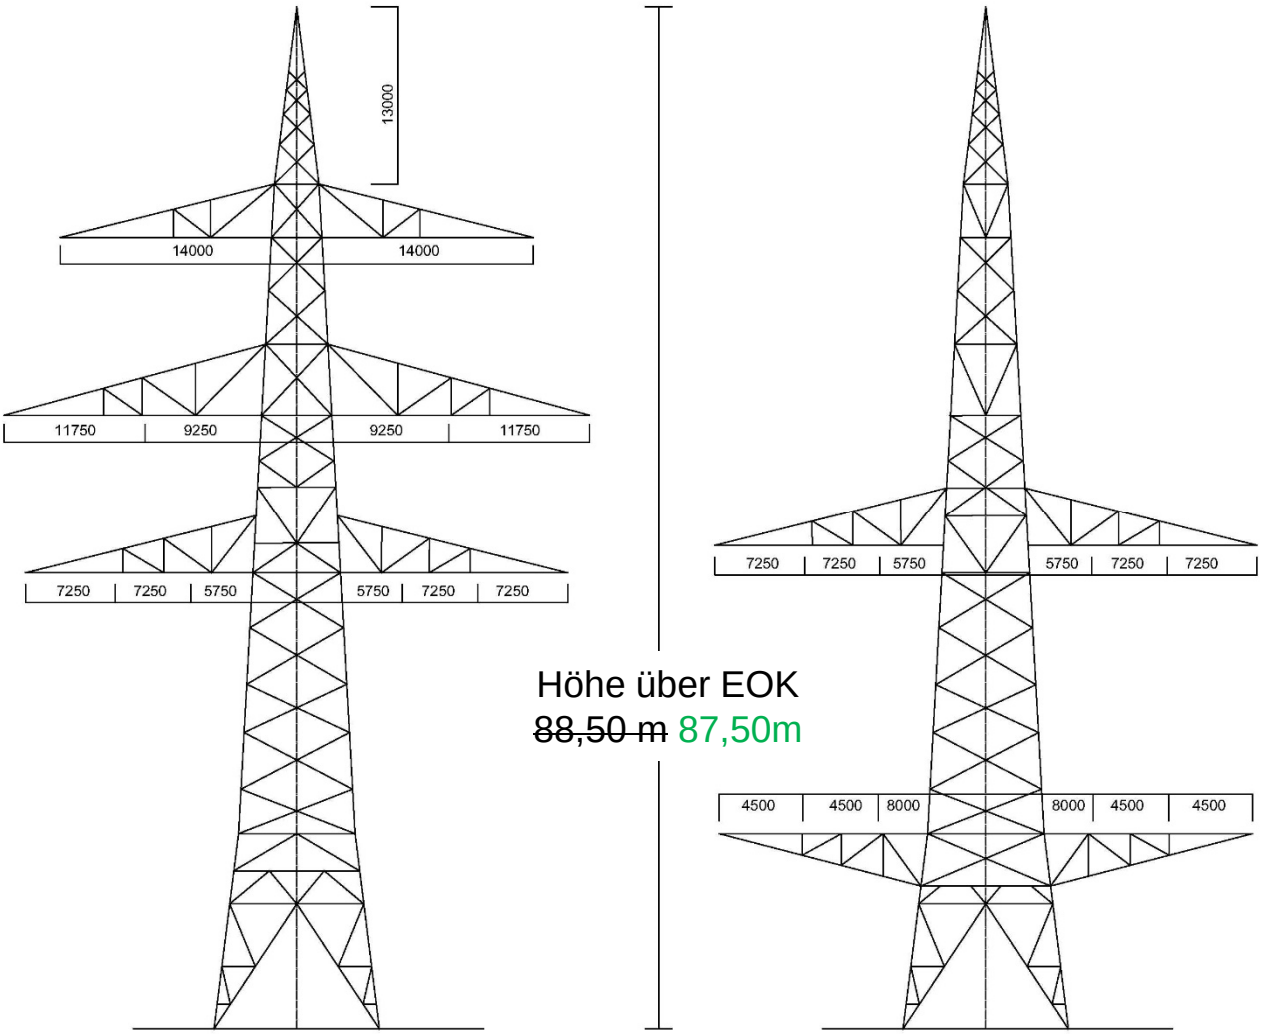

Schemazeichnung (ohne Maßstab)
Maßangaben in Millimeter

Mastgrundtyp AD47
110-/ 380-kV-Tragmast (T1S2, T2S2, T3S2)

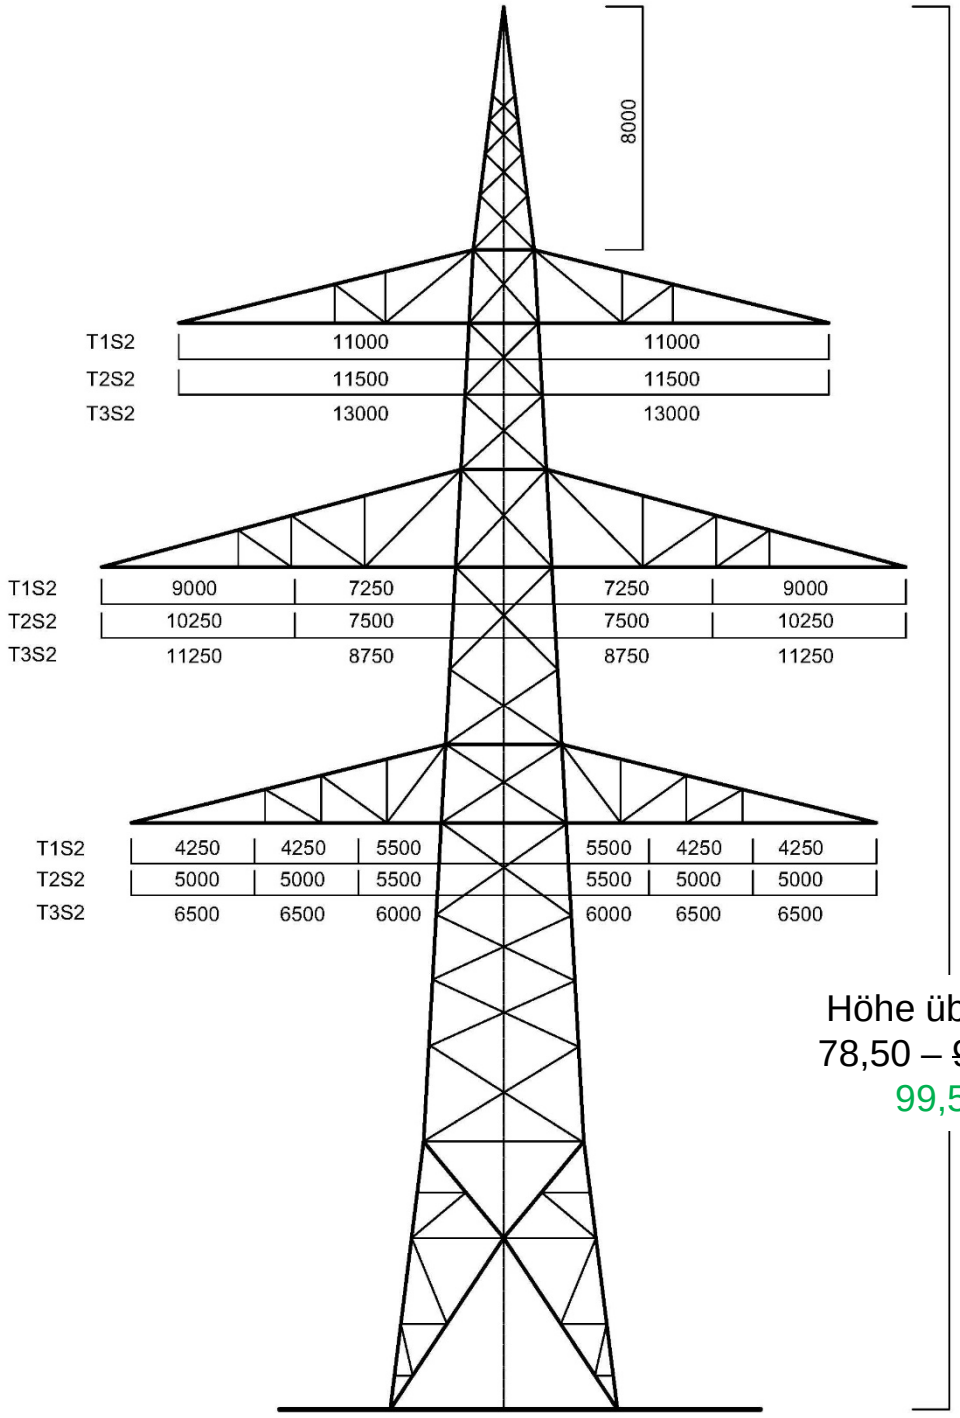

Höhe über EOK
78,50 – ~~95,50 m~~
99,50m

Schemazeichnung (ohne Maßstab)
Maßangaben in Millimeter

Mastgrundtyp AD47
110-/ 380-kV-Abspannmast (ABZW2)

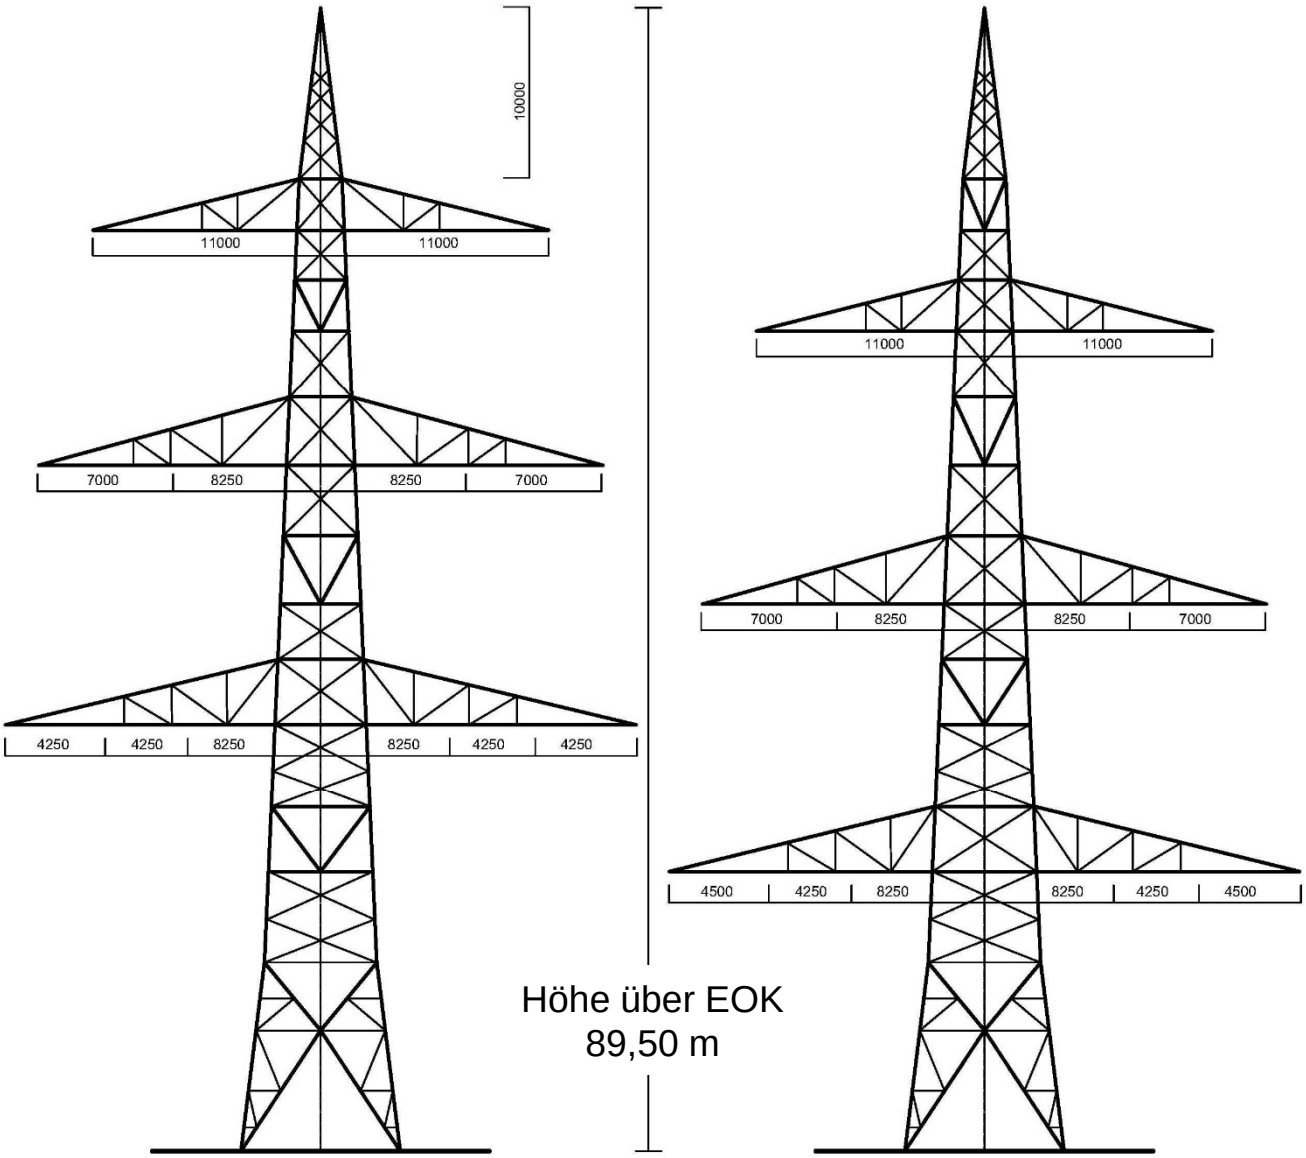

Schemazeichnung (ohne Maßstab)
Maßangaben in Millimeter

Mastgrundtyp AD47
110/380-kV-Abspannmast (WA2WE)

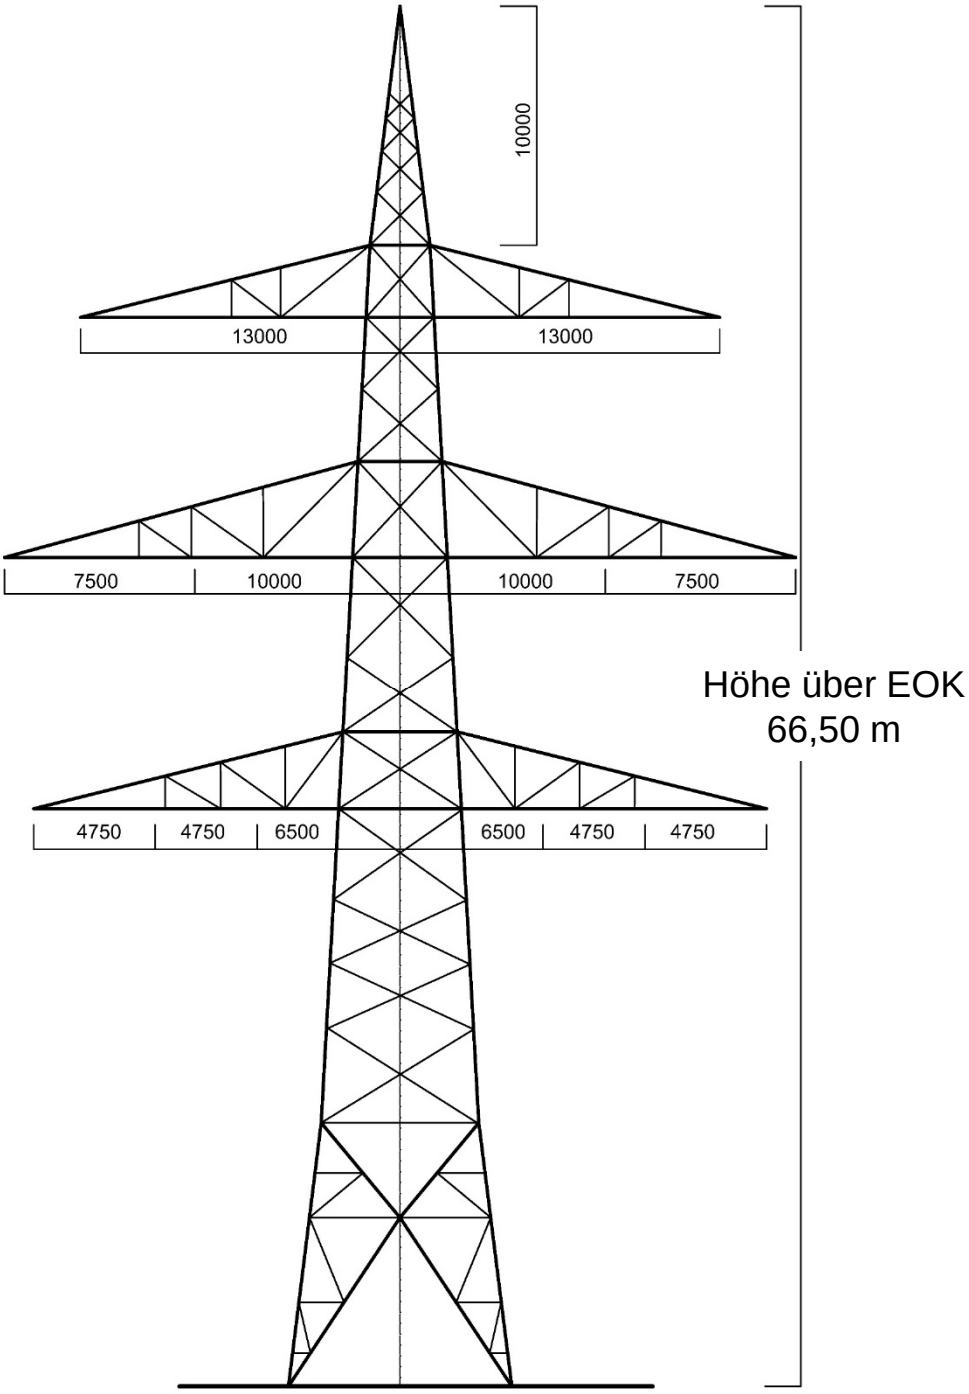

Schemazeichnung (ohne Maßstab)
Maßangaben in Millimeter

Mastgrundtyp A76
110-kV-Abspannmast (WA1, WE2)

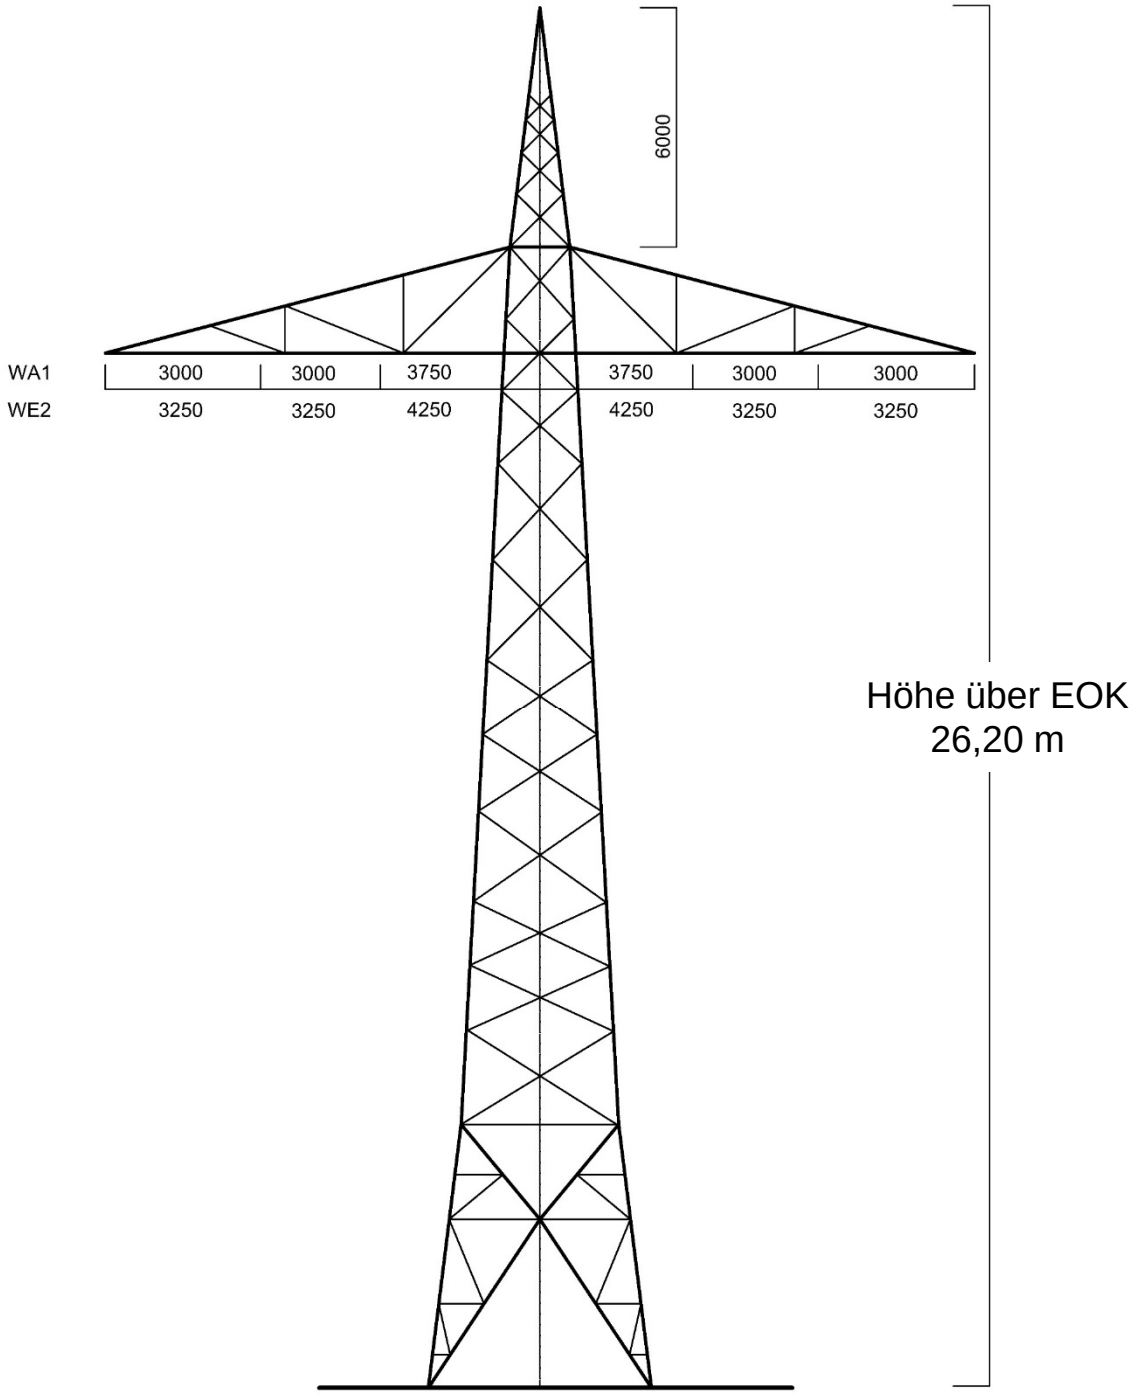

Schemazeichnung (ohne Maßstab)
Maßangaben in Millimeter

Mastgrundtyp A76
110-kV-Abspannmast (WA3, WE4, WA4WE)

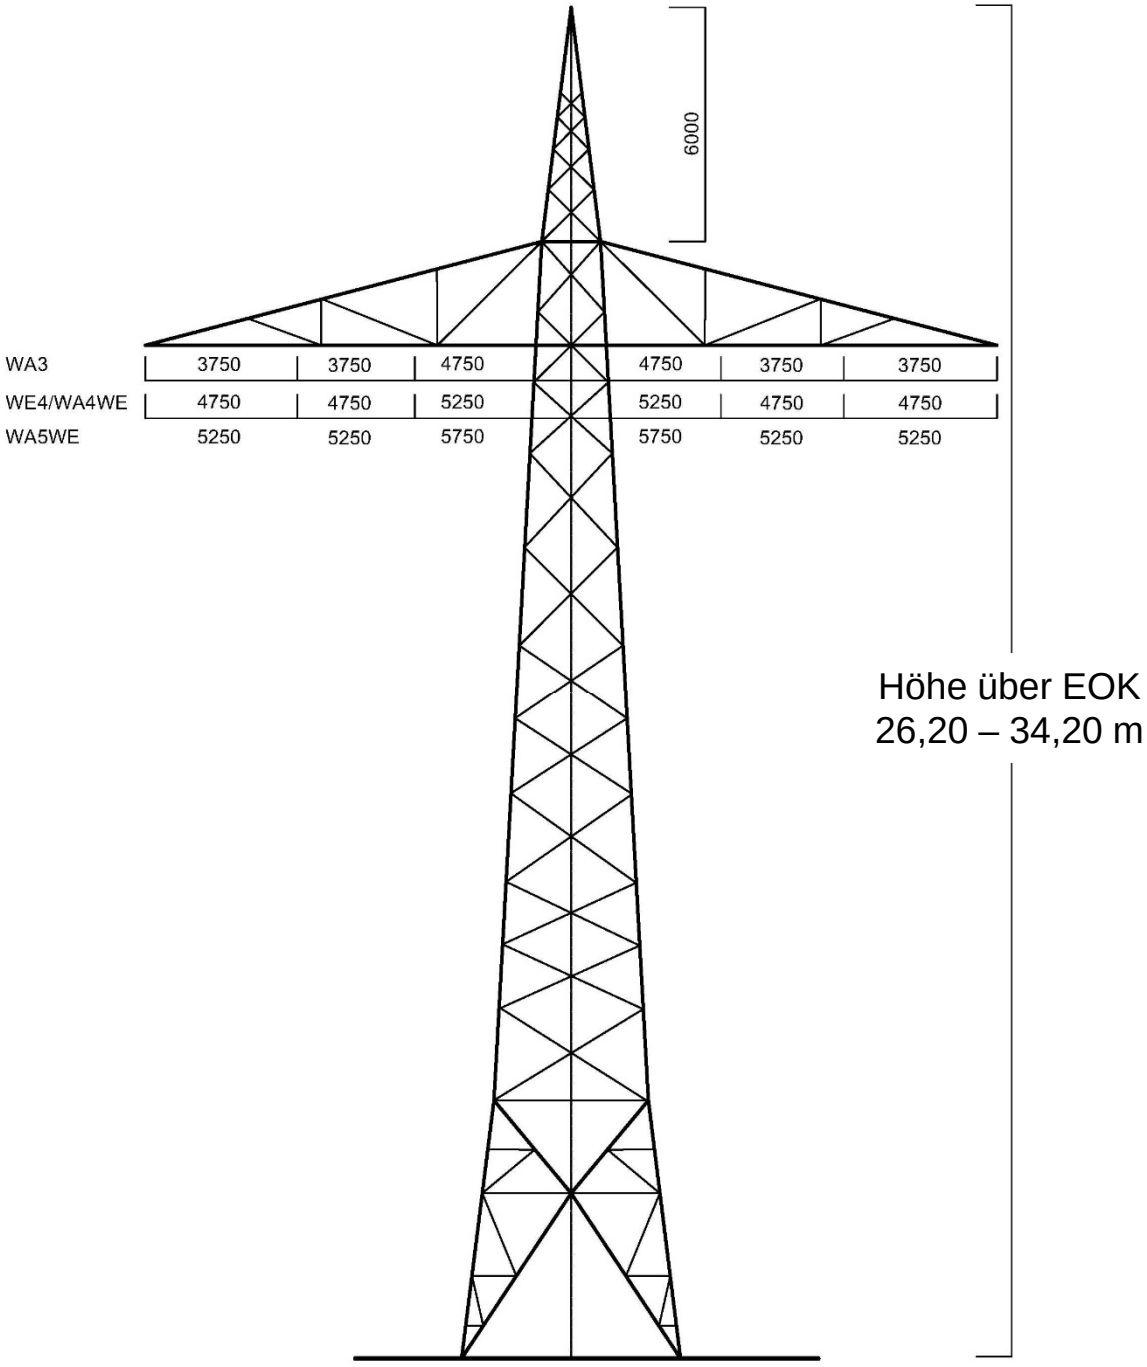

Schemazeichnung (ohne Maßstab)
Maßangaben in Millimeter

Mastgrundtyp A77
110-kV-Abspannmast (WA5WE)

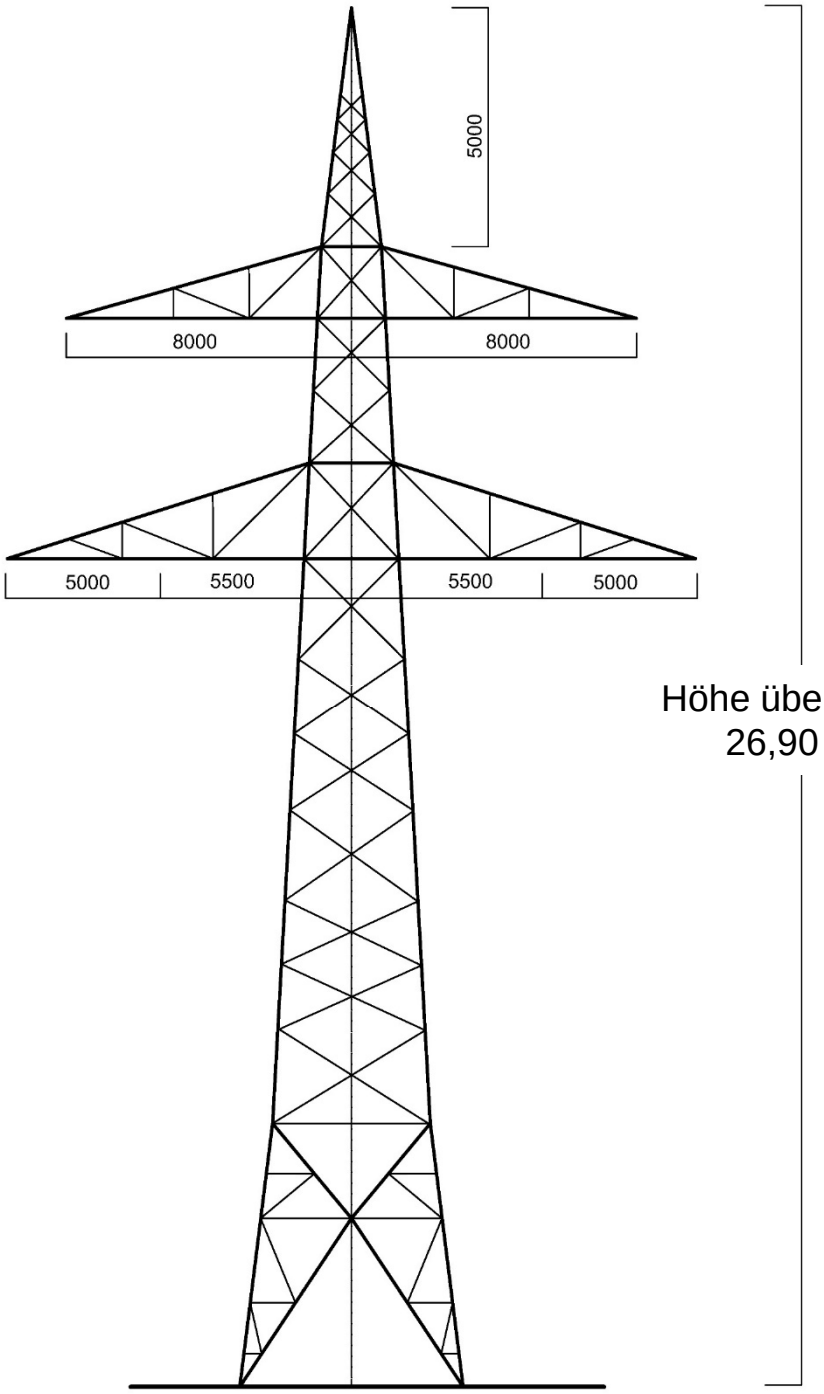

Höhe über EOK
26,90 m

Schemazeichnung (ohne Maßstab)
Maßangaben in Millimeter

Mastgrundtyp Ebf 9900, 32000
110-kV-Abspannmast (Bahnstromltg.) (A/E22… 100°, A/E19… 100°, A/E16… 100°)

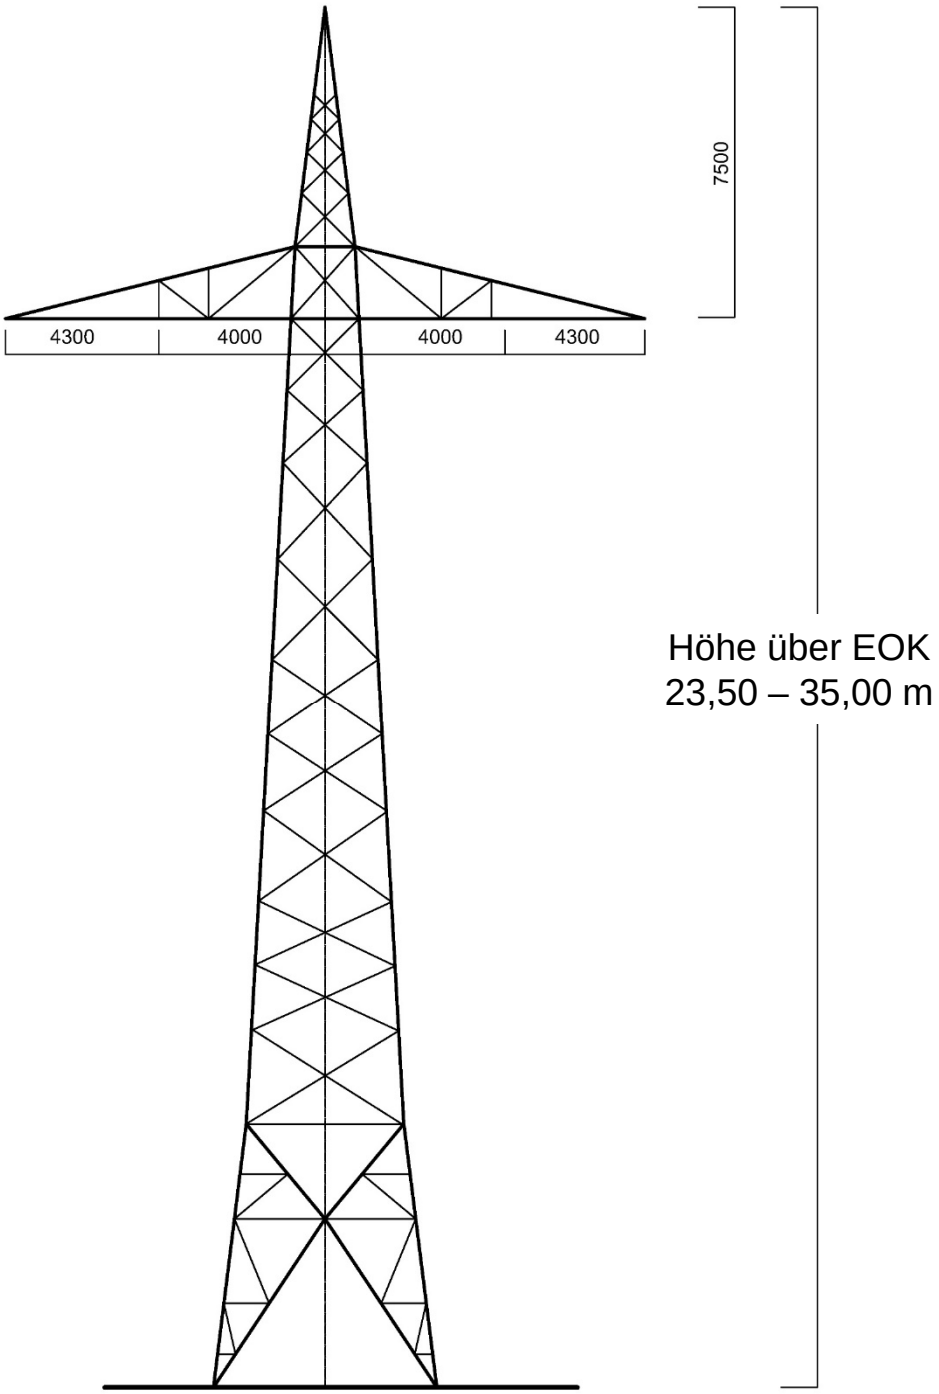

Schemazeichnung (ohne Maßstab)
Maßangaben in Millimeter

Mastgrundtyp Ebf 9900, 32000
110-kV-Abspannmast (Bahnstromltg.) (A16… 120°s)

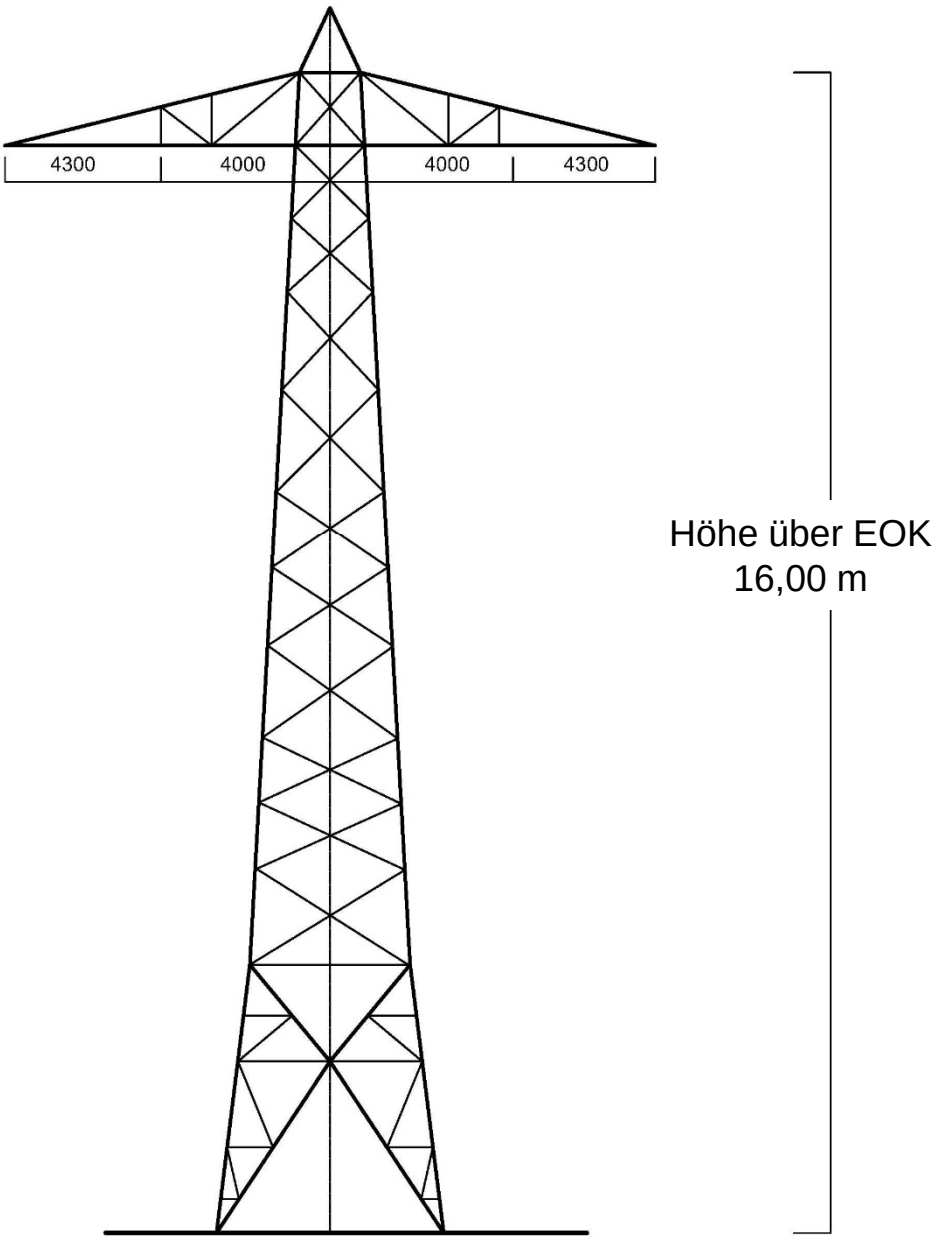

Schemazeichnung (ohne Maßstab)
Maßangaben in Millimeter

Mastgrundtyp Ebf 9900, 32000
110-kV-Abspannmast (Bahnstromltg.)
(At/Et22… 100°s, At/Et31… 100°s)

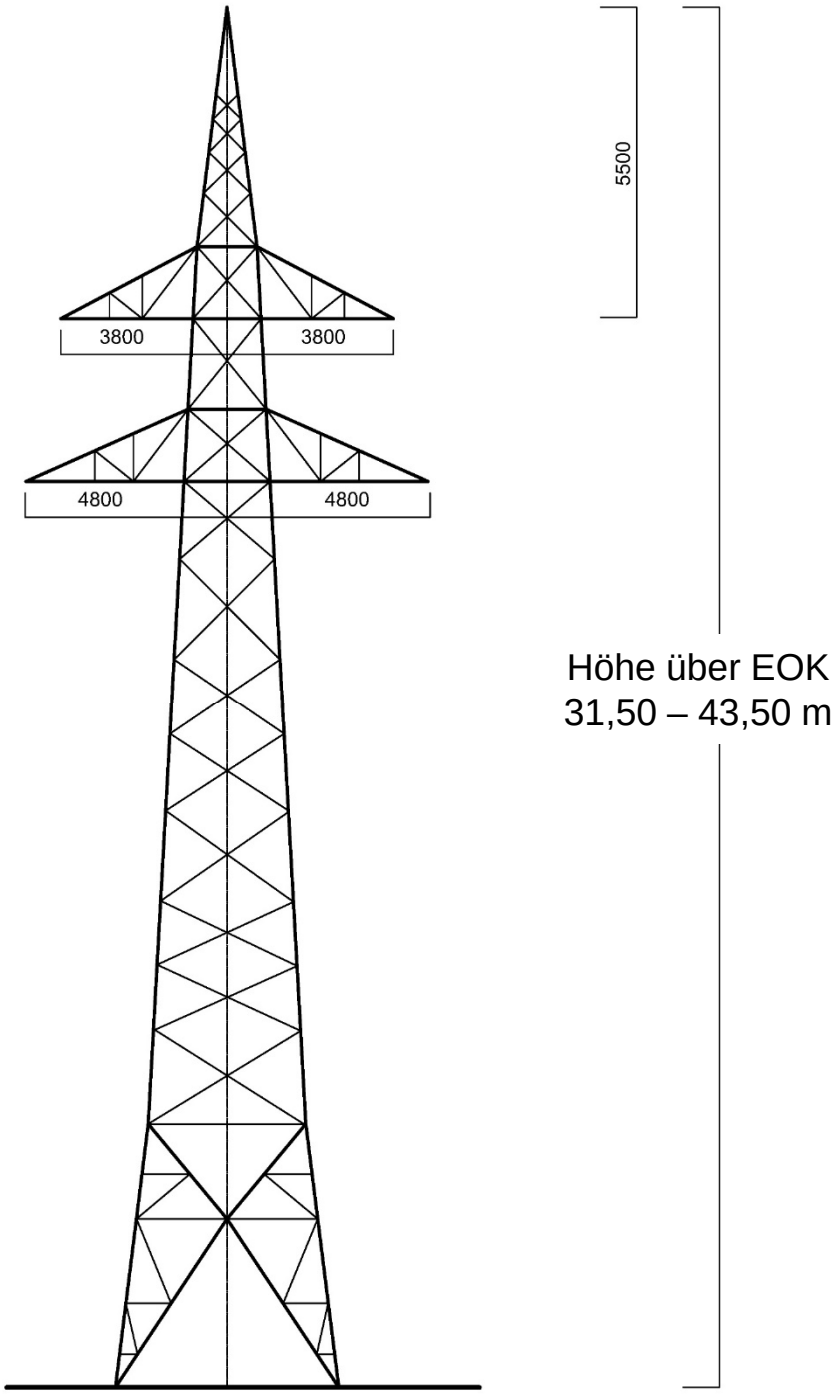

Schemazeichnung (ohne Maßstab)
Maßangaben in Millimeter

Mastgrundtyp A72
110-kV-Abspannmast (WE2)

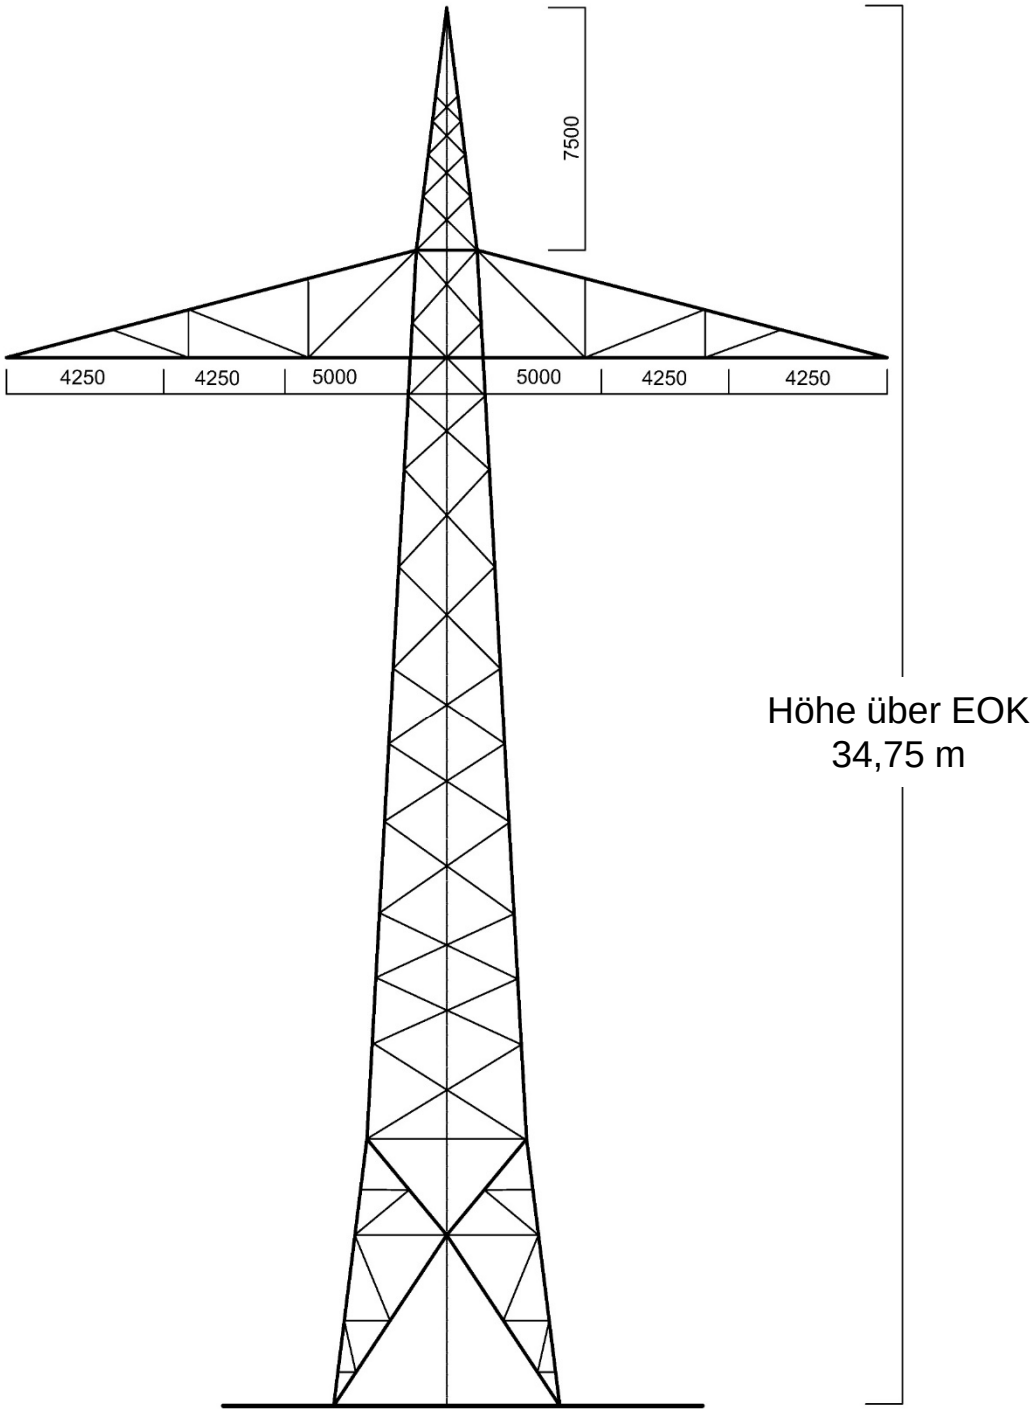

Schemazeichnung (ohne Maßstab)
Maßangaben in Millimeter

Mastgrundtyp AGE4-1
110-kV-Abspannmast (ASY 4,0)

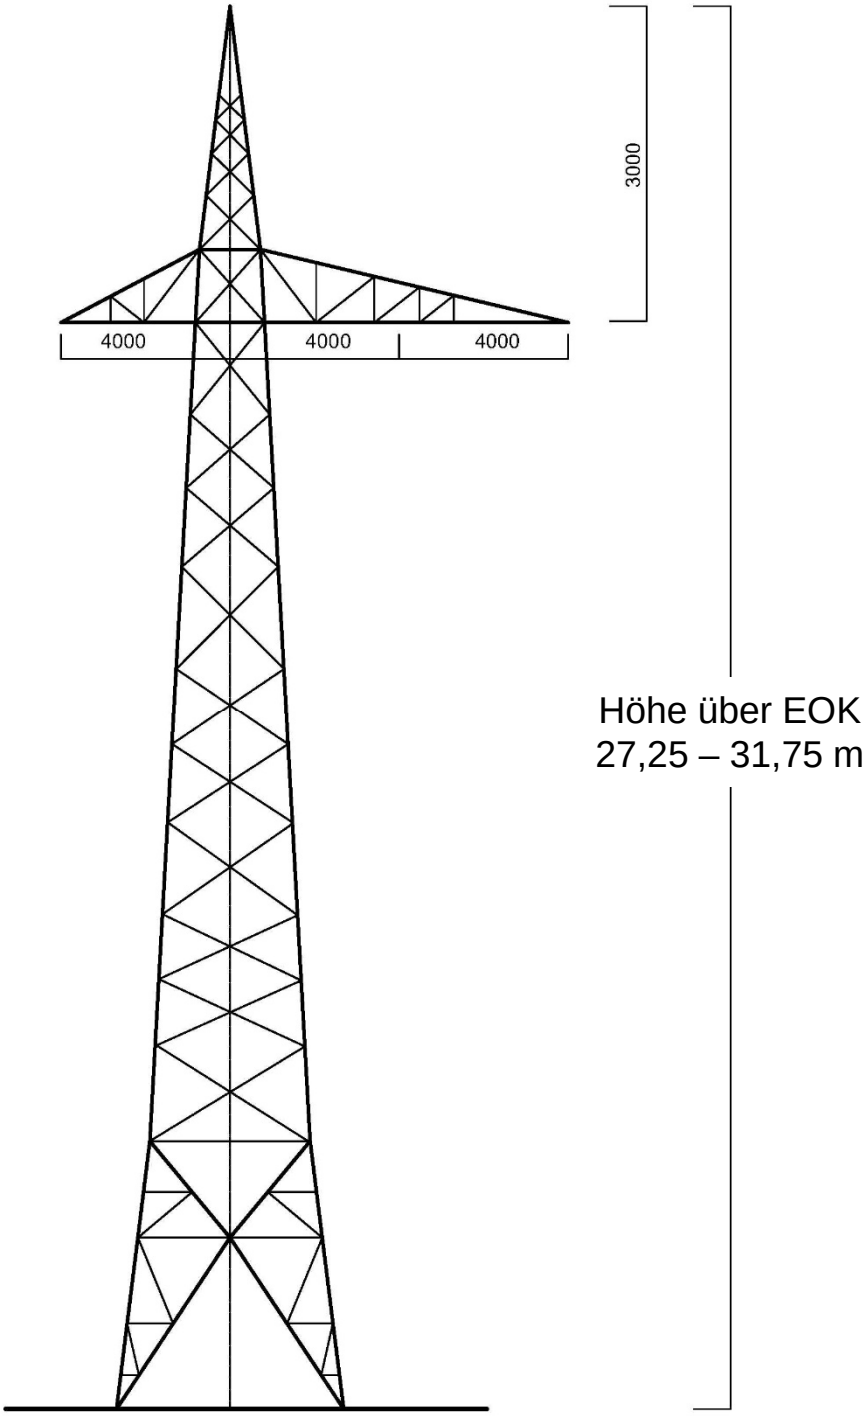

Schemazeichnung (ohne Maßstab)
Maßangaben in Millimeter

Mastgrundtyp AD47
110/380-kV-Abspannmast (WA1ET2WSP6)

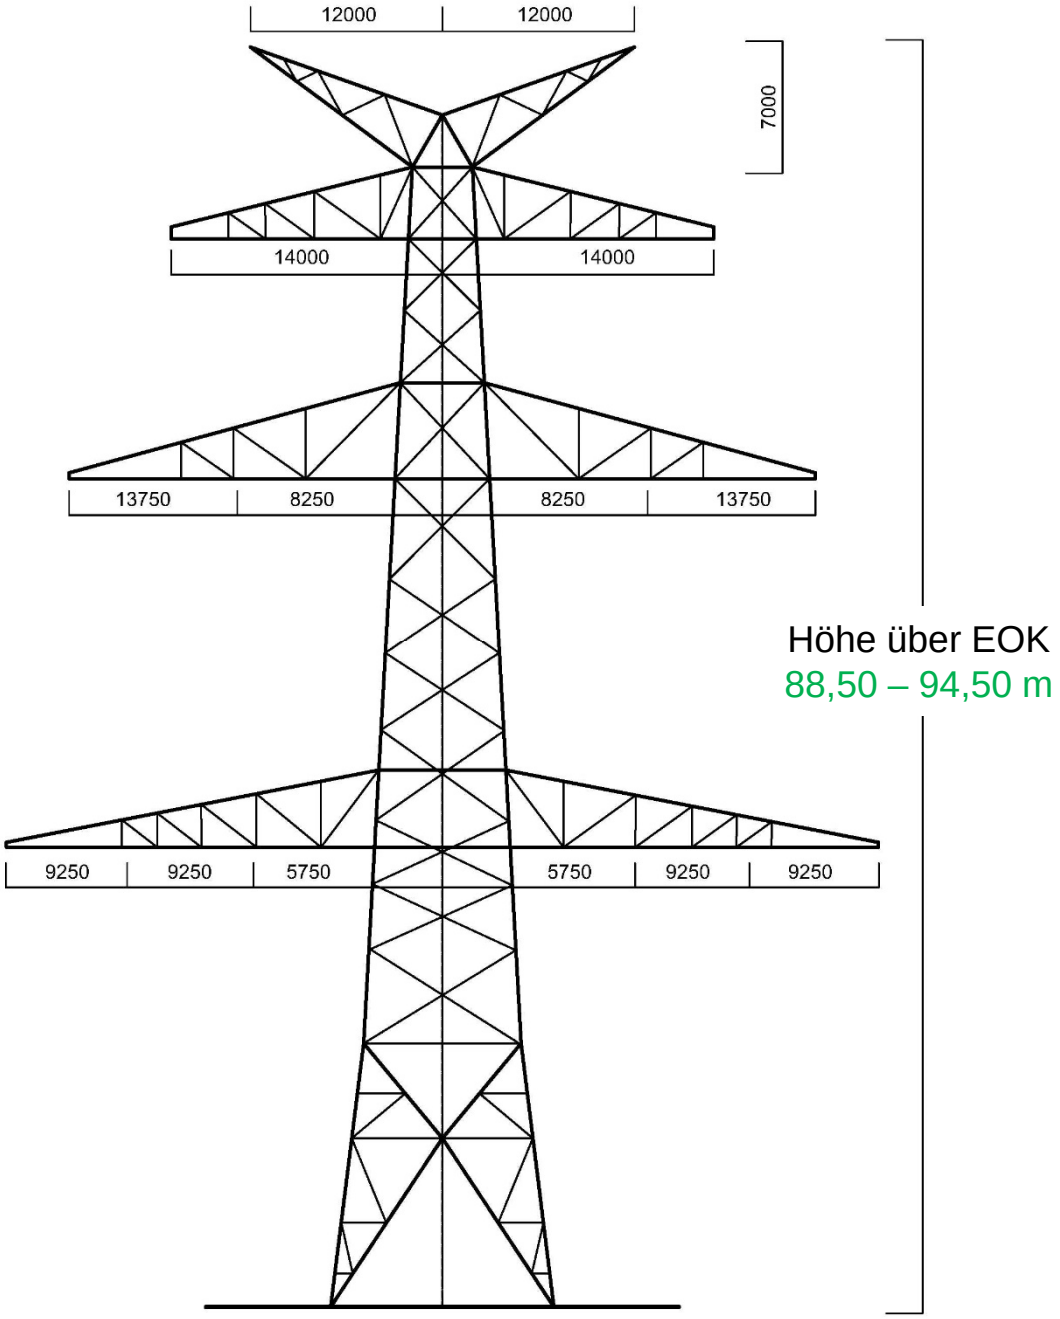

Schemazeichnung (ohne Maßstab)
Maßangaben in Millimeter

Mastgrundtyp AD47
110/380-kV-Abspannmast (WA1WSP7)

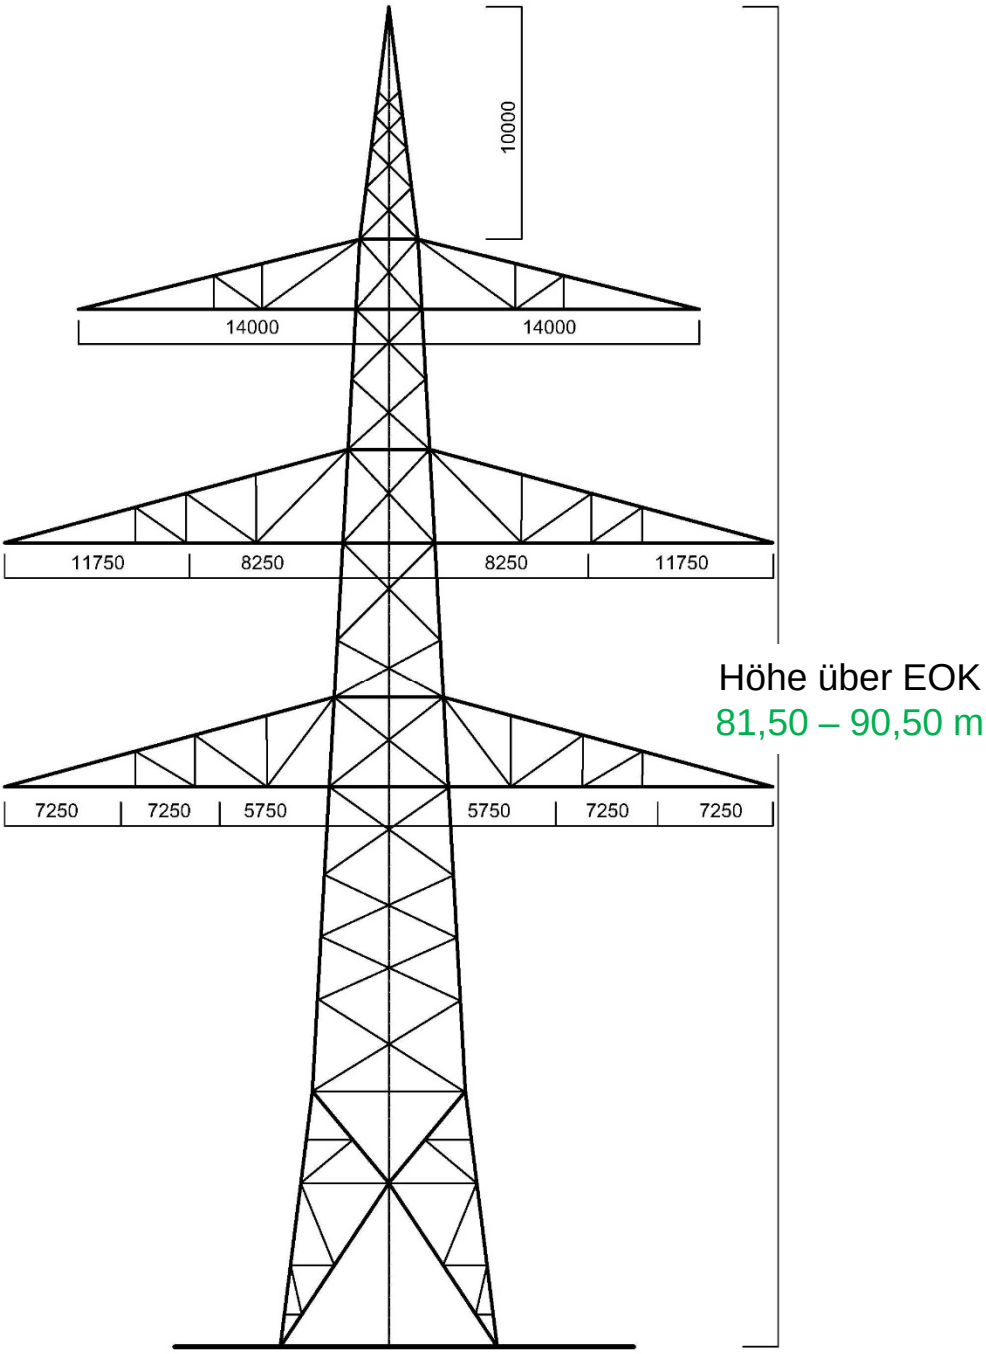

Schemazeichnung (ohne Maßstab)
Maßangaben in Millimeter