Anlage 3

Auslegungsvermerk der Gemeinde
(Anhörungsverfahren § 43a EnWG i.V.m. § 73 VwVfG)

Der Plan hat ausgelegen in der Zeit vom ..... 20....
bis ..... 20....

in der Gemeinde.....

Gemeinde

Siegel

Planfeststellungsvermerk der Planfeststellungsbehörde

Nach § 43b EnWG i.V.m. § 74 VwVfG planfestgestellt durch Beschluss vom ..... 20....

Planfeststellungsbehörde

Siegel

Auslegungsvermerk der Gemeinde
(Planfeststellungsbeschluss und festgestellter Plan (§ 43b EnWG i.V.m. § 74 VwVfG))

Der Planfeststellungsbeschluss und Ausfertigung des festgestellten Planes haben ausgelegen in der Zeit vom ..... 20....
bis ..... 20....

in der Gemeinde.....

Gemeinde

Siegel

Mastschemazeichnungen

Netzverstärkung Bürstadt - Kühmoos
Abschnitt: UA Maximiliansau – Landesgrenze Rheinland-Pfalz/Baden-Württemberg

Änderung der 220-/380-kV Höchstspannungsfreileitung Maximiliansau - Daxlanden, Bl. 4568

Stand:	16.12.2019
Inhalt:	Blatt 1 - 2

Amprion GmbH
A-PS/ Genehmigungen Leitungen Süd

Masttyp D36 für W2/E1
380-kV-Abspannmast (WA2WEZG1+17.5)

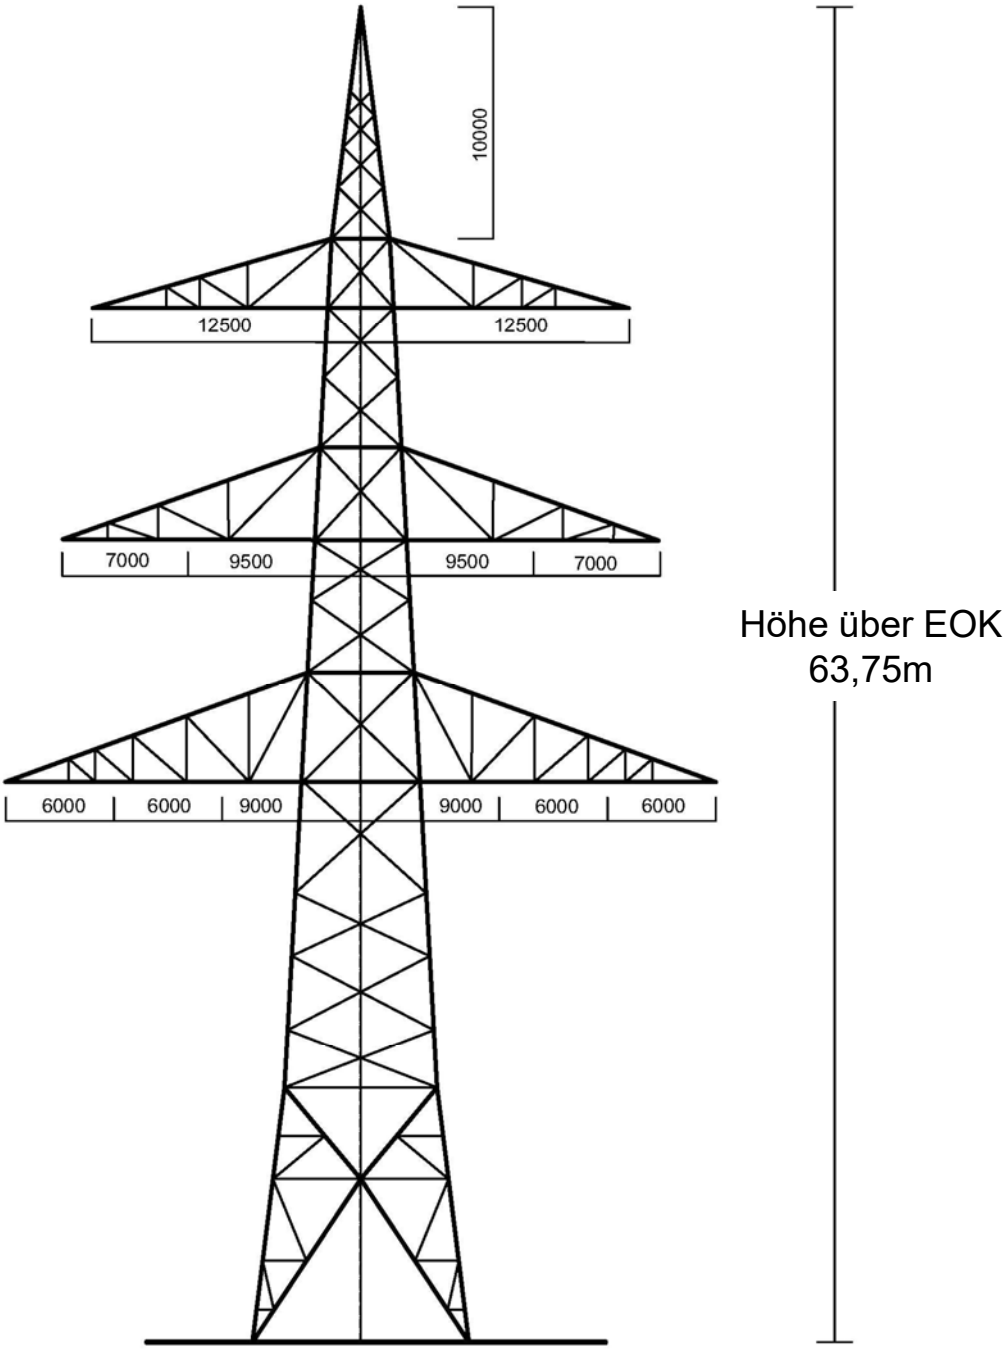

Schemazeichnung (ohne Maßstab)
Maßangaben in Millimeter

Masttyp D36 für W2/E1
380-kV-Abspannmast (ABZW1+20.0)

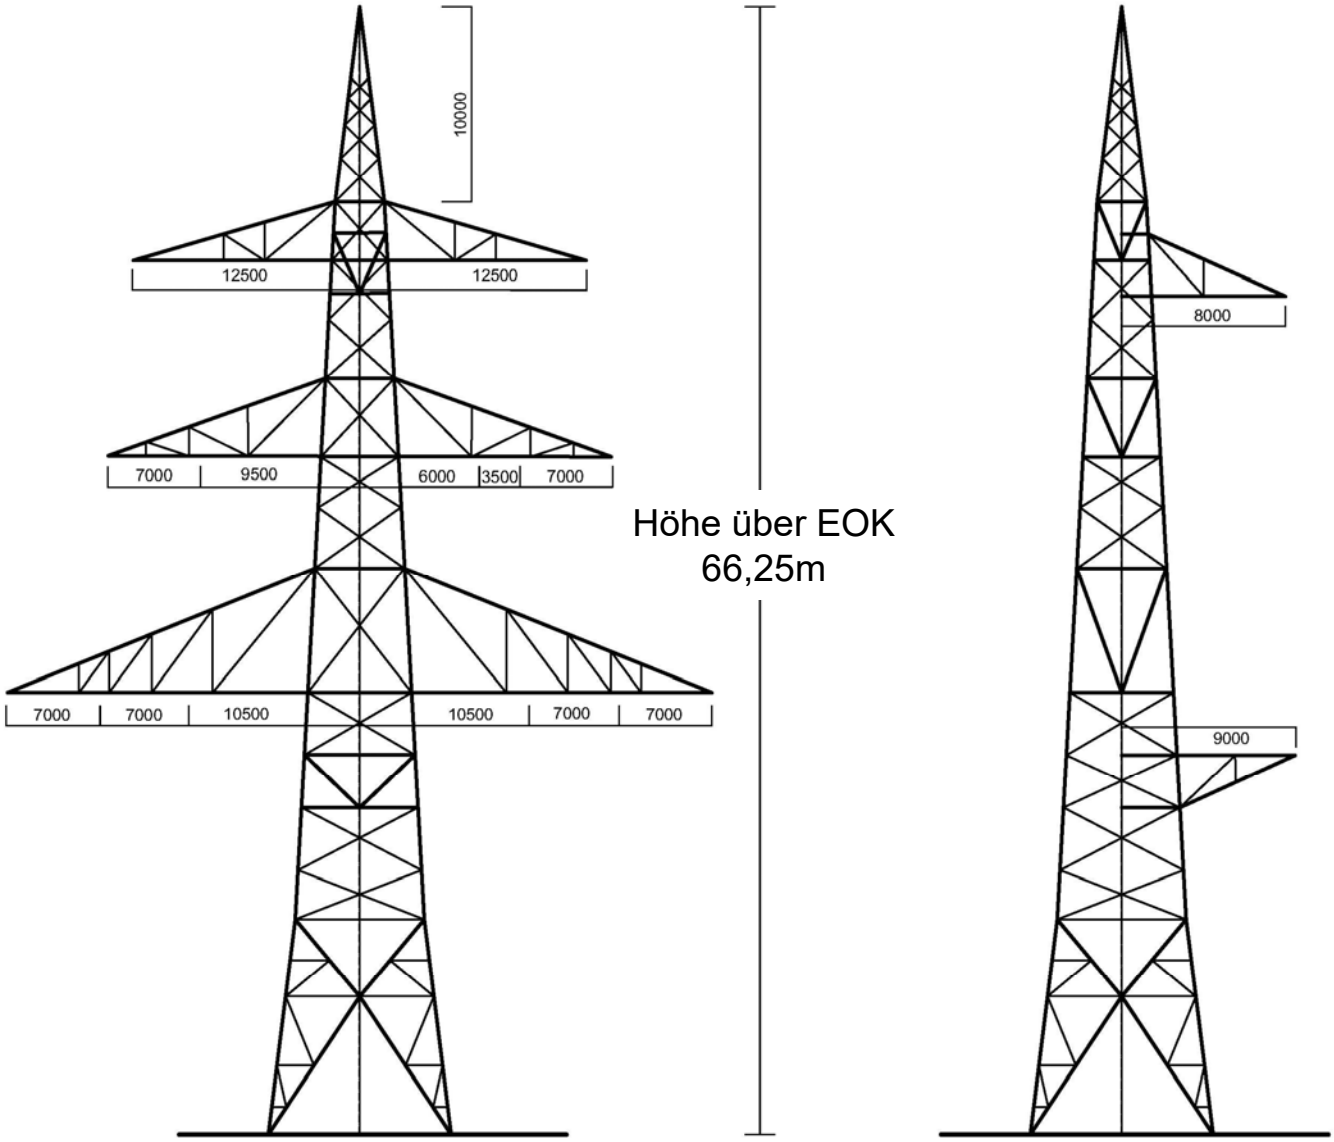

Schemazeichnung (ohne Maßstab)
Maßangaben in Millimeter