

Auslegungsvermerk der Gemeinde
(Anhörungsverfahren § 43a EnWG i.V.m. § 73 VwVfG)

Der Plan hat ausgelegen in der Zeit vom 20...
bis 20...
in der Gemeinde.....

Gemeinde



Planfeststellungsvermerk der Planfeststellungsbehörde

Nach § 43b EnWG i.V.m. § 74 VwVfG planfestgestellt durch Beschluss vom 20...
Planfeststellungsbehörde



Auslegungsvermerk der Gemeinde
(Planfeststellungsbeschluss und festgestellter Plan (§ 43b EnWG i.V.m. § 74 VwVfG))

Der Planfeststellungsbeschluss und Ausfertigung des festgestellten Planes
haben ausgelegen in der Zeit vom 20...
bis 20...
in der Gemeinde.....

Gemeinde



Prinzipzeichnung Fundament

Netzverstärkung Bürstadt - Kühmoos
Abschnitt: UA Maximiliansau – Landesgrenze Rheinland-
Pfalz/Baden-Württemberg


Änderung der 220-/380-kV Höchstspannungsfreileitung
Maximiliansau - Daxlanden, Bl. 4568

Stand:	16.12.2019
Inhalt:	Blatt 1



Amprion GmbH
A-PS/ Genehmigungen Leitungen Süd

Zwillingsbohrpfahl- fundament

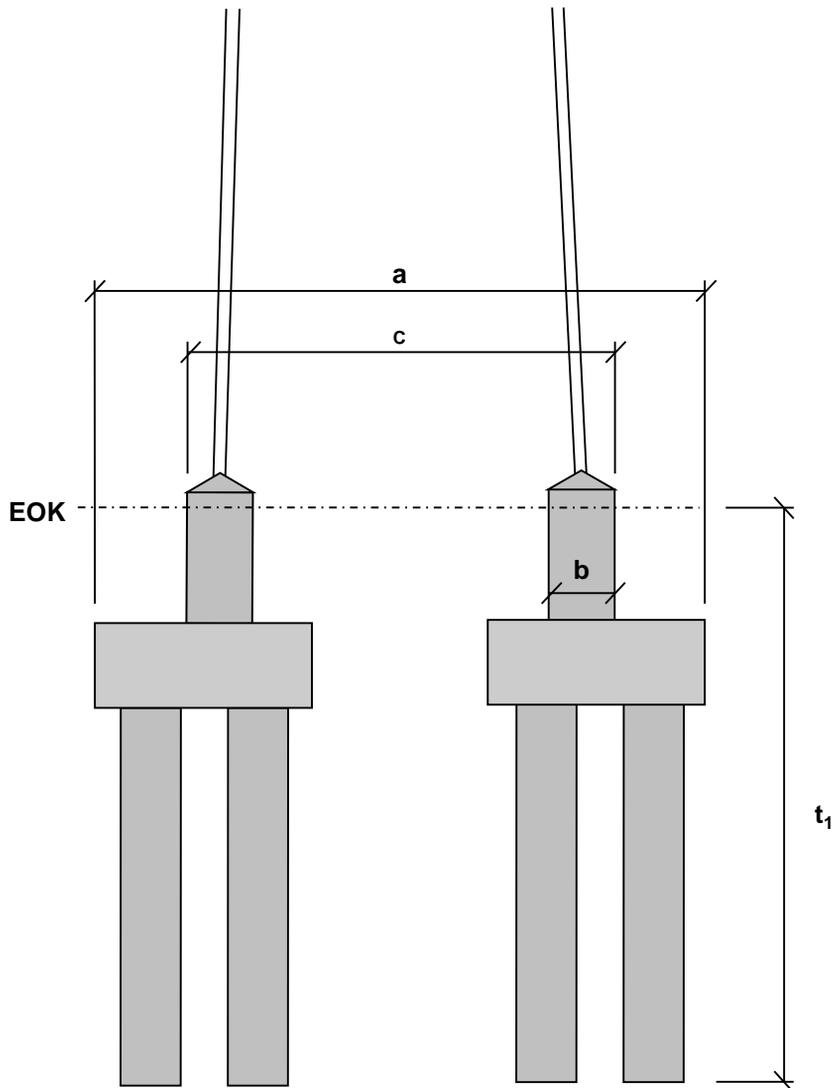

- EOK = Erdoberkante
- a = Abstand der Außenkanten der Fundamentplatte
- b = Durchmesser der sichtbaren Fundamentköpfe
- c = Abstand der Außenkanten der sichtbaren Fundamentköpfe
- t_1 = Gründungstiefe des Fundamentes