




Pfalzwerke
Netz AG

Anlage 6.1.1 Schemazeichnung 110-kV-Abspannmast für 1 Erdseil

A66X
WXX+0 +/- X

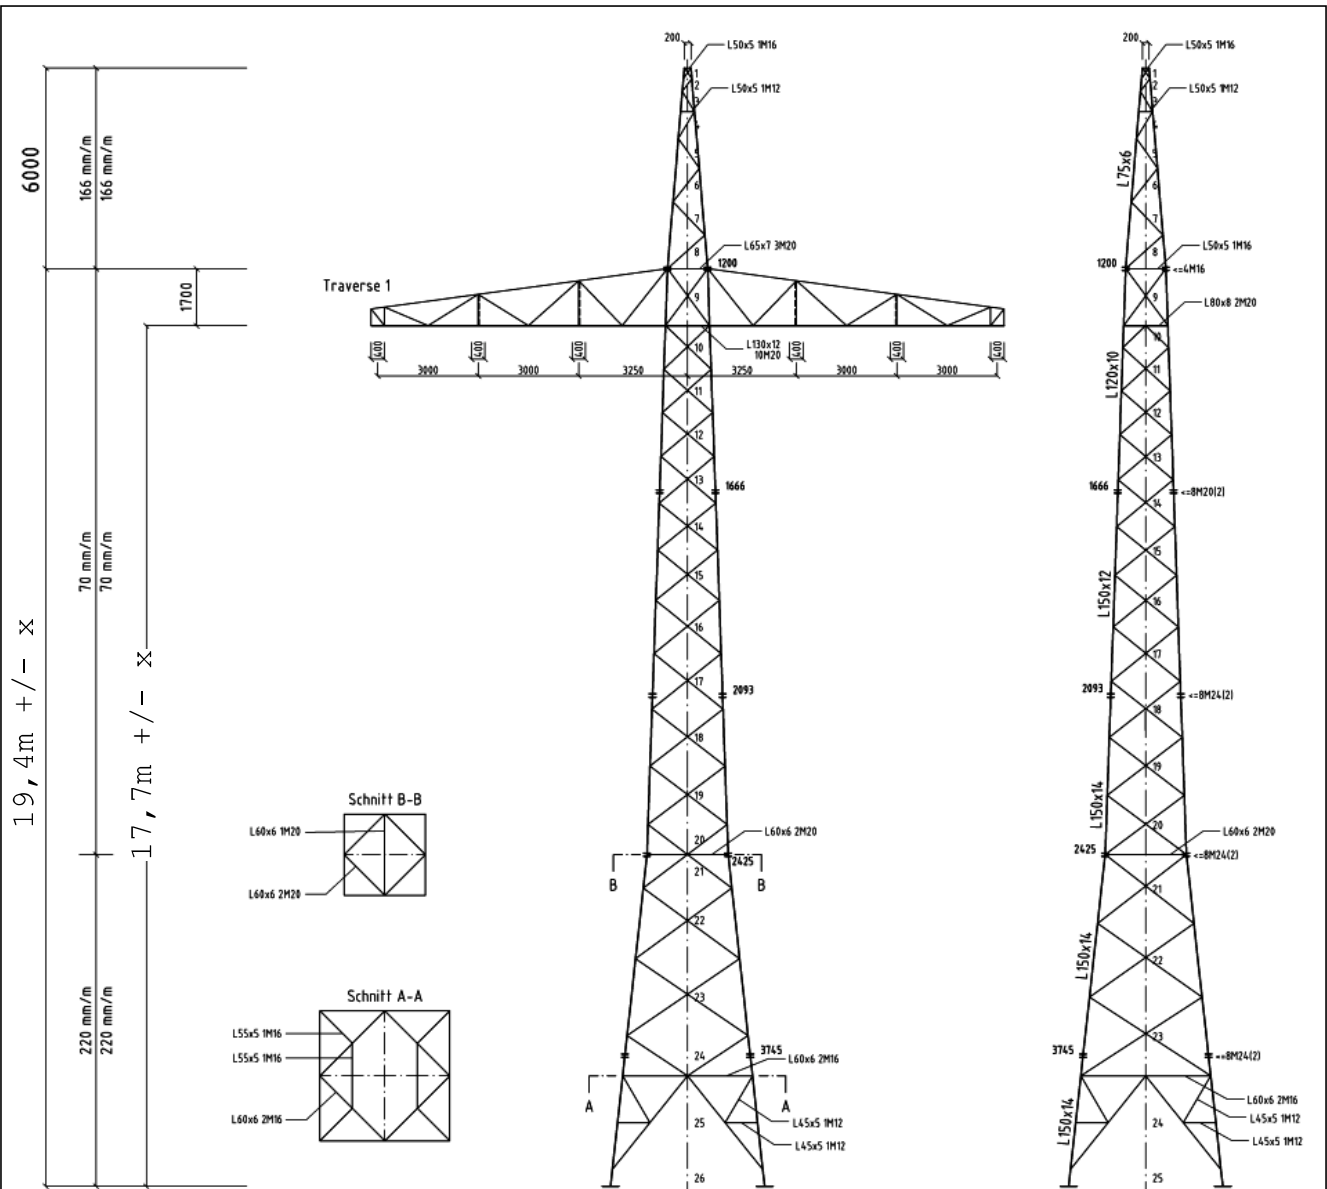

0 entspricht der Grundhöhe mit
einer Aufhängehöhe von 17,7m

X kann sein
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ...
und steht für Mehr- oder Minderhöhen in
2-Meter-Schritten zur Grundhöhe

WXX+0 +/- X

W:
Winkelmast

X kann sein
A: Für Abspannmast
E: Für Endmast

+ Mehrhöhe
- Minderhöhe

X kann sein
1 für Leitungswinkel 180° bis 160°
2 für Leitungswinkel 180° bis 140°
3 für Leitungswinkel 180° bis 120°
4 für Leitungswinkel 180° bis 90°