




Pfalzwerke
Netz AG

Anlage 6.1.4 Schemazeichnung

110-kV-Tragmast für 3 Erdseile

A66X_3E
TX+0 +/- X

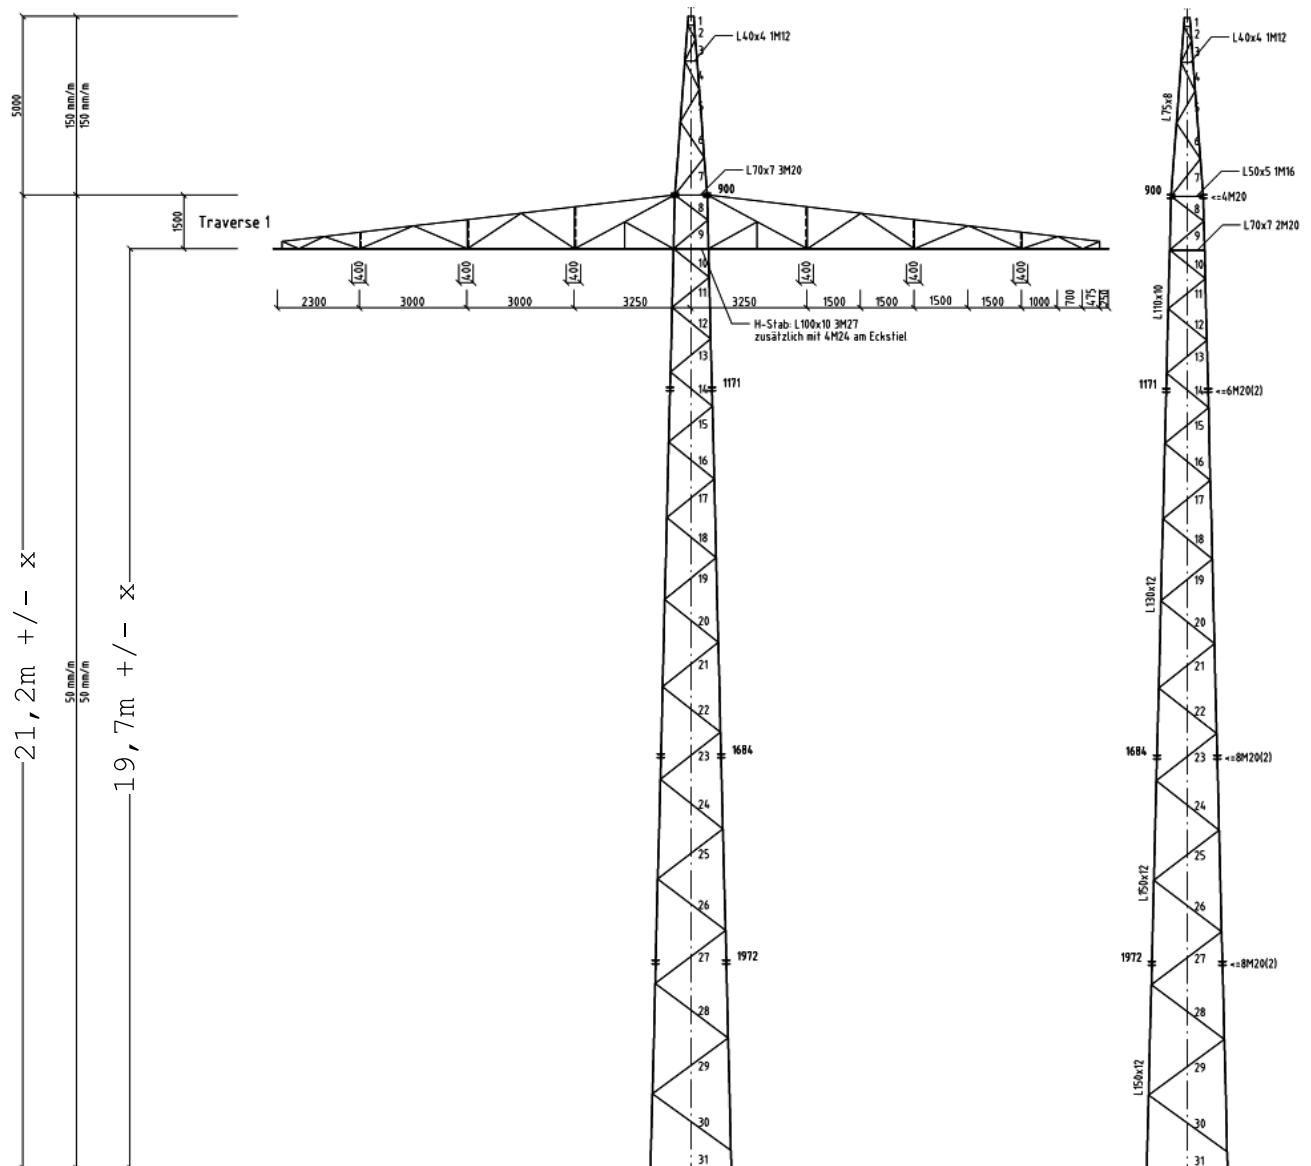

0 entspricht der Grundhöhe mit
einer Aufhängenhöhe von 19,7m

+ Mehrhöhe
- Minderhöhe

TX+0 +/- X

T:
Tragmast

X kann sein
1: Für geringe Feldlängen
2: Für große Feldlängen

X kann sein
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ...
und steht für Mehr- oder Minderhöhen in
2-Meter-Schritten zur Grundhöhe