




Pfalzwerke
Netz AG

Anlage 6.1.6 Schemazeichnung 110-kV-Abzweigmast für 3 Erdseile

A66X
WXX+0 +/- X AZ

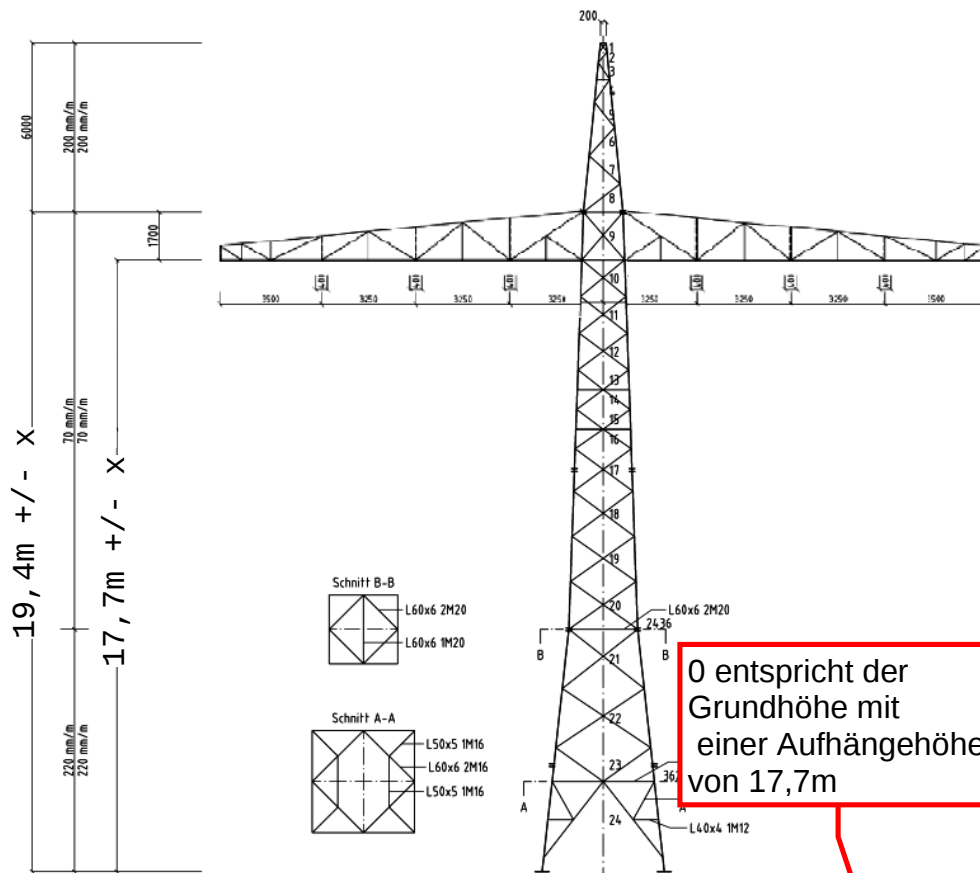

X kann sein
2, 4, 6, 8, 10, 12,
14, 16, 18, 20, ...
und steht für Mehr-
oder Minderhöhen
in 2-Meter-Schritten
zur Grundhöhe

0 entspricht der
Grundhöhe mit
einer Aufhängenhöhe
von 17,7m

WXX+0 +/- X AZ

W:
Winkelmast

AZ:
Abzweigmast

+ Mehrhöhe
- Minderhöhe

X kann sein
A: Für Abspannmast
E: Für Endmast

X kann sein
1 für Leitungswinkel 180° bis 160°
2 für Leitungswinkel 180° bis 140°
3 für Leitungswinkel 180° bis 120°
4 für Leitungswinkel 180° bis 90°

