

WESTNETZ

Teil von **innogy**



Neubau der
110-kV-Freileitung

Pkt. Sirzenich – Saarburg (Bl. 1366)

zum Ersatz der
Hochspannungsfreileitung Koblenz – Merzig (Bl. 2326)
auf dem Teilabschnitt Pkt. Sirzenich – Pkt. Ayl

Anlage 5
Schemazeichnung der Fundamente

Westnetz GmbH
Spezialservice Strom
Genehmigungen
Florianstr. 15 - 21
44139 Dortmund




Teil von **innogy**

Ersatzneubau der Bl. 1366 Pkt. Sirzenich – Pkt. Ayl durch Ersatz der Bl. 2326 Koblenz – Merzig auf dem Teilabschnitt Sirzenich – Ayl

Planfeststellungsantrag
Anlage 05 – Schemazeichnung der Fundamente

Plattenfundament

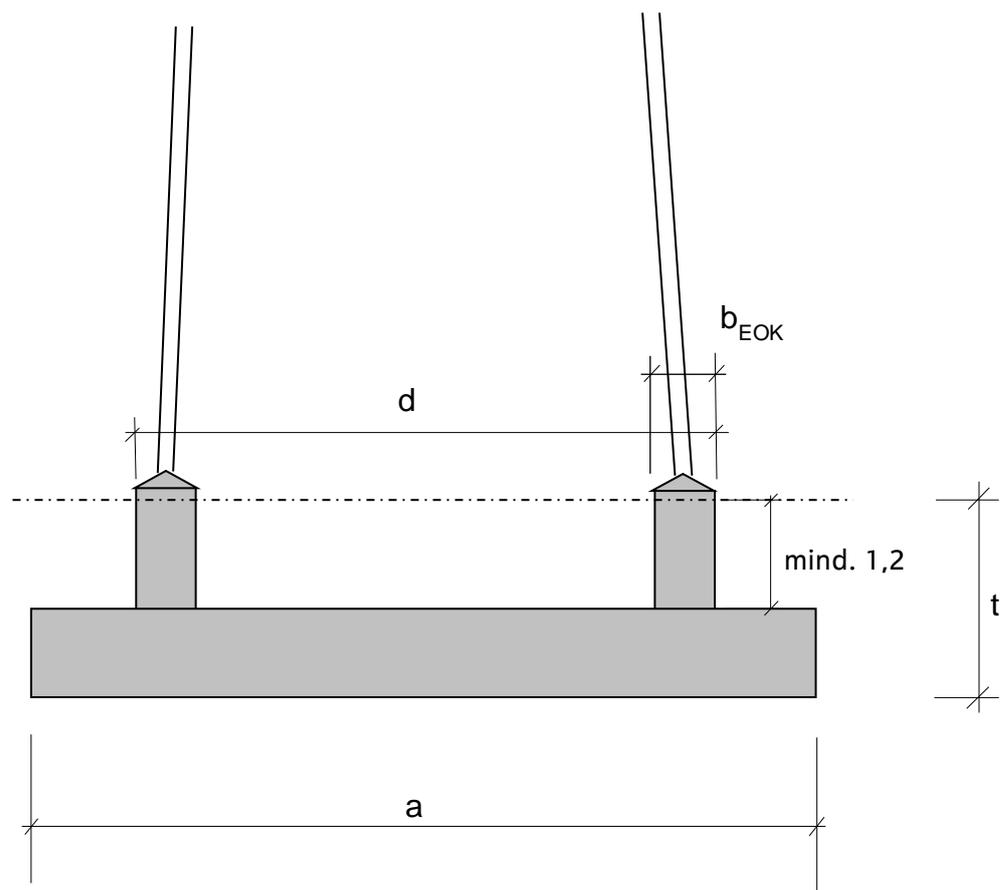

- a Abstand der Außenkante der Fundamentplatte
- b_{EOK} Durchmesser der sichtbaren Fundamentköpfe
- d Abstand der Außenkanten der sichtbaren Fundamentköpfe
- EOK Erdoberkante
- t Gründungstiefe des Fundaments