

Vertriebsdokument

Anlagenklasse K08 delta
Typ: N131/3900 IEC S

Fundamente



E0003697441

Revision 04 / 18.01.2018

- Originalvertriebsdokument -

Dokument wird elektronisch verteilt.

Originaldokument bei Nordex Energy GmbH, Abteilung Engineering.

Das vorliegende Dokument wurde von der Nordex Energy GmbH und/oder einem mit der Nordex Energy GmbH im Sinne der §§15ff AktG verbundenen Unternehmen erstellt.

Dieses Dokument, einschließlich jeglicher Darstellung des Dokumentes im Ganzen oder in Teilen, ist geistiges Eigentum der Nordex Energy GmbH und/oder ihrer im Sinne der §§15ff AktG verbundenen Unternehmen. Sämtliche in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind vertraulich und dürfen nicht (auch nicht in Auszügen) ohne die ausdrückliche Zustimmung der Nordex Energy GmbH an Dritte weitergegeben werden.

Alle Rechte vorbehalten.

Jegliche Weitergabe, Vervielfältigung, Übersetzung oder sonstige Verwendung dieses Dokuments oder von Teilen desselben, gleich ob in gedruckter, handschriftlicher, elektronischer oder sonstiger Form, ohne ausdrückliche Zustimmung durch die Nordex Energy GmbH ist untersagt.

Copyright 2018 by Nordex Energy GmbH.

Kontakt

Bei Fragen zu dieser Dokumentation wenden Sie sich bitte an:

Nordex Energy GmbH

Langenhorner Chaussee 600

22419 Hamburg

Deutschland

Tel: +49 (0)40 300 30 -1000

Fax: +49 (0)40 300 30 -1101

<http://www.nordex-online.com>

info@nordex-online.com

1. Beispielfundament für N131/3900 TS84, 84 m Nabenhöhe, DIBt S mit und ohne Auftrieb (FmA/FoA)

Kurzbeschreibung

Die Gründung wird als kreisrundes Flachfundament mit einem Durchmesser von 21,00 m (FmA) oder 19,20 m (FoA) ausgeführt. Der Sockeldurchmesser beträgt 5,30 m. Die Höhe des Fundamentes ist 2,90 m von der Sockeloberkante bis Gründungssohle des Sockels, wobei der Sockel unterhalb des Fundamentes 25 cm abgesetzt ist. Die Höhe der Fundamentplatte steigt von 0,55 m am Rand bis zur Oberkante auf 2,15 m linear an. Unter dem Fundament muss eine Sauberkeitsschicht von mindestens 10 cm Höhe vorhanden sein.

Eine Anpassung der Gründungstiefe an örtliche Verhältnisse ist unter Berücksichtigung der zulässigen Gesamthöhe und des Grundwasserstandes möglich.

Eine dauerhafte Erdaufschüttung ($\gamma = 18 \text{ kN/m}^3$) auf der Fundamentplatte, bis 5 cm unter der Sockeloberkante, ist Bestandteil der Gründung und darf nicht entfernt werden.

Zur Verankerung des Turmes ist ein Ankerkorb in den Betonkörper des Fundamentes eingebaut. Der Ankerkorb besteht aus 2 x 80 Ankerbolzen, einem Lastverteilblech und einer Ankerplatte. Der T-Flansch des Turmes wird auf die Ankerbolzen gesteckt und verschraubt.

Das Fundament ist geprüft für eine Windenergieanlage N131/3900, 84 m an Standorten bis einschließlich Windzone S nach DIBT-Richtlinie für WEA (2012-10) und Windklasse S nach IEC-Richtlinie 61400 (2010-05).

- Kantenpressung (FmA): $\sigma = 155 \text{ kN/m}^2$
- Kantenpressung (FoA): $\sigma = 185 \text{ kN/m}^2$
- Statische Drehfederkonstante: $k_{\phi, \text{stat}} \geq 22.500 \text{ MNm/rad}$
- Dynamische Drehfederkonstante: $k_{\phi, \text{dyn}} \geq 90.000 \text{ MNm/rad}$
- Der maximale Grundwasserstand muss bei der Variante ohne Auftrieb unter der Gründungssohle (Vertiefung), bei der Variante mit Auftrieb maximal an der Geländeoberkante (GOK) liegen.
- Alle Anforderungen an den Baugrund sind durch einen Bodengutachter zu bestätigen

Die vollständigen Baugrunderfordernisse können Sie bei Nordex anfragen.

Flachgründung für N131/3900 TS84, 84 m Nabenhöhe

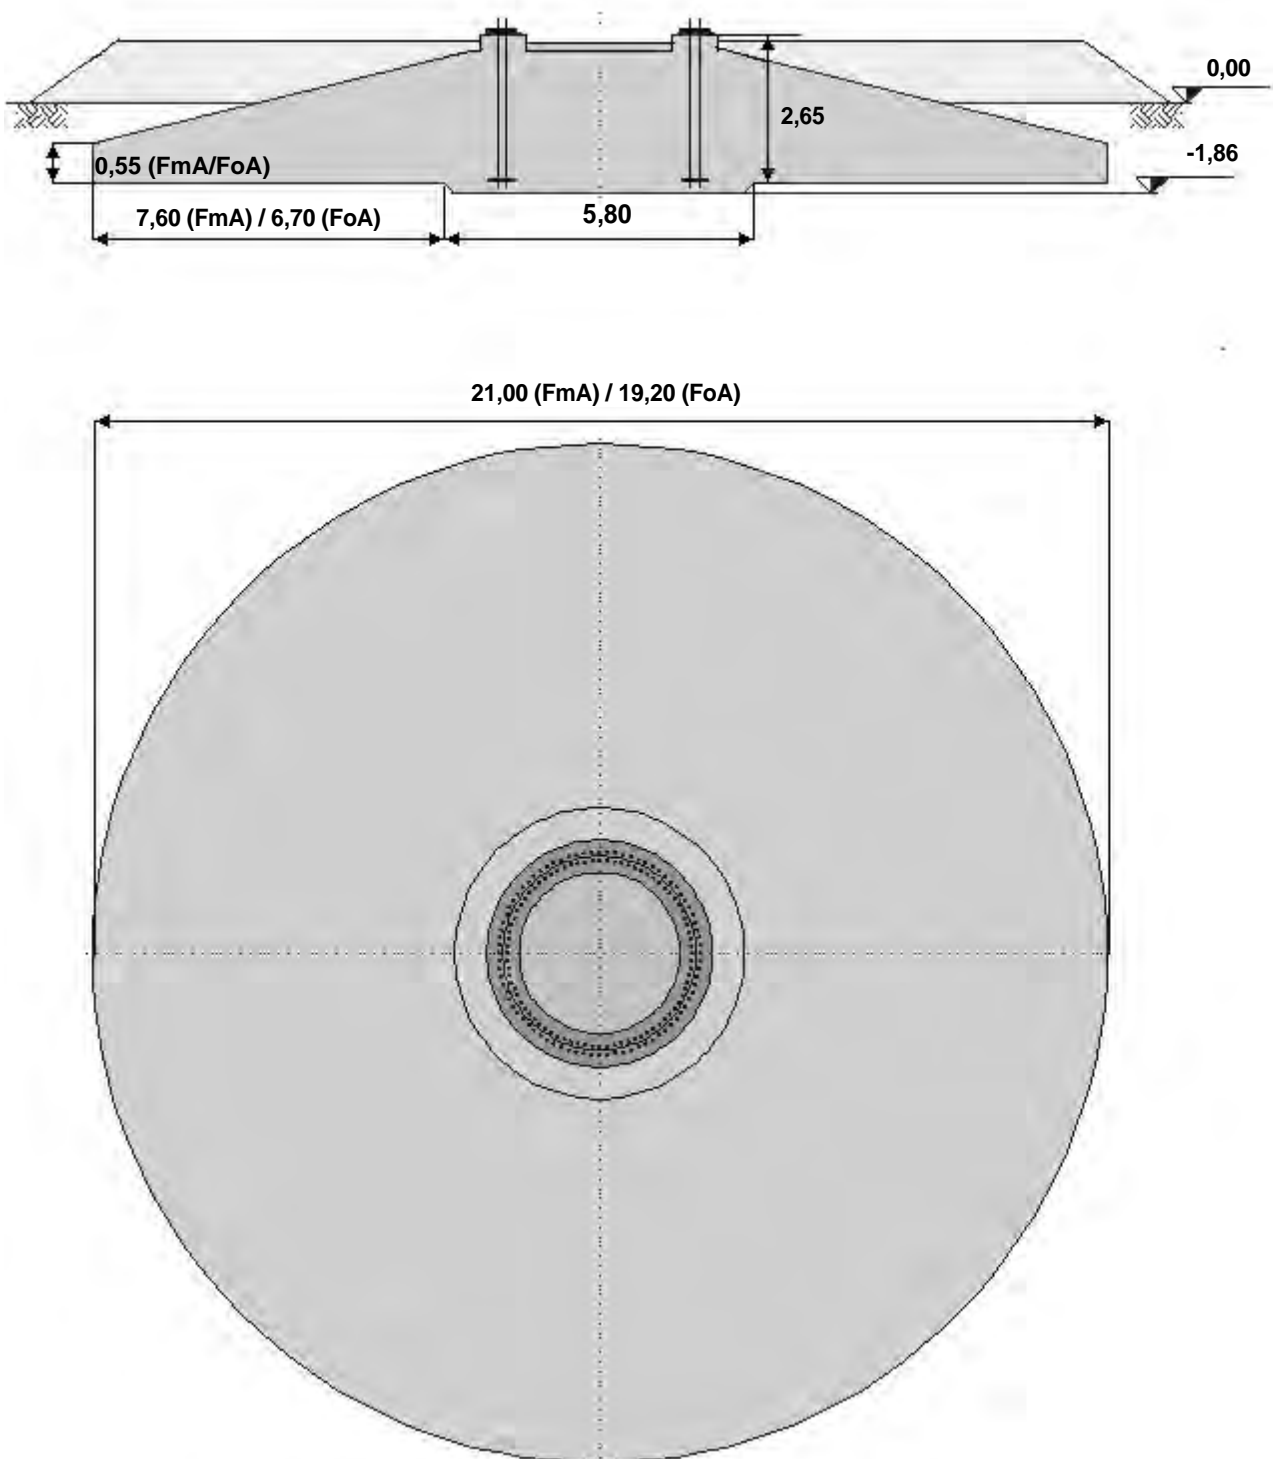


Abb. 1 Schematische Darstellung eines exemplarischen Fundamentes für die N131/3900 mit 84 m Nabenhöhe (alle Angaben in Metern, Skizze nicht maßstabsgerecht)

2. Beispielfundament für N131/3900 TS114 und TS120, 114 m bzw. 120 m Nabenhöhe, DIBt S mit und ohne Auftrieb (FmA/FoA)

Kurzbeschreibung

Die Gründung wird als kreisrundes Flachfundament mit einem Durchmesser von 23,20 m (FmA) oder 20,80 m (FoA) ausgeführt. Der Sockeldurchmesser beträgt 5,30 m. Die Höhe des Fundamentes ist 3,35 m (FmA und FoA) von der Sockeloberkante bis Gründungssohle des Sockels, wobei der Sockel unterhalb des Fundamentes 25 cm abgesetzt ist. Die Höhe der Fundamentplatte steigt von 0,53 m (FmA) bzw. 0,81 m (FoA) am Rand bis auf 2,60 m (FmA und FoA) an der Oberkante linear an. Unter dem Fundament muss eine Sauberkeitsschicht von mindestens 10 cm Höhe vorhanden sein.

Eine Anpassung der Gründungstiefe an örtliche Verhältnisse ist unter Berücksichtigung der zulässigen Gesamthöhe und des Grundwasserstandes möglich.

Eine dauerhafte Erdaufschüttung ($\gamma = 18 \text{ kN/m}^3$) auf der Fundamentplatte, bis 10 cm unter der Sockeloberkante, ist Bestandteil der Gründung und darf nicht entfernt werden.

Zur Verankerung des Turmes ist ein Ankerkorb in den Betonkörper des Fundamentes eingebaut. Der Ankerkorb besteht aus 2 x 100 Ankerbolzen, einem Lastverteilblech und einer Ankerplatte. Der T-Flansch des Turmes wird auf die Ankerbolzen gesteckt und verschraubt.

Das Fundament ist geprüft für eine Windenergieanlage N131/3900 für eine Nabenhöhe von 114 oder 120 m an Standorten bis einschließlich Windzone S nach DIBT-Richtlinie für WEA (2012-10) und Windklasse S nach IEC-Richtlinie 61400 (2010-05).

- Kantenpressung (FmA): $\sigma = 184 \text{ kN/m}^2$ $\gamma = 1,0$
- Kantenpressung (FoA): $\sigma = 255 \text{ kN/m}^2$ $\gamma = 1,0$
- Statische Drehfederkonstante: $k_{\phi, \text{stat}} \geq 22.500 \text{ MNm/rad}$
- Dynamische Drehfederkonstante: $k_{\phi, \text{dyn}} \geq 90.000 \text{ MNm/rad}$
- Der maximale Grundwasserstand muss bei der Variante ohne Auftrieb unter der Gründungssohle (Vertiefung), bei der Variante mit Auftrieb maximal an der Geländeoberkante (GOK) liegen.
- Alle Anforderungen an den Baugrund sind durch einen Bodengutachter zu bestätigen

Die vollständigen Baugrundanforderungen können Sie bei Nordex anfragen.

Flachgründung für N131/3900, 114 m bzw. 120 m Nabenhöhe

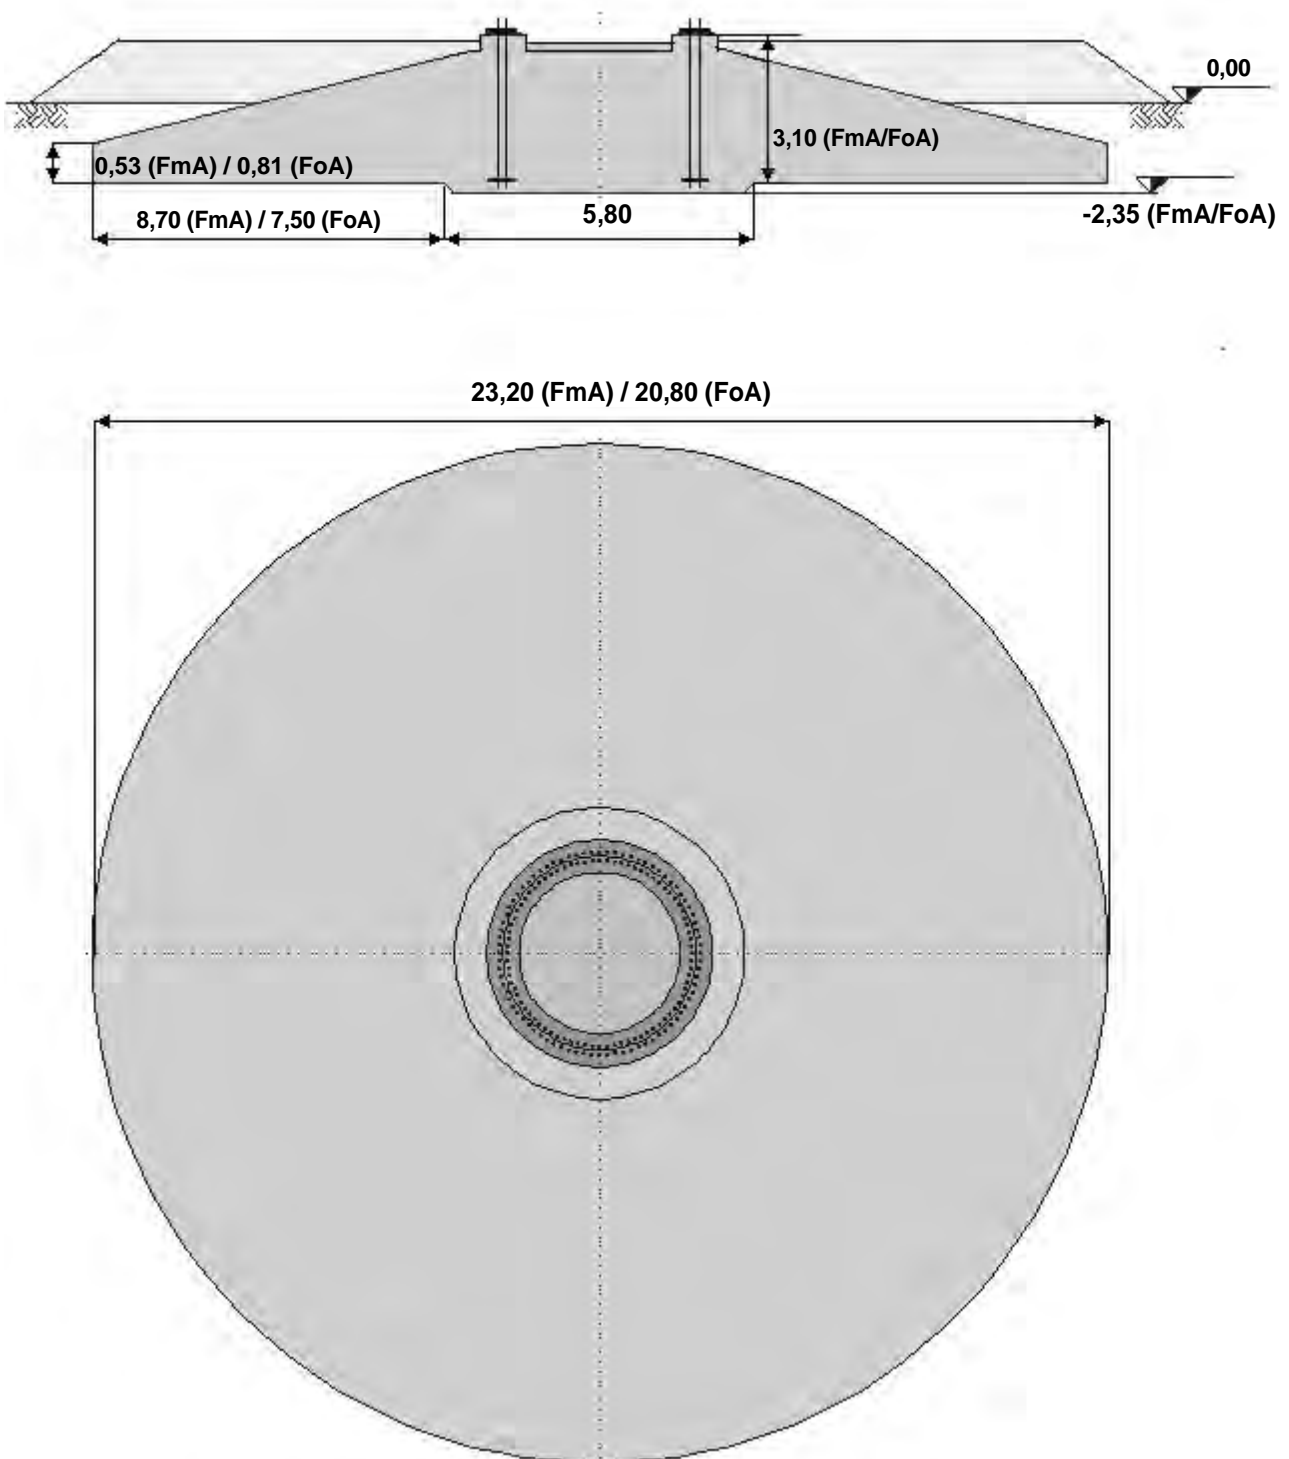


Abb. 2 Schematische Darstellung eines exemplarischen Fundamentes für die N131/3900 mit 114 bzw. 120 m Nabenhöhe (alle Angaben in Metern, Skizze nicht maßstabsgerecht)

3. Beispielfundament für N131/3900 TS134, 134 m Nabenhöhe, IEC/DIBt S, mit und ohne Auftrieb (FmA/FoA)

Kurzbeschreibung

Die Gründung wird als kreisrundes Flachfundament mit einem Durchmesser von 23,80 m (FmA) oder 21,50 m (FoA) ausgeführt. Der Sockeldurchmesser beträgt 5,30 m. Die Höhe des Fundamentes ist 3,35 m (FmA und FoA) von der Sockeloberkante bis Gründungssohle des Sockels, wobei der Sockel unterhalb des Fundamentes 25 cm abgesetzt ist. Die Höhe der Fundamentplatte steigt von 0,54 m (FmA) bzw. 0,55 m (FoA) am Rand bis auf 2,60 m (FmA und FoA) an der Oberkante linear an. Unter dem Fundament muss eine Sauberkeitsschicht von mindestens 10 cm Höhe vorhanden sein.

Eine Anpassung der Gründungstiefe an örtliche Verhältnisse ist unter Berücksichtigung der zulässigen Gesamthöhe und des Grundwasserstandes möglich.

Eine dauerhafte Erdaufschüttung ($\gamma = 18 \text{ kN/m}^3$) auf der Fundamentplatte, bis 5 cm unter der Sockeloberkante, ist Bestandteil der Gründung und darf nicht entfernt werden.

Zur Verankerung des Turmes ist ein Ankerkorb in den Betonkörper des Fundamentes eingebaut. Der Ankerkorb besteht aus 2 x 100 Ankerbolzen, einem Lastverteilblech und einer Ankerplatte. Der T-Flansch des Turmes wird auf die Ankerbolzen gesteckt und verschraubt.

Das Fundament ist geprüft für eine Windenergieanlage N131/3900, 134 m an Standorten bis einschließlich Windzone S nach DIBT-Richtlinie für WEA (2012-10) und Windzone S nach IEC-Richtlinie 61400 (2010-05).

- Kantenpressung (FmA): $\sigma = 200 \text{ kN/m}^2$ $\gamma = 1,0$
- Kantenpressung (FoA): $\sigma = 255 \text{ kN/m}^2$ $\gamma = 1,0$
- Statische Drehfederkonstante: $k_{\varphi, \text{stat}} \geq 27.500 \text{ MNm/rad}$
- Dynamische Drehfederkonstante: $k_{\varphi, \text{dyn}} \geq 110.000 \text{ MNm/rad}$
- Der maximale Grundwasserstand muss bei der Variante ohne Auftrieb unter der Gründungssohle (Vertiefung), bei der Variante mit Auftrieb maximal an der Geländeoberkante (GOK) liegen.
- Alle Anforderungen an den Baugrund sind durch einen Bodengutachter zu bestätigen

Die vollständigen Baugrundanforderungen können Sie bei Nordex anfragen.

Flachgründung für N131/3900 TS134, 134 m Nabenhöhe

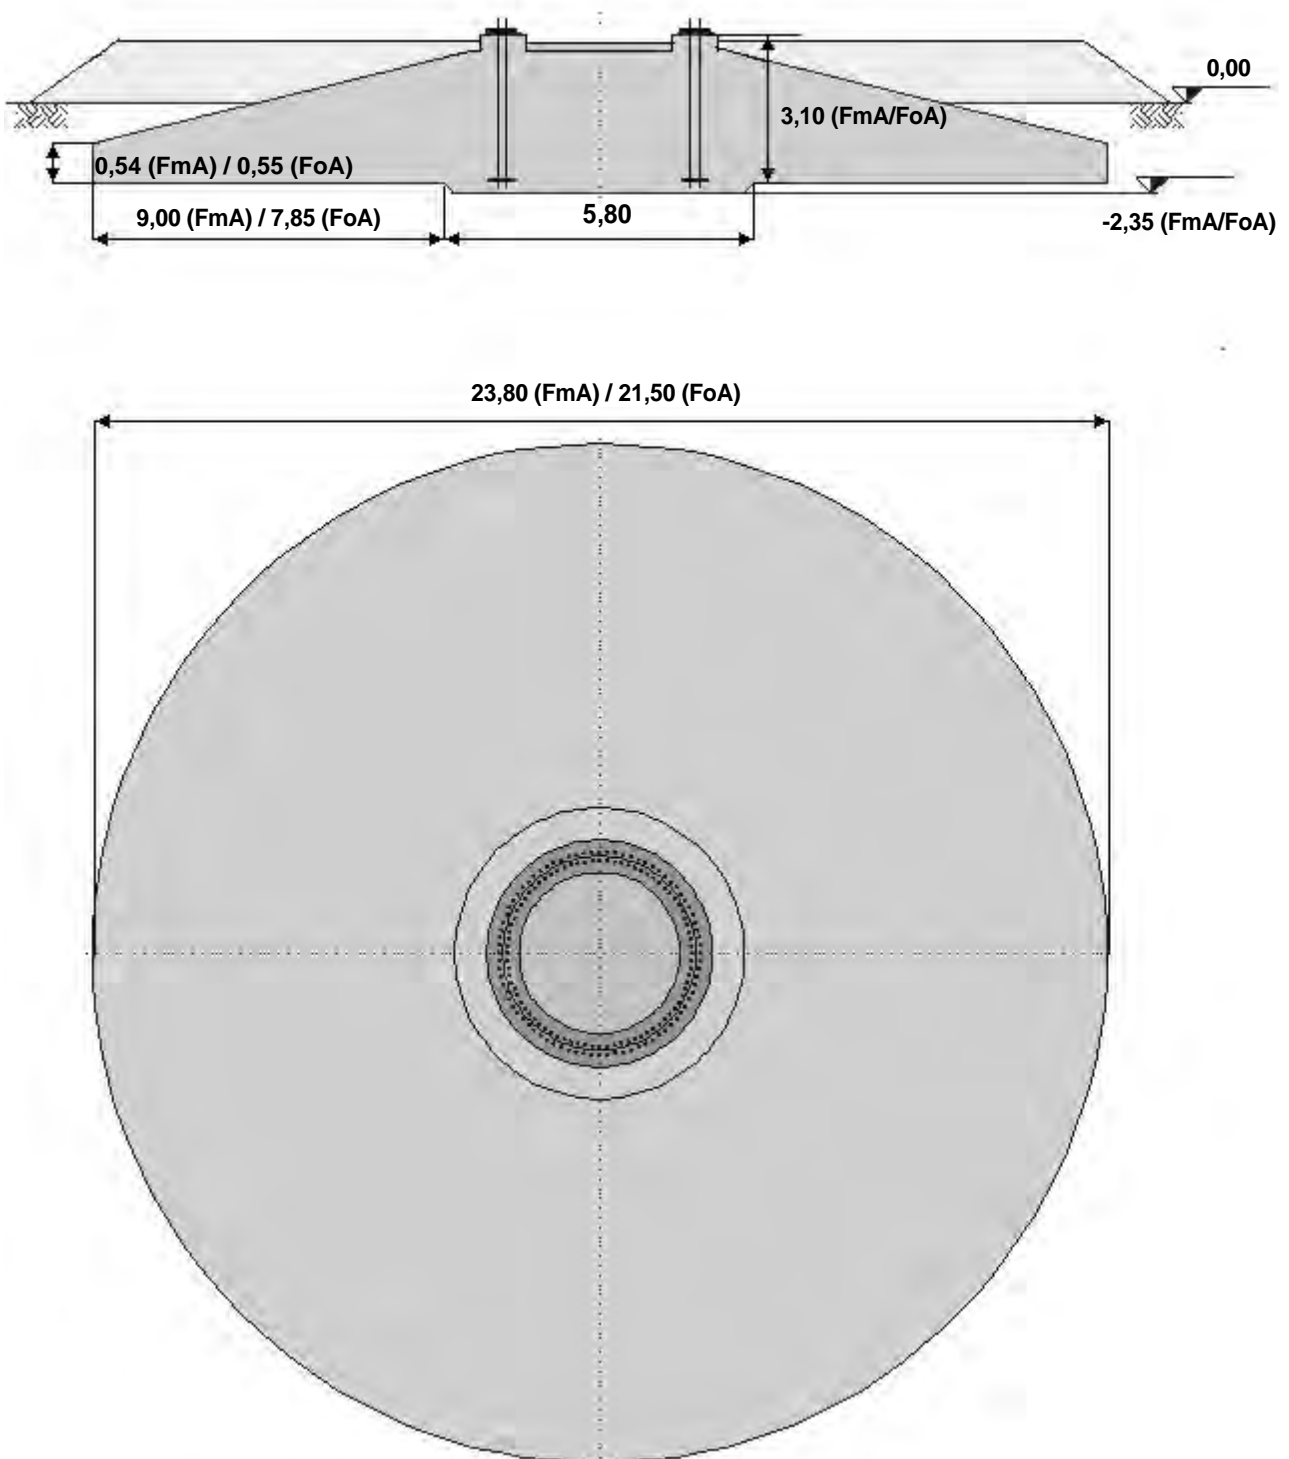


Abb. 3 Schematische Darstellung eines exemplarischen Fundamentes für die N131/3900 mit 134 m Nabenhöhe (alle Angaben in Metern, Skizze nicht maßstabsgerecht)

4. Beispielfundament für N131/3900 TCS134 (NV04), 134 m Nabenhöhe, DIBt S

Kurzbeschreibung

Die Gründung wird als kreisrundes Flachfundament mit einem Durchmesser von 21,50 m oder 20,00 m ausgeführt. Der Sockeldurchmesser beträgt 12,03 m und hat eine Höhe von 0,95 m. Die Höhe des Fundamentes beträgt 3,20 m inklusive Sockel. Die Fundamentplatte ist im Bereich des Sockels 2,20 m hoch und fällt zum Rand des Fundamentes auf eine Höhe von 1,20 m ab.

Zur Abdichtung des Spannkellers befindet sich eine Kellersohlplatte mit einer Stärke von 0,30 m unter dem Fundament. Unter dem gesamten Fundament muss eine Sauberkeitsschicht von mindestens 10 cm Höhe vorhanden sein.

Eine Anpassung der Gründungstiefe an örtliche Verhältnisse ist unter Berücksichtigung der zulässigen Gesamthöhe und des Grundwasserstandes möglich.

Eine dauerhafte Erdaufschüttung ($\gamma = 18 \text{ kN/m}^3$) auf der Fundamentplatte, bis 10 cm unter der Sockeloberkante, ist Bestandteil der Gründung und darf nicht entfernt werden.

Das Fundament ist geprüft für eine Windenergieanlage N131/3900, 134 m an Standorten bis einschließlich Windzone S nach DIBT-Richtlinie für WEA Stand Oktober 2012.

- Statische Drehfederkonstante: $k_{\varphi, \text{stat}} = 37.500 \text{ MNm/rad}$
- Dynamische Drehfederkonstante: $k_{\varphi, \text{dyn}} = 150.000 \text{ MNm/rad}$
- Charakteristische Kantenpressung großes Fundament: $\sigma_{s, k} = 250 \text{ kN/m}^2$
- Charakteristische Bodenpressung kleines Fundament: $\sigma_{s, k} = 300 \text{ kN/m}^2$
- Beide Fundamente sind für Situation mit oder ohne Auftrieb geeignet, der maximale Grundwasserstand liegt auf Geländeoberkante (GOK).
- Alle Anforderungen an den Baugrund sind durch einen Bodengutachter zu bestätigen

Die vollständigen Baugrunderfordernisse können Sie bei Nordex anfragen.

Flachgründung für Fertigteil-Hybridturm N131/3900 TCS134 (NV04), DIBt S

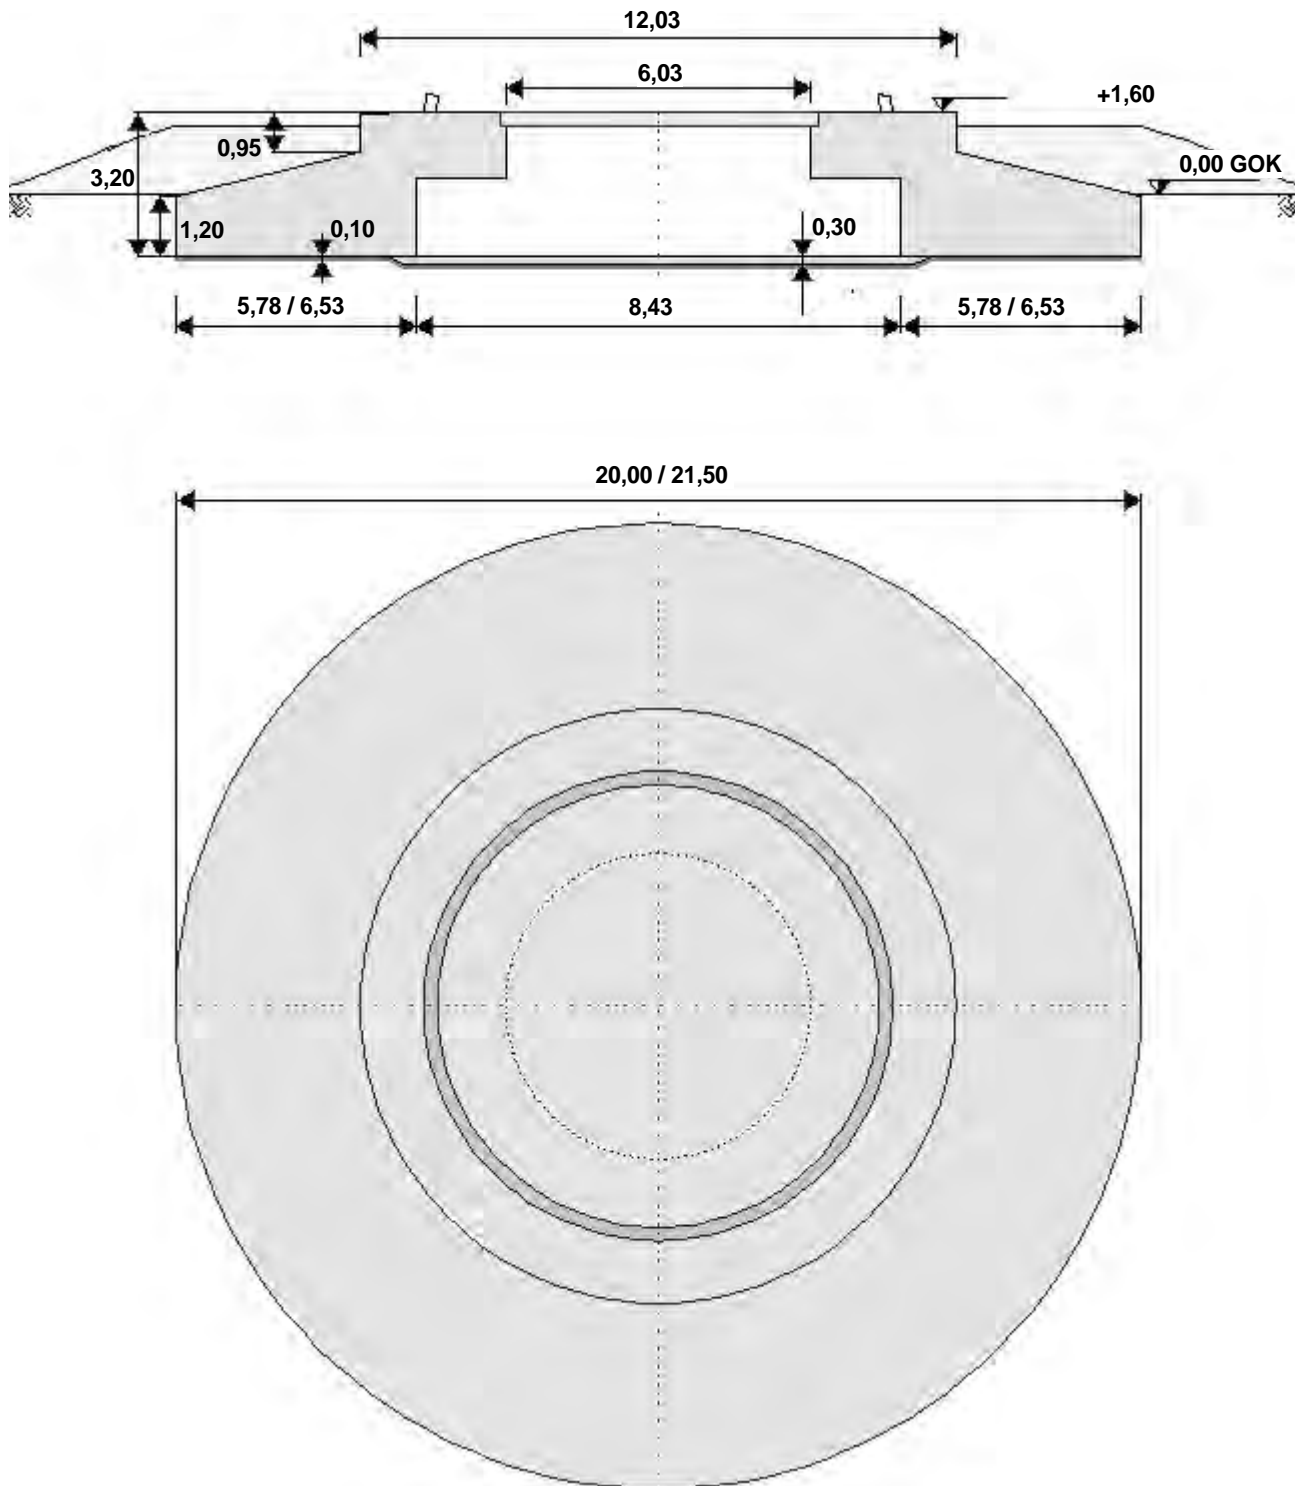


Abb. 4 *Schematische Darstellung eines exemplarischen Fundamentes für die N131/3900 mit 134 m Nabenhöhe (alle Angaben in Metern, Skizze nicht maßstabsgerecht)*

5. Beispielfundament für N131/3900 TCS164, 164 m Nabenhöhe, DIBt S

Kurzbeschreibung

Die Gründung wird als kreisrundes Flachfundament mit einem Durchmesser von 22,00 m oder 23,00 m ausgeführt. Der Sockeldurchmesser beträgt 12,60 m und hat eine Höhe von 1,00 m. Die Höhe des Fundamentes beträgt 3,20 m inklusive Sockel. Die Fundamentplatte ist im Bereich des Sockels 2,20 m hoch und fällt zum Rand des Fundamentes auf eine Höhe von 1,20 m ab.

Zur Abdichtung des Spannkellers befindet sich eine Kellersohlplatte mit einer Stärke von 0,30 m unter dem Fundament. Unter dem gesamten Fundament muss eine Sauberkeitsschicht von mindestens 10 cm Höhe vorhanden sein.

Eine Anpassung der Gründungstiefe an örtliche Verhältnisse ist unter Berücksichtigung der zulässigen Gesamthöhe und des Grundwasserstandes möglich.

Eine dauerhafte Erdaufschüttung ($\gamma = 18 \text{ kN/m}^3$) auf der Fundamentplatte, bis 10 cm unter der Sockeloberkante, ist Bestandteil der Gründung und darf nicht entfernt werden.

Die Fundamente sind geprüft für eine Windenergieanlage N131/3900, 164 m an Standorten bis einschließlich Windzone S nach DIBT-Richtlinie für WEA Stand Oktober 2012.

- Statische Drehfederkonstante: $k_{\varphi, \text{stat}} = 37.500 \text{ MNm/rad}$
- Dynamische Drehfederkonstante: $k_{\varphi, \text{dyn}} = 150.000 \text{ MNm/rad}$
- Charakteristische Kantenpressung großes Fundament: $\sigma_{s, k} = 250 \text{ kN/m}^2$
- Charakteristische Bodenpressung kleines Fundament: $\sigma_{s, k} = 300 \text{ kN/m}^2$
- Beide Fundamente sind für Situation mit oder ohne Auftrieb geeignet, der maximale Grundwasserstand liegt auf Geländeoberkante (GOK).
- Alle Anforderungen an den Baugrund sind durch einen Bodengutachter zu bestätigen

Die vollständigen Baugrunderfordernisse können Sie bei Nordex anfragen.

Flachgründung für Fertigteil-Hybridturm N131/3900 TCS164, DIBt S

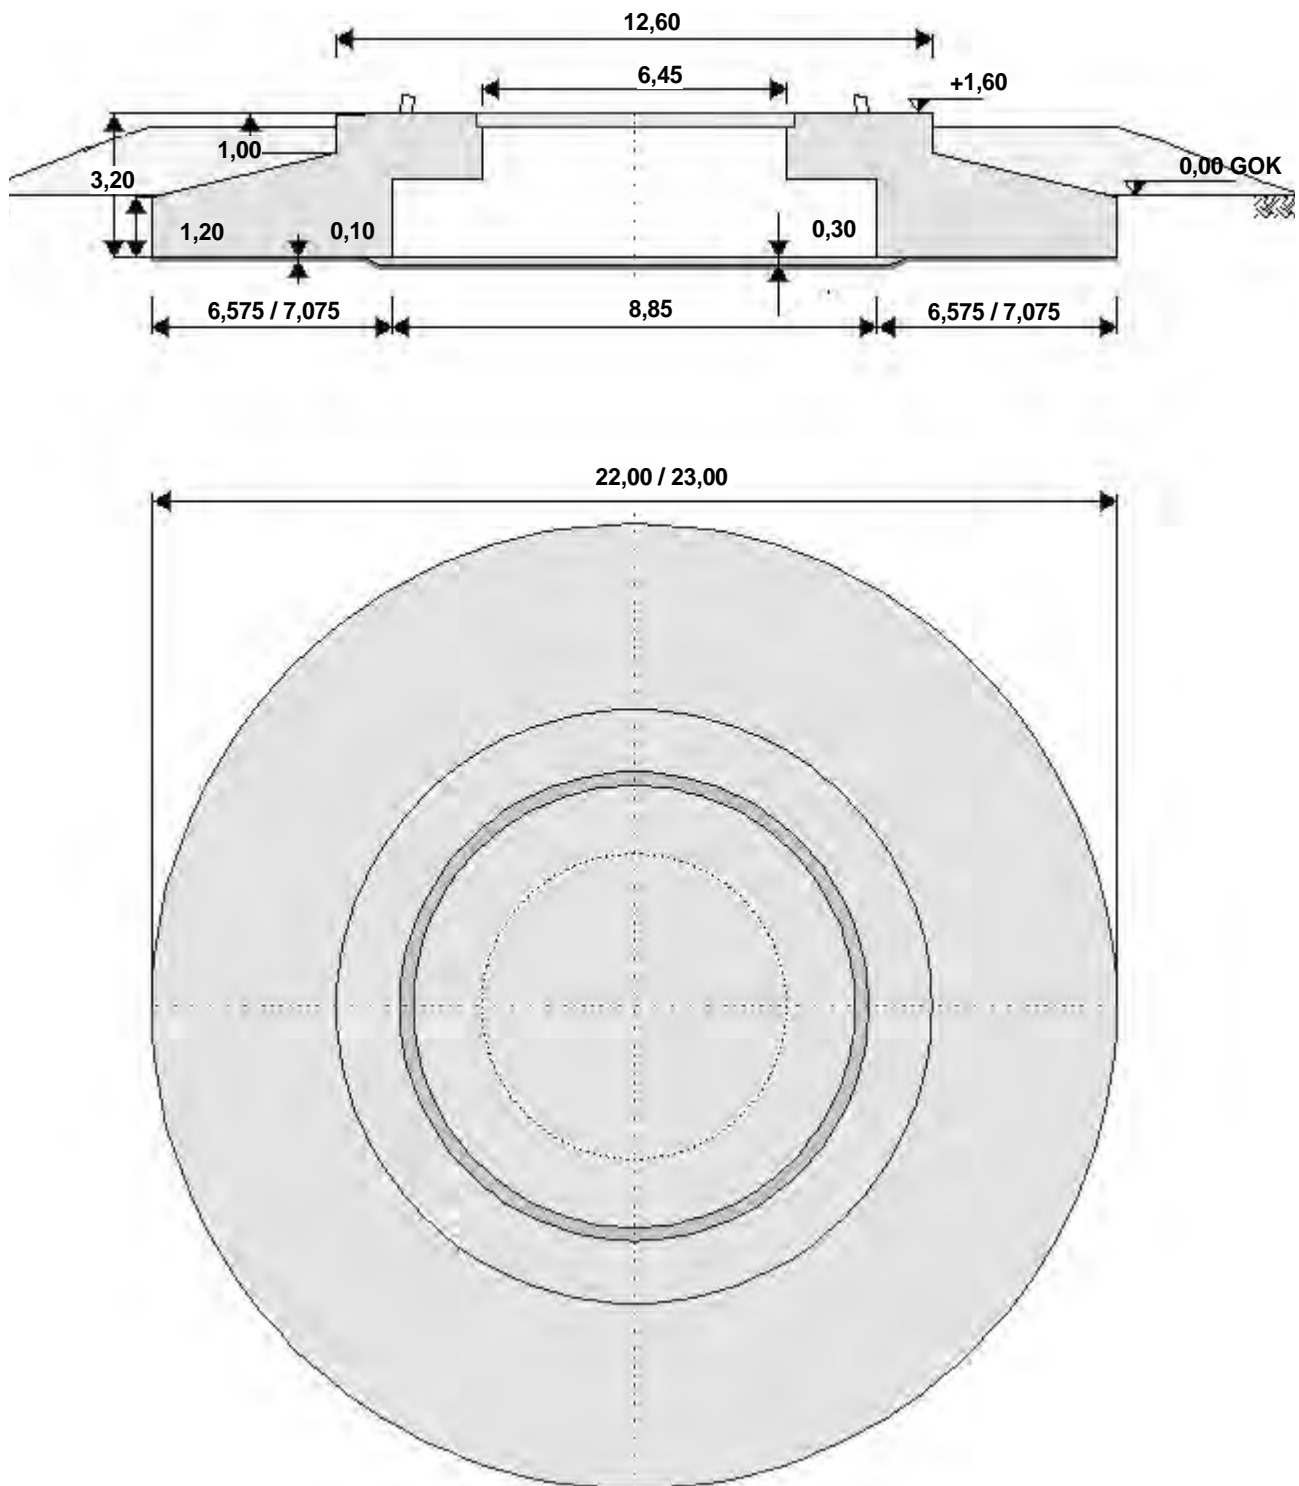


Abb. 5 Schematische Darstellung eines exemplarischen Fundamentes für die N131/3900 mit 164 m Nabenhöhe (alle Angaben in Metern, Skizze nicht maßstabsgerecht)

6. Daten

Materialmengen und -eigenschaften für das Fundament.

Es sind hier lediglich die Hauptbestandteile aufgeführt.

Turm	Auftrieb	Durchmesser	Bewehrung		Beton		Ankerkorb		
			Stahlart	Masse [t]	Güte	Menge [m³]	Ankerbolzen	Güte	Masse [t]
TS84	mit	21,00	B 500 B	59	C35/45 C50/60	450	2x80xM42 x2990	10.9	ca. 9,59
TS84	ohne	19,20	B 500 B	50		383			
TS120 TS114	mit	23,20	B 500 B	75	C35/45 C50/60	608	2x100xM42 x3560	10.9	ca. 17,0
TS120 TS114	ohne	20,80	B 500 B	65		553			
TS134	mit	23,80	B 500 B	86	C30/37 C50/60 C45/55	664	2x100xM42 x3560	10.9	ca. 18,0
TS134	ohne	21,50	B 500 B	70		542			
TCS134	-	20,00	B 500 A	80	C30/37 C45/55	554	-	-	-
TCS134	-	21,50	B 500 A	82		633			
TCS164	-	22,00	B 500 A/B	103	C30/37	718	-	-	-
TCS164	-	23,00	B 500 A/B	110		780			

Nordex Energy GmbH
Langenhorner Chaussee 600
22419 Hamburg
Germany
<http://www.nordex-online.com>
info@nordex-online.com