

Anbringung Ersatzquartiere für Fledermäuse als Ausgleich für das Vorhaben 380-/110-kV Leitung Raum Lübeck - Siems


- Betroffene Höhlenbäume
- Baum für Ausgleichsquartiere

Technische Planung




Leitungsachse der geplanten 380-/110-kV-Leitung Raum Lübeck - Siems

Grenzen

- betroffene/angrenzende Flurstücke mit Nr.
- Flurstücksgrenzen
- Gemarkungsgrenze mit Flurnummer



Hintergrundkarten:
© Bundesamt für Kartographie und Geodäsie 2023, Datenquellen: http://sg.geodatenzentrum.de/web_public/Datenquellen_TopPlus_Open.pdf

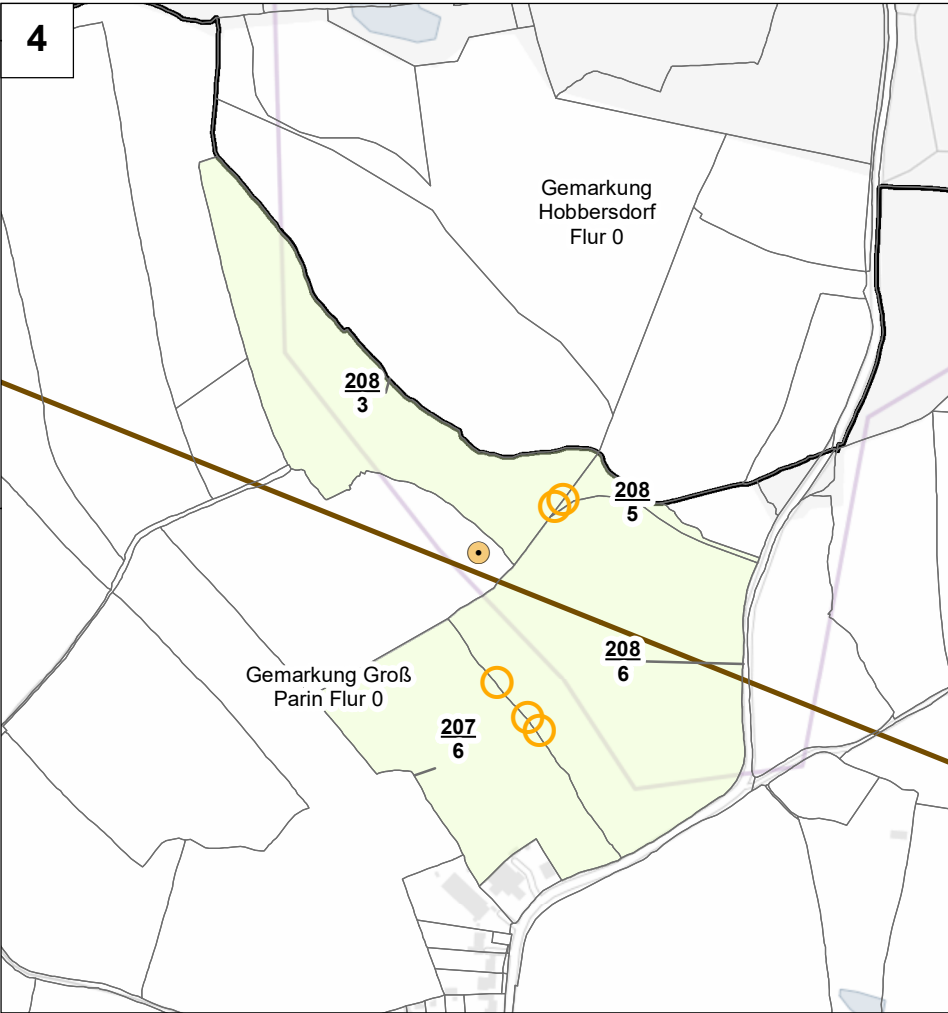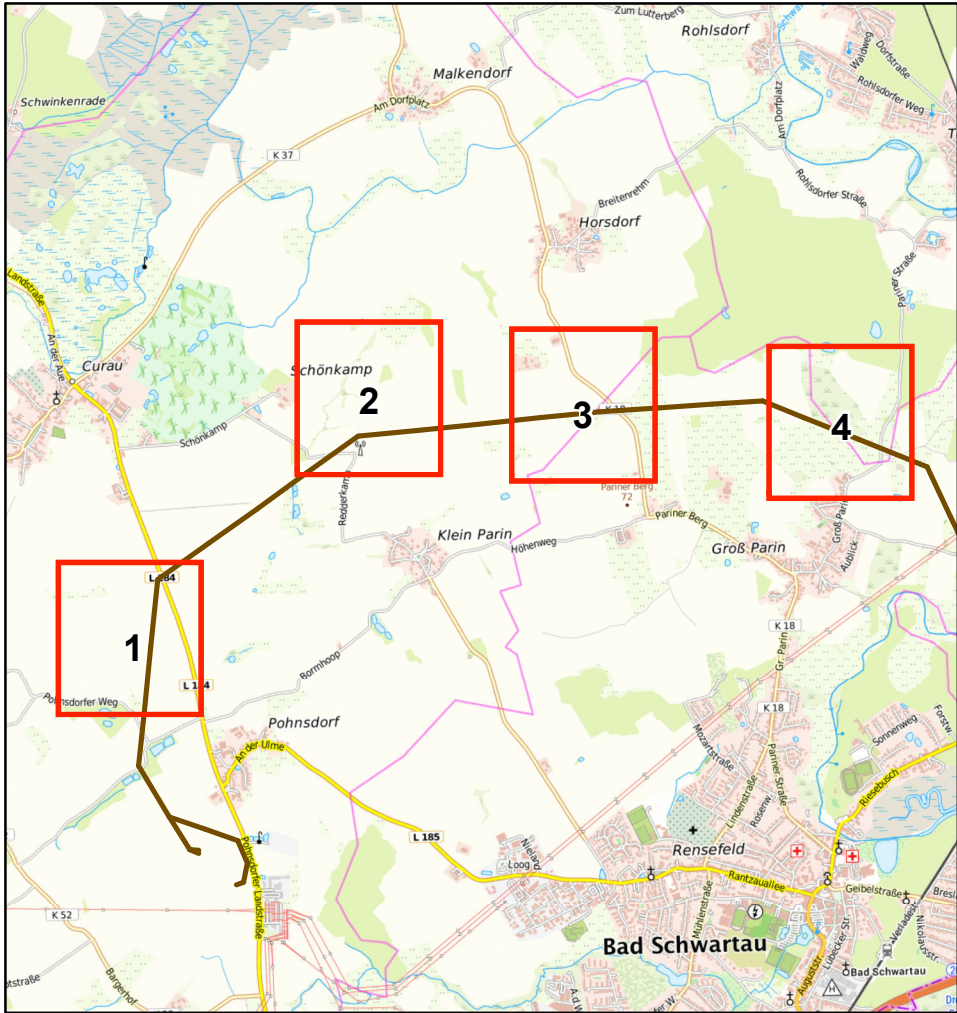

1.	Anpassung betroffene Flurstücke, Ergänzung Flstck. 343 Gem. Curau, Flstck. 32 Gem. Klein Parin. Entfernung Flstck. 100 und 242/1 Gem. Dissau	01.02.2024	A. Andersen
	Anpassung Kompensation gem. Maßnahmenblatt	01.06.2023	L. Engel
	Aktualisierung technische Planung	01.06.2023	L. Engel
	Anpassung Plankopf	01.06.2023	K. Heuer
Nr.:	Art der Änderung	Datum	Name

Planverfasser:		Datum:	Name:
	Gesellschaft für Freilandökologie und Naturschutzplanung mbH	28.02.2022	A. Rehfeld
	Stuthagen 25 24113 Molfsee Tel.: +49 4347 99973-0	28.02.2022	E. Wrobel
		zuletzt geändert:	01.02.2024 A. Andersen

Vorhabenträger:	Bayreuth, 01.06.2023
Bernecker Straße 70 95448 Bayreuth	Schleswig-HeinGas-Platz 1 25451 Quickborn
i. V. Klaus Deitermann	i. A. Kupke
i. V. Michael Beck	i. A. Steffen Kupke

Planfeststellungsunterlage

Landschaftspflegerischer Begleitplan zur 380-/ 110-kV-Leitung Raum Lübeck - Siems, LH-13-330/ LH-13-183

Deckblatt

Anlage:	Karte:
08.02.02	20
Planinhalt:	
Ausgleichsmaßnahme AAr-2 Anbringung Ersatzquartiere für Fledermäuse	
Maßstab: 1:7.500	

