




Arbeitsstreifen auf freier Strecke, fließende Bodenarten, geböschter Rohrgraben

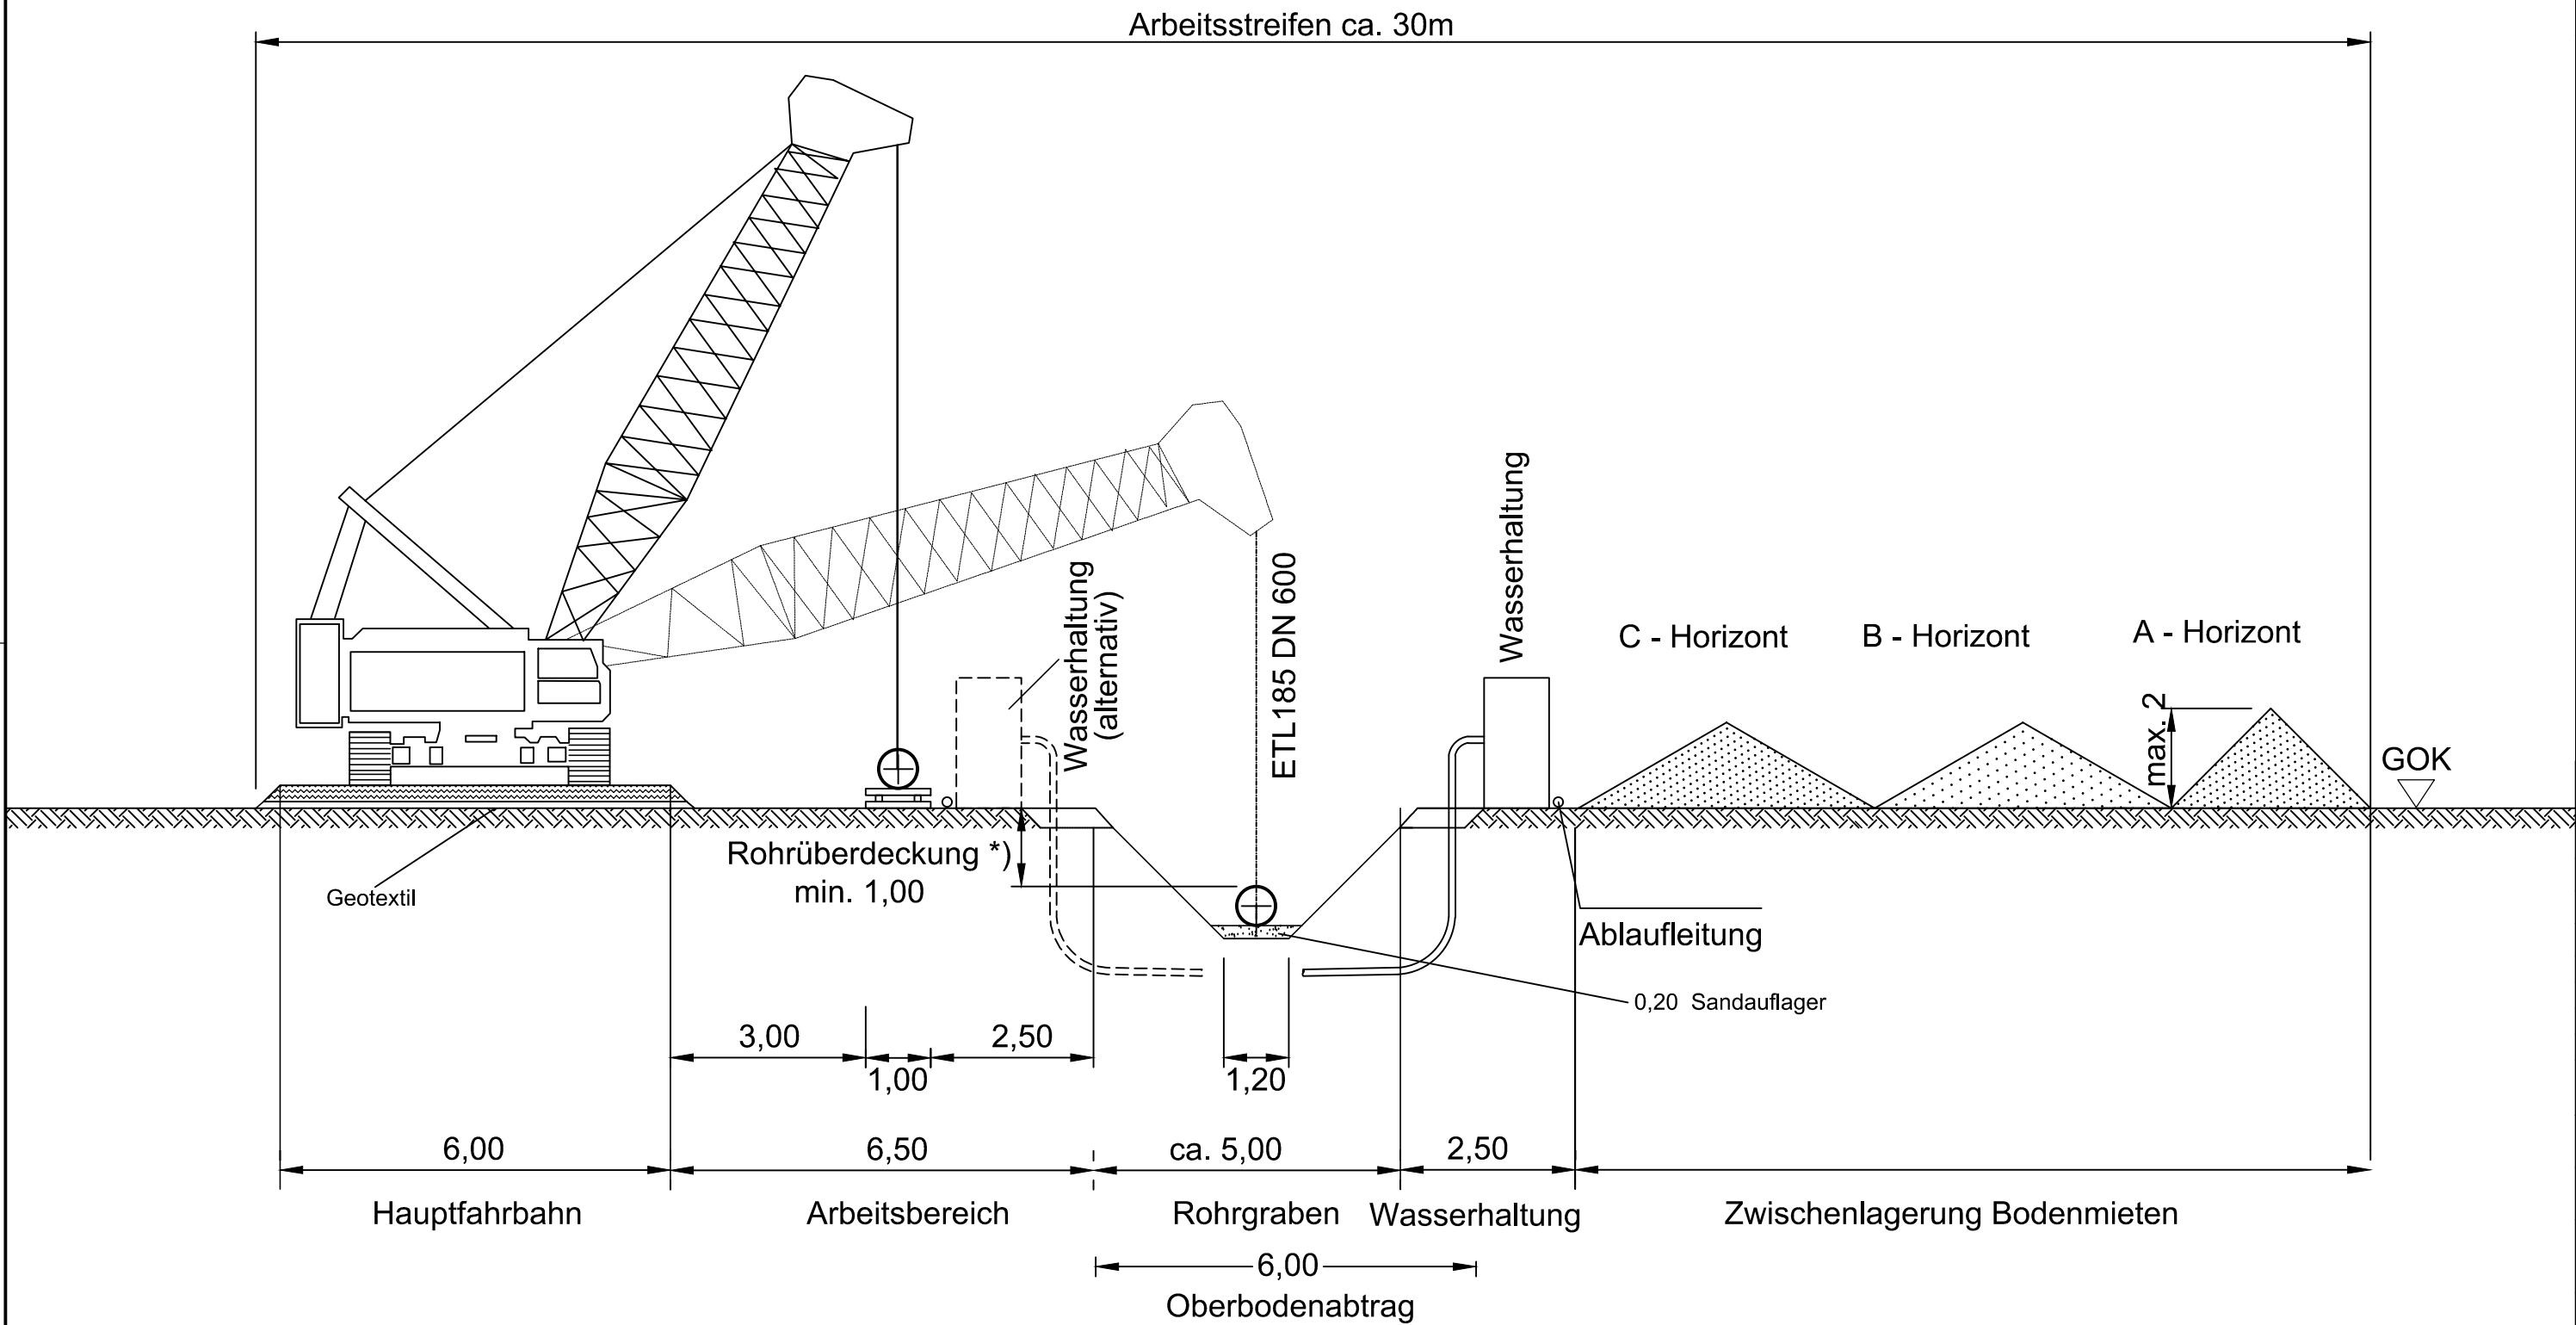

Rohrgraben mit Böschungswinkel 45° oder 60° in Abhängigkeit vom vorhandenen Boden

*) . geplante Rohrüberdeckung von 1,20 bis 2,20 unter GOK (Geländeoberkante)

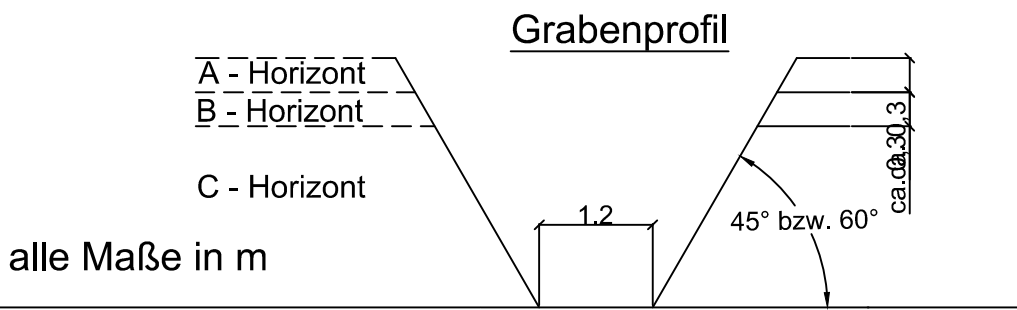

Plangenehmigungsunterunterlage				Anlage 2.3, Blatt 01					
2									
1									
0									
Ind.	Änderung			Datum	Gezeichnet	Geprüft			
Bearb.	Datum	Name	Kontraktorfirma:	Kontraktorbearbeitung:					
Gepr.	Juni 2022	SK	GME GbR	ETL185_78919_Regelpläne_REV0_220626					
Norm	Juni 2022	JJ	c/o Giftge Consult GmbH Stephanstr. 12 31135 Hildesheim						
Gemarkung	Flur		Kreis						
Baujahr	---	Medium/Rohrkl.:	DN/PN	Leitungs-Nr.:		 Gasunie Deutschland Transport Services GmbH Pastoralle 1 30655 Hannover Tel. (0511) 640607-0 Fax (0511) 640607-2266			
Ltg.- km		Gas	600	185					
Datum:	30.06.2022	Engineering-Firma	Gez.:	SK/GME	GUD			Gez.:	-
Original-Blattgröße:	605x297	Gepr.:	JJ/GME	Gepr.:	AK/GUD				
Maßstab:	ETL 185 Anbindeleitung FSRU Brunsbüttel								
Blatt:	Arbeitsstreifen auf freier Strecke, geböschter Rohrgraben								
Dateiname:	Regelplan A01								
-	0,0,1,8,5,ETL,T,SPA,0,1,0,0,0,0,0								