

Rohrbettung  
Bettung Typ 1 nach DIN EN 1610 und  
300 mm Schotter mit 2 Trennlagen aus Vlies  
als Sohlstabilisierung bei unzureichender Tragfähigkeit der  
Gründungssohle



Gilt für alle vorh. Kabel und Leitungen :

- genaue Lage und Tiefe nicht bekannt
- vor Baubeginn durch Suchschachtung orten

Die Bestandseintragungen dienen nur zur Information!  
Die Nennweiten, das Rohmaterial und die genauen  
Kabelbezeichnungen sind den Bestandsunterlagen  
zu entnehmen!

Die Deckeloberkanten sind der vorh. Straßenoberkante  
bzw. dem vorh. Gelände anzupassen.

B 01/2012

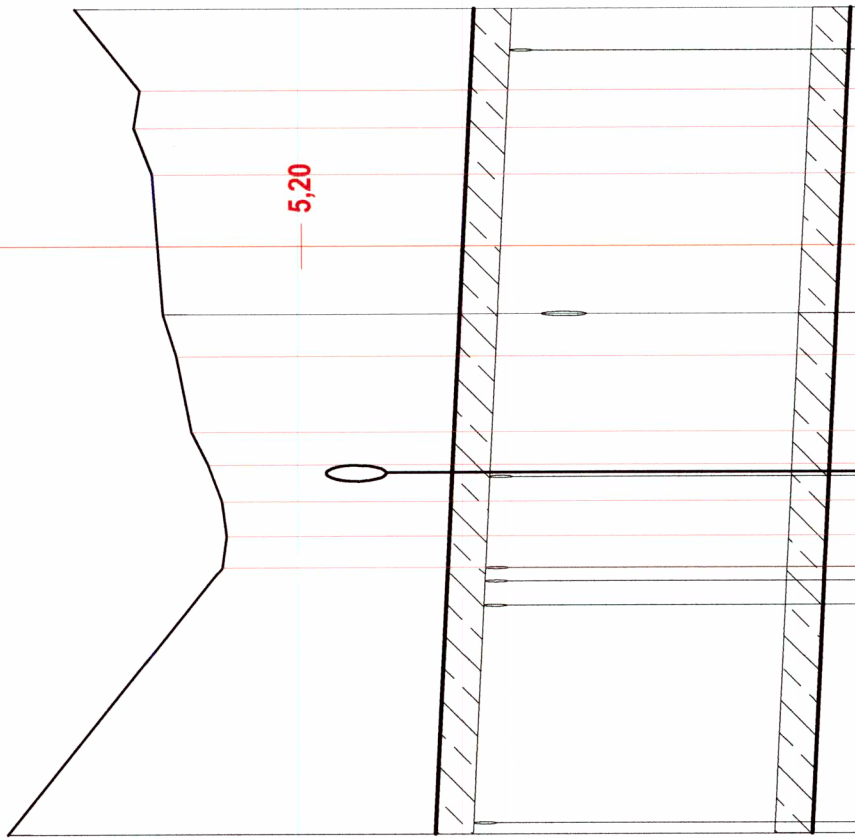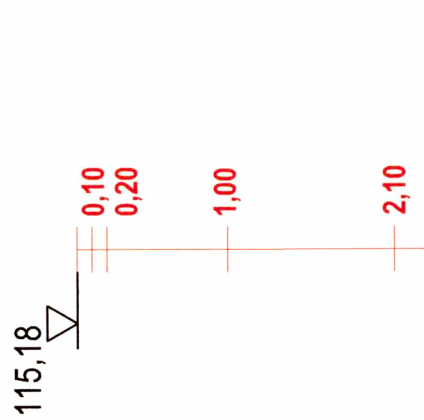

Anschluss an Schachtbauwerk : 3.4.4

siehe Detailzeichnung :